


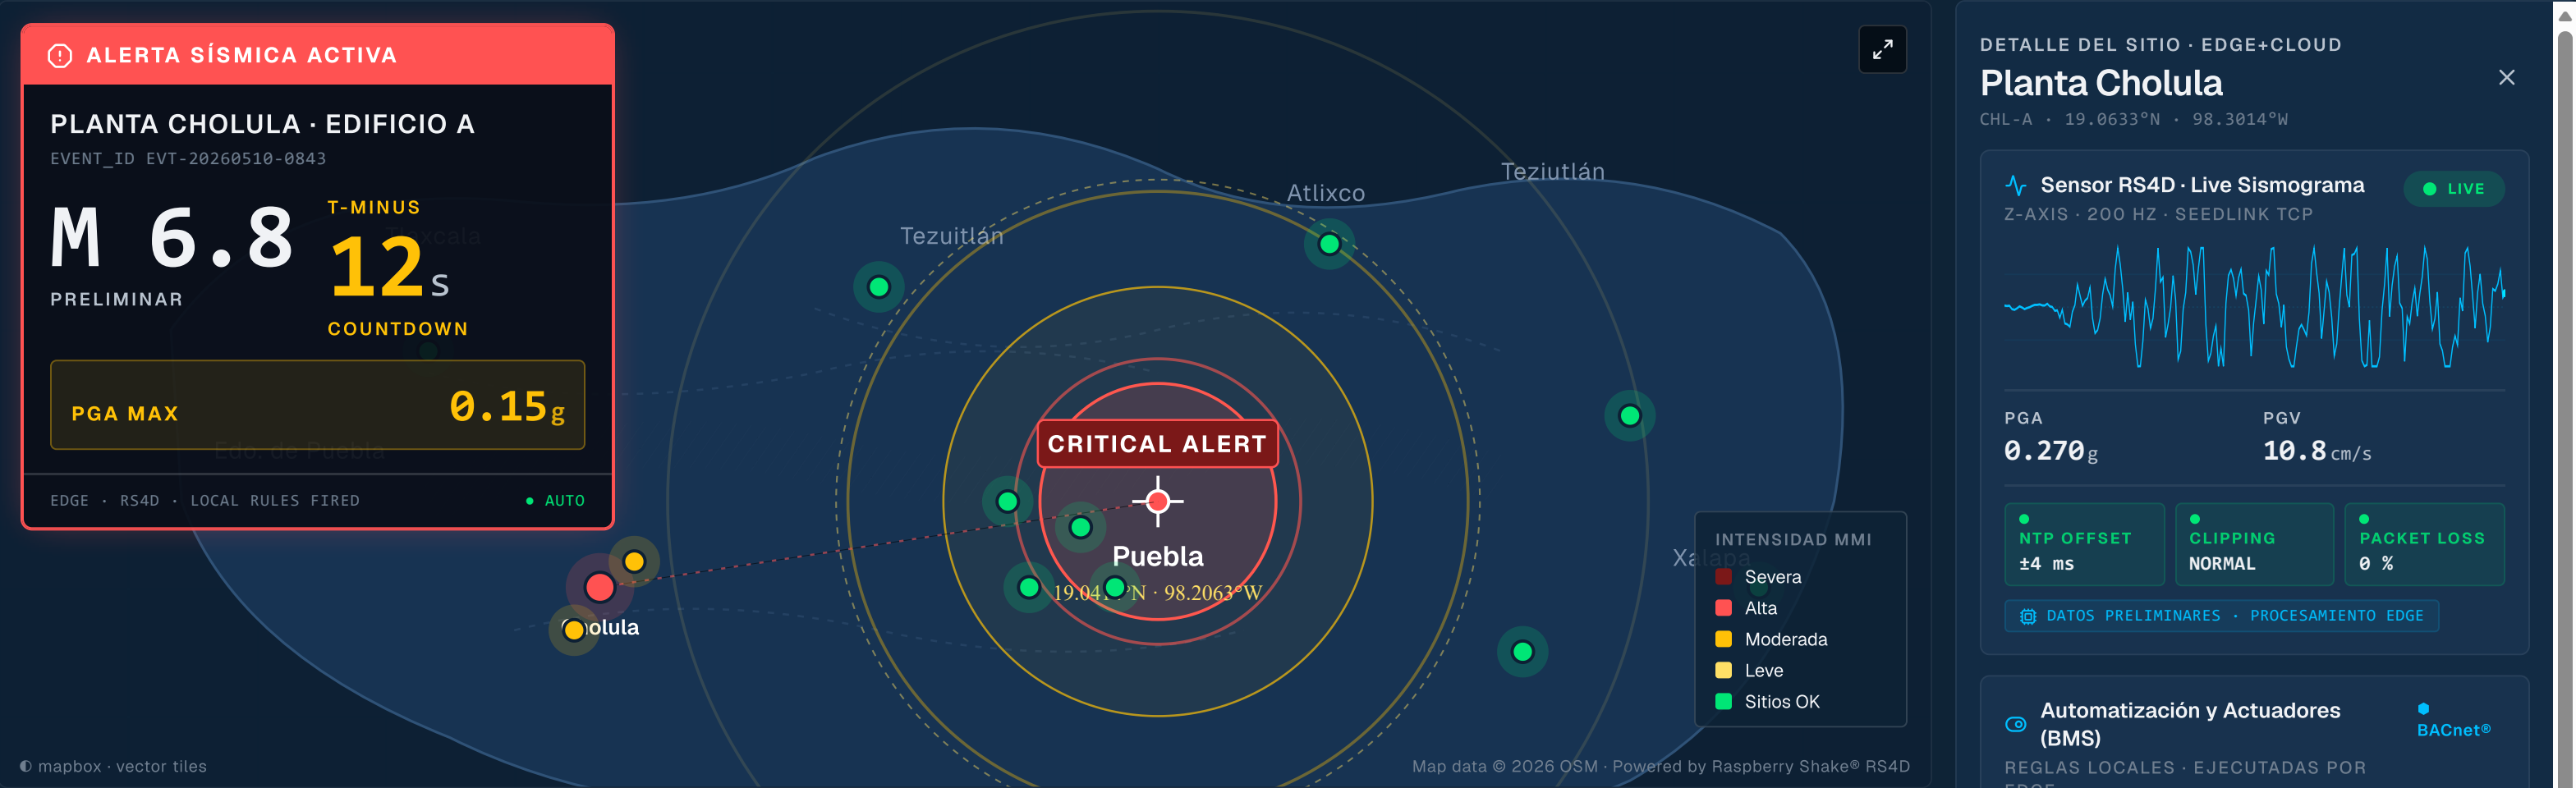

Incidentes Abiertos4 ACTIVOS

SUBSCRIPTION · GraphQLLIVE

SITIO	SEVERIDAD	COORDENADAS	PGA	HORA UTC	EDAD
● Planta Cholula · Edificio A	⚠️ CRÍTICO	19.0633°N · 98.3014°W	0.150g	10:41:30 UTC	T+02s
● Planta Cholula · Edificio B	⚠️ ADVERTENCIA	19.0628°N · 98.3019°W	0.082g	10:41:31 UTC	T+03s
● Bodega Atlixco	✅ NORMAL	18.9072°N · 98.4364°W	0.014g	10:41:34 UTC	T+06s
● CD Tehuacán	✅ NORMAL	18.4621°N · 97.3925°W	0.008g	10:41:36 UTC	T+08s

OPERADOR

M. RODRÍGUEZ · TURNO A

AUTH · MFA

REUBICAR EPICENTRO

SOLICITAR DICTAMEN TÉCNICO

CONFIRMAR ACUSE

DETALLE DEL SITIO · EDGE+CLOUD


Planta Cholula

CHL-A · 19.0633°N · 98.3014°W

Sensor RS4D · Live Sismograma

LIVE

Z-AXIS · 200 HZ · SEEDLINK TCP

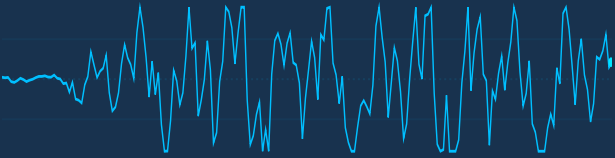

PGA 0.270g

PGV 10.8 cm/s

NTP OFFSET ±4 ms

CLIPPING NORMAL

PACKET LOSS 0 %

DATOS PRELIMINARES · PROCESAMIENTO EDGE

Automatización y Actuadores (BMS)

BACnet®

REGLAS LOCALES · EJECUTADAS POR EDGE

✓ Sirena General

EDGE · T+0.42s

ACTIVADA

✓ Válvulas de Gas

EDGE · T+0.51s

CERRADAS

✓ Ascensores

EDGE · T+1.20s

RETORNADOS

✓ Retenedores Puerta

EDGE · T+0.45s

LIBERADOS


Verificación Visual · CCTV ONVIF

ONVIF

PROFILE S · RTSP/H.264 · 1280×720

REC

CAM-04 · PISO 1 · PASILLO NORTE





SISTEMA
OPERATIVO

● CONECTADO

EDGE · MQTT 0.42 ms

CONSOLA C4I

FLOTA EDGE

TRIAGE

MULTI-TENANT

UTC 03:09:35 | CST 21:09:35 | 14 MAY 2026

MANTENIMIENTO · CAMPO

Flota Edge y Estado de Gabinetes

Inventario de gateways industriales TAKAB · enlace MQTT/SeedLink, UPS, actuadores BACnet/IP.

6

GABINETES

3

OPERATIVOS

2

DEGRADADOS

1

SIN ENLACE

Planta Cholula

Cholula, Puebla · INDUSTRIAS DEL VALLE S.A.

CHL-A

● OPERATIVO

MQTT BROKER ●

↔ 0.42 ms

SEEDLINK · RS4D ●

lag 0.18 s

RED ELÉCTRICA

100%

RESPALDO

8 h 12 m restantes

ACTUADORES LOCALES · BACnet/IP

R1 Sirena

ARMADO

R2 Gas

ARMADO

R3 Ascensores

ARMADO

R4 Puertas

ARMADO

edge-3.4.2 · diag hace 2 h

AUTODIAGNÓSTICO SILENCIOSO

Hospital General

Puebla, Pue. · SECRETARÍA DE SALUD

HGP-1

● OPERATIVO

MQTT BROKER ●

↔ 0.51 ms

SEEDLINK · RS4D ●

lag 0.22 s

RED ELÉCTRICA

96%

RESPALDO

7 h 48 m restantes

ACTUADORES LOCALES · BACnet/IP

R1 Sirena

ARMADO

R2 Gas Med.

ARMADO

R3 Quirófanos

ARMADO

R4 Puertas

ARMADO

edge-3.4.2 · diag hace 14 min

AUTODIAGNÓSTICO SILENCIOSO

Corporativo CDMX

Polanco, CDMX · GRUPO TAKAB

CDX-T1

● DEGRADADO

MQTT BROKER ●

↔ 24.6 ms

SEEDLINK · RS4D ●

lag 0.31 s

EN BATERÍA

72%

RESPALDO

5 h 40 m restantes

ACTUADORES LOCALES · BACnet/IP

R1 Sirena

ARMADO

R2 Gas

ARMADO

R3 Ascensores

FALLA

R4 Puertas

ARMADO

edge-3.4.1 · diag hace 3 h

AUTODIAGNÓSTICO SILENCIOSO

CD Tehuacán

Tehuacán, Pue. · LOGÍSTICA NACIONAL

TEH-CD

● OPERATIVO

MQTT BROKER ●

↔ 0.68 ms

SEEDLINK · RS4D ●

lag 0.19 s

RED ELÉCTRICA

100%

RESPALDO

9 h 02 m restantes

ACTUADORES LOCALES · BACnet/IP

R1 Sirena

ARMADO

R2 Gas

ARMADO

R3 Montacargas

ARMADO

R4 Puertas

ARMADO

edge-3.4.2 · diag hace 2 h

AUTODIAGNÓSTICO SILENCIOSO

Bodega Atlixco

Atlixco, Pue. · INDUSTRIAS DEL VALLE S.A.

ATX-BG

● DEGRADADO

MQTT BROKER ●

↔ 0.49 ms

SEEDLINK · RS4D ●

lag 4.20 s

RED ELÉCTRICA

88%

RESPALDO

6 h 50 m restantes

ACTUADORES LOCALES · BACnet/IP

R1 Sirena

ARMADO

R2 Gas

ARMADO

R3 Cortinas

ARMADO

R4 Puertas

ARMADO

edge-3.4.2 · diag hace 14 min

AUTODIAGNÓSTICO SILENCIOSO

Planta Zacatlán

Zacatlán, Pue. · AGROINDUSTRIA NORTE

ZCT-PL

● SIN ENLACE

MQTT BROKER ●

— sin enlace —

SEEDLINK · RS4D ●

— sin enlace —

EN BATERÍA

34%

RESPALDO

2 h 10 m restantes

ACTUADORES LOCALES · BACnet/IP

R1 Sirena

S/D

R2 Gas

S/D

R3 Ascensores

S/D

R4 Puertas

S/D

edge-3.4.1 · diag hace 3 h

AUTODIAGNÓSTICO SILENCIOSO



SISTEMA OPERATIVO

● CONECTADO

EDGE · MQTT 0.42 ms

CONSOLA C4I

FLOTA EDGE

TRIAGE

MULTI-TENANT

UTC 03:09:35 | CST 21:09:35 | 14 MAY 2026

PROTECCIÓN CIVIL · CUMPLIMIENTO NOM-003-SCT

Triage Estructural e Historial

Buscar por epicentro o EVENT_ID...

TODOS

CRÍTICOS

MODERADOS

LEVES

ÚLT. 90 DÍAS

8 EVENTOS · ORDENADOS POR FECHA							EXPORTAR LOTE
FECHA · ID	MAG	EPICENTRO	PGA	SEVERIDAD	SITIOS	DICTAMEN	
10/MAY/2026 · 10:41 CST EVT-20260510-0843	M 6.8	Puebla	0.150g	CRÍTICO	4/8	NO HABITAR · INSPECCIÓN	
28/ABR/2026 · 16:01 CST EVT-20260428-1601	M 5.2	Tehuacán	0.045g	MODERADO	2/8	HABITAR · MONITOREO	
15/ABR/2026 · 09:22 CST EVT-20260415-0922	M 4.4	Atlixco	0.022g	LEVE	1/8	OPERACIÓN NORMAL	
22/MAR/2026 · 22:45 CST EVT-20260322-2245	M 5.8	Tezuitlán	0.078g	MODERADO	3/8	HABITAR · MONITOREO	
18/FEB/2026 · 05:11 CST EVT-20260218-0511	M 4.1	Acatlán	0.014g	LEVE	0/8	OPERACIÓN NORMAL	
17/ENE/2026 · 17:33 CST EVT-20260117-1733	M 6.1	Puebla	0.092g	MODERADO	3/8	HABITAR · MONITOREO	
04/DIC/2025 · 11:08 CST EVT-20251204-1108	M 4.6	Cholula	0.031g	LEVE	1/8	OPERACIÓN NORMAL	
19/NOV/2025 · 19:59 CST EVT-20251119-1959	M 7.1	Oaxaca	0.182g	CRÍTICO	6/8	NO HABITAR · INSPECCIÓN	

DICTAMEN AUTOMÁTICO PRELIMINAR

M 6.8 · Puebla

EVT-20260510-0843 · 10/MAY/2026 · 10:41 CST



VEREDICTO

NO HABITAR · INSPECCIÓN

Traza Sintética · Estación Activadora

miniSEED

CHL-A · CANAL Z · 200 HZ



PGA MÁX

0.150g

PGV MÁX

11.8cm/s

DURACIÓN

42s

PROFUNDIDAD

32km

Regla «3 Nodos» · Estaciones Activadas

CUÓRUM CUMPLIDO

CORROBORACIÓN MULTI-SENSOR (ANTI-FALSO-POSITIVO)



CHL-A

+0.18s



PUE-01

+0.39s



PUE-02

+0.60s



ATX-BG

+0.81s



EXPORTAR



DICTAMEN PDF



SISTEMA OPERATIVO

● CONECTADO

📶 EDGE · MQTT 0.42 ms

🔧 CONSOLA C4I

📋 FLOTA EDGE

📄 TRIAGE

🛡️ MULTI-TENANT

UTC 03:09:35 | CST 21:09:35 | 14 MAY 2026

PLATAFORMA · ADMINISTRACIÓN

Matriz Multi-Tenant y Umbrales

Aislamiento lógico de clientes · umbrales locales por tipo de instalación · canales de respaldo.

- Tenant dedicado · DB aislada
- Tenant lógico · row-level security

5 CLIENTES ACTIVOS

+ NUEVO

INDUSTRIAS DEL VALLE S.A.

LÓGICO

Industrial · Química · 4 sitios · 12 usuarios

SECRETARÍA DE SALUD

DEDICADO

Hospitalario · Crítico · 6 sitios · 18 usuarios

GRUPO TAKAB

LÓGICO

Corporativo · Oficinas · 2 sitios · 6 usuarios

LOGÍSTICA NACIONAL

LÓGICO

Centro Distribución · 3 sitios · 9 usuarios

AGROINDUSTRIA NORTE

LÓGICO

Agro · Procesamiento · 2 sitios · 4 usuarios

🛡️ AISLAMIENTO DE DATOS

Schema por tenant

Row-Level Security

Encriptación AES-256 at-rest

Llaves KMS por tenant

● ACTIVO

● ACTIVO

● ACTIVO

● ACTIVO

TKB-001

INDUSTRIAS DEL VALLE S.A.

Industrial · Química · Planta Química Tipo II · 4 sitios · 12 usuarios

Umbrales de Disparo Local

EDGE GATEWAY · APLICA AL TIPO «PLANTA QUÍMICA TIPO II»

PGA · ACELERACIÓN PICO DEL SUELO

0.080g

PGV · VELOCIDAD PICO DEL SUELO

6.000cm/s

0.02g

0.11g caut.

0.18g disp.

0.30g

1.00cm/s

7.20cm/s caut.

12.00cm/s disp.

20.00cm/s

Disparo de sirena + cierre de gas. Hospitales: 0.040–0.060g · Industriales: 0.080–0.120g · Corporativos: 0.100–0.150g.

Mejor indicador de daño estructural medio/largo plazo. Calibrar con tipología y altura del edificio.

Canales de Notificación · Cascada de Respaldo

SI EL EDGE NO ALCANZA RED, LA NUBE DISPARA TODOS EN PARALELO



API · Webhook

POST JSON con firma HMAC



WhatsApp Business

Plantilla aprobada · Cloud API



SMS · Telcel/AT&T

Ruta dedicada · entrega ≤30s



Correo Electrónico

SMTP-relay con DKIM/SPF



CASCADA APLICADA

1. API

>

2. WhatsApp Business

>

3. SMS

⚡ Cambios pendientes de sync al edge · ≤60s · firmado JWT

🔄 RESTAURAR

🔄 APLICAR Y SINCRONIZAR