

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A

B

C

D

E

F

G



H

J





K

L

M

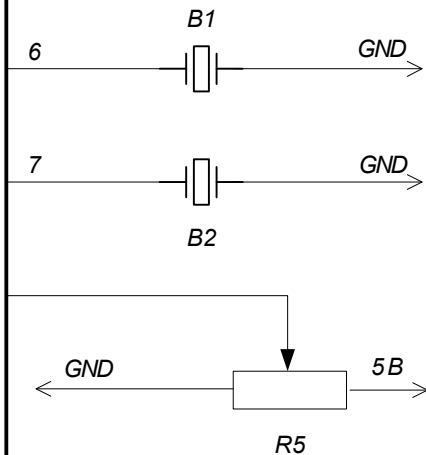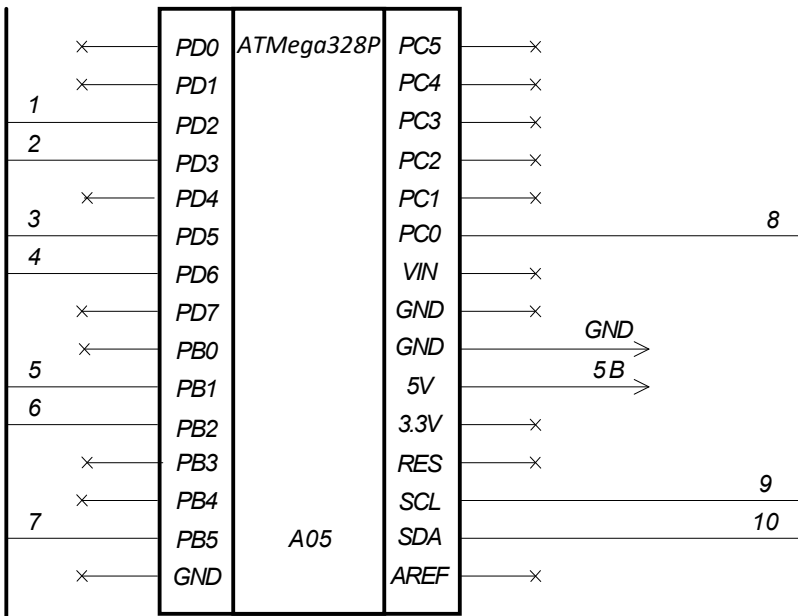

XP1	
Конт.	Цепь
5 В	+5В
GND	0В

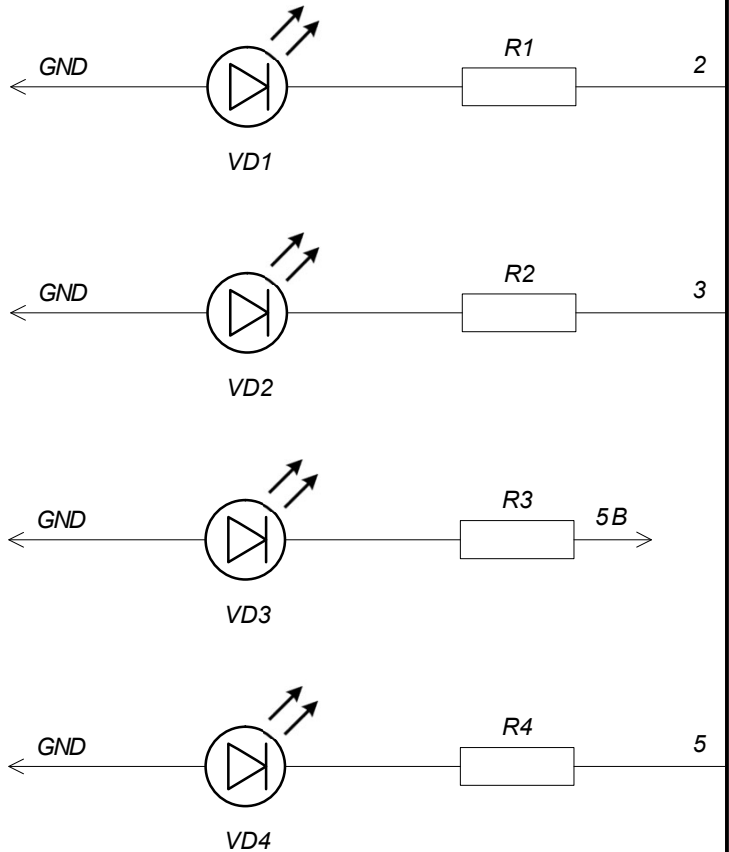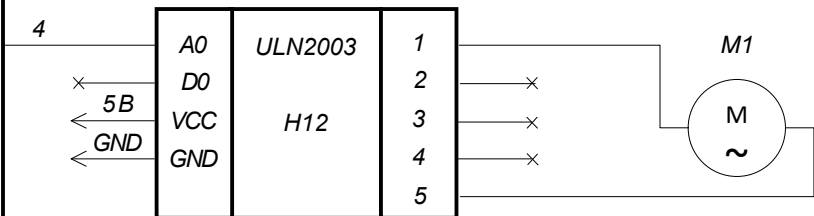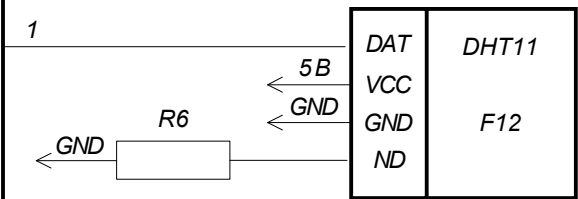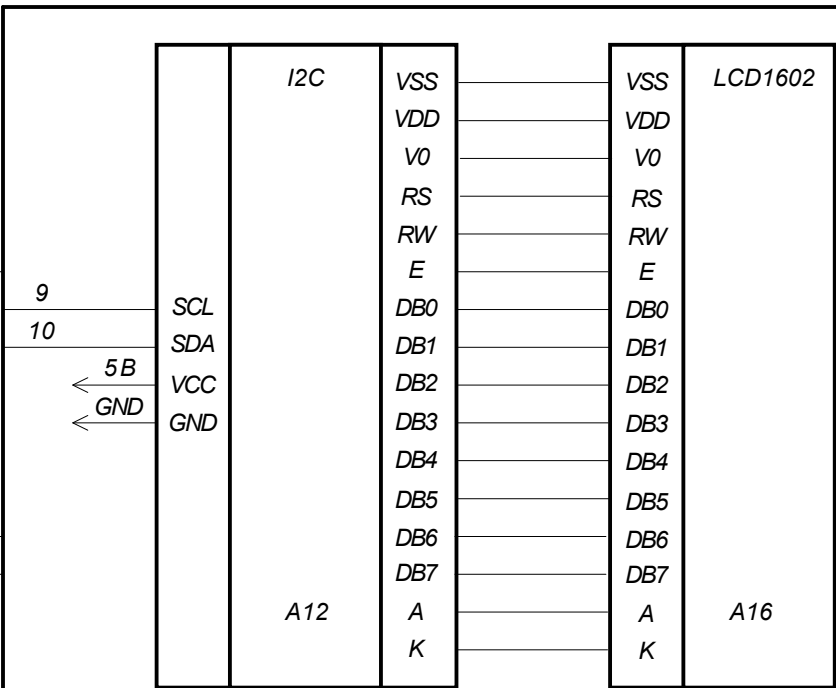

					ГУИР.400201.125 Э3				
					Микропроцессорное устройство контроля параметров цеха термообработки изделий. Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Сыромолотов				у			
Пров.		Селезнев							
Т.контр.									
						Лист 1	Листов 1		
Н.контр.						БГУИР, гр.950501			
Утв.									