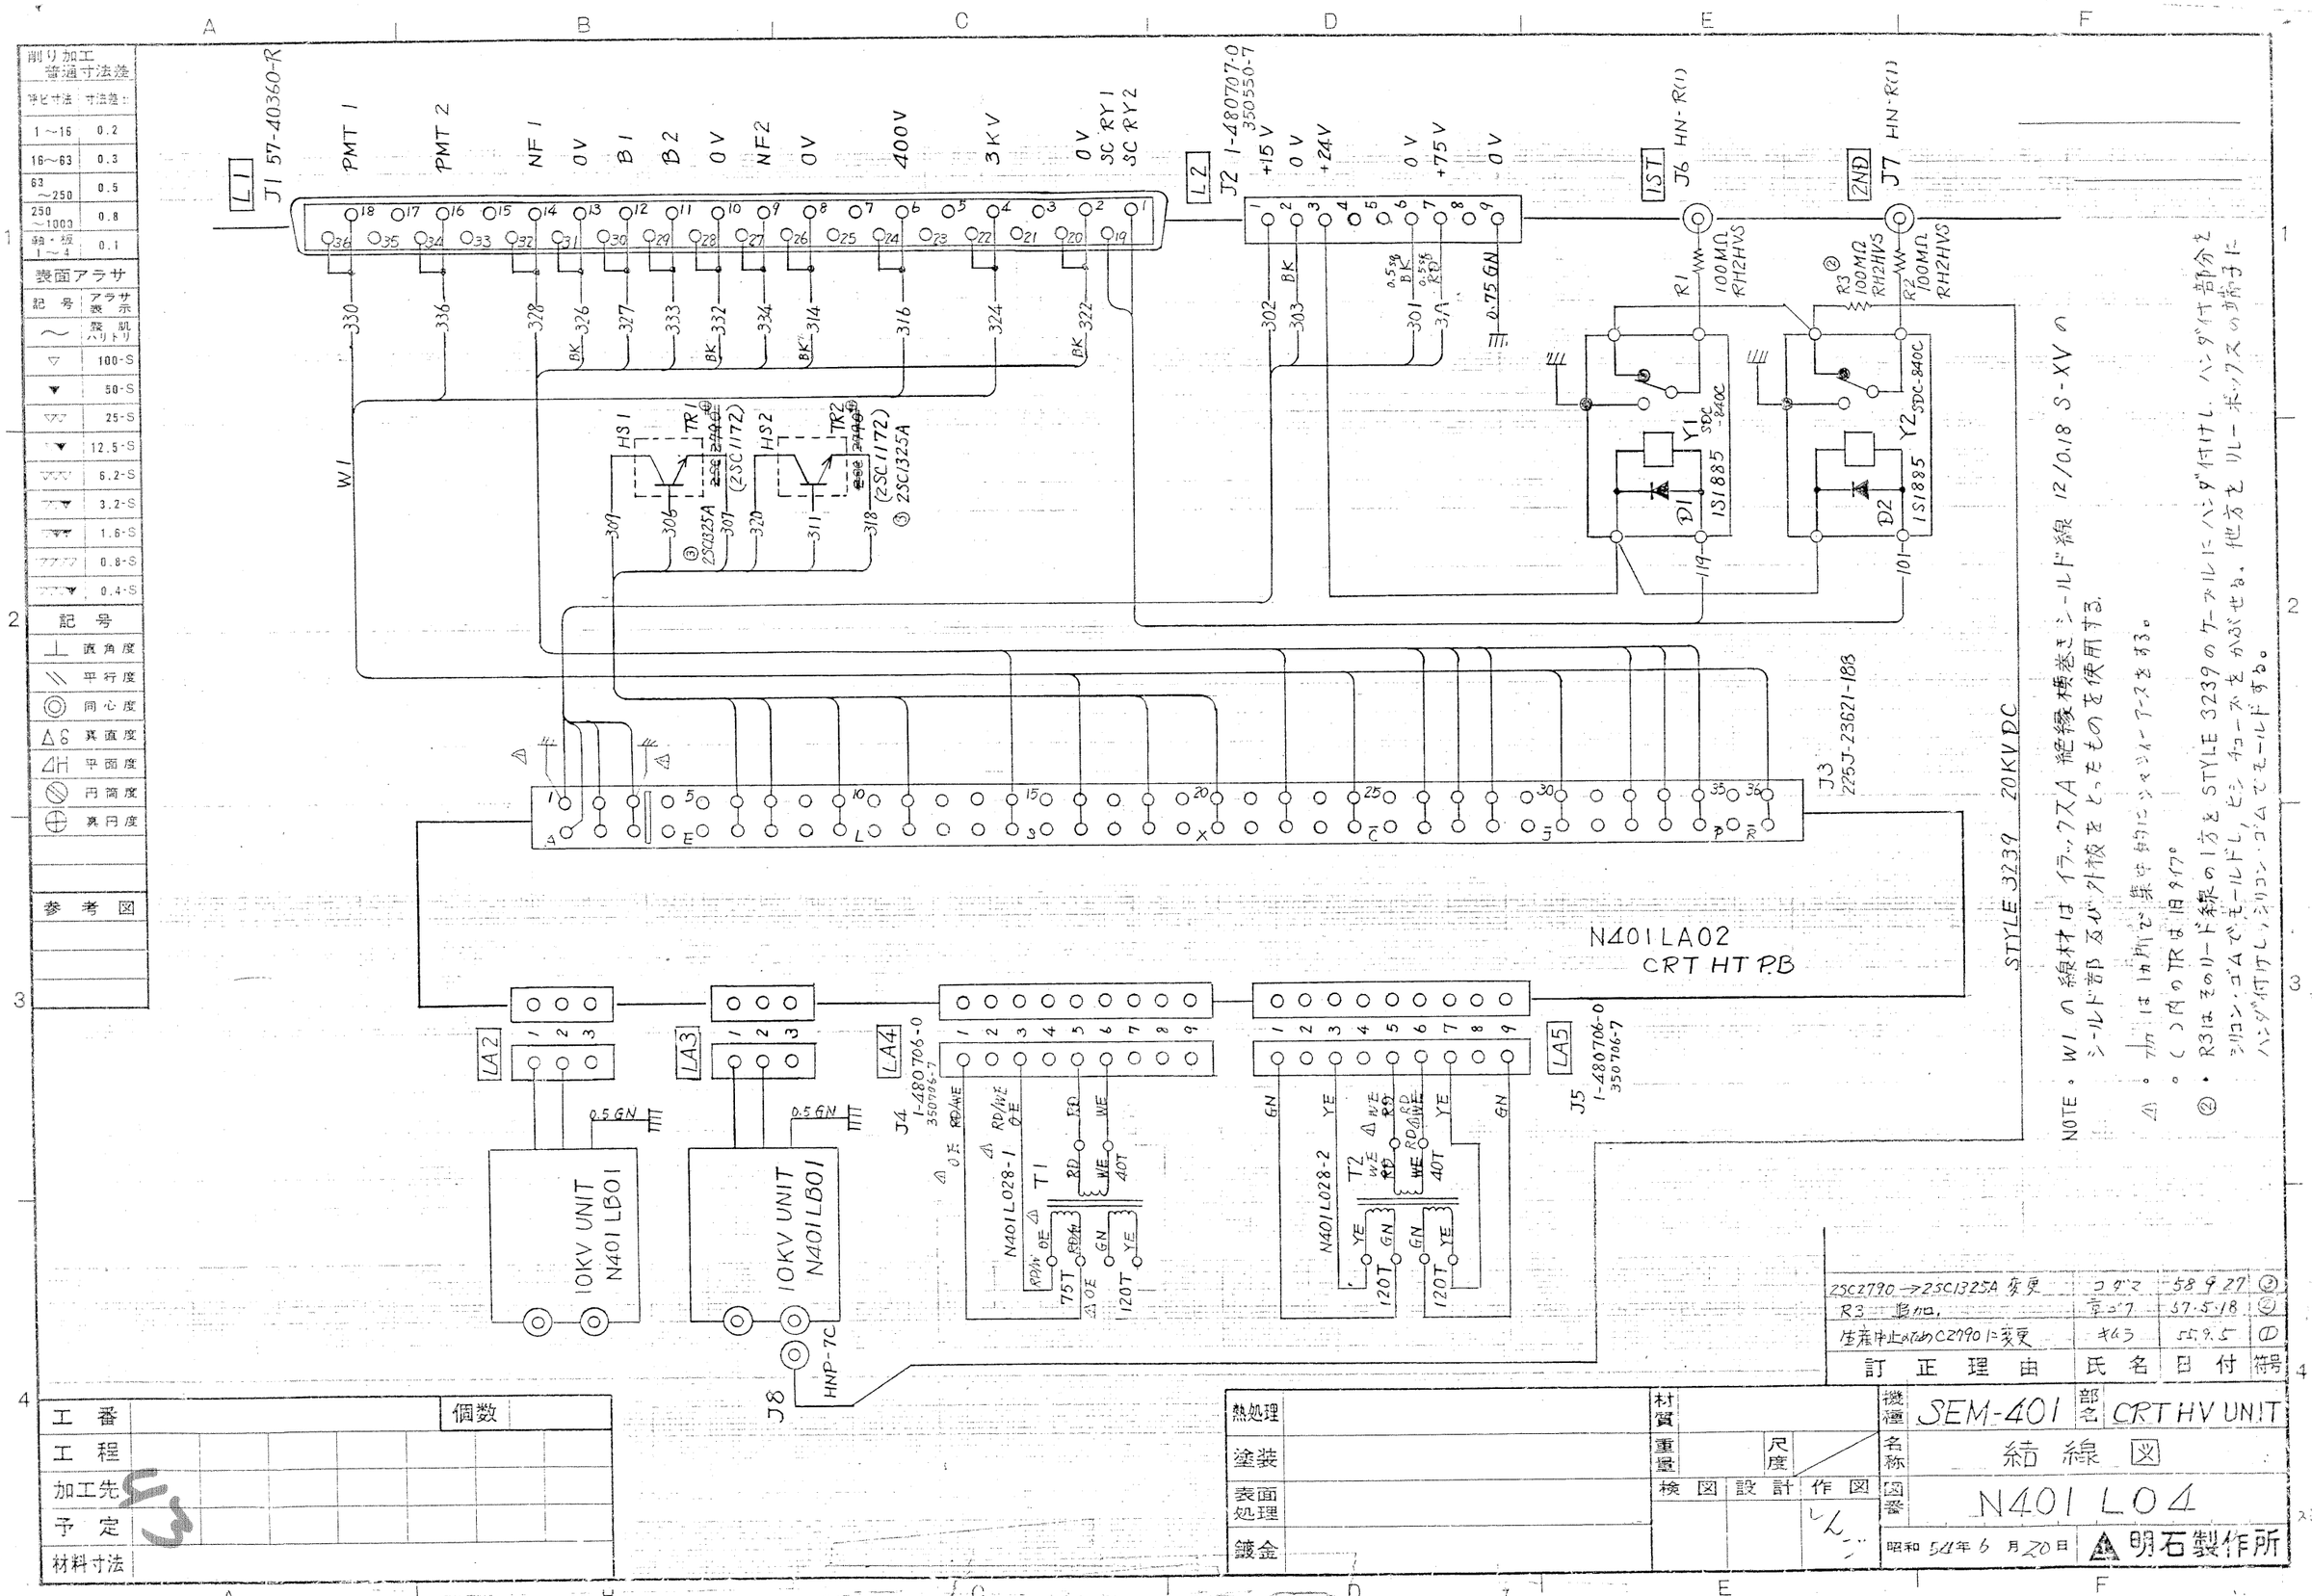
L1 J1 57-40360-R
PMT 1
PMT 2
NF 1
0V
B1
B2
0V
NF2
0V
400V
3KV
0V
SC RY1
SC RY2
L2 J2 1-480707-0 350550-7
+15V
0V
+24V
0V
+75V
0V
1ST J6 HN-R(1)
2ND J7 HN-R(1)
R1 100MΩ RH2HVS
R3 100MΩ RH2HVS
R2 100MΩ RH2HVS
Y1 SDC-840C
Y2 SDC-840C
D1 1S1885
D2 1S1885
HS1
TR1 2SC2790 (2SC1172)
HS2
TR2 2SC2790 (2SC1172)
2SC1325A
W1
J3 225J-23621-183
STYLE 3239 20KV DC
N401LA02
CRT HT P.B
LA2
LA3
LA4
LA5
J4 1-480706-0 350706-7
J5 1-480706-0 350706-7
10KV UNIT N401LB01
10KV UNIT N401LB01
N401L028-1
N401L028-2
T1
T2
75T
120T
40T
J8 HNP-7C
NOTE・W1の線材はイラックス入絶縁横巻きシールド線 12/0.18 S-XV の
シールド部及び外被をとったものを使用する。
△1・カッコは1ヵ所で集中的にシャシーアースをする。
・くつ内のTRは旧タイプ。
②・R3はそのリード線の1方をSTYLE 3239のケーブルにハンダ付けし、ハンダ付部分をシリコン・ゴムでモールドし、ヒューズをかぶせる。他方をリレーボックスの前子にハンダ付けし、シリコン・ゴムでモールドする。
削り加工 普通寸法差
浄化寸法 寸法差±
1～16 0.2
16～63 0.3
63～250 0.5
250～1000 0.8
軸・板 1～4 0.1
表面アラサ
記号 アラサ表示
～ 製肌ハリトリ
▽ 100-S
▼ 50-S
▽▽ 25-S
▽▼ 12.5-S
▽▽▽ 6.2-S
▽▽▼ 3.2-S
▽▼▼ 1.6-S
▽▽▽ 0.8-S
▽▽▽▼ 0.4-S
記号
⊥ 直角度
// 平行度
◎ 同心度
△δ 真直度
△H 平面度
⊘ 円筒度
⊕ 真円度
参考図
2SC2790 → 2SC1325A 変更 コダマ 58 9 27 ②
R3 追加 草ゴマ 57.5.18 ①
生産中止のため C2790 に変更 キムラ 55.9.5 ①
訂正理由 氏名 日付 符号
工番 個数
工程
加工先
予定
材料寸法
熱処理
塗装
表面処理
鍍金
材質
重量 尺度
検図 設計 作図
機種 SEM-401 部名 CRT HV UNIT
名称 結線図
図番 N401 L04
昭和 54年 6 月 20日 明石製作所