СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «Эксперт-Диагностика»
455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0003 действителен до 01.07.2027 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
ОС ООО «Эксперт-Диагностика»
_____ Е.В. Посыпайко
13 февраля 2025 г.
м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ ОС.0003 - 26848
оценки соответствия объекта физкультуры и спорта

Заявитель (полное наименование):
Муниципальное бюджетное учреждение Копейского городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Э.Б. Булатова»»
Заявитель (сокращенное наименование):
МБУ "ФОК им. Э.Б. Булатова"
Юридический адрес:
456618, Челябинская область, г. Копейск, переулок Свободы, д. 2

Почтовый адрес:
456618, Челябинская область, г. Копейск, переулок Свободы, д. 2

Сайт, телефон, e-mail:
ФОКБУЛАТОВА.РФ; 8 (35139) 4-13-04; fokbulatova_2022@mail.ru
Объект спорта, подлежащий сертификации:
Универсальный спортивный зал (Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Борьбы)

Фактический адрес местоположения сертифицируемого объекта (в соответствии с данными РосРеестра):
456618, Российская Федерация, Челябинская область, г Копейск, ул Борьбы, д 28

Основание для проведения работ по сертификации:
Оценка соответствия в форме сертификации была проведена на основании договора № 3531-СО/ЭД/2025 от 10.02.2025 между ООО «Эксперт-Диагностика» и МБУ "ФОК им. Э.Б. Булатова"

Право выполнения ООО «Эксперт-Диагностика» работ по сертификации объектов физкультуры и спорта подтверждается аттестатом аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0003 (действителен до 01.07.2027 г) СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» (копия в Приложении 1 к данному заключению).

Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в реестре систем добровольной сертификации под номером №РОСС RU.3950.04ЖПИ0 (копия в Приложении 1 к данному заключению).

Исполнителями работ по сертификации являются: эксперт СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» Храмцов Ю.М. (сертификаты компетентности №СДС ФСО ДС-СК-006 от 12.08.2018).

Результаты оценки соответствия:

Испытания и замеры были проведены специалистами испытательной лаборатории:
ООО «Эксперт-Диагностика»
455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

АКТ № ИЛ25- 26848

Единовременная пропускная способность	50 чел
Дата ввода в эксплуатацию	10.01.22 г.
Площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта	1,0875 Га

Заключение:

Спортивный объект в целом соответствует требованиям к спортивным объектам, предъявляемым документами в области стандартизации, выявленные несоответствия (при наличии) не препятствуют выдаче сертификата.

Все выявленные несоответствия (при наличии) в ходе работ по сертификации объекта спорта, рекомендуется устранить до следующего инспекционного контроля.

Согласно классификации объектов спорта (Приказ Минспорта России от 3 июля 2024 года №639), сертифицируемому объекту спорта присвоен код:

ЗАЛ СПОРТИВНЫЙ

07.1210000 Крытый с покрытием из древесины

На сертифицируемом обьекте спорта возможно проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий следующей категории:
международные и всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (А)
межрегиональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а также физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия субъекта Российской Федерации (В)
иные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (С)

Эксперт: _____ Храмцов Ю.М.

Приложение 1

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ СДС ФКО.ДС.0.00001

000026

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ СДС ФКО.ДС.0.00002

000023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации

Регистрационный № РОСС RU.3950.04ЖНИ0

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

Свидетельство выдано Закрытому акционерному обществу «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Гостехнадзора «Диагностика»

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии

А.В. Зажигалкин

Дата регистрации
«20» июля 2012 г.

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР
Д.А. ЗАЦАЕВ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Эксперт-Диагностика»
455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
тел. 8 (3519) 330-331, e-mail: e330331@yandex.ru
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0003 действителен до 01.07.2027г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика»
_____ Е.В. Посыпайко
13 февраля 2025 г.
м.п.

АКТ
№ ИЛ25- 26848

оценки соответствия объекта спорта требованиям безопасности при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Наименование объекта (-ов) испытаний:

Универсальный спортивный зал (Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Борьбы)

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения) или отбор
Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика»

1. Общие сведения.

1.1 Дата проведения испытаний:
12 февраля 2025 г.

1.2 Наименование объекта испытаний:
Универсальный спортивный зал (Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Борьбы)

1.3 Место проведения испытаний:
456618, Российская Федерация, Челябинская область, г Копейск, ул Борьбы, д 28

1.4 Наименование заказчика:
Муниципальное бюджетное учреждение Копейского городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Э.Б. Булатова»»

1.5 Адрес заказчика:
456618, Челябинская область, г. Копейск, переулок Свободы, д. 2

1.6 Сайт, телефон, e-mail: заказчика:
ФОКБУЛАТОВА.РФ; 8 (35139) 4-13-04; fokbulatova_2022@mail.ru

1.7 Условия проведения испытаний:

Температура воздуха:	24,5	°С
Влажность воздуха:	27,5	%
Давление воздуха:	98,96	кПа

1.8 Используемый метод испытаний:

- ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний (с Изменением N 1)
- ГОСТ Р 52025-2021 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения) или отбор.
Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика»

2. Средства измерения

Наименование средств (СИ, ВО)	Сведения о поверке	Предел измерений
Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1, зав. №69060156	Свидетельство о поверке №С-ВЦЛ/20-09-2024/371805140 до 19.09.2025 г	0-150мм
Дальномер лазерный Leica DISTO D110, зав. № 1243733635	Свидетельство о поверке № С-ЕЕД/17-12-2024/396234711 до 16.12.2025	0,2 - 60м
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав.№809157	Свидетельство о поверке №С-ГХС/18-09-2024/371175814 до 17.09.2025	от -50 до +300 °С
Комплект средств измерений «Поверенный», зав.№ П0256-22 в составе:		
- линейка измерительная металлическая, исполнения II, зав. № 22-29-00739	Свидетельство о поверке №С-АКЗ/17-12-2024/396218450, до 16.12.2025 г.	0-300мм
- штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1, зав. №70100041	Свидетельство о поверке №С-АКЗ/17-12-2024/396218449, до 16.12.2025 г.	0-125мм
- угольник поверочный 90 ° УП 160х100 мм, зав.№ 20093749	Свидетельство о поверке №С-АКЗ/17-12-2024/396218448, до 16.12.2025 г.	90 °
- набор радиусных шаблонов №1 (R 1,0-6,0 мм), сер.№2021648	Сертификат о калибровке № 24-011296 от 17.12.2024 г	R (1,0-3,0) мм R (4,0-6,0) мм
- набор радиусных шаблонов №3 (R 7,0-25,0 мм), сер.№ 6013	Сертификат о калибровке № 24-011297 от 17.12.2024 г	R (7,0-10,0) мм R (11,0-18,0) мм R (20,0-25,0) мм
- набор щупов № 4 (0,10 – 1,00), сер.№ 2272	Сертификат о калибровке № 24-011298 от 17.12.2024 г	(0,1 – 0,5) мм (0,6 – 0,7) мм (0,8 – 1,0) мм
- универсальный шаблон сварщика УШС-3, зав. № 74916	Свидетельство о поверке №С-АКЗ/17-12-2024/396218447, до 16.12.2025 г.	Глубина 0-15мм, Высота усиления 0-5мм, Ширина шва 0-50 мм, Угол скоса 0-45°, Зазор 1-4 мм
- рулетка измерительная металлическая Р5У3П, зав.№И20182	Свидетельство о поверке №С-АКЗ/17-12-2024/396218446, до 16.12.2025 г.	0-5000 мм
- лупа измерительная ЛИ-3-10х с под-светкой (LЗ0), зав. №12801	Свидетельство о поверке №С-АКЗ/29-05-2024/343081617, до 28.05.2026	0 – 20 мм
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М", зав.№338418	Свидетельство о поверке №С-ДТЖ/28-10-2024/381567813 до 27.10.2026 г	-40 ... +85 °С; 3 ... 97%; 0,1 ... 20м/с; 80 ... 110 кПа (600 ... 825 мм рт.ст.)
Секундомер СОПпр и СОСпр, СОСпр, СОСпр-2б-2-010, рег.№11519-11, зав. №0705	Свидетельство о поверке № С-ДЮП/17-05-2024/340340630 до 16.05.2025	0-60 сек 0-60 мин
Динамометр общего назначения ДПУ-5-2-5033, зав. №67	Свидетельство о поверке № С-ДЮП/02-05-2024/336484791 до 01.05.2025	0,25 - 5 кН
Установка "Искусственный атлет" по определению поглощения удара поверхностью и вертикальной деформации, 5A Impact Tester, инв. № 00-003575	Протокол аттестации №1/2025 испытательного оборудования от 10.01.2025	
Установка "Тестер линейного трения" по определению скольжения поверхности, Linear Friction Tester, инв. № 3179	Протокол аттестации №2/2025 испытательного оборудования от 10.01.2025	
Испытательное оборудование по определению отскока мяча, Vertical Ball Redbound, инв. № 00-003574	Протокол аттестации №3/2025 испытательного оборудования от 10.01.2025	

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения) или отбор
Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ООО «Эксперт-Диагност

3. Описание, состояние и идентификация объекта (объектов) испытаний.

Объектом испытания является объект спорта: Объект недвижимого имущества, специально предназначенный для проведения физкультурных мероприятий и(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Испытуемый объект спорта:

Универсальный спортивный зал (Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Борьбы)

что совпадает с данными, указанными в заявке.

На данном объекте спорта испытаниям подлежат следующие спортивные площадки:

- Универсальный спортивный зал
  (размеры 44,26х29,7 м, высота 8 м, покрытие пола - деревянное, имеются места для зрителей - трибуны)

Вывод:

Объект испытания, его местоположение, назначение и основные характеристики соответствует данным, указанным в заявке на проведение испытаний.

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения) или отбор
Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика

Физкультурно-оздоровительные комплексы общего назначения

Исследования (испытания) и измерения на объектах физкультуры и спорта.

Определяемая характеристика (показатель)	Норма	Фактическое значение	Примечание
Освещение:			
освещенность, лк	СП 31-112-2004 (часть 1, п. 7.1., п.8.3.2)	723	
защищенное исполнение светильников (от удара мячом - в залах для игр с мячом) с учетом требований СП 31-112-2004 (часть 1, п. 8.3.1)	соответствие / не соответствие	соответствие	

Размеры спортивных залов и их разметка

Геометрические размеры:			
размеры помещений, м	СП 31-112-2004 (часть 1, разделы 3, 4)	44,26х29,7х8	
Общие требования:			
разметка спортивных залов должна быть выполнена в соответствии с правилами вида спорта, для которого предназначена разметка	соответствие / не соответствие	соответствие	

Покрытие игровых залов, плоскостных спортивных сооружений, спортивных площадок: полы спортивных залов (залы для спортивных игр, универсальные залы для общей физической подготовки и игр с мячом)

Условия проведения испытаний:			
Давление воздуха в мяче, кПа	90+-10	90	
Геометрические размеры:			
демпфирующая способность (поглощение удара в любой из точек проведения испытаний) покрытия, %	от 25 до 75	36,2	
вертикальная деформация покрытия в любой из точек проведения испытаний, мм	не более 5	1,2	
фрикционные характеристики (скольжение в любой из точек проведения испытаний) поверхности, ед. (по шкале прибора)	80-110	90	
вертикальный отскок мяча в любой из точек проведения испытаний (акустический метод), %	не менее 90	91,6	
Общие требования:			
отсутствие видимых дефектов покрытия полов спортивных залов (должно быть однородным - не иметь разрывов, разломов, трещин и т.п.)	наличие / отсутствие	отсутствие	

Поверхность спортивных площадок:

величина зазора при определении ровности поверхности спортивных площадок, мм	ГОСТ Р 55529-2013 (п.10.6)	1	

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения) или отбор
Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика

Ворота для футбола и мини-футбола/гандбола	наличие / отсутствие	имеются	
Геометрические размеры:			
длина, мм		3000	
ширина, мм		2000	
ширина/толщина штанги, мм		80/80	
ширина/толщина перекладины, мм		80/80	
Общие требования:			
соблюдается устойчивость к опрокидыванию ворот для мини-футбола/гандбола к горизонтальной нагрузке 1100 Н, приложенной на высоте 2 м	соответствие / не соответствие	соответствие	
отсутствие повреждений, разрушений, деформаций, опрокидывания, скольжения ворот	наличие / отсутствие	отсутствие	

Кольцо баскетбольного щита	наличие / отсутствие	имеется	
Общие требования:			
соблюдается устойчивость крепления кольца баскетбольного щита к вертикальной нагрузке 1000 Н, приложенной к части кольца, наиболее удаленной от щита	соответствие / не соответствие	соответствие	
отсутствие повреждений, креплений, деформаций кольца	наличие / отсутствие	отсутствие	

Волейбольные стойки	наличие / отсутствие	имеются	
Общие требования:			
соблюдается устойчивость крепления волейбольных стоек (прогиб не более 80 мм) к горизонтальной нагрузке 1440 Н, приложенной на уровне несущего троса	соответствие / не соответствие	соответствие	
отсутствие ослаблений креплений и запорного механизма стоек	наличие / отсутствие	отсутствие	

Теннисные стойки	наличие / отсутствие	не имеются	

Турники, перекладины, шведские стенки	наличие / отсутствие	не имеются	

Гимнастические брусья	наличие / отсутствие	не имеются	

Гимнастический конь	наличие / отсутствие	не имеется	

Гимнастические кольца	наличие / отсутствие	не имеются	

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения) или отбор
Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика»

Пути эвакуации с трибун	наличие / отсутствие	имеются	
Общие требования:			
отсутствие лестниц или ступеней в люках на путях эвакуации	наличие / отсутствие	отсутствие	
наличие разделительных поручней (на высоте не менее 0,9 м (для лестниц, проходов и люков с расчетной шириной более 4 м))	наличие / отсутствие	требования не применяются	
наличие ограждений (высотой не менее 0,8 м, не мешающего видимости, установленного вдоль прохода каждого зрительного ряда, при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м)	наличие / отсутствие	требования не применяются	
соответствие расчетного времени эвакуации (на основе анализа документации)	сбор документов (пожарная декларация, проектная документация, паспорт безопасности)	соответствие	
соответствие непрохода путей эвакуации зрителей с балкона через спортивный зал	соответствует / не соответствует	соответствие	
соответствие самозакрывающихся, с уплотненными притворами дверей выходов из зрительного зала и на путях эвакуации	соответствует / не соответствует	соответствие	
Геометрические размеры:			
ширина лестниц, проходов и люков, для определения необходимости установки разделительных поручней, м	><=4	1,2	
высота разделительных поручней (для лестниц, проходов и люков с расчетной шириной более 4 м), м	не менее 0,9	требования не применяются	
уклон лестниц трибун, не оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами, их заменяющими), град	не более 1:1,6 (не более 32 град)	соответствие	
уклон лестниц трибун, оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами, их заменяющими), град	не более 1:1,4 (не более 35 град)	требования не применяются	
разница отметок пола смежных рядов путей эвакуации с трибун, м	><=0,55	0,4	
высота ограждения путей эвакуации с трибун, не мешающего видимости, установленного вдоль прохода каждого зрительного ряда, при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м, м	не менее 0,8	требования не применяются	
высота барьера перед первым рядом на балконах и ярусах путей эвакуации с трибун, м	не менее 0,8	соответствие	
ширина кулуаров путей эвакуации с трибун, м	не менее 2,4	соответствие	
ширина путей эвакуации для горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах, м	не менее 1	соответствие	
ширина путей эвакуации для эвакуационных люков трибун крытых спортивных сооружений,	не менее 1,35	соответствие	

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения) или отбор
Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика»

расстояние между выходами при устройстве партера на спортивной арене (при наличии только двух выходов)	не менее половины зала	требования не применяются	
ширина дверных проемов в зрительном зале, м	не менее 1,2	соответствие	
ширина дверного проема для входа в ложи, м	не менее 0,9	требования не применяются	
расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей путей эвакуации с трибун, м	не менее 0,45	соответствие	
соответствие числа непрерывно установленных мест в ряду (при одностороннем входе) путей эвакуации с трибун	не более 26	соответствие	
соответствие числа непрерывно установленных мест в ряду (при двухстороннем входе) путей эвакуации с трибун	не более 50	соответствие	

Пути эвакуации для маломобильных групп населения	наличие / отсутствие	имеются	
Геометрические размеры:			
ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, для переходных лоджий и балконов, м	не менее 1,5	требования не применяются	
ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, для коридоров, пандусов, используемых для эвакуации, м	не менее 1,8	соответствие	
ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, для дверей из помещений, при одновременном нахождении в них не более 15 человек, м	не менее 0,9	требования не применяются	
ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, для дверей из помещений, при одновременном нахождении в них более 15 человек, для проходов внутри помещений, м	не менее 1,2	соответствие	
ширина прохода между рядами, предназначенными для МГН (с учетом кресла-коляски), м	не менее 1,6	требования не применяются	
расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов, м	не менее 40	соответствие	
Общие требования:			
наличие пожаробезопасной зоны (при невозможности обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время)	сбор документации (пожарная декларация, проектная документация, паспорт безопасности)	соответствие	
соблюдается расчет времени эвакуации с учетом требований СП 59.13330.2016		соответствие	

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения) или отбор
Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика

Фото объекта:

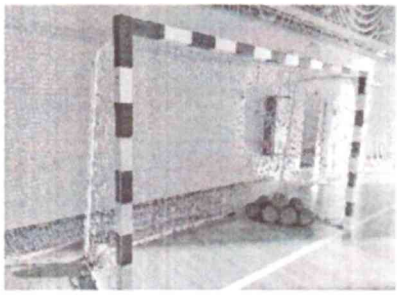
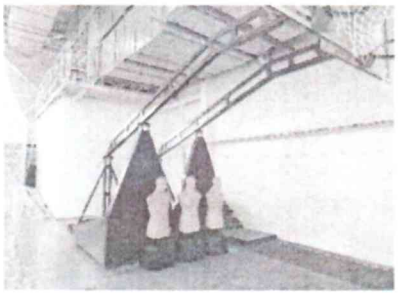

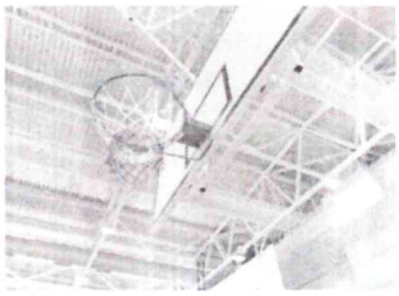

Испытания проводил: _____ Степченко Е.А.

Дата выдачи акта: 13 февраля 2025 г.

окончание акта

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения) или отбор.
Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика»