PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1903E082

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72167866 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7216-7866-02	**7158-3466-30**	**04 SIDE FEED**	**YSD-3500116811**	*****





Anvil		
7216-7866XAD		(N)
CW (c) 1,42	*CW (i)* 3,18	




Wire Crimper	
7216-7866XW	(1)
CW 1,40	

Insulation Crimper	
7216-7866XID	(2)
CW 3,18	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

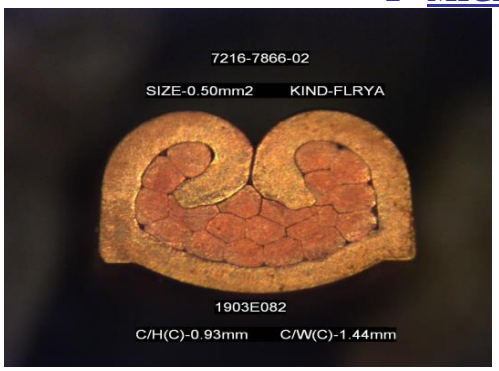
O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

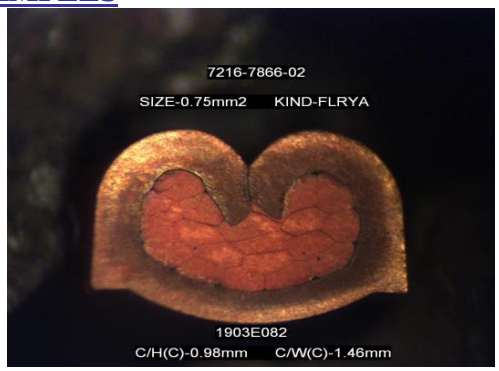
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	**O**
	The exposed conductor is within the spec.(*)	**O**
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,93	0,93	2,68
	+/-0.03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,98	0,98	2,77
	+/-0.03		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.50~0.75mm^2
Size 0.50mm^2 C/W(I)-3.14mm
Size 0.75mm^2 C/W(I)-3.18mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
Date: 2019-abr-08	Date: 2019-abr-05	Date: 2019-abr-05

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1903E082

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0,5 mm²

Nominal Cr. Height:	0,93	3,05	mm
+/-	0,03	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0,932	3,059
2	0,936	3,063
3	0,940	3,062
4	0,934	3,058
5	0,933	3,061
6	0,931	3,062
7	0,927	3,059
8	0,931	3,055
9	0,933	3,058
10	0,935	3,057
11	0,932	3,054
12	0,929	3,058
13	0,931	3,060
14	0,935	3,062
15	0,938	3,059
16	0,934	3,057
17	0,930	3,053
18	0,928	3,058
19	0,933	3,061
20	0,935	3,057
21	0,938	3,060
22	0,935	3,062
23	0,932	3,060
24	0,928	3,057
25	0,931	3,054
26	0,934	3,055
27	0,938	3,059
28	0,936	3,055
29	0,932	3,054
30	0,934	3,057
31	0,937	3,059
32	0,939	3,060
33	0,936	3,054
34	0,932	3,058
35	0,937	3,060
36	0,939	3,059
37	0,941	3,056
38	0,937	3,057
39	0,935	3,058
40	0,935	3,060
41	0,938	3,058
42	0,938	3,041
43	0,935	3,036
44	0,932	3,059
45	0,936	3,057
46	0,936	3,057
47	0,934	3,059
48	0,931	3,059
49	0,933	3,056
50	0,935	3,055
Average	0,93	3,06
Cmk	2,68	6,75

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0,75 mm²

Nominal Cr. Height:	0,98	3,15	mm
+/-	0,03	0,1	mm

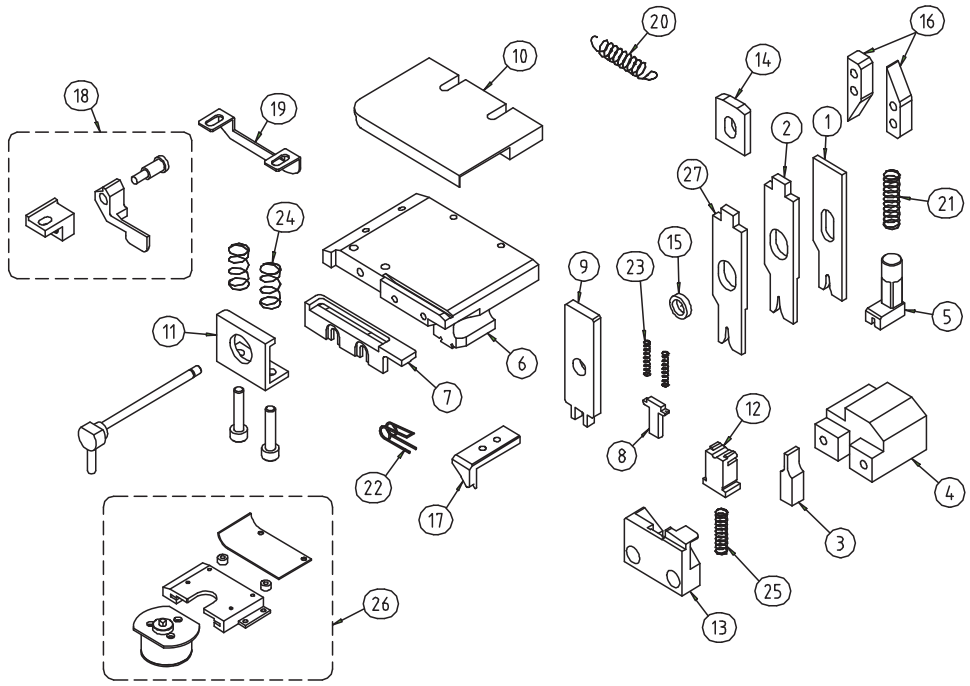
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0,988	3,167
2	0,992	3,164
3	0,987	3,160
4	0,983	3,157
5	0,986	3,158
6	0,989	3,161
7	0,991	3,165
8	0,987	3,161
9	0,983	3,158
10	0,978	3,157
11	0,982	3,160
12	0,987	3,162
13	0,983	3,164
14	0,980	3,161
15	0,983	3,159
16	0,988	3,157
17	0,990	3,160
18	0,987	3,160
19	0,984	3,162
20	0,982	3,160
21	0,985	3,158
22	0,987	3,155
23	0,987	3,157
24	0,983	3,160
25	0,981	3,158
26	0,984	3,155
27	0,986	3,154
28	0,987	3,154
29	0,985	3,157
30	0,982	3,156
31	0,984	3,152
32	0,986	3,155
33	0,987	3,157
34	0,985	3,158
35	0,983	3,155
36	0,979	3,153
37	0,981	3,157
38	0,985	3,159
39	0,987	3,162
40	0,986	3,160
41	0,982	3,156
42	0,980	3,160
43	0,982	3,161
44	0,983	3,158
45	0,987	3,157
46	0,985	3,159
47	0,981	3,160
48	0,983	3,158
49	0,987	3,161
50	0,986	3,161
Average	0,98	3,16
Cmk	2,77	9,91

Acceptance criteria: Cmk>= 2,0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5764	TERMINAL No. 端子品番	7216-7866 DD
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7216-7866XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7216-7866XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7216-7866XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7216-7866XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7216-7866XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7216-7866XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7216-7866XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7216-7866XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-002	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7216-7866XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-003	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-018	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	024①②	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTS		REVISED
					DESIGNED DATE 設計日		ISSUE 2017/2/3 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.
					2013/10/1		
②	2016/12/1	026→024	16L-023	Y.Fukuda	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2015/6/3	027→026	14K-022	K.Hosokawa	H.Hasegawa	C.Almeida	
					2014/3/20	2013/10/1	