PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1601E077

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71141495 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7114-1495-02	*	**MXSR**	**YSD-3500315495**	*







Anvil		
7114-1495XA		(N)
CW (c) 1,67	*CW (i)* 2,80	







Wire Crimper		
7114-1495XW		(1)
CW 1,65		

Insulation Crimper		
7114-1495XI		(1)
CW 2,80		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

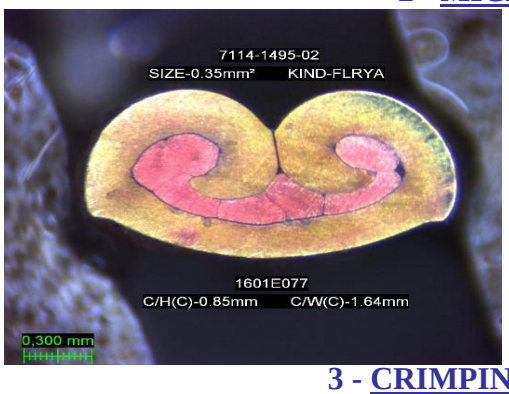
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

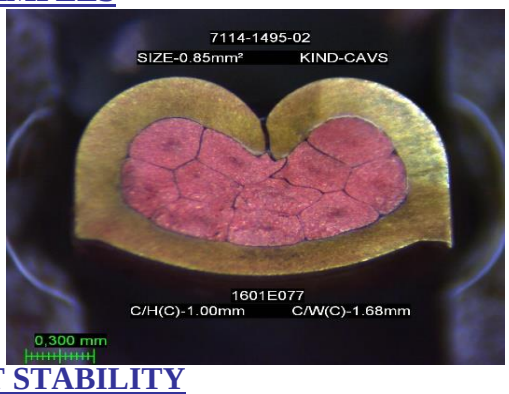
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,85	0,86	5,09
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1	1,00	4,64
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.20mm²~0.85mm²
Wire 0.35mm² C/W(I)-2.80mm / Wire 0.85mm² C/W(I)-2.88mm
The wire size 0.30mm² is not recommended due to crimping microcut conditions.

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
Date: 2023/jul/03	Date: 2023/jun/30	Date: 2023/jun/29

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1601E077

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0,35 mm²

Nominal Cr. Height:	0,85	2,4	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0,856	2,408
2	0,853	2,399
3	0,857	2,406
4	0,853	2,409
5	0,853	2,408
6	0,857	2,406
7	0,858	2,406
8	0,850	2,410
9	0,858	2,412
10	0,854	2,407
11	0,853	2,405
12	0,849	2,404
13	0,849	2,400
14	0,854	2,398
15	0,857	2,399
16	0,855	2,402
17	0,855	2,404
18	0,856	2,408
19	0,859	2,404
20	0,857	2,399
21	0,856	2,401
22	0,860	2,403
23	0,852	2,405
24	0,857	2,409
25	0,856	2,406
26	0,856	2,402
27	0,858	2,401
28	0,861	2,404
29	0,858	2,407
30	0,855	2,404
31	0,852	2,402
32	0,852	2,401
33	0,856	2,406
34	0,852	2,409
35	0,854	2,410
36	0,860	2,402
37	0,856	2,401
38	0,856	2,405
39	0,860	2,401
40	0,853	2,405
41	0,852	2,406
42	0,857	2,404
43	0,856	2,401
44	0,852	2,407
45	0,856	2,402
46	0,860	2,402
47	0,852	2,408
48	0,858	2,406
49	0,856	2,404
50	0,852	2,404
Average	0,86	2,40
Cmk	5,09	9,68

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: CAVS

Wire size: 0,85 mm²

Nominal Cr. Height:	1	2,6	mm
+/-	0,05	0,1	mm

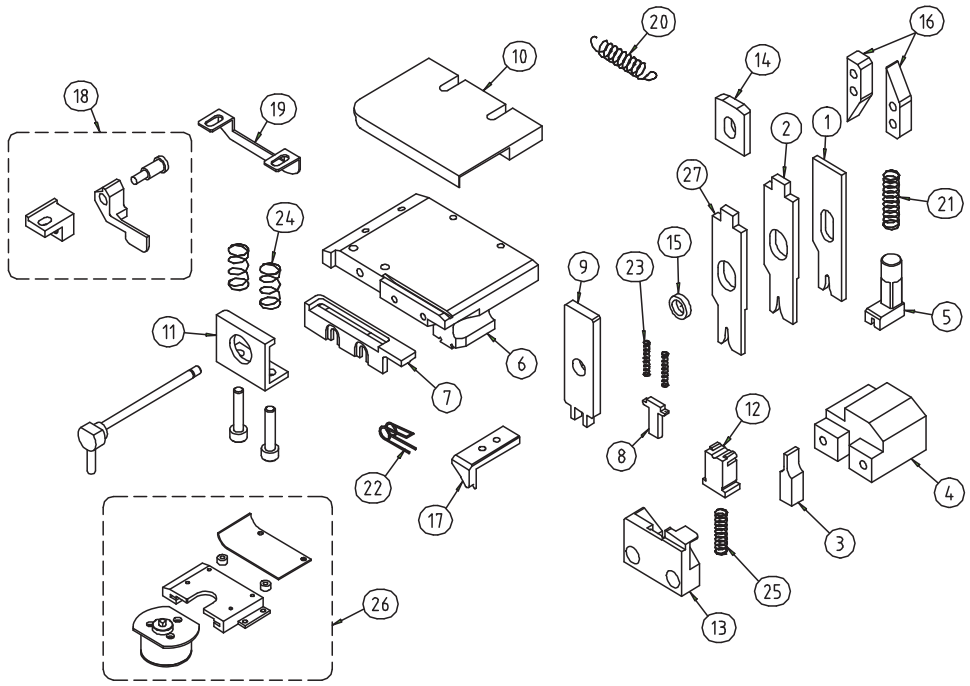
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,002	2,604
2	1,007	2,600
3	1,004	2,604
4	1,008	2,611
5	1,002	2,605
6	1,001	2,604
7	1,006	2,602
8	1,007	2,600
9	1,002	2,610
10	1,001	2,609
11	0,999	2,606
12	1,002	2,602
13	1,005	2,605
14	1,001	2,610
15	0,999	2,610
16	1,004	2,605
17	1,002	2,598
18	1,004	2,597
19	1,007	2,604
20	1,010	2,606
21	1,007	2,606
22	1,004	2,601
23	1,001	2,601
24	1,001	2,604
25	1,008	2,608
26	1,004	2,609
27	1,002	2,605
28	1,002	2,601
29	0,999	2,598
30	0,999	2,608
31	1,002	2,608
32	1,006	2,604
33	1,001	2,599
34	1,007	2,597
35	1,008	2,596
36	1,005	2,604
37	1,002	2,605
38	1,004	2,607
39	1,007	2,603
40	1,011	2,600
41	1,012	2,604
42	1,005	2,607
43	1,003	2,608
44	1,000	2,602
45	1,000	2,600
46	1,002	2,599
47	1,000	2,602
48	0,999	2,606
49	0,999	2,607
50	1,005	2,600
Average	1,00	2,60
Cmk	4,64	8,33

Acceptance criteria: Cmk>= 2,0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1026	TERMINAL No. 端子品番	7114-1495
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7114-1495XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7114-1495XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7114-1495XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	002	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7114-1495XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7114-1495XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7114-1495XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7114-1495XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7114-1495XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャープレート	27			~~STABILIZER CRIMPER~~ ~~スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	018	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	011	BUSH ブッシュ	14	48A47042	002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					HIB		
					DESIGNED DATE 設計日		
					2008/2/15		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
					T,Maki	T,Suzuki	
					2008/2/15	2008/2/15	