PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE



# APPLICATOR VALIDATION REPORT

**(Spec. YEL-RP-02-0004)**

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1907E089 |






***TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72960088 SEQUENCE Nº*** 9


| Terminal Nº | Rubber Seal | Applicator Type | Purchasing Order Nº | Project / Model |
|---|---|---|---|---|
| **7296-0088-02** | * | **04 SIDE FEED** | **YSD-3500132149** | * |

| Anvil | | | Wire Crimper | | | Insulation Crimper | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7296-0088XA | | (A) | 7296-0088XW | | (A) | 7296-0088XI | | (A) |
| *CW (c)* | 1.80 | *CW (i)* 2.29 | *CW* | 1.78 | | *CW* | 2.29 | |

## 1 - VISUAL CHECK ITEMS

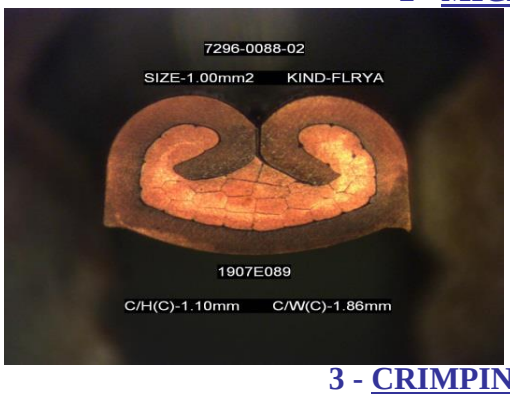
**O** - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

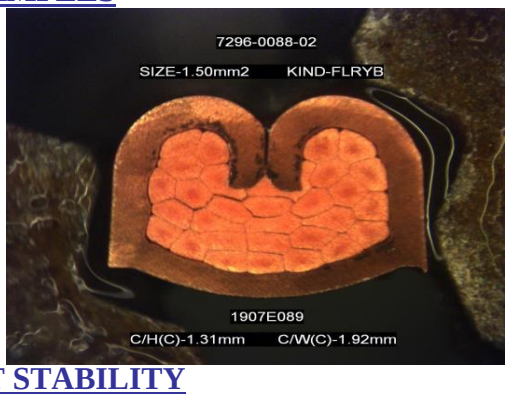
| | | |
|---|---|---|
|  | The two sides of the insulation grips are in the correct position. | **O** |
|  | Not found any Bell Mouth in the insulation area. | **O** |
|  | The lance height and shape are not deformed. | **O** |
|  | Not found any burr in the cutting carrier. | **O** |
|  | Not found any crack in the terminal. | **O** |
|  | The wire barrel is free from major burrs. | **O** |

| | | |
|---|---|---|
|  | The Bell Mouth is within the spec.**(*)** | **O** |
|  | The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)** | **O** |
|  | Bend up and Bend down are within the criteria**(*)** | **O** |
|  | The exposed conductor is within the spec.(*) | **O** |
|  | The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)** | **O** |
|  | The body of the terminal is not twisted**(*)** | **O** |

| **LOWER** WIRE KIND & SIZE | **UPPER** WIRE KIND & SIZE |
|---|---|

## 2 - MICRO CUT SAMPLES




## 3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1.1 | 1.10 | 4.68 |
| | **+/-0.05** | | |

| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1.31 | 1.30 | 3.54 |
| | **+/-0.05** | | |

**REMARKS:**

Aplicable wire range-1.00~1.50mm$^2$
Size 1.00mm$^2$ C/W(I)-2.38mm
Size 2.00mm$^2$ C/W(I)-2.39mm

**EVALUATION DECISION**

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

| APPROVED (Section Chief) 3485 | CHECKED (Operator) 44 | PREPARED (Operator) nº 2624 |
|---|---|---|
| Date: 2019-set-23 | Date: 2019-set-19 | Date: 2019-set-19 |

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

# APPLICATOR VALIDATION REPORT

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1907E089 |

## LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 1 mm²

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominal Cr. Height: | 1.1 | 2.45 | mm |
| +/- | 0.05 | 0.1 | mm |

| Sample number | Crimp height WIRE (mm) | Crimp height INSULATION (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100 | 2.457 |
| 2 | 1.103 | 2.461 |
| 3 | 1.107 | 2.465 |
| 4 | 1.103 | 2.462 |
| 5 | 1.099 | 2.457 |
| 6 | 1.102 | 2.452 |
| 7 | 1.106 | 2.454 |
| 8 | 1.108 | 2.458 |
| 9 | 1.104 | 2.459 |
| 10 | 1.100 | 2.453 |
| 11 | 1.104 | 2.447 |
| 12 | 1.108 | 2.452 |
| 13 | 1.111 | 2.456 |
| 14 | 1.112 | 2.460 |
| 15 | 1.105 | 2.458 |
| 16 | 1.104 | 2.454 |
| 17 | 1.101 | 2.450 |
| 18 | 1.103 | 2.454 |
| 19 | 1.106 | 2.457 |
| 20 | 1.104 | 2.459 |
| 21 | 1.100 | 2.456 |
| 22 | 1.102 | 2.452 |
| 23 | 1.104 | 2.454 |
| 24 | 1.103 | 2.455 |
| 25 | 1.099 | 2.460 |
| 26 | 1.102 | 2.456 |
| 27 | 1.104 | 2.454 |
| 28 | 1.107 | 2.450 |
| 29 | 1.104 | 2.454 |
| 30 | 1.105 | 2.458 |
| 31 | 1.102 | 2.461 |
| 32 | 1.098 | 2.455 |
| 33 | 1.101 | 2.453 |
| 34 | 1.105 | 2.448 |
| 35 | 1.109 | 2.454 |
| 36 | 1.104 | 2.454 |
| 37 | 1.100 | 2.449 |
| 38 | 1.104 | 2.458 |
| 39 | 1.107 | 2.449 |
| 40 | 1.108 | 2.453 |
| 41 | 1.105 | 2.455 |
| 42 | 1.100 | 2.448 |
| 43 | 1.097 | 2.451 |
| 44 | 1.102 | 2.455 |
| 45 | 1.104 | 2.452 |
| 46 | 1.107 | 2.458 |
| 47 | 1.106 | 2.450 |
| 48 | 1.101 | 2.452 |
| 49 | 1.098 | 2.455 |
| 50 | 1.102 | 2.461 |
| Average | 1.10 | 2.45 |
| Cmk | 4.68 | 7.90 |

## UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Wire size: 1.5 mm²

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominal Cr. Height: | 1.31 | 2.55 | mm |
| +/- | 0.05 | 0.1 | mm |

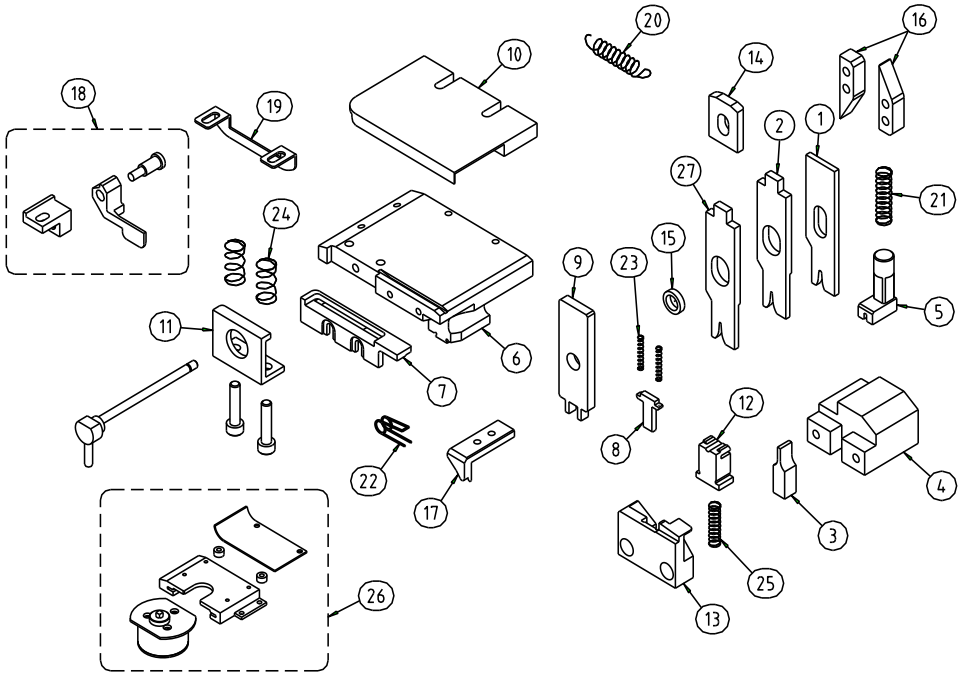
| Sample number | Crimp height WIRE (mm) | Crimp height INSULATION (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1.310 | 2.556 |
| 2 | 1.313 | 2.550 |
| 3 | 1.311 | 2.551 |
| 4 | 1.301 | 2.556 |
| 5 | 1.304 | 2.557 |
| 6 | 1.308 | 2.551 |
| 7 | 1.304 | 2.553 |
| 8 | 1.296 | 2.556 |
| 9 | 1.301 | 2.552 |
| 10 | 1.304 | 2.547 |
| 11 | 1.307 | 2.541 |
| 12 | 1.304 | 2.545 |
| 13 | 1.300 | 2.550 |
| 14 | 1.296 | 2.551 |
| 15 | 1.301 | 2.555 |
| 16 | 1.304 | 2.547 |
| 17 | 1.307 | 2.540 |
| 18 | 1.298 | 2.546 |
| 19 | 1.302 | 2.548 |
| 20 | 1.305 | 2.553 |
| 21 | 1.309 | 2.554 |
| 22 | 1.303 | 2.546 |
| 23 | 1.297 | 2.550 |
| 24 | 1.300 | 2.552 |
| 25 | 1.304 | 2.544 |
| 26 | 1.306 | 2.550 |
| 27 | 1.302 | 2.555 |
| 28 | 1.302 | 2.550 |
| 29 | 1.311 | 2.544 |
| 30 | 1.310 | 2.550 |
| 31 | 1.305 | 2.552 |
| 32 | 1.301 | 2.558 |
| 33 | 1.304 | 2.551 |
| 34 | 1.306 | 2.545 |
| 35 | 1.308 | 2.538 |
| 36 | 1.309 | 2.549 |
| 37 | 1.304 | 2.553 |
| 38 | 1.300 | 2.557 |
| 39 | 1.304 | 2.552 |
| 40 | 1.307 | 2.545 |
| 41 | 1.304 | 2.551 |
| 42 | 1.299 | 2.553 |
| 43 | 1.298 | 2.557 |
| 44 | 1.302 | 2.552 |
| 45 | 1.305 | 2.547 |
| 46 | 1.311 | 2.551 |
| 47 | 1.307 | 2.555 |
| 48 | 1.300 | 2.550 |
| 49 | 1.303 | 2.545 |
| 50 | 1.309 | 2.548 |
| Average | 1.30 | 2.55 |
| Cmk | 3.54 | 7.24 |

**Acceptance criteria: Cmk>= 2.0**

**END**

# 04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

| PRODUCT No.<br>製品番号 | C0100-5767 | TERMINAL No.<br>端子品番 | 7296-0088 |
|---|---|---|---|
| 共通品番 | – – – – – – – – | | |




| No, | PARTS No,<br>部品番号 | DRW No,<br>図番 | PARTS NAME<br>部品名称 | No, | PARTS No,<br>部品番号 | DRW No,<br>図番 | PARTS NAME<br>部品名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7296-0088XW | | WIRE CRIMPER<br>ワイヤークリンパー | 17 | 48A47013 | -001 | FEEDING CLAW<br>送り爪 |
| 2 | 7296-0088XI | | INSULATION CRIMPER<br>インシュレーションクリンパー | 18 | 48A19100 | -005 | WIRE STOPPER Assy<br>電線ストッパー アッシー |
| 3 | 7296-0088XA | | ANVIL<br>アンビル | 19 | 48A19047 | -002 | TERMINAL SCRAPER<br>端子掻き落とし |
| 4 | 7296-0088XJE | | ANVIL HOLDER<br>アンビルホルダー | 20 | 48A47031 | | RETURN SPRING<br>戻しスプリング |
| 5 | 7296-0088XYY | | SUPPORTING STOPPER<br>サポーティングストッパー | 21 | 48A47032 | -001 | SUPPORTING STOPPER SPRING<br>サポーティングストッパースプリング |
| 6 | 7296-0088XYB | | BASE<br>ベース | 22 | 48A19017 | -003 | FEEDING CLAW SPRING<br>送り爪スプリング |
| 7 | 7296-0088XYH | | TERMINAL GUIDE PLATE B<br>ターミナルガイドプレートB | 23 | 48A19023 | -002 | WIRE HOLDER SPRING<br>電線押さえスプリング |
| 8 | 48A47016 | -001 | WIRE HOLDER<br>電線押さえ | 24 | 48A19074 | | TERMINAL HOLDER SPRING<br>ターミナル押さえスプリング |
| 9 | 48A47017 | -002 | CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER<br>切断ポンチ兼電線押さえホルダー | 25 | 48A19050 | | SHEARBLADE SPRING<br>シャーブレードスプリング |
| 10 | 48A47020 | -A04 | TERMINAL GUIDE PLATE A<br>ターミナルガイドプレートA | 26 | 48A19999 | | TERMINAL OIL UNIT<br>ターミナル塗油ユニット |
| 11 | 48A47022 | -001 | TERMINAL HOLDER<br>ターミナル押さえ | | 7296-0088XKP | | BRACKET<br>ブラケット |
| 12 | 48A47024 | -001 | SHEARBLADE<br>シャーブレード | 27 | ~~7296-0088XQ~~ | | ~~STABILIZER CRIMPER~~<br>~~スタビライザークリンパー~~ |
| 13 | 48A47025 | -002 | OUTER SHEARBLADE<br>アウターシャーブレード | 〈OPTION オプション〉 | | | |
| 14 | 48A19007 | -022 | INSULATION ADJUSTING PIECE<br>インシュレーション調整コマ | 13 | 48A47025 | -101 | OUTER SHEARBLADE<br>アウターシャーブレード |
| 15 | 48A19019 | -014 ① | BUSH<br>ブッシュ | 14 | 48A47042 | -001 | INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL)<br>インシュレーション調整コマ(メカル) |
| 16 | 48A47014 | -003 | FEEDING CAM<br>送りカム | | | | |

| MARK<br>記号 | DATE<br>日付 | REVISION RECORD<br>改訂記録 | No.<br>番号 | CHECKED<br>点検 | APPROVED<br>承認 | DESIGNED<br>設計 | ISSUED<br>発行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 03-10-2018 | 48A19019019 → 48A19019014 | PTC | F.Loureiro | T,Maki | C.Almeida | |
| | | | | | 02-10-2013 | 02-10-2013 | |

APPRICATION POST 申請部署: YWTS

DESIGNED DATE 設計日: 02-10-2013