

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

Технический отчет: Расчет времени эвакуации при угрозе террористического акта.


1. Исходные параметры объекта

Наименование параметра	Значение	Ед. изм.
Проектная численность людей на объекте	80	чел.
Общая протяженность путей до выхода	75	м.
Минимальная ширина створа дверей	1.00	м.

2. Результаты моделирования хронометража

Наименование расчетного этапа	Время (мин.)
Итоговое расчетное время полной эвакуации (t_расч)	3.24 мин.
Критический предел времени по ГОСТ (t_необх)	4.00 мин.
Итоговое заключение по безопасности объекта	СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ АТЗ

3. Графический анализ пропускной способности путей

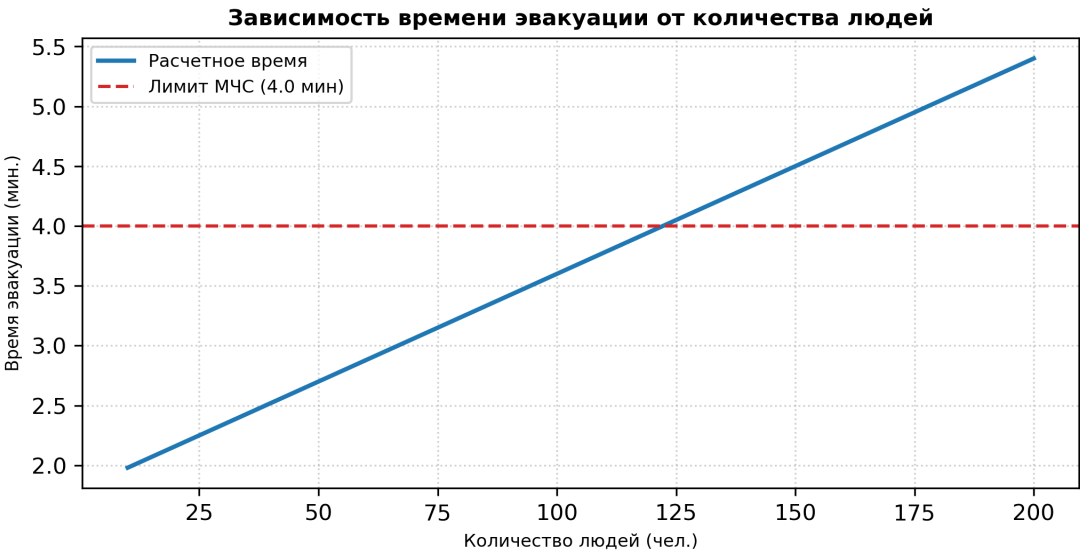

4. Экспертные выводы комиссии

Установлено: при проектной нагрузке в 80 человек фактическое время эвакуации составляет 3.24 мин., что удовлетворяет требованиям МЧС. Временной запас составляет 0.76 мин. Критическая вместимость маршрута — 120 человек. Объект признан безопасным.

5. Лист согласования заключения

СОГЛАСОВАНО

Представитель ГУ МЧС России

_____/_____/

«__» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель УФСБ России

_____/_____/

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_____/Иванов И.И./

«__» _____ 2026 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА АТЗ

Специалист по безопасности

_____/Петров П.П./

«__» _____ 2026 г.