


DIAGRAMA UNIFILAR

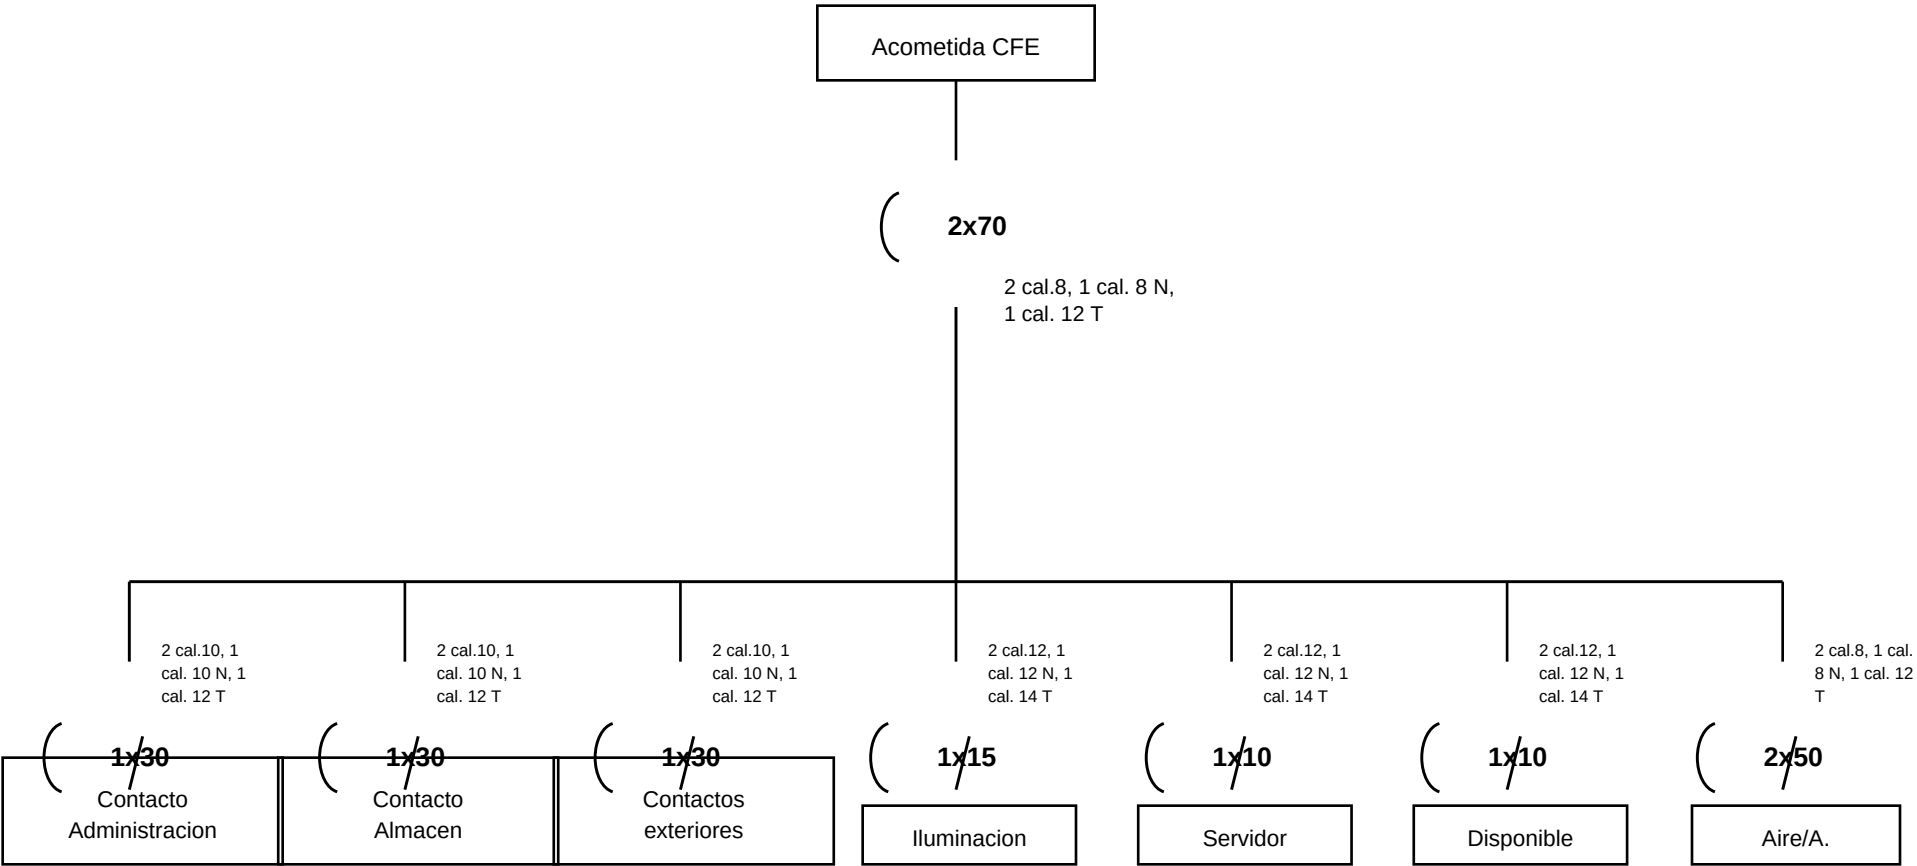

Notas: diagrama vectorial recreado desde imagen proporcionada. Sin calculos electricos agregados.

Campo	Valor
Tension del sistema	Por definir
Numero de fases y sistema de puesta a tierra	Por definir
Longitud del alimentador	Por definir
Tipo de conductor y aislamiento	Por definir
Tipo y diametro de canalizacion	Por definir
Capacidad interruptiva y curva/tipo del interruptor principal	Por definir
Tablero, barras, gabinete y datos de acometida	Por definir

Resumen tecnico transcrito

Circuito	Interruptor	Conductores	Carga	Longitud	Cond./aisl.	Canalizacion	AIC/curva	Tablero/acometida	Estatus
Contacto Administracion	1x30	2 cal.10, 1 cal. 10 N, 1 cal. 12 T	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Dato visible en imagen
Contacto Almacen	1x30	2 cal.10, 1 cal. 10 N, 1 cal. 12 T	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Dato visible en imagen
Contactos exteriores	1x30	2 cal.10, 1 cal. 10 N, 1 cal. 12 T	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Dato visible en imagen
Iluminacion	1x15	2 cal.12, 1 cal. 12 N, 1 cal. 14 T	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Dato visible en imagen
Servidor	1x10	2 cal.12, 1 cal. 12 N, 1 cal. 14 T	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Dato visible en imagen
Disponible	1x10	2 cal.12, 1 cal. 12 N, 1 cal. 14 T	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Dato visible en imagen
Aire/A.	2x50	2 cal.8, 1 cal. 8 N, 1 cal. 12 T	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Dato visible en imagen

Cuadro de cargas

Circuito	Fase	Tipo	VA instalado	VA demandado	Corriente A	FP	Observaciones
Contacto Administracion	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Contacto Almacen	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Contactos exteriores	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Iluminacion	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Servidor	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Disponible	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Aire/A.	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Totales capturados		Suma simple	Por definir	Por definir	Por definir		No calcula demanda ni capacidad de conductores

Alcance y advertencias

- Documento de apoyo tecnico. No sustituye memoria de calculo, dictamen, responsiva profesional ni verificacion por UVIE/perito.
- Los calibres se transcriben como aparecen en la imagen; confirmar si corresponden a AWG, tipo de conductor, aislamiento y canalizacion.
- No se calculan capacidad de conduccion, caida de tension, corriente de cortocircuito, canalizacion, puesta a tierra ni coordinacion de protecciones porque la imagen no proporciona tension, fases, carga, longitud, temperatura, agrupamiento ni material.
- Para instalaciones electricas en Mexico, revisar NOM-001-SEDE vigente aplicable al proyecto. La NOM-002-STPS aplica a prevencion y proteccion contra incendios en centros de trabajo cuando corresponda.

Datos requeridos para revision completa

Tension del sistema, Numero de fases y sistema de puesta a tierra, Carga instalada o demandada por circuito, Longitudes de alimentadores y derivados, Tipo de conductor y aislamiento, Tipo y diametro de canalizacion, Capacidad interruptiva y curva/tipo de interruptores, Tablero, barras, gabinete y datos de acometida.