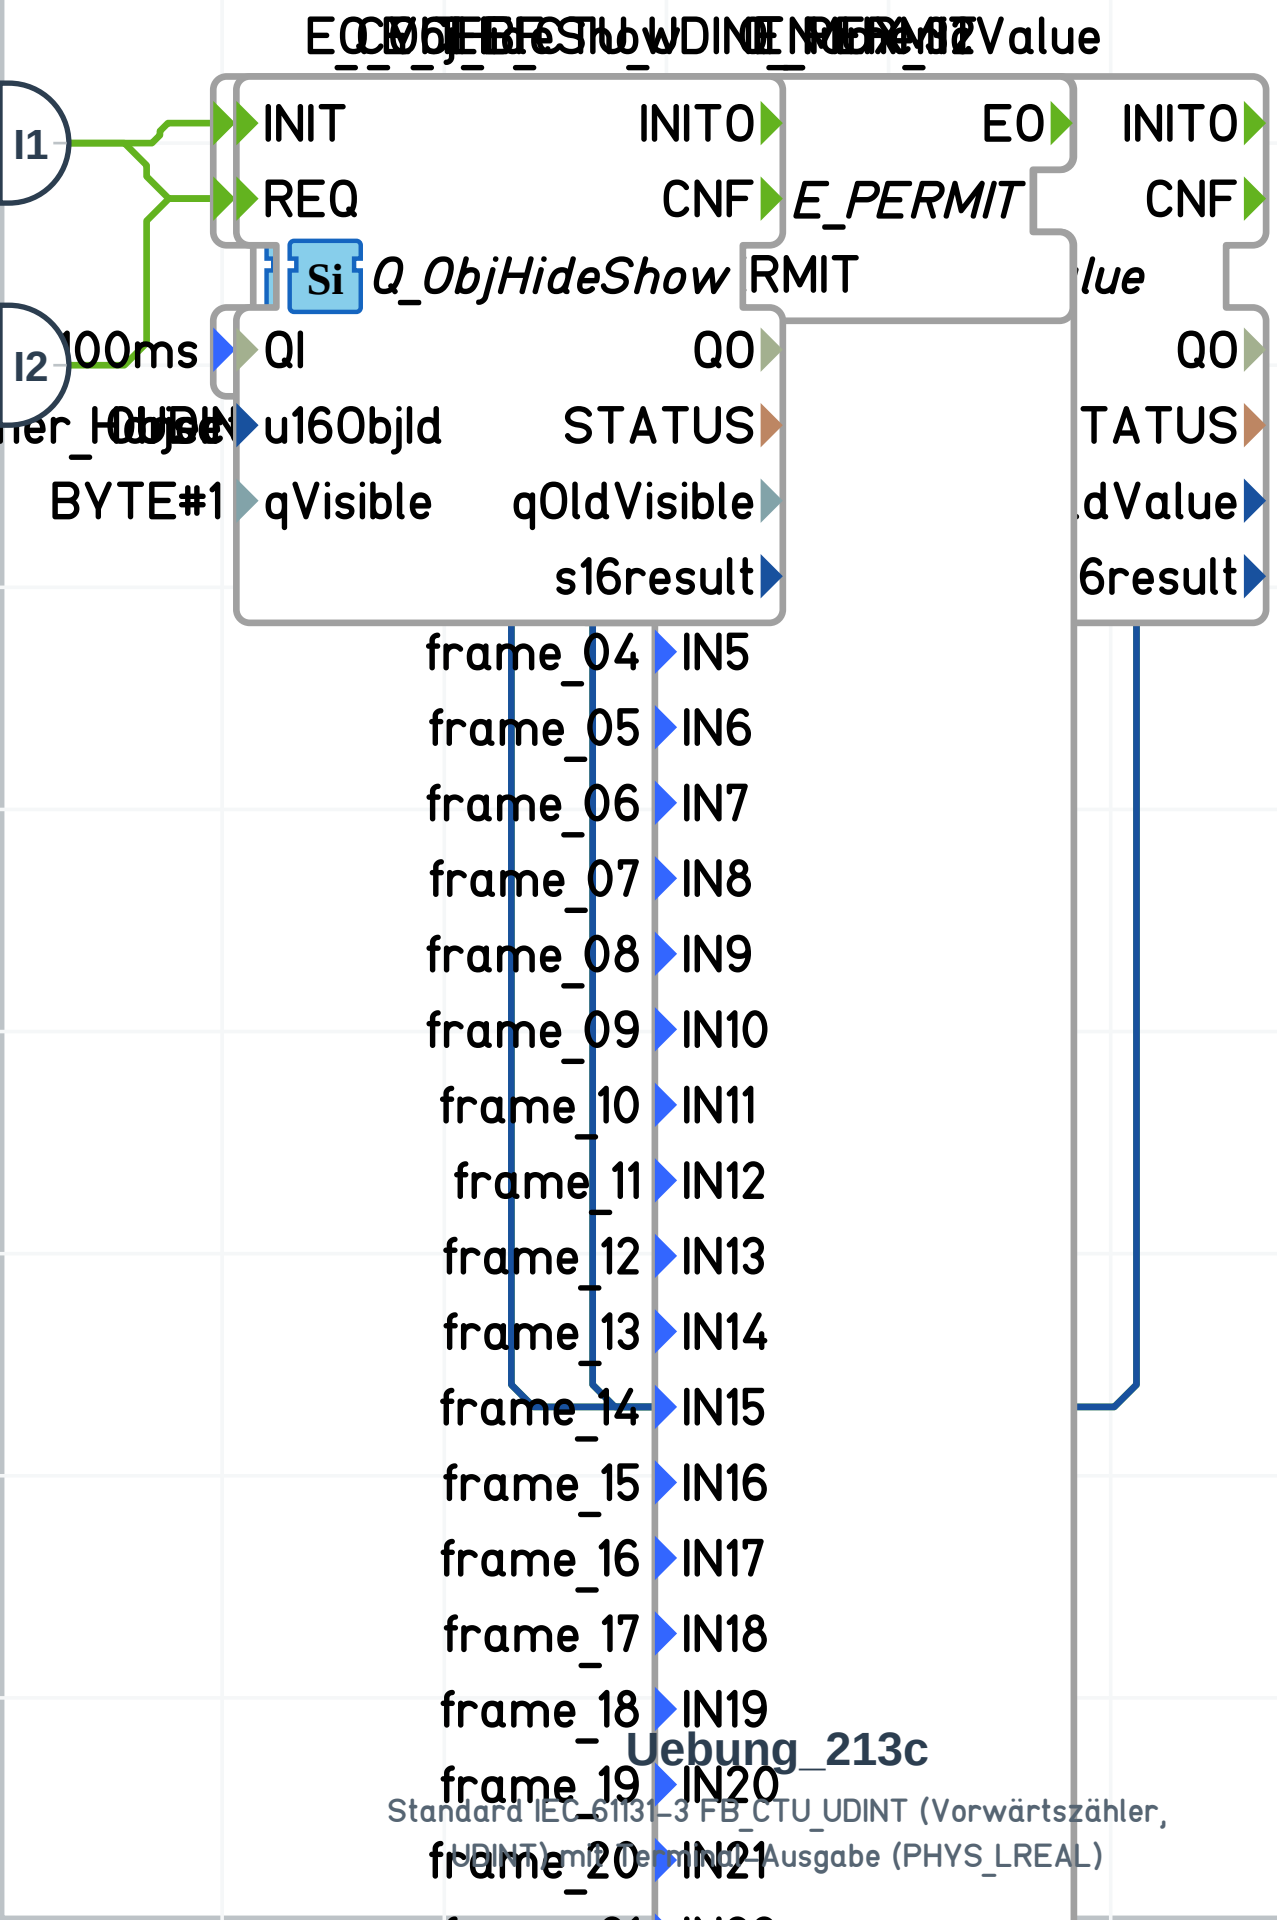
I1
I2
INIT
REQ
INITO
CNF
EO
INITO
E_PERMIT
CNF
Si
Q_ObjHideShow
RMIT
QI
u16ObjId
qVisible
QO
STATUS
qOldVisible
s16result
QO
frame_04
frame_05
frame_06
frame_07
frame_08
frame_09
frame_10
frame_11
frame_12
frame_13
frame_14
frame_15
frame_16
frame_17
frame_18
frame_19
frame_20
IN5
IN6
IN7
IN8
IN9
IN10
IN11
IN12
IN13
IN14
IN15
IN16
IN17
IN18
IN19
IN20
IN21
Uebung_213c
Standard IEC_61131-3 FB_CTU_UDINT (Vorwärtszähler, UDINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)