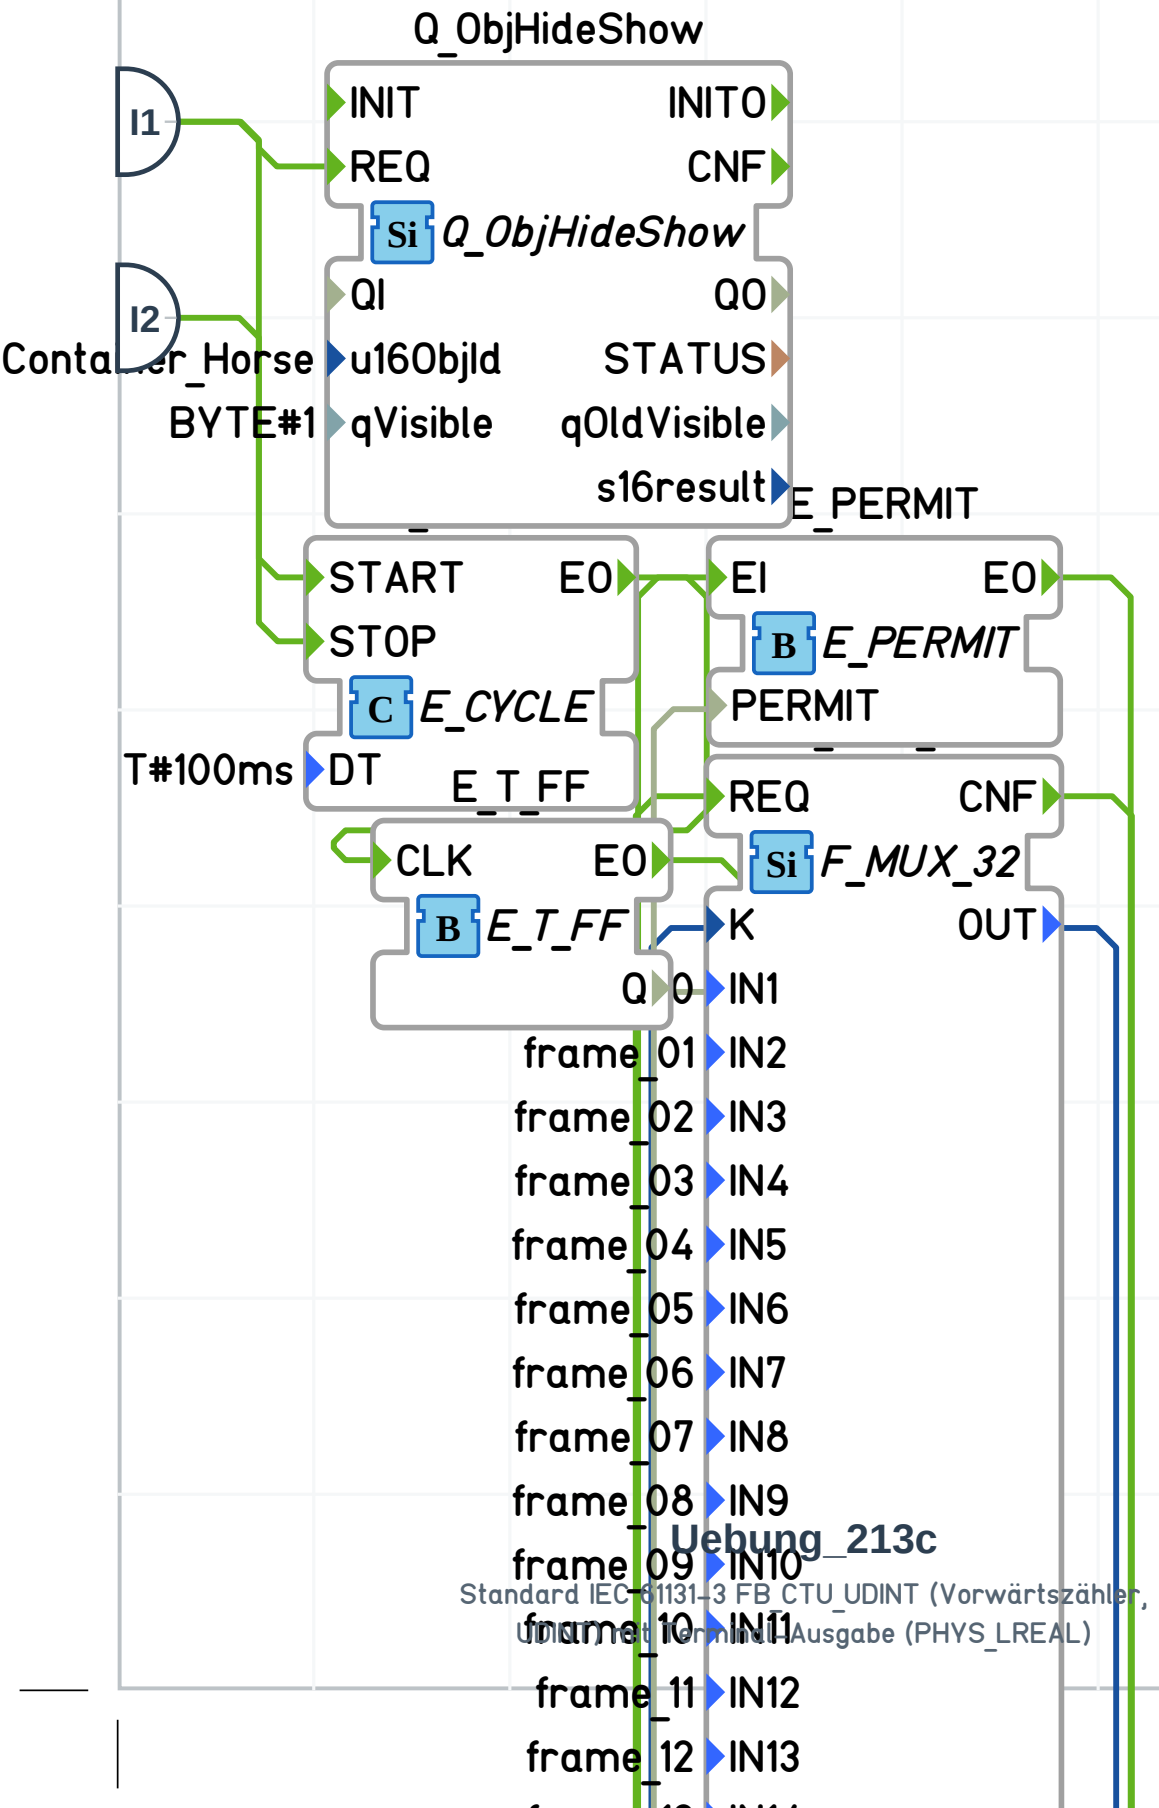
Q_ObjHideShow
I1
I2
INIT
REQ
INITO
CNF
Si
Q_ObjHideShow
QI
QO
u16ObjId
STATUS
qVisible
qOldVisible
s16result
START
STOP
EO
C
E_CYCLE
DT
T#100ms
E_T_FF
CLK
EO
B
E_T_FF
Q
EI
EO
B
E_PERMIT
PERMIT
REQ
CNF
Si
F_MUX_32
K
OUT
0
IN1
frame_01
IN2
frame_02
IN3
frame_03
IN4
frame_04
IN5
frame_05
IN6
frame_06
IN7
frame_07
IN8
frame_08
IN9
frame_09
IN10
frame_10
IN11
frame_11
IN12
frame_12
IN13
Uebung_213c
Standard IEC 61131-3 FB CTU_UDINT (Vorwärtszähler,
UDINT), mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)