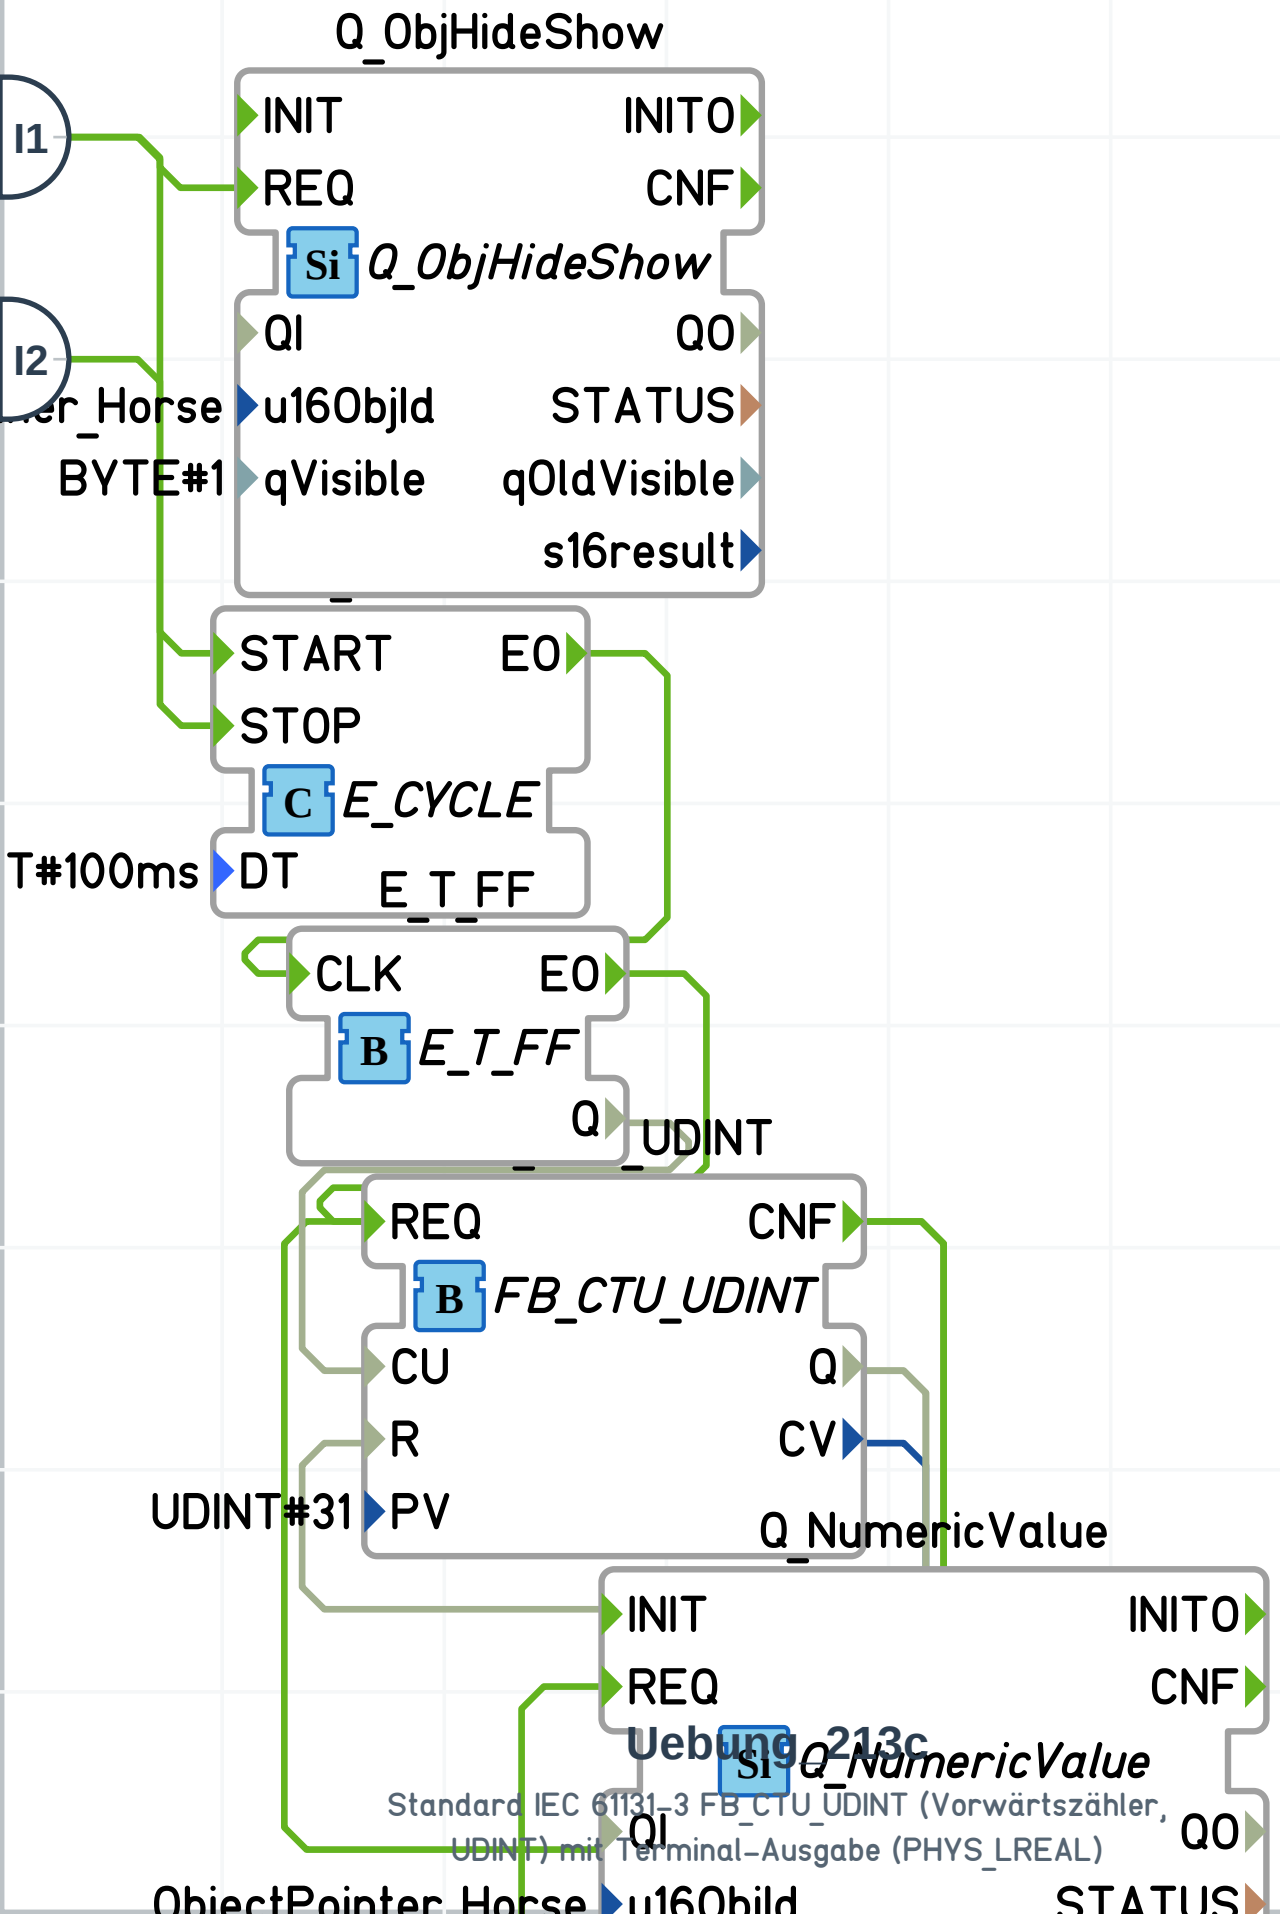
Q_ObjHideShow
I1
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_ObjHideShow
I2
QI
QO
u16ObjId
STATUS
BYTE#1
qVisible
qOldVisible
s16result
START
EO
STOP
C
E_CYCLE
T#100ms
DT
E_T_FF
CLK
EO
B
E_T_FF
Q
UDINT
REQ
CNF
B
FB_CTU_UDINT
CU
Q
R
CV
UDINT#31
PV
Q_NumericValue
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
STATUS
Uebung_213c
Standard IEC 61131-3 FB_CTU_UDINT (Vorwärtszähler, UDINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)