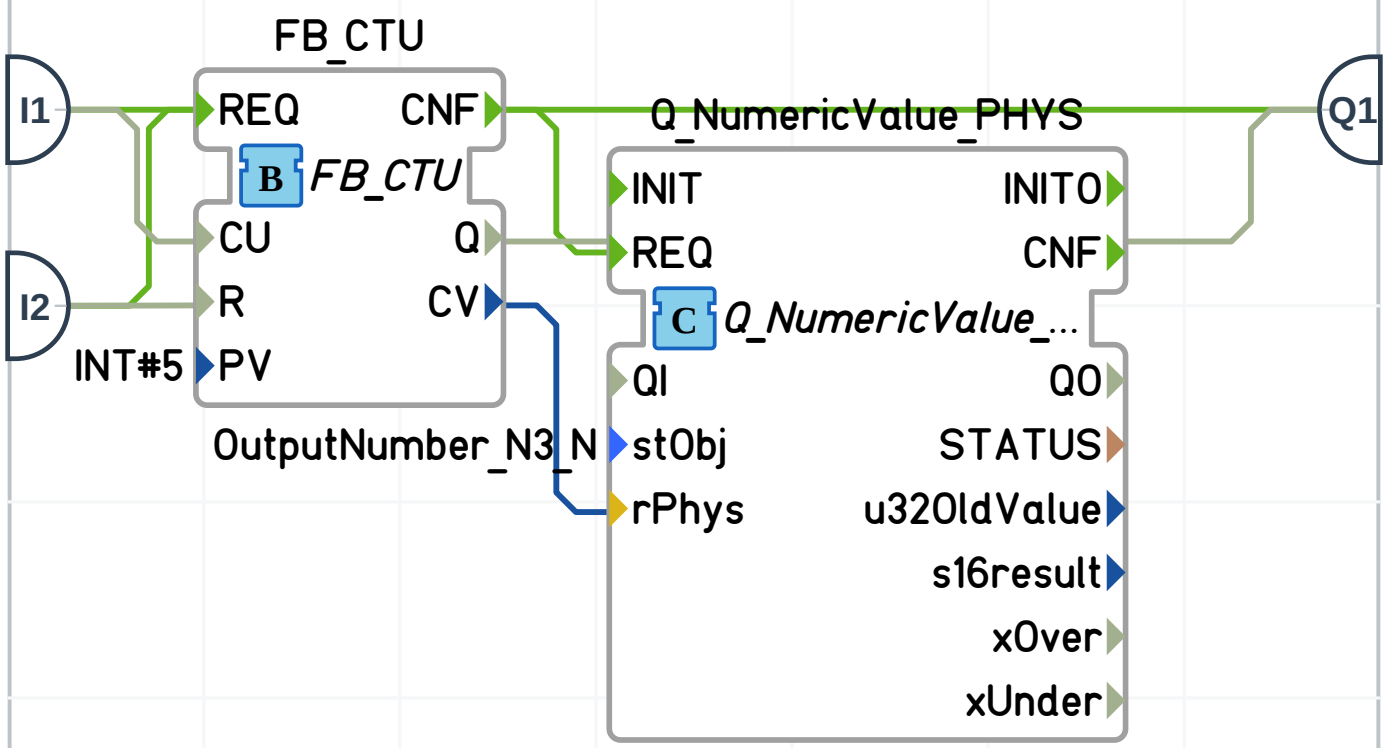

Uebung_210b

Standard IEC 61131-3 FB_CTU (Vorwärtszähler, INT)
mit Terminal-Ausgabe

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_210b

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf