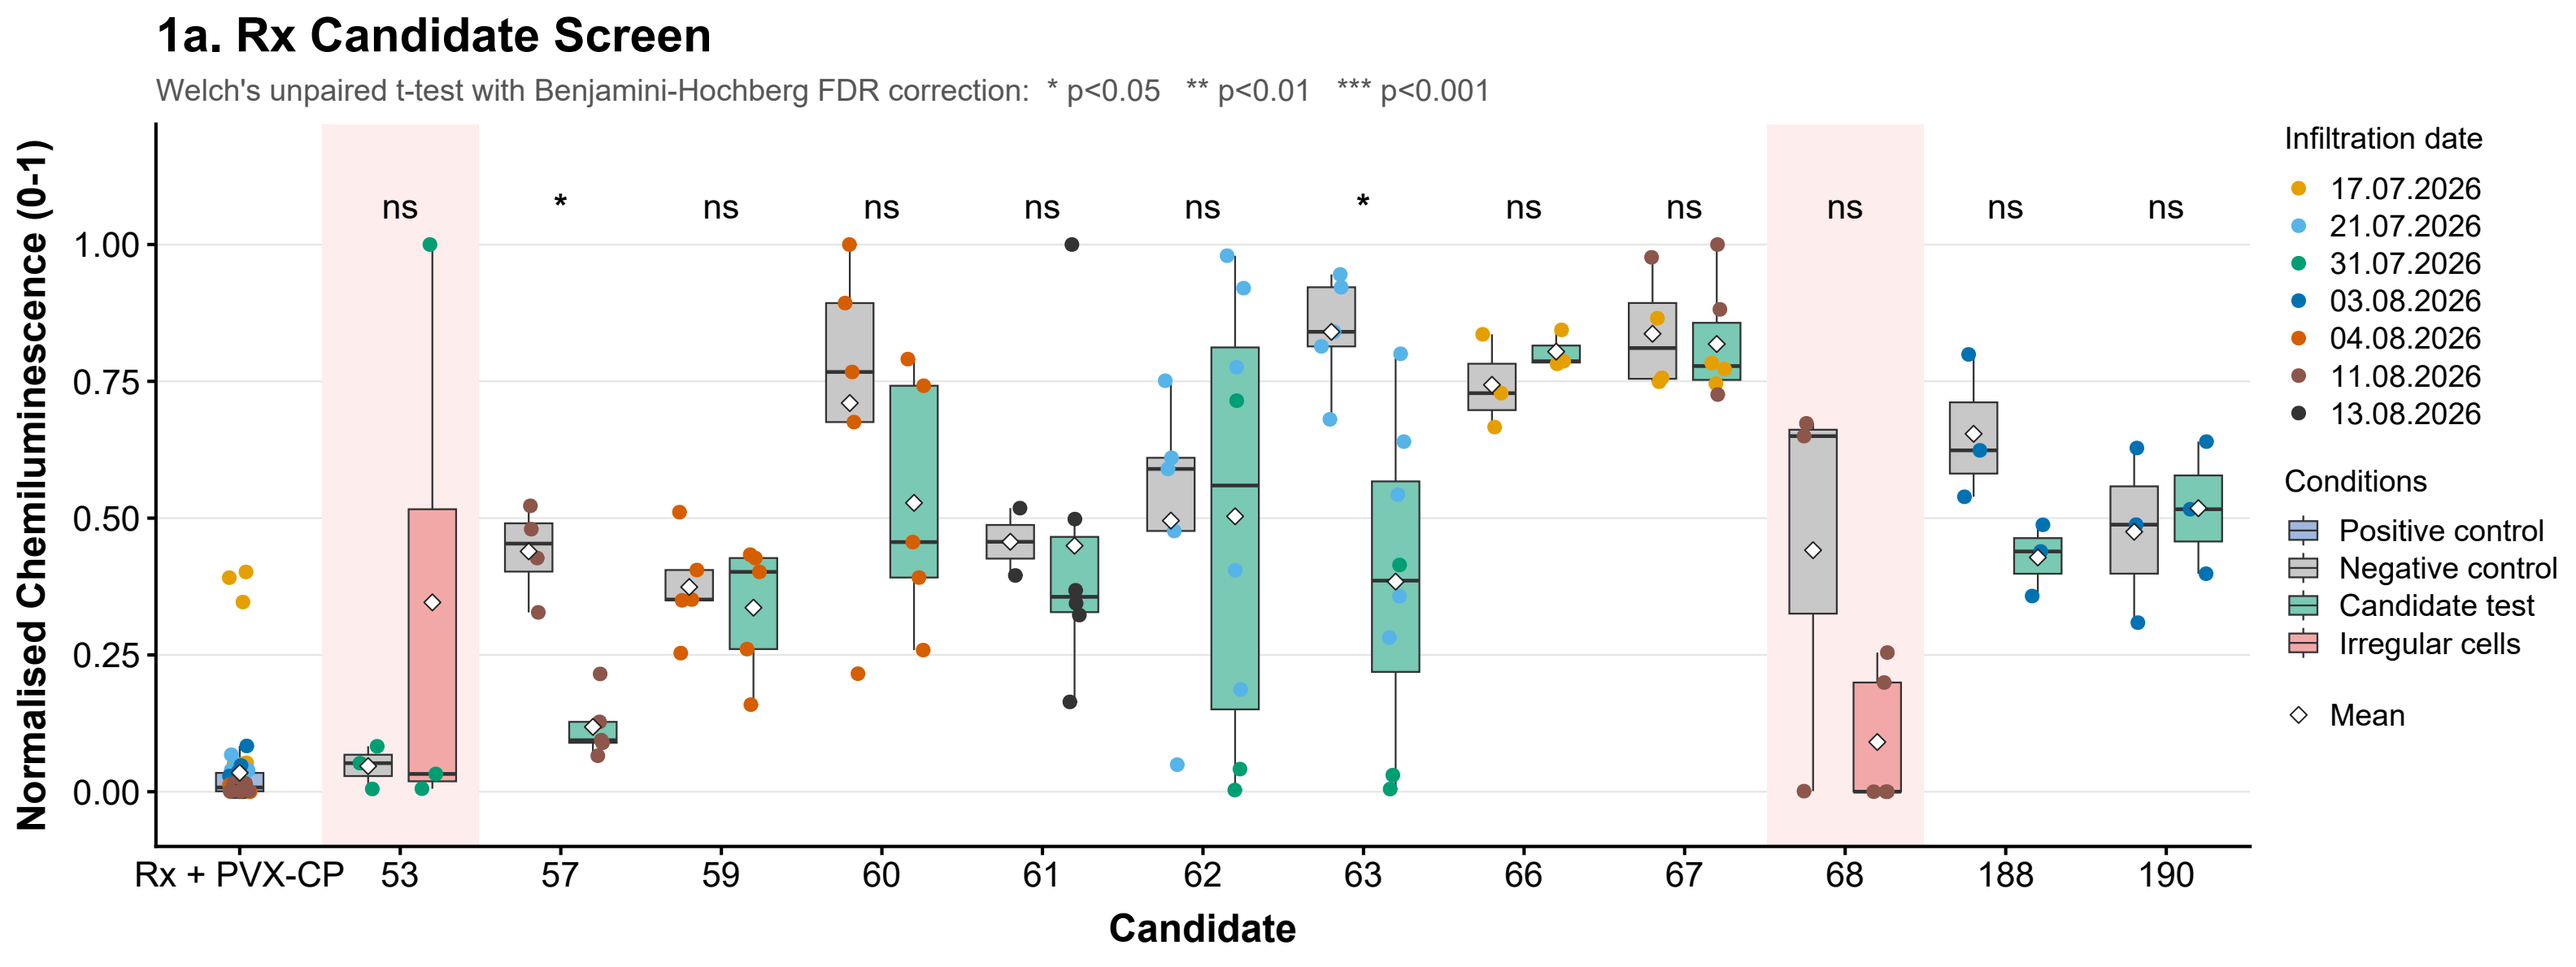
1a. Rx Candidate Screen
Welch's unpaired t-test with Benjamini-Hochberg FDR correction: * p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001
Normalised Chemiluminescence (0-1)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
ns
*
ns
ns
ns
ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
Rx + PVX-CP
53
57
59
60
61
62
63
66
67
68
188
190
Candidate
Infiltration date
17.07.2026
21.07.2026
31.07.2026
03.08.2026
04.08.2026
11.08.2026
13.08.2026
Conditions
Positive control
Negative control
Candidate test
Irregular cells
Mean