Contactovergangen en lage-krachtfasen

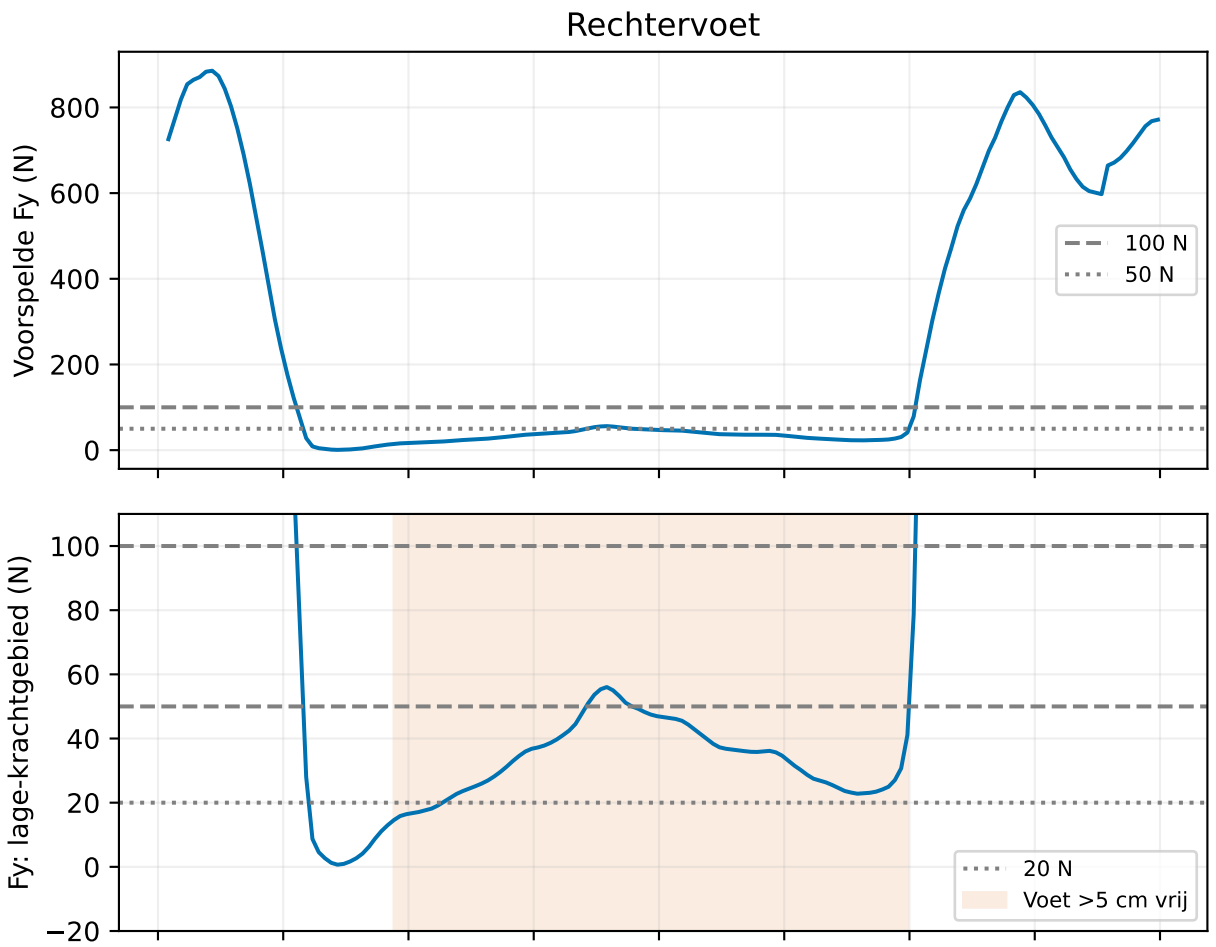

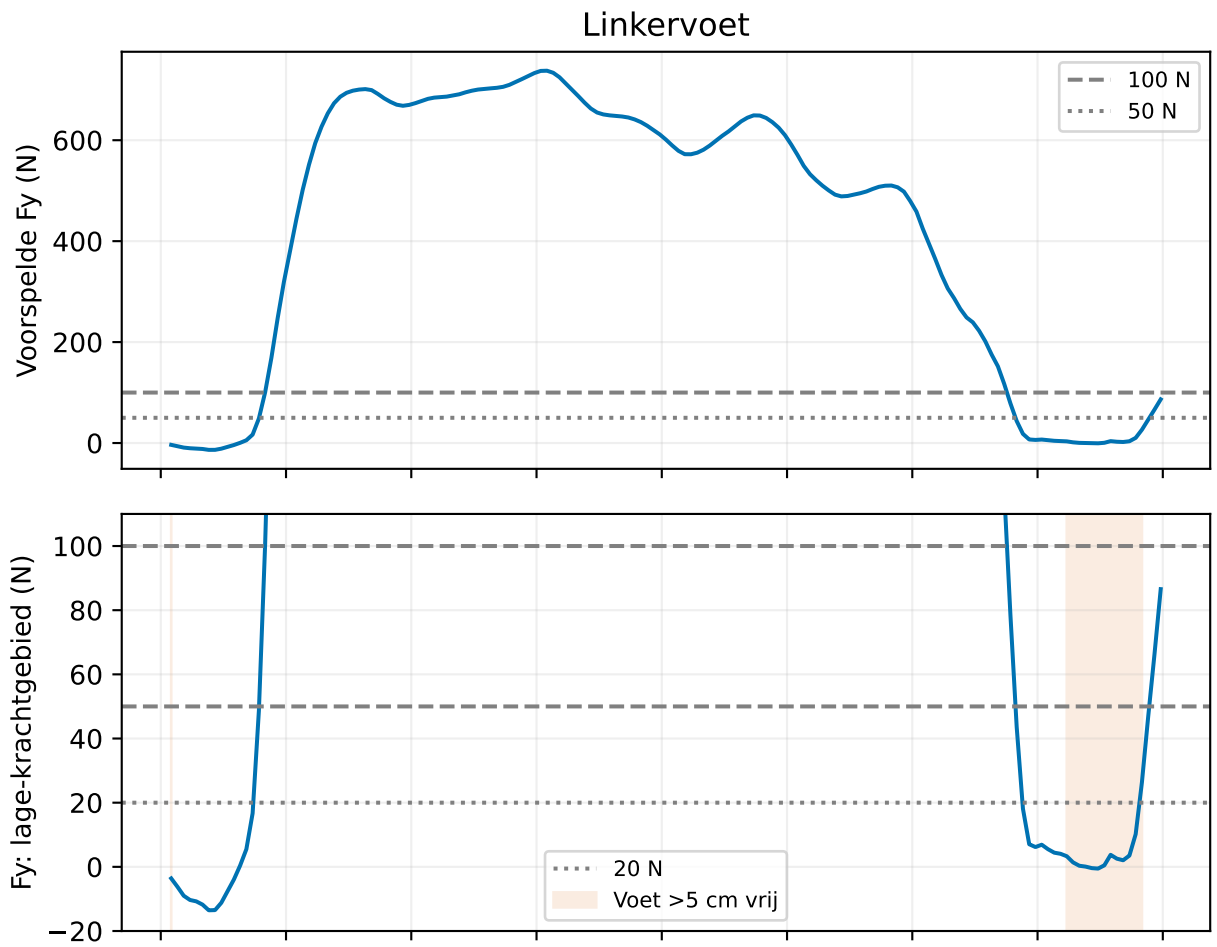

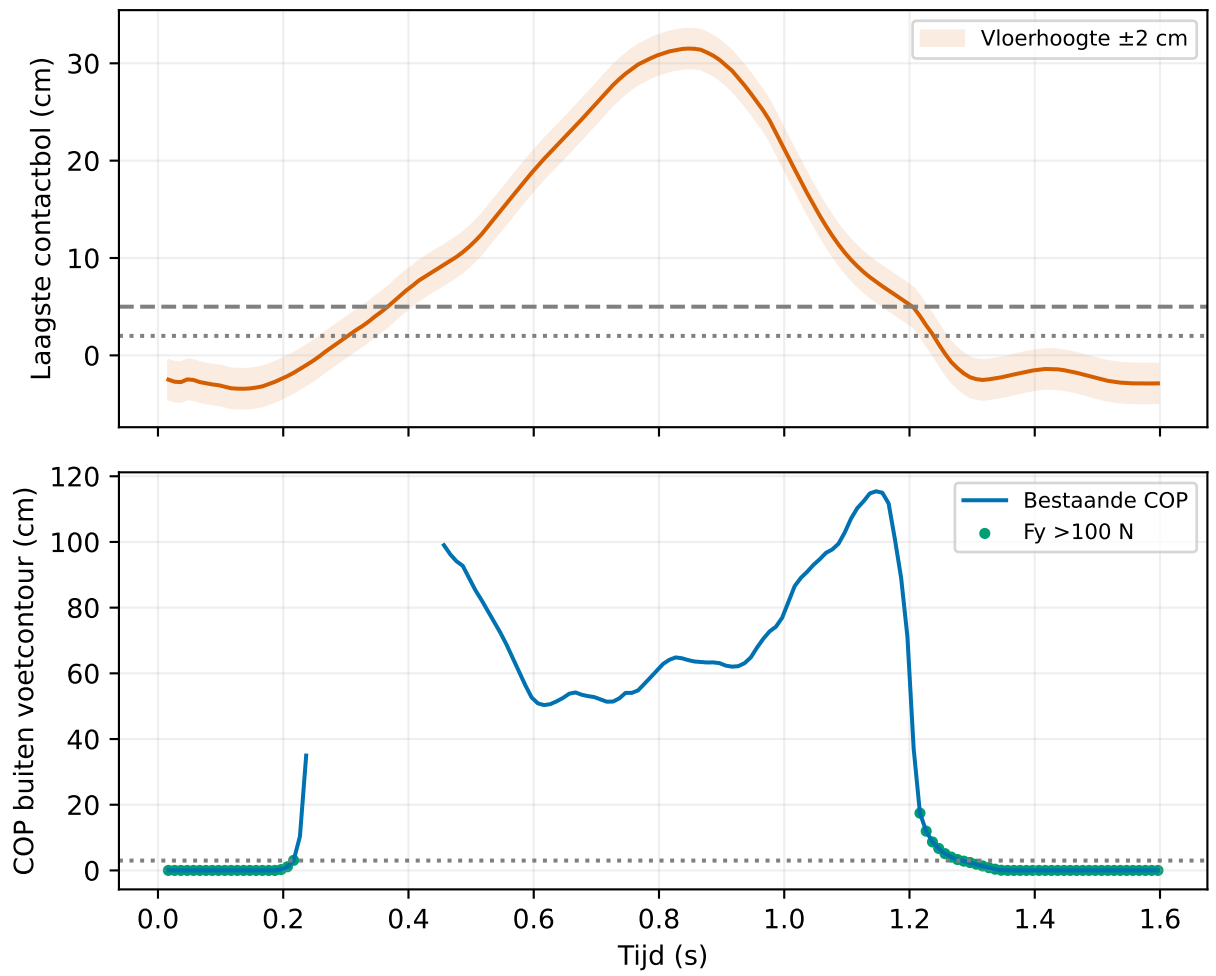

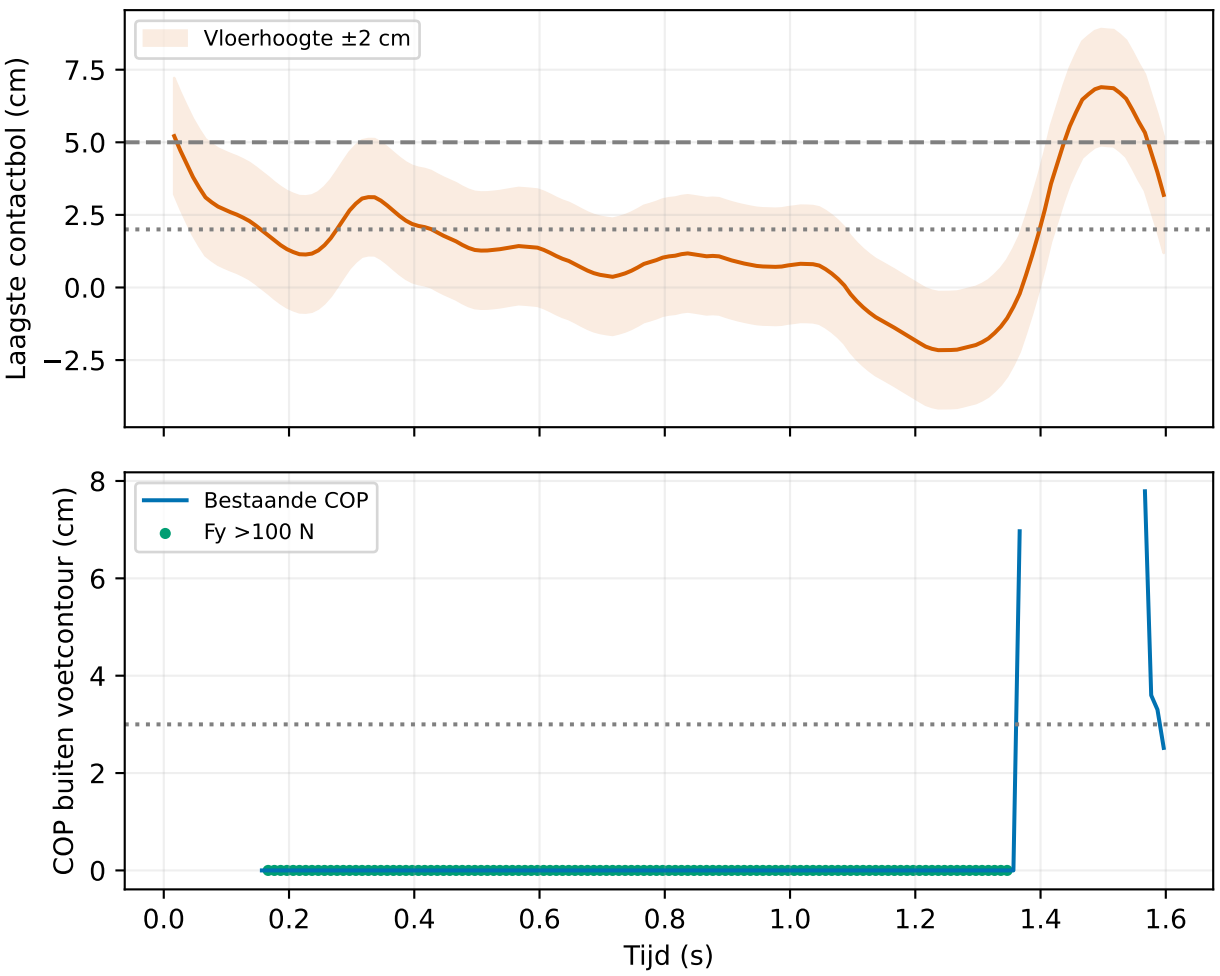

Onderzoek: voorspelde krachten + herberekend model. Grenzen zijn gevoeligheidskeuzes, geen gemeten contactdetectie.
COP bij Fy ≤20 N niet beoordeeld; afkapmomenten van de opname blijven onvolledige fasen.