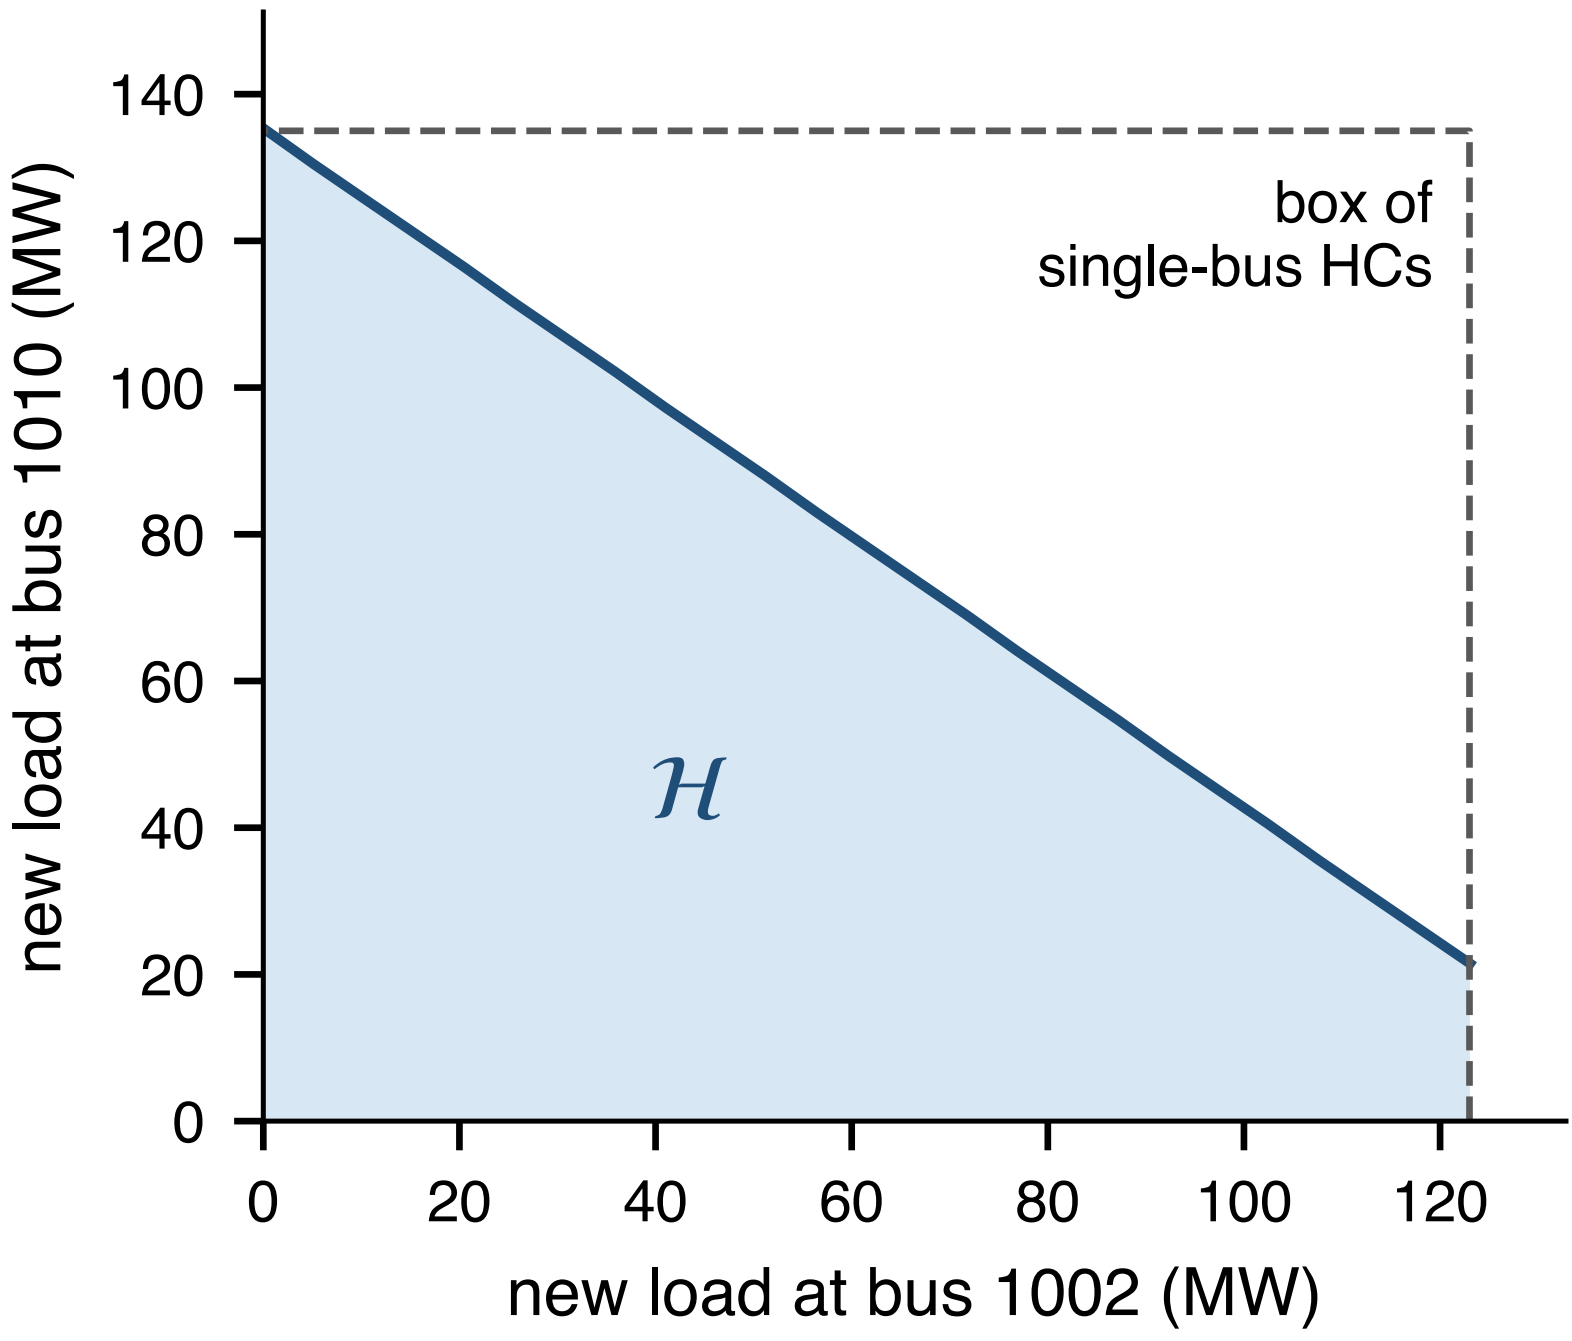
140
120
100
80
60
40
20
0
new load at bus 1010 (MW)
box of
single-bus HCs
$\mathcal{H}$
0
20
40
60
80
100
120
new load at bus 1002 (MW)