

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Руководство пользователя: Наблюдатель

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

Руководство пользователя: наблюдатель 3

1. Что доступно..... 3

2. Режимы работы 4

3. Чего роль не делает..... 4


4. Вопросы 4

Руководство пользователя: наблюдатель

Для кого. Сотрудники смежных служб и контролирующих подразделений, которым нужно видеть обстановку, но не действовать. Вы видите всё в своей зоне ответственности и ничего не меняете.

1. Что доступно

Раздел	Что видно
Мониторинг	карта зоны: объекты в цвете обстановки, карточки и заявки
Рабочее место	открытые карточки, высокий и критический уровень, высокий риск по прогнозу, молчащие каналы
Оперативная обстановка	поток сигналов, эпизоды, риски по пяти задачам
Инциденты	карточки с хронологией, решениями и проверкой по камерам
Журнал прогнозов	прогнозы с вероятностью, причинами и исходом
История, Разбор эпизода	показания за любой период, воспроизведение эпизода
Аналитика	сводки (без выгрузки)
Вики	регламенты и памятки

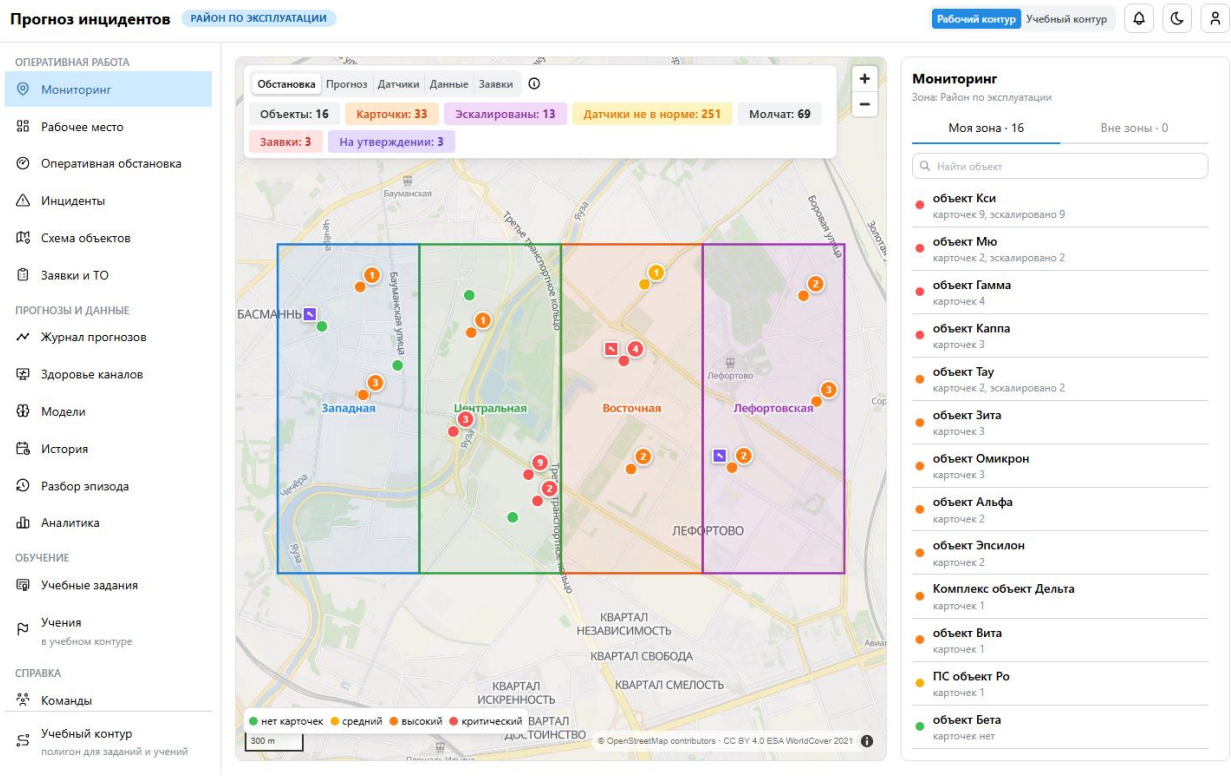

Мониторинг наблюдателя

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты**

Схема объектов

Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учения

в учебном контуре

СПРАВКА

Команды

Учебный контур

полигон для заданий и учений

Инциденты

Приоритет	Открыт	Уровень	Инцидент	Объект	Статус	Ответственный
100	24.09 20:26	КРИТИЧ...	Пожар / задымление: ДД ПК298+2 Пожар / задымление · сигналов: 36, каналов: 28 (ФИЗИЧЕСКИЙ)	объект Кси ПК202-ПК302	• но...	эскалация → Район по эксплуатации
100	24.09 20:26	ВЫСОКИЙ	Несанкционированный доступ: ОД АВ ПК302 Несанкционированный доступ · сигналов: 8, каналов: 4 (ФИЗИЧЕСКИЙ)	объект Кси ПК202-ПК302	• но...	эскалация → Район по эксплуатации
100	24.09 17:27	КРИТИЧ...	Пожар / задымление: ДД ПК270+1 Пожар / задымление (ФИЗИЧЕСКИЙ)	объект Кси ПК202-ПК302	• но...	эскалация → Район по эксплуатации
100	30.06 23:59	КРИТИЧ...	Прогноз: тревога затопления (насосы АНС, датчики затопления) — «Н1 ПК1090», ближайшее 24 ч Подтопление · сигналов: 4, каналов: 4 (ФИЗИЧЕСКИЙ) (ПРОГНОЗ)	объект Гамма ДУ	• но...	—
94	24.09 20:22	ВЫСОКИЙ	Несанкционированный доступ: КД АВ ПК0 Несанкционированный доступ (ФИЗИЧЕСКИЙ)	объект Кси ПК0- ПК202	• но...	эскалация → Район по эксплуатации
92	24.09 17:26	ВЫСОКИЙ	Несанкционированный доступ: КД АВ ПК399 Несанкционированный доступ · сигналов: 2, каналов: 2 (ФИЗИЧЕСКИЙ)	объект Вита	• но...	—
92	24.09 17:26	ВЫСОКИЙ	Несанкционированный доступ: КД АВ ПК247 Несанкционированный доступ · сигналов: 2, каналов: 2 (ФИЗИЧЕСКИЙ)	объект Омикрон	• но...	—
89	24.09 17:26	КРИТИЧ...	Пожар / задымление: Дым ПК1173+3 Пожар / задымление · сигналов: 6, каналов: 1 (ФИЗИЧЕСКИЙ)	объект Гамма РС	• но...	—
	24.09		Потеря связи: объект Кси ПК0-ПК202 — каналы 128	объект Кси ПК0-		—

Список инцидентов

2. Режимы работы

Режим	Как включить	Для чего
Режимы карты	кнопки над картой «Мониторинг»	«Обстановка», «Прогноз», «Датчики», «Данные», «Заявки» — только просмотр
Спутник и этажи	кнопка со спутником; переключатель этажей справа	снимок местности, план этажа, прозрачность плана
Учебный контур	переключатель в шапке	полигон Мю, Кси, Тау: экскурсия по интерфейсу; на работу района не влияет
Телефон	адрес в браузере → «Добавить на главный экран»	просмотр обстановки

3. Чего роль не делает

Не принимает и не решает карточки, не создаёт заявки, не меняет настройки. Кнопки действий наблюдателю не показываются, API такие запросы отклоняет. Все просмотры карточек записываются в журнал («Просмотрели карточку»).

4. Вопросы

- Нужен доступ к действиям. Роль назначает администратор (группа в AD или админка).
- Не видно объекта. Он вне вашей зоны — обратитесь к администратору.