





Raw Subsequences

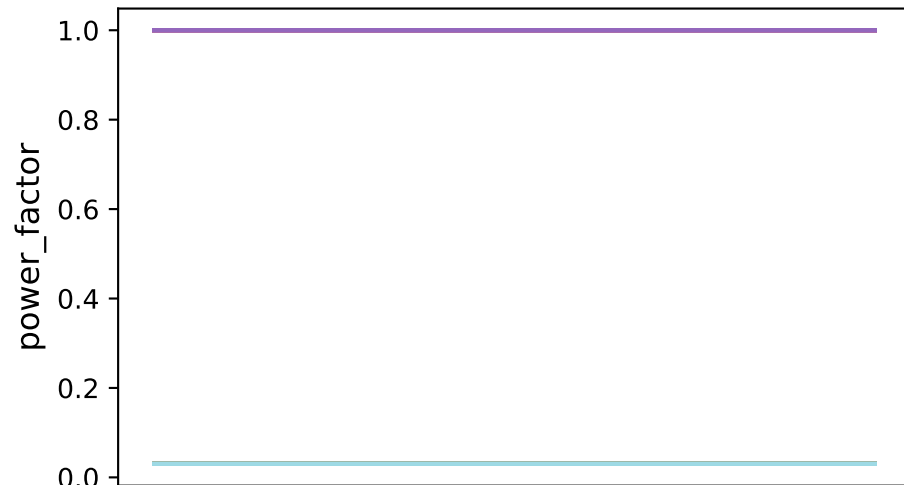



Motif in TS

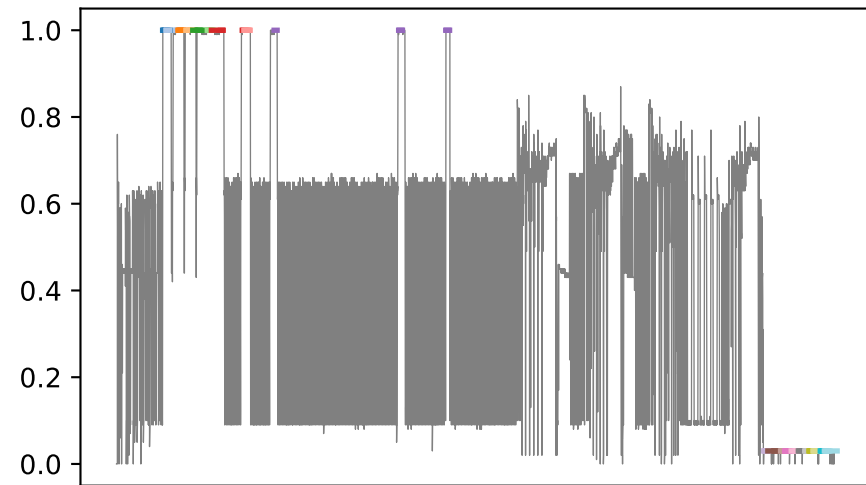

water\_monitoring\_inlet

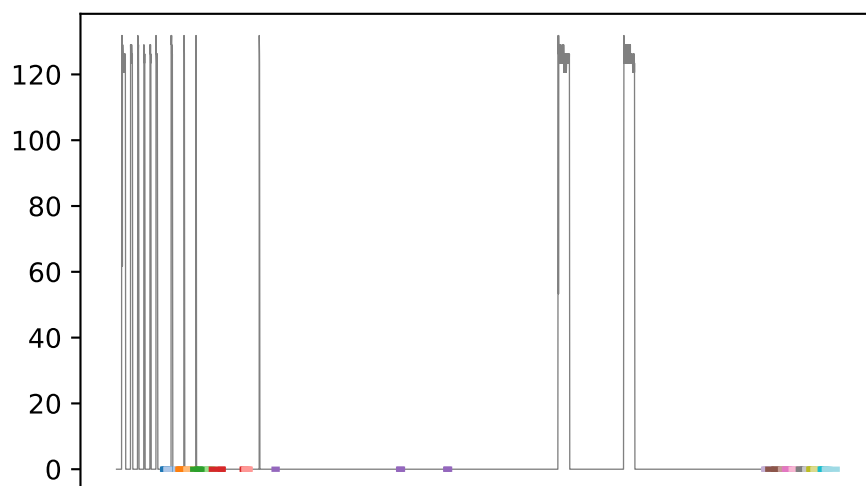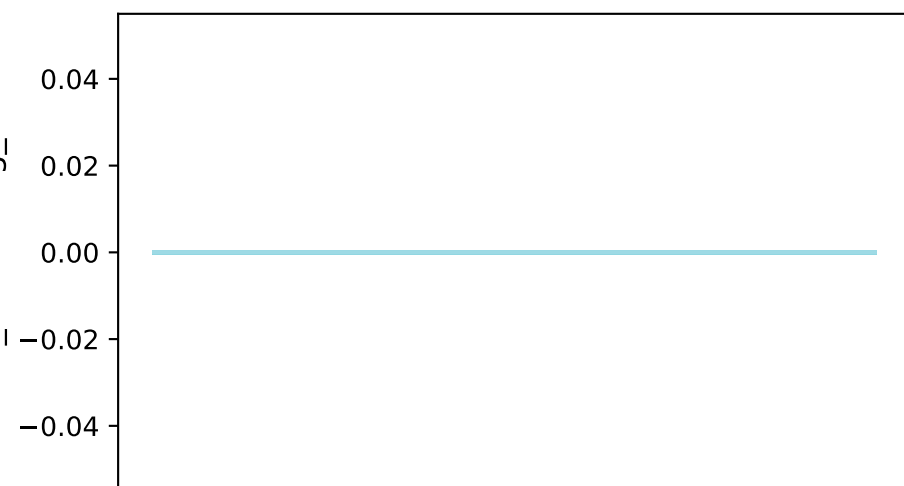

water\_monitoring\_outlet

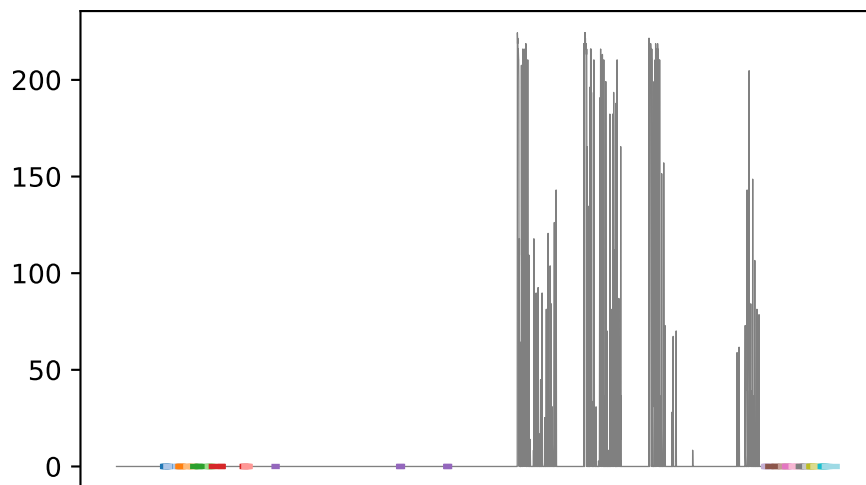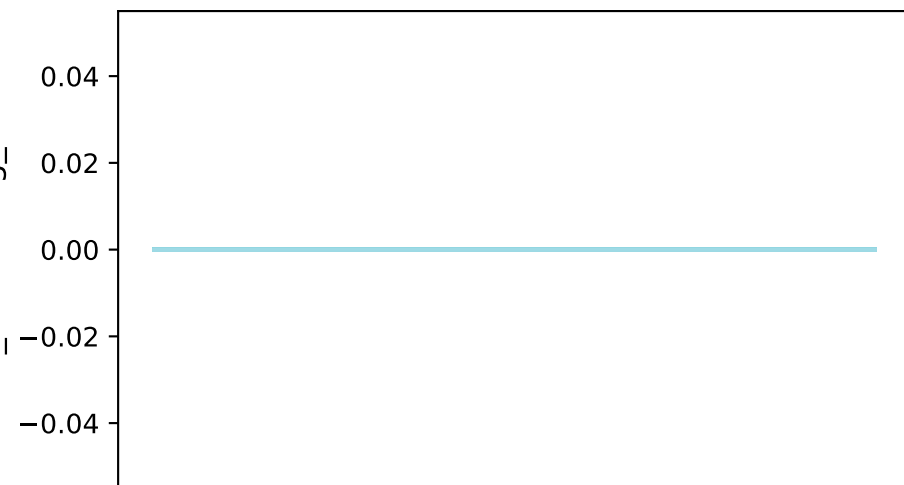

0 10 20 30 40 50 60

00:00:00 00:30:00 01:00:00 01:30:00 02:00:00 02:30:00 03:00:00 03:30:00 04:00:00