SCOR - Télétransmission des pièces justificatives

TT : Transmettre un flux de pièces justificatives, TA : Analyser les retours

Référence : SCOR-SFG-003 / Version : 1.26 / Date : 03/11/2021
Sécurité : LIBRE / Etat : PROVISOIRE

GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

SOMMAIRE

(Une table des matières est disponible page 70.)

1 INTRODUCTION DOCUMENTAIRE 5
1.1 OBJECTIF DU DOCUMENT 5
1.2 POSITIONNEMENT DU DOCUMENT DANS LE DOSSIER DE SFG 5
1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE, ABREVIATIONS, DEFINITIONS 5
1.4 GUIDE DE LECTURE 5
2 DESCRIPTION DETAILLEE DE LA FONCTIONNALITE TT « TRANSMETTRE UN FLUX DE PJ NUMERIQUES» 6
2.1 TT01 : CONTROLER LES PJ NUMERIQUES 8
2.2 TT02 : PREPARER LE DOSSIER DE PJ 11
2.3 TT03 : PREPARER LE LOT DE PJ 17
2.4 TT04 : TRANSMETTRE LE MESSAGE 27
2.5 TT05 : SAUVEGARDER LE LOT POUR GRAVAGE SUR CDROM 31
3 DESCRIPTION DETAILLEE DE LA FONCTIONNALITE TA « ANALYSER LES RETOURS » 33
3.1 TA01 : ANALYSER LE MESSAGE REÇU 34
3.2 TA02 : TRAITER LES MESSAGES REÇUS 38
4 ADMINISTRATION DU PDT DU PS 56
4.1 AP000 : PARAMETRER LE SYSTEME 56
4.2 AP005 : GERER LES MESSAGES DE SERVICE « CHIFFREMENT » 57
4.3 AP012 : DETECTER LES LOTS TRANSMIS DEPUIS PLUS DE 48H 58
4.4 AP008 : TRAITER LES LOTS EN ATTENTE DEPUIS PLUS DE 15 JOURS 59
4.5 AC008 : ARCHIVER LES LOTS DE PJ SUR CDROM 60
5 SITUATION PARTICULIERE SP12 : IMPACTS 66
5.1 IMPACT SUR LA FONCTIONNALITE TT ET LES FONCTIONS D'ADMINISTRATION ASSOCIEES 66
5.2 IMPACT SUR LA FONCTIONNALITE TA 67

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1 : CORPUS DOCUMENTAIRE SCOR 5
FIGURE 2 : INTERACTIONS DE TT AVEC L'EXTERIEUR EN MODE NOMINAL 7
FIGURE 3 : DIAGRAMME D'ACTIVITE DE TT 8
FIGURE 4 : DIAGRAMME DE SEQUENCE DE TT01 9
FIGURE 5 : ENCHAINEMENT DE "TT02 : PREPARER UN DOSSIER DE PJ" 11
FIGURE 6 : ENCHAINEMENT DE "TT03 : PREPARER UN LOT DE PJ" 17
FIGURE 7 : ENCHAINEMENT DE "TA01 : ANALYSER LE MESSAGE REÇU" 35
FIGURE 8 : ENCHAINEMENT DE "TA02 : TRAITER LES MESSAGES REÇUS" 38
FIGURE 9 : ENCHAINEMENT DE TA02.03 "TRAITER UN MESSAGE CONTENANT DES DIAGNOSTICS" 41
FIGURE 10 : ENCHAINEMENT DE TA02.03.03 " ANALYSER LE DIAGNOSTIC DE L'ENTETE ENTSCANORDO " 44
FIGURE 11 : ENCHAINEMENT DE TA02.03.04 " TRAITER LE DIAGNOSTIC DU DOSSIER DE PJ " 49

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 TABLES DES MATIERES 70
ANNEXE 2 CONSTITUTION DU LOT DE PJ POUR LA TELETRANSMISSION 72
A2-1 CONTRAINTES POUR LA PJ NUMERIQUE 72
A2-2 CONTRAINTES POUR LE FICHIER D'INDEX 73
A2-3 CONTRAINTES POUR LE FICHIER D'ENTETE ENTSCANORDO DU LOT DE PJ 73
ANNEXE 3 LIEN ENTRE LES RETOURS SUR UN LOT DE FE ET LE LOT DE PJ ASSOCIE 74

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1 INTRODUCTION DOCUMENTAIRE

1.1 Objectif du document

Ce document a pour but de décrire dans le détail les fonctionnalités du LPS du PS qui composent le processus général « Traiter les flux de PJ » :

- TT « Transmettre un flux de PJ numériques » et
- TA « Analyser les retours ».

1.2 Positionnement du document dans le dossier de SFG

Ce document se positionne comme suit dans l'architecture documentaire de ces Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG) :

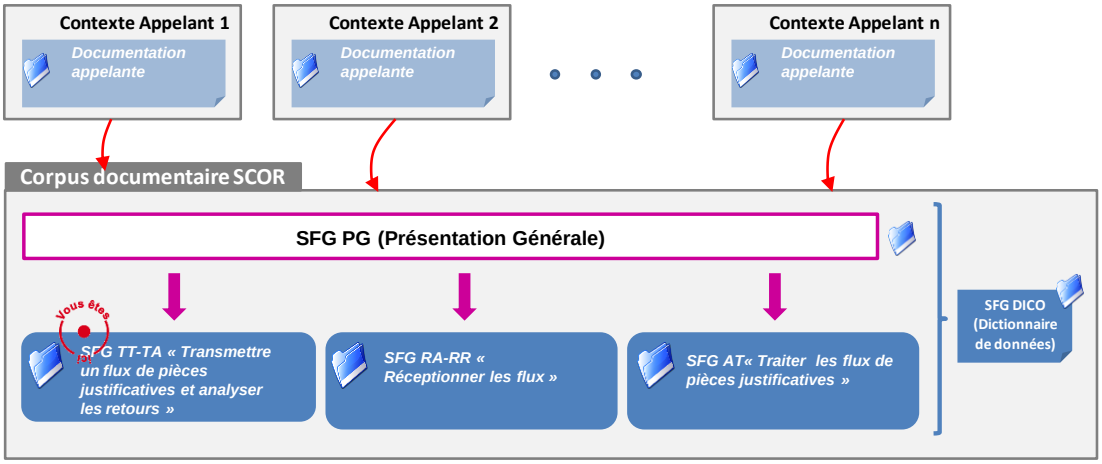


Figure 1 : Corpus documentaire SCOR

1.3 Documents de référence, abréviations, définitions

Document	Type et titre	Référence
PG	SCOR - PG (Présentation Générale)	SCOR-SFG-002

Se reporter à [PG].

1.4 Guide de lecture

Se reporter à [PG].

Précision de lecture

Vue générale des fonctionnalités et fonctions :

Dans la description des entrées-sorties, ne sont citées que les Entités Fonctionnelles de premier niveau, les EF qui leurs sont rattachées n'apparaissent pas.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2 DESCRIPTION DETAILLEE DE LA FONCTIONNALITE TT « TRANSMETTRE UN FLUX DE PJ NUMERIQUES »

Vue générale

Préambule La fonctionnalité TT doit être initialisée par une étape préalable décrite dans la documentation appelante. (cf.[PG])

Description L'objet de cette fonctionnalité est de transmettre à l'AMO, via le PAIR, les PJ numériques (ou les informations d'identifications des PJ numériques déjà transmises) justifiant l'exécution d'une prestation pour un bénéficiaire des soins.

Pour ce faire, le LPS du PS réalise plusieurs opérations :

- ***Contrôler les PJ numériques***
- ***Préparer le dossier de PJ (de la FE)*** contenant le fichier d'index des PJ et les PJ numériques.
- ***Préparer le lot de PJ*** suite à la mise en lot des FE associées aux PJ (regroupement et sécurisation des dossiers de PJ) et stockage du lot de PJ jusqu'à réception d'un accusé de réception pour ce lot de PJ.
- ***Transmettre le message du lot de PJ*** après la télétransmission du lot de FE associées aux PJ**.**

  ~~Note : la transmission doit se faire au plus tôt et dans la limite de 30 jours suivant l'émission de la facture.~~

  Nota : Les délais de mise en forme d'un lot de PJ et/ou de transmission du lot doivent respecter ceux spécifiés dans le document appelant du système souhaitant transmettre les PJ (exemple : SCOR-SFG-007 pour la facturation ville SESAM Vitale …).

  Note : cette étape peut être remplacée par Sauvegarder le lot et le graver sur CDROM dans le cas où le LPS n'est pas configuré pour la télétransmission.

Pour rappel : la constitution des flux SCOR doit respecter les contraintes prévues par le protocole d'échange SEH SCOR (voir [PG]), en particulier sur la limite maximale de lot de PJ associés à un même lot de FE.

Entrées PJ numériques

Sorties Message (EF_MA_001)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12) (cf. §5.1)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Diagramme de séquence

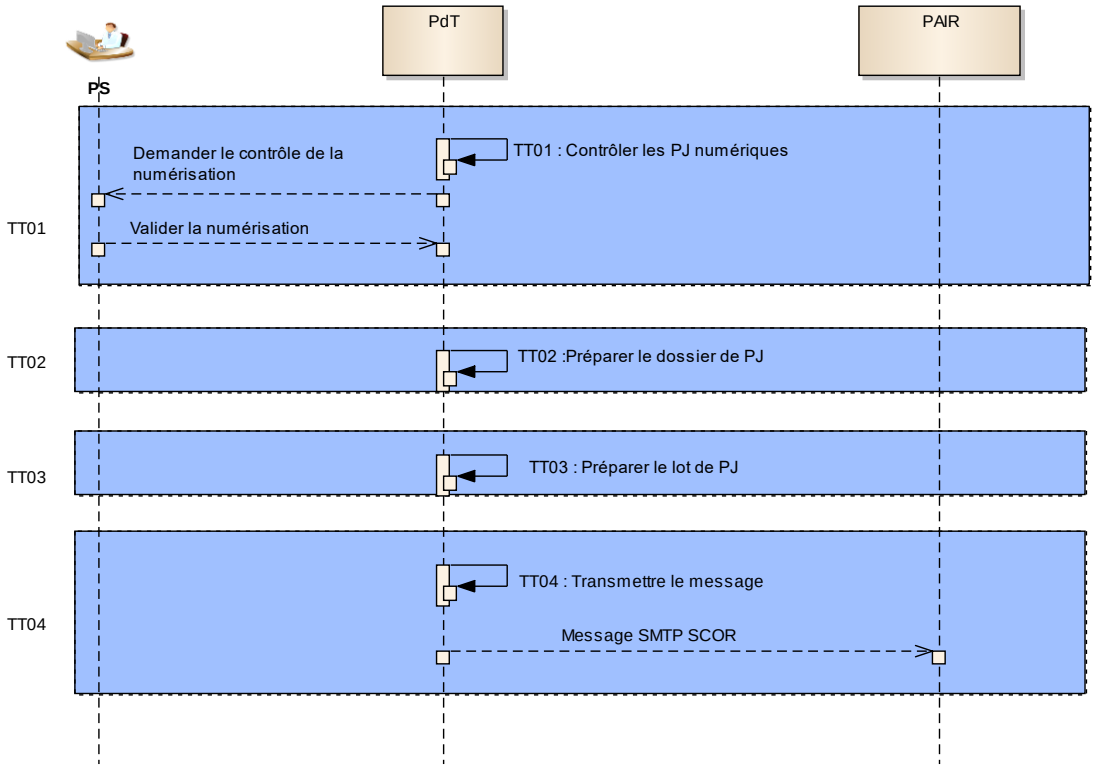


Figure 2 : Interactions de TT avec l'extérieur en mode nominal

Note : selon les catégories de PS, ce diagramme de séquence peut être adapté.

Diagramme d'activité

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

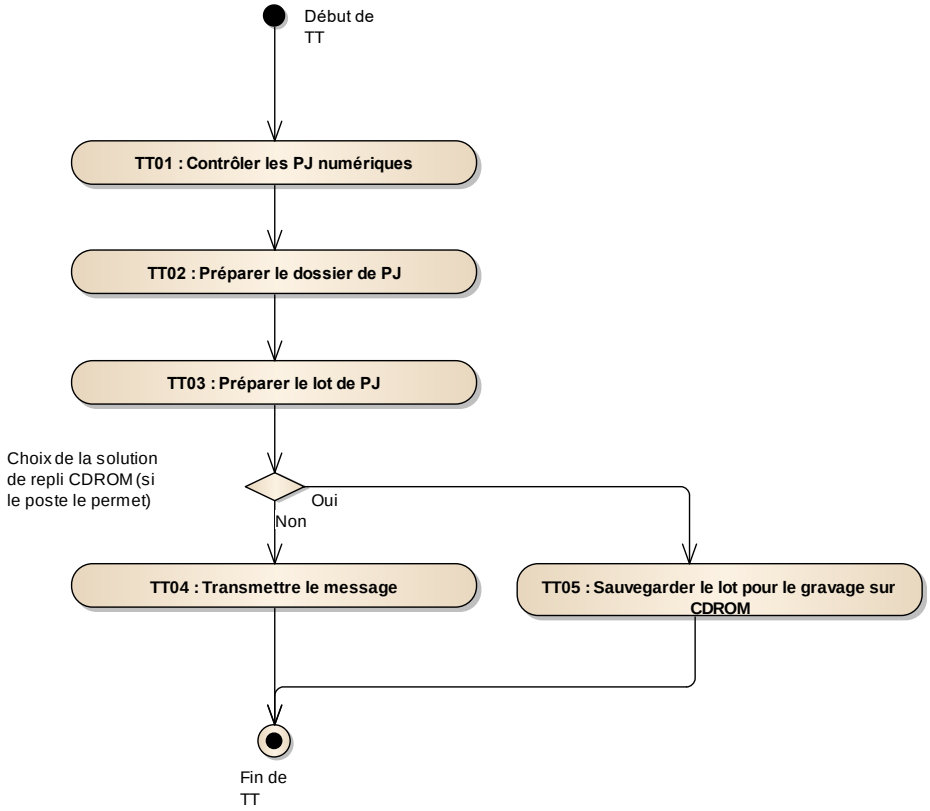


Figure 3 : diagramme d'activité de TT

2.1 TT01 : Contrôler les PJ numériques

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est le contrôle des PJ numériques par le PS.

Les PJ numériques peuvent être obtenues soit par numérisation d'une PJ papier, soit par création via le LPS.

Lorsque les PJ numériques sont obtenues par numérisation d'une PJ papier, celles-ci doivent respecter les contraintes citées dans l'Annexe 2. Le logiciel propose un paramétrage de base pour la numérisation, mais avec la possibilité pour le PS de modifier manuellement ces paramètres.

Lorsque les PJ sont obtenues par création via le LPS, celles-ci doivent respecter les contraintes de taille citées dans l'annexe A2-1.3.

Entrées PJ numériques (EF_MA_019)

Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Paramètres SCOR (EF_PA_002)

Sorties

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Illustration

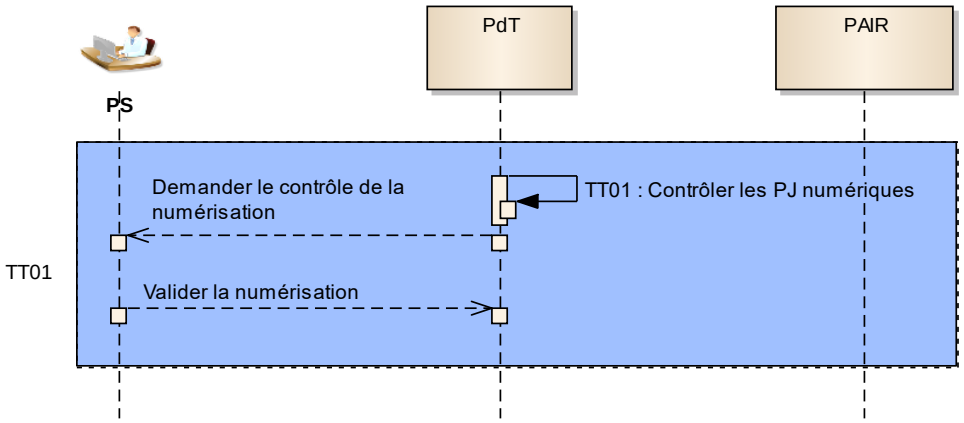


Figure 4 : diagramme de séquence de TT01

Préambule

Acquisition des PJ numériques

Une liste des PJ par catégorie de PS et la liste des PJ à numériser en fonction du type de FE est présentée dans les documents d'appel.

Si le PS est dans l'incapacité de numériser l'une des PJ de la prestation (ou le LPS est incapable de générer une des PJ numériques dans le délai prévu par l'accord conventionnel :

- les PJ de la prestation numérisées par le PS ou créés par le LPS suivent la procédure de télétransmission,
- la PJ de la prestation non numérisée par le PS (ou non créée par le LPS) suit la procédure papier définie entre les régimes d'AMO et les PS. Une information dans l'entête ENTSCANORDO sera renseignée via un lien externe du dossier. L''information du mode d'envoi du document externe sera « **PAPIER** » (EF_MA_013_04). Le LPS du PS positionne le statut de transmission de la PJ numérique (EF_MA_019_01) comme suit : « **Collecte papier** ».

Règles de gestion

CONTRÔLER LES PJ NUMERIQUES DE LA PRESTATION

[RG_TT003] Contrôler la taille de la PJ numérique

Un contrôle est effectué pour s'assurer que le volume du fichier généré ne dépasse pas la « *Taille maximale du fichier numérique* » fixée par paramétrage (EF_PA_002_01).

[CE1] Cas d'erreur 1 : taille de la PJ numérique important

Si la taille maximale est dépassée, les paramètres de numérisation sont modifiés pour diminuer la taille du fichier généré.

La PJ de la prestation est de nouveau numérisée par le PS ou générée par le LPS.

[CE2] Cas d'erreur 2 : réduction de la taille de la PJ numérique impossible

Si le PS est dans l'incapacité de réduire la taille de la PJ numérique :

- les PJ de la prestation numérisées par le PS ou créés par le LPS suivent la procédure de télétransmission,

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

- la PJ de la prestation non numérisée par le PS (ou non créée par le LPS) suit la procédure papier définie entre les régimes d'AMO et les PS. Une information dans l'entête ENTSCANORDO sera renseignée via un lien externe du dossier de PJ : l'information du mode d'envoi du document externe sera « **PAPIER** » (EF_MA_013_04). Le LPS du PS positionne le statut de transmission de la PJ numérique (EF_MA_019_01) comme suit : « **Collecte papier** ».

[RG_TT047] Contrôler la qualité de la numérisation des PJ

Le PS effectue un contrôle visuel afin de vérifier la qualité numérique de chaque PJ de la prestation afin d'atteindre l'indicateur prévu par l'accord conventionnel.

Le PS vérifie notamment les points suivants :

- la page doit être lisible,
- la page n'est pas vide (toute blanche),
- la page n'est pas excessivement de travers,
- la page n'est pas excessivement noire (exemple de cerfa en couleur mal scanné),
- la page n'est pas identique à la page précédente (doublon).

[CE1] Cas d'erreur 1 : PJ numérique non correcte

Si la PJ numérique n'est pas correcte, le PS doit avoir la possibilité de créer à nouveau, et de façon automatique :

- soit la numérisation de la PJ papier,
- soit le LPS doit être en capacité de générer une PJ numérique correcte.

Règles de gestion

PREPARER LA PJ NUMERISEE

[RG_TT056] Lier la nature de la PJ

À chaque fichier numérique est liée la nature de la PJ (Nature de la PJ - EF_MA_019_03) selon la liste des codes « Nature de PJ » présentée dans [DICO].

Dans le cas où la numérisation n'est pas possible, le PS renseigne manuellement la nature de la PJ (EF_MA_019_03) associée au statut « **Collecte papier** » (EF_MA_019_01).

[RG_TT058] Positionner le statut de transmission de la PJ numérique

Le LPS du PS positionne le statut de transmission de la PJ numérique (EF_MA_019_01) comme suit : « **A finaliser** ».

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2 TT02 : Préparer le dossier de PJ

Vue générale

Description Suite à la disponibilité des PJ numériques, le LPS du PS peut préparer le dossier de PJ d'une FE à partir des données constitutives de la FE.

Un dossier de PJ contient :

- Un seul et unique index,
- éventuellement une ou plusieurs PJ numériques chiffrées,
- éventuellement un ou plusieurs identifiants de PJ transmis précédemment dans un autre lot de PJ.

Pour la préparation des dossiers de PJ, il est nécessaire d'avoir le numéro de FE associée à chaque PJ du dossier, ainsi que son CRL.

Entrée(s) PJ numérique (EF_MA_019)

Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Sortie(s) Dossier (EF_MA_014)

Schéma

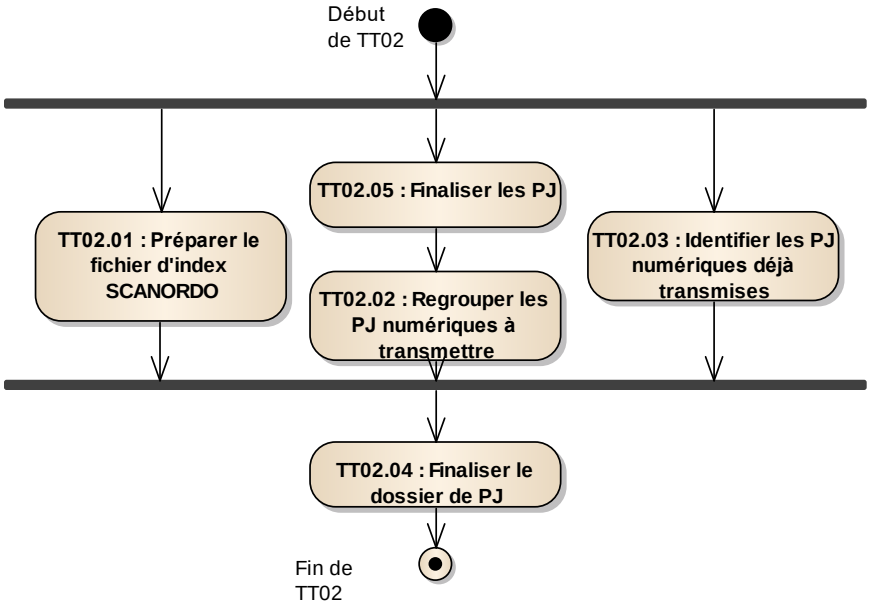


Figure 5 : Enchaînement de "TT02 : Préparer un dossier de PJ"

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2.1 TT02.01 : Préparer le fichier d'index SCANORDO

Vue générale

Description Cette fonction a pour but de préparer l'unique fichier d'index SCANORDO du dossier de PJ. Le LPS du PS prépare le fichier d'index SCANORDO à partir des données constitutives de la FE.

Ce dernier sera ultérieurement chiffré et mis dans un dossier de PJ compressé.

L'élaboration du fichier d'index SCANORDO doit respecter les contraintes de la norme SEH citées dans l'Annexe 2.

Entrée(s) Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Sortie(s) Index SCANORDO (EF_MA_015)

Règles de gestion

[RG_TT007] Préparer l'entité « Index SCANORDO »

Les valeurs des champs de l'entité « Index SCANORDO » (EF_MA_015) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Identifiant du dossier	EF_MA_015_01	←	***Valeur à blanc*** Ce champ sera renseigné lors de la mise en lot de PJ (cf. RG_TT019).
Horodatage du dossier	EF_MA_015_02	←	Le LPS du PS renseigne ce champ suivant le format suivant : ***AAAA-MM-JJTHH:MM:SS*** où AAAA-MM-JJ représente la date d'élaboration de l'index, « T » est un séparateur et HH:MM:SS représente l'heure d'élaboration de l'index.
Nature	EF_MA_015_03	←	« **SCANORDO** »
Version index	EF_MA_015_04	←	***EF_PA_002_07***

[RG_TT009] Préparer l'entité « Facture » de l'index SCANORDO

Les valeurs des champs de l'entité « Facture » (EF_MA_016) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Remarque : les montants doivent être de la forme « xxxxxx.nn ».

Données renseignées		←	Avec
Identifiant facture	EF_MA_016_01	←	***EF_PA_001_01***

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Renouvellement facture	EF_MA_016_02	←	Si la valeur du « code renouvellement » dans la facture est renseignée (EF_PA_001_08) avec une valeur supérieure ou égale à '1' la facture est un renouvellement. Dans ce cas le code est égal à « **1** ». Si la valeur du « code renouvellement » dans la facture est non renseignée, la facture est une facture initiale, le code est égal à « **0** ».
Montant total facture	EF_MA_016_03	←	***EF_PA_001_09***
Montant remboursable AMO	EF_MA_016_04	←	***EF_PA_001_10***
Montant remboursable AMC	EF_MA_016_05		« **000000.00** »

[RG_TT010] Préparer l'entité « Bénéficiaire facture » de l'index SCANORDO

Les valeurs des champs de l'entité « Bénéficiaire facture » (EF_MA_017) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
NIR Bénéficiaire	EF_MA_017_01	←	***EF_PA_001_14***
NIR assuré	EF_MA_017_02	←	***EF_PA_001_11***
Date de naissance bénéficiaire	EF_MA_017_03	←	***EF_PA_001_12***
Rang de naissance bénéficiaire	EF_MA_017_04	←	***EF_PA_001_13***

[RG_TT053] Préparer l'entité « Organisme gestionnaire » de l'index SCANORDO

Les valeurs du champ de l'entité « Organisme gestionnaire » (EF_MA_018) est renseignée suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Identité	EF_MA_018_01	←	Code de 9 caractères constitué par la concaténation sans séparateur du code grand régime (***EF_PA_001_04*** ; 2 caractères), du code caisse gestionnaire (***EF_PA_001_05*** ; 3 caractères) et du code centre gestionnaire (***EF_PA_001_06*** ; 4 caractères)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2.2 TT02.05 : Finaliser les PJ

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est de créer et d'associer un identifiant unique à chaque PJ du dossier de PJ.

Entrée(s) Données entrées SCOR (EF_PA_001)

PJ numérique (EF_MA_019)

Sortie(s) Identifiant PJ numérique (EF_MA_020)

Règles de gestion

[RG_TT057] Constituer l'identifiant de la PJ

À chaque PJ numérique est liée un identifiant (EF_MA_020_01) structuré de la façon suivante (avec comme séparateur « . ») :

N°_facturation_PS_responsable_PJ.Nature_PJ.N°_facturation_PS_émetteur_PJ.Code régime_code caisse_code centre.Date_constitution PJ.Compteur où :

- **N°_facturation_PS_responsable_PJ** (Numéro de facturation du PS responsable de la PJ) correspond à l'identifiant de facturation du PS qui est l'auteur de la PJ de référence pour le paiement des prestations effectuées par le PS prescrit.

  Exemple :
  - *pour une ordonnance : le numéro de facturation du PS prescripteur (pris sur l'ordonnance),*
  - *pour une feuille de soins papier Cerfa : le numéro de facturation du PS prescrit (n° de facturation utilisé lors de la création de la facture associée à la PJ),*
- **Nature_PJ** correspond au code nature de la PJ (Nature de la PJ - EF_ MA_019_03),
- **N°_facturation_PS_émetteur_PJ** (Numéro de facturation du PS émetteur de la PJ) correspond à l'identifiant de facturation du PS prescrit qui est l'émetteur de la PJ vers l'AMO (numéro de facturation utilisé lors de la création de la facture associée à la PJ - EF_PA_001_03),
- **Code régime_Code caisse_code_centre** de l'AMO destinatrice de la FE associée à la PJ :
  - Code régime : (2 caractères - EF_PA_001_04)
  - Code caisse gestionnaire (3 caractères - EF_PA_001_05)
  - Code centre gestionnaire (4 caractères - EF_PA_001_06)
- **Date_constitution PJ** correspond à la date de numérisation de la PJ, suivant le format « AAAAMMJJHHMMSS ».
- **Compteur** permet d'identifier de façon unique l'identifiant de la PJ sur le LPS du PS et est incrémenté par le LPS (compteur sur 9 caractères numériques).

2.2.3 TT02.02 : Regrouper les PJ numériques à transmettre

Vue générale

Description Pour un dossier de PJ, le LPS du PS doit regrouper les PJ numériques par :

- Critère de regroupement en lot de FE (CRL FE),
- Numéro de facture.

Entrée(s) Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

PJ numérique (EF_MA_019)

Sortie(s) PJ numérique (EF_MA_019)

Règles de gestion

[RG_TT059] Regrouper les PJ numériques à transmettre

Pour la constitution du dossier de PJ d'une FE, le LPS du PS regroupe les PJ numériques suivant le même numéro de FE (EF_PA_001_01) et le même critère de regroupement en lot des FE (EF_PA_001_02).

[RG_TT060] Classer les PJ numériques

Pour chaque dossier de PJ, le LPS du PS doit trier les PJ numériques par ordre croissant de « Date de constitution de la PJ numérique » (EF_MA_019_02).

[RG_TT061] Attribuer un numéro d'indice aux PJ numériques

Pour chaque PJ numérique du dossier de PJ, le LPS du PS doit attribuer un numéro d'indice (indice de la PJ numérique dans le dossier de PJ - EF_MA_019_04). Ce numéro est attribué par le LPS et doit évoluer de 001 à 999 au sein d'un même dossier de PJ.

[RG_TT063] Positionner le statut de transmission de la PJ numérique

Les valeurs des champs de l'entité « PJ numérique » (EF_MA_019) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut de la PJ	EF_MA_019_01	←	**« A transmettre »**

2.2.4 TT02.03 : Identifier les PJ numériques déjà transmises

Vue générale

Description Si le PS a déjà télétransmis une ou plusieurs PJ numériques et si ces PJ numériques et la FE initiale ont fait l'objet d'un acquittement positif de la part de l'AMO, le PS peut transmettre dans ce nouveau dossier de PJ uniquement l'identifiant de ces PJ.

Ainsi, l'identifiant d'une PJ qui a fait l'objet d'une gravure sur CDROM ne peut être transmis.

La recherche de l'identifiant de la PJ est effectuée par le PS soit de façon manuelle, soit par l'intermédiaire du LPS.

Entrée(s) PJ numérique (EF_MA_019)

Sortie(s) Identifiant PJ numérique (EF_MA_020)

Règles de gestion

[RG_TT064] Trouver l'identifiant de la PJ numérique déjà transmise à l'AMO

Le LPS du PS permet la sélection par le PS des PJ transmises pour cette FE et ayant fait l'objet d'un acquittement positif.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

[RG_TT083] Trouver le mode d'envoi de la PJ numérique déjà transmise à l'AMO

Le LPS du PS identifie le mode d'envoi de la PJ numérique à partir de la donnée « Information mode d'envoi du document externe » (EF_MA_019_05).

2.2.5 TT02.04 : Finaliser le dossier de PJ

Vue générale

Description Suite à la création du fichier d'index SCANORDO, au regroupement des PJ numériques à transmettre et à la sélection des identifiants des PJ numériques déjà transmises, le LPS du PS peut préparer le dossier de PJ d'une FE à partir des données constitutives de la FE.

Cette fonction a pour objet d'associer le critère de regroupement en lot et le numéro de la FE associée au dossier de PJ.

Entrée(s) Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Index SCANORDO (EF_MA_015)

PJ numérique (EF_MA_019)

Sortie(s) Dossier (EF_MA_014)

Règles de gestion

[RG_TT090] Constituer l'entité Dossier

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Critère de regroupement	EF_MA_014_05	←	**EF_PA_001_02**
Numéro de la FE associée	EF_MA_014_06	←	**EF_PA_001_01**
Mode de sécurisation de la FE	EF_MA_014_07	←	« **1** » si le mode de sécurisation (EF_PA_001_07) est égal à « **Sécurisé SESAM Vitale** » ou « **Sécurisé SESAM sans Vitale** ». « **2** » sinon.
Nombre de PJ numériques et d'index	EF_MA_014_08	←	**valeur obtenue** en comptant les fichiers constituant le dossier (les PJ numériques EF_MA_019 et l'index SCANORDO EF_MA_015)
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	**« A finaliser »**

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.3 TT03 : Préparer le lot de PJ

Vue générale

Description Suite à la préparation des dossiers de PJ, le LPS du PS peut préparer le lot de PJ.

Le lot de PJ est constitué :

- d'un entête ENTSCANORDO non chiffré,
- d'un ou plusieurs dossiers de PJ.

Le LPS du PS doit finaliser les dossiers de PJ et constituer l'entête ENTSCANORDO, puis regrouper ces éléments pour constituer le lot et le fichier à transmettre.

Entrée(s) Dossier (EF_MA_014)

Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Paramètres SCOR (EF_PA_002)

Sortie(s) Lot (EF_MA_003)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12)

Schéma

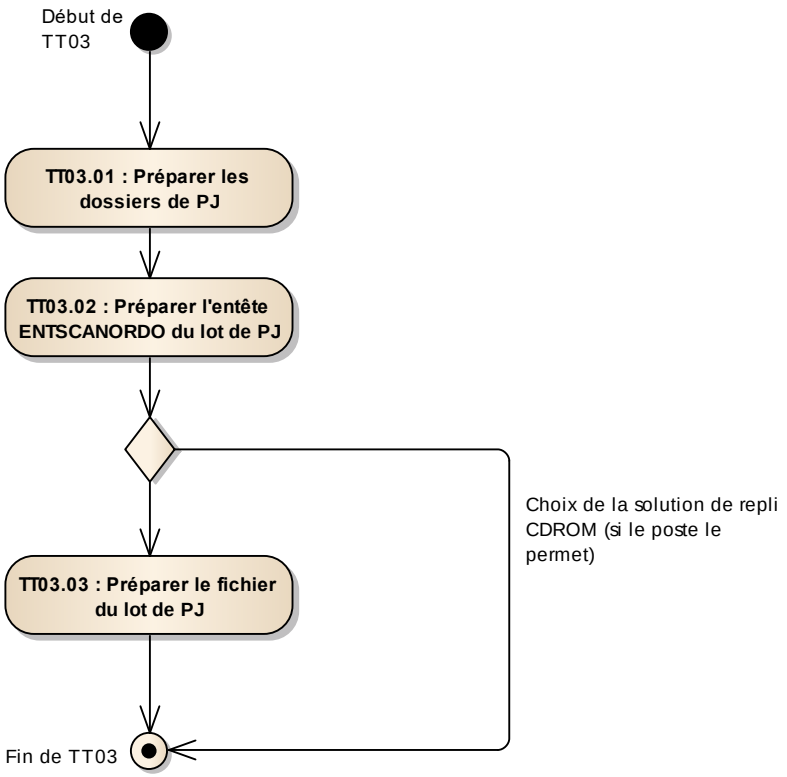


Figure 6 : Enchaînement de "TT03 : Préparer un lot de PJ"

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.3.1 TT03.01 : Préparer les dossiers de PJ

Vue générale

Description Pour préparer chaque dossier de PJ et leur mise en lot, le LPS du PS doit :

- Identifier les dossiers de PJ d'un lot de FE,
- Regrouper et classer les dossiers de PJ,
- Finaliser les dossiers de PJ.

Dans les échanges entre le LPS et le PAIR, il est nécessaire d'optimiser au maximum le remplissage d'un lot de PJ pour approcher la valeur maximale que peut atteindre la taille de ce lot (« Taille maximale du lot » (EF_PA_002_02) sans toutefois dépasser cette valeur maximale.

Entrée(s) Dossier (EF_MA_014)

Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Paramètres SCOR (EF_PA_002)

Sortie(s) Dossier (EF_MA_014)

Règles de gestion

IDENTIFIER LES DOSSIERS DE PJ DU LOT DE FE

[RG_TT012] Récupérer les numéros de FE

Le LPS du PS récupère les numéros des FE (EF_PA_001_01) constituant le lot de FE.

[RG_TT013] Récupérer les dossiers de PJ liés aux FE du lot

À partir des numéros de FE, le LPS du PS récupère les dossiers de PJ (EF_MA_014) et les CRL (EF_PA_001_02) des FE du lot.

Règles de gestion

REGROUPER LES DOSSIERS DE PJ PAR CRL FE

[RG_TT014] Regrouper les dossiers de PJ

Le LPS du PS regroupe les dossiers de PJ suivant le même critère de regroupement en lot des FE (EF_MA_014_05).

[RG_TT016] Classer les dossiers de PJ

Pour chaque lot de PJ, le LPS du PS doit trier les dossiers de PJ par ordre croissant de numéro de facture (EF_MA_014_06).

[RG_TT017] Attribuer un numéro d'ordre du dossier de PJ dans le lot

Pour chaque dossier de PJ, le LPS du PS doit attribuer un numéro d'ordre à chaque dossier constituant le lot (Identification dossier du lot - EF_MA_014_02).

Le numéro d'ordre de chaque dossier de PJ doit être unique par lot de FE.

[RG_TT015] Calculer le nombre total de fichiers physiquement présents dans le lot de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données renseignées		←	Avec
Nombre de fichiers du lot	EF_MA_003_02	←	**valeur obtenue** en comptant les fichiers constituant le lot (les PJ numériques EF_MA_019 et les index SCANORDO EF_MA_015)

[RG_TT068] Calculer la taille maximale du lot

Le LPS du PS calcule la taille du lot à partir de la taille des dossiers de PJ qui constitueront ce lot.

[CP1] Cas particulier 1 : taille maximale du lot est dépassée

Un lot de PJ ne doit pas dépasser la valeur de la « Taille maximale du lot » (EF_PA_002_02). Lorsque la taille du nombre de dossiers de PJ dépasse la « Taille maximale du lot », le LPS du PS doit créer autant de lots de PJ que nécessaire.

Règles de gestion

FINALISER LES DOSSIERS DE PJ

[RG_TT018] Finaliser le nom physique de la PJ numérique

Le nom physique de la PJ numérique doit respecter les consignes suivantes :

P-n° du dossier-indice.pkcs7 où

- Le numéro du dossier de PJ doit être le numéro d'ordre du dossier de PJ dans le lot (EF_MA_014_02).
- L'indice correspond au numéro d'ordre de la PJ dans le dossier de PJ (EF_MA_019_04).

[RG_TT019] Finaliser l'entité « index SCANORDO »

Les valeurs des champs de l'entité « Index SCANORDO » (EF_MA_015) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Identifiant du dossier	EF_MA_015_01	←	***EF_MA_014_02***

[RG_TT020] Finaliser le nom physique du fichier d'index SCANORDO

Le nom physique du fichier d'index SCANORDO doit respecter les consignes suivantes :

D-n° du dossier de PJ. pkcs7 où

- Le numéro du dossier de PJ doit être le numéro d'ordre du dossier de PJ dans le lot (EF_MA_014_02).

[RG_TT054] Sauvegarder les dossiers de PJ

Pour le bon déroulement des processus dégradés (reprise des dossiers de PJ suite à une problématique de télétransmission, ARL négatif, etc.), le LPS du PS doit sauvegarder les dossiers de PJ non chiffrés sur le LPS du PS.

[RG_TT021] Chiffrer les documents des dossiers de PJ

Dans le cas où les accords conventionnels prévoient une solution d'envoi des PJ sur CDROM, alors les documents de PJ et son index ne sont pas chiffrés.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Dans le cas contraire, le LPS du PS chiffre chacun des documents de chaque dossier de PJ (fichier PJ numérique et son index suivant les consignes décrites en annexe de [PG].

[RG_TT022] Positionner le statut de transmission du dossier de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	**« A transmettre »**

2.3.2 TT03.02 : Préparer l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ

Vue générale

Description Cette fonction consiste à préparer l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ.

Le LPS du PS doit créer l'entête ENTSCANORDO pour le lot de PJ qui sera transmis ultérieurement à l'AMO.

L'élaboration de l'entête ENTSCANORDO doit respecter les contraintes citées dans le document [Protocole d'échange SEH SCOR].

Entrée(s) Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Paramètres SCOR (EF_PA_002)

Lot (EF_MA_003)

Sortie(s) Entête ENTSCANORDO (EF_MA_004)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12)

Règles de gestion

CONSTITUER L'ENTITE « ENTETE ENTCANORDO » ET SES ENTITES FONCTIONNELLES RATTACHEES

[RG_TT026] Constituer l'entité « Entête ENTSCANORDO »

Les valeurs des champs de l'entité « Entête ENTSCANORDO » (EF_MA_004) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
PGMD_Profil du lot	EF_MA_004_01	←	« **ENTSCANORDO** »
Version norme entête SEH	EF_MA_004_02	←	***EF_PA_002_08***
Nom du lot	EF_MA_004_03	←	La structure du champ doit être de la forme : **Exercice-compostage du lot** Où

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

			• **Exercice** correspond à l'identifiant de facturation du PS (N° Partenaire de Santé + Clé - EF_PA_001_03) • **Compostage** est de la forme AAAAMMJJHHMMSSnnnnn permettant d'identifier de façon unique le lot de PJ. où – AAAAMMJJ représente la date d'élaboration du lot – HHMMSS représente l'heure d'élaboration du lot. – nnnnn représente un compteur sur 5 caractères.
Horodatage du lot	EF_MA_004_04	←	***Le LPS du PS doit renseigner ce champ suivant : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS où :*** • **AAAA-MM-JJ** représente la date d'élaboration de l'entête • Le séparateur **« T »** • **HH:MM:SS** représente l'heure d'élaboration de l'entête
Fonction du lot	EF_MA_004_05	←	« **9** » si le lot de PJ est constitué de PJ réelles. « **53** » si le lot de PJ est constitué de PJ de test. Note : en cas d'absence de ce champ, le lot sera considéré comme un lot réel
Nombre de fichiers du lot	EF_MA_004_06	←	***EF_MA_003_02***
Indice du lot pour un lot de FE	EF_MA_004_07	←	Le LPS du PS renseigne l'index du lot de PJ pour un lot de FE.
Nombre de lots pour un lot de FE	EF_MA_004_08	←	Le LPS du PS renseigne le nombre de lot de PJ pour un lot de FE.
Mode d'envoi du lot	EF_MA_004_09	←	« **TELETRANS** » ou « **CDROM** » si les accords conventionnels prévoient une solution de repli sur CDROM.

[RG_TT027] Constituer l'entité « Emetteur du lot »

Les valeurs des champs de l'entité « Emetteur du lot » (EF_MA_005) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données renseignées		←	Avec
Identité émetteur lot de PJ	EF_MA_005_01	←	***EF_PA_001_03***
Qualité émetteur lot de PJ	EF_MA_005_02	←	« **OPORDO** »
Nom commercial de l'émetteur lot de PJ	EF_MA_005_03	←	***EF_PA_001_20***
Numéro RPPS	EF_MA_005_04	←	***EF_PA_001_21***
Code région	EF_MA_005_05	←	***EF_PA_002_06***
Code spécialité du PS	EF_MA_005_06	←	***EF_PA_001_22***

[RG_TT028] Constituer l'entité « Informations Télécommunication »

Les valeurs des champs de l'entité « Informations Télécommunication » (EF_MA_006) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Type Télécom	EF_MA_006_01	←	**« EM »**
Adresse PR	EF_MA_006_02	←	***EF_PA_002_03***

[RG_TT030] Constituer l'entité « Destinataire du lot »

Les valeurs des champs de l'entité « Destinataire du lot » (EF_MA_008) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Identité destinataire lot de PJ	EF_MA_008_01	←	**RROOO** où • **RR** représente le code régime de l'AMO destinataire du lot de PJ (***EF_PA_001_04***) • **OOO** représente le code organisme destinataire du lot de PJ (***EF_PA_001_17***)
Qualité destinataire lot de PJ	EF_MA_008_02	←	**« OPAMO »**

[RG_TT032] Constituer l'entité « Identification lot FE »

Les valeurs des champs de l'entité « Identification lot FE » (EF_MA_009) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données renseignées		←	Avec
Activité lot FE	EF_MA_009_01	←	« **LOTFSE** »
Horodatage lot FE	EF_MA_009_02	←	Le LPS du PS doit renseigner ce champ suivant le format suivant : **AAAA-MM-JJT00:00:00** Où • **AAAA-MM-JJ** est construit à partir de la date d'élaboration du lot de FE (**EF_PA_001_18**)
Numéro lot FE	EF_MA_009_03	←	***EF_PA_001_16***
Type de lot FE	EF_MA_009_04	←	***EF_MA_014_07***
Nombre de FE dans le lot de FE	EF_MA_009_05	←	***EF_PA_001_19***

[RG_TT033] Constituer l'entité « Labellisation SCOR »

Les valeurs des champs de l'entité « Labellisation SCOR » (EF_MA_007) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Identifiant du logiciel SCOR	EF_MA_007_01	←	8 premiers caractères du numéro de labellisation SCOR (EF_PA_002_04)
Version du logiciel SCOR	EF_MA_007_02	←	4 derniers caractères du numéro de labellisation SCOR (EF_PA_002_04)

[RG_TT034] Constituer l'entité « Lien interne PJ numérique »

Les valeurs des champs de l'entité « Lien interne PJ numérique» (EF_MA_012) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Adresse document de la PJ présente	EF_MA_012_01	←	Nom physique du fichier d'index SCANORDO (EF_MR_015) ou de la PJ numérique (EF_MR_019) du dossier de PJ.
Type document de la PJ présente	EF_MA_012_02	←	Code permettant de déterminer la structure du document physique. Exemples de valeurs possibles : « **PKCS7** » s'il s'agit d'un document XML ou PDF chiffré, « **XML** » pour le fichier d'index non chiffré, « **PDF** » pour l'image scannée non chiffrée.
Version de la PJ présente	EF_MA_012_03	←	Non renseigné

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Nature de la PJ présente	EF_MA_012_04	←	***EF_MA_019_03***
Identifiant unique de la PJ présente	EF_MA_012_05	←	***EF_MA_020_01***

[RG_TT081] Constituer l'entité « Lien externe PJ numérique »

Les valeurs des champs de l'entité « Lien externe PJ numérique» (EF_MA_013) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Type document PJ externe	EF_MA_013_01	←	Code permettant de déterminer la structure du document physique. Exemples de valeurs possibles : « **PKCS7** » s'il s'agit d'un document PDF chiffré, « **PDF** » pour l'image scannée non chiffrée, « **PAPIER** » pour un envoi initial du document papier.
Nature du document externe	EF_MA_013_02	←	***EF_MA_019_03***
Identifiant unique du document externe	EF_MA_013_03	←	***EF_MA_020_01***
Information mode d'envoi	EF_MA_013_04	←	***EF_MA_019_05***

[RG_TT086] Constituer l'entité « Lien index SCANORDO »

Les valeurs des champs de l'entité « Lien index SCANORDO » (EF_MA_011) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Profil	EF_MA_011_01	←	« **SCANORDO** »
Identification	EF_MA_011_02	←	***EF_MA_015_01***
Horodatage	EF_MA_011_03	←	***EF_MA_015_02***
Description d'envoi	EF_MA_011_04	←	Information complémentaire décrivant une particularité du dossier de PJ : « **1** » pour envoi initial d'un dossier de PJ d'une facture (valeur par défaut). « **2** » pour un deuxième envoi d'un dossier de PJ d'une facture (en cas de problème sur un lot initial).
Archive FE	EF_MA_011_05	←	***EF_PA_001_01***

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

[RG_TT036] Nommer le fichier d'entête ENTSCANORDO

Le nom physique de l'entête du lot doit être constitué suivant la structure :

E-Exercice-ENTSCANORDO-Compostage.xml où :

- **Exercice** représente le numéro de facturation du PS (EF_PA_001_03),
- **Compostage** représente un horodatage de la forme « AAAAMMJJHHMMSSmmmmm » du lot de PJ. Ce champ est renseigné avec l'horodatage du lot (EF_MA_004_04).

2.3.3 TT03.03 : Préparer le fichier du lot de PJ

Vue générale

Description Le LPS du PS réalise le fichier compressé du lot à partir de l'entête ENTSCANORO et les dossiers de PJ.

Rappel : un fichier de PJ contient un seul et unique lot de PJ. Ce fichier constituera la pièce jointe du message qui sera transmis à l'AMO ultérieurement.

Entrée(s) Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Dossier (EF_MA_014)

Entête ENTSCANORDO (EF_MA_004)

Sortie(s) Lot (EF_MA_003)

Règles de gestion

[RG_TT037] Préparer le fichier du lot compressé

Le LPS du PS constitue un fichier compressé avec l'ensemble des PJ numériques (EF_MA_019), des index SCANORDO (EF_MA_015) et de l'entête ENTSCANARDO (EF_MA_004).

Les fichiers doivent être compressés dans une archive ZIP dont les spécifications sont fournies par PKWARE : http://www.pkware.com/support/zip-app-note

[RG_TT038] Modifier le statut de transmission du lot de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	**« A transmettre »**

[RG_TT039] Nommer le fichier de lot de PJ

Le nom physique de la pièce jointe au message doit être constitué suivant la structure :

Exercice-ENTSCANORDO-Compostage.zip

Où :

- Exercice représente le numéro de facturation du PS (EF_PA_001_03),

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

- Compostage représente l'horodatage de la forme « AAAAMMJJHHMMSSmmmmm » utilisé dans la constitution du nom du fichier d'entête du lot de PJ. Ce champ est renseigné avec l'horodatage du lot (EF_MA_004_04).

[RG_TT040] Sauvegarder le fichier

Le fichier du lot de PJ est conservé par le LPS du PS afin de prévoir les cas possibles de réémission.

Exigence non fonctionnelle : Les fichiers sont conservés sur le PdT du PS jusqu'à la réception du 1er ARL (positif ou négatif).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.4 TT04 : Transmettre le message

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est la transmission à l'AMO, via le PAIR, du lot de PJ élaboré par le LPS du PS et la mise à jour des différents statuts sur le PdT du PS .

Entrée(s) Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Paramètres SCOR (EF_PA_002)

Lot (EF_MA_003)

Sortie(s) Message (EF_MA_001)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12)

2.4.1 TT04.01 : Constituer et transmettre le message

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est la transmission à l'AMO, via le PAIR, du lot de PJ élaboré par le LPS du PS.

L'élaboration du message doit respecter les contraintes citées dans l'Annexe 4 de [PG].

Entrée(s) Données entrées SCOR (EF_PA_001)

Paramètres SCOR (EF_PA_002)

Lot (EF_MA_003)

Sortie(s) Message (EF_MA_001)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12)

Règles de gestion

[RG_TT042] Constituer le message du lot de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Entête du message » (EF_MA_002) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Adresse de l'expéditeur	EF_MA_002_01	←	***EF_PA_002_05***
Sujet du mail	EF_MA_002_02	←	Concaténation de (séparateur « / ») : • Le numéro de version du cahier des charges éditeurs **(Cf. Annexe 4 de [PG])** • ~~« SO213000 »~~ • Exercice (***EF_PA_001_03***) • Compostage (Horodatage du lot - ***EF_MA_004_04***)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Adresse du destinataire	EF_MA_002_05	←	Pour l'adressage des flux de PJ, la constitution de l'adresse électronique (EF_MA_002_05) est donnée en annexe de [PG].

[RG_TT043] Transmettre le message

Le LPS du PS transmet à l'AMO son message.

[CE1] Cas d'erreur 1 : Transmission impossible du lot de PJ

En cas d'impossibilité de transmettre les PJ dans le délai prévu par l'accord conventionnel, l'ensemble des PJ de la prestation devra être transmis suivant le support prévu par la convention et les possibilités de son logiciel (CDROM ou papier).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.4.2 TT04.02 : Mettre à jour les statuts sur le PdT du PS

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est la mise à jour des différents statuts sur le PdT du PS.

Entrée(s) Lot (EF_MA_003)

Dossier (EF_MA_014)

PJ (EF_MA_019)

Sortie(s) Message (EF_MA_001)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12)

[RG_TT091] Mettre à jour les statuts si la transmission du message a échouée

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **à traiter manuellement par le PS** »

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **à traiter manuellement par le PS** »

Les valeurs des champs de l'entité « PJ numérique» (EF_MA_019) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut de la PJ	EF_MA_019_01	←	« **à traiter manuellement par le PS** »

Dès l'acceptation par le PS :

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **Sauvegarde pour CDROM** » ou « **collecte papier** »

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **Sauvegarde pour CDROM** » ou « **collecte papier** »

Les valeurs des champs de l'entité « PJ numérique» (EF_MA_019) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut de la PJ	EF_MA_019_01	←	« **Sauvegarde pour CDROM** » ou « **collecte papier** »

[RG_TT044] Sauvegarder l'entête du message transmis

La cinématique de traitement de chaque lot de PJ et son rapprochement avec un ARL, impose que soient mémorisées pour chaque lot la date et l'heure de sa transmission. La date et l'heure de transmission sont reprises du champ « compostage » de l'entête du message transmis (3ème sous-champ de EF_MA_002_02, cf. RG_TT042).

[RG_TT045] Modifier le statut transmission lot de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	Si le statut est renseigné à « **A transmettre** », le LPS du PS doit modifier le statut à « **émis** ».

[RG_TT046] Modifier le statut transmission du dossier de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	Si le statut est renseigné à « **A transmettre** », le LPS du PS doit modifier le statut à « **émis** ».

[RG_TT084] Modifier le statut transmission de la PJ numérique

Les valeurs des champs de l'entité « PJ numérique» (EF_MA_019) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données renseignées		←	Avec
Statut de la PJ	EF_MA_019_01	←	Le LPS du PS positionne le statut à « **émis** ».

2.5 TT05 : Sauvegarder le lot pour gravage sur CDROM

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est d'archiver les lots de PJ sur un support CDROM.

Si les accords conventionnels prévoient une solution de repli sur CDROM, le PS s'engage à les reproduire uniquement sur un CDROM non réinscriptible.

Entrée(s) Lot (EF_MA_003)

Sortie(s) Lot (EF_MA_003)

Règles de gestion

[RG_TT050] Sauvegarder le lot de PJ

Le lot de PJ est conservé par le LPS du PS afin de prévoir l'archivage sur CDROM (Cf. paragraphe 4.5).

[RG_TT051] Modifier le statut transmission lot de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **Sauvegarde pour CDROM** »

[RG_TT052] Modifier le statut transmission dossier de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **Sauvegarde pour CDROM** »

[RG_TT052bis] Modifier le statut transmission PJ Numérique

Les valeurs des champs de l'entité « PJ numérique» (EF_MA_019) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut de la PJ	EF_MA_019_01	←	« **Sauvegarde pour CDROM** »

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

[RG_TT055] Modifier le mode d'envoi du lot de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Entête ENTSCANORDO » (EF_MA_004) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Mode d'envoi du lot	EF_MA_004_09	←	« **CDROM** »

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3 DESCRIPTION DETAILLEE DE LA FONCTIONNALITE TA « ANALYSER LES RETOURS »

Vue générale

Description

Après transmission des messages contenant les lots de PJ, le PS reçoit dans sa boîte aux lettres des messages SMTP émis par le PAIR ou par le réseau de messagerie.

Ces messages peuvent être :

- soit des messages de service indiquant un rejet du message,
- soit un message de service du réseau,
- soit des messages contenant des Accusés de Réceptions Logiques (ARL) positifs ou négatifs indiquant une acceptation ou un rejet du lot par PAIR.

L'objet de cette fonctionnalité est d'analyser sur le PdT du PS les messages transmis par le PAIR.

Pour ce faire, le LPS du PS réalise plusieurs opérations :

- analyser les messages reçus,
- traiter chaque message reçu.

Note : un lot de PJ ne peut être retransmis qu'une seule fois quel que soit le rejet reçu par le PS (Message de service rejet ou ARL sur l'entête ENTSCANORDO ou un ou des ARL sur un ou plusieurs dossiers du lot de PJ).

Entrées Message retour PR (EF_MR_001)

Sorties Lot (EF_MA_003)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12) (cf. §5.2)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.1 TA01 : Analyser le message reçu

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est d'analyser les messages reçus afin de déterminer si le message est :

- un message de service ou,
- un message contenant un ARL.

L'analyse des messages reçus consiste à :

- récupérer les messages de la boite aux lettres du PS et à ne garder que les messages de service ou les messages contenant un ARL,
- déterminer le type du message (message de service ou message contenant un ARL),
- décompresser la pièce jointe du message de l'ARL.

Note : les retours reçus par le PdT du PS ne sont pas chiffrés.

Entrées Message retour PR (EF_MR_001)

Sorties Message retour PR service (EF_MR_002)

Fichier ARL (EF_MR_006)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Schéma

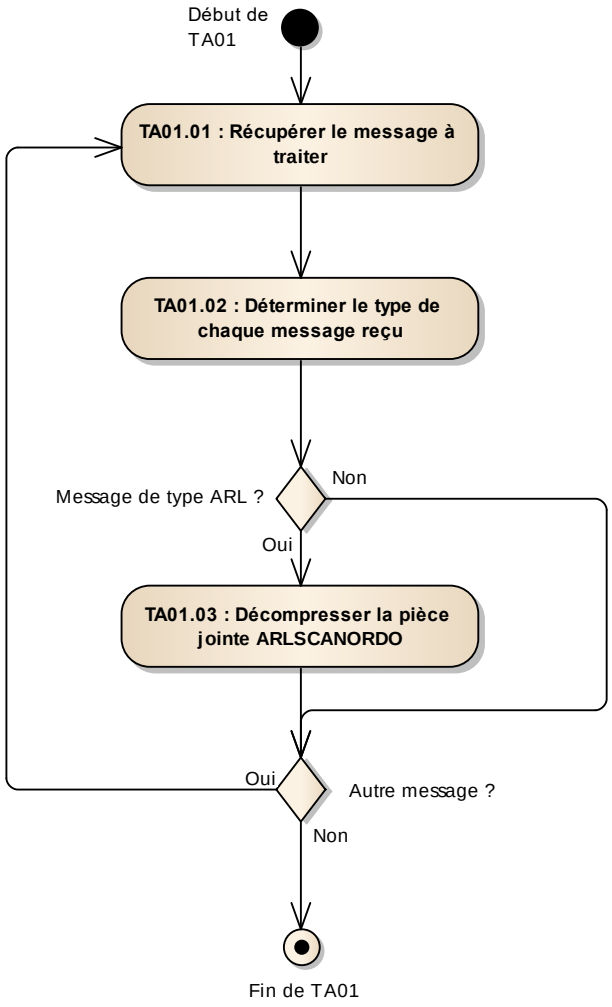


Figure 7 : Enchaînement de "TA01 : Analyser le message reçu"

3.1.1 TA01.01 : Récupérer le message à traiter

Vue générale

Description	L'objet de cette fonction est de récupérer le message uniquement s'il s'agit d'un message de l'AMO.
Entrées	Message reçu sur le PdT
Sorties	Message retour PR (EF_MR_001)
Situations spécifiques	PS utilisant les services d'un OCT (SP12)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Règles de gestion

[RG_TA001] Récupérer le message à traiter

Le LPS du PS récupère le champ Content-Description dans l'entête du message reçu.

Le message est récupéré pour être traité, si le champ Content-Description contient :

- « SERVICE/REJET_SMTP »,
- « SERVICE/REJET_FICHIER »,
- « SERVICE/CHIFFREMENT »,
- « SERVICE/AR_PROVISOIRE »
- « ARL/SEH » ou « ARLTEST/ SEH ».

Sinon, le message n'est pas récupéré.

3.1.2 TA01.02 : Déterminer le type de chaque message reçu

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est de déterminer le type de message :

- message de service ou,
- message contenant des ARL.

Entrées Message retour PR (EF_MR_001)

Sorties Message retour PR service (EF_MR_002)

Message retour PR ARL (EF_MR_004)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12)

Règles de gestion

[RG_TA002] Déterminer le type de chaque message reçu

Les différents types possibles de messages reçus sont les suivants

- message de service rejet : le champ Content-Description est soit
  - « SERVICE/REJET_SMTP » (message de service rejet SMTP)
  - « SERVICE/REJET_FICHIER » (message de service rejet fichier)
- message de service chiffrement : le champ Content-Description est « SERVICE/CHIFFREMENT ».
- message de service réseau : le champ Content-Description est « SERVICE/AR_PROVISOIRE »
- message ARL : le champ Content-Description est soit
  - « ARL/SEH » (ARL)
  - « ARLTEST/SEH » (ARL de test).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.1.3 TA01.03 : Décompresser la pièce jointe ARLSCANORDO

Vue générale

Description Le PAIR transmet un message de réponse au PR comportant un fichier d'ARL systématiquement compressé.

Entrées Message retour PR ARL (EF_MR_004)

Sorties Fichier ARL (EF_MR_006)

Règles de gestion

[RG_TA040] Extraire l'ARL

Remarques préalables :

Un message « ARL » ou « ARLTEST » fait toujours référence à un seul lot de PJ émis.

Les traitements fonctionnels suivants sont réalisés sur le PdT du PS :

- Consultation de la Boîte Aux Lettre Électronique du PS (pré-requis : messagerie connectée à Internet et fonctionnelle)
- Pour chaque **message SMTP reçu dans la BAL du PS**
  - Extraction du message SMTP
    - Si le champ « Content-Description » (EF_MR_005_03) de l'entête est de type « ARL/SEH » ou « ARLTEST/SEH » alors
      - Extraction de la pièce jointe
      - Récupération de l'ARL reçu et mémorisation du code traitement
      - Suppression dans la BAL du message SMTP contenant les ARL

[RG_TA003] Décompresser la pièce jointe

Le message contenant des ARL envoyé à destination du PS contient une pièce jointe compressée. La compression est réalisée sur la totalité de la pièce jointe.

Les fichiers doivent être compressés dans une archive ZIP dont les spécifications sont fournies par PKWARE : http://www.pkware.com/support/zip-app-note.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.2 TA02 : Traiter les messages reçus

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est de traiter le message reçu en fonction de son type :

- message de service rejet ou,
- message de service chiffrement ou,
- message de service réseau ou,
- message contenant des ARL (fichier des diagnostics).

Entrées Message retour PR service (EF_MR_002)

Message retour PR ARL (EF_MR_004)

Sorties Lot (EF_MA_003)

Diagnostic (EF_MR_018)

Schéma

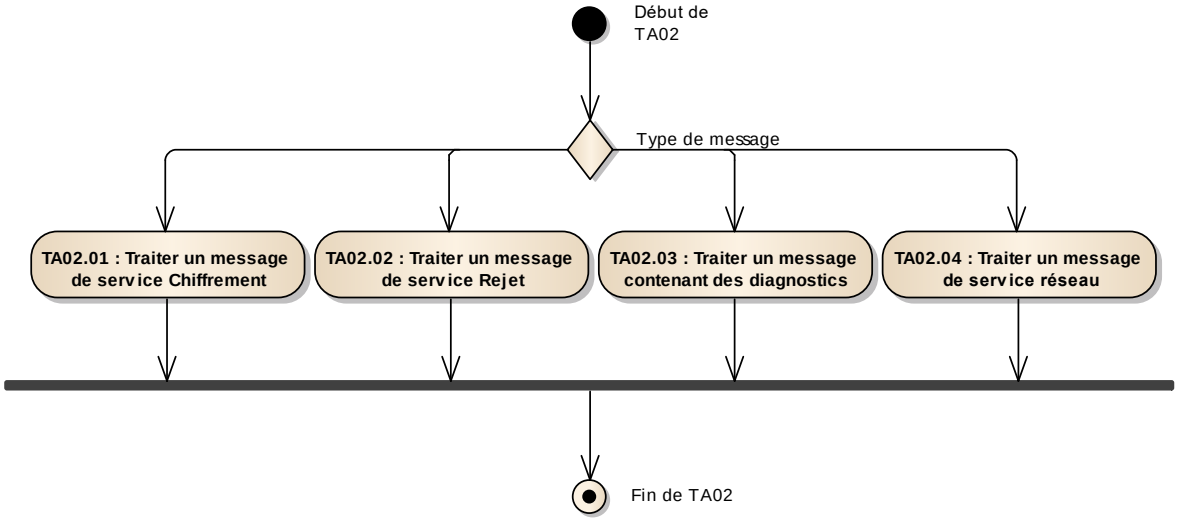


Figure 8 : Enchaînement de "TA02 : Traiter les messages reçus"

3.2.1 TA02.01 : Traiter un message de service « Chiffrement »

Vue générale

Description Suite à la télétransmission par le PS d'un message contenant un lot de PJ, le PdT du PS a reçu un message de service chiffrement indiquant la mise à disposition d'un nouveau certificat pour un AMO.

Entrées Message retour PR service (EF_MR_002)

Sorties Aucune

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Règles de gestion

Cf. paragraphe 4.2.

3.2.2 TA02.02 : Traiter un message de service « Rejet »

Vue générale

Description Suite à la télétransmission par le PS d'un message contenant un lot de PJ, le PdT du PS a reçu un message de service « Rejet ».

L'objet de cette fonction est :

- de contrôler l'existence d'un message d'origine et
- de traiter ce message de service rejet AMO.

Entrées Entête message de service (EF_MR_003)

Message (EF_MA_001)

Sorties Aucune

Règles de gestion

[RG_TA004] Contrôler l'existence d'un message d'origine

Le LPS du PS contrôle l'existence d'un message d'origine en comparant :

- la référence du message d'origine (champ In-Reply-to ou « Identifiant du message initial » de l'entête du message de service reçu) (EF_MR_003_06)

avec

- la référence des messages transmis (champ Subject de chaque message des lots « **émis** » ou « **retransmis** ») (EF_MA_002_02).

[CE1] Cas d'erreur 1 : Message d'origine non-identifié

Si le LPS du PS ne parvient pas à identifier le message d'origine, le message de service est ignoré.

Règles de gestion **TRAITER LE MESSAGE DE SERVICE « REJET »**

[RG_TA005] Récupérer le Code Rejet du message de service

Le LPS du PS récupère le code rejet à partir du 4ème sous-champ du champ Subject (EF_MR_003_02) de l'entête du message de service (cf. annexe de [PG] décrivant la structure du message SMTP).

[RG_TA006] Traiter le Code Rejet du message de service

Pour les lots « émis », le LPS du PS :

- soit pour un message de service rejet fichier, reconstitue à nouveau le lot de PJ conformément au paragraphe 2.3 et transmettra ce nouveau lot conformément au paragraphe 2.4.
- soit pour un message de service rejet, reconstitue un nouvel entête conformément au paragraphe 2.4 en utilisant le même Lot (EF_MA_003) que le message initial.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **retransmis** »

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **retransmis** »

Pour les lots déjà « retransmis » :

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **A traiter manuellement par le PS** »

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **A traiter manuellement par le PS** »

Pour les lots à traiter manuellement :

Le PS doit traiter l'ensemble des PJ suivant la procédure papier définie entre les régimes d'AMO et les PS.

Dès l'acceptation par le PS, les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **collecte papier** »

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **collecte papier** »

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.2.3 TA02.03 : Traiter un message contenant des diagnostics

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est de :

- prendre en compte le fichier d'ARL,
- rapprocher le fichier des diagnostics ARLSCANORDO avec un lot transmis,
- analyser le diagnostic de l'entête ENTSCANORDO,
- traiter le diagnostic du dossier de PJ,
- archiver les fichiers de PJ.

Entrées Fichier ARL (EF_MR_006)

Message (EF_MA_001)

Sorties Fichier ARL (EF_MR_006)

Message (EF_MA_001)

Schéma

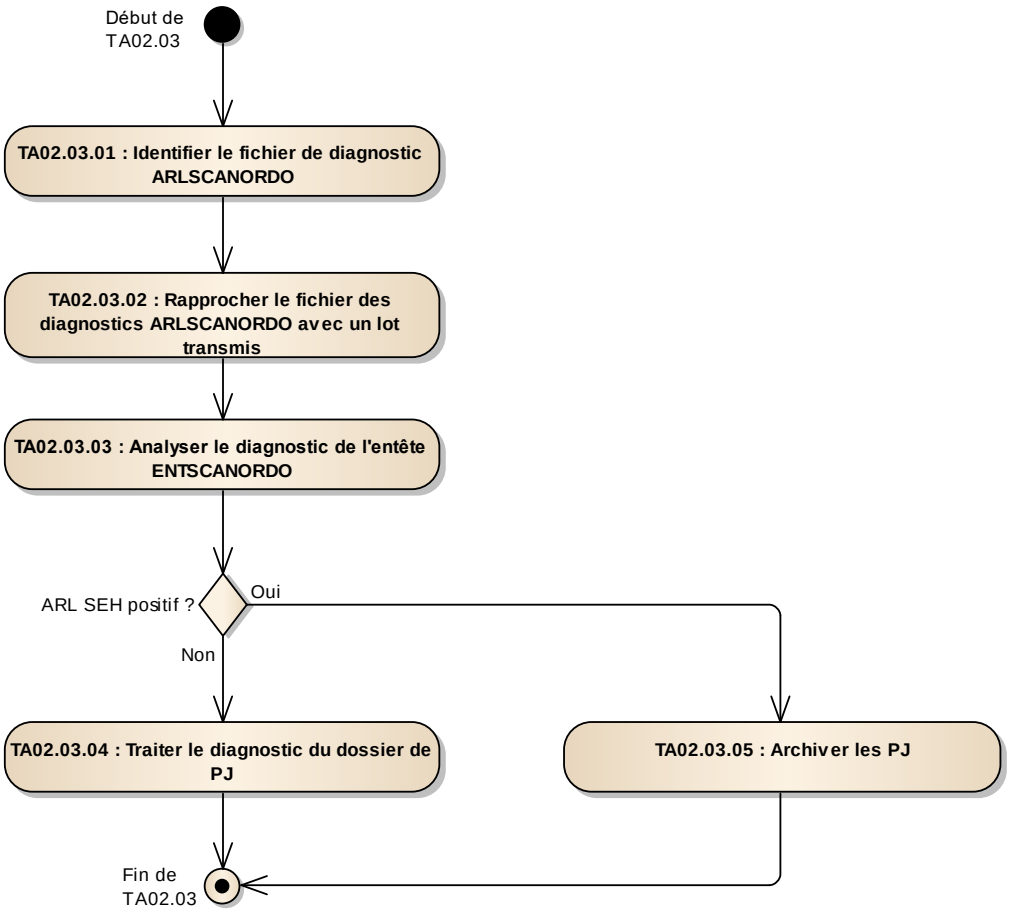


Figure 9 : Enchaînement de TA02.03 "Traiter un message contenant des diagnostics"

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.2.3.1 TA02.03.01 : Identifier le fichier diagnostic ARLSCANORDO

Vue générale

Description Le message d'ARL transmis par le PAIR comporte une pièce jointe.

Cette pièce jointe est constituée de deux fichiers :

- Le fichier d'entête ENTARLSCANORDO (EF_MR_007).
- Le fichier diagnostic ARLSCANORDO (EF_MR_014).

L'objet de cette fonction est d'identifier le fichier diagnostic ARLSCANORDO (EF_MR_014).

Entrées Fichier ARL (EF_MR_006)

Sorties Diagnostic ARLSCANORDO (EF_MR_014)

Règles de gestion

[RG_TA008] Identifier le fichier diagnostic ARLSCANORDO

Le LPS du PS identifie le fichier contenant les diagnostics ARL (ARLSCANORDO) (EF_MR_014) par le nom physique du fichier qui doit commencer par '***D-ARLSCANORDO***' et son extension qui doit être « ***xml*** ».

[CE1] Cas d'erreur 1 : Le fichier diagnostic ARL n'est pas identifié

Si aucun fichier ne commence par « ***D-ARLSCANORDO*** » et avec l'extension « ***xml*** » le message est ignoré.

3.2.3.2 TA02.03.02 : Rapprocher le fichier des diagnostics ARLSCANORDO avec un lot transmis

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est de :

- récupérer le numéro du lot de PJ associé à l'ARL reçu,
- le rapprocher à un lot de PJ déjà (ré) émis.

Entrées Diagnostic ARLSCANORDO (EF_MR_014)

Message (EF_MA_001)

Sorties Fichier ARL (EF_MR_006)

Règles de gestion

[RG_TA009] Rapprocher l'ARL au lot de PJ transmis

Le LPS du PS récupère, tout d'abord, le numéro du lot de PJ dans l'ARL à partir du champ « Identification lot de PJ » (EF_MR_015_01) de l'ARL.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Il recherche ce numéro du lot de PJ dans les numéros des lots de PJ dont le statut transmission du lot de PJ (EF_MA_003_01) est positionné à « **émis** » ou « **retransmis** » et en les comparant au numéro du lot associé à l'ARL.

Si le numéro du lot de PJ associé est trouvé alors le statut transmission Fichier ARL (EF_MR_006_01) est positionné à « **rapproché** ».

[CE1] Cas d'erreur 1 : Le numéro du lot de PJ correspondant n'a pas été trouvé

Si aucune correspondance n'a été trouvée ceci signifie que l'ARL n'a pu être rapproché à un lot de PJ correspondant (lot en attente d'acquittement).

Le LPS du PS doit archiver l'ARL comme non rapproché (le statut transmission Fichier ARL (EF_MR_006_01) devient « **non rapproché** ») à des fins d'analyse technique a postériori.

L'entête message ARL (EF_MR_005) du message contenant le fichier retour de cet ARL doit être lui aussi archivé.

3.2.3.3 TA02.03.03 : Analyser le diagnostic de l'entête ENTSCANORDO

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est de vérifier l'acceptation par l'AMO du lot de PJ et de son entête ENTSCANORDO. Cette fonction permet également de mettre à jour son statut de transmission.

Entrées Diagnostic (EF_MR_018)

Lot (EF_MA_003)

Sorties Lot (EF_MA_003)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Schéma

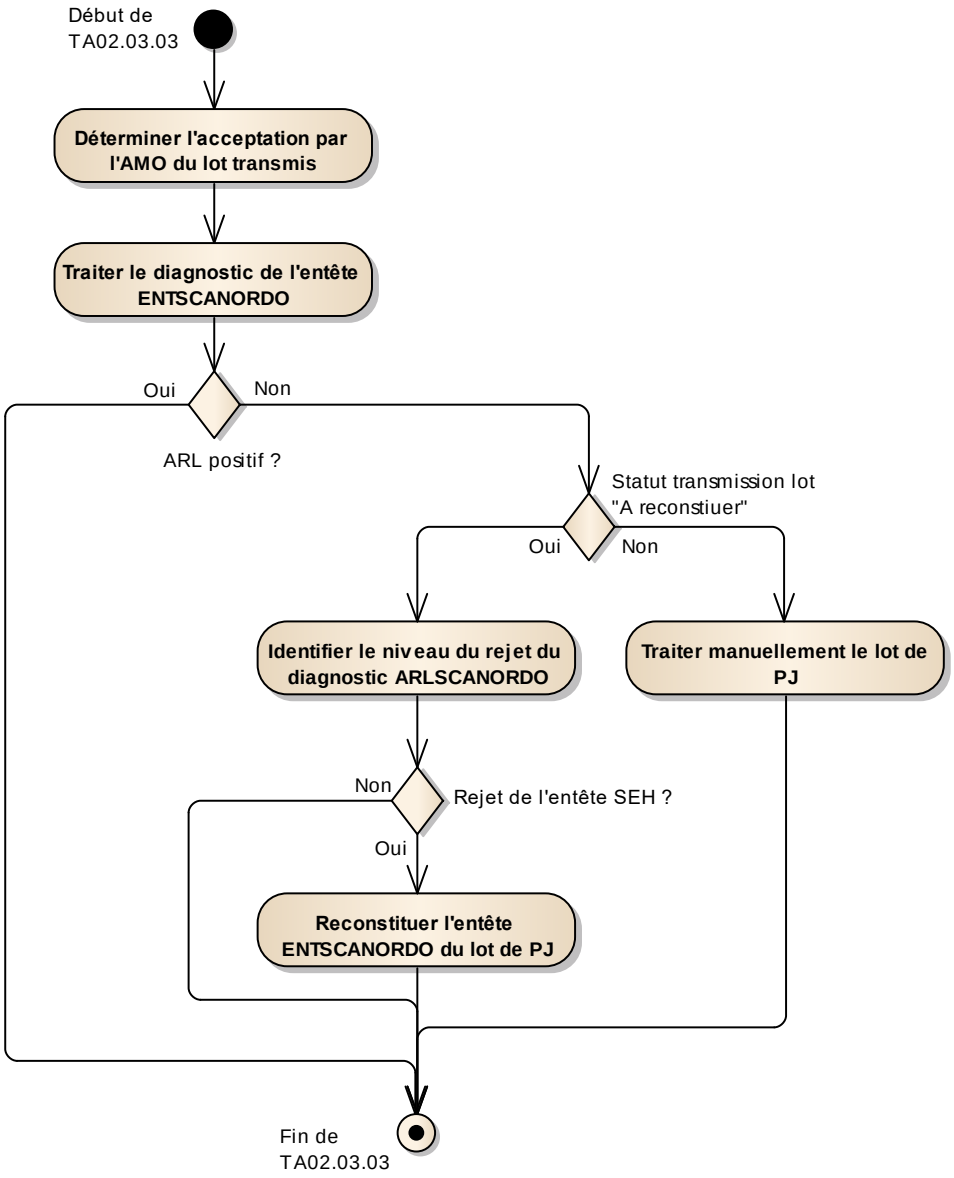


Figure 10 : Enchaînement de TA02.03.03 " Analyser le diagnostic de l'entête ENTSCANORDO "

Description fonctionnelle

L'objet de la fonction « **Déterminer l'acceptation par l'AMO du lot transmis** » est de déterminer si l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ est accepté.

Cette fonction a donc pour objectif la récupération du diagnostic (Etat acceptation du document - EF_MR_018_02) lié à l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ.

Rappel :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

- Si le code de « Etat acceptation du document » indique un rejet, ceci implique soit le rejet de l'entête ENTSCANORDO soit le rejet d'un ou plusieurs dossiers du lot de PJ. Dans les deux cas, la totalité du lot transmis est rejeté et n'a pas été transmis à l'AMO.
- A l'inverse si le code de « Etat acceptation du document » indique l'acceptation de l'entête ENTSCANORDO, ceci implique l'acceptation de l'ensemble du lot et que celui-ci a été transmis à l'AMO.

L'objet de la fonction « **Traiter le diagnostic de l'entête ENTSCANORDO** est de mettre à jour le statut de transmission du lot de PJ associé à l'ARL reçu.

Dans le cas où, suite au traitement du diagnostic de l'entête ENTSCANORDO, le LPS du PS a identifié le rejet du lot de PJ (« Code d'état d'acceptation de l'entête ENTSCANORDO » à 'R') et dans le cas où le statut de transmission du lot est à « A reconstituer », alors la fonction « **Identifier le niveau du rejet du diagnostic de l'entête ENTSCANORDO** » permet de déterminer si le rejet indique un rejet de niveau entête ENTSCANORDO ou de niveau dossier de PJ. Ensuite, l'objet de la fonction « **Reconstituer l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ** » est de reconstituer l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ suite à la réception d'un ARL négatif et un diagnostic rejet sur l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ émis initialement.

L'objet de la fonction « **Traiter manuellement le lot de PJ** » est de permette au PS de traiter manuellement la totalité des dossiers de PJ du lot de PJ suite à la réception d'un ARL dossier négatif sur l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ émis initialement (et dans le cas où le statut de transmission du lot n'est pas à « **A reconstituer** »).

Règles de gestion

DETERMINER L'ACCEPTATION PAR L'AMO DU LOT TRANSMIS

[RG_TA010] Récupérer les informations du diagnostic de l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ

Le niveau de diagnostic de l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ (EF_MR_018_01) est égal à 'CTRENV'.

[RG_TA011] Déterminer le code d'état d'acceptation de l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ

Le code d'état d'acceptation de l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ (EF_MR_018_02) doit être égal à 'A' (Acceptation) ou 'R' (Rejet).

Si le code d'état d'acceptation de l'entête ENTSCANORDO est égal à 'A' (respectivement R), ceci implique l'acceptation (respectivement le rejet) du lot de PJ.

[CP1] Cas particulier 1 : Code d'état d'acceptation différent de 'A' ou 'R'

Si le code d'état d'acceptation de l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ (EF_MR_018_02) est différent de 'A' ou 'R', le LPS du PS considère le code d'état d'acceptation du document à 'A' (En cas de création d'une nouvelle valeur du code d'état d'acceptation du document et de façon à ne pas perturber le comportement des LPS qui ne gère pas cette nouvelle valeur, on positionne le nouveau code traitement à 'A' qui correspond à la valeur « par défaut »). Un message d'information est affiché au PS en lui indiquant la réception d'un code d'acceptation inconnu, suivi de la valeur du « code d'acception ».

[RG_TA012] Déterminer le type d'ARL

Le type d'ARL est « positif » si pour les informations du diagnostic de l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ le code d'état d'acceptation (EF_MR_018_02) est renseigné à « **A** ».

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Le type d'ARL est « négatif » si pour les informations du diagnostic de l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ le code d'état d'acceptation (EF_MR_018_02) est renseigné à « **R** ».

Règles de gestion

TRAITER LE DIAGNOSTIC DE L'ENTETE ENTSCANORDO DU LOT

[RG_TA013] Mettre à jour le statut de transmission du lot et le statut de transmission de la PJ numérique pour un type d'ARL positif

Si le statut de transmission du lot correspondant et le statut transmission dossier de PJ étaient à « **émis** » ou « **retransmis** » alors :

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **émis AM** »

Les valeurs des champs de l'entité « PJ numérique» (EF_MA_019) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut de la PJ	EF_MA_019_01	←	« **émis AM** »

[RG_TA014] Mettre à jour le statut du lot et le statut de transmission de la PJ numérique pour un type d'ARL négatif

Pour un lot émis :

Si le statut de transmission du lot correspondant était à « **émis** » alors les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **A reconstituer** »

Seuls les lots ayant été émis qu'une seule fois peuvent être reconstitués.

Si le statut de transmission du dossier de PJ du lot correspondant était à « **émis** » alors les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **A retransmettre** »

Seuls les dossiers ayant été émis qu'une seule fois peuvent être retransmis.

Les valeurs des champs de l'entité « PJ numérique» (EF_MA_019) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut de la PJ	EF_MA_019_01	←	« **A transmettre** »

Pour un lot retransmis :

Si le statut de transmission du lot correspondant et le statut transmission dossier de PJ étaient à « **retransmis** » alors les valeurs des champs des entités « Lot » (EF_MA_003) et « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant les tableaux ci-dessous :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **A traiter manuellement par PS** » (il ne sera pas renvoyé)

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **A traiter manuellement par PS** » (il ne sera pas renvoyé)

Les valeurs des champs de l'entité « PJ numérique» (EF_MA_019) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut de la PJ	EF_MA_019_01	←	« **non émis AM** »

Règles de gestion

[RG_TA032] Déterminer le niveau du rejet du diagnostic ARLSCANORDO

Le « Niveau du rejet de l'ARL » est de type « Entête ENTSCANORDO » si le code diagnostic (EF_MR_018_03) est différent de « **5999** ». Le LPS doit retransmettre le lot avec un nouvel entête ENTSCANORDO.

Le « Niveau du rejet de l'ARL » est de type « Dossier » si le code diagnostic (EF_MR_018_03) est égal à « **5999** ». Le LPS du PS doit analyser chaque diagnostic de niveau dossier pour identifier le ou les dossiers à reconstituer.

[RG_TA015] Reconstituer l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ

L'entête ENTSCANORDO du lot de PJ a fait l'objet d'un diagnostic rejet et ce lot a été marqué comme « **A reconstituer** ».

Le LPS du PS doit reconstruire l'entête ENTSCANORDO suivant les directives spécifiées dans l' Annexe 2 et reconstituer un nouveau lot avec ce nouvel entête ENTSCANORDO et les dossiers de PJ du lot rejeté.

Il n'y a pas d'enrichissement du nouveau lot avec un nouveau dossier de PJ (couple index/PJ numérique).

Le LPS du PS doit retransmettre le nouveau lot suivant le paragraphe 2.4.

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	Le statut du lot de PJ passe de « **A reconstituer** » à « **Retransmis** »

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	Les statuts des dossiers de PJ passent de « **Emis** » à « **Retransmis** »

Les valeurs des champs de l'entité « PJ numérique» (EF_MA_019) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données renseignées		←	Avec
Statut de la PJ	EF_MA_019_01	←	Les statuts des PJ numériques passent de « **Emis** » à « **Retransmis** »

[RG_TA016] Traiter manuellement le lot de PJ

L'entête ENTSCANORDO du lot de PJ a fait l'objet d'un diagnostic rejet et le statut de transmission du lot a été marqué comme « **A traiter manuellement par PS** ».

Le PS doit traiter l'ensemble des PJ suivant la procédure papier définie entre les régimes d'AMO et les PS.

Dès l'acceptation par le PS, le statut de transmission du lot (EF_MA_003_01) et les statuts transmission du dossier de PJ (EF_MA_014_09) passent de « **A traiter manuellement par PS** » à « **collecte papier** ».

3.2.3.4 TA02.03.04 : Traiter le diagnostic du dossier de PJ

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est de traiter un diagnostic de l'un des dossiers de PJ (index/PJ numérique) du lot de PJ considéré comme rejeté et dont le code diagnostic de l'entête ENTSCANORDO est égal à « **5999** ».

Entrées Diagnostic (EF_MR_018)

Lot (EF_MA_003)

Sorties Lot (EF_MA_003)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Schéma

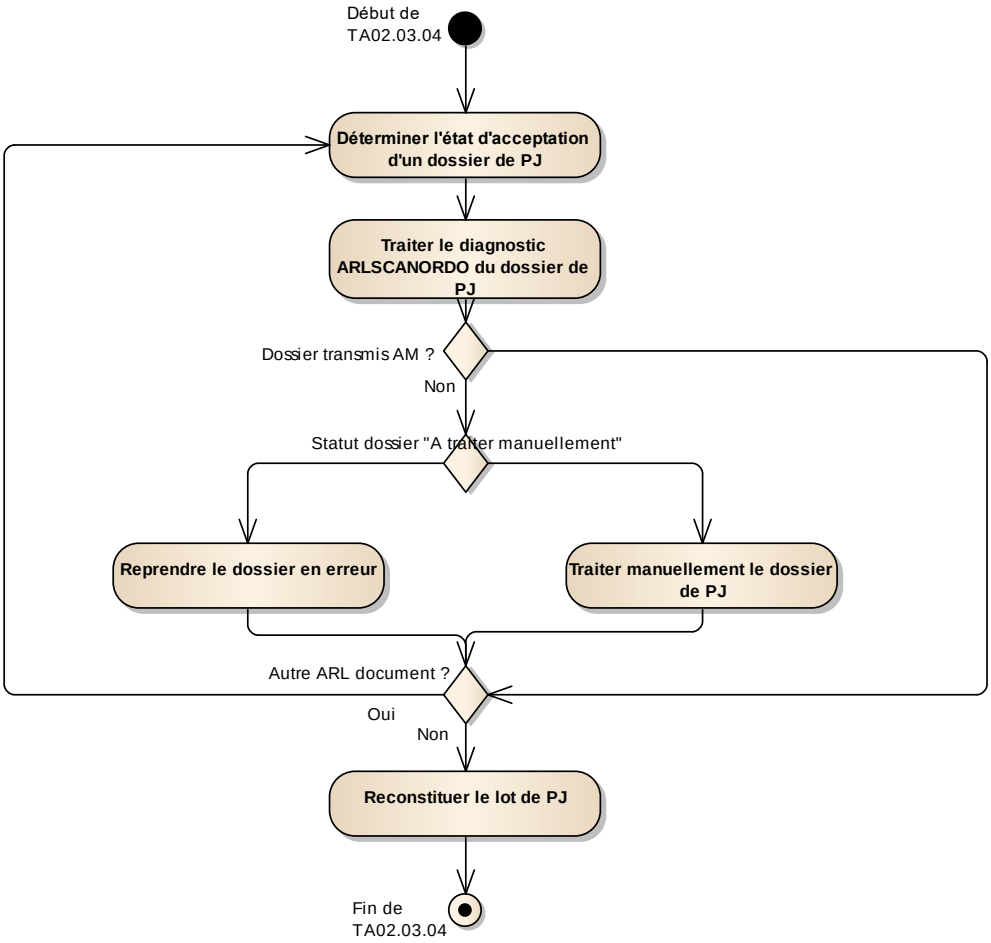


Figure 11 : Enchaînement de TA02.03.04 " Traiter le diagnostic du dossier de PJ "

Description fonctionnelle

L'objet de la fonction « **Déterminer l'état d'acceptation d'un dossier de PJ** » est de déterminer si un dossier de PJ du lot de PJ est accepté ou non.

Rappel : Un dossier de PJ est constitué d'une ou plusieurs PJ numériques et d'un index SCANORDO (fichier XML). Un diagnostic ARLSCANORDO est donc valable pour l'ensemble du dossier de PJ (y compris son index XML).

Cette fonction a donc pour objectif la récupération du diagnostic ARLSCANORDO lié au dossier de PJ.

L'objet de la fonction « **Traiter le diagnostic du dossier de PJ** » est de mettre à jour le statut de transmission du dossier de PJ associé à l'ARL reçu.

La procédure « **Reprendre le dossier en erreur** » permet au LPS du PS de reconstituer le dossier de PJ en erreur en fonction du code du diagnostic ARLSCANORDO.

L'objet de la fonction « **Traiter manuellement le dossier en erreur** » est de permettre au PS de traiter manuellement la totalité d'un dossier de PJ suite à la réception d'un diagnostic ARLSCANORDO rejet sur ce dossier.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

L'objet de la fonction « **Reconstituer le lot de PJ** » est de reconstituer le lot de PJ suite au traitement des diagnostics ARLSCANORDO sur le ou les dossiers de PJ du lot de PJ émis initialement et rejeté.

Règles de gestion

DETERMINER L'ETAT D'ACCEPTATION D'UN DOSSIER DE PJ

[RG_TA017] Récupérer les informations du diagnostic du dossier de PJ

Le niveau de diagnostic (EF_MR_018_01) du dossier de PJ (EF_MR_019_02) est égal à 'CTRDOC'.

[RG_TA018] Déterminer le code d'état d'acceptation du dossier de PJ

Le code d'état d'acceptation (EF_MR_018_02) du dossier de PJ (EF_MR_019_02) doit être égal à 'A' ou 'R'.

Un code d'état d'acceptation (EF_MR_018_02) du dossier de PJ à 'A' (respectivement R) indique l'acceptation (respectivement le rejet) du dossier de PJ.

Un code d'état d'acceptation (EF_MR_018_02) du dossier de PJ à 'R' indique le rejet du dossier de PJ.

[CP1] Cas particulier 1 : Code d'état d'acceptation différent de 'A' ou 'R'

Si le code d'état d'acceptation du document (EF_MR_018_02) est différent de 'A' ou 'R', le LPS du PS considère le code d'état d'acceptation du document à 'A' (En cas de création d'une nouvelle valeur du code d'état d'acceptation du document et de façon à ne pas perturber le comportement des LPS qui ne gère pas cette nouvelle valeur, on positionne le nouveau code traitement à 'A' qui correspond à la valeur « par défaut »). Un message d'information est affiché au PS en lui indiquant la réception d'un code d'acceptation inconnu, suivi de la valeur du « code d'acception ».

[RG_TA020] Identifier le dossier de PJ du lot

Le LPS du PS identifie le dossier de PJ concerné par le diagnostic ARLSCANORDO en prenant en compte son identifiant renseigné dans le champ « Identification dossier du lot » (EF_MR_019_02) de l'ARL.

Règles de gestion

TRAITER LE DIAGNOSTIC ARLSCANORDO DU DOSSIER DE PJ

[RG_TA023] Mettre à jour le statut de transmission du dossier de PJ pour un ARL dossier positif

Si le statut de transmission du dossier de PJ était « **émis** » ou « **réémis** » alors les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **émis AM** »

[RG_TA024] Mettre à jour le statut de transmission du dossier de PJ pour un ARL dossier négatif

Si le statut de transmission du dossier de PJ était « **émis** » alors les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **A reconstituer** » (il sera éventuellement renvoyé)

Seuls les dossiers de PJ ayant été émis qu'une seule fois peuvent être reconstitués.

Si le statut de transmission du dossier de PJ était « **retransmis** » alors les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Renseigné Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **A traiter manuellement par PS** » (la PJ numérique ne sera pas renvoyée)

Règles de gestion

REPRENDRE LE DOSSIER EN ERREUR

[RG_TA025] Reconstituer le dossier en fonction du code de l'ARL

Le LPS du PS du PS identifie le document et le traitement à effectuer sur ce document en fonction de la valeur du code erreur :

Code ARL	Document impacté	Traitement à effectuer
5230 à 5234 **5330 à 5334**	Index SCANORDO PJ numérique	Le PS a reçu un message de service « Chiffrement » avec le certificat de l'AMO à utiliser pour tous ses échanges avec l'AMO.
524x et 5252 **534x**	Index SCANORDO Ou PJ numérique	Revoir le nom du fichier physique
5270	Index SCANORDO	Revoir la structure des données du fichier suivant la norme SEH
5260	Index SCANORDO Ou PJ numérique	Revoir l'identification du document dans l'entête ENTSCANORDO
5370 et 5380	Fichier PJ numérique	Revoir les paramètres de numérisation des PJ

[RG_TA026] Mettre à jour le statut de transmission du dossier de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Renseigné Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **A retransmettre** »

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Règles de gestion

[RG_TA027] Traiter manuellement le dossier de PJ

Le dossier de PJ a fait l'objet d'un diagnostic ARLSCANORDO rejet et le statut de transmission du dossier de PJ a été marqué comme « **A traiter manuellement par PS** ».

Le PS doit traiter l'ensemble des PJ suivant la procédure papier définie entre les régimes d'AMO et les PS.

Dès l'acceptation par le PS, les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **collecte papier** »

[RG_TA029] Reconstituer le lot de PJ

Les dossiers de PJ du lot ont fait l'objet d'un traitement suite à la réception d'un diagnostic ARLSCANORDO rejet sur ces dossiers de PJ.

À partir du lot de PJ initial, le LPS du PS doit reconstituer un nouveau lot de PJ comportant ces nouveaux dossiers de PJ (« **A retransmettre** ») ainsi que les dossiers de PJ qui ont fait l'objet d'un diagnostic ARLSCANORDO positif (« **émis AM** »).

Le LPS du PS doit constituer ce nouveau lot à partir des directives spécifiées dans le paragraphe 2.3.

Le LPS du PS doit retransmettre le nouveau lot conformément au paragraphe 2.4.

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont donc renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	Les statuts des dossiers de PJ passent de « **émis AM** » à « **Retransmis** »

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **Reconstitué** »

Note : si l'ensemble des dossiers de PJ fait l'objet :

- d'une collecte papier, le statut de transmission du nouveau lot est à « **Collecte papier** ».

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **Collecte papier** »

- d'une gravure sur CDROM, le statut de transmission du nouveau lot est à « **Sauvegarde pour CDROM** ».

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **Sauvegarde pour CDROM** »

3.2.3.5 TA02.03.05 : Archiver les PJ

Vue générale

Description L'objet de cette fonction est l'archivage par le LPS du PS des dossiers du lot de PJ pendant une période de 90 jours suite à la réception d'un message d'ARL indiquant la bonne réception par l'AMO.

Cette fonction a pour rôle également d'indiquer la procédure à suivre par le PS pour les PJ papier.

Entrées Diagnostic ARLSCANORDO (EF_MR_014)

Lot (EF_MA_003)

Sorties Lot (EF_MA_003)

Règles de gestion

[RG_TA030] Sauvegarder les dossiers de PJ

Si le lot de PJ a fait l'objet d'un ARL positif, le LPS du PS doit archiver le lot avec son entête ENTSCANORDO chiffré ainsi que l'ensemble des dossiers chiffrés pendant une période de 90 jours minimum.

L'entête du message contenant le ficher de retour de l'ARL du lot doit être aussi archivé.

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **Archivé** »

Seuls les lots ayant été émis qu'une seule fois peuvent être reconstitués.

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **Archivé** »

[RG_TA031] Traitement des PJ papiers

Si le lot de PJ a fait l'objet d'un ARL positif, le PS peut détruire les PJ papiers après un délai de conservation de 90 jours. Le LPS doit alors demander la confirmation au PS. Cette confirmation doit s'appliquer de manière générale à toute demande de suppression de PJ.

3.2.4 TA02.04 : Traiter un message de service réseau (AR_P)

Vue générale

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Description Les PS peuvent recevoir par l'opérateur de messagerie, suite à la transmission de fichier vers les organismes d'Assurance Maladie un message de service d'accusé réception provisoire (AR_P), sur demande de l'assurance maladie en cas d'indisponibilité temporaire d'un site d'exploitation (serveur) de l'assurance maladie (cas de blocages exceptionnels). **Ces messages de service AR_P ne remplacent pas les ARL.**

En cas de dysfonctionnement majeur d'un système d'assurance maladie rendant impossible la prise en charge des messages de PJ émis par le PS, le système de messagerie de l'opérateur du réseau SESAM-Vitale dispose d'un mécanisme de sauvegarde qui permet de sauvegarder les messages destinés à l'assurance maladie pendant une durée de 8 jours.

Dans ce cas l'opérateur de messagerie (l'opérateur du Réseau SESAM-Vitale) envoie aux professionnels de santé un AR_P.

Cet AR_P doit permettre au système de facturation de bloquer la réémission automatique des lots en attente d'ARL depuis plus de 48 heures (cf. paragraphe 4.4).

L'objet de cette fonction est de mettre en attente les lots concernés par le message de service et identifiés dans le message d'origine.

Entrées Message retour PR service (EF_MR_002)

Lot (EF_MA_003)

Sorties Lot (EF_MA_003)

Règles de gestion

[RG_TA127] Mettre en attente les lots concernés

Le système de facturation parcourt la pièce jointe au message d'origine pour mettre à jour le statut de chaque lot la constituant.

Pour les lots déjà « émis » :

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **émis-en attente** »

Pour les lots déjà « réémis » :

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003	←	« **réémis-en attente** »

Remarque :

Les lots mis dans le statut « **émis-en attente** » ou « **réémis-en attente** » pourront, lorsque le système d'exploitation de l'assurance maladie sera remis en fonctionnement :

- être acquittés lors de la réception de l'ARL positif ou
- être non acquittés par la réception d'un ARL négatif ou d'un message de service rejet).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

4 ADMINISTRATION DU PDT DU PS

Cette spécification n'impose pas de contraintes sur les acteurs responsables de l'administration du PdT du PS.

Les fonctions d'administration sont indépendantes entre elles et sans prérequis particulier.

4.1 AP000 : Paramétrer le système

Vue générale

Description Les règles de gestion décrites dans ce paragraphe permettent au PS via son LPS de positionner les Paramètres SCOR nécessaires au fonctionnement du processus et de ses fonctionnalités.

Entrées Données propres au PS

Sorties Paramètres SCOR (EF_PA_002)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12) (cf. §5.1)

Règles de gestion

[RG_AP001] Paramétrer la Taille maximale du lot

La taille maximale du lot de PJ est spécifiée en annexe de [DICO]. Note : Cette valeur est une limite maximum que l'éditeur doit pouvoir réduire lors de l'installation du LPS du PS en fonction de l'offre de service au réseau internet du PS.

Le LPS du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le PS (EF_PA_002_02).

[RG_AP002] Paramétrer l'adresse électronique du PS

Le LPS du PS renseigne l'adresse électronique du PS.

Le LPS du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le PS (EF_PA_002_05).

[RG_AP003] Paramétrer le code région du PS

Le LPS du PS renseigne le code région du PS en fonction de la région d'implantation du PS (cf. [DICO])

Le LPS du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le PS (EF_PA_002_06).

[RG_AP004] Paramétrer le volume maximal de la PJ numérique

Le LPS du PS renseigne la taille maximale de la PJ numérique par défaut à la valeur spécifiée en annexe de [DICO].

Le LPS du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le PS (EF_PA_002_01).

[RG_AP008] Paramétrer l'adresse du destinataire des ARL

Le LPS du PS renseigne la donnée EF_PA_002_03 avec l'adresse électronique du PS (EF_PA_002_05) précédée du préfixe « PS: ». Exemple : *« PS:adressePS@domaine »*

Le LPS du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le PS (EF_PA_002_03).
Note : la donnée EF_PA_002_03 ne doit pas comporter de caractère Espace.

[RG_AP009] Paramétrer la fréquence de transmission des CDROM

Le PS a opté pour la solution de repli :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

- Le LPS du PS renseigne la fréquence de transmission des CDROM à la valeur spécifiée en annexe de [DICO].
- Le LPS du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le PS (EF_PA_002_09).

Le PS doit graver des lots suite à une procédure dégradée lors de la non réception de retour de la part du PAIR dans un délai de 2 fois 48 heures ou dans le cas où le PS est dans l'impossibilité de transmettre ses lots de PJ :

- Lorsque le dysfonctionnement du LPS prend fin, les CDROM sont envoyés immédiatement, sans tenir compte de la fréquence de transmission.

[RG_AP011] Paramétrer le numéro de labellisation SCOR

Le LPS du PS renseigne la donnée EF_PA_002_04 avec le numéro de labellisation SCOR du PS.

[RG_AP012] Paramétrer le code caisse de rattachement du PS

Le LPS du PS renseigne la donnée EF_PA_002_10 avec le code caisse de rattachement du PS. Le LPS du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le PS.

4.2 AP005 : Gérer les messages de service « Chiffrement »

Vue générale

Description	La règle de gestion décrite dans ce paragraphe permet au PS via son LPS de prendre en compte un nouveau certificat de chiffrement de transport.
Entrées	Message retour PR service (EF_MR_002)
Sorties	
Situations spécifiques	PS utilisant les services d'un OCT (SP12) (cf. §5.1)

Règles de gestion

[RG_AP005] Prendre en compte le nouveau certificat de chiffrement de transport

Le LPS du PS doit prendre en compte dès réception du message de service « Chiffrement » le nouveau certificat inclus dans le message de service « Chiffrement » pour tous ses échanges avec l'AMO.

Note : pour les messages de service Chiffrement (« Content-Description » renseigné à « SERVICE/CHIFFREMENT »), le champ « In-Reply-To » ou « Identifiant du message initial » (EF_MR_003_06) n'est pas renseigné.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

4.3 AP012 : Détecter les lots transmis depuis plus de 48h

Vue générale

Description Les règles de gestion décrites dans ce paragraphe permettent au PS de déterminer l'action à mener pour les lots dont aucun acquittement n'a été reçu par le PS.

Entrées Lot (EF_MA_003)

Sorties

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12) (cf. §5.1)

Préambule

Les éléments qui suivent ne sont pas définis réglementairement pour la transmission des PJ.

Si un lot de PJ n'a pas reçu d'ARL, un message de service ou un avis de non remise au bout de 48 heures suite à son envoi, celui-ci ne doit être retransmis qu'une seule fois à l'organisme destinataire du flux.

Le PS dispose de 2 jours ouvrés pour les réémettre et prévenir l'organisme destinataire, ou, au plus tard, jusqu'à la transmission d'un nouveau lot de PJ. Ce délai ne court pas durant les périodes d'absence du PS d'une durée supérieure à deux jours ouvrés.

Les lots transmis une première fois et qui n'ont pas reçu d'ARL, de message de service ou d'avis de non remise dans un délai de 48h doivent faire l'objet d'un nouvel envoi sans modification du message et sans modification du contenu, pour préserver leur intégrité, et sans modification de la référence du lot.

Les lots transmis une seconde fois et qui n'ont pas reçu d'ARL, de message de service ou d'avis de non remis dans un délai de 48h ne doivent pas être retransmis mais les PJ constituant ce lot doivent suivre, en fonction de la convention du PS, soit les procédures papier, soit la procédure CDROM définis entre les régimes d'AMO et les PS.

Le LPS doit indiquer au PS la nécessité de consulter la liste des lots de PJ, retransmis depuis plus de 48 heures et pour lesquels il n'a pas reçu de retour de la part de l'AMO, afin de permettre la sélection des lots pour lesquels les PJ doivent suivre la procédure de ramassage prévue entre les organismes d'AMO et les PS.

Pour éviter les retransmissions inutiles de lots en attente d'un retour de l'AMO, il convient de vérifier si le retour de l'AMO associé n'est pas présent dans la boîte aux lettres du PS avant toute tentative de retransmission.

Règles de gestion

[RG_AP006] Traiter les lots émis depuis plus de 48h

Le LPS du PS parcourt la liste des lots « **émis** ».

Pour chaque lot « **émis** », si la date du dernier relevé de la BAL est supérieure à la date d'émission du lot + 48h alors celui-ci devient un lot « **A réémettre** » (EF_MA_003_01) et le LPS du PS transmettra le lot suivant à partir de TT04.

Le LPS du PS met à jour le statut de transmission du lot initial et les statuts transmission dossier de PJ selon la règle suivante : un lot et ses dossiers initialement « **émis** » deviennent « **retransmis** » (EF_MA_003_01 et EF_MA_014_09).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

[RG_AP007] Traiter les lots réémis depuis plus de 48h

Le système de facturation parcourt la liste des lots « **retransmis** ».

Pour chaque lot « **retransmis** », si la date du dernier relevé de la BAL est supérieure à la date d'émission du lot + 48h alors celui-ci devient un lot « **A traiter manuellement par PS** » (EF_MA_003_01).

Le PS doit traiter l'ensemble des PJ suivant la procédure (CDROM ou papier) définie par les accords conventionnels entre les régimes d'AMO et les PS.

Dès l'acceptation par le PS, le statut de transmission du lot et les statuts transmission dossier de PJ passent de « **A traiter manuellement par PS** » à « **Sauvegarde pour CDROM** » ou « **collecte papier** » (EF_MA_003_01 et EF_MA_014_09), suivant les accords conventionnels.

4.4 AP008 : Traiter les lots en attente depuis plus de 15 jours

Vue générale

Description La règle de gestion décrite dans ce paragraphe permet au PS de déterminer l'action à mener pour les lots pour lesquels aucun traitement n'a été effectué par le PS.

Entrées Lot (EF_MA_003)

Sorties Lot (EF_MA_003)

Situations spécifiques PS utilisant les services d'un OCT (SP12) (cf. §5.1)

Règles de gestion

[RG_AP010] Traiter les lots « en attente » depuis plus de 15 jours

Le système de facturation parcourt la liste des lots « **émis-en attente** » ou « **réémis-en attente** ». Les lots « **émis-en attente** » ou « **réémis-en attente** » depuis plus de 15 jours deviennent automatiquement des lots « **A traiter manuellement par PS** ».

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

4.5 AC008 : Archiver les lots de PJ sur CDROM

Vue générale

Description Dans le cas où le PS ne peut pas télétransmettre ses lots de PJ ou que le PS n'a pas reçu de retour de la part du PAIR dans un délai de 2 fois 48 heures ou que le PS a opté pour la gravure sur CDROM de la totalité de ses PJ (dans le cas où la gravure sur CDROM est prévue par les accords conventionnels du PS), celui-ci s'engage à les reproduire uniquement sur un CDROM non réinscriptible et à les transmettre selon les modalités fixées dans sa convention.

Le CDROM reprend l'ensemble des PJ originales pour lesquelles les FE associées ont fait l'objet d'une télétransmission vers les régimes concernés.

La qualité du support doit permettre une conservation optimum, en terme de durée, pour permettre une parfaite lisibilité des données. Il conviendra de prendre, dans la mesure du possible, des CDROM résistants pouvant garantir une certaine longévité.

Dans le cas ou plusieurs CDROM doivent être réalisés pour une même quinzaine, il conviendra de préciser le nombre de suites lors de leur constitution (cf. RG_AC002). La date de démarrage de la quinzaine doit être définie en accord avec la caisse de rattachement du PS.

Le PS doit garantir la lisibilité du CDROM gravé.

Préambule

Nom de Label du CDROM ***:***

Le nom du CDROM doit être renseigné avec le numéro de facturation du PS.

Arborescence retenue

Celle-ci reprend les besoins exprimés par les AMO et comprend :

- Un répertoire par grand régime pour lequel est présente une page HTML récapitulant les organismes destinataires de régime et permettant d'accéder à chacune des pages HTML des organismes destinataires, où le nom du répertoire est égal au code régime,
- un sous répertoire par organisme destinataire pour lequel est présente une page HTML récapitulant les lots de FE de cet organisme destinataire et permettant d'accéder à chacune des pages HTML des répertoires des lots de FE, où le nom du répertoire est structuré de la façon suivante :
  - code organisme destinataire,
  - nombre de répertoire lot de FE présent (sur 3 caractères).
- un sous répertoire par lot FE dont le nom est structuré de la façon suivante :
  - Numéro de facturation du PS (sur 9 caractères),
  - numéro du lot de FE (sur 3 caractères),
  - date de création du lot de FE (au format AAAAMMJJ),
  - nombre de fichier d'index XML présent (sur 3 caractères).

  Contenant :
  - un bordereau récapitulatif au format HTML permettant d'accéder aux images numériques (fichier PDF),
  - les fichiers d'entête SCANORDO des lots de PJ
  - Les fichiers PDF des lots de PJ
  - Les index SCANORDO des lots de PJ

  La structure des noms des dossiers composant le CDROM et la constitution des sous répertoires sont indiquées dans le tableau ci - dessous :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Répertoire	Sous-répertoire	Sous-répertoire	
Code Régime	Code Organisme destinataire	LOTS de FE	Bordereau et Pièces Numériques
Code du régime	Code organisme destinataire Nombre de lots	- Numéro de facturation du PS - numéro de lot de FE - Date du lot de FE - Nombre d'index XML	
01 592051015_01_20110329.htm	595_Nb_002 592051015_01_595_20110329.htm	592051015_lot_001_du_20110329_Nb_003	Bordereau_592051015_01_595_001_20110329.htm E-592051015-ENTSCANORDO-20110325000001.xml P-001-001.pdf D-001.xml P-002-001.pdf D-002.xml E-592051015-ENTSCANORDO-20110325000002.xml P-003-001.pdf P-003-002.pdf P-003-003.pdf D-003.xml
		592051015_lot_005_du_20110329_Nb_001	Bordereau_592051015_01_595_005_20110329.htm E-592051015-ENTSCANORDO-20110325000002.xml P-001-001.pdf D-001.xml
	751_ Nb_001 592051015_01_751_20110329.htm	592051015_lot_002_du_20110329_Nb_002	Bordereau_592051015_01_751_002_20110329.htm E-592051015-ENTSCANORDO-20110325000001.xml P-001-001.pdf D-001.xml P-002-001.pdf D-002.xml

Les séparateurs utilisés concernant l'arborescence proposée sont des tirets bas "_"et les inscriptions "_lot_" "_du_"et "_Nb_" doivent figurer en clair.

[RG_AC001] Créer la page HTML pour le répertoire « régime »

Le LPS du PS parcourt la liste des lots « **émis** ».

Pour chaque lot « **émis** », si la date du dernier relevé de la BAL est supérieure à la date

Nom du fichier HTML

La structure du fichier HTML doit être de la forme :

« **N° facturation-PS_code régime_Date du fichier HTML.htm** »

Informations du Bordereau

Les informations composant chacun des bordereaux sont les suivantes :

Un en-tête :

- **un titre : « Page récapitulative des organismes pour le régime XXX »,**

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Une ligne par Organisme destinataire par ordre croissant :

- **Codes des organismes destinataires présent pour ce régime,**

Note : un "lien" permet, depuis la page HTML sur un organisme destinataire permet d'accéder directement la page HTML présente dans le répertoire des organismes destinataires.

Exemple :

Page récapitulative des organismes pour le régime 001	*Organisme destinataire*
	595
	751

[RG_AC002] Créer la page HTML pour le répertoire « Organisme destinataire »

Nom du fichier HTML

La structure du nom du fichier HTML doit être de la forme :

« **N° facturation-PS_code régime_Code organisme destinataire_Date du fichier HTML.htm** »

Informations du Bordereau

Les informations composant chacun des bordereaux sont les suivantes :

Un en-tête :

- **un titre : « Page récapitulative des lots de justificatifs pour l'organisme YYY du régime XXX »,**

Une ligne par bordereau récapitulatif du lot :

- **Liste des fichiers .htm des bordereaux de lots de justificatifs correspondant au code de l'organisme destinataire YYY du régime XXX.**

Note : Un "lien" permet, depuis la page HTML sur un bordereau permet d'accéder directement la page HTML présente dans le répertoire des lots de PJ.

Exemple de contenu de ce répertoire :

Page récapitulative des lots de PJ pour l'organisme 595 du régime 01

Bordereau_592051015_01_595_001_20110329.htm
Bordereau_592051015_01_595_005_20110329.htm

Exemple de page :

Page récapitulative des lots de justificatifs	*Bordereau récapitulatif de lot*
pour l'organisme 595 du régime 001	592051015_01_595_20110329.htm
	592051015_01_751_20110329.htm

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

[RG_AC003] Créer le bordereau

Nom du fichier HTML

La structure du nom du fichier HTML doit être de la forme :

« **Bordereau_ N° facturation-PS_code régime_code organisme_destinataire _numéro du lot de FE_Date de création du lot de FE.htm** »

Informations du Bordereau

Les informations composant chacun des bordereaux sont les suivantes :

Un en-tête :

- **un titre : « Bordereau récapitulatif des ordonnances pour le régime XXX »,**
- **identification du partenaire de santé (Numéro de facturation et raison sociale),**
- **date de création de chaque lot de PJ constituant le bordereau,**
- **numéro de chaque lot de PJ constituant le bordereau,**

Une ligne par facture par ordre croissant des numéros de facture :

- **renouvellement d'ordonnances (en cas de renouvellement, la mention «R» sera indiquée),**
- **n° de lot de FE,**
- **n° de facture (=n° FE),**
- **n° d'immatriculation de l'assuré (NIR),**
- **date de naissance du bénéficiaire,**
- **rang du bénéficiaire,**
- **montant total de la facture, montant caisse**
- **n° de l'organisme d'Assurance Maladie destinataire.**

Une ligne «total général» :

- **nombre total des FE correspondant au bordereau,**
- **nombre total des PJ correspondant au bordereau (Somme des documents PDF et des identifiants de PDF déjà transmis).**

L'entrée dans le fichier bordereau aux formats XML et HTML provoque l'affichage de l'écran suivant :

Bordereau récapitulatif des ordonnances pour le régime 001

PRATICIEN : 592051005 Fournier - Dewavrin

Lot sécurisé 001 du 10 04 08

	Lot	N° Facture	Matricule	Clé	Date de naissance Bénéficiaire	Rang	Mt Caisse	Mt Total Facture	Caisse
	001	000000001	2630254125112	Xx	230601	1	10,22	15,20	5955080
	001	000000006	174039245205	Xx	040374	1	17,65	21,56	5955010
R	001	000000007	2210575125347	Xx	060521	1	25,40	30,50	5955070

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

TOTAL GENERAL DU BORDEREAU : Nombre de FE **3 Nombre pièces justificatives 6**

R= Renouvellement

N° facture= FE

CAISSE = Organisme de rattachement

La mention R qui figure dans le bordereau récapitulatif précise qu'il s'agit d'un renouvellement.

Dans le cas de SESAM Vitale "dégradé" (FE accompagnée en parallèle d'un flux papier), une image comportant la feuille de soins Cerfa signée de l'assuré et les données de facturation télétransmises sera jointe.

Note : à partir du N° de FE, un lien permet d'accéder à un fichier HTML permettant d'accéder à chacune des PJ (format PDF) de la facture.

[RG_AC004] Étiqueter les CDROMs

Le PS s'engage à étiqueter chaque CD ROM des éléments suivants :

- Numéro de facturation du PS
- La séquence des lots enregistrés. Cas où :
  - le PS a opté pour la solution de repli :
  - Quinzaine de facturation : jj-mm-aaaa à jj-mm-aaaa
  - « n° lot XXX à n° lot YYY ».
  - Le PS doit graver des lots suite à une procédure dégradée (problématique de messagerie ou suite à un ARL négatif) : « Lot du jjmmaaaa au jjmmaaaa ; n° du 1er lot : XXX ».
- Si plusieurs CD ROM sont effectués par le PS pour un même envoi, ajouter le n° d'ordre sous la forme :
  - Numéro du CD ROM/total des CR ROM produits (Ex : 1/3; 2/3; 3/3)

[RG_AC005] Archivage des lots de PJ

Les lots de PJ sont archivés sur le LPS du PS avec les informations de l'étiquette du CDROM pendant une période de 90 jours minimum. La date de départ du délai d'archivage est égale à la date de transmission du CDROM.

L'entête du message contenant le ficher de retour de l'ARL du lot doit être aussi archivé.

[RG_AC006] Modifier le statut transmission lot de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Lot » (EF_MA_003) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Données renseignées		←	Avec
Statut du lot	EF_MA_003_01	←	« **Archivé sur CDROM** »

[RG_AC007] Modifier le statut transmission dossier de PJ

Les valeurs des champs de l'entité « Dossier » (EF_MA_014) sont renseignées suivant le tableau ci-dessous :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données renseignées		←	Avec
Statut du dossier de PJ	EF_MA_014_09	←	« **Archivé sur CDROM** »

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

5 SITUATION PARTICULIERE SP12 : IMPACTS

5.1 Impact sur la fonctionnalité TT et les fonctions d'administration associées

Préambule

La transmission des fichiers de lots de PJ peut se réaliser :

- soit directement entre le LPS du PS et les organismes d'Assurance Maladie via un réseau de messagerie,
- soit entre le système de facturation et les organismes d'Assurance Maladie via un OCT (Routeur ou dépositaire d'ARL).

Lorsque le professionnel de santé utilise les services d'un OCT, la fonctionnalité **«** TT : Transmettre un flux de PJ numériques**»** est impactée de la façon suivante :

Opérations/Tâches modifiées	Impact de la modification
TT04.01 : Constituer et transmettre le message	Règle RG_TT042 modifiée
AP08 : Paramétrer l'adresse du destinataire des ARLSCANORDO	Règle RG_AP008 modifiée

5.1.1 Impact TT04.01 Constituer et transmettre le message

Description

Lorsque le PS utilise les services d'un **OCT Routeur** : la règle RG_TT042 (Constituer le message du lot de PJ) est appliquée avec des données spécifiques pour l'adresse de l'OCT.

Règles de gestion

[RG_TT042] Constituer le message du lot de PJ

Lorsque le professionnel de santé utilise les services d'un OCT Routeur, le système de facturation modifie le champ destinataire "To" (EF_MA_002_05) pour renseigner l'adresse de l'organisme concentrateur technique récepteur du message.

5.1.2 Impact AP00 : Paramétrer le système

Préambule

Le PS en accord avec son OCT peut décider du ou des destinataires des messages contenant les ARL.

Si le PS a recours aux services d'un OCT, il pourra alors renseigner l'adresse de l'OCT et/ou son adresse. La détermination du destinataire des ARL SCOR est effectuée en renseignant dans les flux de lots de PJ, l'adresse du PS et/ou de l'OCT.

Ce choix peut être effectué par le PS lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT routeur ou dépositaire d'ARL.

Par défaut, l'adresse du destinataire des ARL est l'adresse du PS.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

La substitution de l'adresse du PS ou l'ajout de l'adresse de l'OCT est effectué en accord avec l'OCT.

La règle RG_AP008 est appliquée avec des données spécifiques pour l'adresse de l'OCT.

Règle de gestion

[RG_AP008] Paramétrer l'adresse du destinataire des ARLSCANORDO et l'adresse du PAIR

Si le destinataire est le PS, le préfixe « PS:» est placé devant l'adresse du PS

Si le destinataire est un OCT, le préfixe « PRT:» est placé devant l'adresse du PS

En présence de plusieurs adresses, celles-ci sont séparées par un ' ;'

Dans le cas d'un OCT, l'adresse du PAIR doit être fournie à l'OCT, le préfixe « PAIR » est placé devant l'adresse du PAIR.

Destinataire des ARL	Valeur de EF_PA_002_03
Uniquement PS	*« PS:adressePS@domaine »*
Uniquement OCT	*« PRT:adresseOCT@domaine ; PAIR : adressePAIR@domaine »*
PS et OCT	*« PS:adressePS@domaine;PRT:adresseOCT@domaine ; PAIR : adressePAIR@domaine »*

Le LPS du PS doit permettre la modification de ce paramètre par le PS (EF_PA_002_03).

Note : la donnée EF_PA_002_03 ne doit pas comporter de caractère Espace.

5.2 Impact sur la fonctionnalité TA

Préambule

Suivant l'option choisie par le PS, la réception des retours émis par le PAIR peut se réaliser :

- soit directement entre le PdT du PS et les organismes d'Assurance Maladie via un réseau de messagerie,
- soit entre le système de facturation et les organismes d'Assurance Maladie via un OCT (Routeur ou dépositaire d'ARL).

Lorsque le PS utilise les services d'un OCT, la fonctionnalité « TA : Analyser les retours » est impactée de la façon suivante :

Opérations/Tâches modifiées	Impact de la modification
TA01.01 : Prendre en compte le type du message	Description de la fonction modifiée

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

5.2.1 Impact TA01 : Analyser le message SMTP reçu

Description

Les messages de service rejet ou les messages de service chiffrement sont transmis systématiquement à l'émetteur final du flux à destination du PAIR.

Exemple : si le PS transmet ses flux via un OCT Routeur, les messages de services rejet et chiffrement seront transmis à l'OCT.

Le message de service transportant les ARL est transmis au (aux) destinataire(s) indiqué(s) par le PS dans le champ « Adresse PR » (EF_MA_006_02) de l'entête SEH des flux de lot de PJ émis par le PS.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXES

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXE 1 TABLES DES MATIERES

1 INTRODUCTION DOCUMENTAIRE 5
1.1 OBJECTIF DU DOCUMENT 5
1.2 POSITIONNEMENT DU DOCUMENT DANS LE DOSSIER DE SFG 5
1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE, ABREVIATIONS, DEFINITIONS 5
1.4 GUIDE DE LECTURE 5
2 DESCRIPTION DETAILLEE DE LA FONCTIONNALITE TT « TRANSMETTRE UN FLUX DE PJ NUMERIQUES» 6
2.1 TT01 : CONTROLER LES PJ NUMERIQUES 8
2.2 TT02 : PREPARER LE DOSSIER DE PJ 11
2.2.1 TT02.01 : Préparer le fichier d'index SCANORDO 12
2.2.2 TT02.05 : Finaliser les PJ 14
2.2.3 TT02.02 : Regrouper les PJ numériques à transmettre 14
2.2.4 TT02.03 : Identifier les PJ numériques déjà transmises 15
2.2.5 TT02.04 : Finaliser le dossier de PJ 16
2.3 TT03 : PREPARER LE LOT DE PJ 17
2.3.1 TT03.01 : Préparer les dossiers de PJ 18
2.3.2 TT03.02 : Préparer l'entête ENTSCANORDO du lot de PJ 20
2.3.3 TT03.03 : Préparer le fichier du lot de PJ 25
2.4 TT04 : TRANSMETTRE LE MESSAGE 27
2.4.1 TT04.01 : Constituer et transmettre le message 27
2.4.2 TT04.02 : Mettre à jour les statuts sur le PdT du PS 29
2.5 TT05 : SAUVEGARDER LE LOT POUR GRAVAGE SUR CDROM 31
3 DESCRIPTION DETAILLEE DE LA FONCTIONNALITE TA « ANALYSER LES RETOURS » 33
3.1 TA01 : ANALYSER LE MESSAGE REÇU 34
3.1.1 TA01.01 : Récupérer le message à traiter 35
3.1.2 TA01.02 : Déterminer le type de chaque message reçu 36
3.1.3 TA01.03 : Décompresser la pièce jointe ARLSCANORDO 37
3.2 TA02 : TRAITER LES MESSAGES REÇUS 38
3.2.1 TA02.01 : Traiter un message de service « Chiffrement » 38
3.2.2 TA02.02 : Traiter un message de service « Rejet » 39
3.2.3 TA02.03 : Traiter un message contenant des diagnostics 41
3.2.3.1 TA02.03.01 : Identifier le fichier diagnostic ARLSCANORDO 42
3.2.3.2 TA02.03.02 : Rapprocher le fichier des diagnostics ARLSCANORDO avec un lot transmis 42
3.2.3.3 TA02.03.03 : Analyser le diagnostic de l'entête ENTSCANORDO 43
3.2.3.4 TA02.03.04 : Traiter le diagnostic du dossier de PJ 48
3.2.3.5 TA02.03.05 : Archiver les PJ 53
3.2.4 TA02.04 : Traiter un message de service réseau (AR_P) 53
4 ADMINISTRATION DU PDT DU PS 56

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

4.1 AP000 : PARAMETRER LE SYSTEME 56
4.2 AP005 : GERER LES MESSAGES DE SERVICE « CHIFFREMENT » 57
4.3 AP012 : DETECTER LES LOTS TRANSMIS DEPUIS PLUS DE 48H 58
4.4 AP008 : TRAITER LES LOTS EN ATTENTE DEPUIS PLUS DE 15 JOURS 59
4.5 AC008 : ARCHIVER LES LOTS DE PJ SUR CDROM 60
5 SITUATION PARTICULIERE SP12 : IMPACTS 66
5.1 IMPACT SUR LA FONCTIONNALITE TT ET LES FONCTIONS D'ADMINISTRATION ASSOCIEES 66
5.1.1 Impact TT04.01 Constituer et transmettre le message 66
5.1.2 Impact AP00 : Paramétrer le système 66
5.2 IMPACT SUR LA FONCTIONNALITE TA 67
5.2.1 Impact TA01 : Analyser le message SMTP reçu 68

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXE 2 CONSTITUTION DU LOT DE PJ POUR LA TELETRANSMISSION

L'ensemble des contraintes présentées ci-dessous est susceptible d'évoluer dans le temps.

Le logiciel propose un paramétrage de base pour la numérisation, mais avec la possibilité pour le PS de modifier manuellement ces paramètres.

A2-1 Contraintes pour la PJ numérique

A2-1.1 Contraintes de la Norme SEH

Les contraintes et la structure du fichier d'index de PJ sont présentées dans [Protocole d'échange SEH SCOR].

A2-1.2 Contraintes et préconisations sur la numérisation

Contraintes

- Format Adobe PDF/A-1b conformément à la norme ISO 19005-1 :2005
- Taille réelle (pas de réduction ou d'agrandissement)
- L'affichage par défaut à l'ouverture du fichier PDF doit être la 1ière page affichée en mode « page entière »

Préconisations

- Définition 200 DPI (ne doit pas être inférieure à 150 DPI)
- Noir&Blanc (et non pas de niveau de gris)

A2-1.3 Contraintes sur la taille de la PJ numérique

Le volume du fichier généré lors de la numérisation des PJ ne doit pas dépasser 250Ko.

Les volumes des images générés doivent être dans les ordres de grandeur suivant :

- Ordonnance (1 page) + ticket Vitale : environ 50 à 70Ko
- Ordonnance (1page) + Cerfa (1 page) : Environ 80 à 100Ko
- Cerfa (1 page) : Environ 50Ko

A2-1.4 Contraintes sur le choix du logiciel de numérisation

Les éditeurs ont liberté sur les algorithmes de création de la PJ numérique utilisés à condition :

- Qu'ils n'imposent pas un surcoût au PS (achat de licence, par exemple)
- Qu'ils permettent d'obtenir une qualité suffisante en termes de lisibilité.
- Que les volumes des fichiers générés soient inférieurs ou égaux aux recommandations énoncées ci-dessus
- Que les fichiers PDF générés sont compatibles avec les versions standards des outils de lecture de fichier PDF (pas de module complémentaire à installer, par exemple) à la date du 1er janvier 2010.

Le format par défaut de la PJ numérique est PDF.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

A2-2 Contraintes pour le fichier d'index

Les contraintes et la structure du fichier d'index sont présentées dans [Protocole d'échange SEH SCOR].

A2-3 Contraintes pour le fichier d'entête ENTSCANORDO du lot de PJ

Les contraintes et la structure du fichier d'entête du lot de PJ sont présentées dans [Protocole d'échange SEH SCOR].

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXE 3 LIEN ENTRE LES RETOURS SUR UN LOT DE FE ET LE LOT DE PJ ASSOCIE

Le tableau ci-dessous présente les actions à mener sur un lot de PJ en fonction de l'état du lot de FE et des retours sur le lot de FE et du lot de PJ.

Etat du lot de FE	Retour sur lot FE	Etat du Lot de PJ constitué	Remarque
Non Transmis	Sans Objet	En attente	TT03 : Les délais de mise en forme d'un lot de PJ et/ou de transmission du lot doivent respecter ceux spécifiés dans le document appelant du système souhaitant transmettre les PJ (exemple : : SCOR-SFG-007 pour la facturation ville SESAM Vitale …). ~~Les procédures de mise en forme d'un lot de PJ et/ou de transmission du lot peuvent être réalisées au plus tôt après la télétransmission du lot de FE associées aux PJ et au plus tard 30 jours après l'émission de la facture.~~
Transmis	Pas de retour	Transmission possible	
	Positif	Transmission possible	
	Négatif (reconstitution nouveau lot FE)	Non transmis	Le lot de PJ ne doit pas être transmis et un nouveau lot de PJ sera créé en cohérence avec le nouveau lot de FE.
		Transmis	Un nouveau lot de PJ sera créé en cohérence avec le nouveau lot de FE et ce nouveau lot de PJ comportera le même niveau d'information que lot de PJ initial (fichier PDF et/ou lien externe).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale