


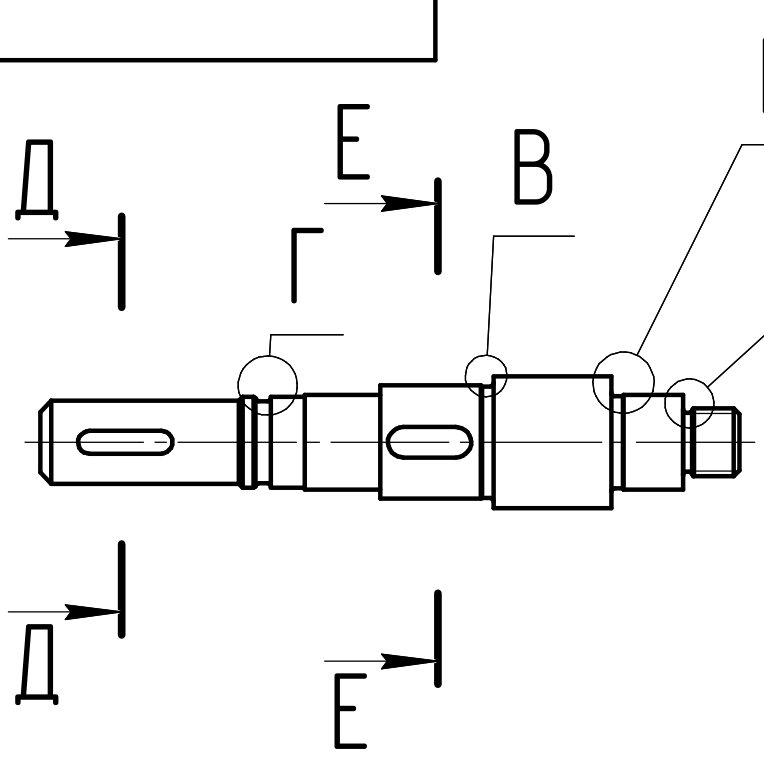


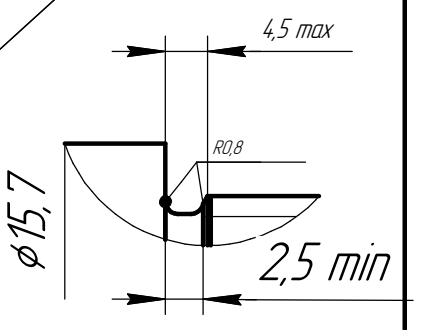

А(5:1)


Д–Д

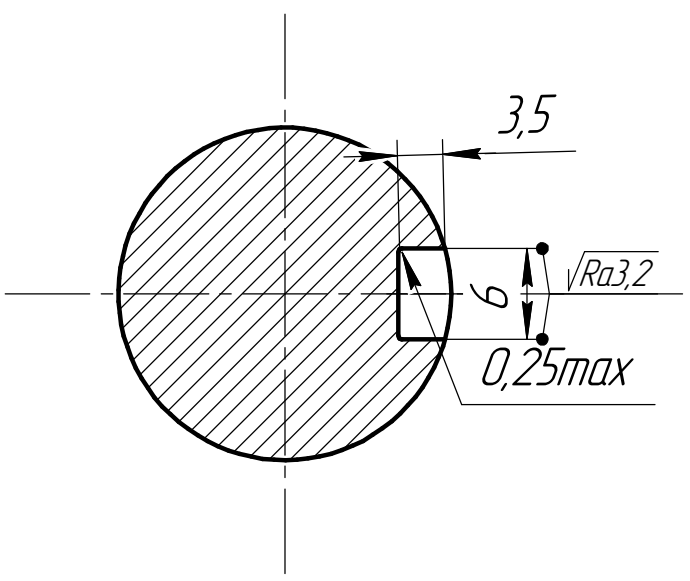


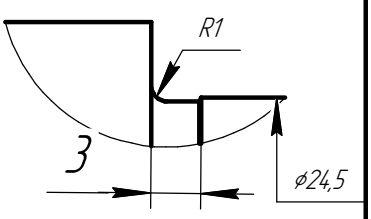


Б(5:1)

Е–Е

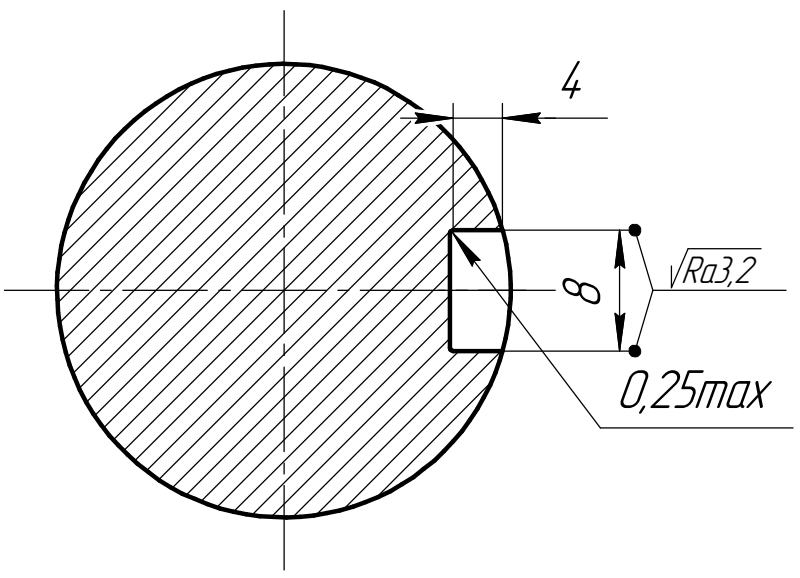



В(5:1)

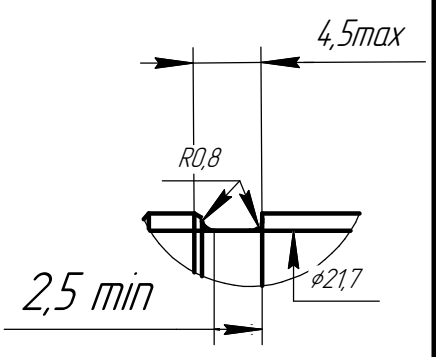

Г(4:1)

1. Допускается замена материала на сталь C45E EN 10083-2.
2. Твердость 45...50 HRC, кроме мест, указанных особо.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов h14, отверстий H14, остальных ±IT14/2.
4. Неуказанные радиусы галтелей 1,5 мм.
5. Формообразующие элементы, острые кромки и заусенцы притупить фасками 0,5x45° или радиусом 0,5 мм.
7. Биение опорных шеек относительно оси вала не более 0,02 мм.
8. Покрытие Хим. Окс. прм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Майорова Мила		14.10.2026
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Вал ступенчатый

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,78	2:1
Лист	Листов 1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А5x3