

Synoptický prognostický report GFS

Evropa a Česká republika | běh 22. 6. 2026 00 UTC | horizont +0 až +240 h

Report je koncipován jako synoptická prognostická diskuse. Mapy jsou vloženy průběžně jako důkazní materiál k interpretaci mechanismů, nikoli jako samostatná galerie. Využity jsou všechny prognostické termíny a všechny dostupné vrstvy: MSLP/vítr, Z500/T850, T850, srážky, PWAT, CAPE/CIN a Jet 250 hPa.

Stručné shrnutí

Běh GFS ukazuje převahu anticyklonálního hřebene a blokující výše nad významnou částí Evropy. V prvních dnech je hlavní stabilizační osa svázána se západní až severozápadní Evropou, zatímco aktivnější dynamika zůstává převážně na severním okraji domény a v okolí dílčích brázd. Postupně se rozšiřuje velmi teplá vzduchová hmota; nejvyšší plošný podíl T850 ≥ 20 °C v evropské doméně nastává v termínu +240 h (2. 7. 2026 00 UTC), kdy dosahuje 25.6 % domény.

Česká republika leží zpočátku v teplé a vlhké vzduchové hmotě, ale s proměnlivou konvektivní inhibicí. Nejvýraznější lokální potenciál bouřek nad ČR je vázán na termín +12 h (22. 6. 2026 12 UTC), kdy maximální CAPE v regionu dosahuje 2733 J/kg. Později se hlavní signál přesouvá od konvekční epizody k teplotní zátěži a k riziku suchých intervalů.

Nejvyšší průměrná T850 nad ČR vychází v termínu +192 h (30. 6. 2026 00 UTC) s hodnotou 21.4 °C, zatímco nejnižší fáze z hlediska průměru T850 nastává kolem +24 h (23. 6. 2026 00 UTC) s 13.6 °C. Srážkové zůstává ČR většinou v nevýrazném režimu; nejvyšší lokální úhrn v regionu je 8.1 mm v termínu +192 h.

Hlavní synoptický příběh

Atmosférická situace je řízena kombinací anticyklonálního hřebene ve středních hladinách a přízemního tlakového pole, které v první části období podporuje stabilizaci nad západní, střední a částečně severní Evropou. Severní Evropa a severní Atlantik zůstávají blíže hlavní větvi tryskového proudění, a proto zde přetrvává vyšší pravděpodobnost frontálních vln a cyklonální aktivity.

Střední Evropa se většinu období nachází jižně od hlavní větve jetu nebo v oblasti slabší výškové dynamiky. To snižuje pravděpodobnost plošně organizovaných srážkových systémů, ale neeliminuje lokální konvekci. Tam, kde se vlhký atmosférický sloupec překryje s dostatečnou labilitou a slabou CIN, může i slabý frontální, orografický nebo konvergenční zdvih spustit intenzivnější bouřky.

Ve druhé polovině období se hřeben udržuje, ale jeho struktura je méně jednoznačná. Do popředí se dostává rozsáhlejší velmi teplá epizoda, růst T850 nad střední Evropou a pokles tlakových maxim. To znamená vyšší teplotní zátěž, lokálně vyšší požární riziko a současně větší nejistotu v umístění případných bouřkových maxim.

Meteorologické mechanismy

Tlakové pole a proudění vytvářejí základní rámec: stabilní počasí je vázáno na hřeben a tlaková maxima, zatímco srážková a větrnější aktivita se soustřeďuje do oblastí nižšího tlaku a na severní okraj hřebene. Pole Z500 a T850 ukazuje, že teplá advekce není izolovaným jevem v přízemní vrstvě, ale součástí hlubšího teplého hřebene.

Jet 250 hPa vysvětluje, proč se dynamicky neaktivnější zóna často nachází mimo ČR. Silná jádra jetu jsou opakovaně analyzována nad severním Atlantikem, severní Evropou nebo na okrajích hřebene. ČR proto často postrádá přímou podporu pravého vstupu nebo levého výstupu jet streaku; vývoj počasí je více řízen advekcí, stabilitou mezní vrstvy, vlhkostí a lokálními spouštěči.

PWAT v ČR často dosahuje vlhkého režimu nad 30 mm a v některých termínech lokálně přes 40 mm. To samo o sobě neznamena srážky, ale při spuštění konvekce zvyšuje srážkovou účinnost. CAPE a CIN je proto nutné interpretovat společně: vysoká CAPE s nízkou CIN znamená reálnější bouřkové riziko, zatímco vysoká CAPE s výraznou CIN signalizuje potenciál, který může zůstat nevyužitý.

Přehled klíčových diagnostik pro Českou republiku

Termín	T850 prům.	T850 max	MSLP prům.	PWAT max	CAPE max	CIN prům.	Srážky max	Jet250 max
+0 h 22. 6. 2026 00 UTC	16.7 °C	19.9 °C	1024.5 hPa	41.6 mm	1239	160.8	0.0 mm	15.6 m/s
+6 h 22. 6. 2026 06 UTC	15.7 °C	18.6 °C	1024.3 hPa	39.4 mm	1760	87.9	3.7 mm	18.7 m/s
+12 h 22. 6. 2026 12 UTC	15.4 °C	19.0 °C	1021.9 hPa	42.7 mm	2733	1.4	5.9 mm	23.0 m/s
+24 h 23. 6. 2026 00 UTC	13.6 °C	17.6 °C	1022.9 hPa	33.7 mm	47	2.6	4.3 mm	25.4 m/s
+48 h 24. 6. 2026 00 UTC	13.7 °C	17.5 °C	1020.6 hPa	35.9 mm	463	16.1	1.9 mm	22.3 m/s
+72 h 25. 6. 2026 00 UTC	16.1 °C	19.0 °C	1018.5 hPa	31.8 mm	284	15.3	0.1 mm	29.7 m/s
+96 h 26. 6. 2026 00 UTC	15.9 °C	19.4 °C	1019.5 hPa	28.0 mm	0	0.1	0.0 mm	24.5 m/s
+120 h 27. 6. 2026 00 UTC	18.3 °C	21.2 °C	1020.1 hPa	28.3 mm	581	25.9	0.0 mm	15.8 m/s
+144 h 28. 6. 2026 00 UTC	19.5 °C	21.1 °C	1020.1 hPa	38.7 mm	1117	107.6	1.4 mm	15.6 m/s
+168 h 29. 6. 2026 00 UTC	20.5 °C	22.6 °C	1021.3 hPa	40.0 mm	617	65.4	1.6 mm	16.2 m/s
+192 h 30. 6. 2026 00 UTC	21.4 °C	23.6 °C	1020.2 hPa	45.2 mm	1202	173.7	8.1 mm	13.3 m/s
+216 h 1. 7. 2026 00 UTC	18.0 °C	23.1 °C	1019.7 hPa	42.4 mm	1046	94.7	5.5 mm	18.4 m/s
+240 h 2. 7. 2026 00 UTC	19.6 °C	20.7 °C	1014.1 hPa	40.1 mm	1280	131.1	3.0 mm	16.7 m/s


Vývoj synoptické situace v čase

Termín +0 h - 22. 6. 2026 00 UTC


Synoptický typ je klasifikován jako výrazný anticyklonální hřeben / blokující výše; režim počasí odpovídá charakteru regionálně velmi teplý režim a výškové proudění má rysy: výrazně meridionální výškové proudění. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 597.1 dam, minimum Z500 540.6 dam, maximum MSLP 1031.7 hPa a minimum MSLP 997.5 hPa. Podíl T850 ≥ 20 °C činí 16.3 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.

ČR: průměrná T850 16.7 °C, průměrná MSLP 1024.5 hPa, PWAT 32.1 mm s lokálním maximem 41.6 mm. CAPE dosahuje lokálně 1239 J/kg a průměrná CIN 160.8 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 0.0 mm a plošné pokrytí ≥ 1 mm 0.0 %.


Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

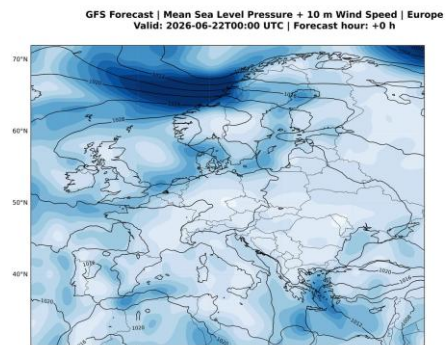


+0 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1021.9-1025.8 hPa; rámeček pro přízemní proudění.

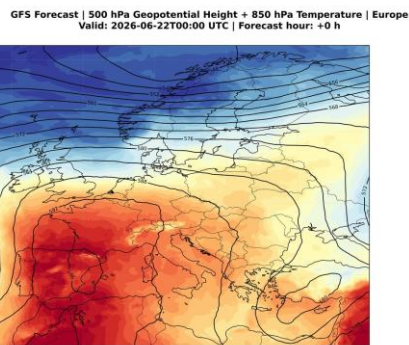


+0 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 587.2-591.5 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

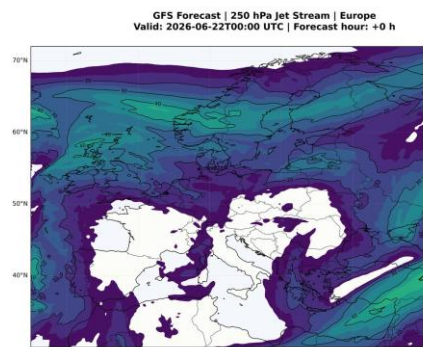


+0 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 15.6 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

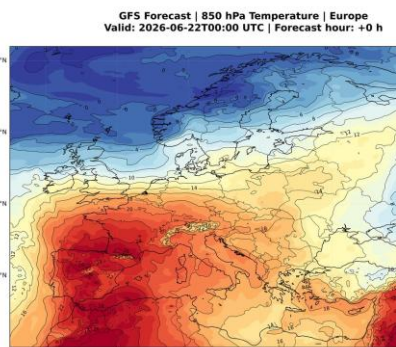


+0 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 19.9 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

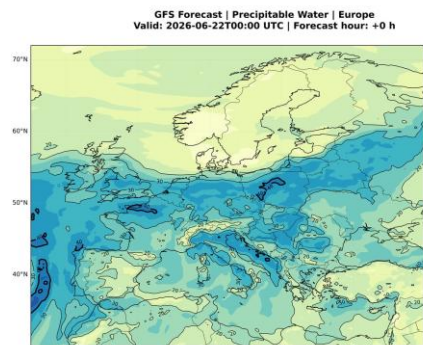

+0 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 41.6 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

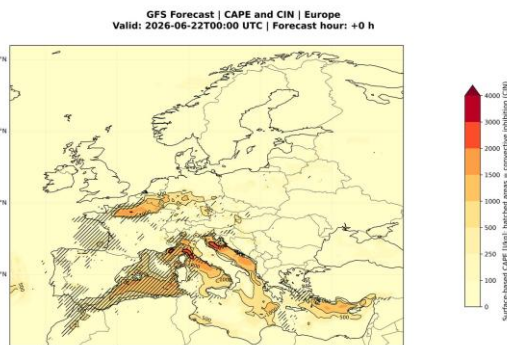

+0 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 1239 J/kg a průměrná CIN 160.8 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

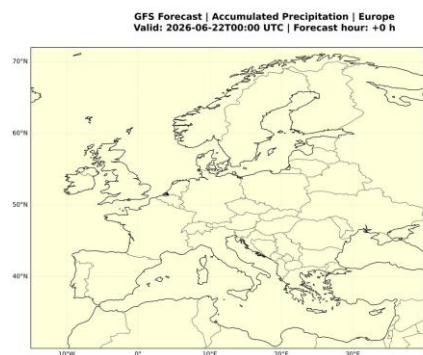



+0 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 0.0 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Termín +6 h - 22. 6. 2026 06 UTC

Synoptický typ je klasifikován jako výrazný anticyklonální hřeben / blokujiící výše; režim počasí odpovídá charakteru regionálně velmi teplý režim a výškové proudění má rysy: slabší až střední synoptický gradient. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 595.6 dam, minimum Z500 541.9 dam, maximum MSLP 1031.3 hPa a minimum MSLP 1002.1 hPa. Podíl T850 ≥ 20 °C činí 15.0 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.



ČR: průměrná T850 15.7 °C, průměrná MSLP 1024.3 hPa, PWAT 32.7 mm s lokálním maximem 39.4 mm. CAPE dosahuje lokálně 1760 J/kg a průměrná CIN 87.9 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 3.7 mm a plošné pokrytí ≥ 1 mm 22.3 %.

Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně vydatné srážky / potenciálně konvektivní maxima. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

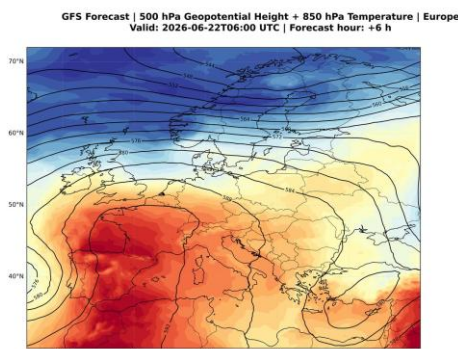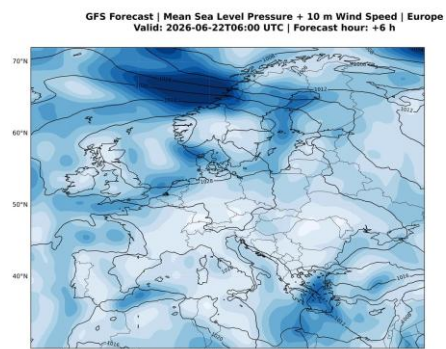





+6 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1021.5-1025.7 hPa; rámeček pro přízemní proudění.

+6 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 585.4-590.7 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

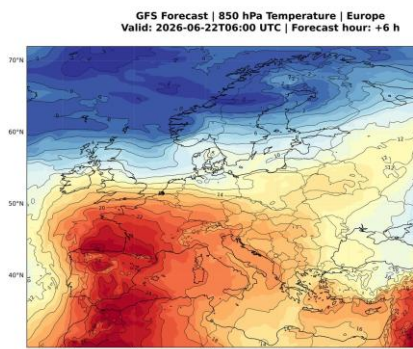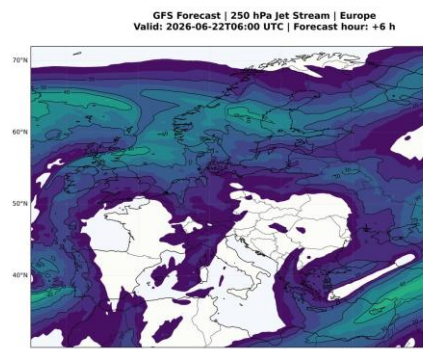



+6 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 18.7 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

+6 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 18.6 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

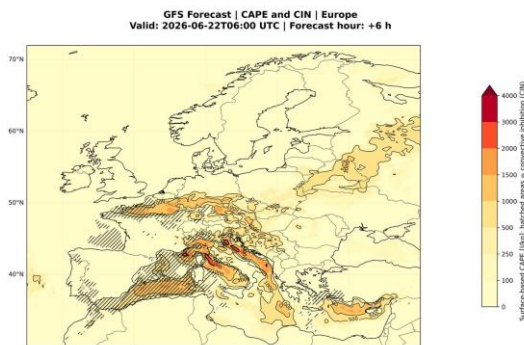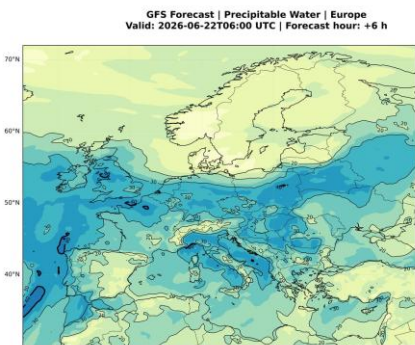

+6 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 39.4 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

+6 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 1760 J/kg a průměrná CIN 87.9 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

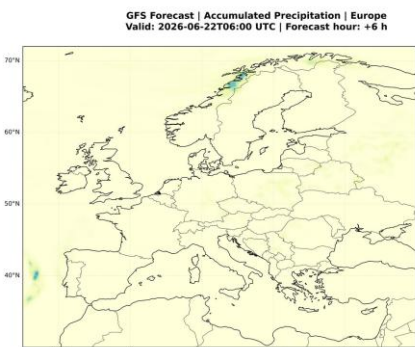





+6 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 3.7 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Termín +12 h - 22. 6. 2026 12 UTC


Synoptický typ je klasifikován jako výrazný anticyklonální hřeben / blokující výše; režim počasí odpovídá charakteru regionálně velmi teplý režim a výškové proudění má rysy: slabší až střední synoptický gradient. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 596.2 dam, minimum Z500 544.6 dam, maximum MSLP 1030.8 hPa a minimum MSLP 998.3 hPa. Podíl T850 $\geq 20^\circ\text{C}$ činí 18.2 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.

ČR: průměrná T850 15.4°C , průměrná MSLP 1021.9 hPa, PWAT 33.9 mm s lokálním maximem 42.7 mm. CAPE dosahuje lokálně 2733 J/kg a průměrná CIN 1.4 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 5.9 mm a plošné pokrytí $\geq 1\text{ mm}$ 37.4 %.


Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně významnější srážky. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

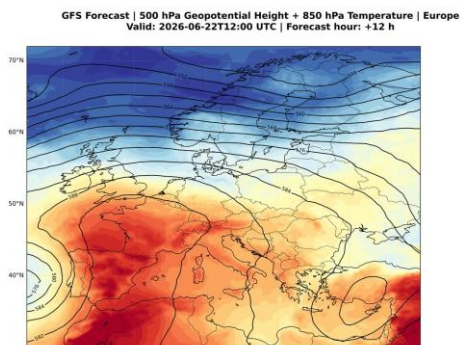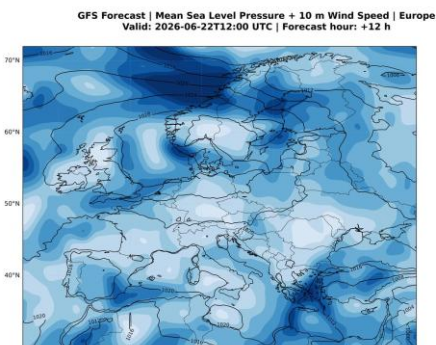


+12 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1018.6-1024.5 hPa; rámeček pro přízemní proudění.

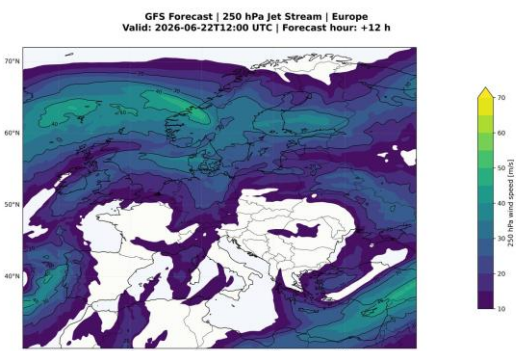


+12 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 585.4-591.0 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

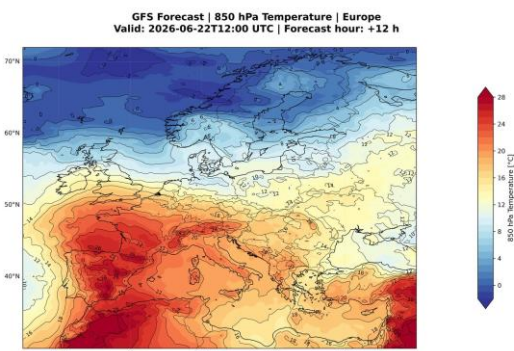


+12 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 23.0 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

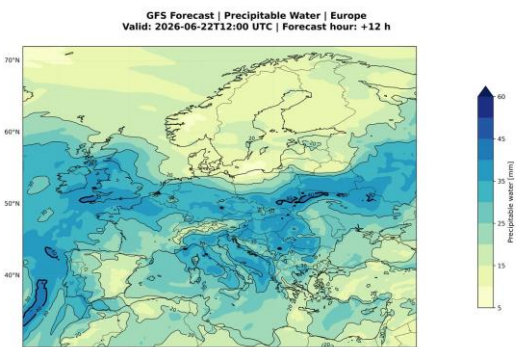

+12 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 19.0 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

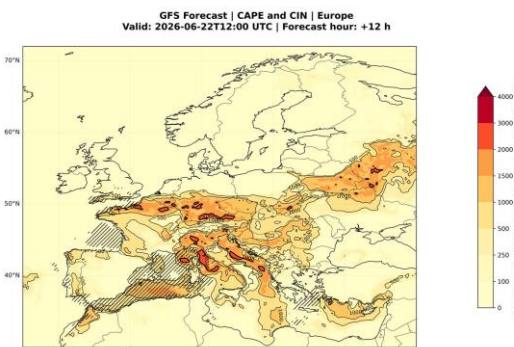

+12 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 42.7 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

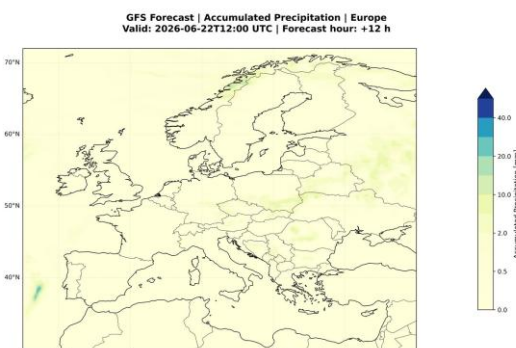

+12 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 2733 J/kg a průměrná CIN 1.4 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

+12 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 5.9 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.



Termín +24 h - 23. 6. 2026 00 UTC

Synoptický typ je klasifikován jako výrazný anticyklonální hřeben / blokující výše; režim počasí odpovídá charakteru regionálně velmi teplý režim a výškové proudění má rysy: slabší až střední synoptický gradient. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 595.0 dam, minimum Z500 546.8 dam, maximum MSLP 1026.9 hPa a minimum MSLP 1002.2 hPa. Podíl T850 ≥ 20 °C činí 17.4 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.

ČR: průměrná T850 13.6 °C, průměrná MSLP 1022.9 hPa, PWAT 26.2 mm s lokálním maximum 33.7 mm. CAPE dosahuje lokálně 47 J/kg a průměrná CIN 2.6 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 4.3 mm a plošné pokrytí ≥ 1 mm 7.7 %.



Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN

může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně významnější srážky. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

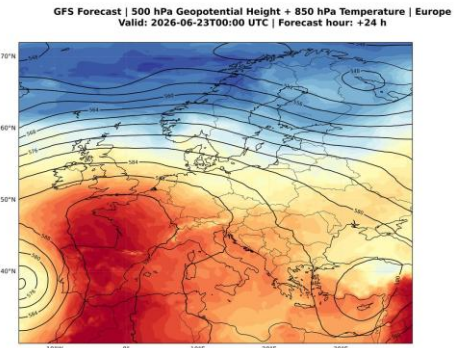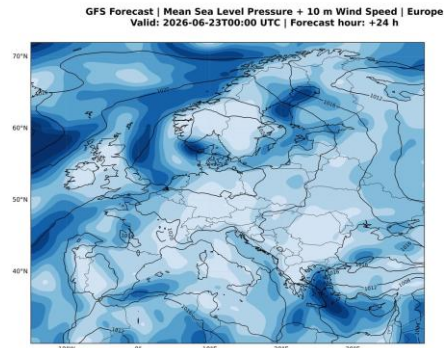



+24 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1019.4-1024.4 hPa; rámeček pro přízemní proudění.

+24 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 583.6-589.4 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

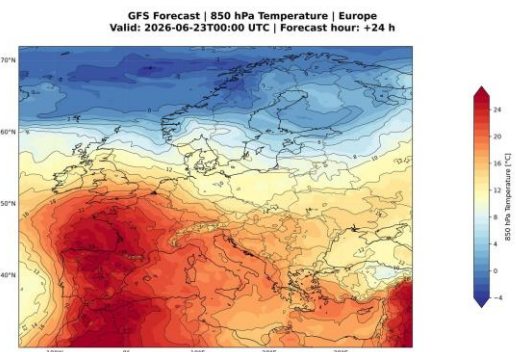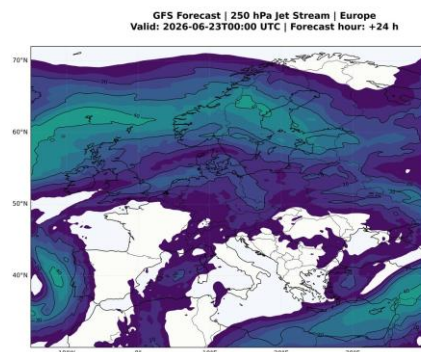


+24 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 25.4 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

+24 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 17.6 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

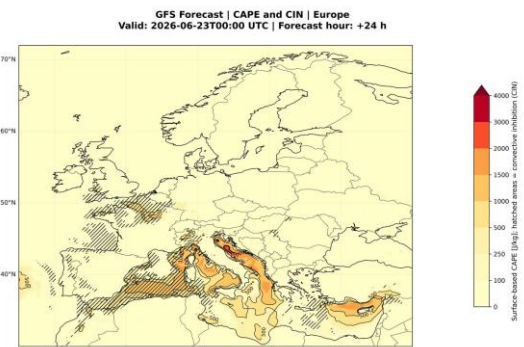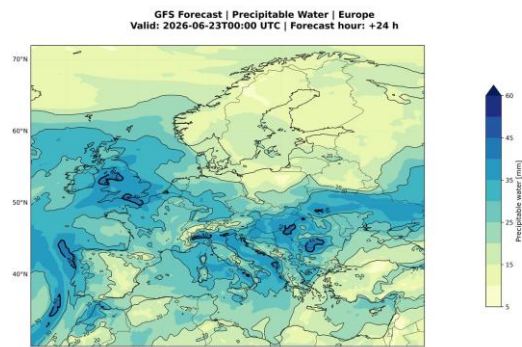

+24 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 33.7 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

+24 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 47 J/kg a průměrná CIN 2.6 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

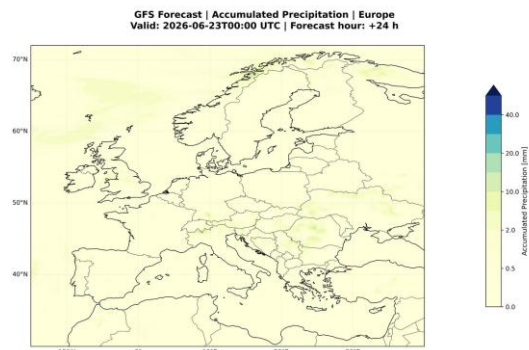



+24 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 4.3 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Termín +48 h - 24. 6. 2026 00 UTC

Synoptický typ je klasifikován jako anticyklonální hřeben nad částí Evropy; režim počasí odpovídá charakteru regionálně velmi teplý režim a výškové proudění má rysy: slabší až střední synoptický gradient. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 592.9 dam, minimum Z500 545.9 dam, maximum MSLP 1021.5 hPa a minimum MSLP 1001.1 hPa. Podíl T850 $\geq 20^\circ\text{C}$ činí 18.6 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.



ČR: průměrná T850 13.7°C , průměrná MSLP 1020.6 hPa, PWAT 26.1 mm s lokálním maximem 35.9 mm. CAPE dosahuje lokálně 463 J/kg a průměrná CIN 16.1 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 1.9 mm a plošné pokrytí $\geq 1\text{ mm}$ 4.2 %.

Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně vydatné srážky / potenciálně konvektivní maxima. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

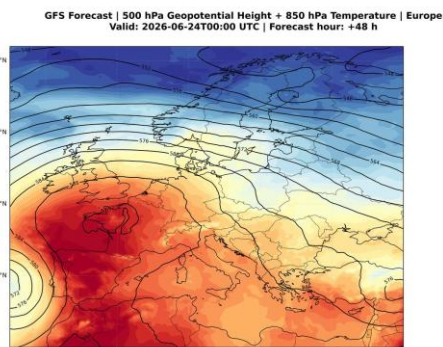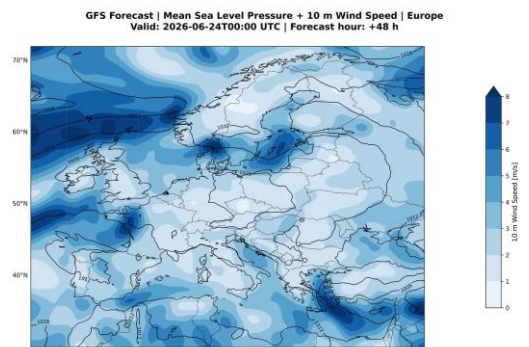



+48 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1018.1-1021.5 hPa; rámeček pro přízemní proudění.

+48 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 580.3-587.0 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

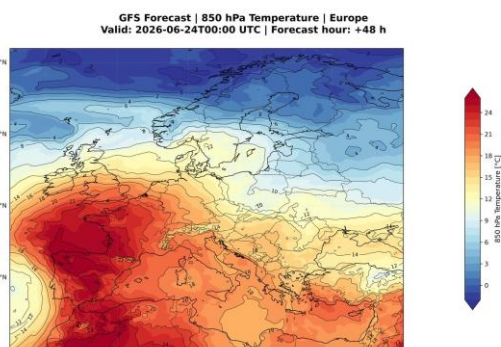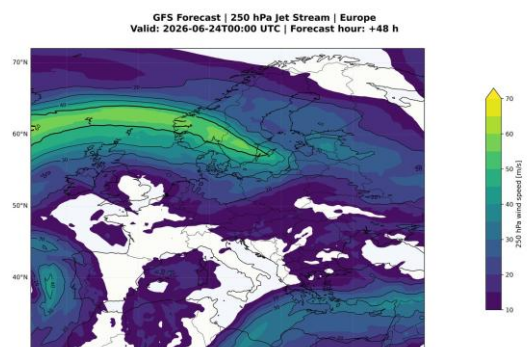


+48 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 22.3 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

+48 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 17.5 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

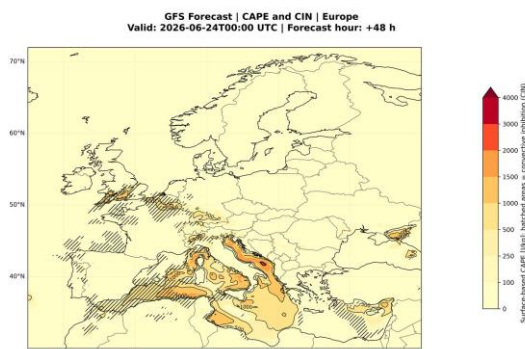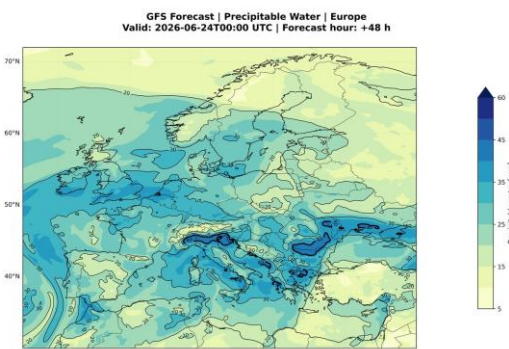

+48 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 35.9 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

+48 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 463 J/kg a průměrná CIN 16.1 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

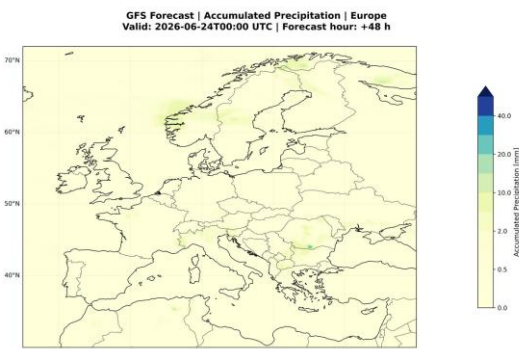


+48 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 1.9 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Termín +72 h - 25. 6. 2026 00 UTC


Synoptický typ je klasifikován jako anticyklonální hřeben nad částí Evropy; režim počasí odpovídá charakteru regionálně velmi teplý režim a výškové proudění má rysy: slabší až střední synoptický gradient. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 594.4 dam, minimum Z500 543.4 dam, maximum MSLP 1023.0 hPa a minimum MSLP 1001.6 hPa. Podíl T850 ≥ 20 °C činí 19.4 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.

ČR: průměrná T850 16.1 °C, průměrná MSLP 1018.5 hPa, PWAT 24.9 mm s lokálním maximem 31.8 mm. CAPE dosahuje lokálně 284 J/kg a průměrná CIN 15.3 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 0.1 mm a plošné pokrytí ≥ 1 mm 0.0 %.


Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně významnější srážky. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

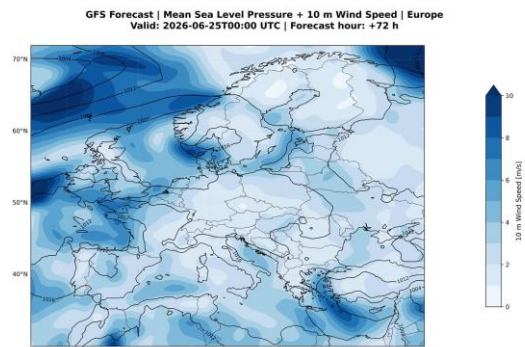


+72 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1017.1-1019.3 hPa; rámeček pro přízemní proudění.

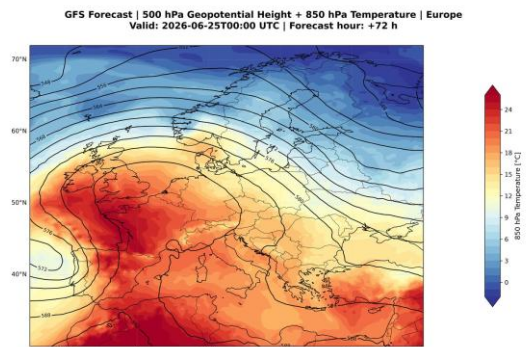


+72 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 583.5-589.4 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

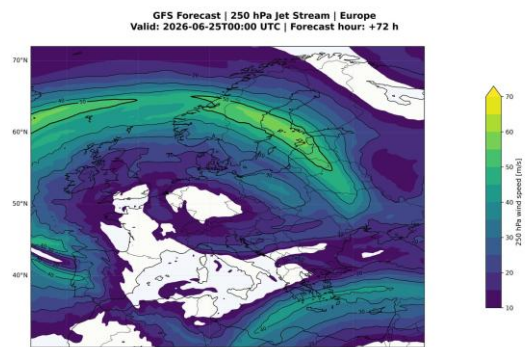


+72 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 29.7 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

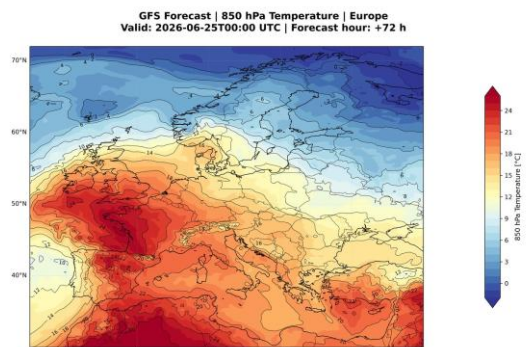


+72 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 19.0 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

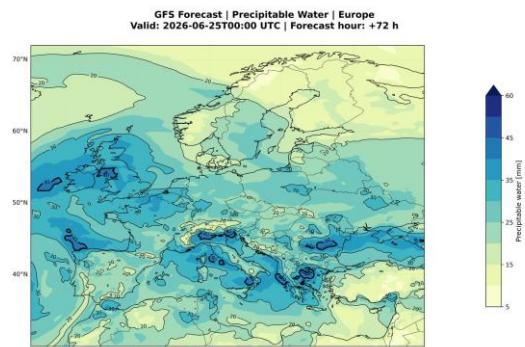

+72 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 31.8 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

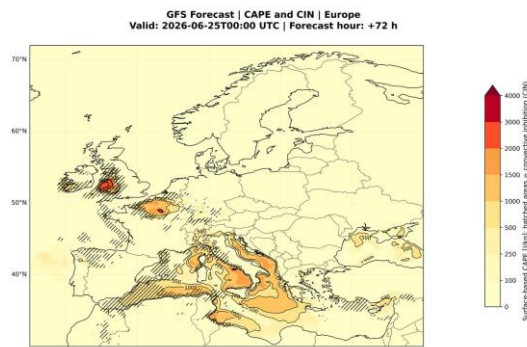

+72 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 284 J/kg a průměrná CIN 15.3 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

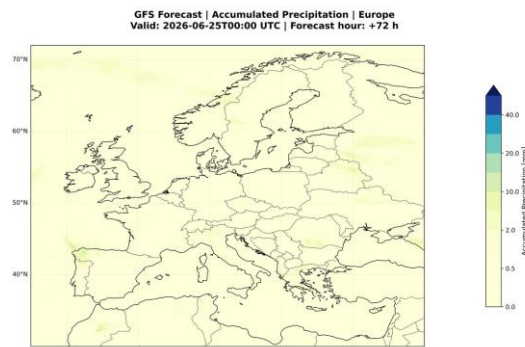



+72 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 0.1 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Termín +96 h - 26. 6. 2026 00 UTC

Synoptický typ je klasifikován jako anticyklonální hřeben nad částí Evropy; režim počasí odpovídá charakteru regionálně velmi teplý režim a výškové proudění má rysy: výrazně meridionální výškové proudění. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 595.6 dam, minimum Z500 537.5 dam, maximum MSLP 1023.2 hPa a minimum MSLP 997.5 hPa. Podíl T850 $\geq 20^\circ\text{C}$ činí 18.4 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.



ČR: průměrná T850 15.9°C , průměrná MSLP 1019.5 hPa, PWAT 23.4 mm s lokálním maximem 28.0 mm. CAPE dosahuje lokálně 0 J/kg a průměrná CIN 0.1 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 0.0 mm a plošné pokrytí $\geq 1\text{ mm}$ 0.0 %.

Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, extrémně vlhký atmosférický sloupec s vysokým potenciálem přivalových srážek při iniciaci konvekce, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně významnější srážky. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

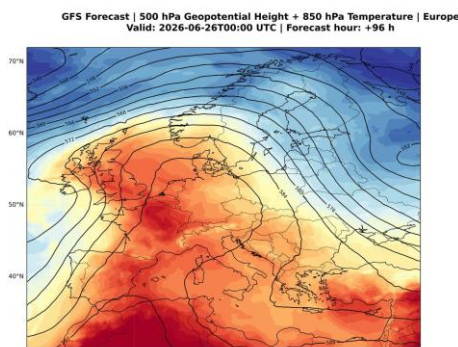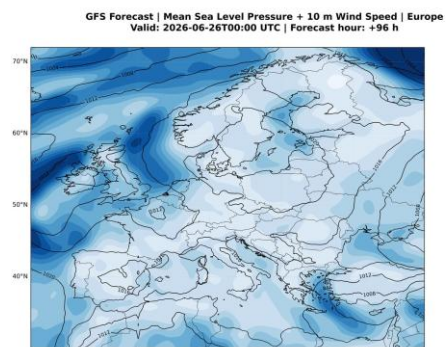





+96 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1017.5-1020.7 hPa; rámeček pro přízemní proudění.

+96 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 586.6-590.6 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

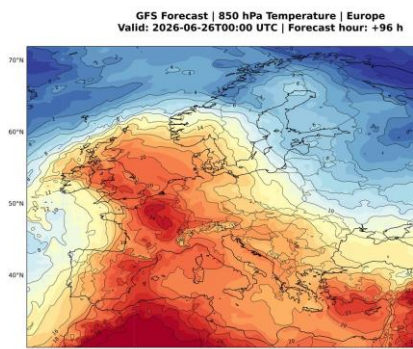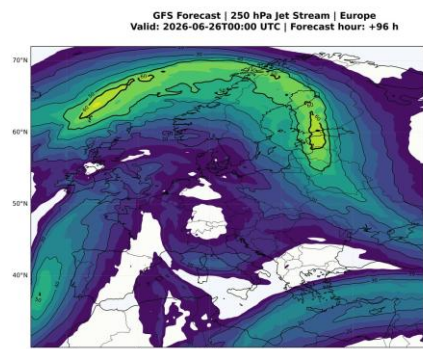


+96 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 24.5 m/s ; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

+96 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 19.4°C ; podklad pro hodnocení horka a stability.

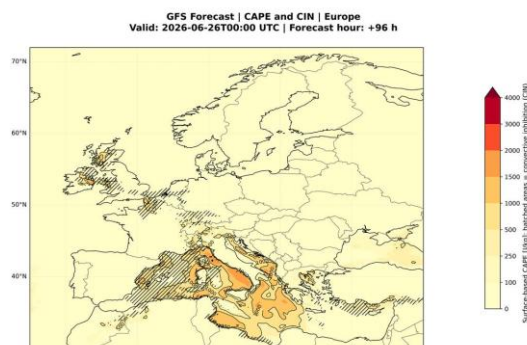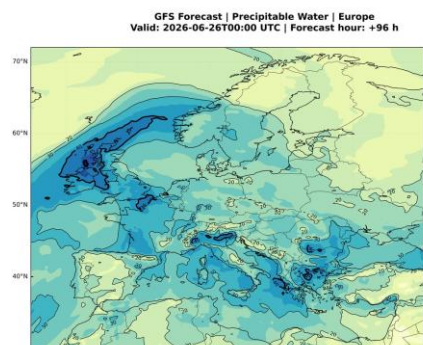

+96 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 28.0 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

+96 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 0 J/kg a průměrná CIN 0.1 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

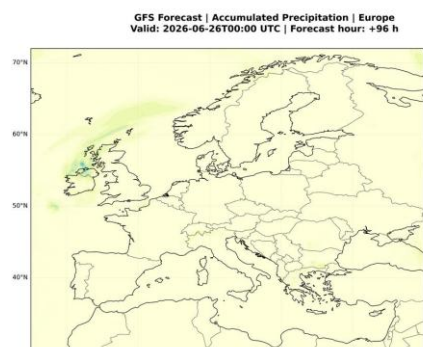





+96 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 0.0 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Termín +120 h - 27. 6. 2026 00 UTC


Synoptický typ je klasifikován jako anticyklonální hřeben nad částí Evropy; režim počasí odpovídá charakteru regionálně velmi teplý režim a výškové proudění má rysy: výrazně meridionální výškové proudění. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 593.6 dam, minimum Z500 536.4 dam, maximum MSLP 1024.7 hPa a minimum MSLP 1000.0 hPa. Podíl T850 ≥ 20 °C činí 17.4 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.

ČR: průměrná T850 18.3 °C, průměrná MSLP 1020.1 hPa, PWAT 22.8 mm s lokálním maximem 28.3 mm. CAPE dosahuje lokálně 581 J/kg a průměrná CIN 25.9 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 0.0 mm a plošné pokrytí ≥ 1 mm 0.0 %.


Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně významnější srážky. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

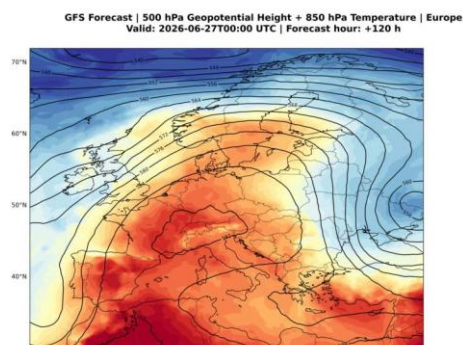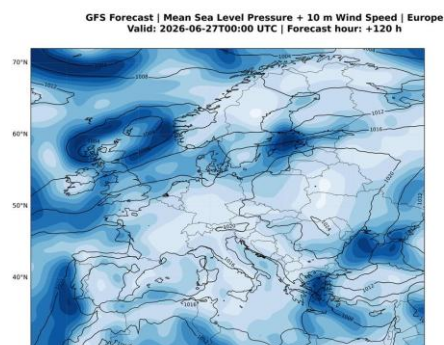


+120 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1017.7-1022.2 hPa; rámeček pro přízemní proudění.

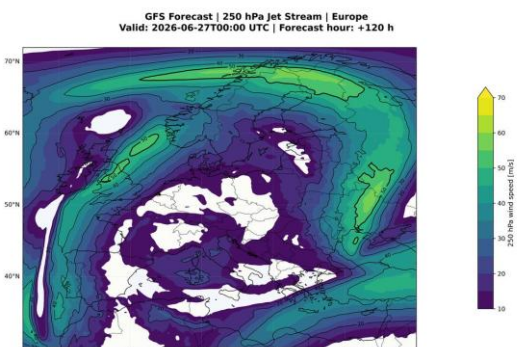


+120 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 589.7-592.4 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

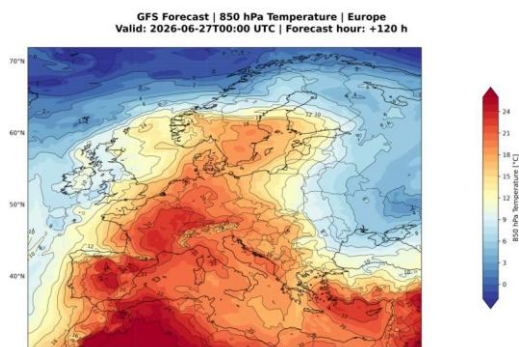


+120 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 15.8 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

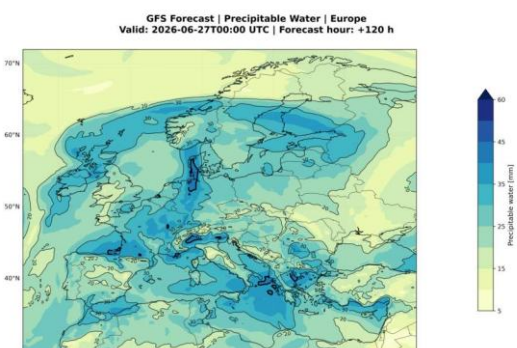

+120 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 21.2 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

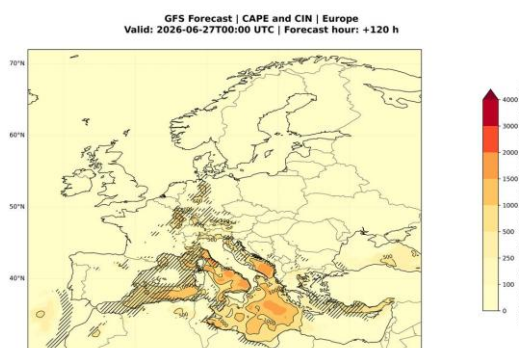

+120 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 28.3 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

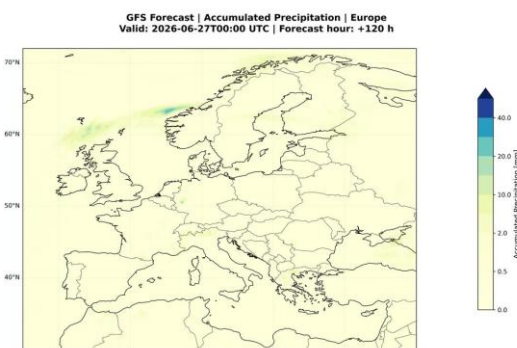

+120 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 581 J/kg a průměrná CIN 25.9 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

+120 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 0.0 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.



Termín +144 h - 28. 6. 2026 00 UTC

Synoptický typ je klasifikován jako anticyklonální hřeben nad částí Evropy; režim počasí odpovídá charakteru regionálně velmi teplý režim a výškové proudění má rysy: výrazně meridionální výškové proudění. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 593.3 dam, minimum Z500 537.9 dam, maximum MSLP 1026.3 hPa a minimum MSLP 998.2 hPa. Podíl T850 ≥ 20 °C činí 18.2 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.

ČR: průměrná T850 19.5 °C, průměrná MSLP 1020.1 hPa, PWAT 26.1 mm s lokálním maximum 38.7 mm. CAPE dosahuje lokálně 1117 J/kg a průměrná CIN 107.6 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 1.4 mm a plošné pokrytí ≥ 1 mm 1.9 %.



Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN

může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně vydatné srážky / potenciálně konvektivní maxima. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

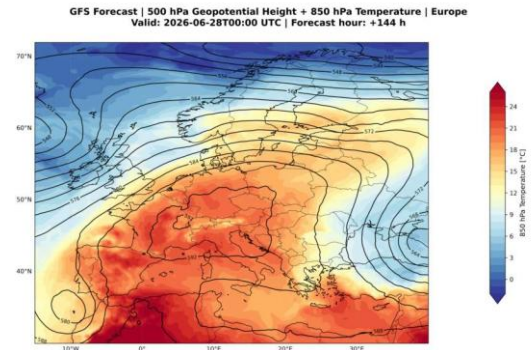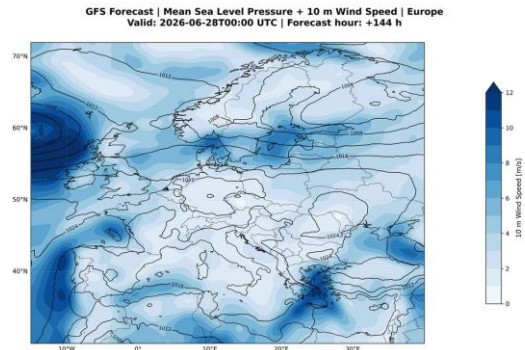



+144 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1018.7-1021.5 hPa; rámeček pro přízemní proudění.

+144 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 591.4-593.0 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

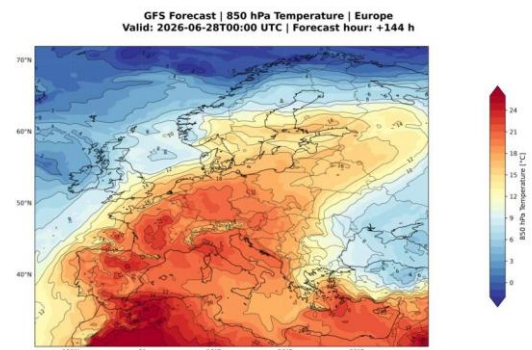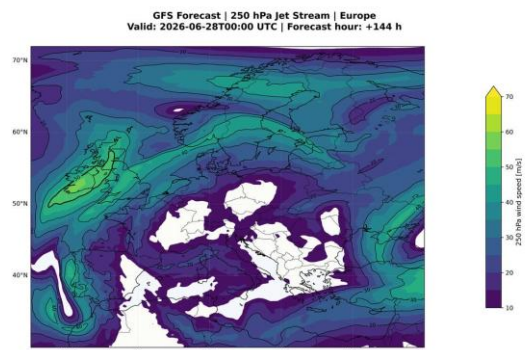


+144 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 15.6 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

+144 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 21.1 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

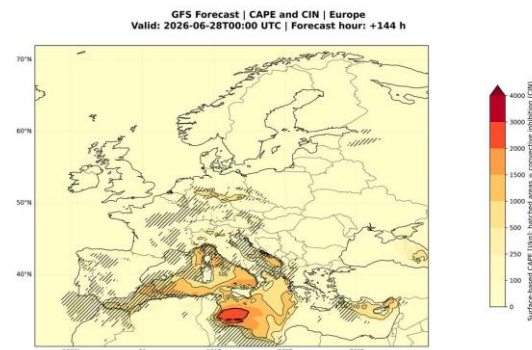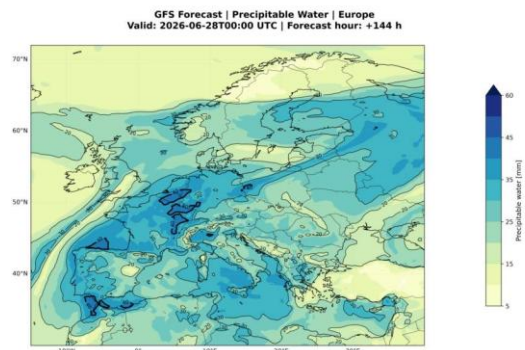

+144 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 38.7 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

+144 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 1117 J/kg a průměrná CIN 107.6 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

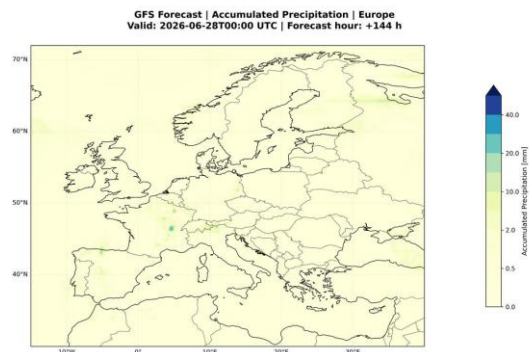


+144 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 1.4 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Termín +168 h - 29. 6. 2026 00 UTC


Synoptický typ je klasifikován jako výrazný anticyklonální hřeben / blokující výše; režim počasí odpovídá charakteru regionálně velmi teplý režim a výškové proudění má rysy: slabší až střední synoptický gradient. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 594.6 dam, minimum Z500 544.6 dam, maximum MSLP 1028.8 hPa a minimum MSLP 999.9 hPa. Podíl T850 $\geq 20^\circ\text{C}$ činí 16.0 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.

ČR: průměrná T850 20.5°C , průměrná MSLP 1021.3 hPa, PWAT 28.4 mm s lokálním maximum 40.0 mm. CAPE dosahuje lokálně 617 J/kg a průměrná CIN 65.4 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 1.6 mm a plošné pokrytí $\geq 1\text{ mm}$ 4.2 %.



Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně vydatné srážky / potenciálně konvektivní maxima. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

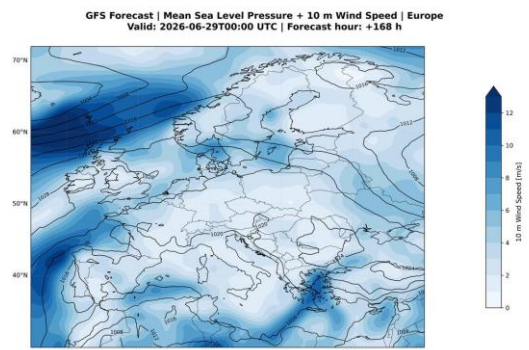

+168 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1019.3-1023.1 hPa; rámeček pro přízemní proudění.


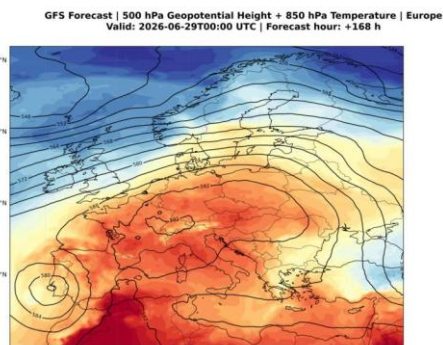


+168 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 593.0-594.6 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

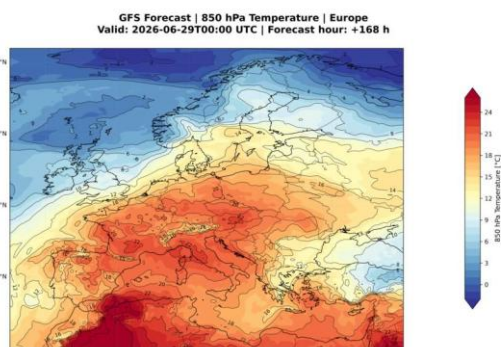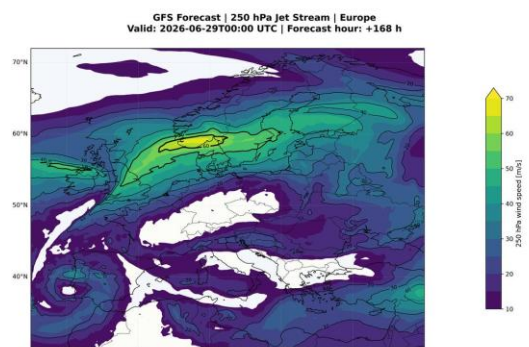


+168 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 16.2 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

+168 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 22.6 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

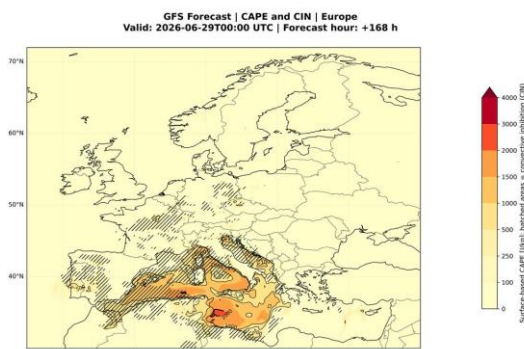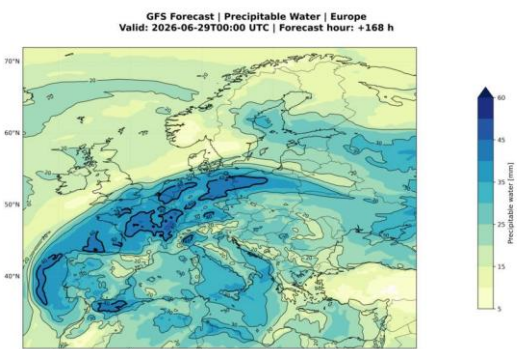

+168 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 40.0 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

+168 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 617 J/kg a průměrná CIN 65.4 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

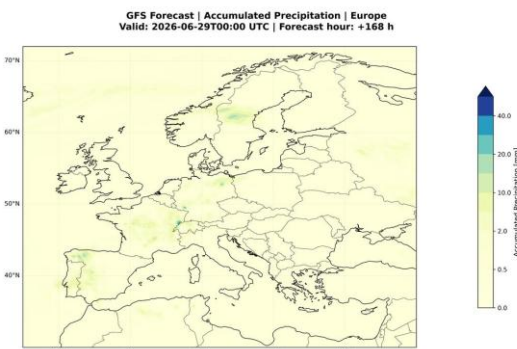


+168 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 1.6 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Termín +192 h - 30. 6. 2026 00 UTC


Synoptický typ je klasifikován jako výrazný anticyklonální hřeben / blokuující výše; režim počasí odpovídá charakteru rozsáhlá velmi teplá epizoda a výškové proudění má rysy: slabší až střední synoptický gradient. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 596.5 dam, minimum Z500 547.6 dam, maximum MSLP 1028.8 hPa a minimum MSLP 1004.8 hPa. Podíl T850 ≥ 20 °C činí 21.6 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.

ČR: průměrná T850 21.4 °C, průměrná MSLP 1020.2 hPa, PWAT 31.3 mm s lokálním maximem 45.2 mm. CAPE dosahuje lokálně 1202 J/kg a průměrná CIN 173.7 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 8.1 mm a plošné pokrytí ≥ 1 mm 10.6 %.


Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně vydatné srážky / potenciálně konvektivní maxima. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

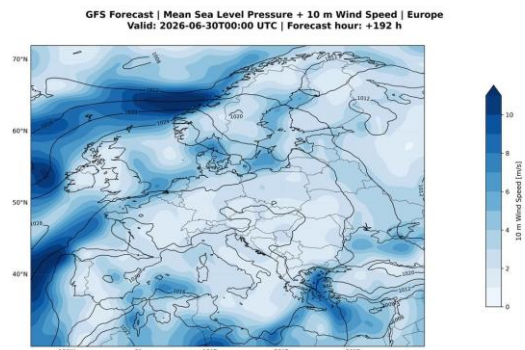


+192 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1018.2-1022.4 hPa; rámeček pro přízemní proudění.

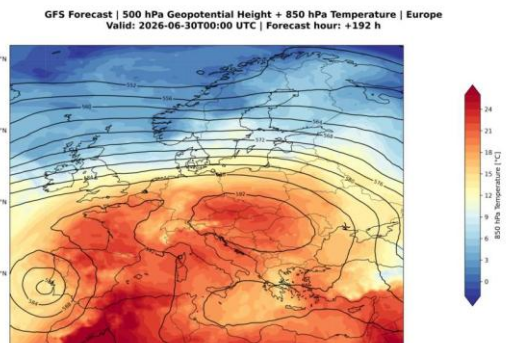


+192 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 591.8-594.3 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

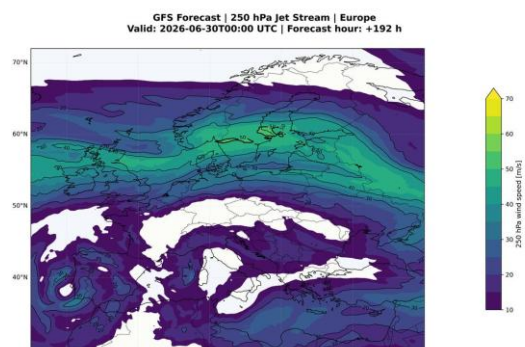


+192 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 13.3 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

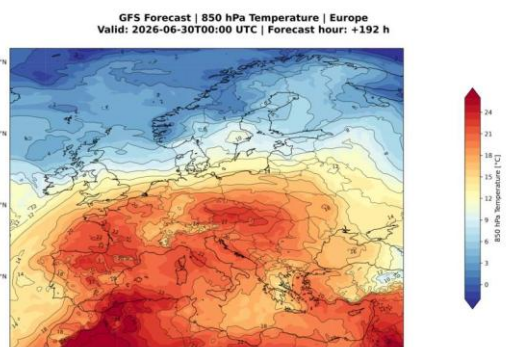


+192 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 23.6 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

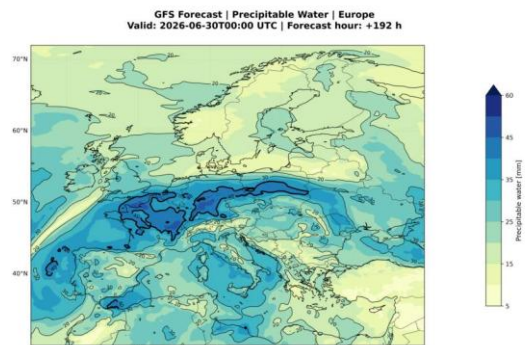

+192 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 45.2 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

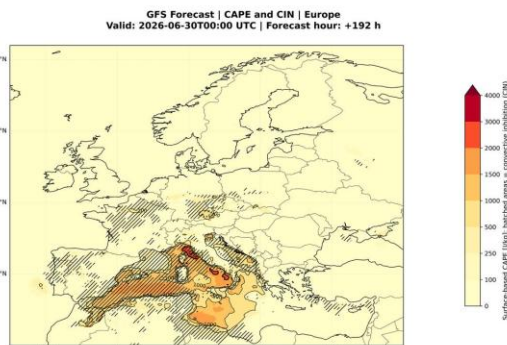

+192 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 1202 J/kg a průměrná CIN 173.7 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

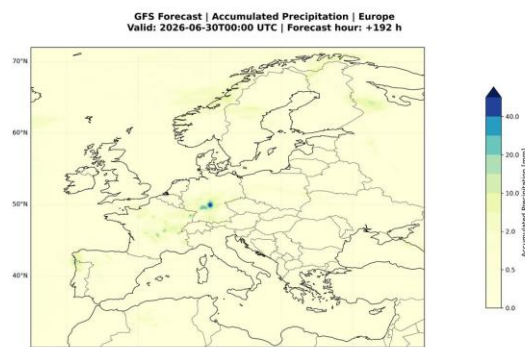



+192 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 8.1 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Termín +216 h - 1. 7. 2026 00 UTC

Synoptický typ je klasifikován jako výrazný anticyklonální hřeben / blokující výše; režim počasí odpovídá charakteru rozsáhlá velmi teplá epizoda a výškové proudění má rysy: slabší až střední synoptický gradient. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 596.1 dam, minimum Z500 543.0 dam, maximum MSLP 1027.6 hPa a minimum MSLP 999.4 hPa. Podíl T850 $\geq 20^\circ\text{C}$ činí 23.8 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.



ČR: průměrná T850 18.0°C , průměrná MSLP 1019.7 hPa, PWAT 33.6 mm s lokálním maximem 42.4 mm. CAPE dosahuje lokálně 1046 J/kg a průměrná CIN 94.7 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 5.5 mm a plošné pokrytí $\geq 1\text{ mm}$ 20.2 %.

Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce, lokálně vydatné srážky / potenciálně konvektivní maxima. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

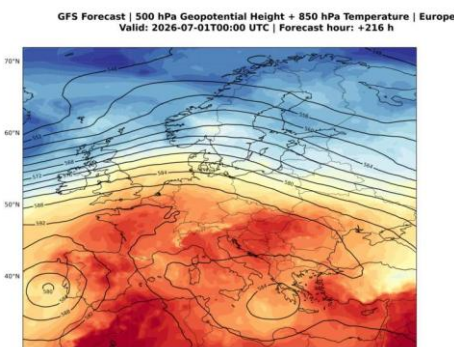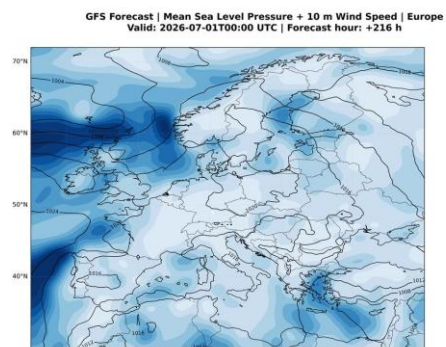


+216 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1014.7-1021.3 hPa; rámec pro přízemní proudění.

+216 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 587.0-591.1 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

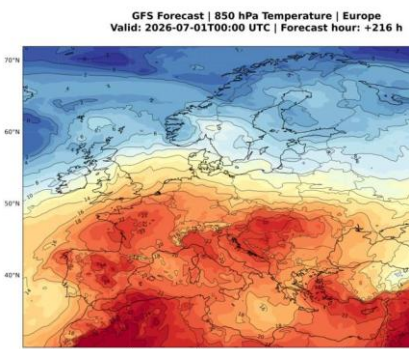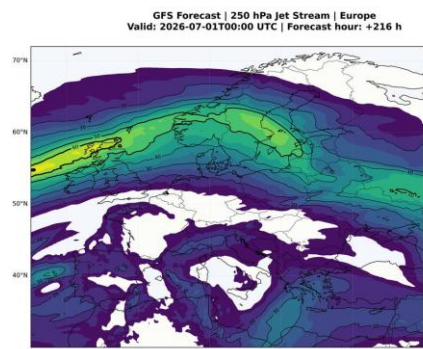


+216 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 18.4 m/s ; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.


+216 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 23.1°C ; podklad pro hodnocení horka a stability.

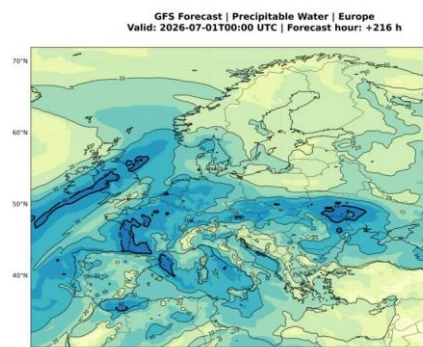

+216 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 42.4 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

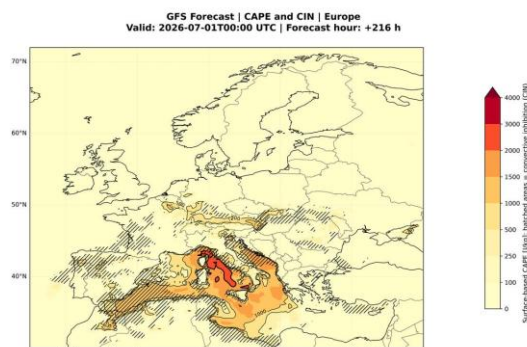

+216 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 1046 J/kg a průměrná CIN 94.7 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

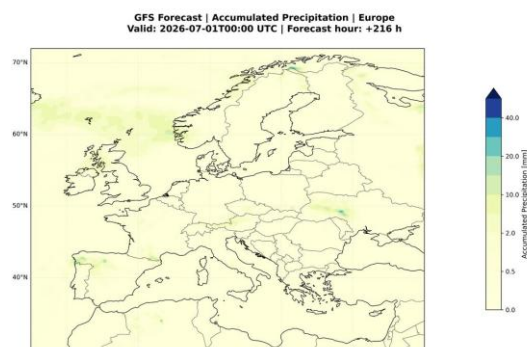



+216 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 5.5 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Termín +240 h - 2. 7. 2026 00 UTC


Synoptický typ je klasifikován jako anticyklonální hřeben nad částí Evropy; režim počasí odpovídá charakteru rozsáhlá velmi teplá epizoda a výškové proudění má rysy: výrazně meridionální výškové proudění. V evropské doméně dosahuje maximum Z500 594.6 dam, minimum Z500 537.5 dam, maximum MSLP 1021.7 hPa a minimum MSLP 995.6 hPa. Podíl T850 $\geq 20^\circ\text{C}$ činí 25.6 %, což určuje rozsah teplé až velmi teplé vzduchové hmoty.

ČR: průměrná T850 19.6°C , průměrná MSLP 1014.1 hPa, PWAT 31.2 mm s lokálním maximem 40.1 mm. CAPE dosahuje lokálně 1280 J/kg a průměrná CIN 131.1 J/kg. Srážkový signál v ČR má maximum 3.0 mm a plošné pokrytí $\geq 1\text{ mm}$ 2.7 %.


Interpretace rizik: horká vzduchová hmota v jižní až jihozápadní části domény, výrazně vlhký atmosférický sloupec podporující vyšší srážkovou účinnost, kombinace výrazného CAPE a vlhkého sloupce podporuje silnější konvekci při překonání inhibice, výraznější CIN může lokálně potlačovat iniciaci konvekce. V tomto termínu je rozhodující, zda se vlhkost a labilita překryjí se zdvihem; bez něj může CIN a slabší dynamika udržet konvekci izolovanou.

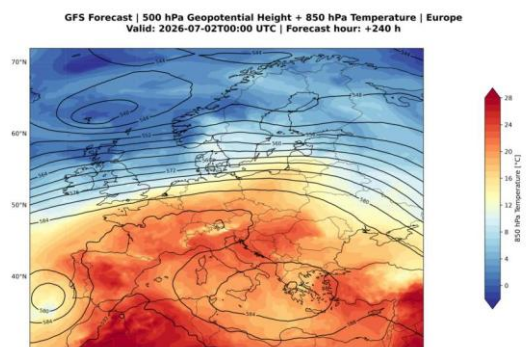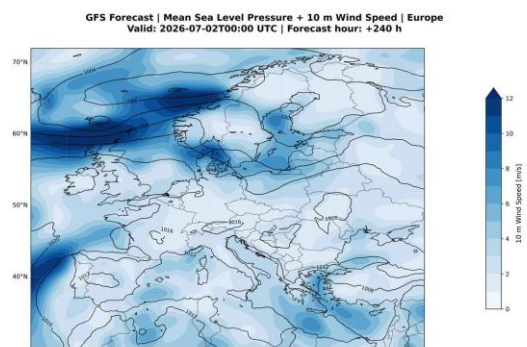


+240 h, MSLP a vítr: přízemní tlakové útvary a proudění. MSLP v ČR 1012.4-1015.4 hPa; rámeč pro přízemní proudění.

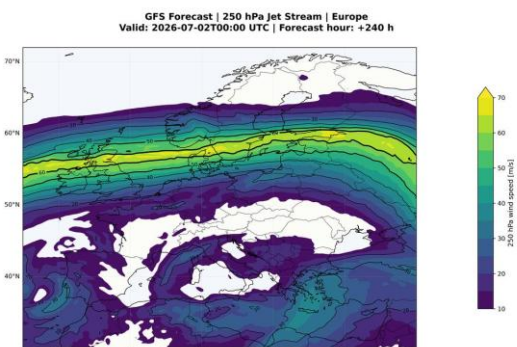


+240 h, Z500 a T850: výškový hřeben, brázdy a teplotní advekce. Z500 v ČR 585.8-588.6 dam; vazba hřebene/brázdy na T850.

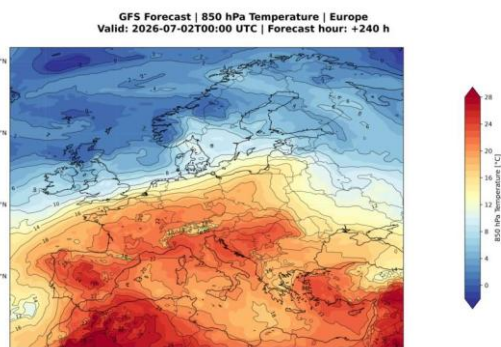


+240 h, Jet 250 hPa: poloha hlavní větve a dynamická podpora. Max v ČR 16.7 m/s; poloha vůči hlavní větvi určuje míru dynamické podpory.

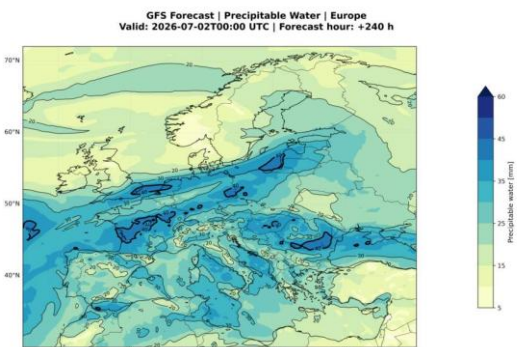

+240 h, T850: teplotní charakter vzduchové hmoty. T850 v ČR max 20.7 °C; podklad pro hodnocení horka a stability.

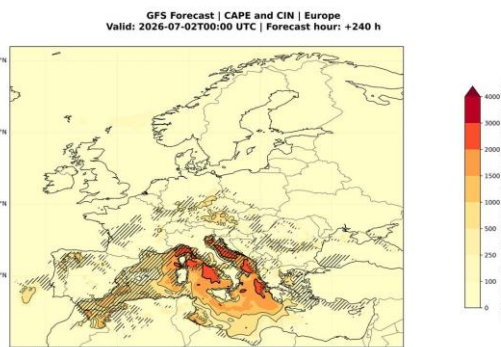

+240 h, PWAT: vlhkost atmosférického sloupce a potenciál srážkové účinnosti. Nad ČR max 40.1 mm; vlhký sloupec je potenciál, nikoli záruka srážek.

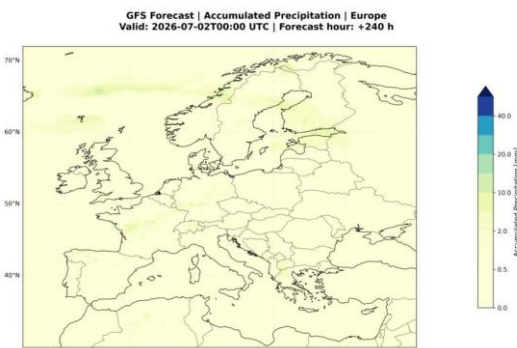

+240 h, CAPE/CIN: dostupná energie a konvektivní inhibice. Nad ČR CAPE max 1280 J/kg a průměrná CIN 131.1 J/kg; realizace závisí na spouštěči.

+240 h, Srážky: realizovaný srážkový signál v daném termínu. Srážkové maximum v ČR 3.0 mm; důkaz realizovaného, ne pouze potenciálního vývoje.

Nejvýznamnější jevy období a evropské extrémy

Nejteplejší režim v evropském měřítku nastává v závěru období: podíl T850 ≥ 20 °C kulminuje na 25.6 % domény v termínu +240 h. To ukazuje na plošné rozšíření velmi teplé vzduchové hmoty zejména v jižní, jihozápadní a postupně i střední Evropě.

Nejchladnější relativní oblastí zůstává severní Evropa a okolí nižšího geopotenciálu, kde se udržuje větší vazba na cyklonální aktivitu a hlavní větev trysovského proudění. Kontrast mezi severní dynamickou zónou a jižním teplým hřebenem je hlavním zdrojem baroklinních rozhraní.

Nad ČR je nejvýraznější srážkový lokální signál 8.1 mm v termínu +192 h. Evropská maxima jsou vyšší a souvisejí s lokálními konvektivními nebo frontálními maximy v prostředí s vysokým PWAT. Silnější vítr je vázán hlavně na oblasti hlavní větve jetu a hlubších tlakových níží mimo střední Evropu.

Požární riziko roste v teplých a sušších intervalech, zejména tam, kde je srážkový signál slabý a teplotní advekce dlouhodobější. V ČR je toto riziko nejspíše epizodické: závisí na délce suchých intervalů, denním větru a případné bouřkové aktivitě s nerovnoměrným rozložením srážek.

Dopady na Evropu

Západní a střední Evropa budou v blocích stabilnějšího počasí profitovat z anticyklonálního režimu, avšak s rostoucí teplotní zátěží. Jižní Evropa zůstává nejvíce vystavena horké vzduchové hmotě a vysokým hodnotám T850.

Severní Evropa a severní Atlantik budou citlivější na postup brázd, jet streaků a tlakových níží. Zde je vyšší pravděpodobnost silnějšího větru a frontálně vázaných srážek. Lokálně vydatné srážky se mohou objevit i ve středních šířkách, pokud se vysoký PWAT překryje se zdvihem a slabší inhibicí.

Bouřkové riziko není plošně určeno pouze CAPE. Nejvyšší pozornost vyžadují přechodové zóny na okraji hřebene, horské oblasti a oblasti s konvergencí, kde může dojít k překonání CIN a využití dostupné vlhkosti.

Dopady na Českou republiku

ČR vstupuje do období v teplé a vlhké vzduchové hmotě. V prvních 12 hodinách je konvektivní potenciál nejvyšší, zejména při slabé CIN v poledním termínu. Rizikem jsou lokální bouřky se silnějším deštěm, pokud se objeví spouštěcí mechanismus. Plošný srážkový signál je však omezený.

Ve střední části období se ČR dostává do stabilnějšího a postupně teplejšího režimu. Vrchol teplotní advekce podle průměrné T850 nastává kolem +192 h s 21.4 °C. To podporuje horké počasí v nížinách, vyšší výpar a citlivost krajiny na suché intervaly.

V závěru období model snižuje tlaková maxima nad ČR a naznačuje určité oživení dynamiky v okolí severní a západní Evropy. Pro ČR zůstává klíčovou nejistotou poloha mělkých rozhraní a lokální konvergence; ty rozhodnou, zda se vlhkost a labilita projeví bouřkami, nebo zůstane převládat horký a převážně suchý charakter.

Prognostická důvěra

Důvěra je vyšší u hlavního synoptického rámce: převaha hřebene, teplý charakter vzduchové hmoty a časté odsunutí hlavní výškové dynamiky severně od střední Evropy jsou v jednotlivých termínech konzistentní.

Střední důvěra platí pro regionální rozložení srážek a bouřek. Model ukazuje opakovaný překryv vlhkosti a lability, ale realizace závisí na CIN, denním chodu, orografii a drobných spouštěcích mechanismech. Bez ensemble podkladů je nutné hodnotit lokální maxima opatrně.

Nížší důvěra je v závěru období +168 až +240 h, kde roste citlivost na polohu brázd, sílu hřebene a načasování případných frontálních rozhraní. Teplý signál je robustnější než detailní srážkový scénář.

Závěrečné hodnocení

Běh GFS 22. 6. 2026 00 UTC popisuje převážně hřebenovou, teplou až velmi teplou situaci s epizodami lokální konvekce. Fyzikální jádro vývoje spočívá v kombinaci vysokého geopotenciálu, teplé advekce v 850 hPa, slabší dynamické podpory nad střední Evropou a opakovaně vlhkého atmosférického sloupce.

Pro Českou republiku je nejdůležitější sledovat dvě větve rizik: krátkodobě bouřkový potenciál při nízké CIN a dostatečném zdvihu, později rostoucí teplotní zátěž a možný deficit plošných srážek. Mapové vrstvy v reportu dokládají, že rozhodující není jednotlivé pole, ale jejich překryv v čase a prostoru.