NILE
COOLING

النيل لخدمات التبريد

١٤ شارع جمال عبد الناصر
القاهرة الجديدة، القاهرة ١١٨٣٥
الرقم الضريبي: 512-334-889

تقرير المهمة

صيانة ربع سنوية – وحدتا السطح
المهمة WO-000512

امسح الرمز لفتح هذا المستند عبر الإنترنت.

العميل

مجمع الأفق للأعمال
الحساب C-1043
+20 2 2618 7700

الموقع

المبنى B2
مبنى B2، شارع التسعين
التجمع الخامس
القاهرة الجديدة، 11835
الإحداثيات: 30.019874، 31.491302
الخريطة:
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=30.019874,31.491302

جهة الاتصال في الموقع

حسن فاروق
+20 100 555 0199

نوع المهمة
صيانة دورية

الحالة
مكتملة

الأولوية
عادية

أُنشئت
2026/10/20، 11:00 ص

اكتملت
2026/10/30، 3:42 م

الوصف

تنظيف الملفات، تغيير الفلاتر، فحص الضغط وإعادة شحن الغاز عند الحاجة لوحدتي السطح RTU-1 وRTU-2.

ملاحظات للعميل

عمر خالد · 2026/10/30، 3:30 م
تم استبدال الفلاتر في الوحدتين. ننصح بتغيير سير المروحة في RTU-2 خلال الزيارة القادمة.

الزيارات

الموعد	المهندسون	الحالة
2026/10/29، 10:00 ص – 2:00 م	عمر خالد	تمت في 2026/10/29، 1:55 م
2026/10/30، 10:00 ص – 2:00 م	عمر خالد, يوسف إبراهيم	تمت في 2026/10/30، 3:40 م

الوقت المستغرق في المهمة

الوصول
2026/10/29، 10:12 ص

بدء العمل
2026/10/29، 10:25 ص

الانتهاء
2026/10/30، 3:42 م

التنقل
0 س 52 د

الوقت في الموقع
8 س 50 د

العمل
7 س 40 د

انتظار القطع
0 س 45 د

القطع المستخدمة

القطعة	الرمز	الكمية
فلتر هواء G4 مقاس ٥٩٢×٥٩٢ الدفعات: B-2610-07	FLT-G4-592	24 قطعة

القطعة	الرمز	الكمية
غاز تبريد R410A	GAS-R410A	11.5 كجم
حساس ضغط رقمي الأرقام التسلسلية: PS-88213, PS-88214	SNS-PR-01	2 قطعة

النماذج المعبأة

النموذج	بواسطة	أُرسل	ملف PDF
قائمة فحص الصيانة الدورية	عمر خالد	2026/10/30، 3:20 م	شهادة الصيانة
سجل غاز التبريد	يوسف إبراهيم	2026/10/30، 3:35 م	—

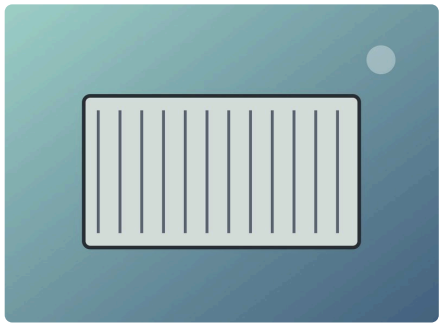
إجابات كل نموذج في ملف PDF خاص به، محفوظ في سجل مستندات الشركة؛ يسردها هذا التقرير.

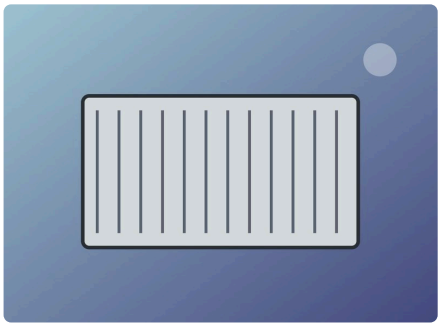
قائمة التحقق

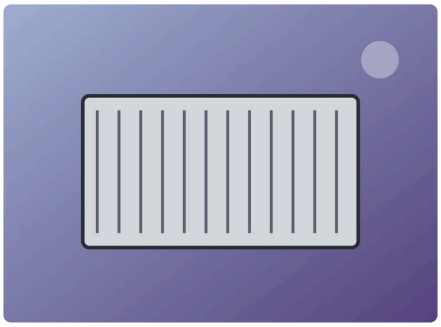
- ☑ عزل الكهرباء قبل العمل
- ☑ تنظيف الملفات
- ☑ تغيير الفلاتر
- ☐ فحص سير المروحة

الصور

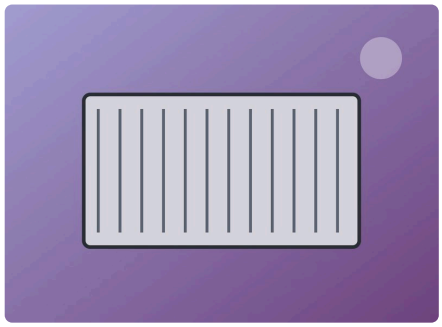
قبل

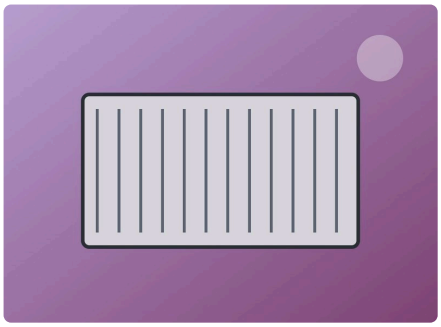

الوحدة قبل التنظيف

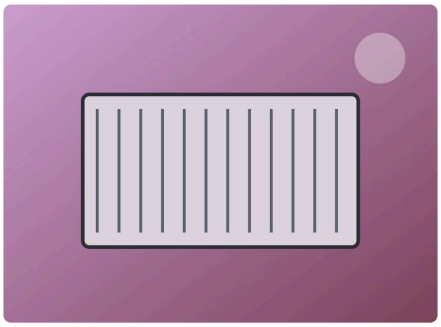

لوحة التحكم


الملف المكثف قبل

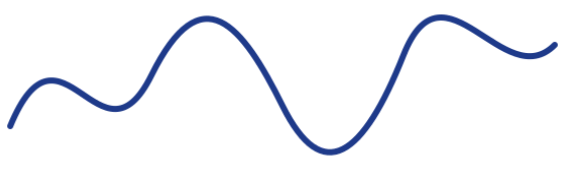
بعد


الملف بعد التنظيف


الفلاتر الجديدة


قراءة الضغط

توقيع العميل



وقّعه حسن فاروق، مدير المرافق
وُقّع في 2026/10/30، 3:41 م

النيل لخدمات التبريد · سجل تجاري ٨٨٤١٢ · service@nilecooling.example · +20 2 2614 5500