

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

OZK-1m(90)-800×800-FR230-K-H3-CH

Положение заслонки клапана – «закрыто» (исходное положение, клапан НЗ)

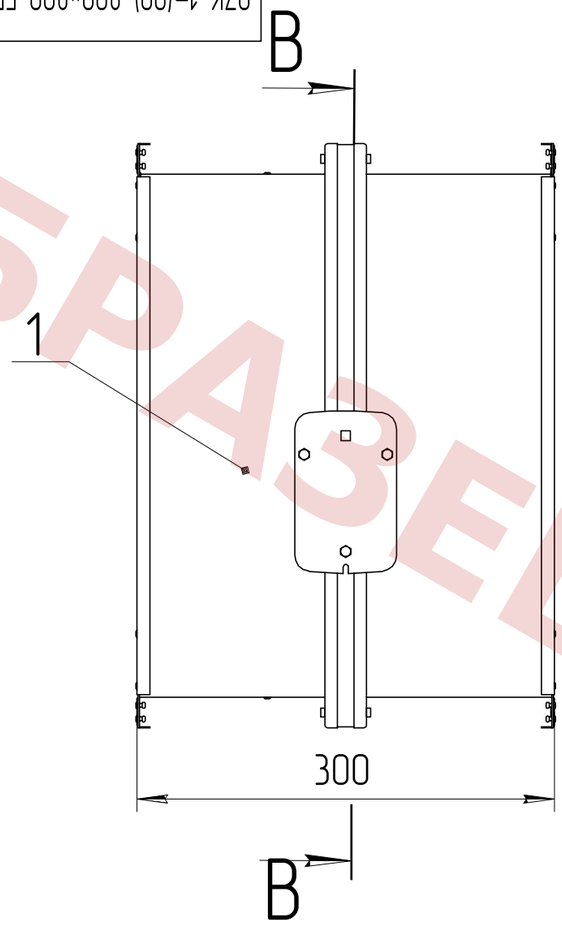

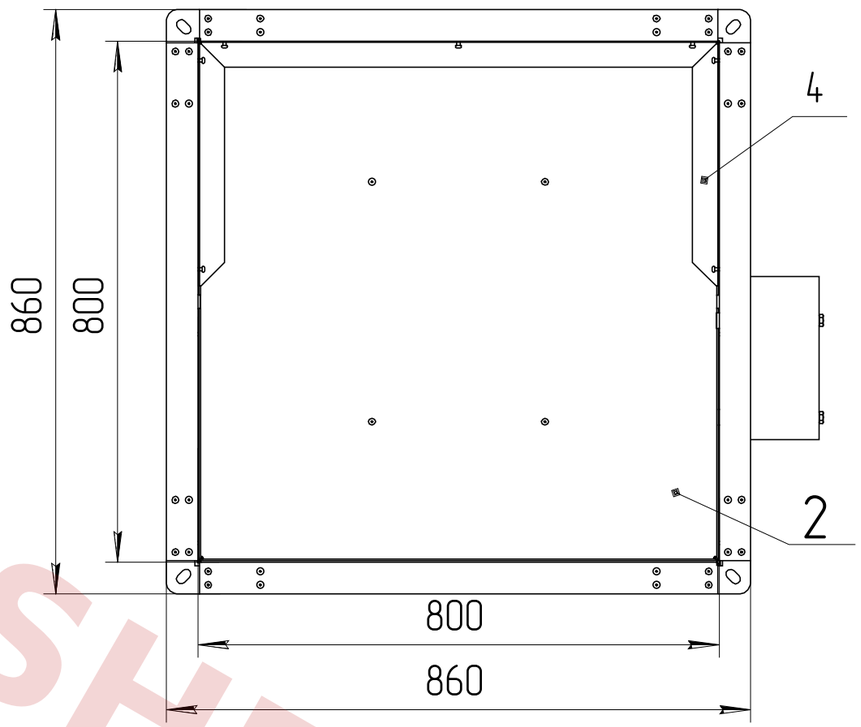

1. * Размеры для справок.
2. H14, ±IT14/2.
3. Характеристика испытательного образца (ГОСТ 34720–2021, ТУ 28.25.12-001-43446083-2026):
– обозначение OZK-1m(90)-800×800-FR230-K-H3-CH; клапан противопожарный нормально закрытый (НЗ), одностворчатый (одна заслонка), канального исполнения (К), присоединение фланцевое; предел огнестойкости EI 90;
– проходное сечение прямоугольное 800×800, фланцы 860×860, длина корпуса 300 (лист 1);
– привод (поз. 14) – электропривод реверсивный SPUTNIK FR-230-10-S (FR230), 230 В, ООО «Спутник», снаружи корпуса (CH);
– корпус (поз. 1) – лист оцинкованный ≤1,0; заслонка (поз. 2) – лист оцинкованный ≤1,0 с заполнением листом КНАУФ ГСП тип DF ≤12,5 ГОСТ 32614–2012 (3 шт.), толщина заслонки 40 мм;
– огнезащитное заполнение – лента терморасширяющаяся Огнеза ЛТУ 2×20 мм ТУ 2541-002-92450604-2012 (поз. 12); уплотнитель EPDM 2×20 мм (поз. 13).
4. Работа заслонки: исходное (дежурное) положение – «закрыто», 0° (лист 1), удерживается приводом без подачи напряжения; при подаче сигнала «открыть» (230 В) заслонка поворачивается в положение «открыто», угол открытия 90° (+5°/–1,5°); при снятии напряжения остаётся в достигнутом положении (привод реверсивный, без возвратной пружины); при подаче сигнала «закрыть» возвращается в положение «закрыто», 0°.
5. Условия испытания на огнестойкость по ГОСТ 34720–2021: образец – один, в сборе с приводом, в положении «закрыто», в проёме ограждающей строительной конструкции по схеме А.1 (п. 8.1 д), 8.4, 8.6); ограждающая конструкция – тип и материал [уточнить у заказчика], толщина 125 мм (лист 2), по табл. 3, 4; заделка зазора между корпусом и проёмом – каменная (базальтовая) вата плотностью [уточнить у заказчика] кг/м³ по периметру корпуса (лист 2); тепловое воздействие – по стрелке «Сторона печи» (лист 2), со стороны, противоположной приводу (п. 8.1, примечание), привод – с необогреваемой стороны; избыточное давление на образце (300 ± 6) Па (п. 6.4).
6. Трущиеся поверхности смазать ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74, 21150-87.
7. Крепёжные элементы закручивать до упора. Ослабление крепежа не допускается.
8. Не допускается повреждение клапана (вмятины и глубокие царапины на металлических частях, повреждение целостности покрытия).
9. После сборки клапан очистить от масла и пыли.
10. После сборки проверить работоспособность: а) подсоединить питающие провода к клеммам привода, подать 230 В; б) подать сигнал «открыть» – заслонка должна открыться на 90° (+5°/–1,5°); в) снять напряжение – заслонка должна остаться в положении «открыто»; г) подать напряжение и сигнал «закрыть» – заслонка должна повернуться в положение 0° («закрыто»).
11. Остальные требования – по ТУ 28.25.12-001-43446083-2026.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	OZK-1m(90)-800×800-FR230-K-H3-CH		
Разраб.					Клапан противопожарный нормально закрытый одностворчатый канального типа	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.							1:10
Т.контр.						Лист 1	Листов 5
Н.контр.						ООО "ВОК-Регион"	
Утв.							


ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM · не для производства и сертификации
Копировал
Формат А3


ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM · не для производства и сертификации


Направление открытия заслонки


A–A

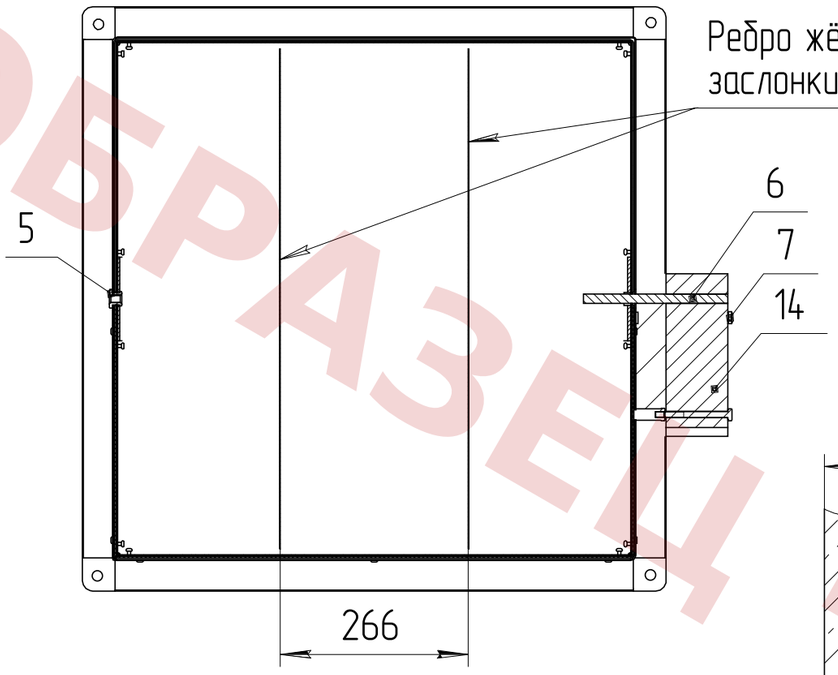

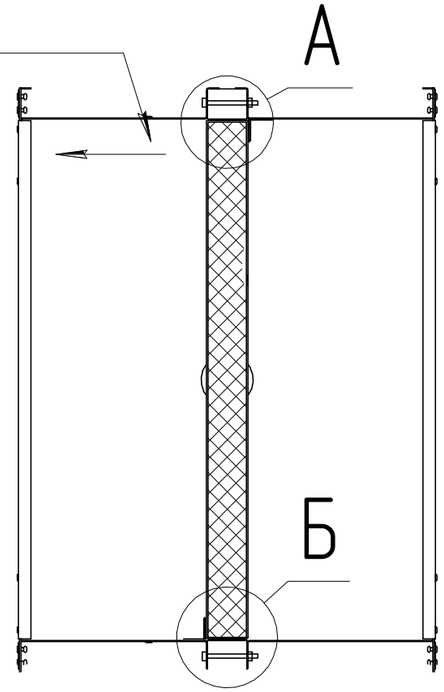

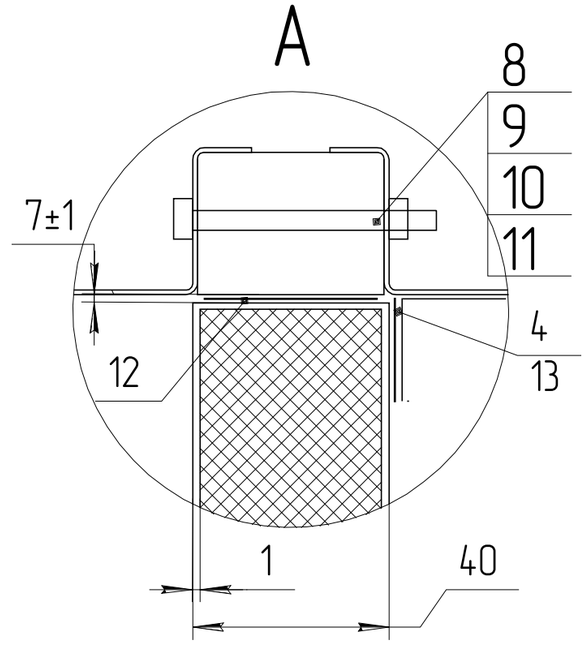

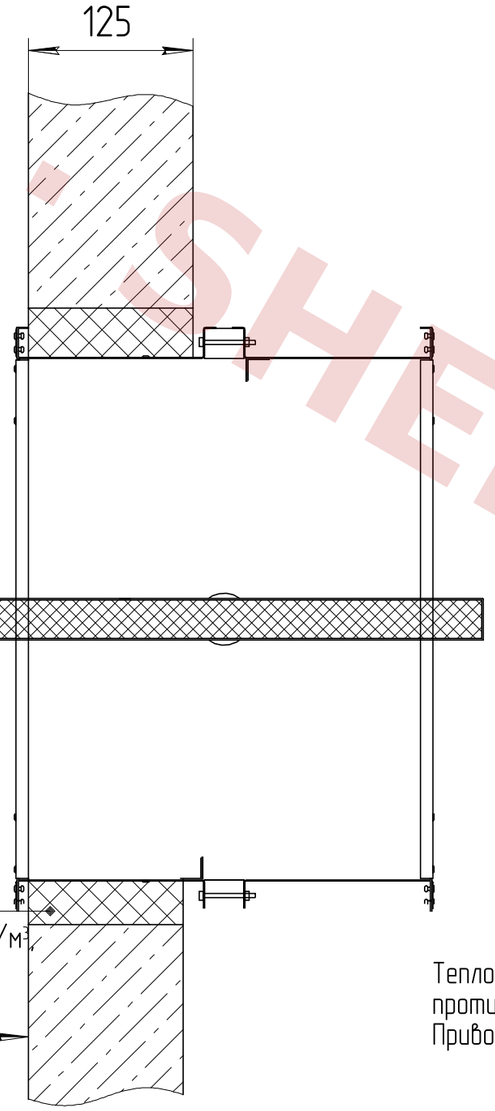

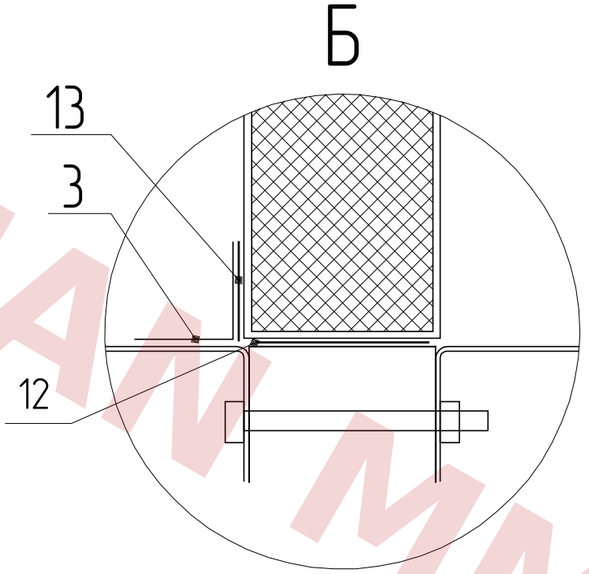

Тепловое воздействие при испытании – со стороны «Сторона печи», противоположной расположению привода (ГОСТ 34720–2021, п. 8.1).
Привод (поз. 14) – снаружи корпуса, с необогреваемой стороны (см. А–А).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	OZK-1m(90)-800×800-FR230-K-H3-CH	Лист 2

Копировал Формат А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Таблица типоразмеров (справочно)

Y,мм	Z, мм																		
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	0,003																		
150	0,006	0,010																	
200	0,008	0,014	0,022																
250	0,010	0,019	0,029	0,040															
300	0,012	0,023	0,036	0,049	0,063														
350	0,015	0,027	0,043	0,059	0,074	0,090													
400	0,017	0,032	0,050	0,068	0,086	0,104	0,123												
450	0,019	0,036	0,057	0,077	0,098	0,119	0,140	0,160											
500	0,021	0,040	0,064	0,087	0,110	0,133	0,156	0,180	0,203										
550	0,024	0,045	0,070	0,096	0,122	0,148	0,173	0,199	0,225	0,250									
600	0,026	0,049	0,077	0,105	0,134	0,162	0,190	0,218	0,246	0,275	0,303								
650	0,028	0,053	0,084	0,115	0,146	0,176	0,207	0,238	0,268	0,299	0,330	0,360							
700	0,030	0,058	0,091	0,124	0,157	0,191	0,224	0,257	0,290	0,323	0,357	0,390	0,423						
750	0,033	0,062	0,098	0,134	0,169	0,205	0,241	0,276	0,312	0,348	0,383	0,419	0,455	0,491					
800	0,035	0,066	0,105	0,143	0,181	0,219	0,257	0,296	0,334	0,372	0,410	0,448	0,487	0,525	0,563				
850	0,037	0,071	0,112	0,152	0,193	0,234	0,274	0,315	0,356	0,396	0,437	0,478	0,519	0,559	0,600	0,641			
900	0,039	0,075	0,118	0,162	0,205	0,248	0,291	0,334	0,378	0,421	0,464	0,507	0,550	0,594	0,637	0,680	0,723		
1000	0,044	0,084	0,132	0,180	0,228	0,277	0,325	0,373	0,421	0,469	0,518	0,566	0,614	0,662	0,710	0,759	0,807	0,855	0,903
1100	0,048	0,093	0,146	0,199	0,252	0,305	0,359	0,412	0,465	0,518	0,571	0,625	0,678	0,731	0,784	0,837	0,891	*	*
1200	0,053	0,101	0,159	0,218	0,276	0,334	0,392	0,450	0,523	0,567	0,625	0,683	0,741	0,800	0,858	*	*	*	*
1300	0,057	0,110	0,173	0,236	0,300	0,363	0,426	0,489	0,552	0,616	0,679	0,742	0,805	*	*	*	*	*	*
1400	0,062	0,119	0,187	0,255	0,323	0,391	0,460	0,528	0,596	0,664	0,732	*	*	*	*	*	*	*	*
1500	0,066	0,127	0,201	0,274	0,347	0,420	0,493	0,567	0,640	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* – состоит из двух клапанов

Y и Z – габаритные размеры проходного сечения

Испытательный образец – типоразмер 800×800 (ячейка выделена).

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM · не для производства

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM · не для производства и сертификации

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			OZK-90.00.00.000 СБ	Сборочный чертёж		
				(обозначение – уточнить		
				у заказчика)		
				Сборочные единицы		
		1	OZK-90.01.00.000	Корпус		
				Оцинкованный лист	1	S=1,0 мм
		2	OZK-90.02.00.000	Лопатка в сборе	1	
				Оцинкованный лист	1	S=1,0 мм
				Лист КНАУФ ГСП	3	S=12,5 мм
				тип DF ГОСТ 32614-2012		
				Детали		
А3		3	OZK-90.00.03.000	Упор нижний	1	
А3		4	OZK-90.00.04.000	Упор верхний	1	
А4		5	OZK-90.00.05.000	Держатель оси	1	
А4		6	OZK-90.00.06.000	Ось	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

OZK-1m(90)-800x800-FR230-K-H3-CH

Клапан противопожарный нормально закрытый одностворчатый канального типа

Лит.	Лист	Листов
	4	5

ООО "ВОК-Регион"

Копировал

Формат А4

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM · не для производства и сертификации

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Стандартные изделия		
		7		Болт M6x65 DIN 933	3	
				оцинкованный		
		8		Болт M6x65 DIN 933	8	
				оцинкованный		
		9		Гайка M6 DIN 934	8	
				оцинкованная		
		10		Шайба 6 DIN 9021	16	
				оцинкованная (увелич.)		
		11		Шайба 6 DIN 127	8	
				оцинкованная (стопорная)		
				Прочие изделия		
		12		Лента терморасширяющаяся		по месту
				Огнеза ЛТУ 2×20 мм		
				ТУ 2541-002-92450604-2012		
		13		Уплотнитель EPDM 2×20		по месту
		14		Электропривод реверсивный		Электро-
				SPUTNIK FR-230-10-S, 230 В	1	механический
				ООО «Спутник» (FR230)		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	OZK-1m(90)-800×800-FR230-K-H3-CH	Лист 5

Копировал Формат А4

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM · не для производства и сертификации