


СОГЛАСОВАНО:		
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

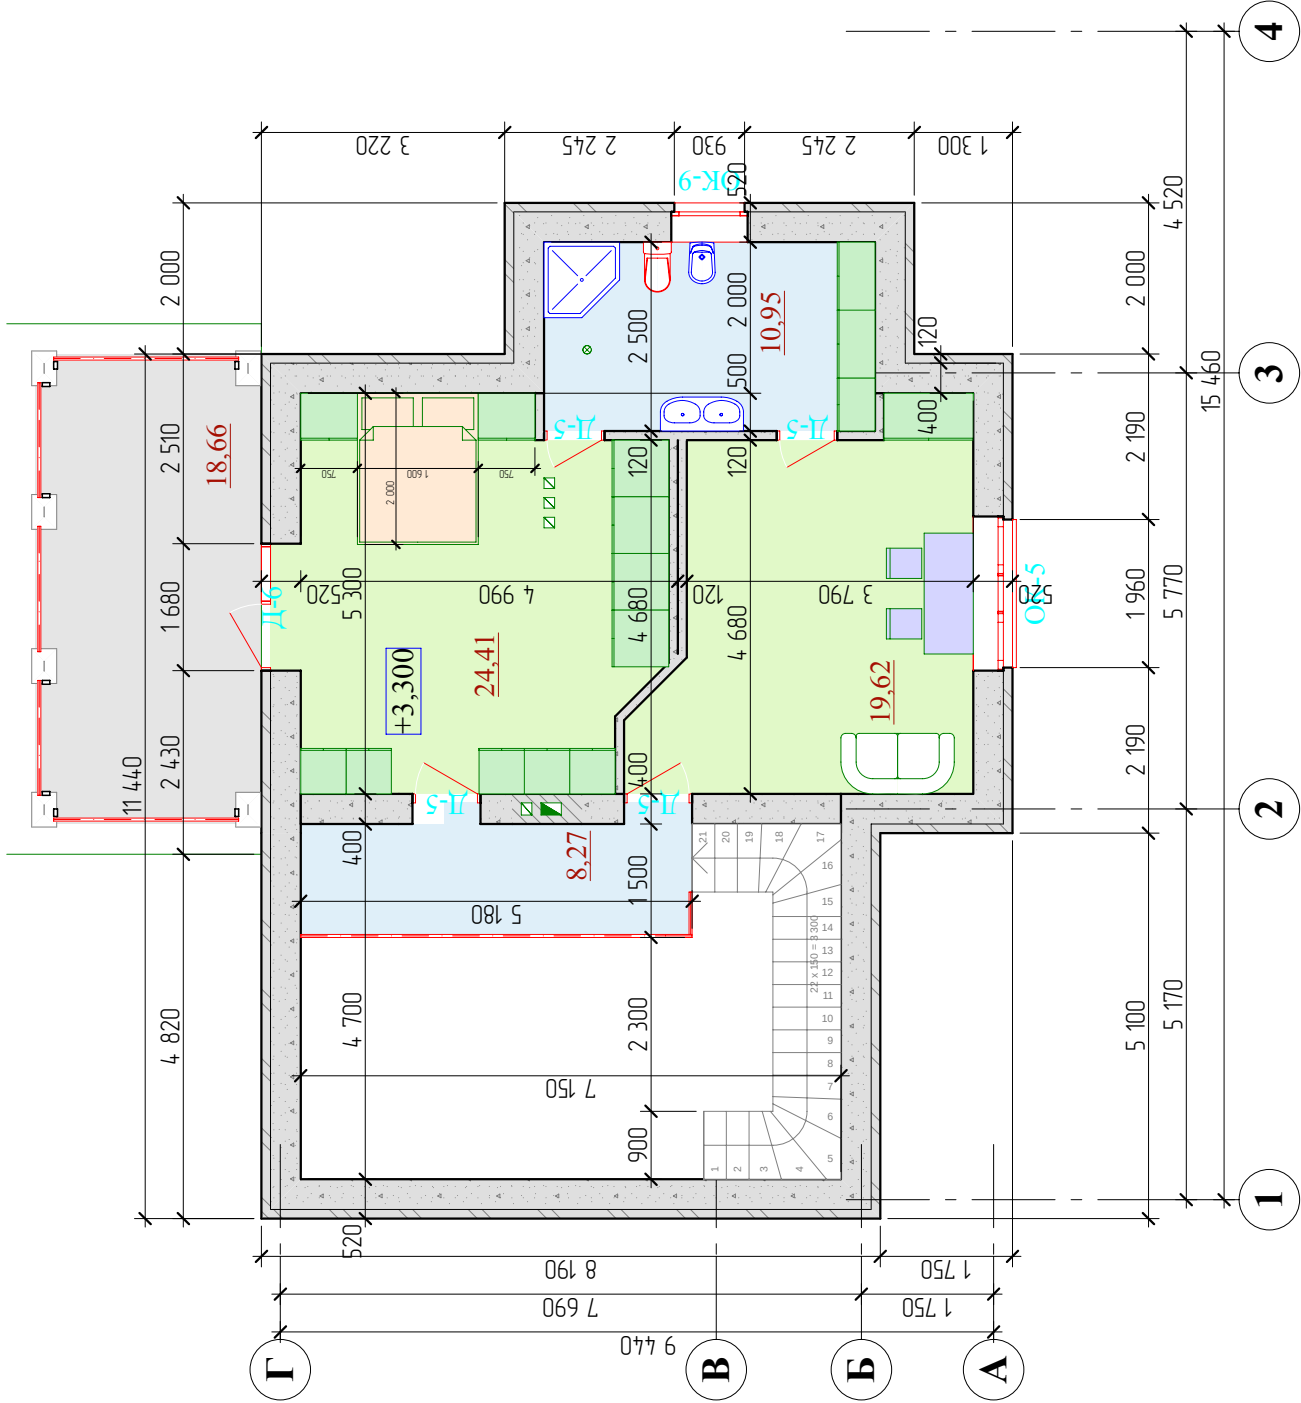

ГАП	С. А. Юнусов	Котедж СБ-140 на уч.115		Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова	к. п. "Курортный" Омского р-на		РП	6	
Архитектор	С. А. Юнусов	План 2-го этажа				
Выполнил						
Н.контроль						


СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N		

Экспликация помещений на отм. 0,000			
№	Наименование помещения	Площадь, кв.м.	Объем
101	Гостинная	34,50	143,163
102	Тех. помещение	8,12	28,420
103	Крыльцо	6,25	17,141
104	Кухня	18,96	56,354
105	Гараж	28,05	96,705
106	Санузел	6,68	20,034
107	Холл	11,49	34,464
108	Тамбур	2,81	7,574
109	Кабинет	10,18	30,528
110	Терраса	17,26	46,591
	Общая площадь этажа	144,30 м2	480,974 м3

Экспликация помещений на отм. +3,300			
№	Наименование помещения	Площадь, кв.м.	Объем
201	Холл	8,27	23,591
202	Санузел	10,95	31,755
203	Терраса	18,66	50,376
204	Спальня	19,62	56,902
205	Спальня	24,41	70,511
	Общая площадь этажа	81,91 м2	233,135 м3
Общая площадь дома		226,19	
Площадь жилая		88,70	
Площадь террас и балконов		44,97	
Общая площадь с учётом коэффициента		191,68	

ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	7	
Архитектор	С. А. Юнусов			Экспликации помещений			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

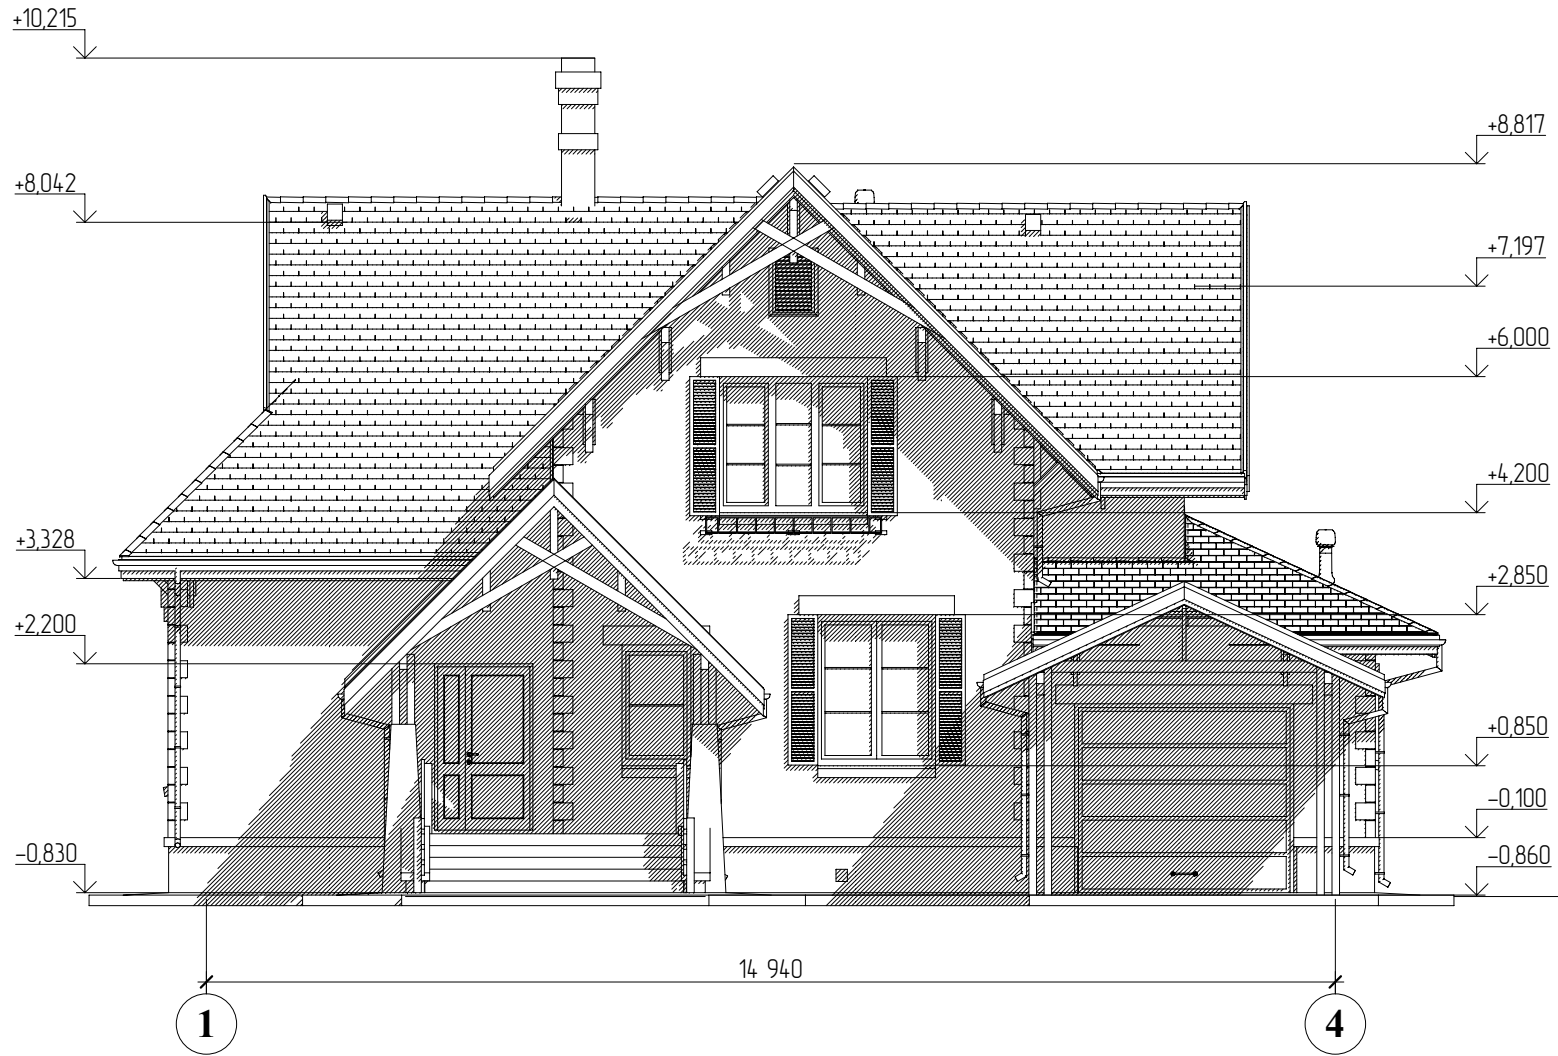


ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	8	
Архитектор	С. А. Юнусов			Фасад 1-4			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	




ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	9	
Архитектор	С. А. Юнусов			Фасад 4-1			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

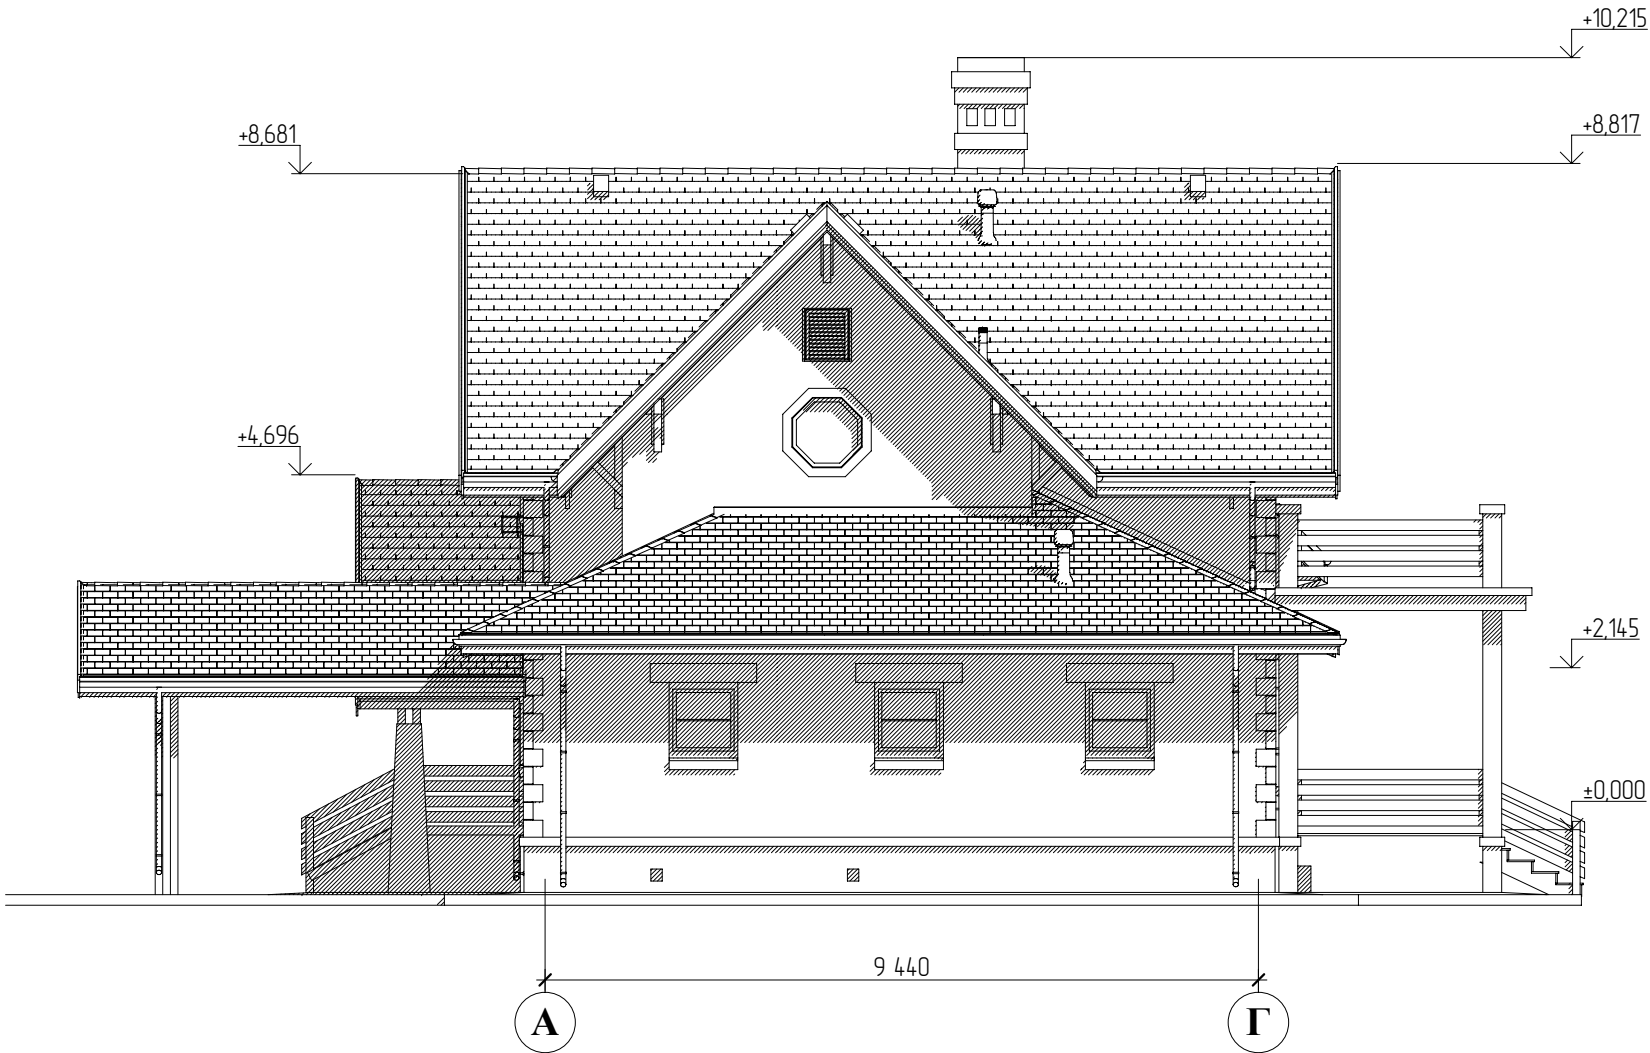


ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	10	
Архитектор	С. А. Юнусов			Фасад А-Г			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

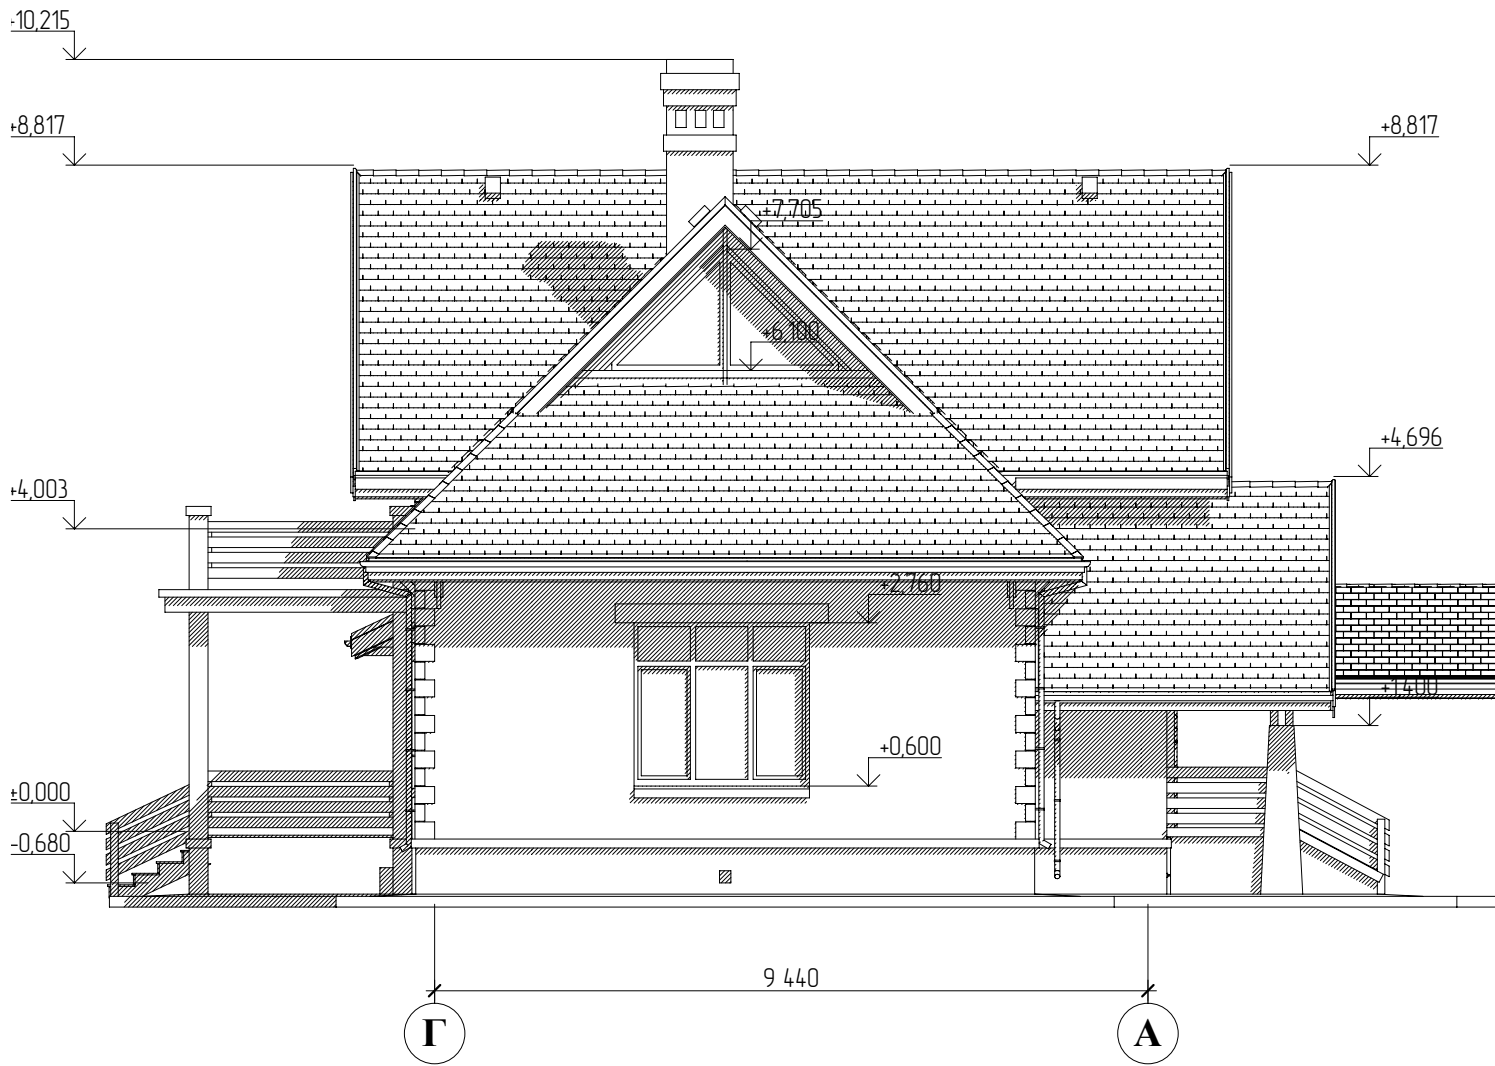

ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	11	
Архитектор	С. А. Юнусов			Фасад Г-А			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

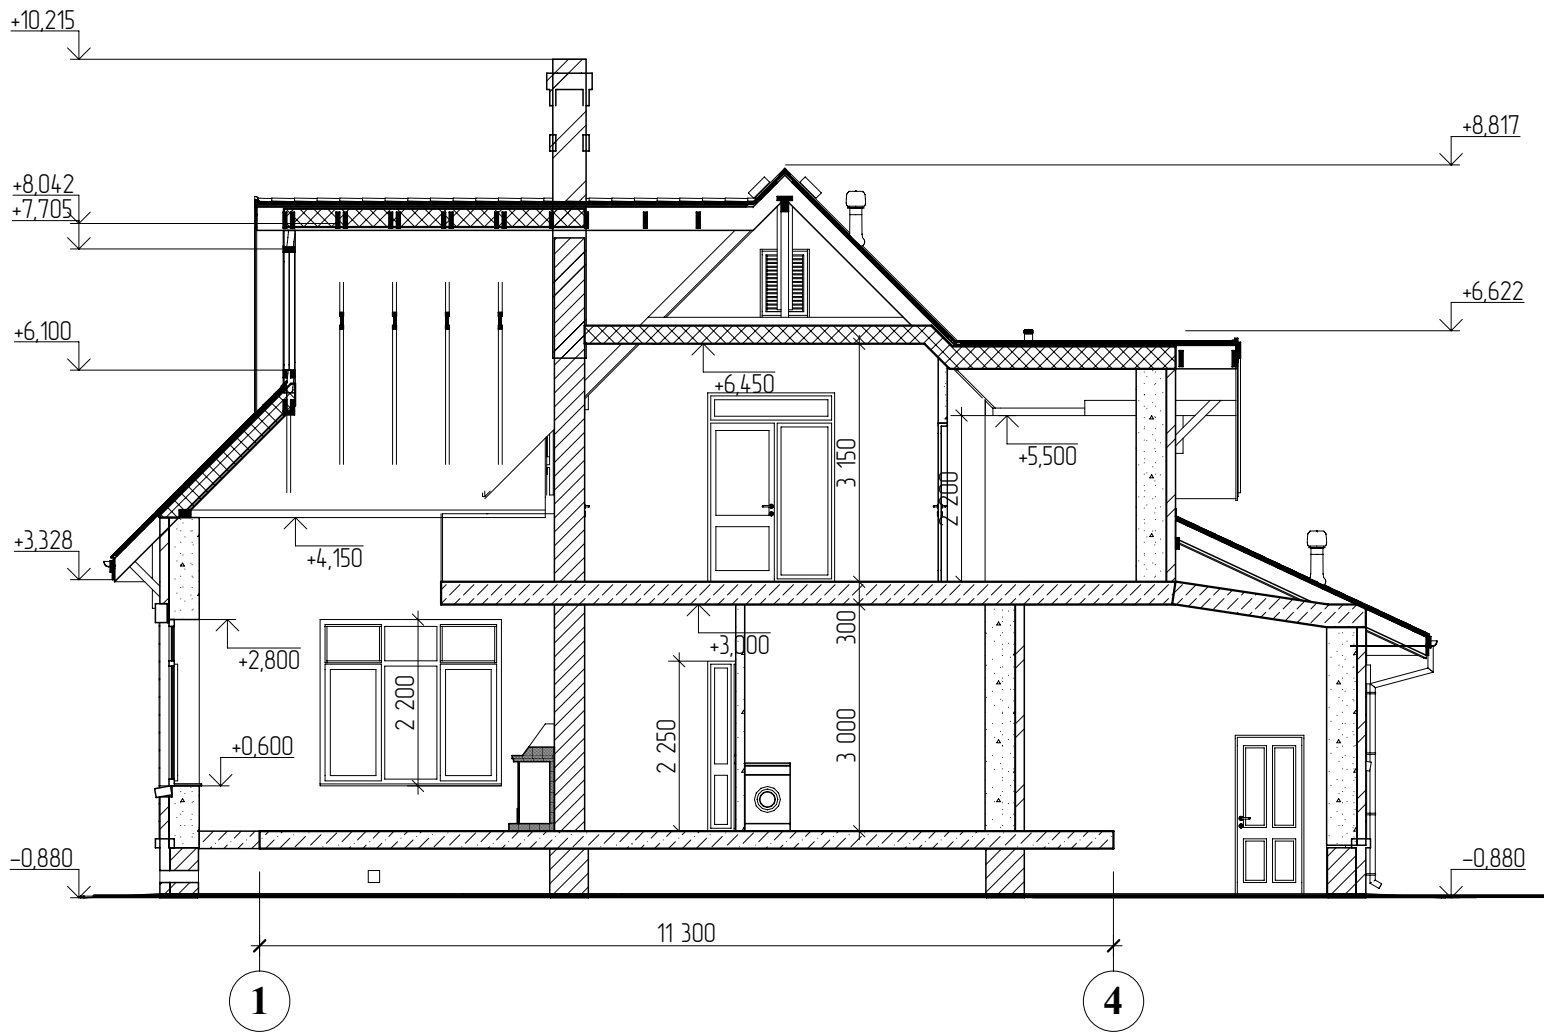


ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	12	
Архитектор	С. А. Юнусов			Разрез 1-1			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

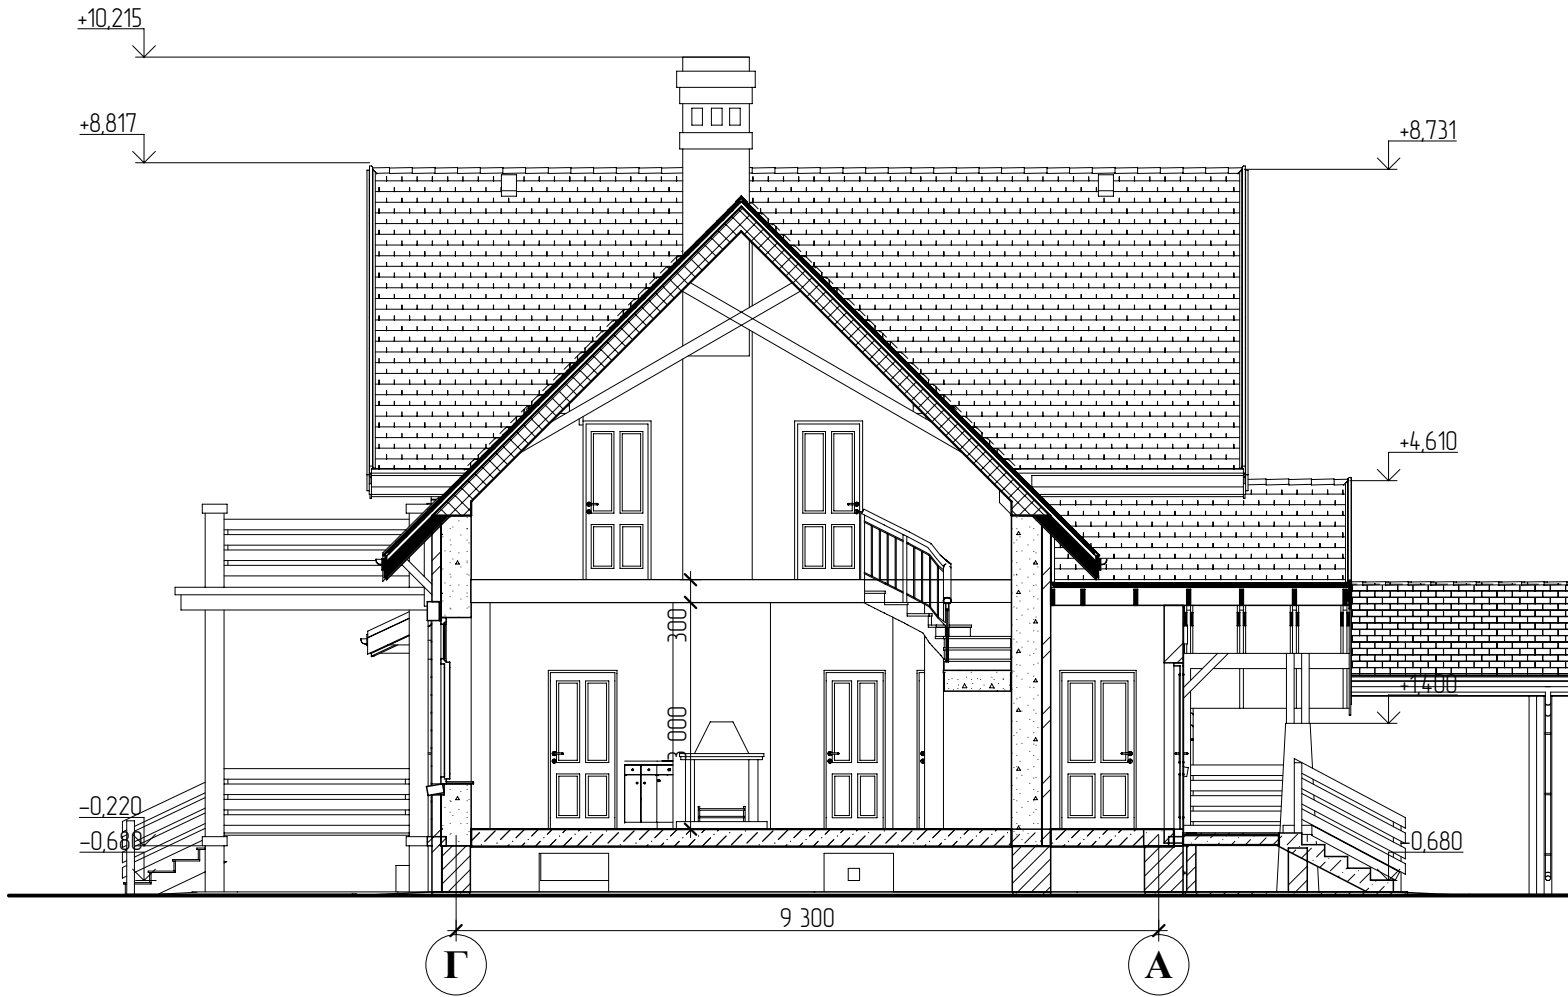

ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	13	
Архитектор	С. А. Юнусов			Разрез 2-2			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N		



ГИП	К.С. Юнусова			Визуализация	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				14

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	




ГИП	К.С. Юнусова			Визуализация	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				15

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	






СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.		Подпись и дата	Взамен инв. N

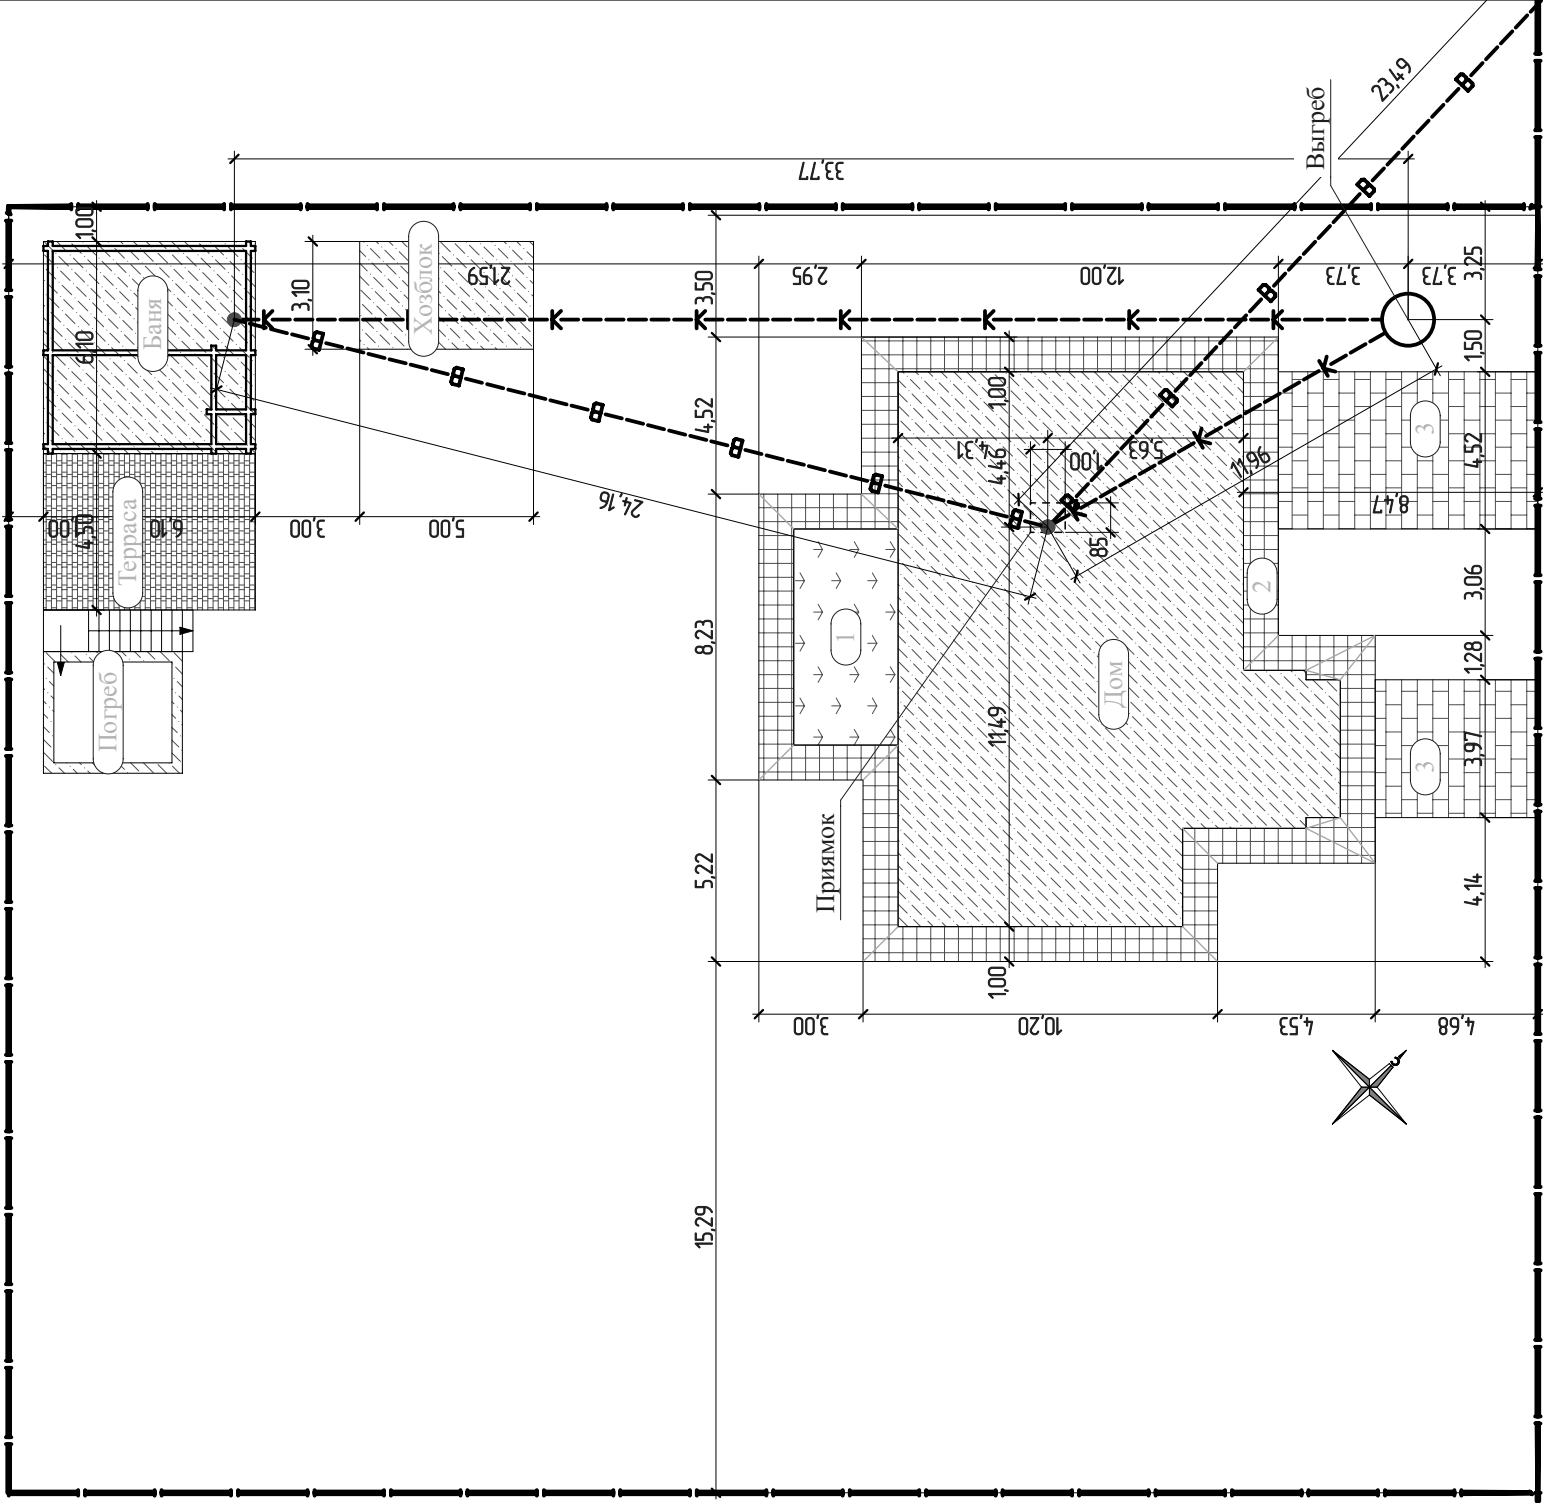

Улица


ГАП	С. А. Юнусов			Стация	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова			РП	2	
Архитектор	С. А. Юнусов			Генплан уч. 115		
Выполнил						
Н.контроль						

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

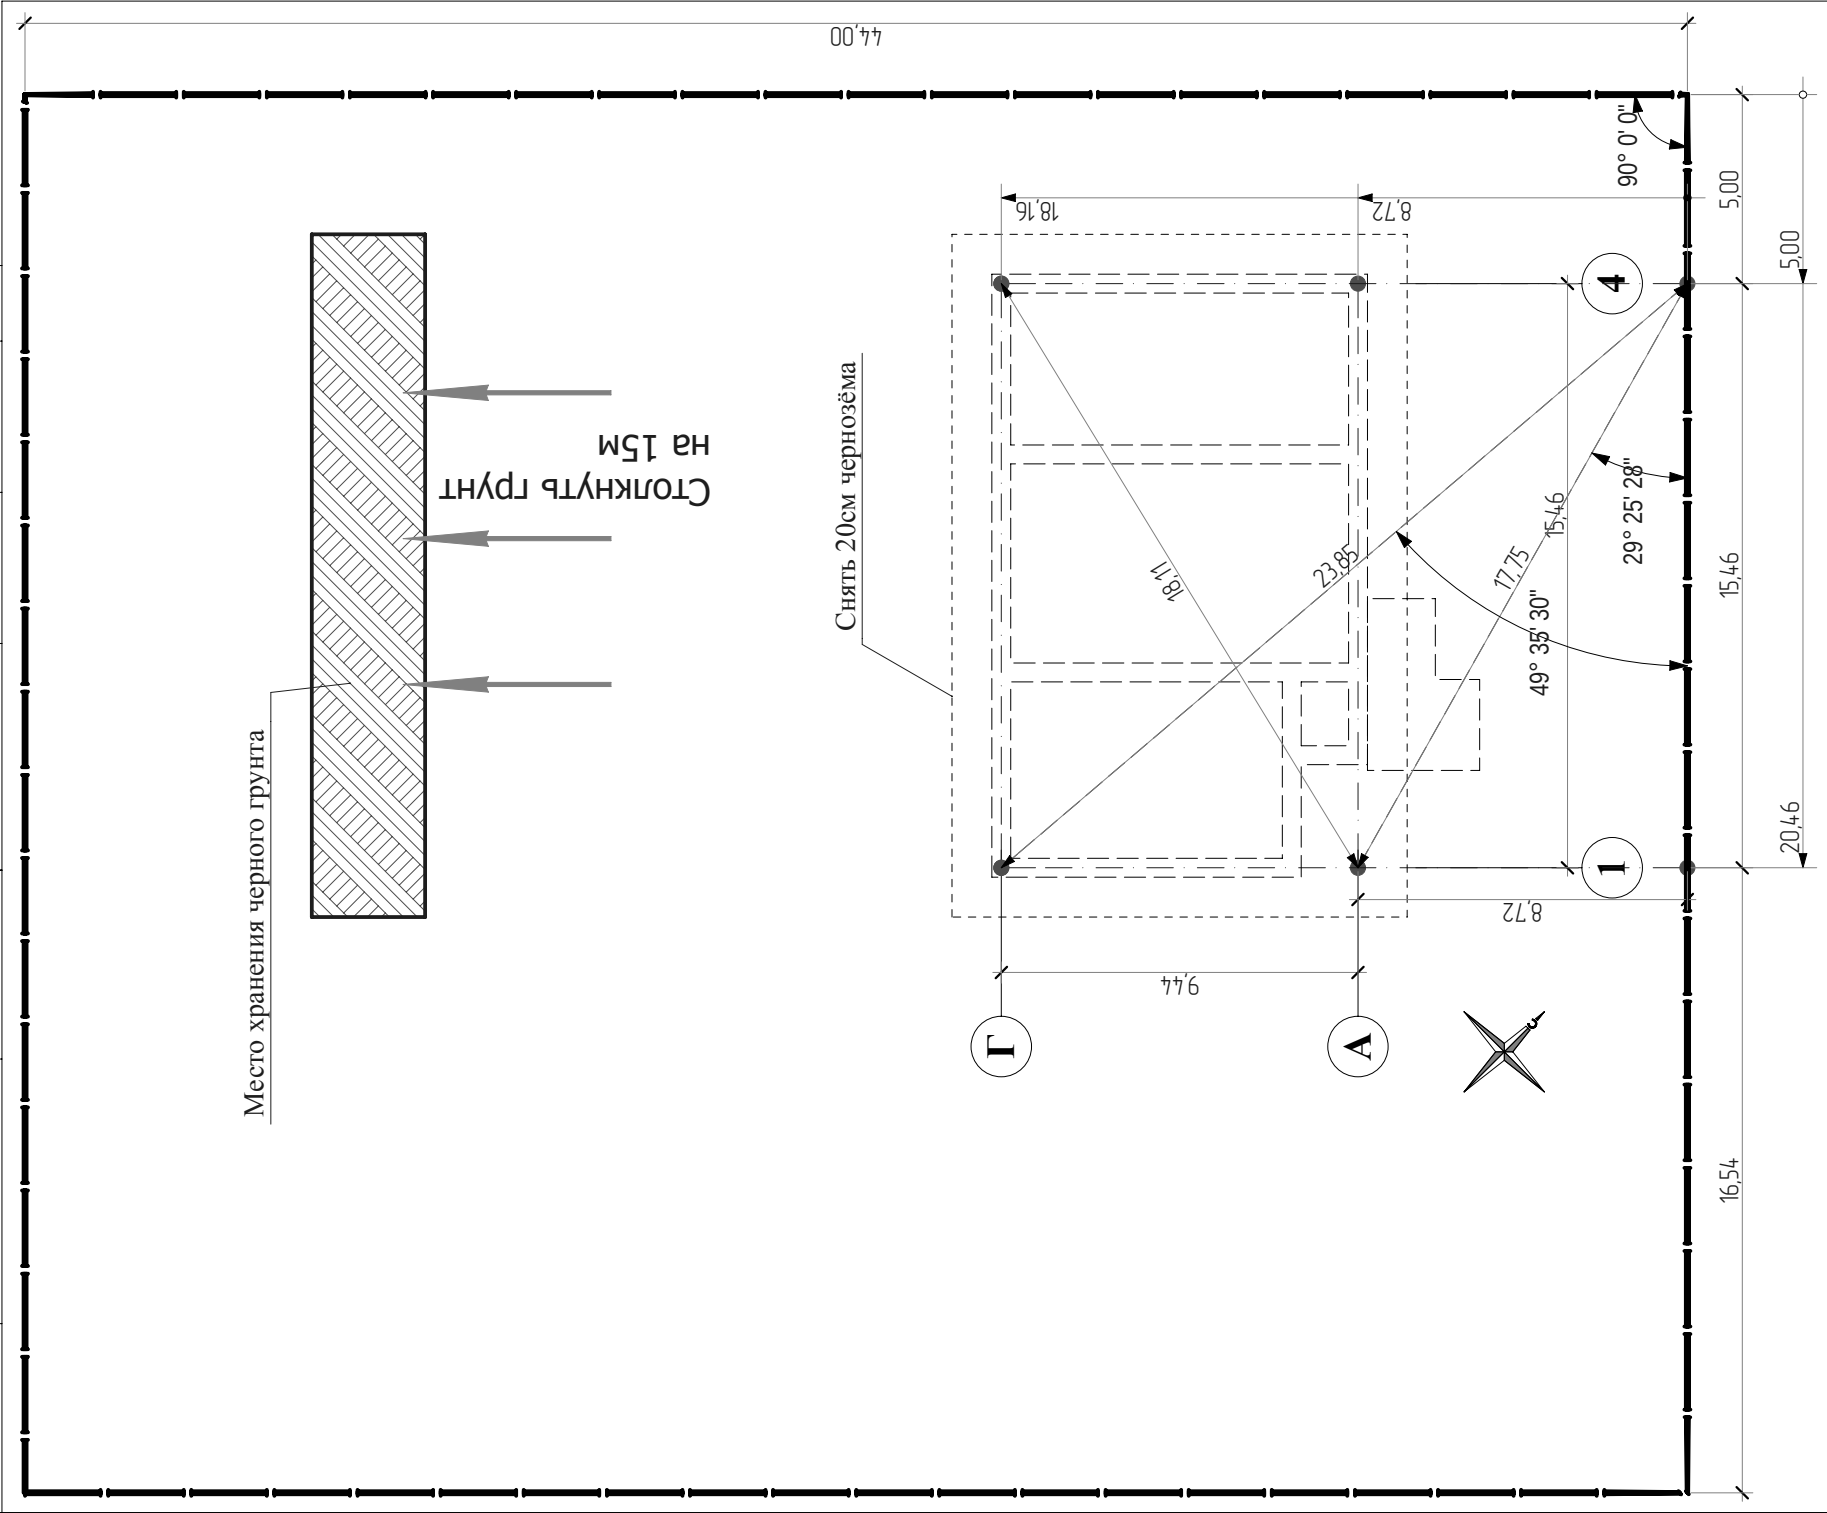


ГАП	С. А. Юнусов	Коттедж СБ-140 на уч.115		Стация	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова	к. п. "Курортный" Омского р-на		РП	3	
Архитектор	С. А. Юнусов	Схема выноса осей				
Выполнил						
Н.контроль						

СОГЛАСОВАНО:		
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

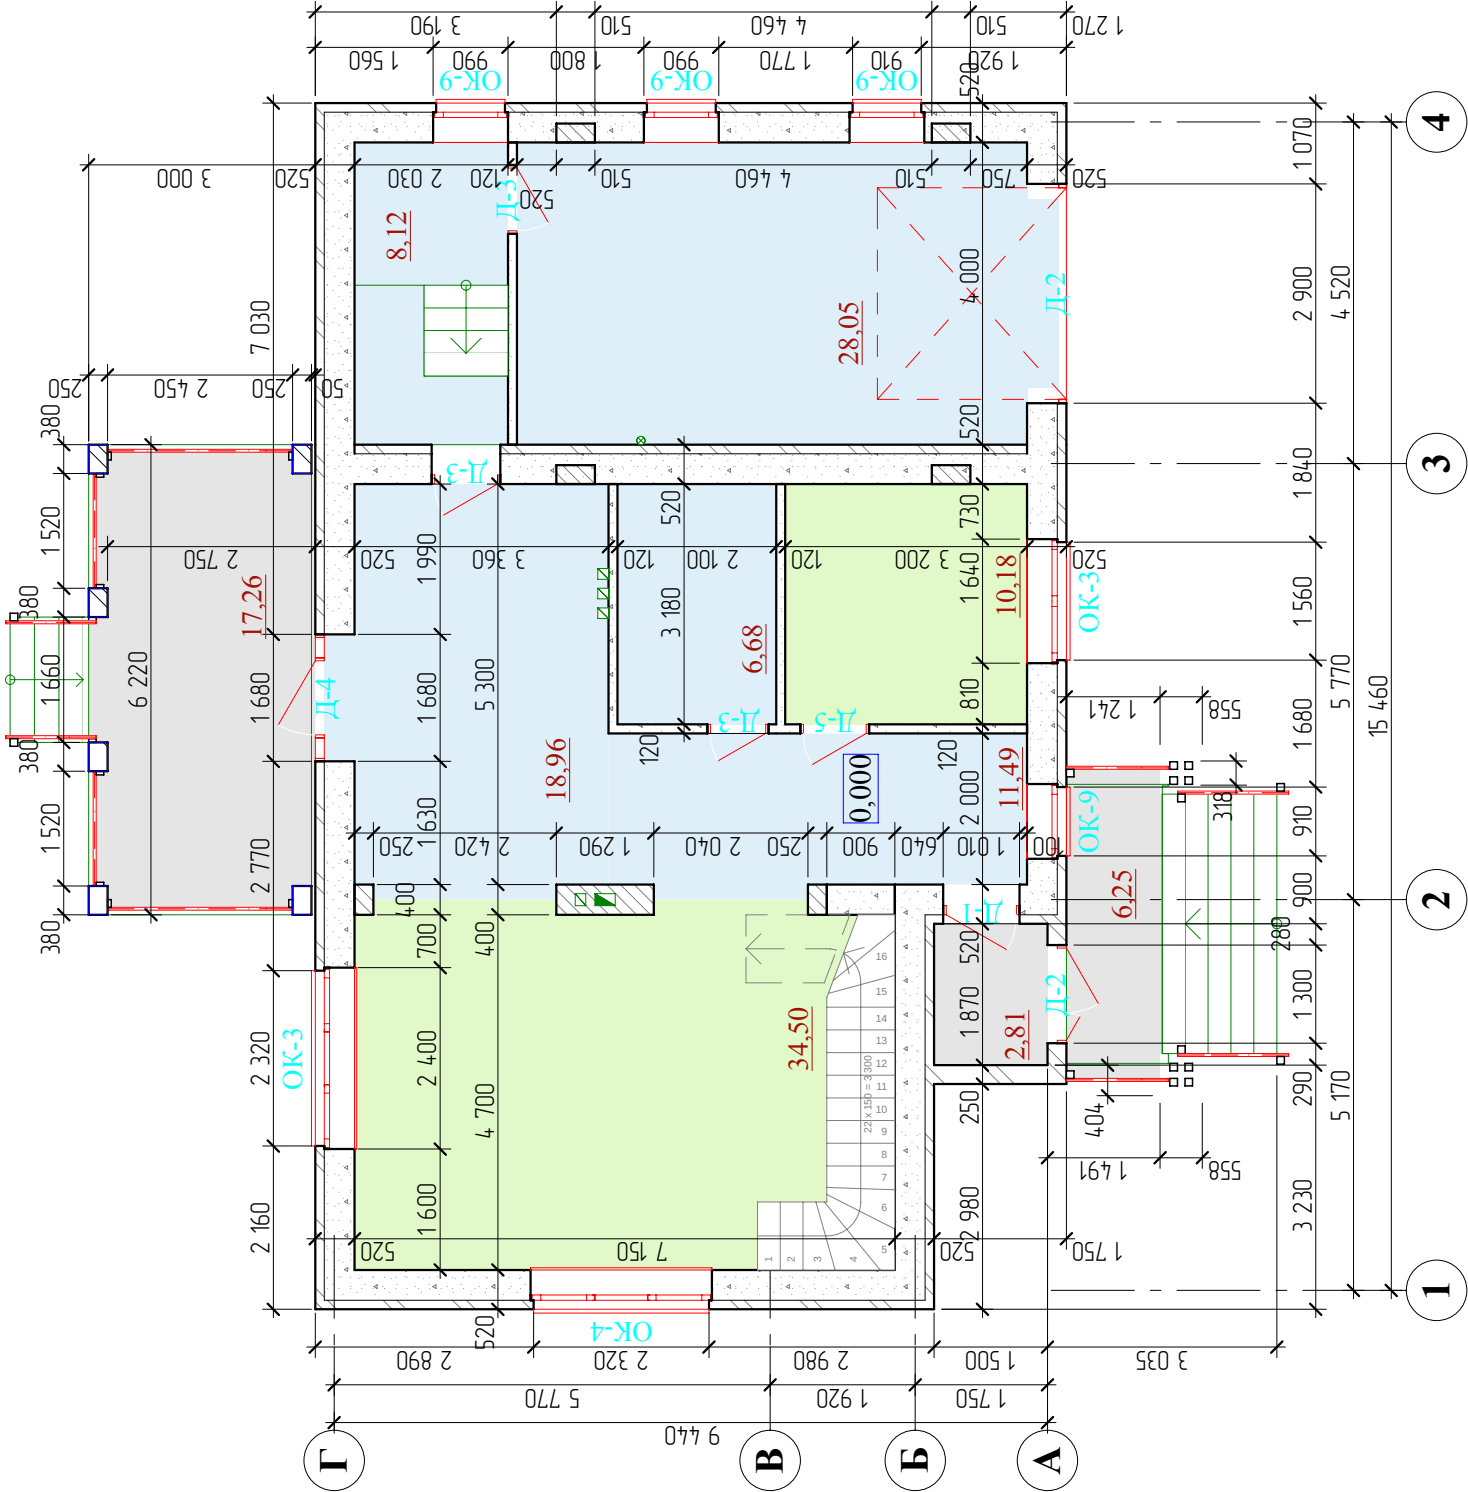

ГАП	С. А. Юнусов	Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на		Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова			РП	4
Архитектор	С. А. Юнусов			План 1-го этажа	
Выполнил					
Н.контроль					

СОГЛАСОВАНО:		
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

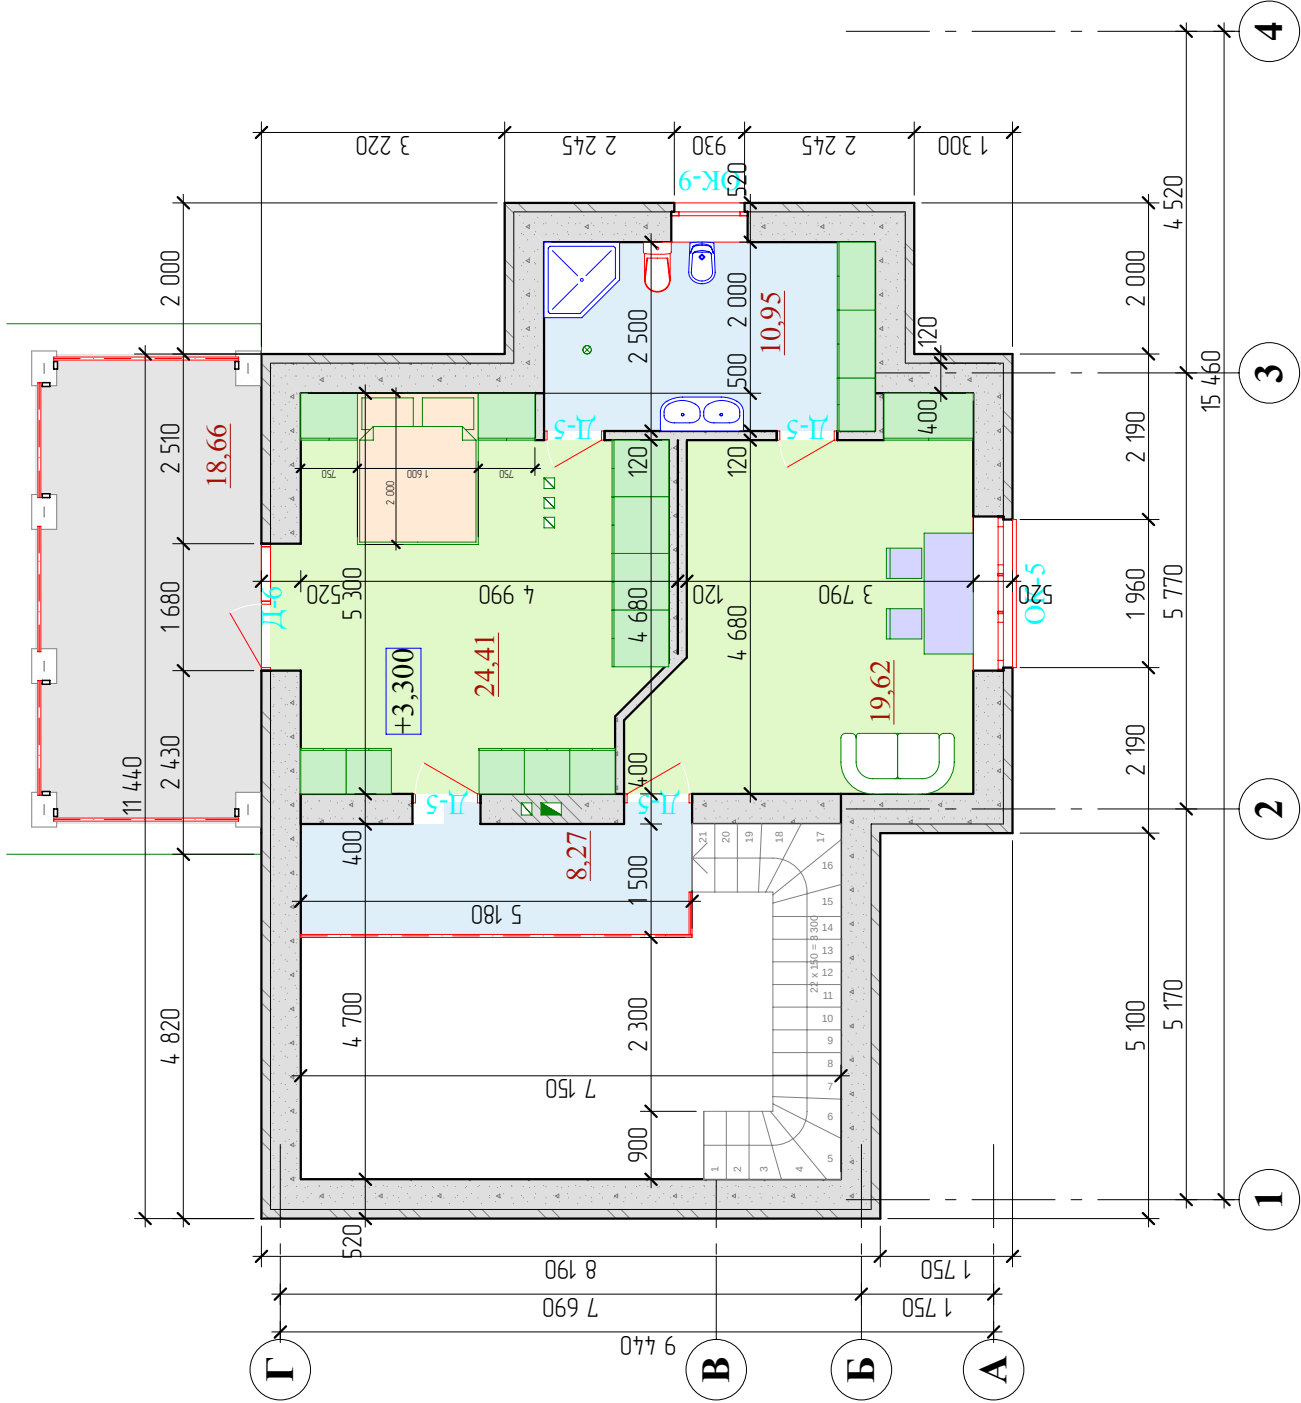

ГАП	С. А. Юнусов	Котедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на План 2-го этажа		Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова			РП	5	
Архитектор	С. А. Юнусов					
Выполнил						
Н.контроль						


СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N		

Экспликация помещений на отм. 0,000			
№	Наименование помещения	Площадь, кв.м.	Объем
101	Гостинная	34,50	143,163
102	Тех. помещение	8,12	28,420
103	Крыльцо	6,25	17,141
104	Кухня	18,96	56,354
105	Гараж	28,05	96,705
106	Санузел	6,68	20,034
107	Холл	11,49	34,464
108	Тамбур	2,81	7,574
109	Кабинет	10,18	30,528
110	Терраса	17,26	46,591
	Общая площадь этажа	144,30 м2	480,974 м3

Экспликация помещений на отм. +3,300			
№	Наименование помещения	Площадь, кв.м.	Объем
201	Холл	8,27	23,591
202	Санузел	10,95	31,755
203	Терраса	18,66	50,376
204	Спальня	19,62	56,902
205	Спальня	24,41	70,511
	Общая площадь этажа	81,91 м2	233,135 м3
Общая площадь дома		226,19	
Площадь жилая		88,70	
Площадь террас и балконов		44,97	
Общая площадь с учётом коэффициента		191,68	

ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	6	
Архитектор	С. А. Юнусов			Экспликации помещений			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

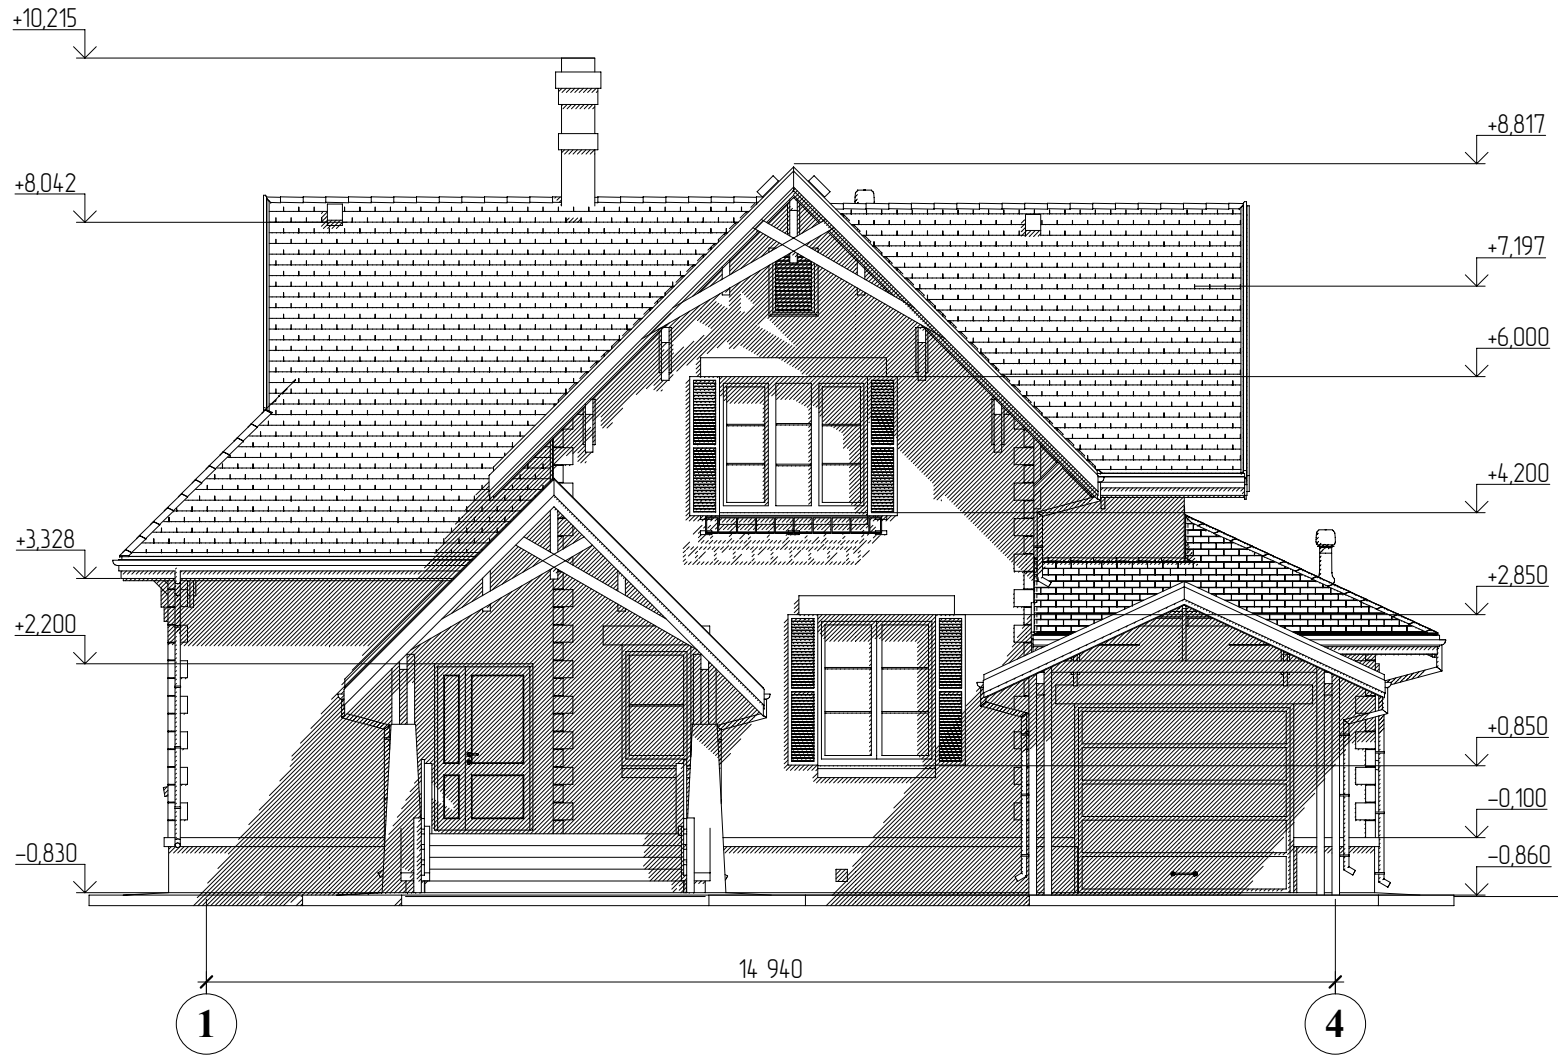


ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	7	
Архитектор	С. А. Юнусов			Фасад 1-4			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	




ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	8	
Архитектор	С. А. Юнусов			Фасад 4-1			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

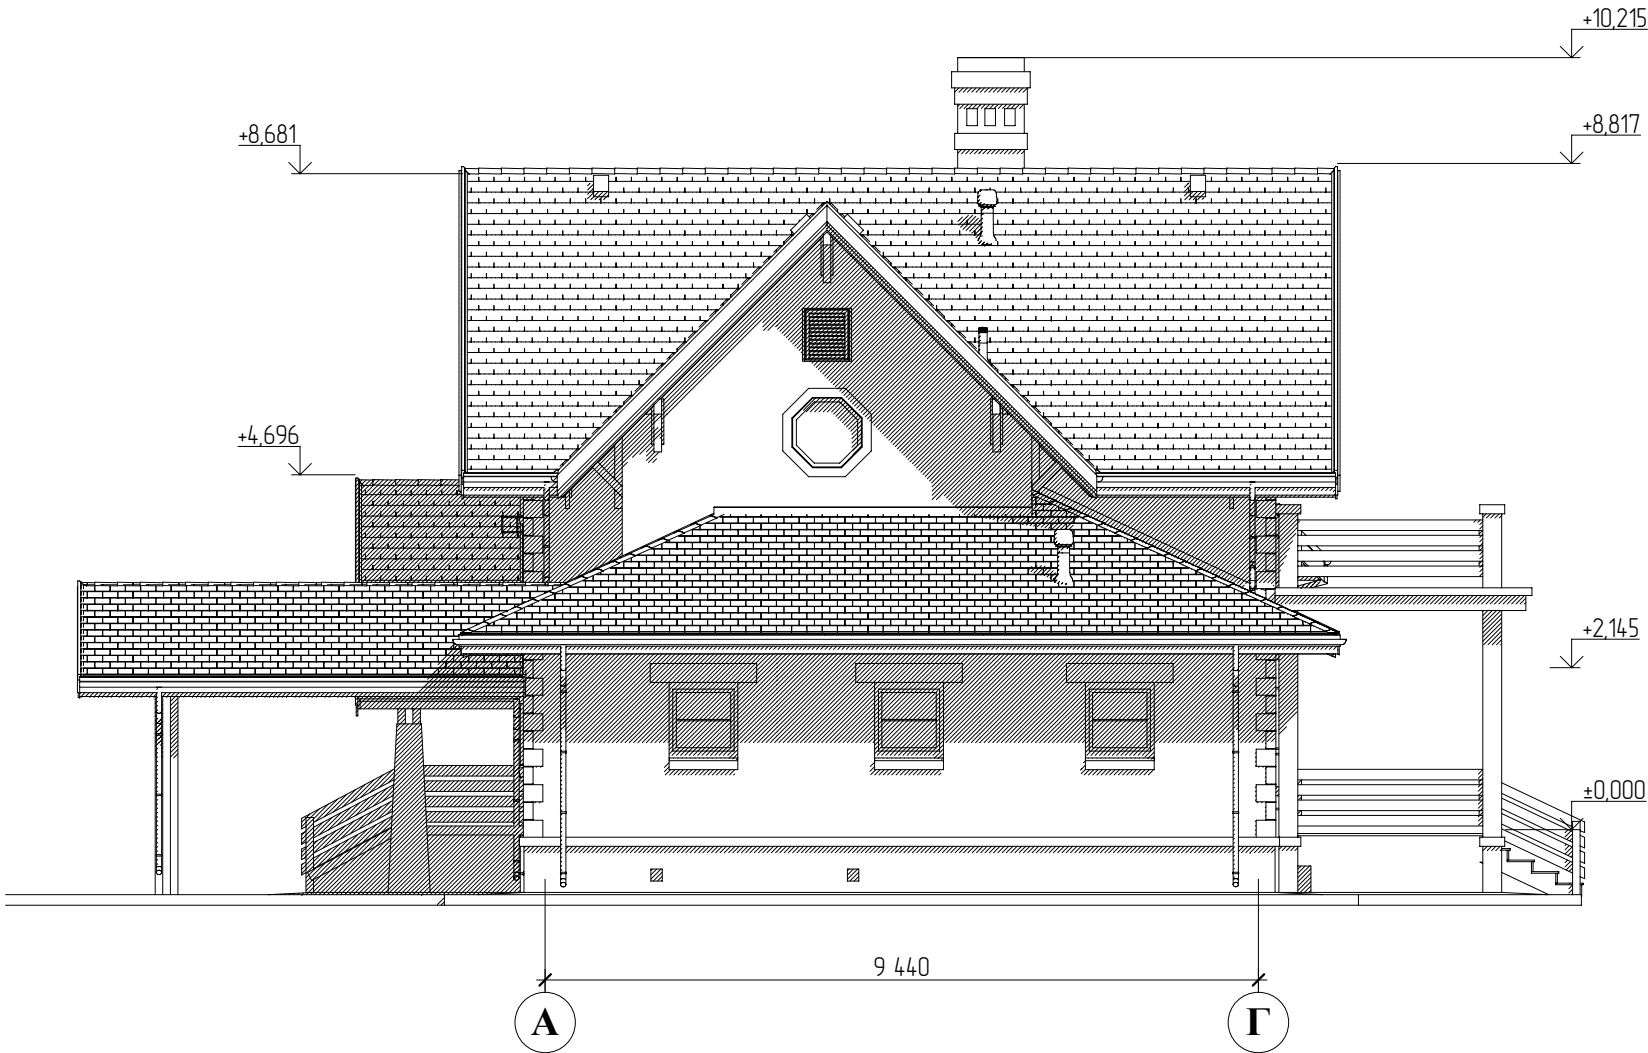


ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	9	
Архитектор	С. А. Юнусов			Фасад А-Г			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

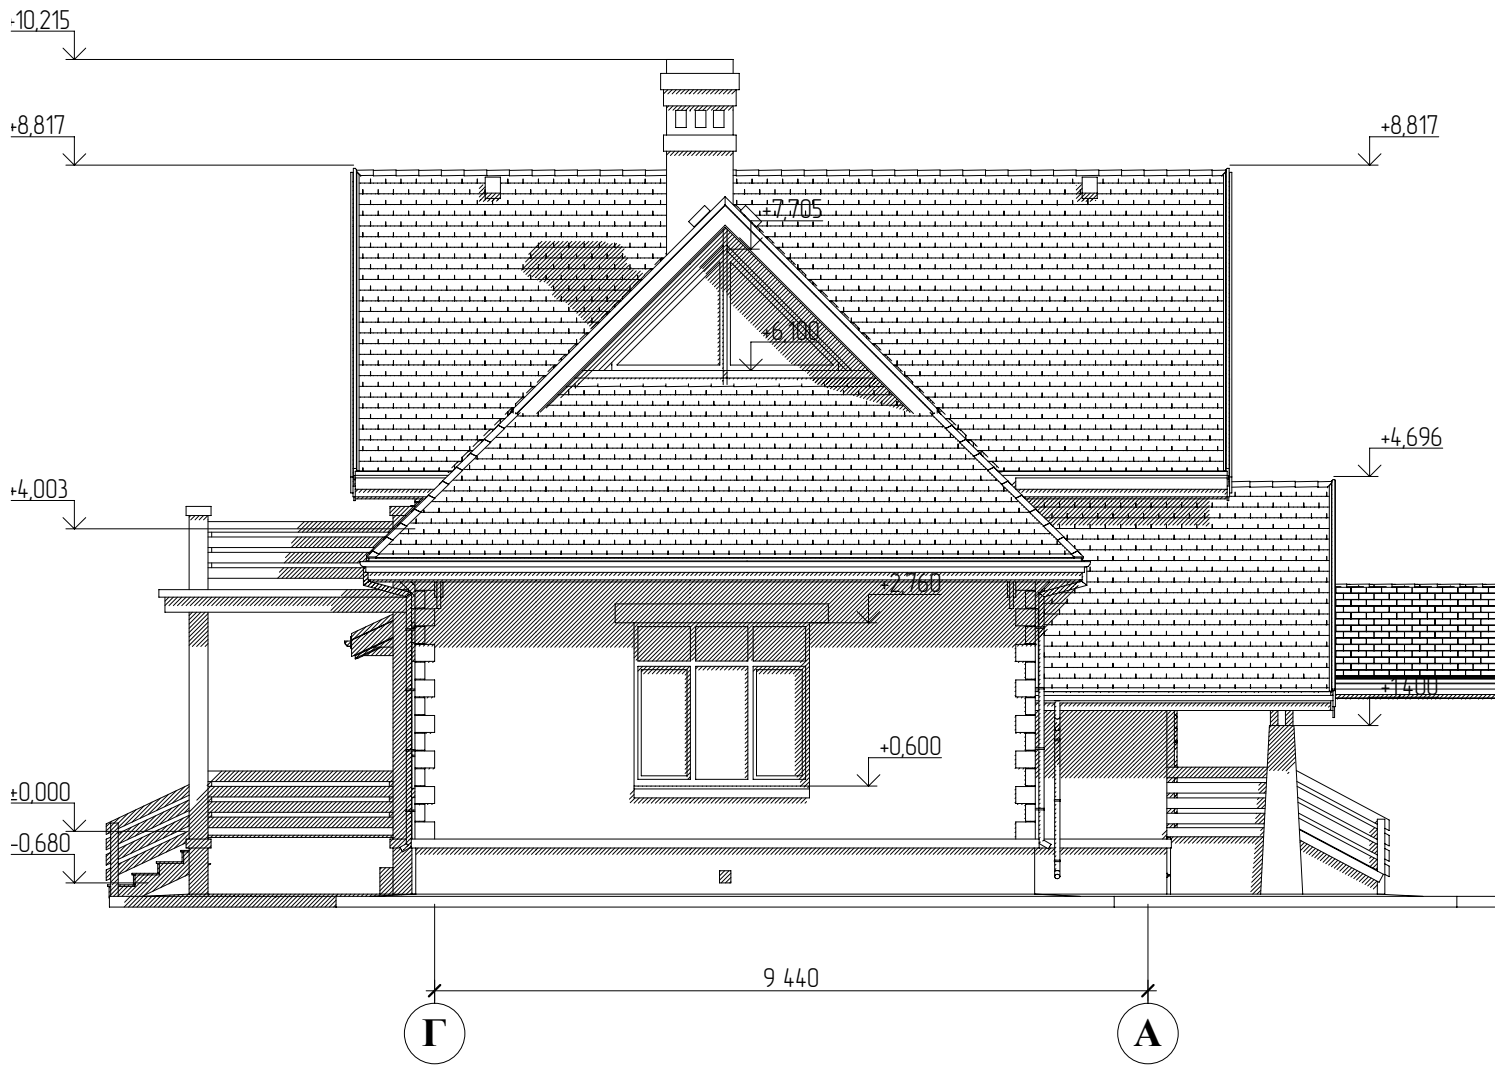

ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	10	
Архитектор	С. А. Юнусов			Фасад Г-А			
Выполнил							
Н.контроль							


СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

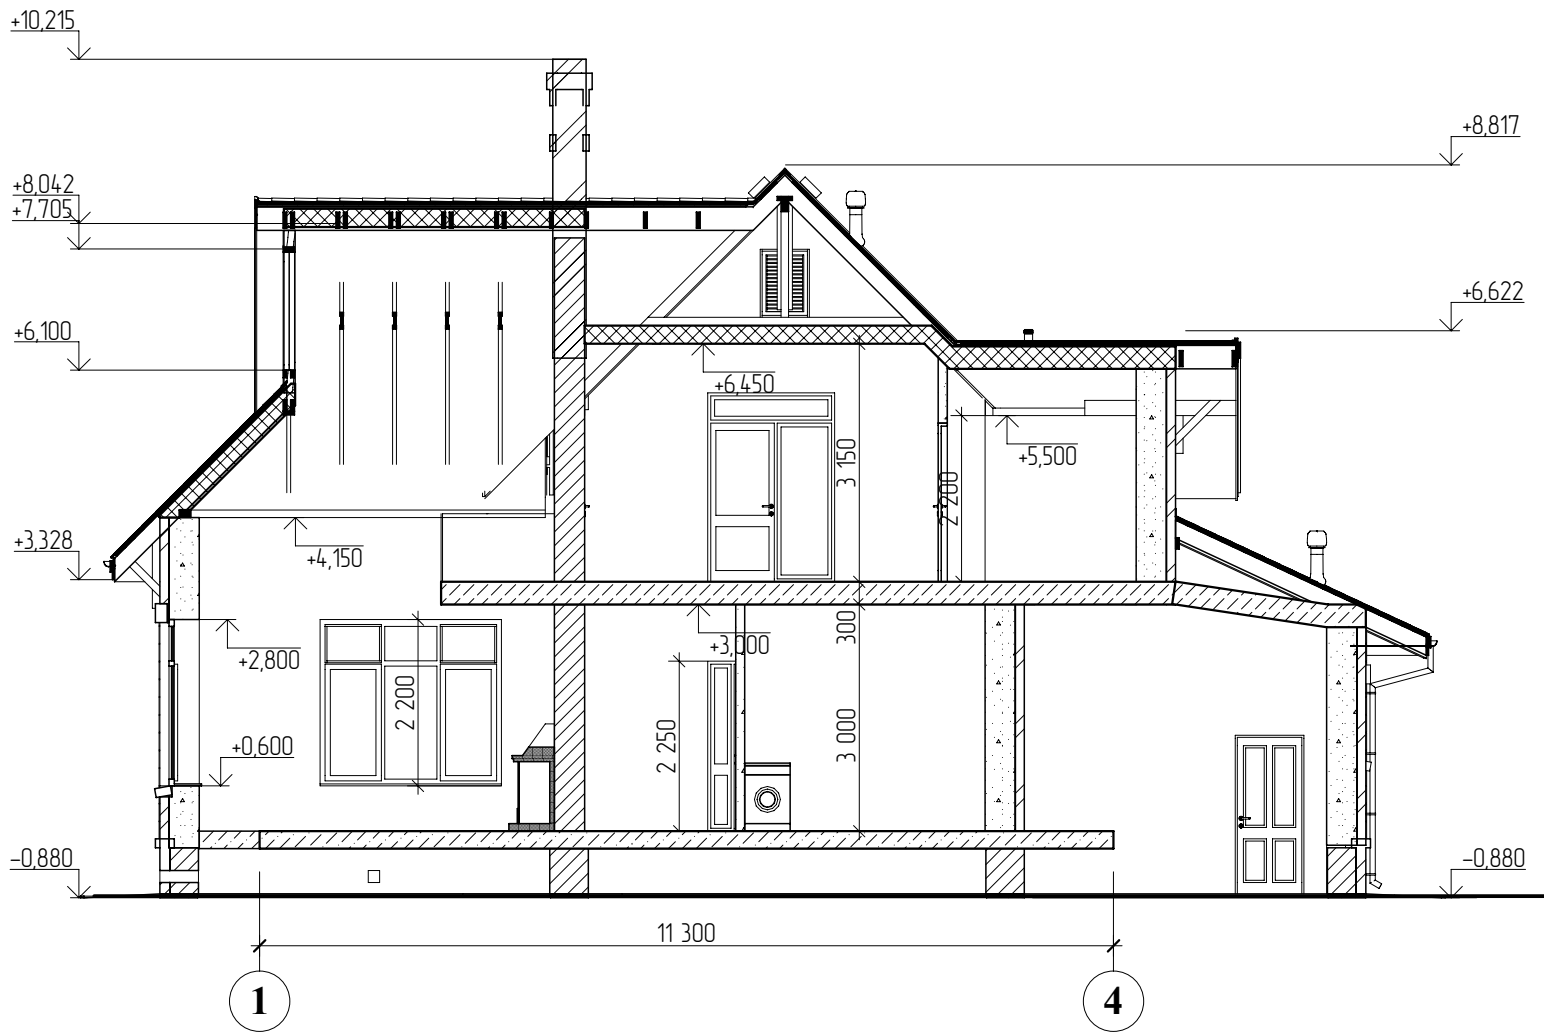

ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	11	
Архитектор	С. А. Юнусов			Разрез 1-1			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

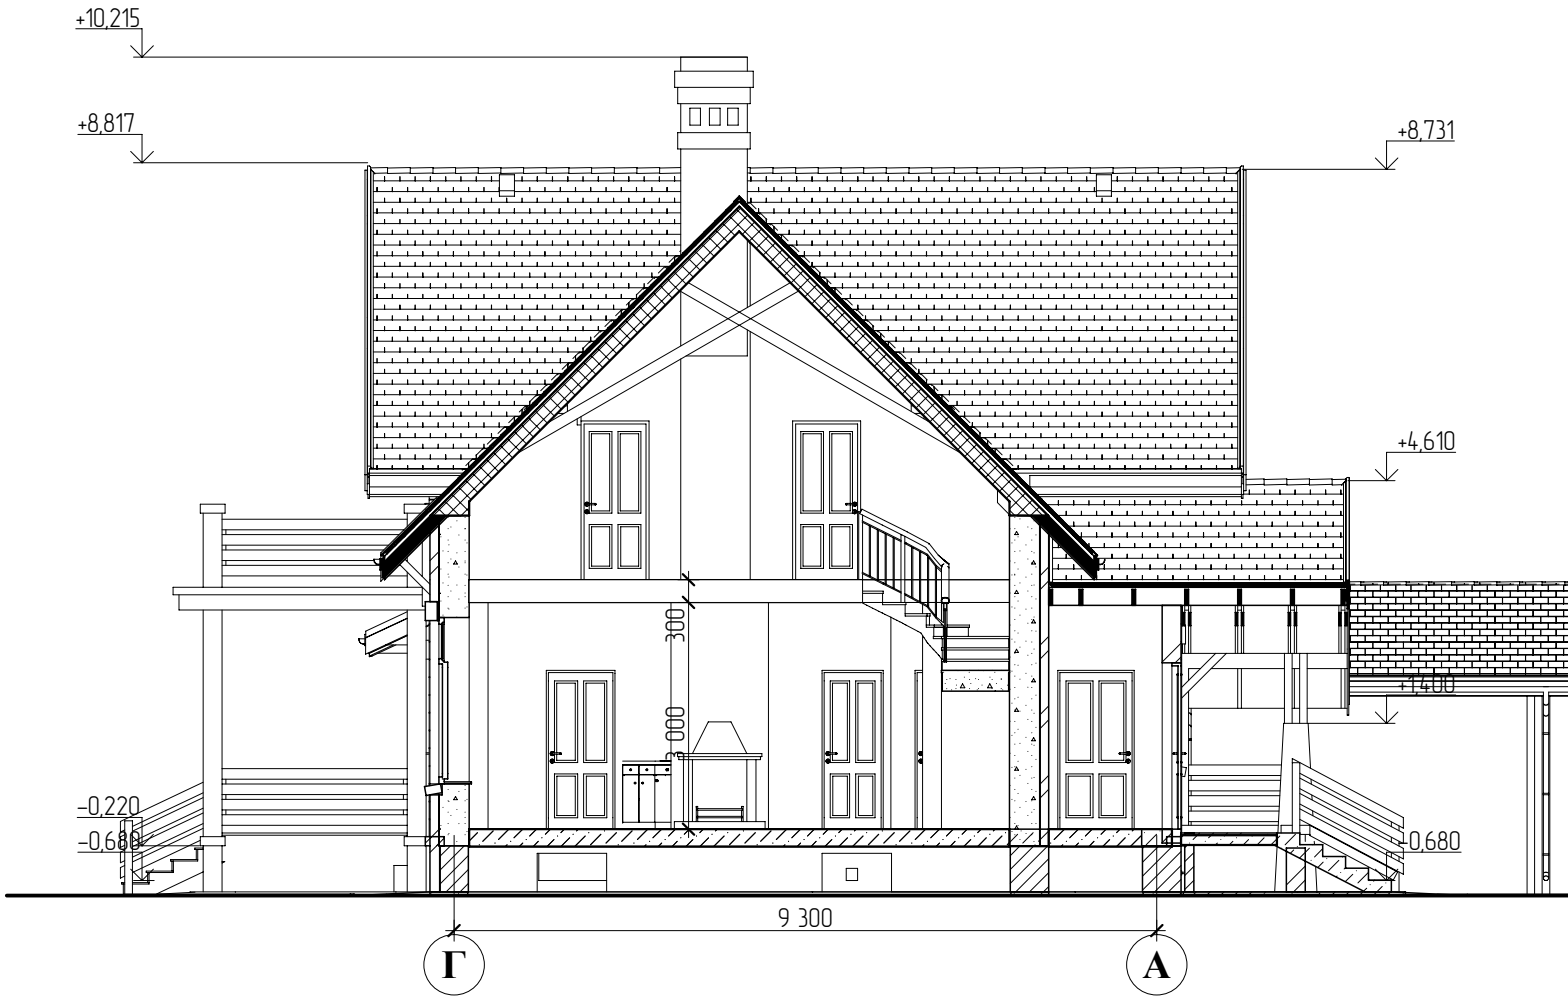

ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	12	
Архитектор	С. А. Юнусов			Разрез 2-2			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	



ГИП	К.С. Юнусова			Визуализация	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				13

СОГЛАСОВАНО:			

Подпись и дата

ИНВ. N подл.



ГИП	К.С. Юнусова
Архитектор	С. А. Юнусов

	К.С. Юнусова
о	С. А. Юнусов


Визуализация

Лист
14

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	




СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

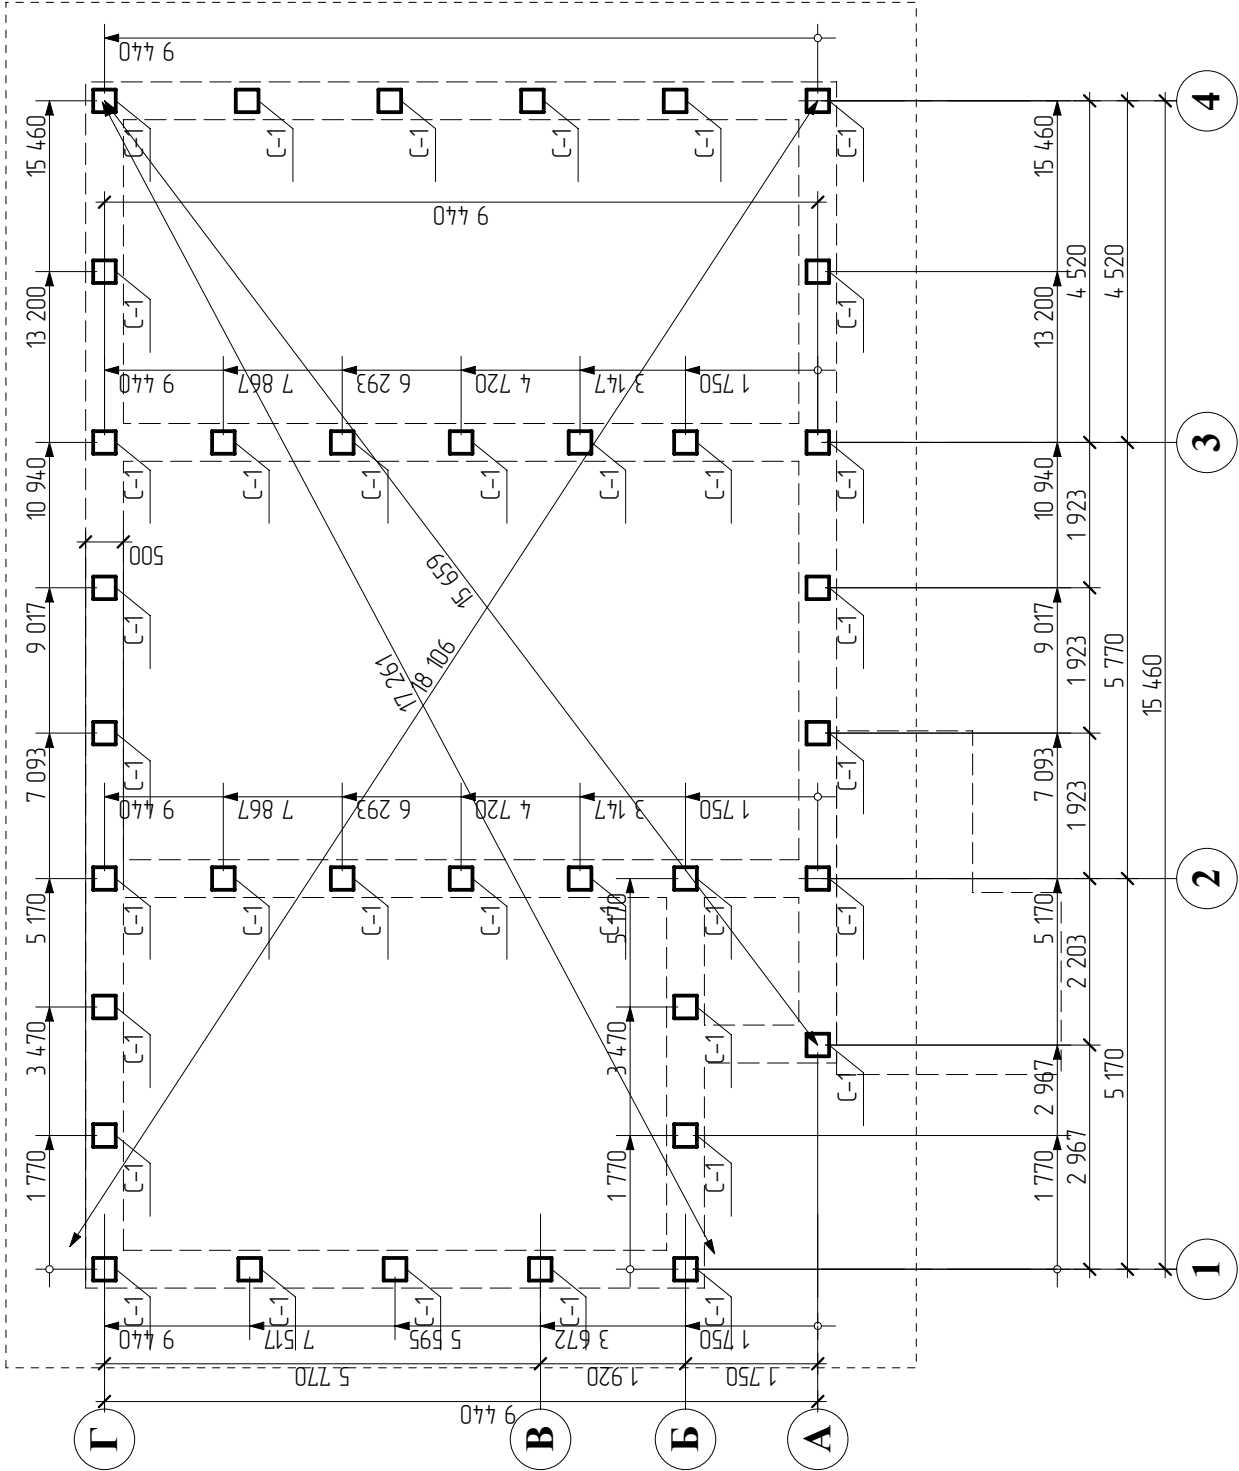

Спецификация свай


Поз.	Обозначение	Наимеование	Кол-во	Масса ед.	Примечание	
С-1	ГОСТ 19804-91	Свая 4000х300х300мм	36	1080,00		
				38880,00		
ГАП	С. А. Юнусов		Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стация	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова			РП	16	
Архитектор	С. А. Юнусов					
Выполнил						
Н.контроль						
Схема расположения свай						

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

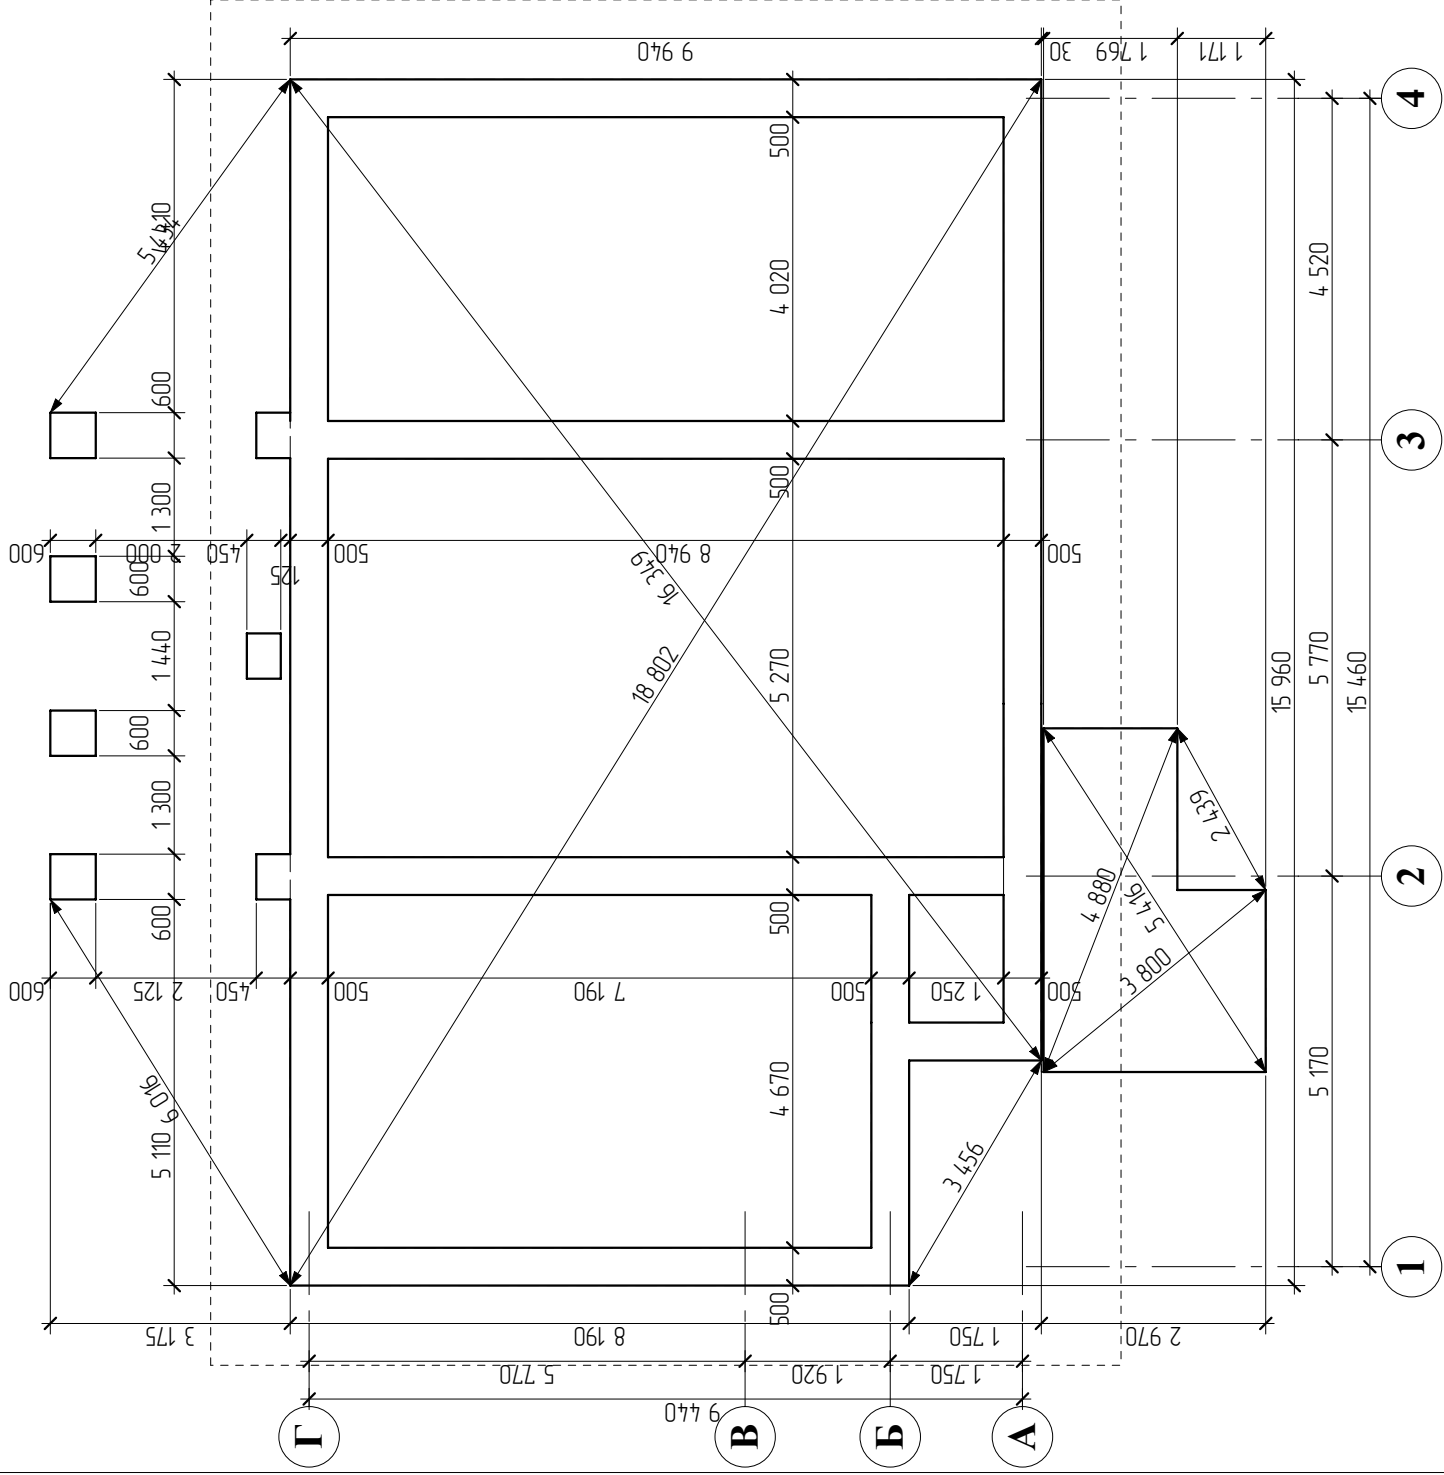


ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115		Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова			к. п. "Курортный" Омского р-на		РП	17	
Архитектор	С. А. Юнусов			Ростверки				
Выполнил								
Н.контроль								

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

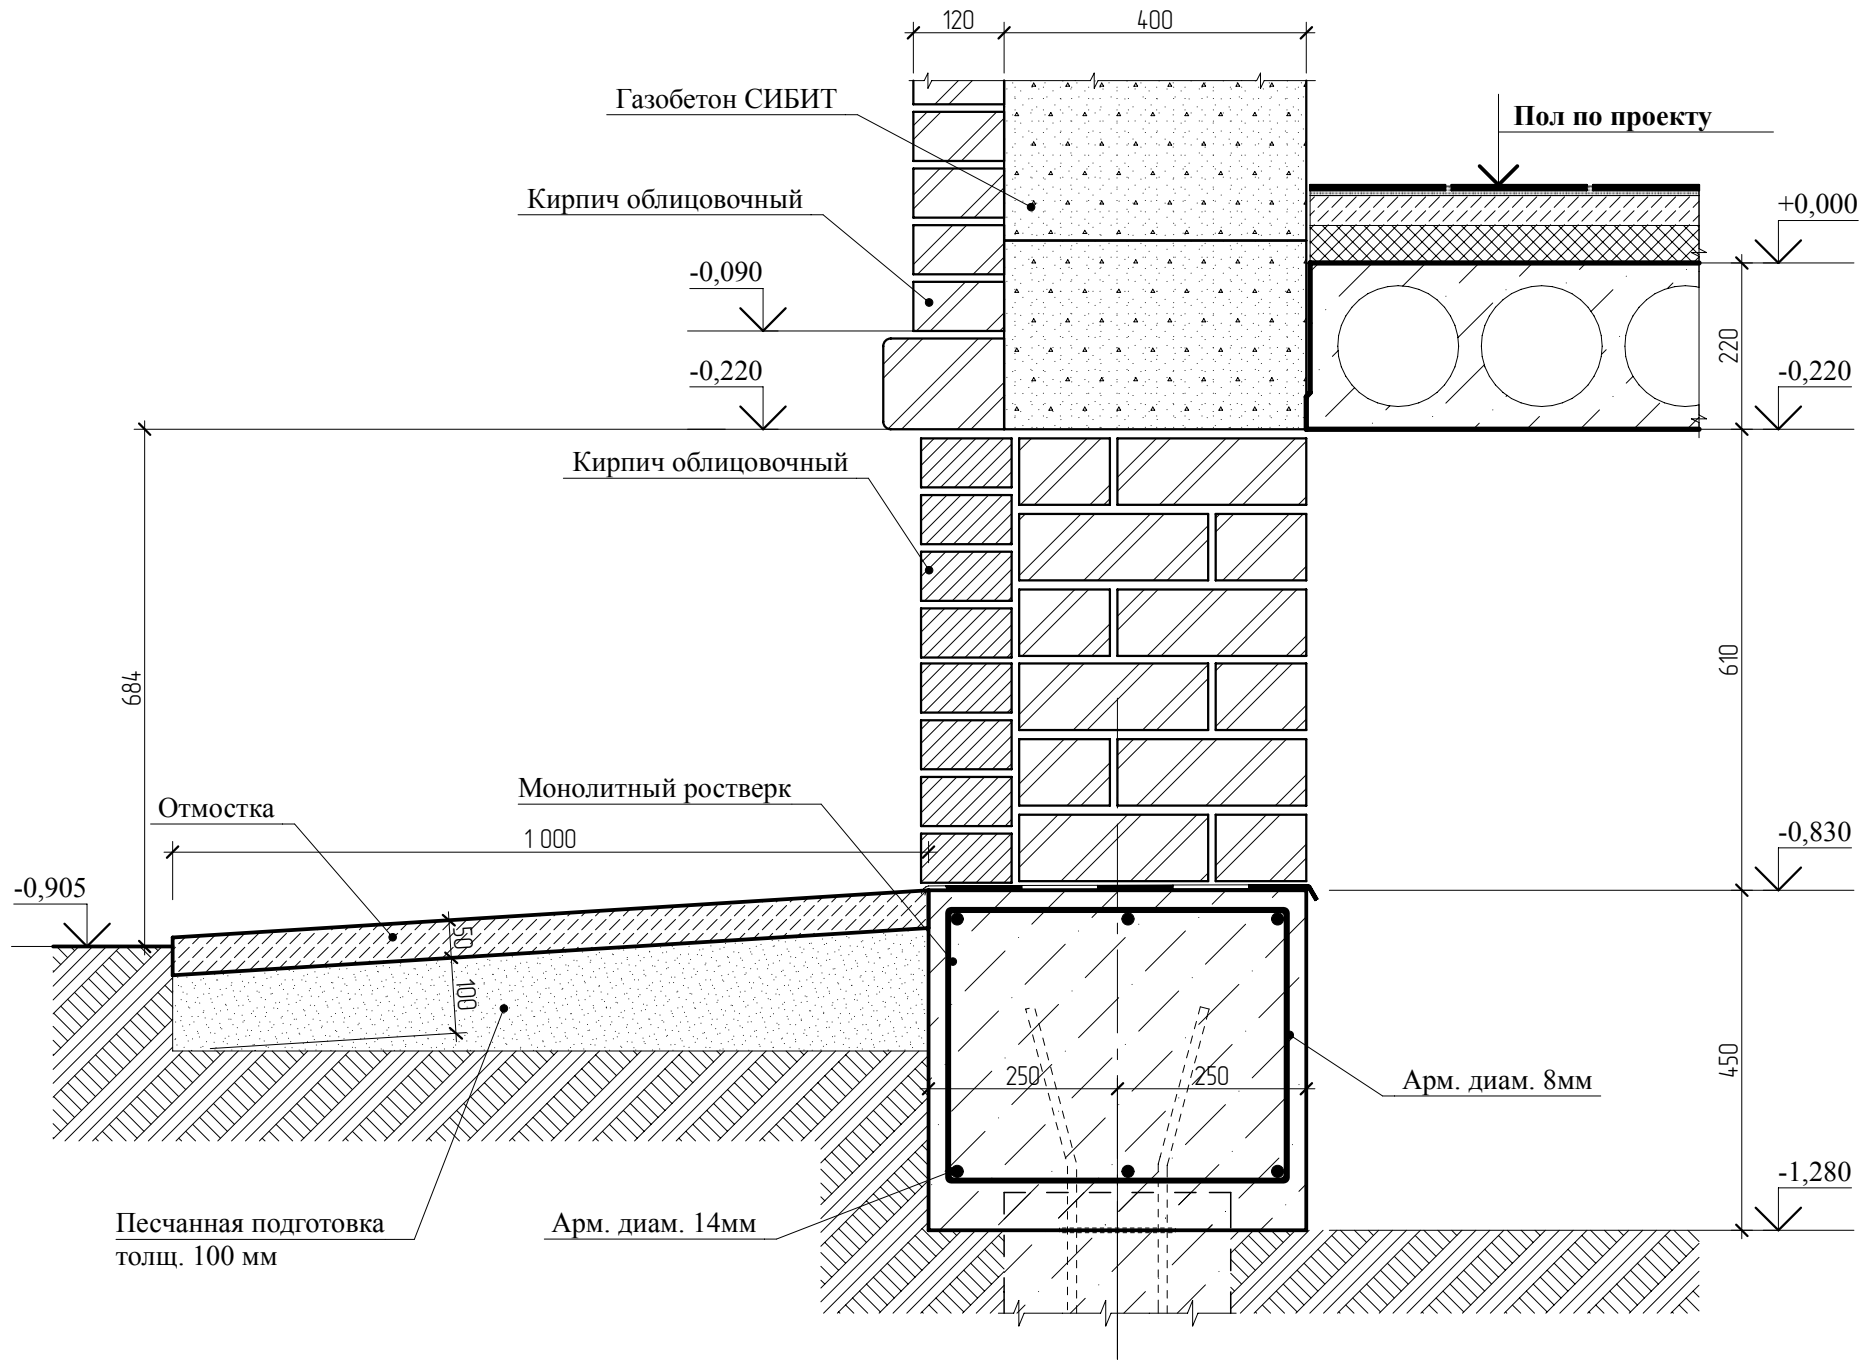

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

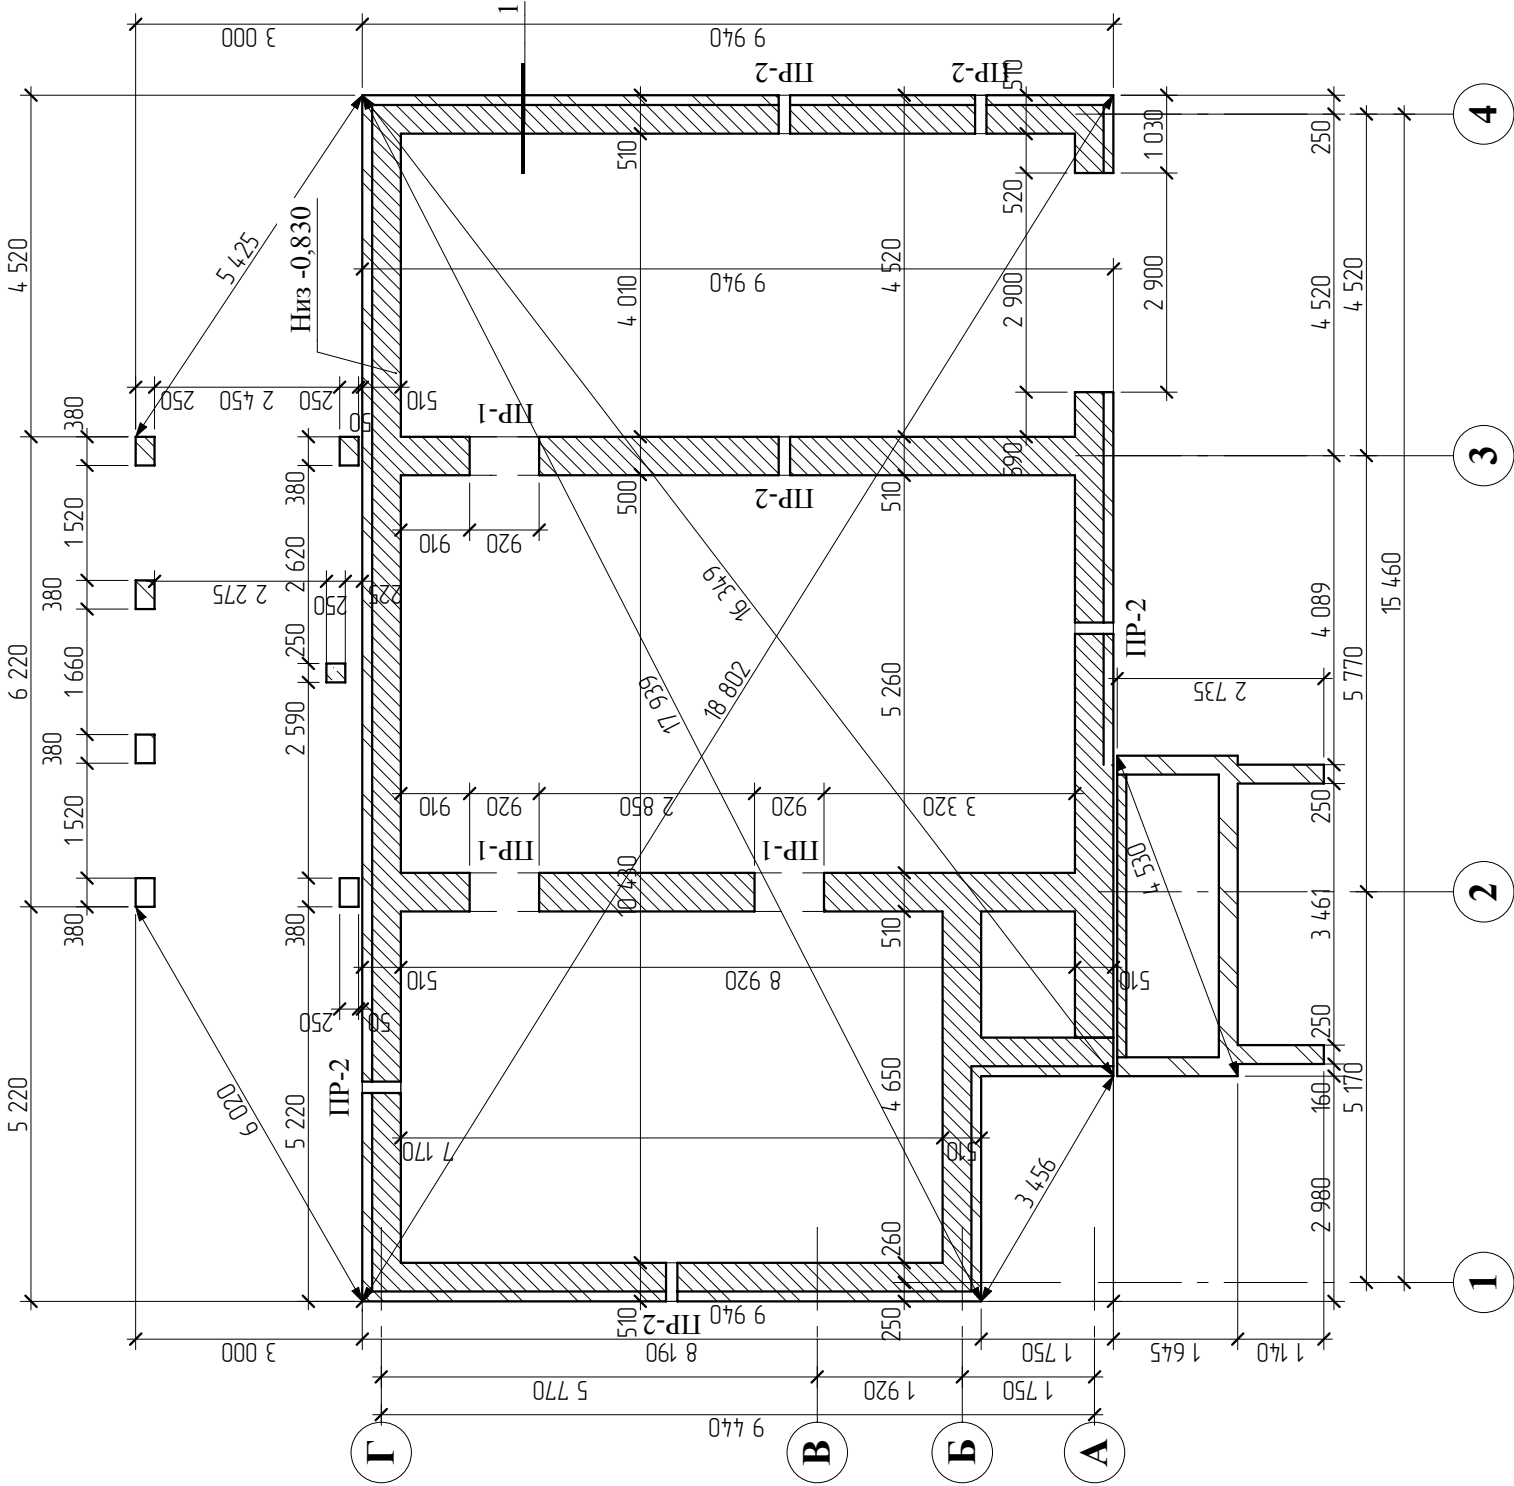

Экспликация отверстий


Поз.	Отм. низа	Габариты	Примечание			
ПР-1	-830	920x510				
ПР-2	-680	150x160	Продух			
ГАП	С. А. Юнусов		Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стация	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова			РП	19	
Архитектор	С. А. Юнусов		Схема расположения цоколя			
Выполнил						
Н.контроль						

СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N		


Спецификация элементов перекрытий цоколя

Поз.	Обозначение	Наимеование	Кол-во	Масса ед.	Примечание
Б-4	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=2,45 м	2	17,15	
Б-9	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=1,52 м	2	10,64	
Б-10	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=1,66 м	1	11,62	
Б-12	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 100х200, L=2,06 м	1	28,91	
Б-13	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 100х200, L=3,04 м	1	42,63	
Б-14	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 100х200, L=3,10 м	1	43,40	
Б-15	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 100х200, L=4,08 м	1	57,12	
Б-16	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=2,85 м	12	19,95	
К-1	ГОСТ 8486-86	Косоур, брус 50х250, L=1,68 м	5	14,66	
Л-1	ГОСТ 8486-86	Лежень, брус 150х50, L=1,96 м	1	10,29	
ПБ-1	Серия ИЖ 568-03	Пб 57-12-8	8	---	
ПБ-2	Серия ИЖ 568-03	Пб 22-12-8	1	---	
ПБ-3	Серия ИЖ 568-03	Пб 51-12-8	6	---	
				562,26	

СОГЛАСОВАНО:				Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

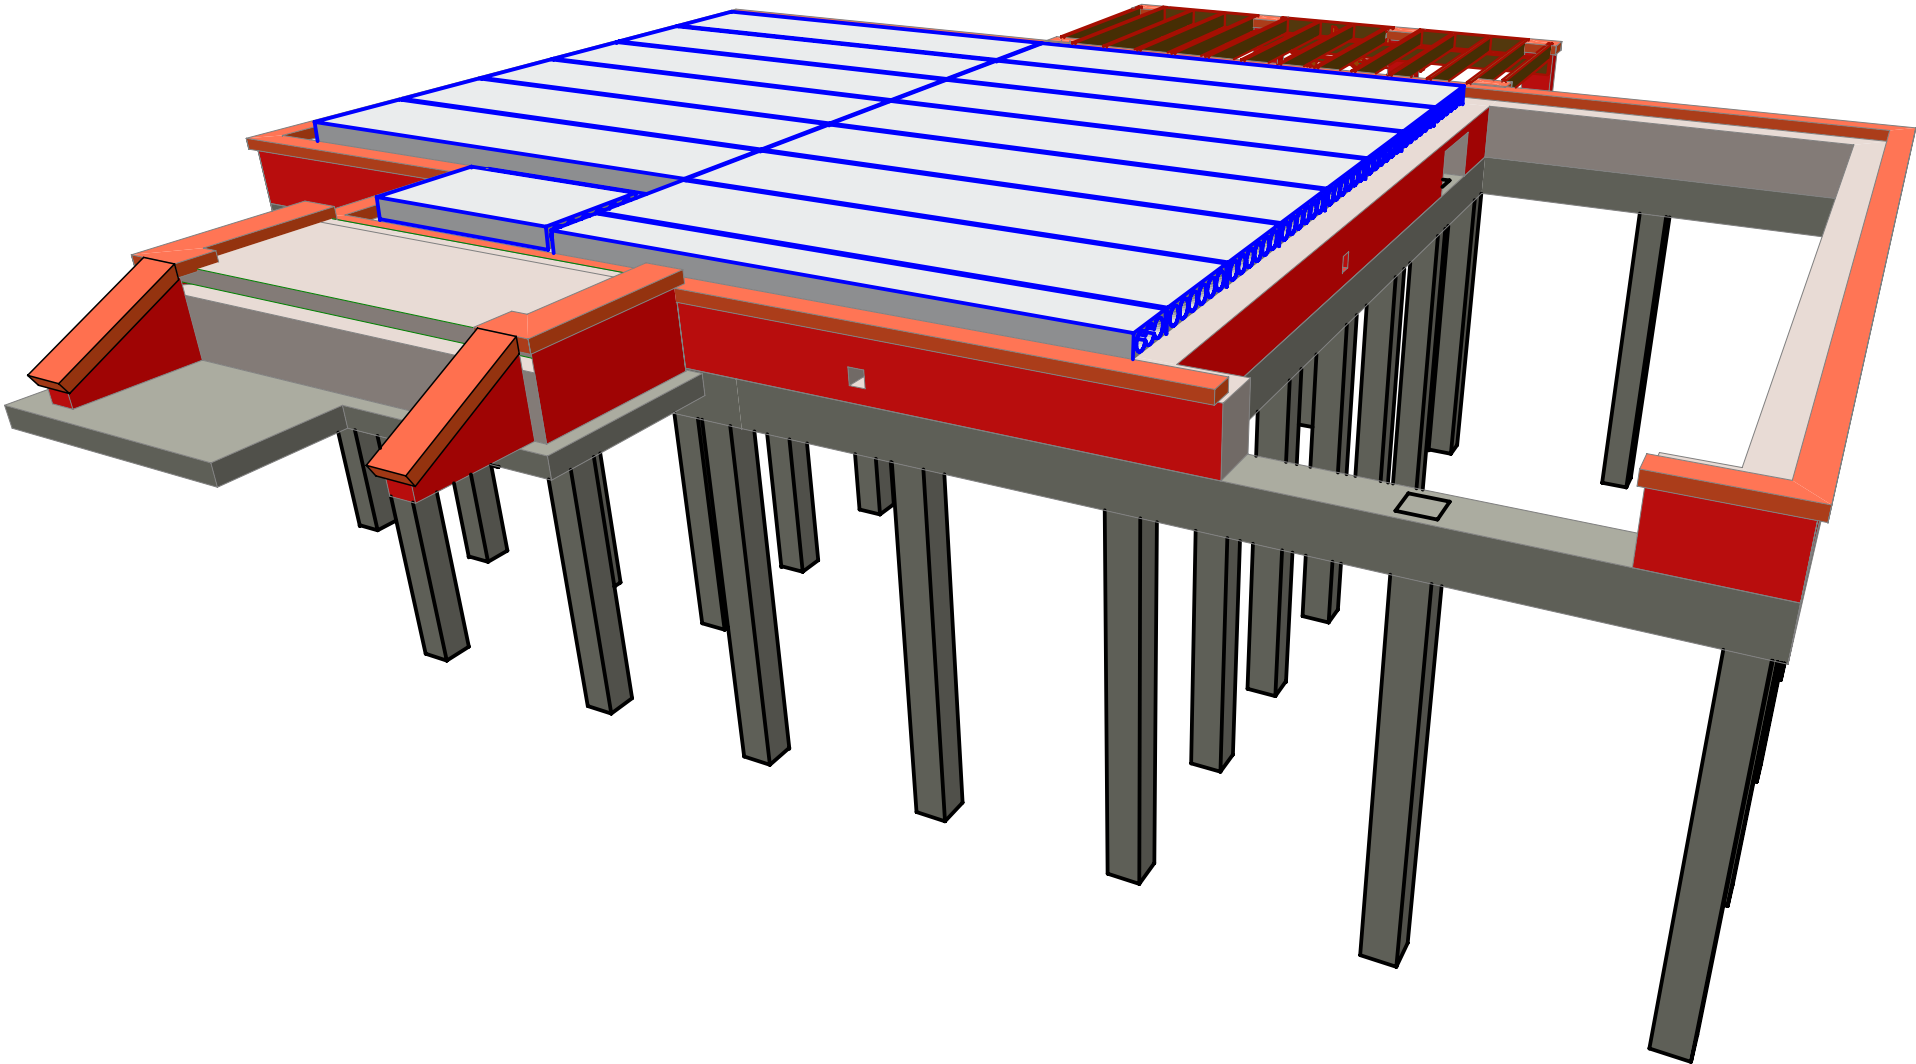

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

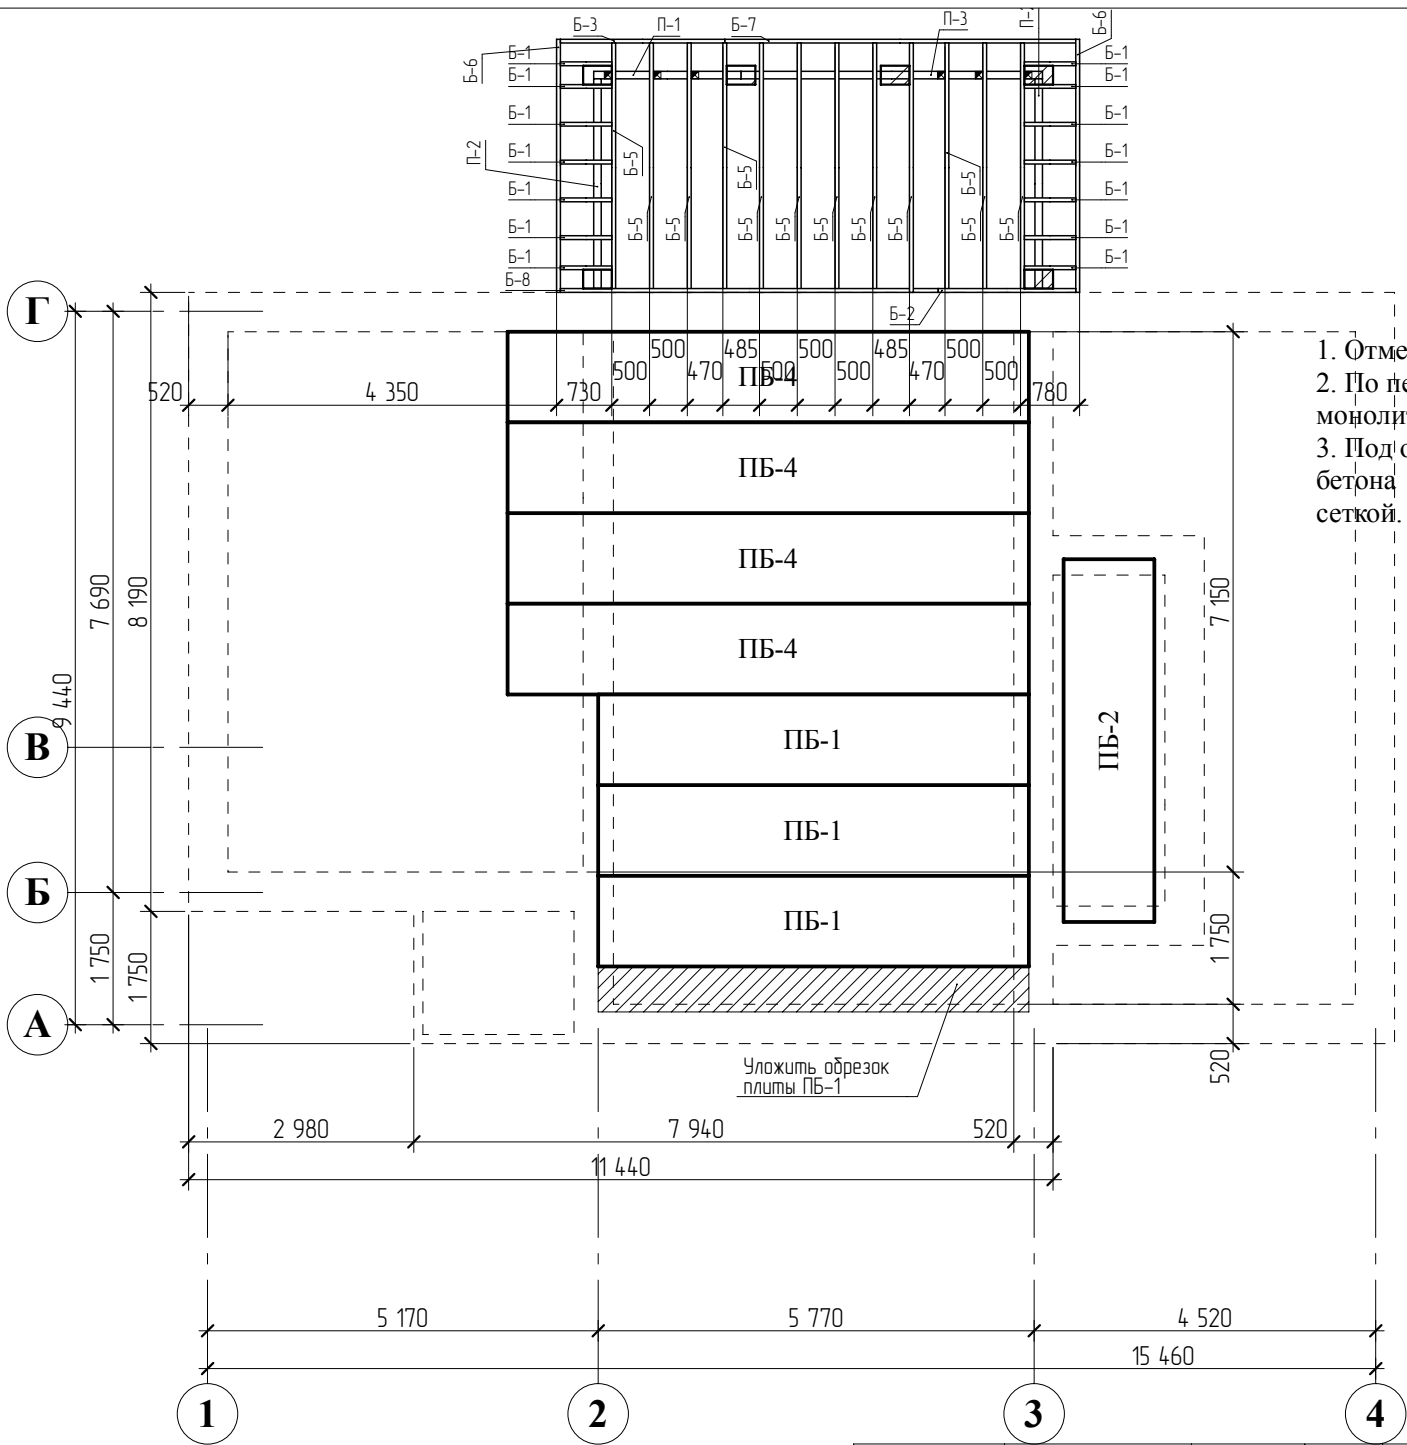

1. Отметка низа плиты +3,000.
2. По периметру перекрытия выполнить обвязочный монолитный пояс.
3. Под опирание плит выполнить опорный пояс из бетона марки В-15 с армированием кладочной сеткой. Толщина опорного пояса не менее 40мм.


			СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N				
Спецификация элементов перекрытия первого этажа						
Поз.	Обозначение	Наимеование	Кол-во	Масса ед.	Примечание	
1	Петротех	Уголок крепёжный 90х90х65х2мм (У)	6	---		
Б-1	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=0,68 м	14	4,76		
Б-2	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=1,82 м	1	12,74		
Б-3	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=2,18 м	1	15,23		
Б-5	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=3,30 м	12	23,10		
Б-6	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=3,35 м	2	23,45		
Б-7	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=4,65 м	1	32,52		
Б-8	ГОСТ 8486-86	Балка, брус 50х200, L=5,00 м	1	35,00		
П-1	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=1,95 м	1	27,30		
П-2	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=2,77 м	2	38,85		
П-3	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=3,99 м	1	55,86		
ПБ-1	Серия ИЖ 568-03	ПБ 57-12-8	3	---		
ПБ-2	Серия ИЖ 568-03	ПБ 25-12-8	1	---		
ПБ-4	Серия ИЖ 568-03	ПБ 68-12-8	4	---		
				647,04		

ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	24	
Архитектор	С. А. Юнусов				Спецификация элементов перекрытия		
Выполнил							
Н. контроль							


СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N		

Материал стен		
	Конструкция	Объём, куб.м.
Газобетон 120		
	Перегородки	10,316
	Пирамиды	0,689
Газобетон 400		
	Нар. стена	98,352
	Нар. стена (ж)	6,070
Кирпич		
	Дымоход	1,342
	Колонны	2,686
	Нар. стена	32,285
	Фронтон	1,517
	Ц Карнизы	1,730
кирпич обыкновенный		
	Столб	5,357
		160,346 м3

СОГЛАСОВАНО:		Взамен инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.

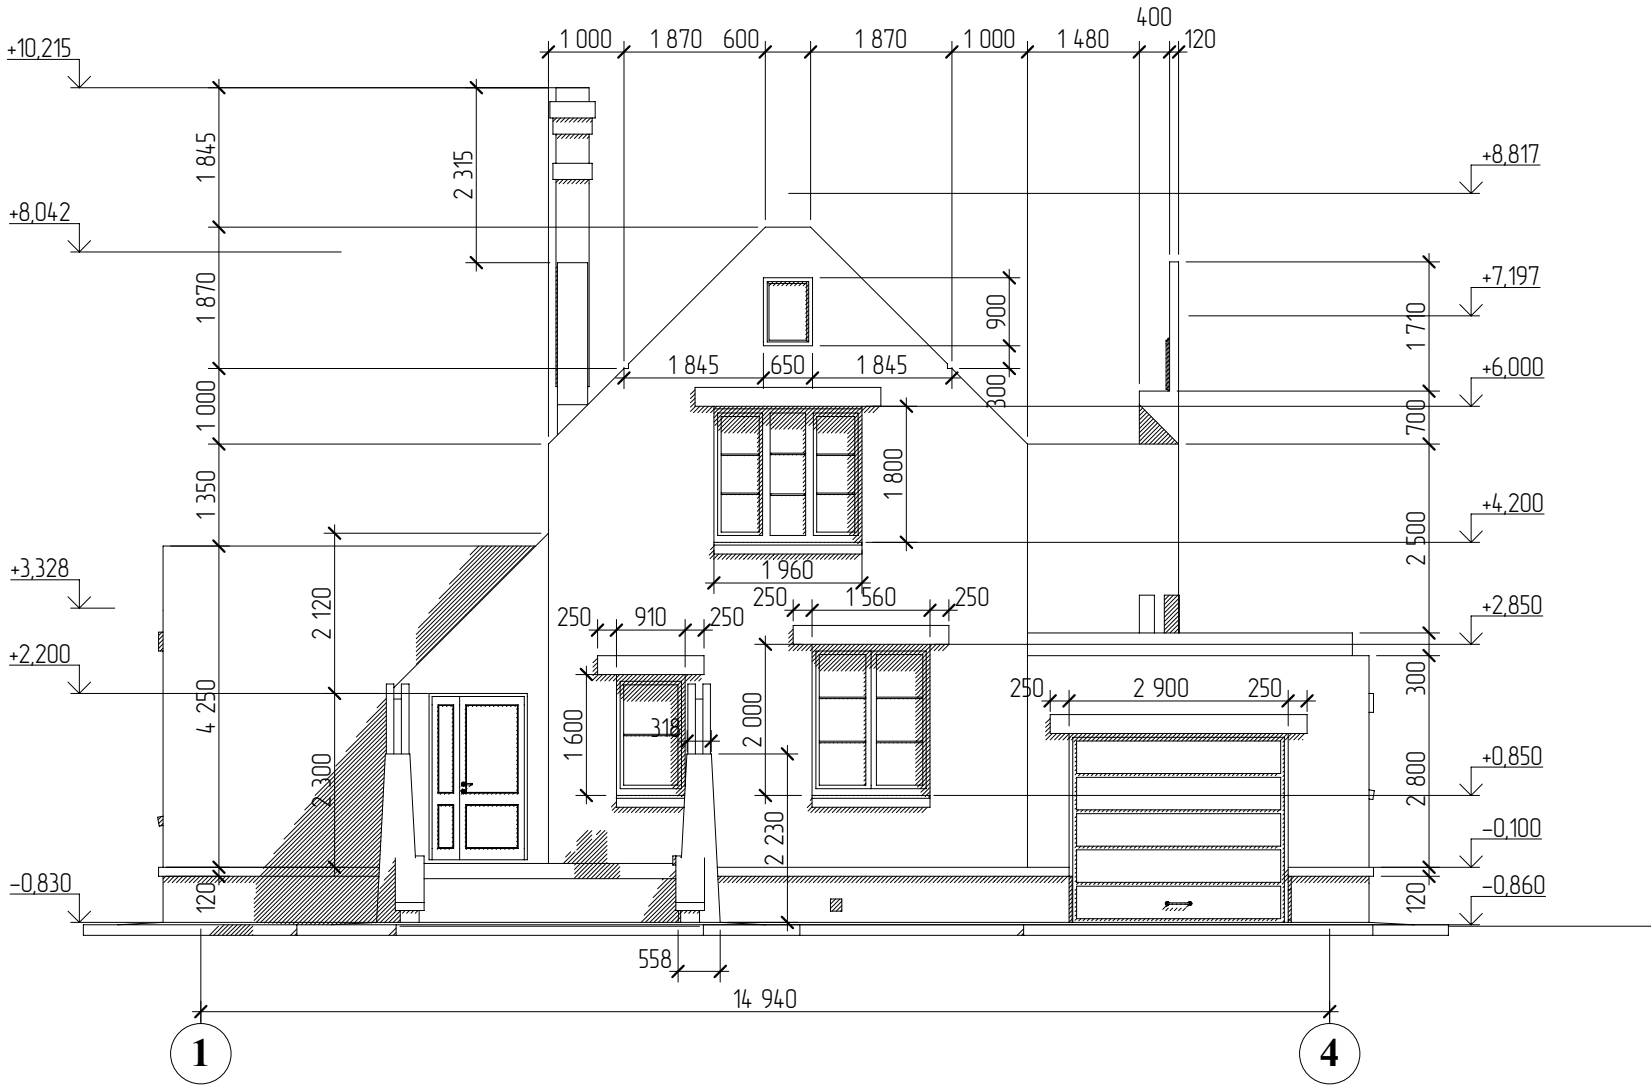


СОГЛАСОВАНО:		Взамен инв. N	Подпись и дата	
Инв. N подл.				

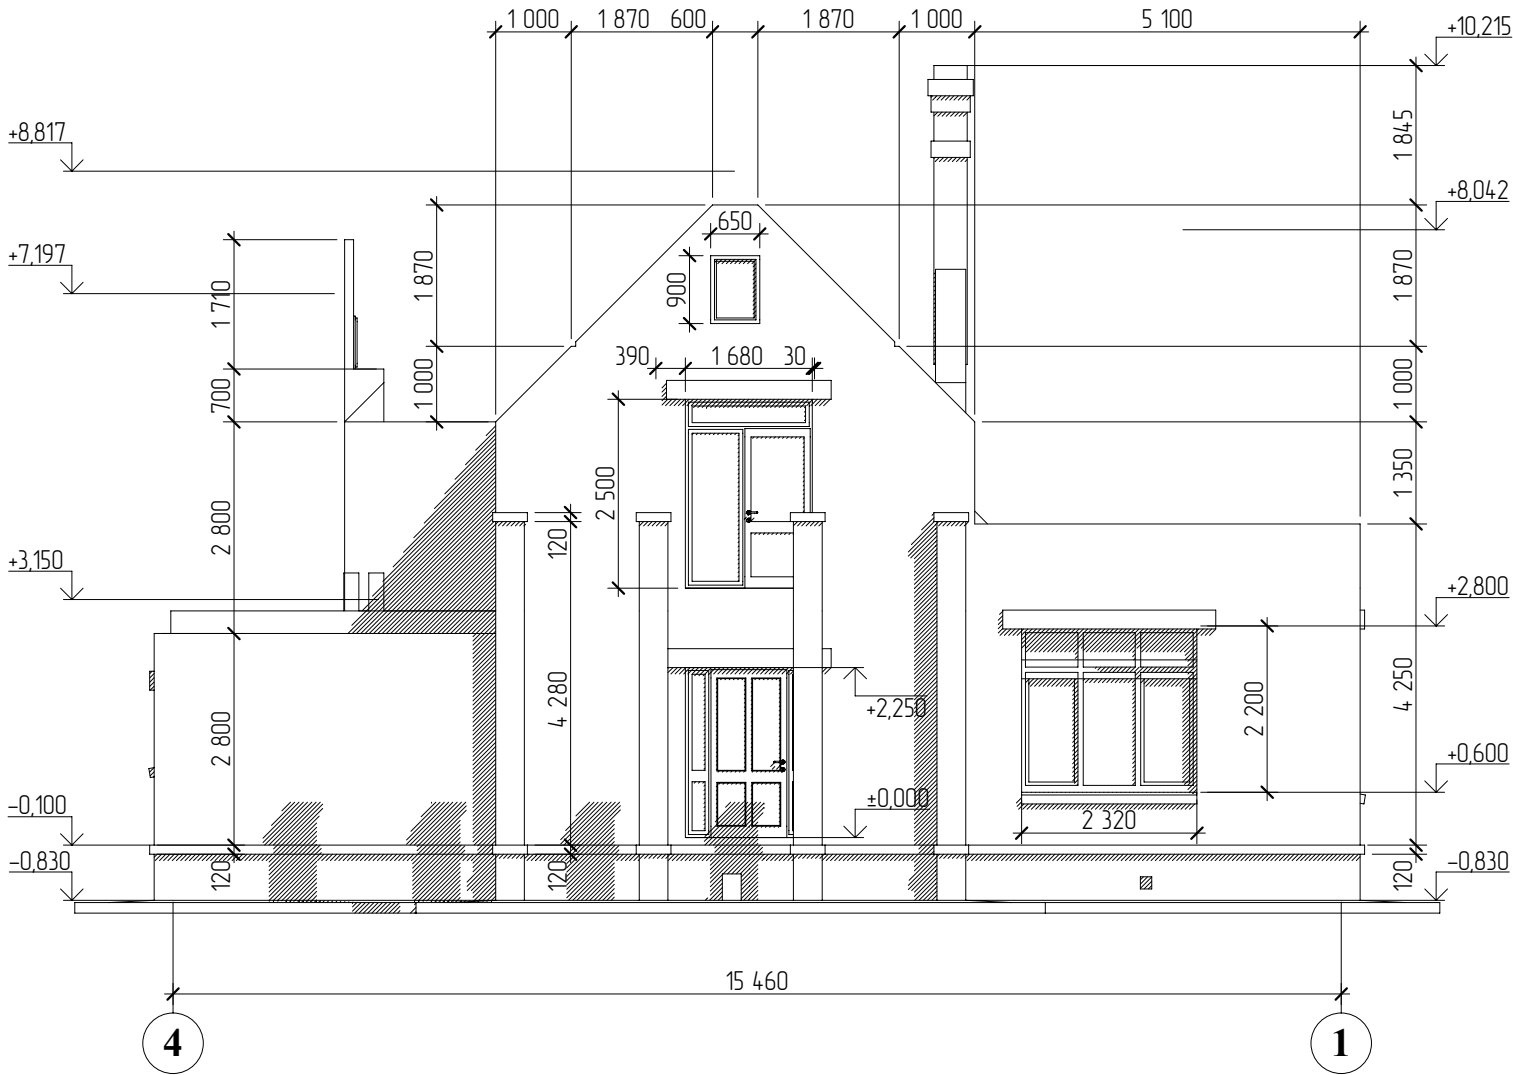


[illegible]

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N
--------------	----------------	---------------

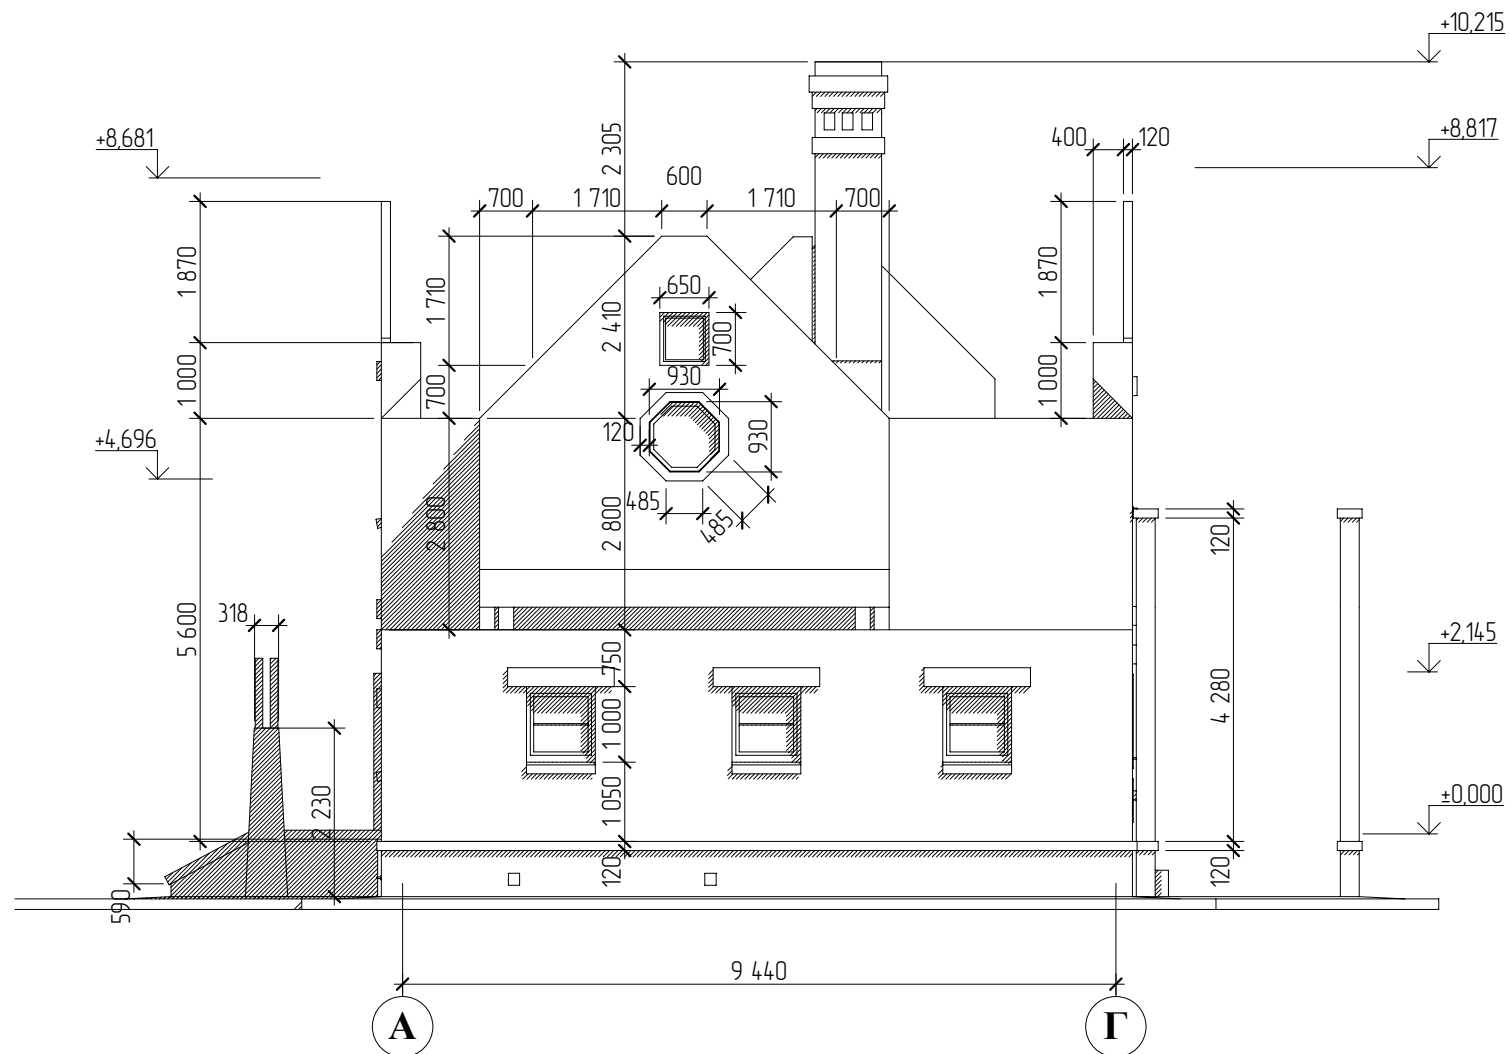


ГИП	К.С. Юнусова			Кладка фасадов	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				30

СОГЛАСОВАНО:		Взамен инв. N	Подпись и дата	
Инв. N подл.				

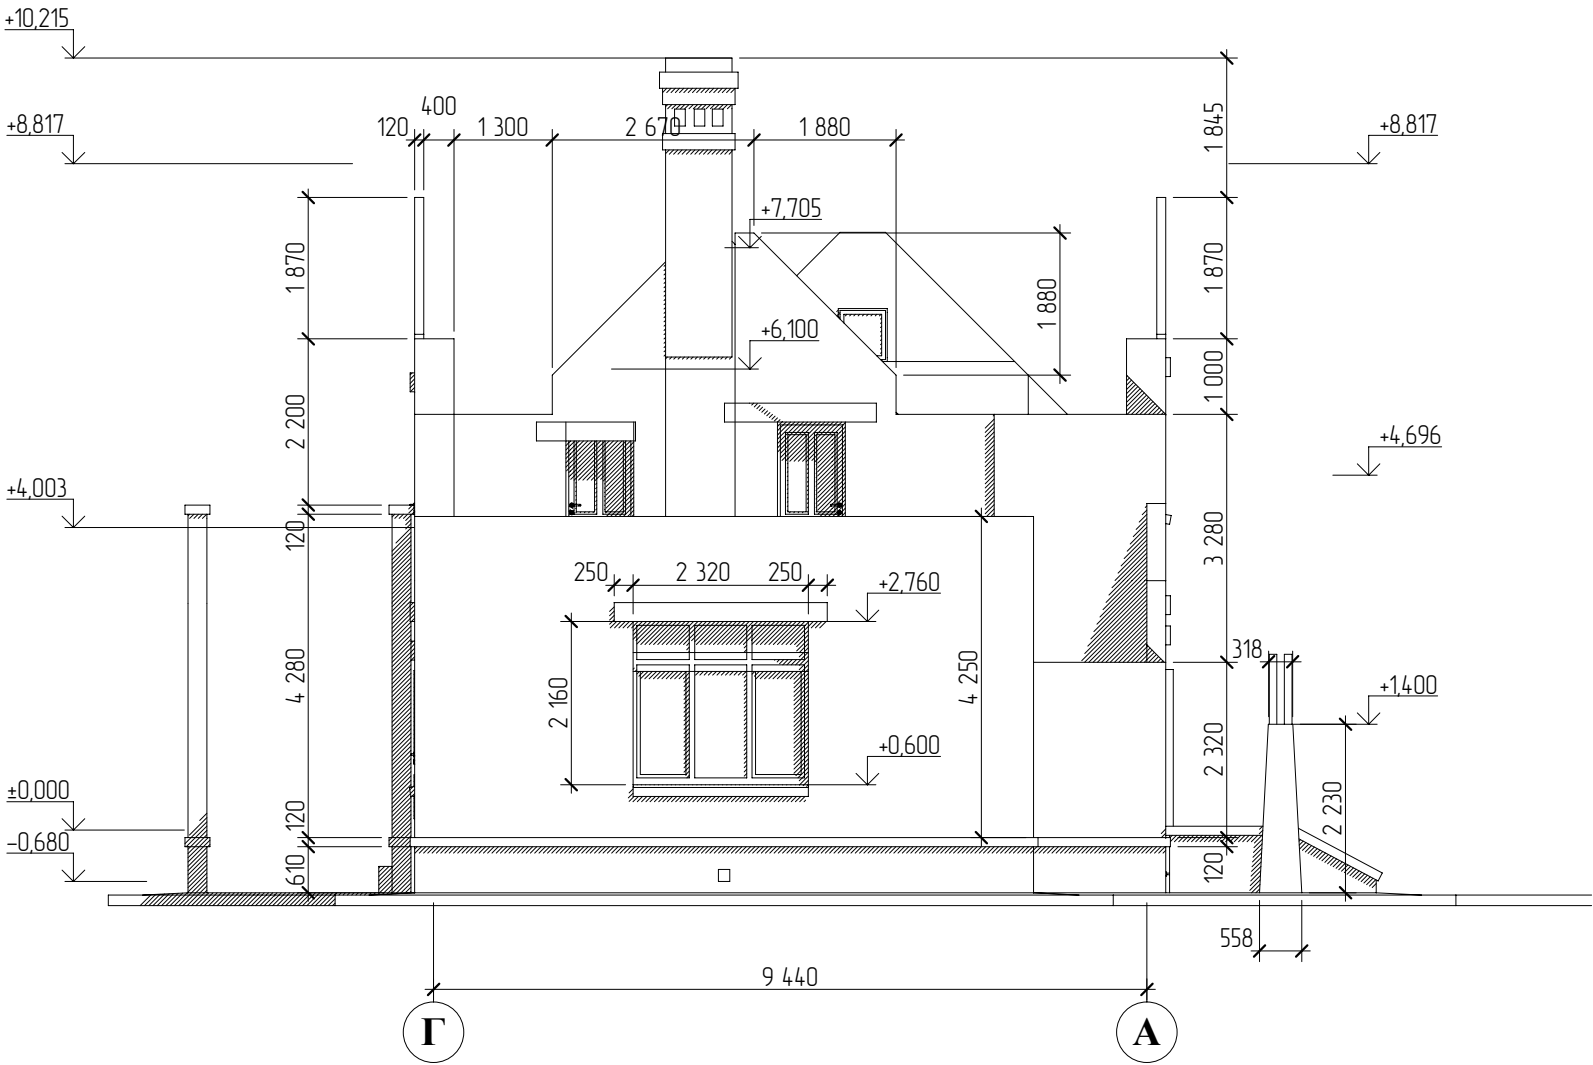


Инв. N подл.		Подпись и дата		Взамен инв. N		СОГЛАСОВАНО:			

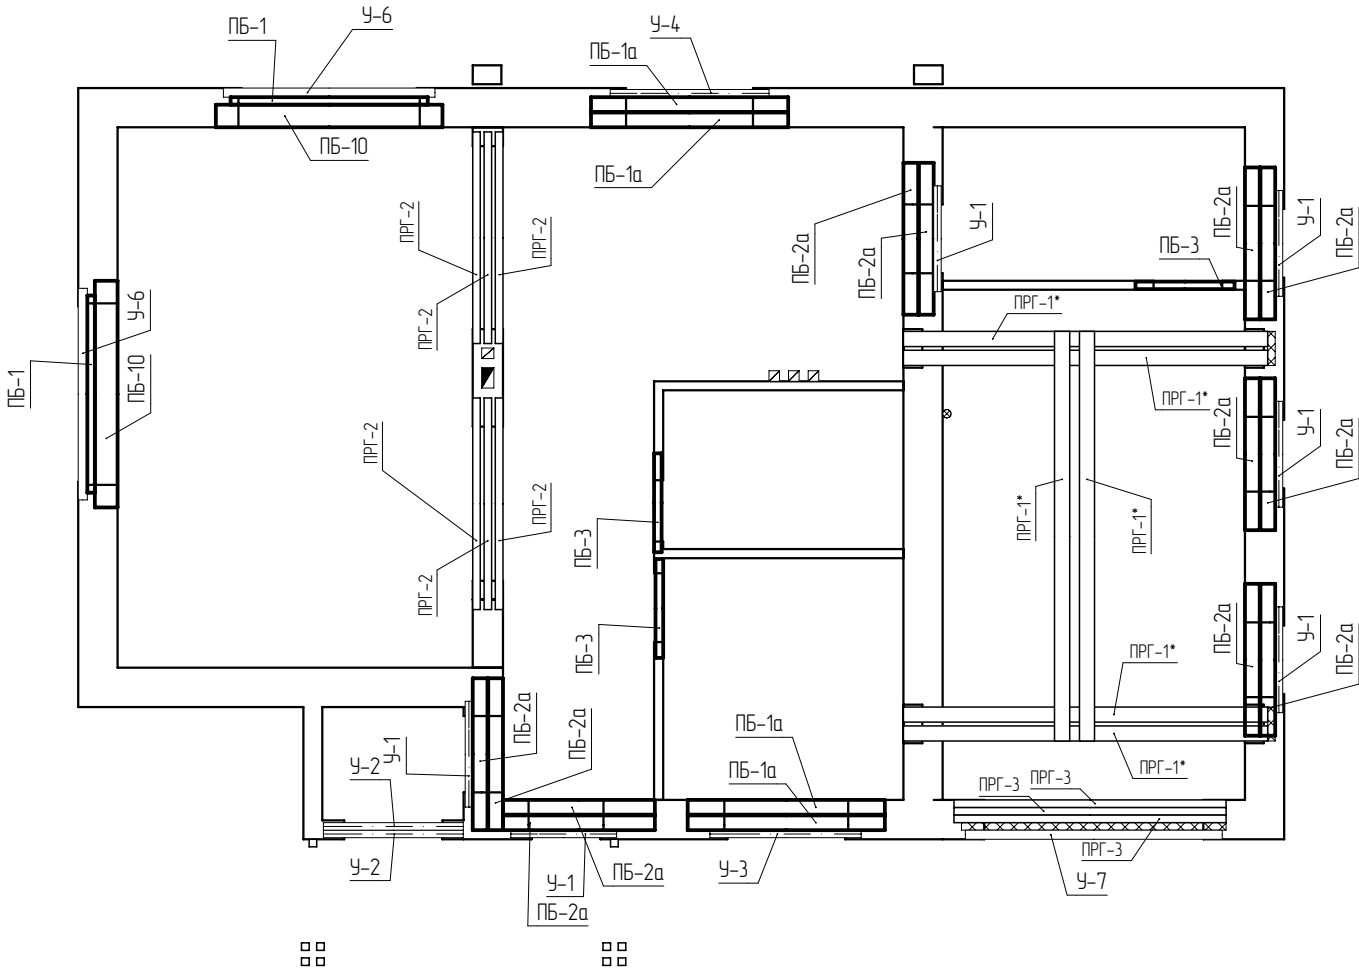

			СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата		Взамен инв. N				

Перемычки					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
ПБ-1	YTONG перемычка	Перемычка, брус 100х250, L=2,61 м	2	45,68	
ПБ-1а	YTONG перемычка	Перемычка, брус 195х250, L=2,61 м	8	89,07	
ПБ-2а	YTONG перемычка	Перемычка, брус 195х250, L=2,01 м	14	68,59	
ПБ-3	YTONG перемычка	Перемычка, брус 100х250, L=1,31 м	7	22,93	
ПБ-3а	YTONG перемычка	Перемычка, брус 195х250, L=1,31 м	2	44,70	
ПБ-10	YTONG перемычка	Перемычка, брус 300х600, L=3,00 м	2	378,00	
ПРГ-1*	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 200х500, L=4,82 м	4	337,40	ПРГ 60.2.5.-4т
ПРГ-1*	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 200х500, L=5,42 м	2	379,40	ПРГ 60.2.5.-4т
ПРГ-2	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х300, L=2,80 м	6	58,80	ПРГ 28.1.3.-4т
ПРГ-3	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х400, L=3,60 м	3	100,80	ПРГ 60.2.5.-4т
У-1	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х 8мм длина 1400мм	6	17,08	
У-2	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х 8мм длина 1850мм	2	22,57	
У-3	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х 8мм длина 2000мм	2	24,40	
У-4	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х 8мм длина 2100мм	1	25,62	
У-5	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х 8мм длина 2400мм	1	29,28	
У-6	ГОСТ 8509-93	Уголок 120х120х 8мм длина 2800мм	2	0,00	
У-7	ГОСТ 8509-93	Уголок 120х120х 8мм длина 3400мм	1	0,00	

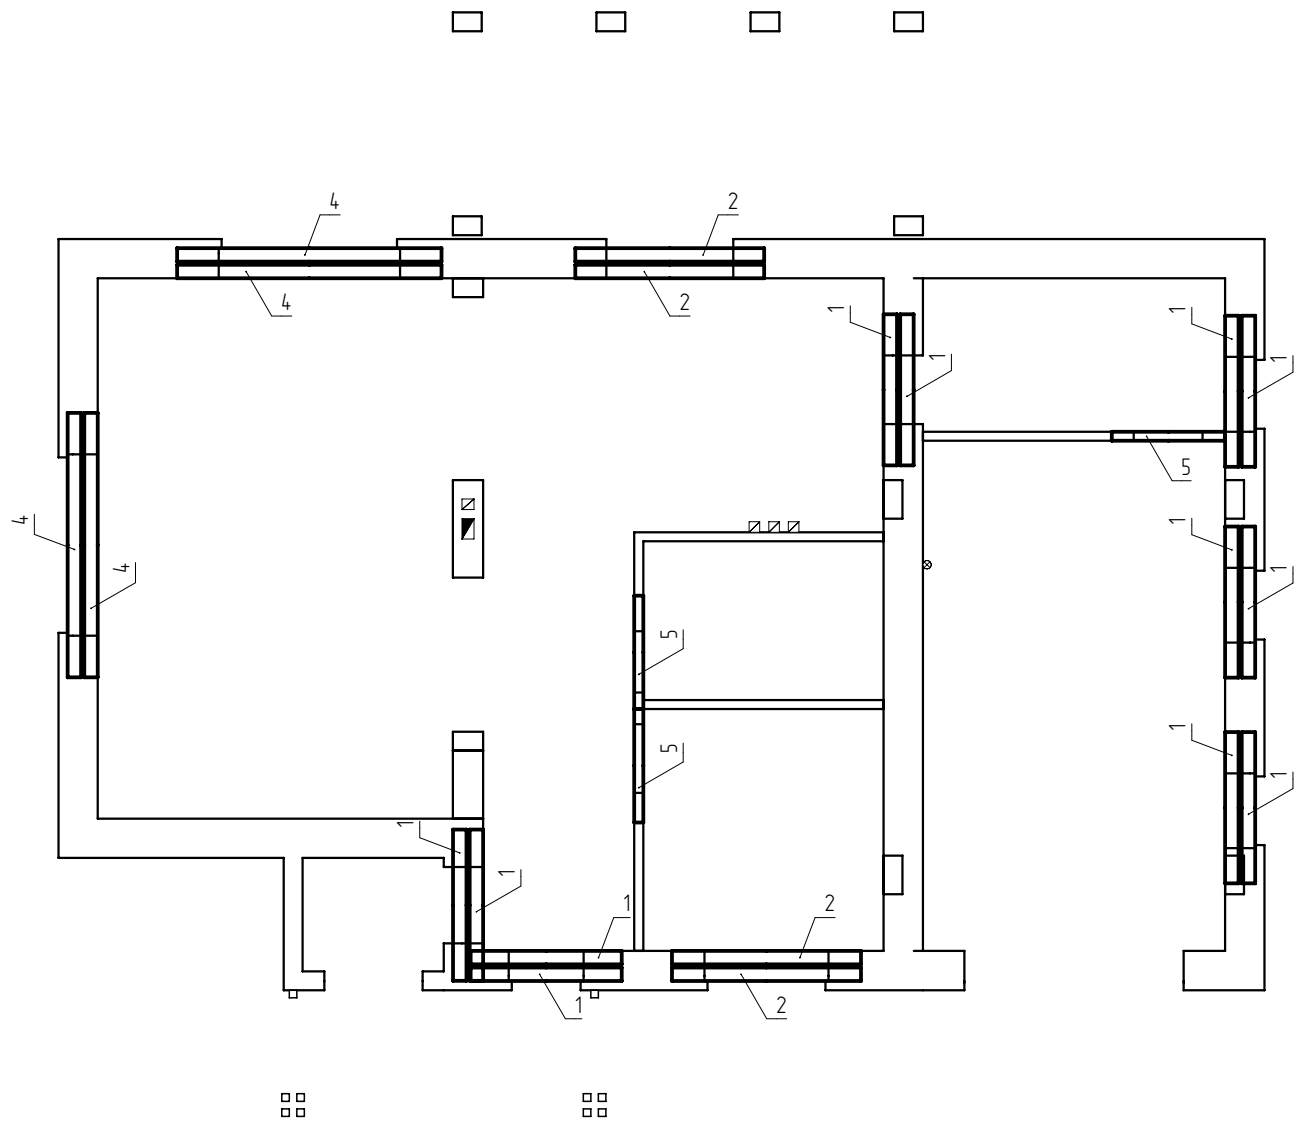[illegible]

ГИП	К.С. Юнусова			План перемычек пенобетонных на первом этаже	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				35

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

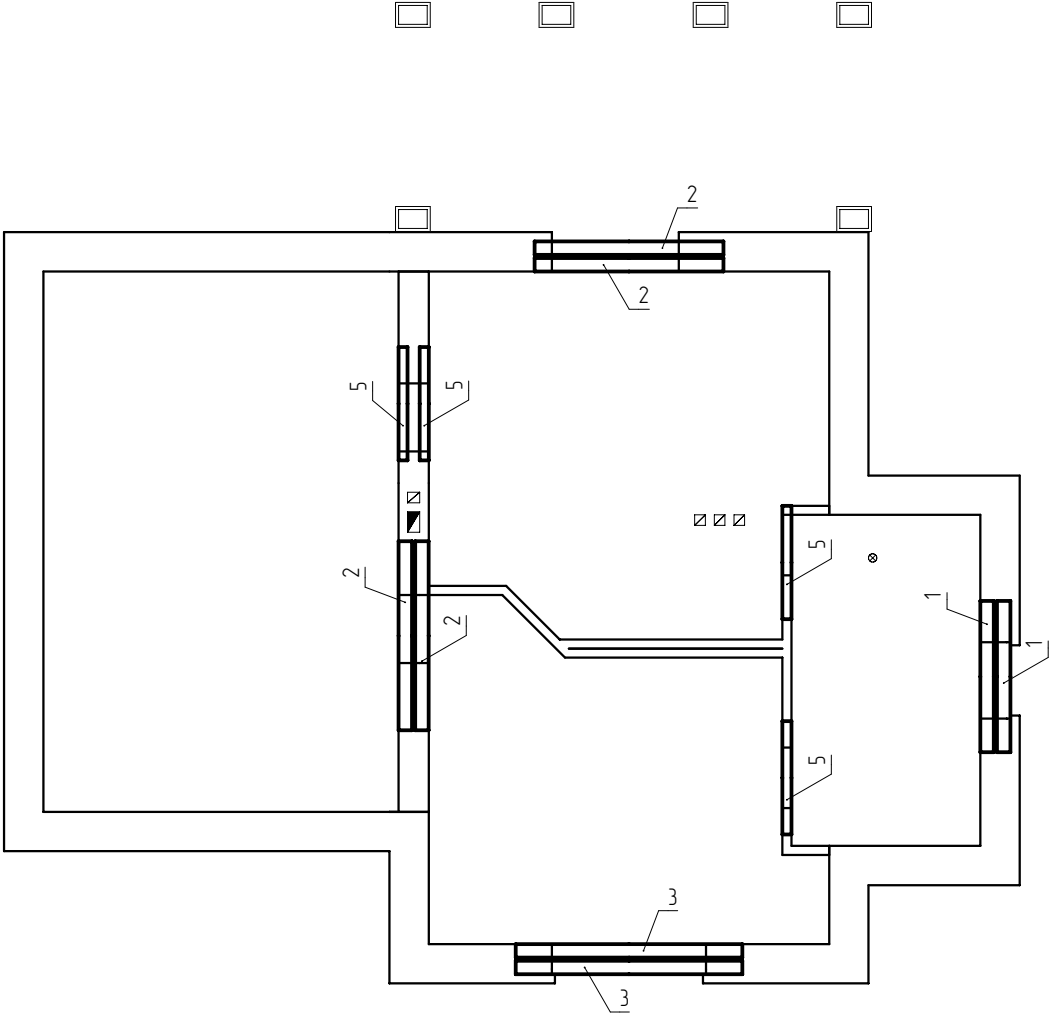


Схема армирования перемычек пенобетонных

- 1. Плотность бетона 700кг/куб.м.
- 2. Защитный слой для продольной арматуры 25мм.
- 3. Положение арматуры в форме обеспечить пластиковыми фиксаторами.
- 4. Шаг поперечной арматуры в опорной зоне - 200мм, в рабочей зоне 400мм.


Спецификация перемычек

Поз.	Размеры, мм		Кол-во
	Сечение	Длина	
1	178x250	2000	14
2	178x250	2500	8
3	178x250	3000	2
4	178x250	3500	4
5 перегородочная	120x178	1500	7

Сечение перемычки




Вид каркаса сбоку

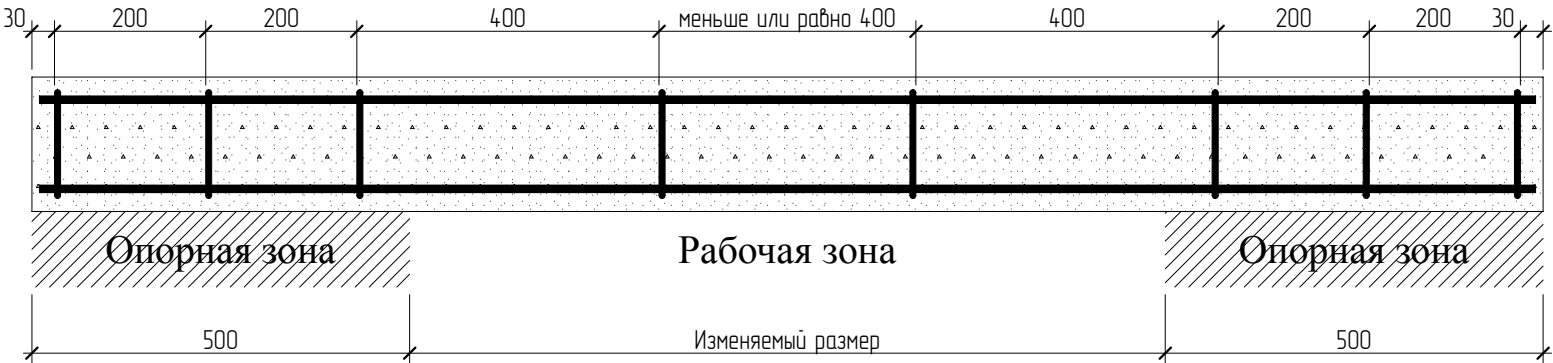


ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	37	
Архитектор	С. А. Юнусов			Перемычки пенобетонные			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Взамен инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.	

СОГЛАСОВАНО:				Взамен инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.

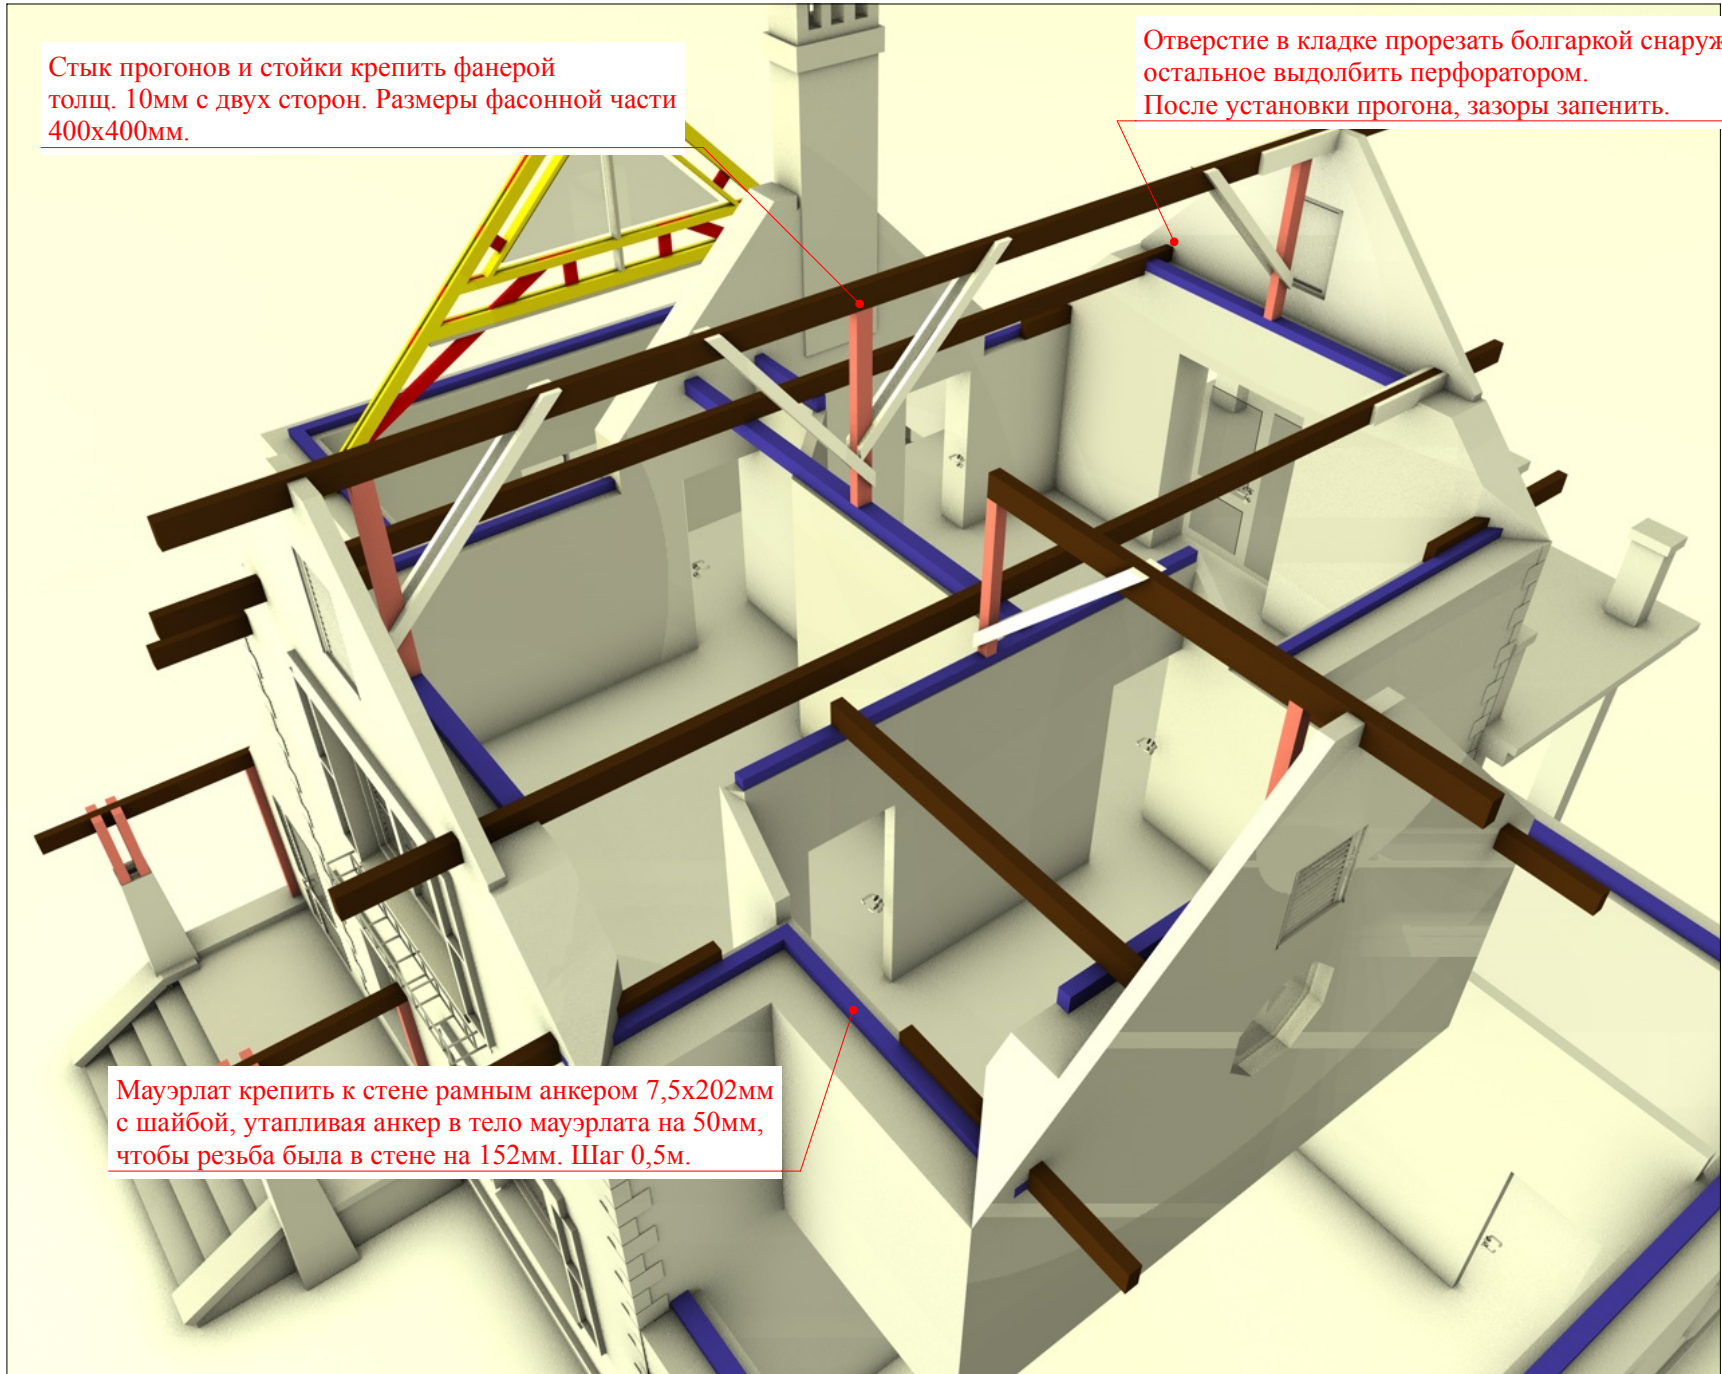


СОГЛАСОВАНО:				Взамен инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.

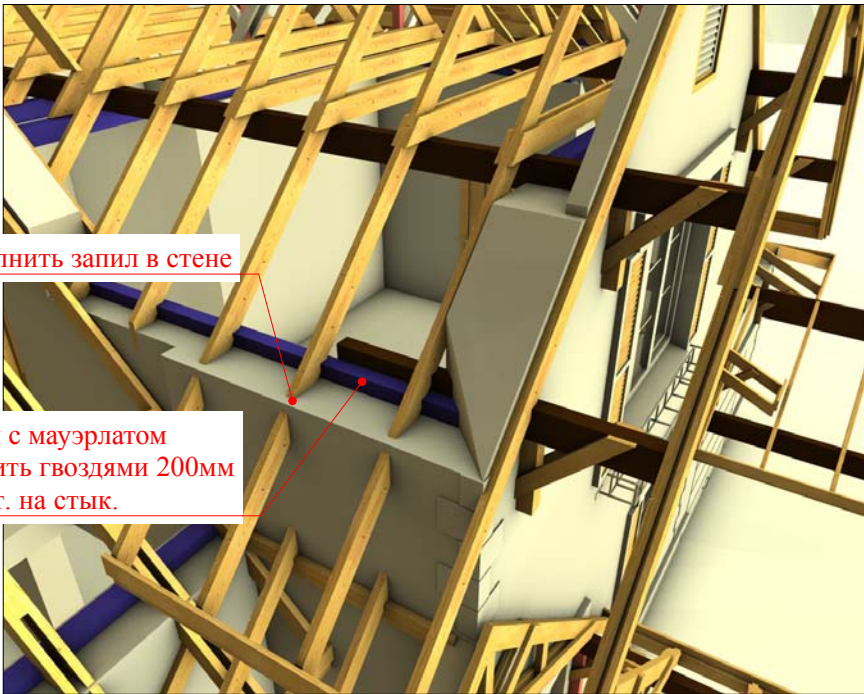


Выполнить запил в стене

Прогон с мауэрлатом
сколотить гвоздями 200мм
по 5 шт. на стык.

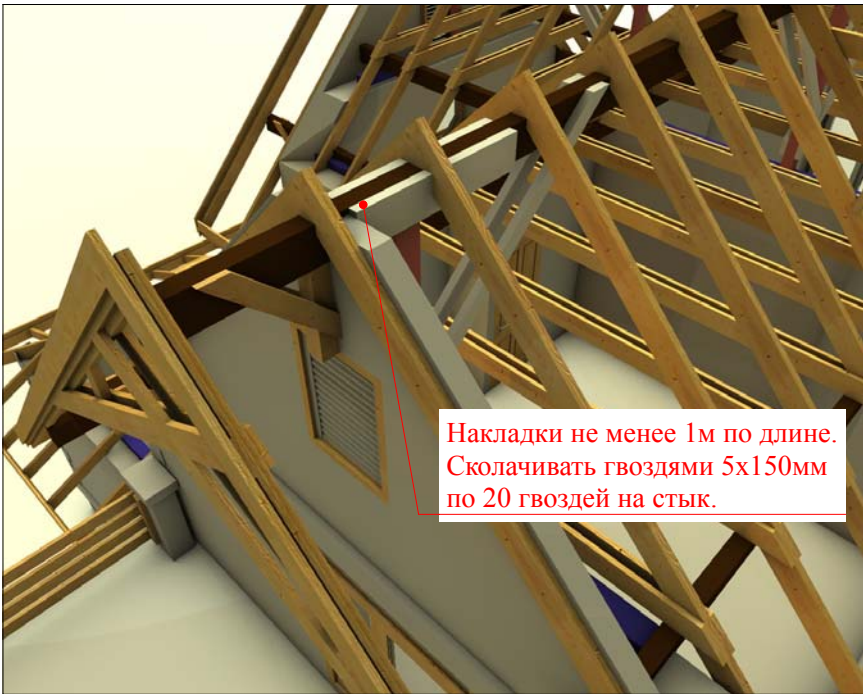

Накладки не менее 1м по длине.
Сколачивать гвоздями 5x150мм
по 20 гвоздей на стык.

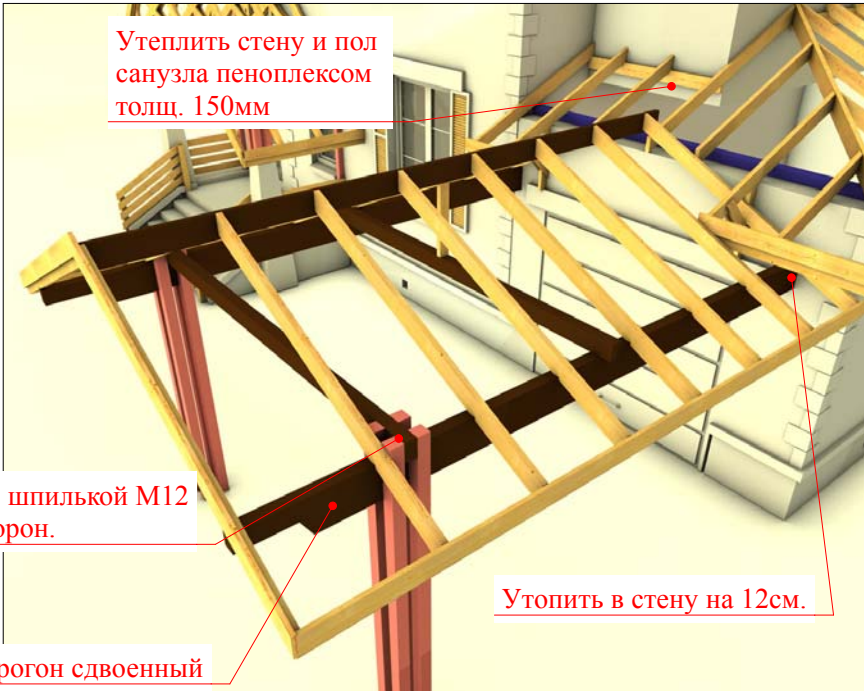


Утеплить стену и пол
санузла пеноплексом
толщ. 150мм

Стянуть шпилькой M12
с 4-х сторон.




Утопить в стену на 12см.

Прогон сдвоенный

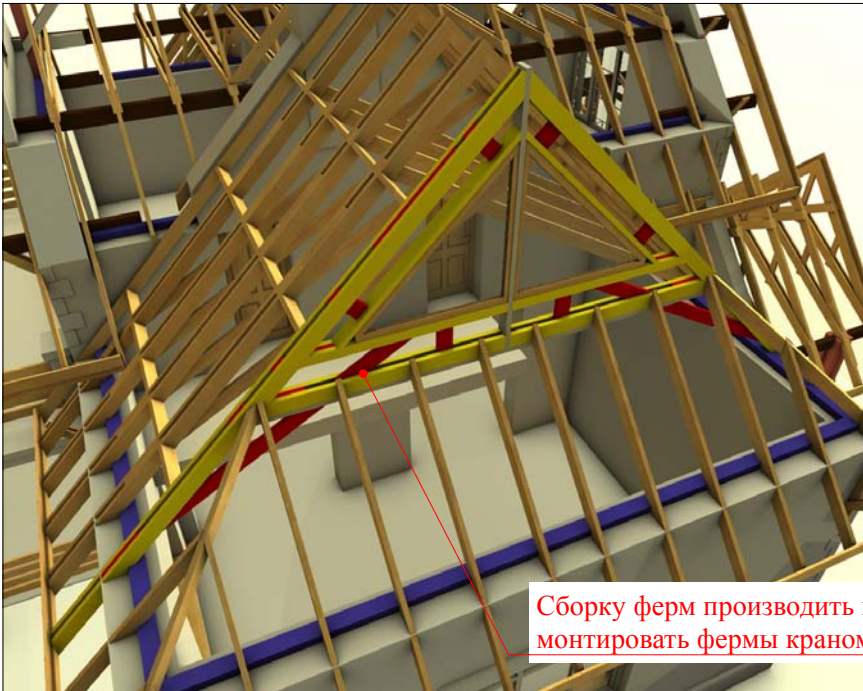


Сборку ферм производить на земле,
монтировать фермы краном

СОГЛАСОВАНО:					
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N			

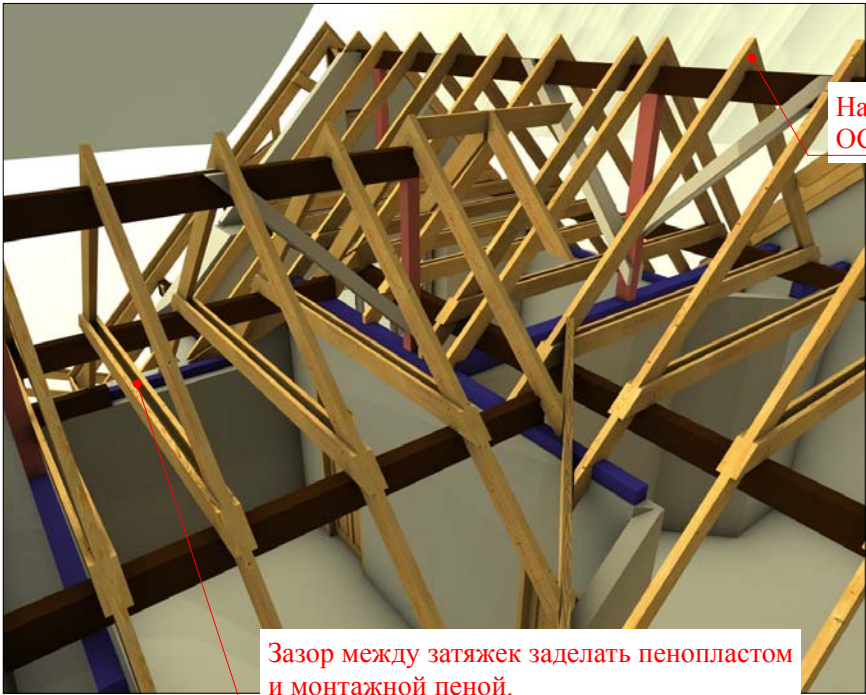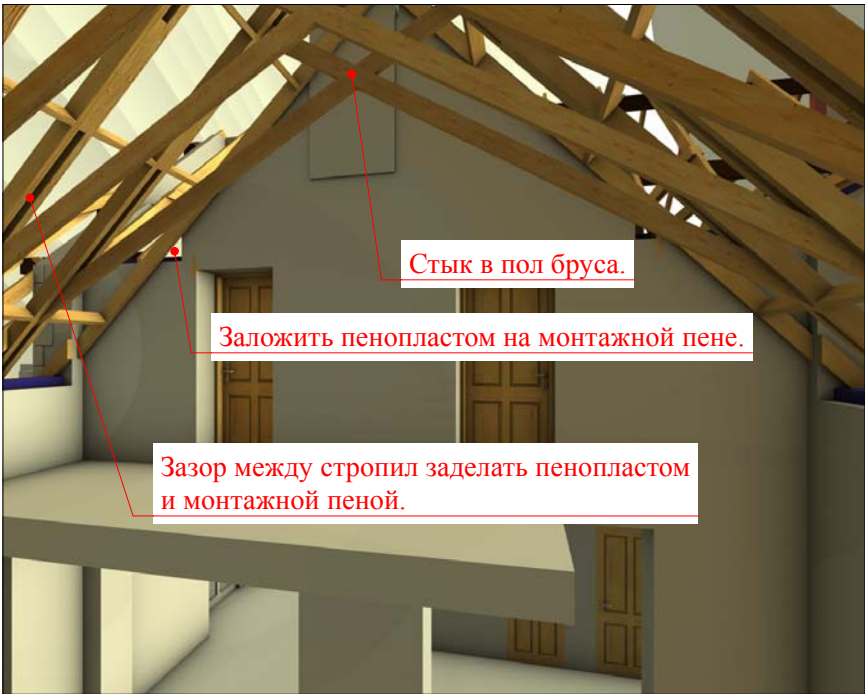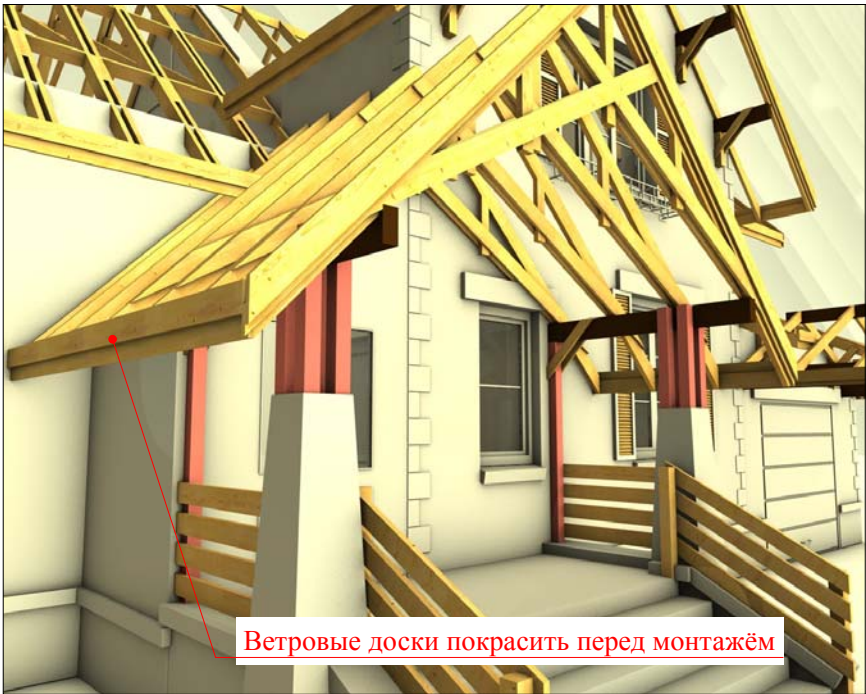


СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

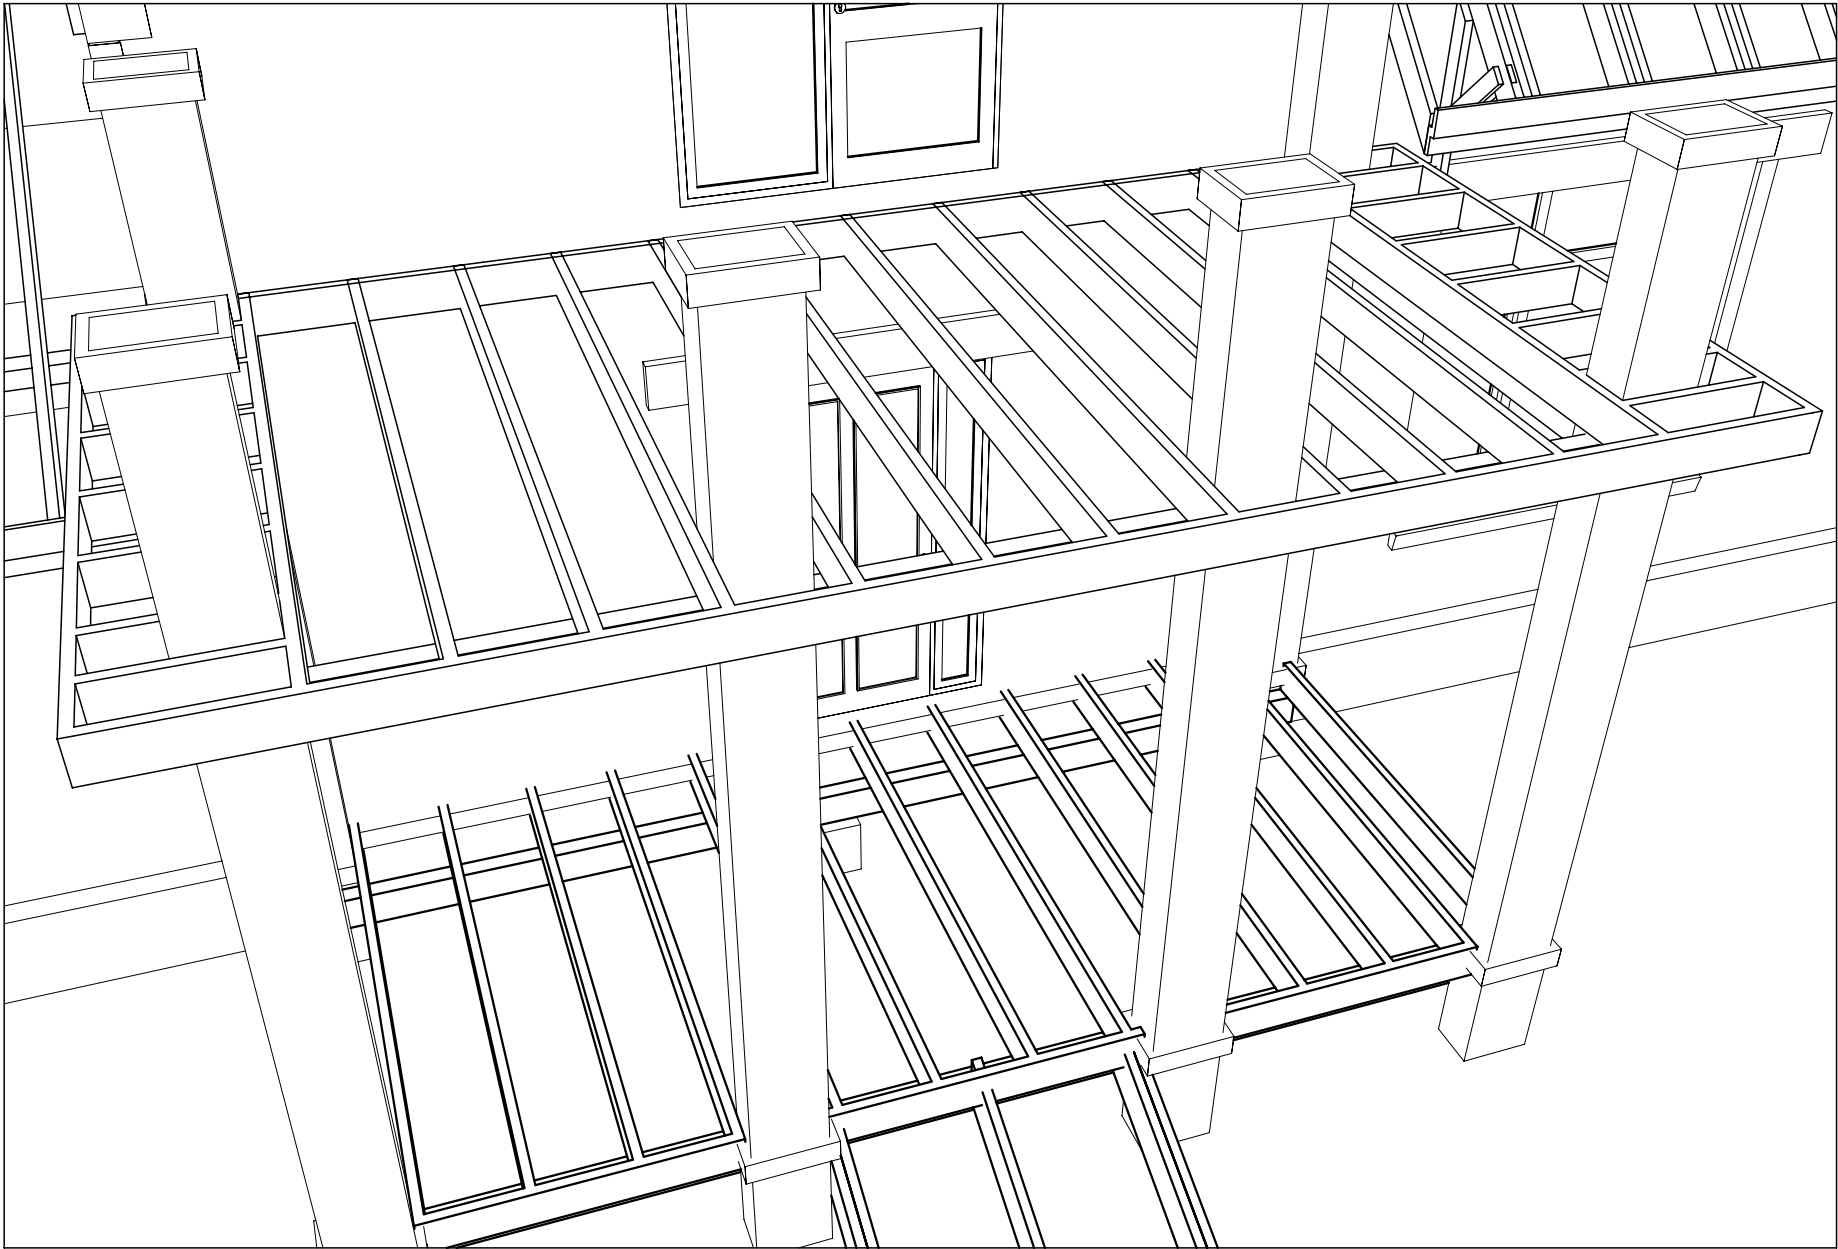


СОГЛАСОВАНО:			

Подпись и дата


Взамен инв. N

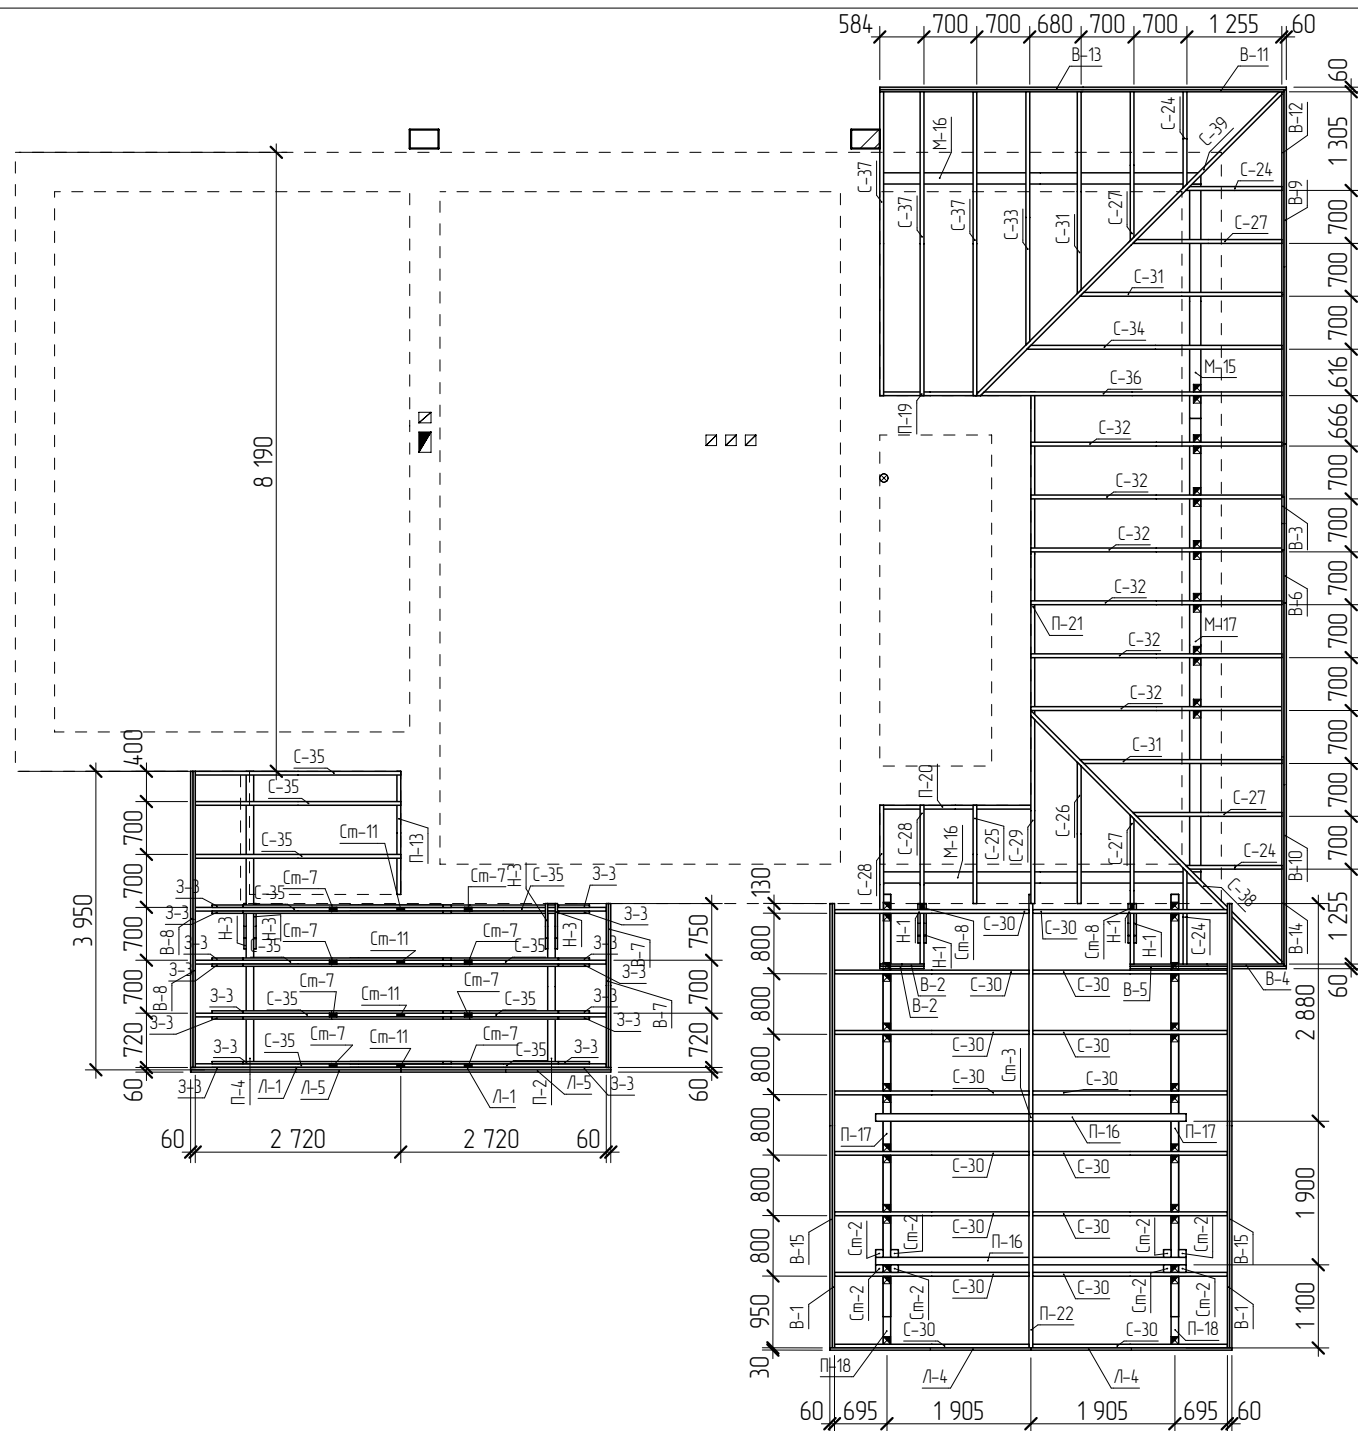


СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

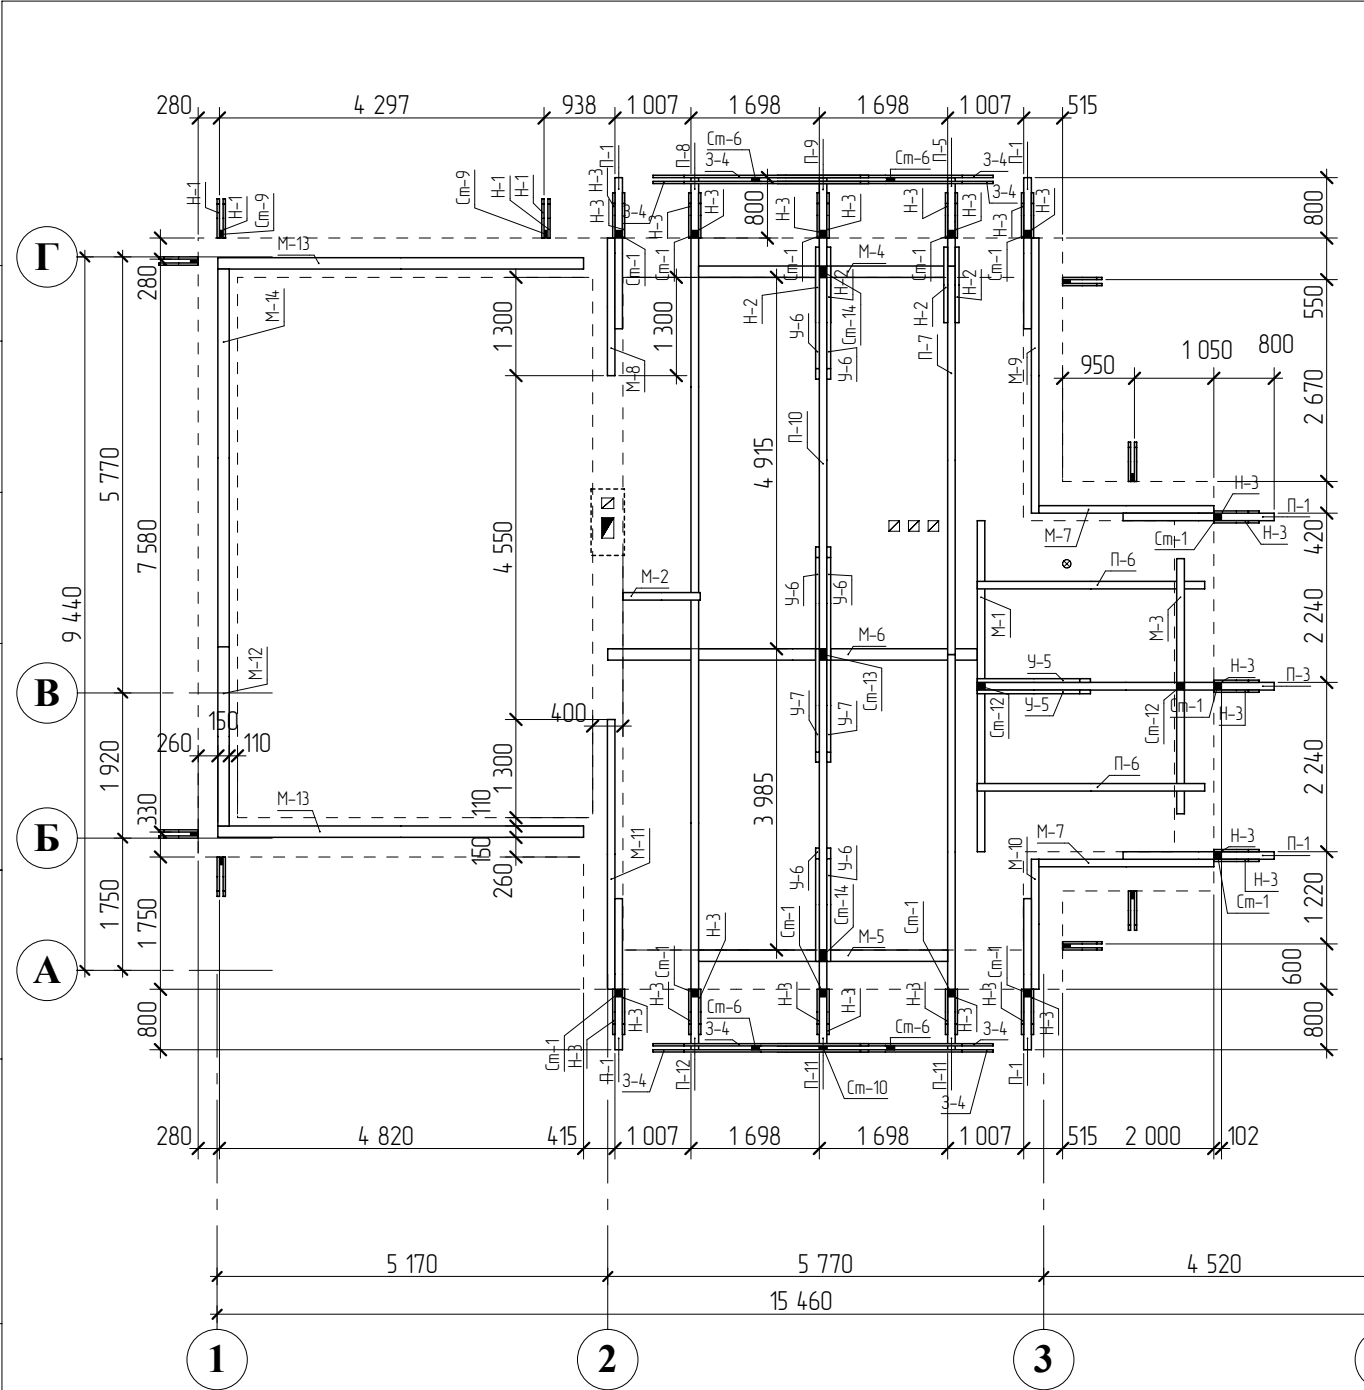

			СОГЛАСОВАНО:		
</					

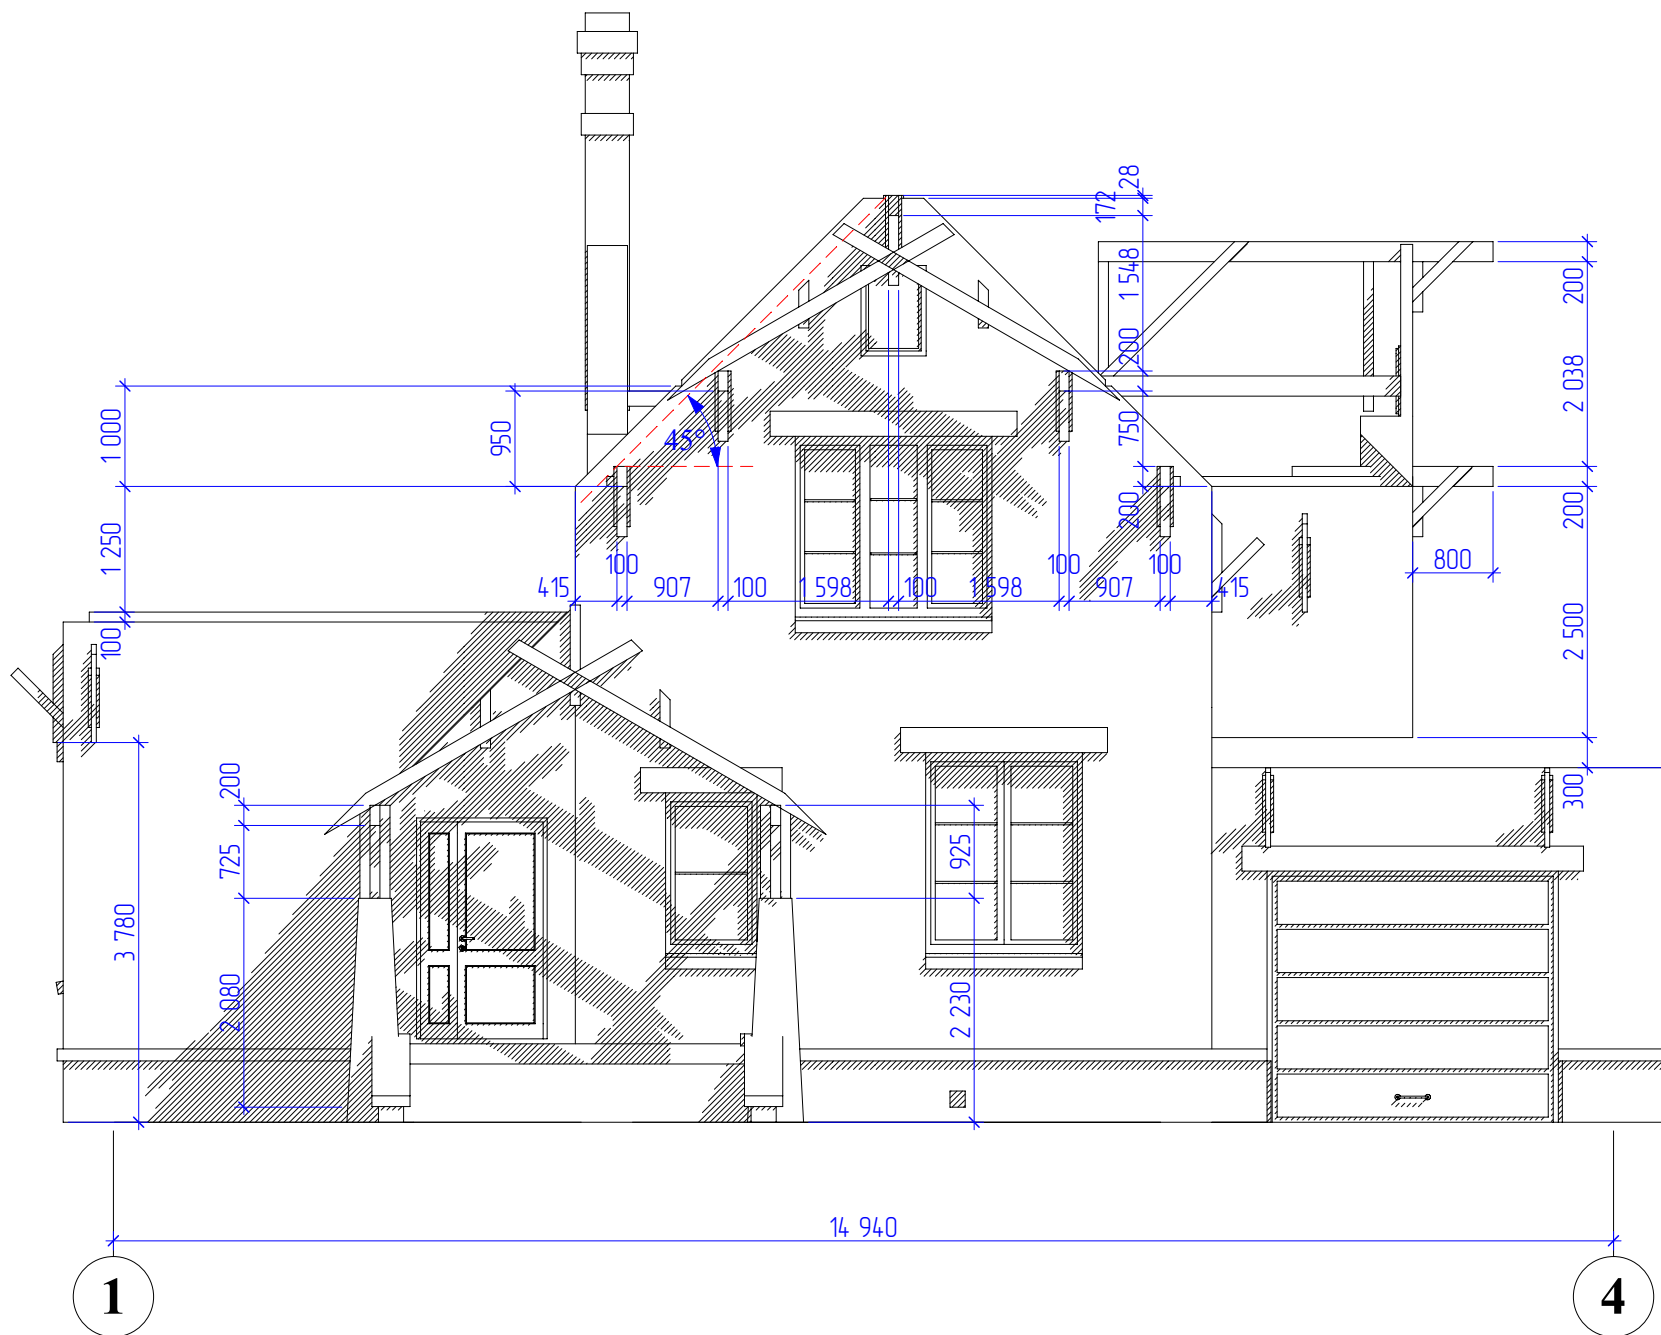


ГИП	К.С. Юнусова			Прогоны на фронтоне.	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				45

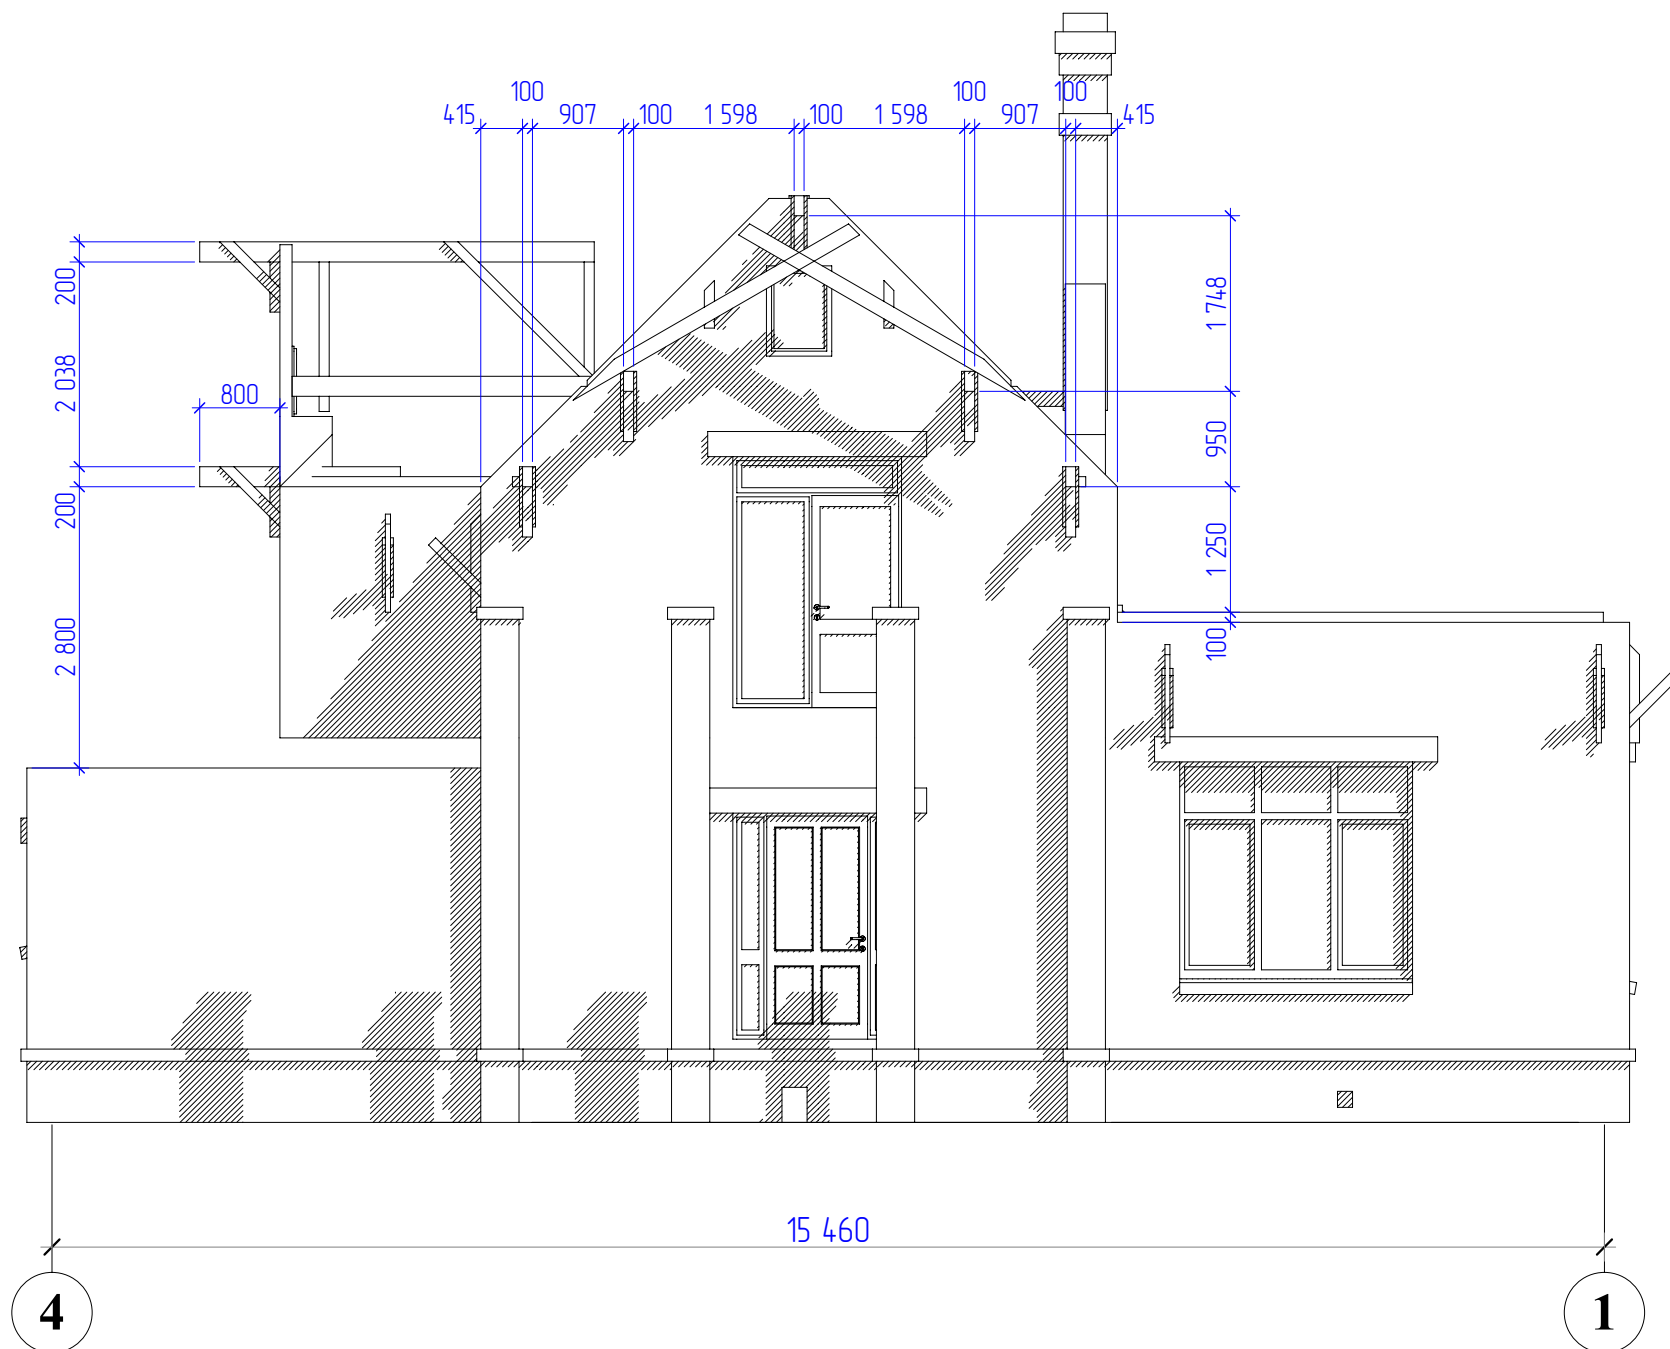
[illegible]

ГИП	К.С. Юнусова			Прогоны на фронтоне.	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				46


			СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N				

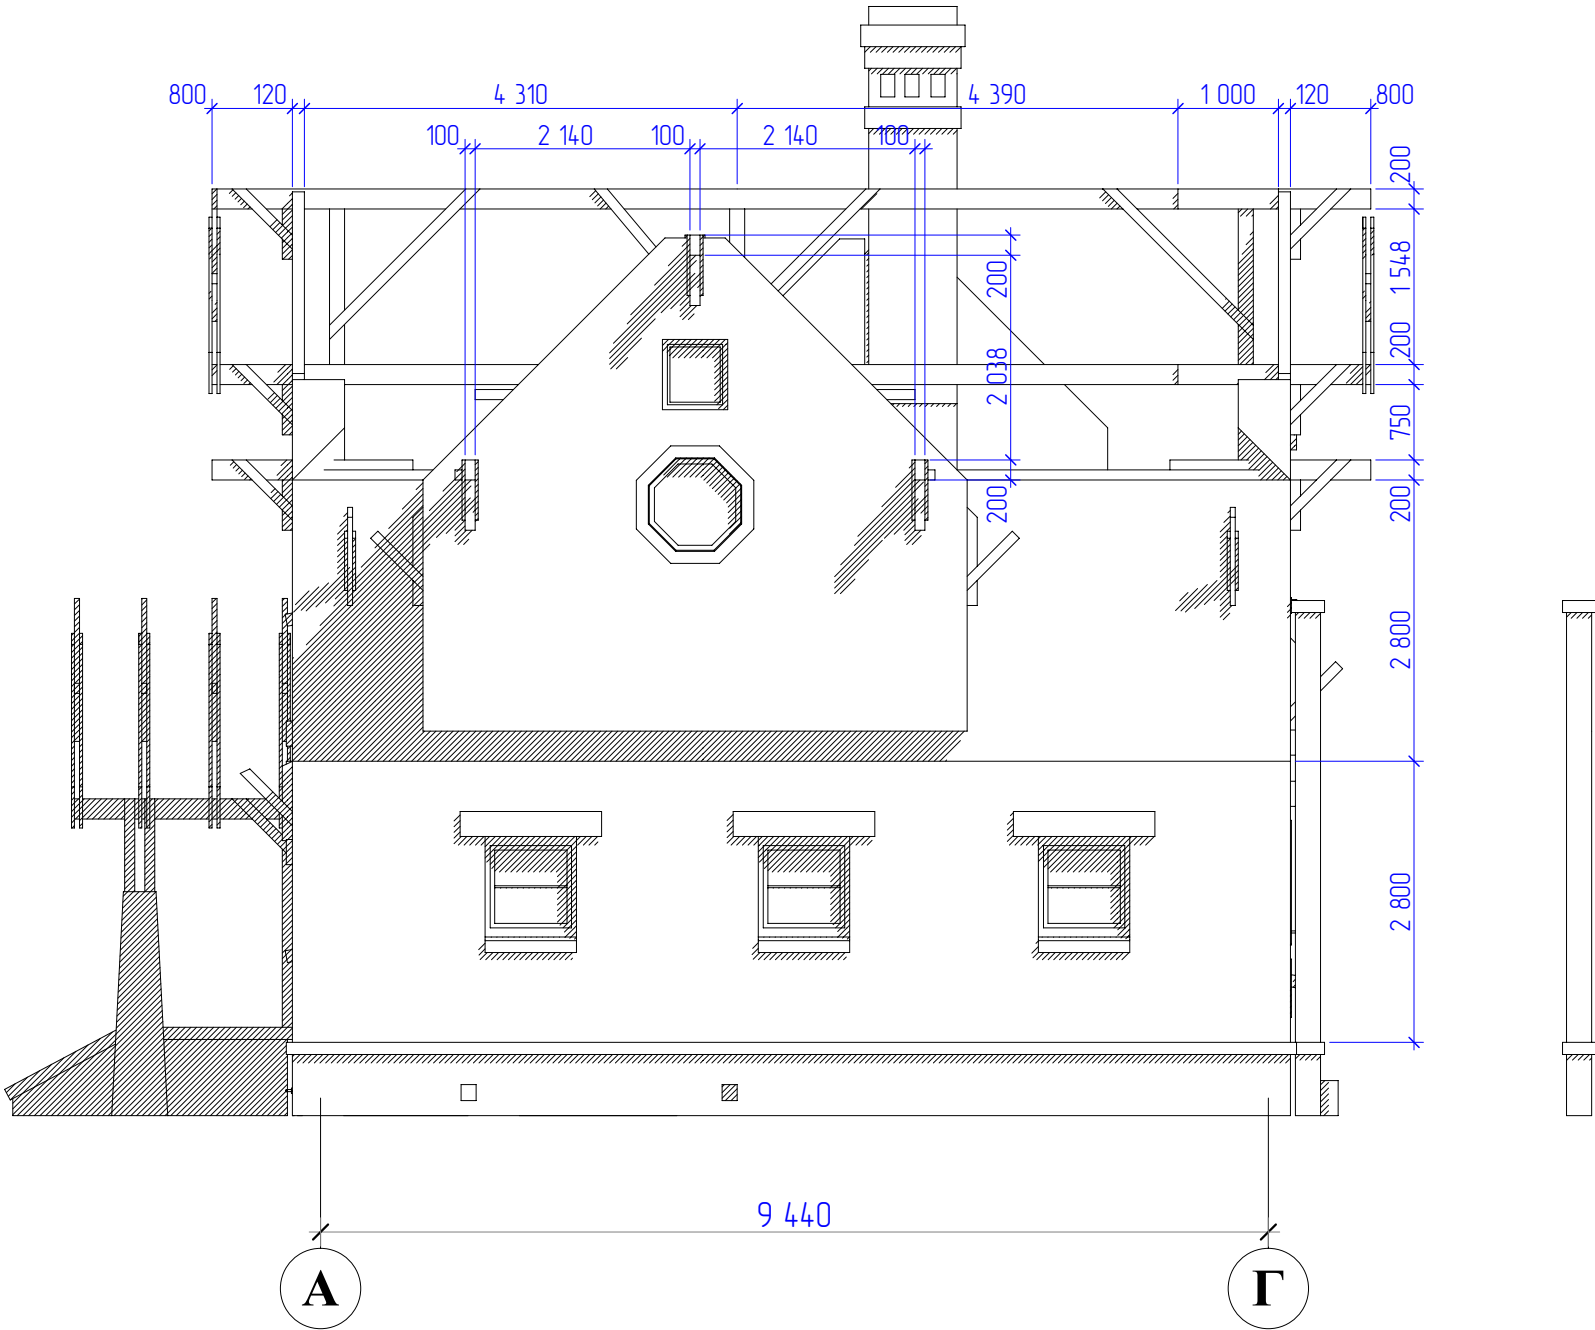


СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N		

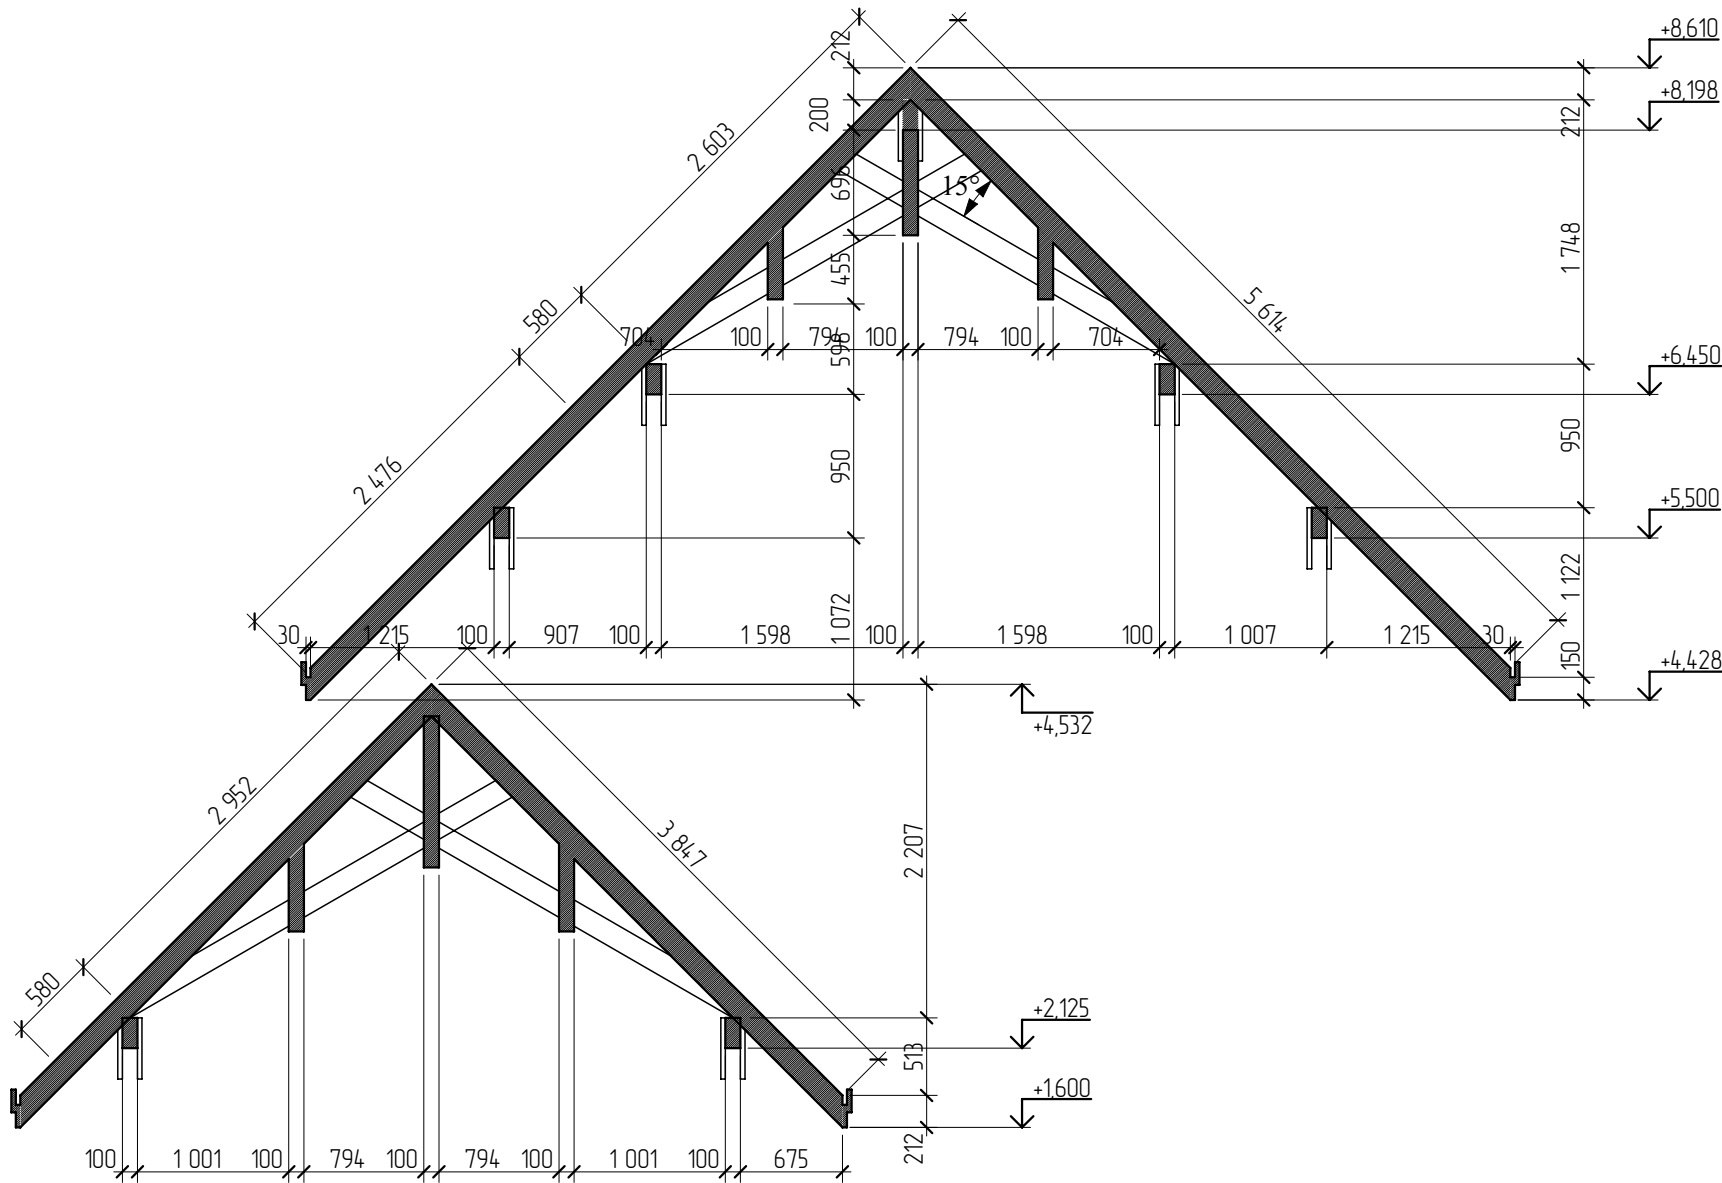

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

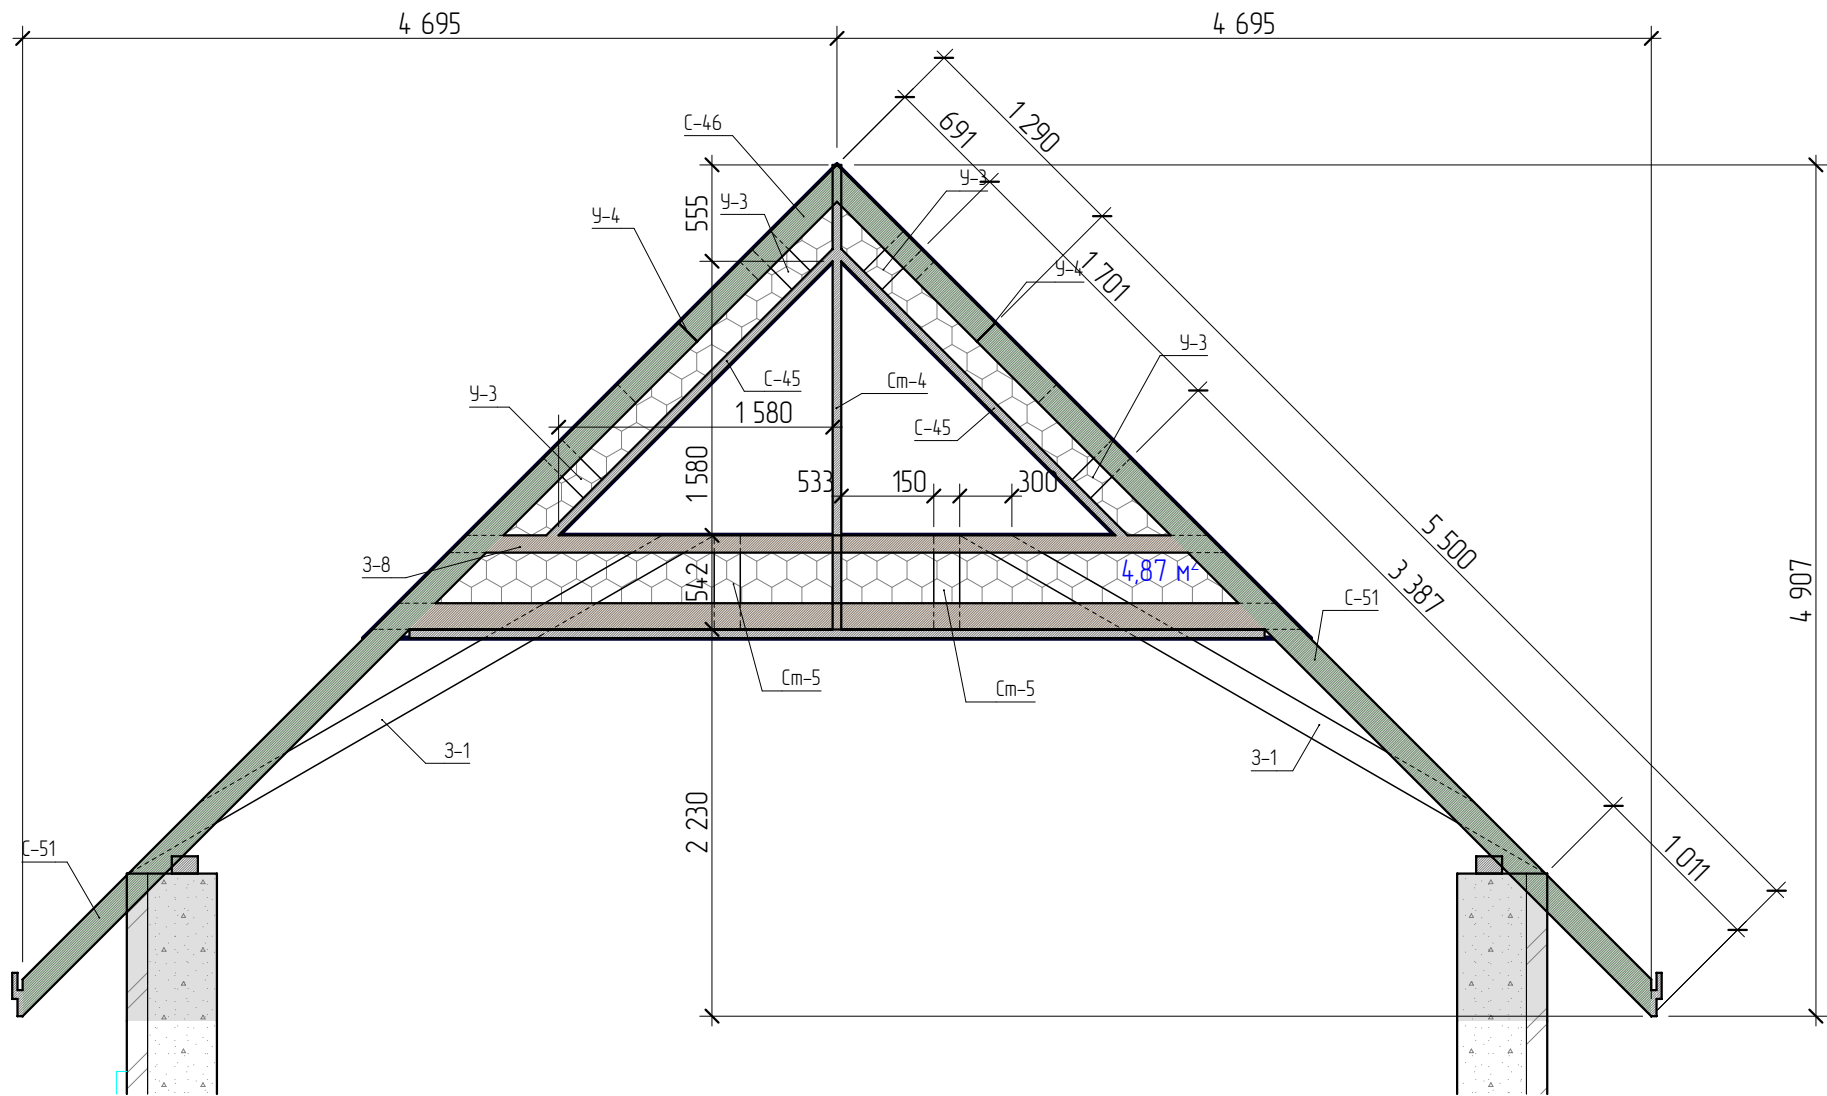


СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

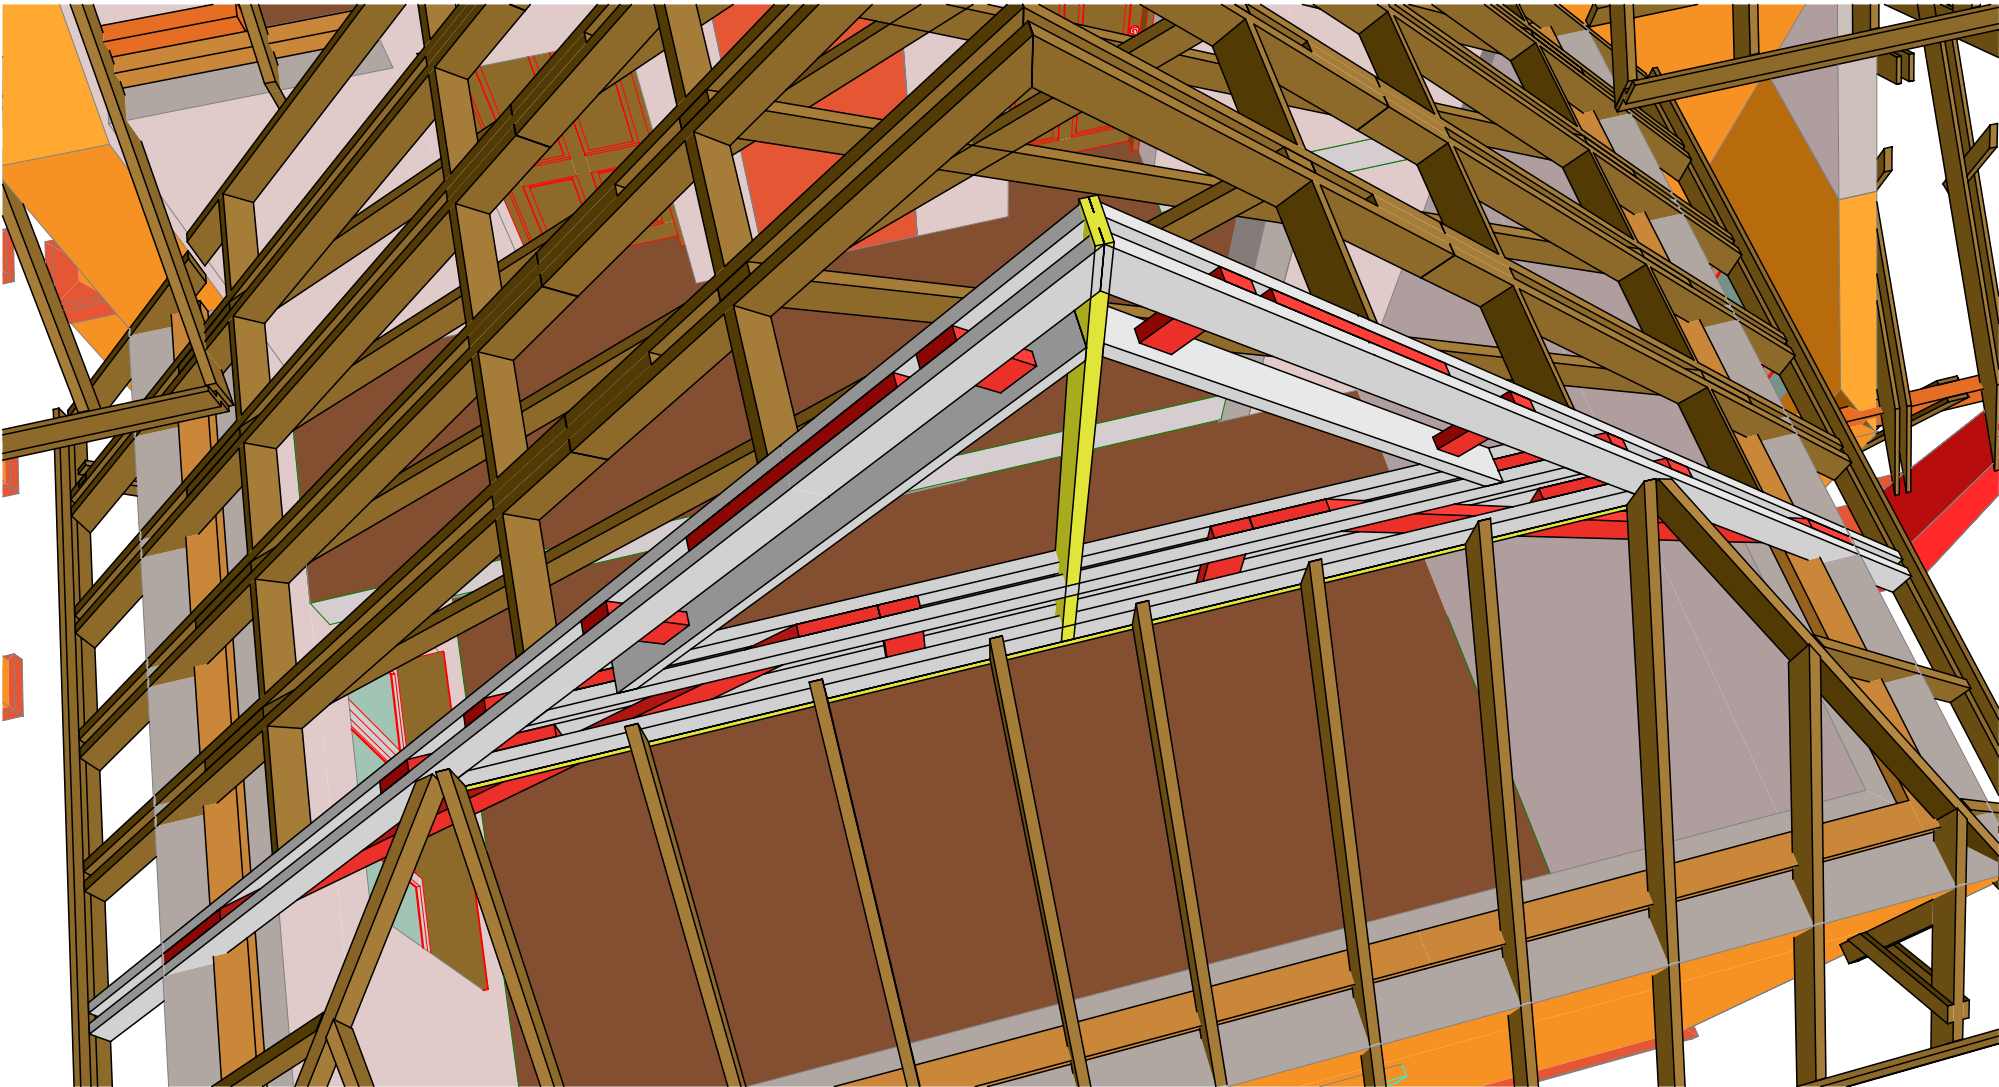

ГИП Архитектор	К.С. Юнусова С. А. Юнусов			Крайняя ферма	Лист
					51

			СОГЛАСОВАНО:		
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N			

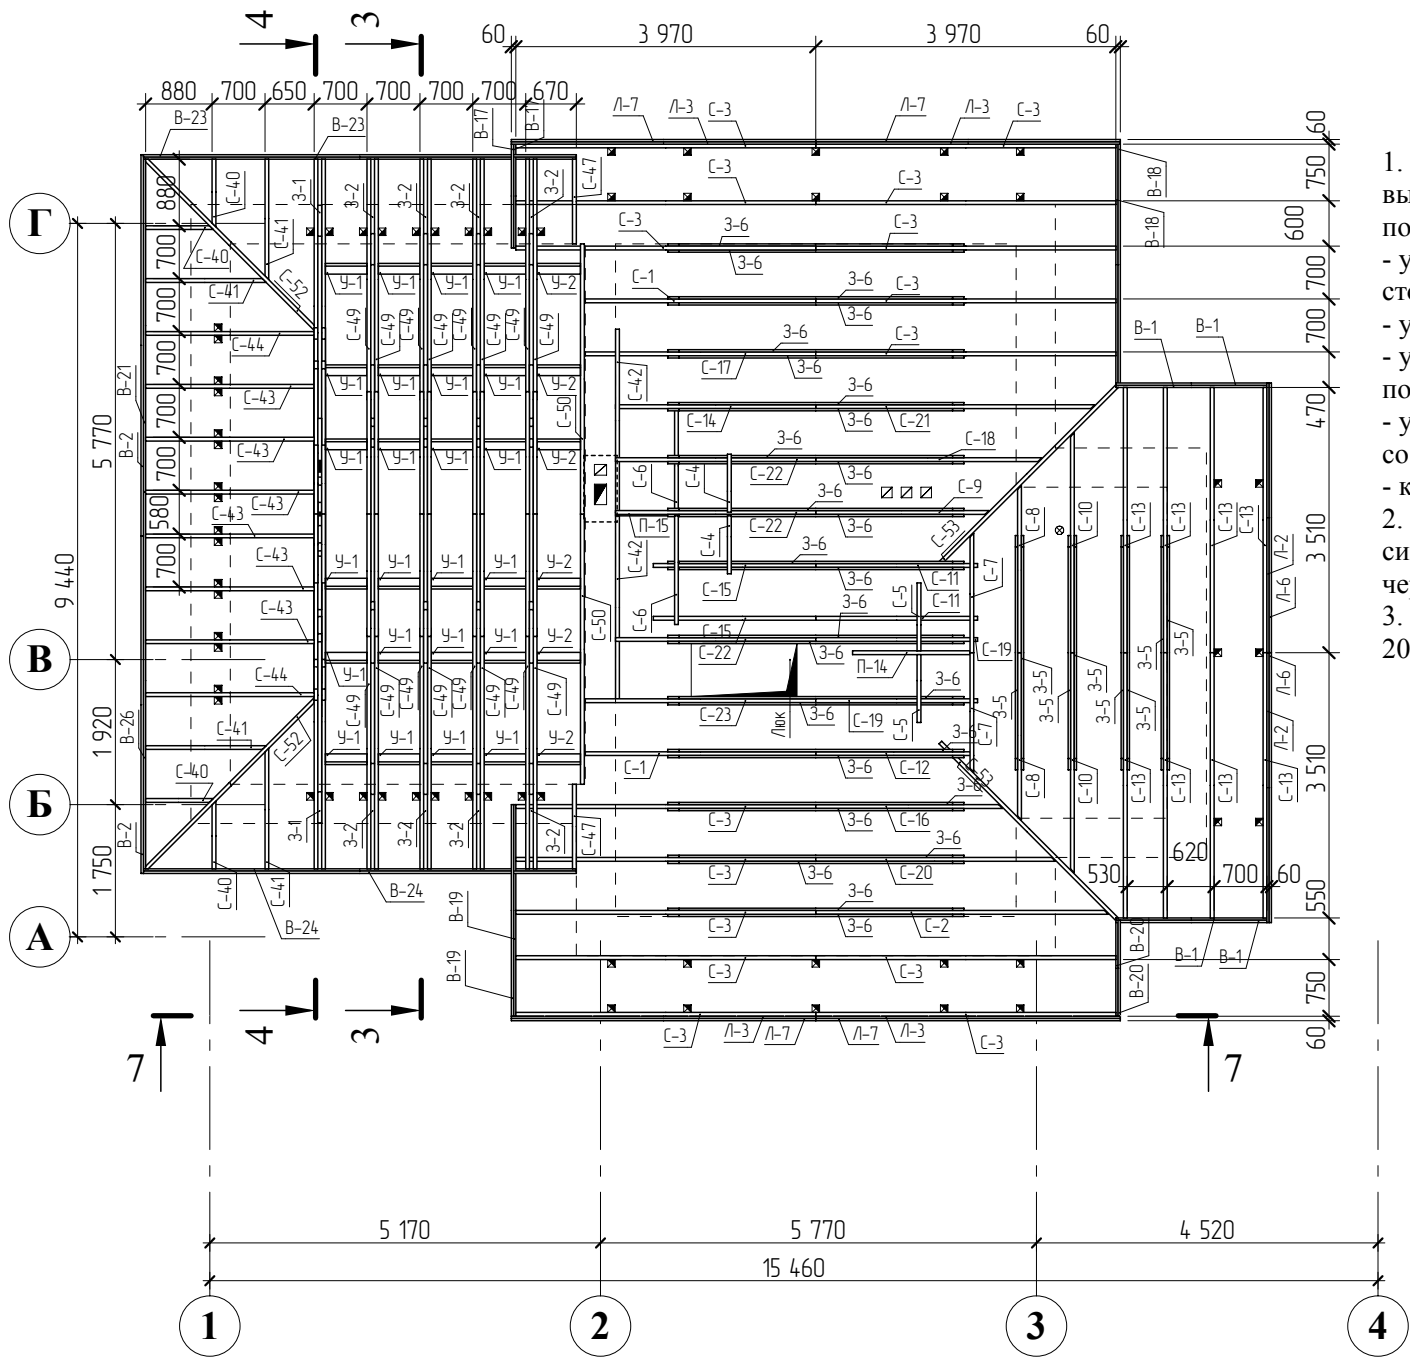

- Сборку стропильной конструкции выполнять в следующей последовательности:
 - установка подпирющих прогонов и стоек;
 - укладка мауэрлатов;
 - установка диагональных стропил с подпиряющими стойками;
 - установка наслонных стропил в сборе со стойками, софитами и накладками;
 - крепление ветровой доски (строганой).
- Перед монтажом стропильной системы выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия.
- Мауэрлат крепить анкерами 200х8,5мм с шагом 0,5м.

Инв. N подл.			Подпись и дата		Взамен инв. N		СОГЛАСОВАНО:			
Спецификация элементов стропил на отм. 6.300										
Поз.	Обозначение	Наимеование			Кол-во	Масса ед.	Примечание			
1	Петротех	Уголок крепёжный 90х90х65х2мм (У)			106	---				
В-1	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х100, L=5,88 м			2	12,35				
В-1	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=2,00 м			4	6,30				
В-2	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=0,58 м			2	1,84				
В-2	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=4,47 м			1	14,06				
В-2	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=5,04 м			1	15,89				
В-3	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=0,70 м			1	2,21				
В-4	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=2,04 м			1	6,41				
В-5	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=2,07 м			1	6,51				
В-6	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=2,10 м			1	6,62				
В-7	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=2,17 м			2	6,84				
В-8	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=3,92 м			2	12,35				
В-9	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=4,69 м			1	14,78				
В-10	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=4,81 м			1	15,15				
В-11	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=5,35 м			1	16,85				
В-12	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=5,36 м			1	16,89				
В-13	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=5,38 м			1	16,95				
В-14	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=5,48 м			1	17,26				
В-15	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=5,88 м			2	18,52				
В-17	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=1,37 м			2	4,33				
В-18	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=3,19 м			2	10,05				
В-19	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=2,80 м			2	8,82				
В-20	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=1,27 м			2	4,00				
В-21	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=4,40 м			1	13,88				
В-23	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=5,73 м			2	18,05				
В-24	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=5,73 м			2	18,05				
В-26	ГОСТ 8486-86	Ветровая доска, брус 30х150, L=4,99 м			1	15,70				
	ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на		Стадия	Лист	Листов	
	ГИП	К.С. Юнусова					РП	53		
	Архитектор	С. А. Юнусов			Спецификация стропил					
	Выполнил									
	Н.контроль									

			СОГЛАСОВАНО:					
Инв. N подл.		Подпись и дата	Взамен инв. N					
Поз.	Обозначение	Наимеование		Кол-во	Масса ед.	Примечание		
З-1	ГОСТ 8486-86	Затяжка, брус 50х150, L=3,90 м		2	20,48			
З-2	ГОСТ 8486-86	Затяжка, брус 50х150, L=5,43 м		8	28,51			
З-3	ГОСТ 8486-86	Затяжка, брус 30х150, L=3,66 м		16	11,52			
З-4	ГОСТ 8486-86	Затяжка, брус 30х150, L=3,29 м		8	10,38			
З-5	ГОСТ 8486-86	Затяжка, брус 30х150, L=3,10 м		8	9,77			
З-6	ГОСТ 8486-86	Затяжка, брус 30х150, L=3,92 м		26	12,35			
З-7	ГОСТ 8486-86	Затяжка, брус 150х50, L=4,93 м		1	25,88			
З-8	ГОСТ 8486-86	Затяжка, брус 50х100, L=4,05 м		2	14,16			
З-9	ГОСТ 8486-86	Затяжка, брус 50х150, L=4,93 м		2	25,88			
З-10	ГОСТ 8486-86	Кобылка, брус 50х100, L=0,63 м		2	2,21			
З-11	ГОСТ 8486-86	Кобылка, брус 50х150, L=0,70 м		2	3,67			
Л-1	ГОСТ 8486-86	Лобовая доска, брус 30х100, L=4,03 м		2	8,47			
Л-2	ГОСТ 8486-86	Лобовая доска, брус 30х100, L=5,15 м		2	10,81			
Л-3	ГОСТ 8486-86	Лобовая доска, брус 30х100, L=5,80 м		4	12,18			
Л-4	ГОСТ 8486-86	Лобовая доска, брус 30х150, L=3,00 м		2	9,47			
Л-5	ГОСТ 8486-86	Лобовая доска, брус 30х150, L=4,08 м		2	12,86			
Л-6	ГОСТ 8486-86	Лобовая доска, брус 30х150, L=5,20 м		2	16,38			
Л-7	ГОСТ 8486-86	Лобовая доска, брус 30х150, L=5,85 м		4	18,43			
Люк	---	---		1	---			
М-1	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 100х100, L=4,38 м		1	30,66			
М-2	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 100х150, L=1,02 м		1	10,75			
М-3	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 100х150, L=3,38 м		1	35,45			
М-4	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 150х100, L=3,25 м		1	34,09			
М-5	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 150х100, L=3,30 м		1	34,61			
М-6	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 150х150, L=4,89 м		1	77,02			
М-7	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 100х100, L=2,31 м		2	16,20			
М-8	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 100х100, L=1,82 м		1	12,74			
М-9	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 100х100, L=3,64 м		1	25,48			
ГАП		С. А. Юнусов		Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на		Стадия	Лист	Листов
ГИП		К.С. Юнусова				РП	54	
Архитектор		С. А. Юнусов		Спецификация стропил (продолжение)				
Выполнил								
Н.контроль								

Инв. N подл. Подпись и дата Взамен инв. N			СОГЛАСОВАНО:				
Поз.	Обозначение	Наимеование	Кол-во	Масса ед.	Примечание		
М-10	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 100х100, L=1,72 м	1	12,04			
М-11	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 100х100, L=3,57 м	1	24,99			
М-12	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 150х100, L=2,37 м	1	24,88			
М-13	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 150х100, L=4,84 м	2	50,82			
М-14	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 150х100, L=5,00 м	1	52,50			
М-15	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 150х100, L=3,10 м	1	32,55			
М-16	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 150х100, L=4,25 м	2	44,62			
М-17	ГОСТ 8486-86	Мауэрлат, брус 150х100, L=6,00 м	1	63,00			
Н-1	ГОСТ 8486-86	Накладка, брус 30х100, L=0,74 м	22	1,54			
Н-2	ГОСТ 8486-86	Накладка, брус 50х200, L=1,00 м	4	7,00			
Н-3	ГОСТ 8486-86	Накладка, брус 30х100, L=0,85 м	30	1,78			
П-1	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=2,00 м	6	28,00			
П-2	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=2,20 м	1	30,80			
П-3	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=3,93 м	1	55,02			
П-4	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=3,95 м	1	55,30			
П-5	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=1,17 м	1	16,38			
П-6	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=3,01 м	2	42,14			
П-7	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=5,14 м	1	71,96			
П-8	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=5,54 м	1	77,56			
П-9	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=1,32 м	1	18,48			
П-10	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=5,14 м	1	71,96			
П-11	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=5,23 м	2	73,22			
П-12	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х200, L=6,00 м	1	84,00			
П-13	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 50х150, L=1,63 м	1	8,56			
П-14	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 50х150, L=1,55 м	1	8,16			
П-15	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 50х150, L=2,26 м	1	11,87			
П-16	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х150, L=4,11 м	2	43,15			
П-17	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х150, L=5,59 м	2	58,66			
ГАП		С. А. Юнусов		Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП		К.С. Юнусова			РП	55	
Архитектор		С. А. Юнусов		Спецификация стропил (продолжение)			
Выполнил							
Н.контроль							

Инв. N подл. Подпись и дата Взамен инв. N			СОГЛАСОВАНО:					
Поз.	Обозначение	Наимеование	Кол-во	Масса ед.	Примечание			
П-18	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 100х150, L=6,00 м	2	63,00				
П-19	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 50х150, L=1,33 м	1	7,01				
П-20	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 50х150, L=2,00 м	1	10,50				
П-21	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 50х150, L=4,29 м	1	22,50				
П-22	ГОСТ 8486-86	Прогон, брус 50х200, L=6,00 м	1	42,00				
С-1	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=4,46 м	2	23,43				
С-2	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=5,62 м	1	29,52				
С-3	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=5,76 м	15	30,26				
С-4	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=1,08 м	2	5,69				
С-5	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=1,27 м	2	6,67				
С-6	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=2,03 м	2	10,67				
С-7	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=2,39 м	2	12,52				
С-8	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=3,28 м	2	17,20				
С-9	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=3,39 м	1	17,79				
С-10	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=4,27 м	2	22,40				
С-11	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=3,18 м	2	16,68				
С-12	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=3,11 м	1	16,30				
С-13	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=5,11 м	8	26,85				
С-14	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=3,90 м	1	20,46				
С-15	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=3,04 м	2	15,98				
С-16	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=3,64 м	1	19,13				
С-17	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=4,46 м	1	23,43				
С-18	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=4,38 м	1	22,99				
С-19	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=3,18 м	2	16,68				
С-20	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=4,63 м	1	24,33				
С-21	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=5,37 м	1	28,19				
С-22	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=3,90 м	3	20,46				
С-23	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50х150, L=4,46 м	1	23,43				
ГАП		С. А. Юнусов		Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на		Стадия	Лист	Листов
ГИП		К.С. Юнусова				РП	56	
Архитектор		С. А. Юнусов		Спецификация стропил (продолжение)				
Выполнил								
Н.контроль								

				СОГЛАСОВАНО:					
Инв. N подл.		Подпись и дата		Взамен инв. N					
Поз.	Обозначение	Наимеование		Кол-во	Масса ед.	Примечание			
C-24	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=1,47 м		4	7,72				
C-25	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=1,50 м		1	7,90				
C-26	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=2,13 м		1	11,19				
C-27	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=2,24 м		4	11,78				
C-28	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=2,39 м		2	12,54				
C-29	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=2,81 м		1	14,75				
C-30	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=2,91 м		16	15,28				
C-31	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=3,02 м		3	15,83				
C-32	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=3,73 м		6	19,60				
C-33	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=3,77 м		1	19,77				
C-34	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=3,79 м		1	19,89				
C-35	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=4,00 м		11	20,98				
C-36	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=4,47 м		1	23,46				
C-37	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=4,51 м		3	23,66				
C-38	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x200, L=5,04 м		1	35,25				
C-39	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x200, L=6,08 м		1	42,56				
C-40	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=1,42 м		4	7,43				
C-41	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=2,41 м		4	12,63				
C-42	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=3,57 м		2	18,76				
C-43	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=3,30 м		6	17,34				
C-44	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=3,30 м		2	17,34				
C-45	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 150x50, L=2,33 м		2	12,26				
C-46	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=1,29 м		4	6,77				
C-47	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=1,73 м		2	9,10				
C-48	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=2,29 м		16	12,01				
C-49	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=4,50 м		16	23,62				
C-50	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=5,21 м		2	27,33				
C-51	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=5,50 м		4	28,88				
				Коттедж СБ-140 на уч.115 к. п. "Курортный" Омского р-на		Стация		Лист	Листов
ГАП				С. А. Юнусов		РП		57	
ГИП				К.С. Юнусова					
Архитектор				С. А. Юнусов		Спецификация стропил (продолжение)			
Выполнил									
Н.контроль									

Инв. N подл.			Подпись и дата			Взамен инв. N			СОГЛАСОВАНО:			
Поз.	Обозначение	Наимеование				Кол-во	Масса ед.	Примечание				
С-52	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x150, L=4,00 м				2	21,00					
С-53	ГОСТ 8486-86	Стропило, брус 50x200, L=4,16 м				2	29,14					
Ст-1	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 100x100, L=0,50 м				13	3,50					
Ст-2	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 100x100, L=3,12 м				8	21,82					
Ст-3	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 100x50, L=0,69 м				1	2,42					
Ст-4	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 150x50, L=2,68 м				1	14,05					
Ст-5	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 50x150, L=0,54 м				2	2,84					
Ст-6	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 50x100, L=0,47 м				4	1,66					
Ст-7	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 50x100, L=0,58 м				8	2,03					
Ст-8	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 50x100, L=0,82 м				2	2,86					
Ст-9	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 50x100, L=0,98 м				9	3,42					
Ст-10	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 50x100, L=0,90 м				1	3,14					
Ст-11	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 50x100, L=1,00 м				4	3,50					
Ст-12	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 100x100, L=1,34 м				2	9,37					
Ст-13	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 100x150, L=1,75 м				1	18,36					
Ст-14	ГОСТ 8486-86	Стойка, брус 100x150, L=1,60 м				2	16,78					
У-1	ГОСТ 8486-86	Кобылка, брус 50x150, L=0,55 м				24	2,89					
У-2	ГОСТ 8486-86	Кобылка, брус 50x150, L=0,58 м				6	3,02					
У-3	ГОСТ 8486-86	Упорный брус, брус 50x150, L=0,33 м				4	1,71					
У-4	ГОСТ 8486-86	Упорный брус, брус 50x150, L=1,00 м				10	5,25					
У-5	ГОСТ 8486-86	Упор, брус 50x100, L=2,11 м				2	7,39					
У-6	ГОСТ 8486-86	Упор, брус 50x100, L=2,12 м				6	7,42					
У-7	ГОСТ 8486-86	Упор, брус 50x100, L=2,33 м				2	8,16					
							7875,90					
1. Пиломатериал на стропильную систему использовать только сухой. 2. Дину элементов уточнить по месту. 3. Обработке антисептиками следует подвергать только тот пиломатериал, который контактирует с каменными и металлическими поверхностями и обрешётку. В т.ч. конг-обрешётку. Деревянные конструкции находящиеся под навесом (защищённые от влаги) можно не обрабатывать антисептическими материалами при условии, что влажность бруса и досок не более 20%. 4. Раскрой пиломатериала начинать с самых длинных элементов. 5. Расчётная плотность древесины принималась 700кг/м³.												
ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115		Стация	Лист	Листов				
ГИП	К.С. Юнусова			к. п. "Курортный" Омского р-на		РП	58					
Архитектор	С. А. Юнусов			Спецификация стропил (окончание)								
Выполнил												
Н.контроль												

1. Пиломатериал на стропильную систему использовать только сухой.

2. Длину элементов уточнить по месту.

3. Обработке антисептику следует подвергать только тот пиломатериал, который контактирует с каменными и металлическими поверхностями и обрешётку, в т.ч. конт-обрешётку. Деревянные конструкции находящиеся под навесом (защищенные от влаги) можно не обрабатывать антисептическими материалами при условии, что влажность брусьев и досок не более 20%.

4. Раскрой пиломатериала начинать с самых длинных элементов.

5. Расчётная плотность древесины принималась 700кг/м³.

СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N		

Балки и стропила		
Толщина, мм	Ширина, мм	Объем
30	100	0,270
30	150	1,692
50	100	0,148
50	150	5,105
50	200	1,422
50	250	0,097
100	100	0,198
100	150	0,536
100	200	1,733
150	50	0,086
150	100	0,618
150	150	0,110
		0,000 м3


Стойки		
Толщина, мм	Ширина, мм	Объем
50	100	0,104
50	150	0,008
100	50	0,003
100	100	0,575
100	150	0,074
150	50	0,020
		0,000 м3

Пиломатериал на стропила и балки с учётом раскроя				
Деталей в стойках	Деталей в балках	Толщина бруса, мм	Ширина бруса, мм	Объём
	17	30	100	0,306
	87	30	150	2,349
41	7	50	100	1,44
3	122	50	150	5,625
	27	50	200	1,62
	2	50	250	0,15
9	4	100	100	0,78
1	16	100	150	1,53
	16	100	200	1,92
	1	150	150	0,135
				15,855


Площадь кровли

333,00

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

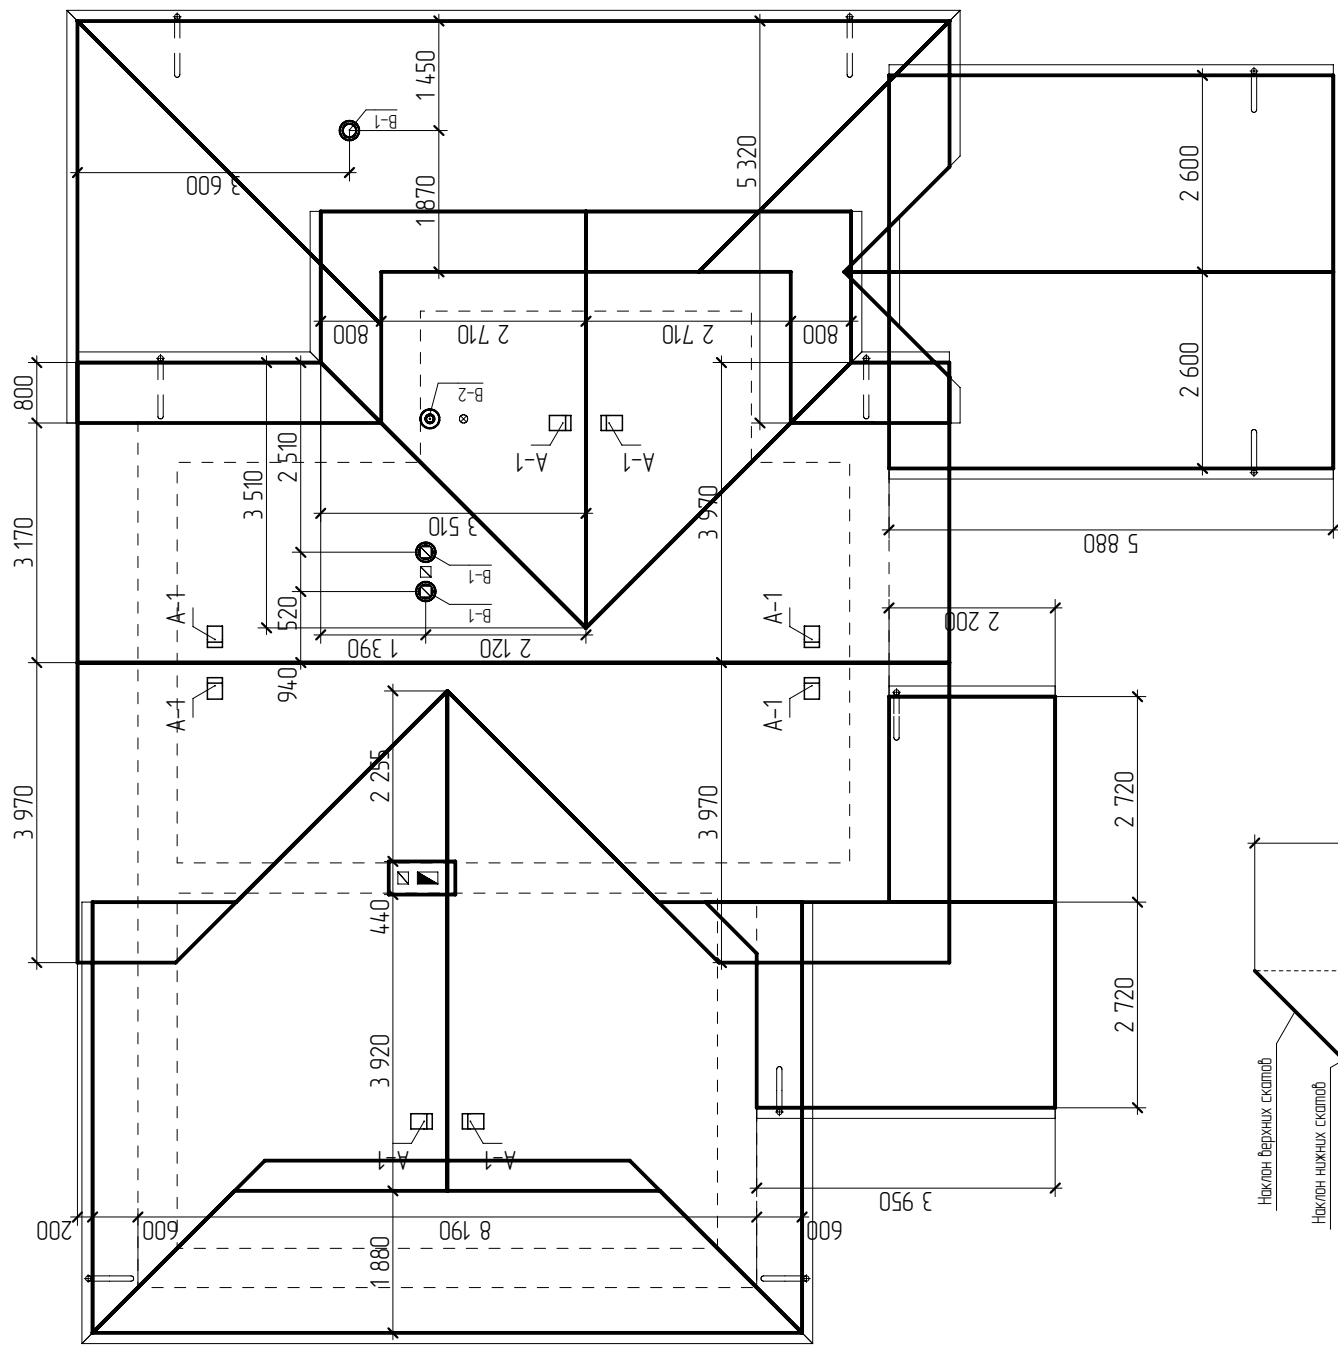

A-1 - аэратор скатный для вентиляции подкровельного пространства.
B-1 - утеплённый вентиляционный выход.
B-2 - неутеплённый выход канализационного стояка.

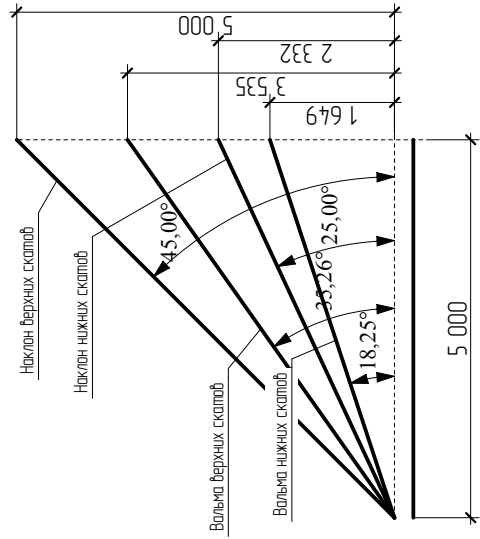

ГАП	С. А. Юнусов	Коттедж СБ-140 на уч.115		Стация	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова	к. п. "Курортный" Омского р-на		РП	60	
Архитектор	С. А. Юнусов	План кровли				
Выполнил						
Н.контроль						

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. N

СОГЛАСОВАНО:

1. Перед монтажом кровли необходимо собрать обрез (низ ската) крыши по узлу, чтобы четко разчитать места положения нижней обрешётки, ветровых и торцевых (лобовых) досок, нижнего листа ОСП-3 и капельника.

Мягкий утеплитель

Битумная черепица

Диффузная мембрана

Контробрешётка, брусок 50x50мм

Пароизоляция

Черновая подшивка, доской 20мм

Брусок 50x50мм

Пеноплекс толщ. 50мм, стыки вразбежку, герметизировать монтажной пеной.

Газобетон

Обрешётка 25x100мм

Шаг строго 4 бруска под листом ОСП-3.

ОСП-3 толщ. 9мм

Желоб с уклоном 5мм/1м к воронке.

Карнизная доска.

Перед монтажом покрасить за 2 раза.

Капельник

Диффузная мембрана.

Нижний край должен свисать в желоб.

Пропил в кирпиче

выполнять болгаркой

Кранштейн желоба с шагом 60см.

Ветровая доска.

Перед монтажом покрасить за 2 раза.

800

Колено


Кранштейн трубы с шагом 80см.

Установить утеплитель до диффузионной мембраны.

Герметизировать монтажной пеной.

ГАП	С. А. Юнусов			Коттедж СБ-140 на уч.115	Стация	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова			к. п. "Курортный" Омского р-на	РП	61	
Архитектор	С. А. Юнусов			Узел кровли			
Выполнил							
Н.контроль							


СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

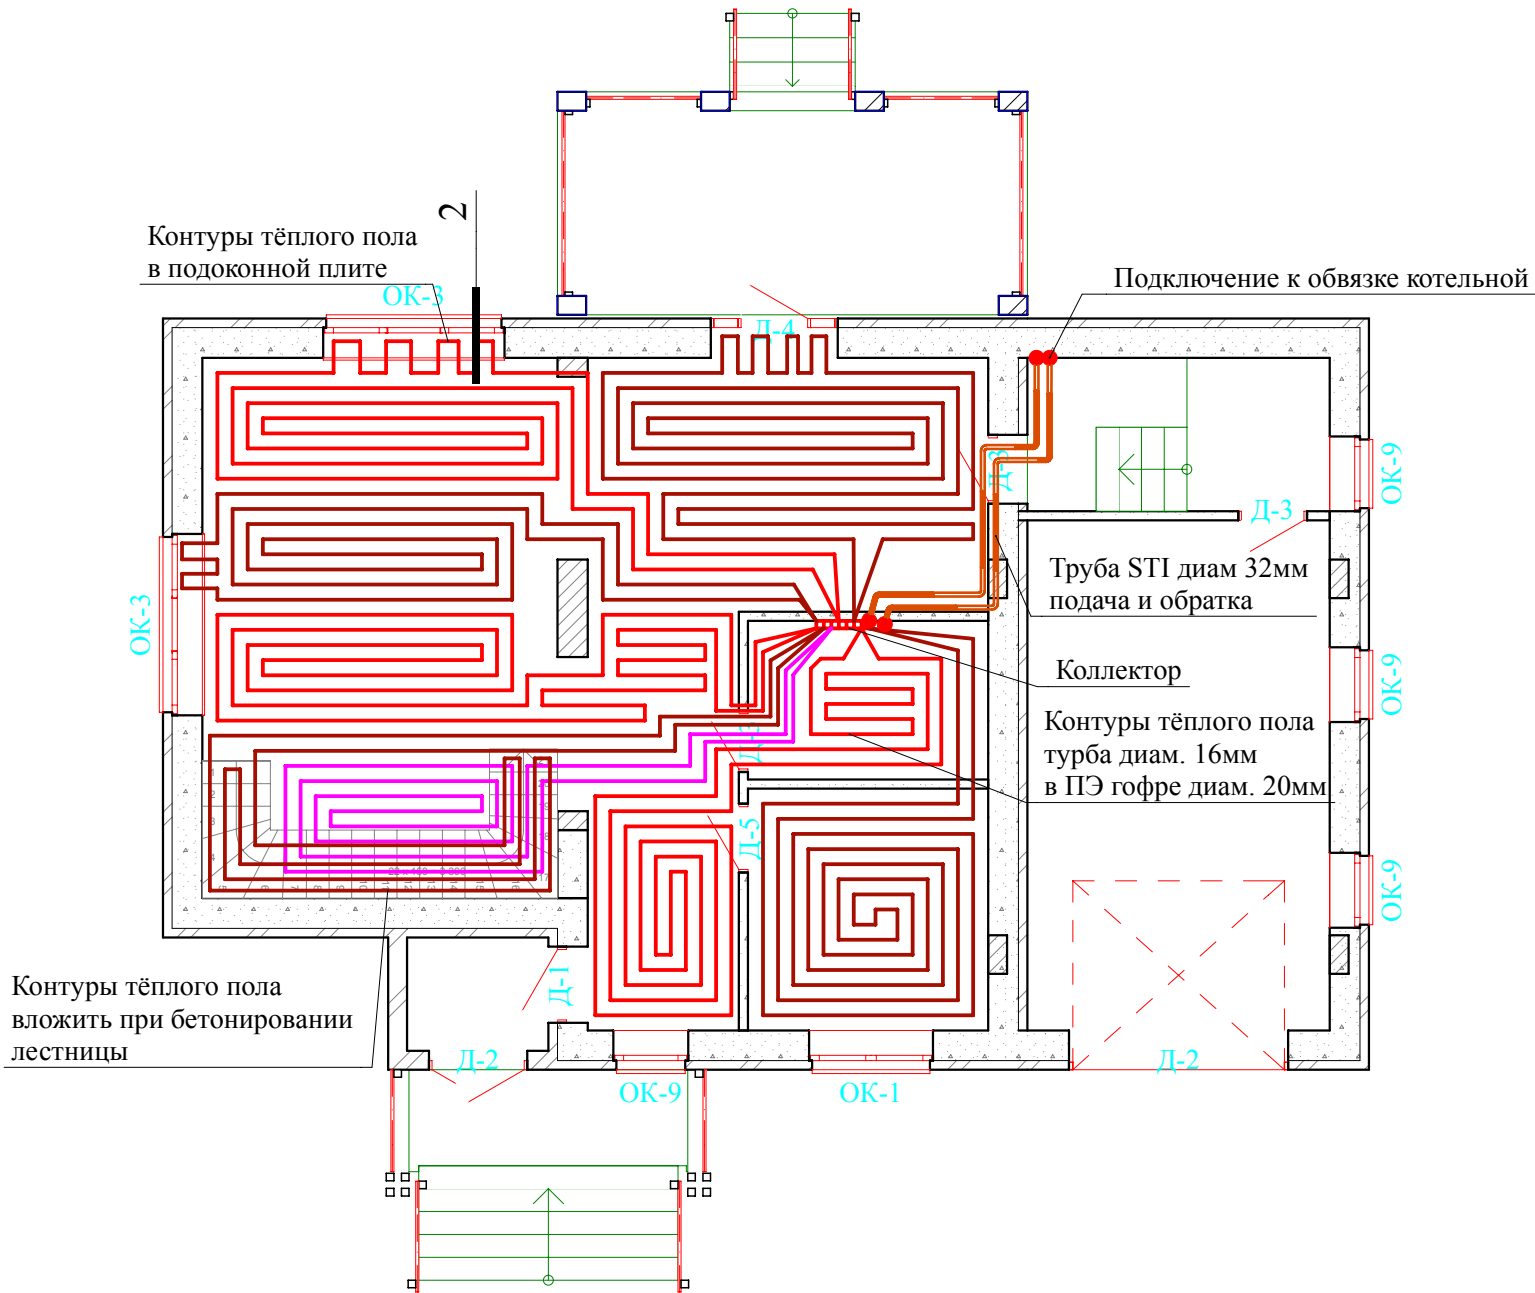


СОГЛАСОВАНО:			

Подпись и дата


ИНВ. N подл.

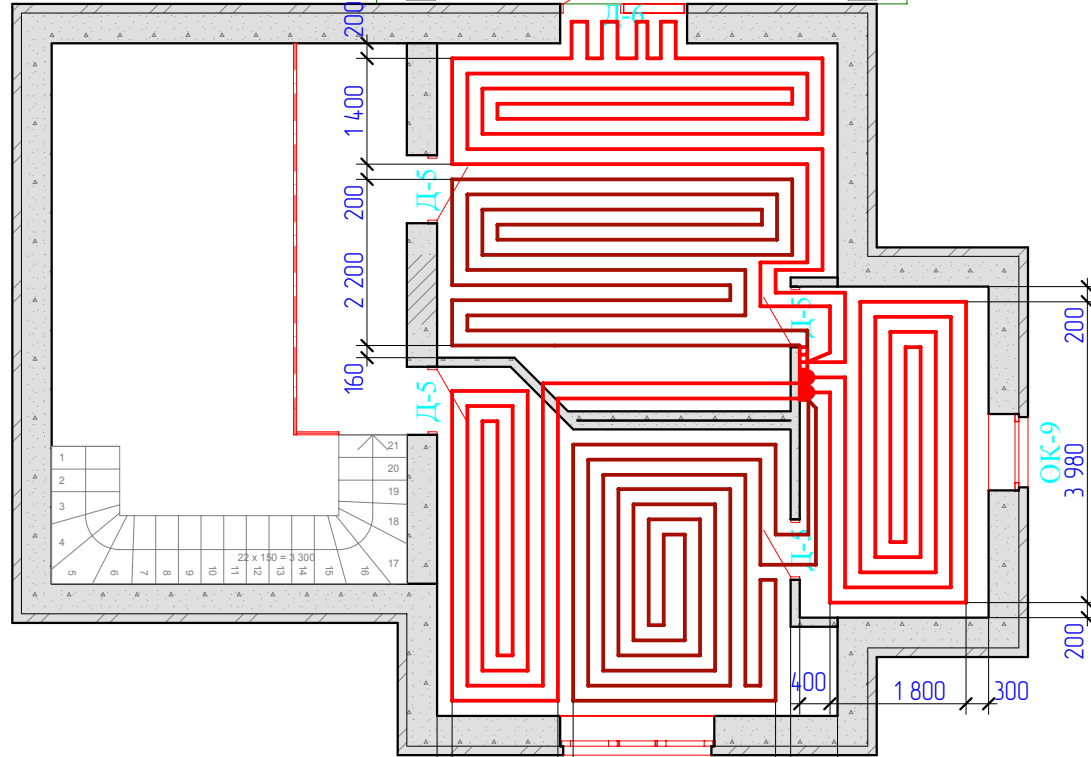


Сечение по окну 2-2

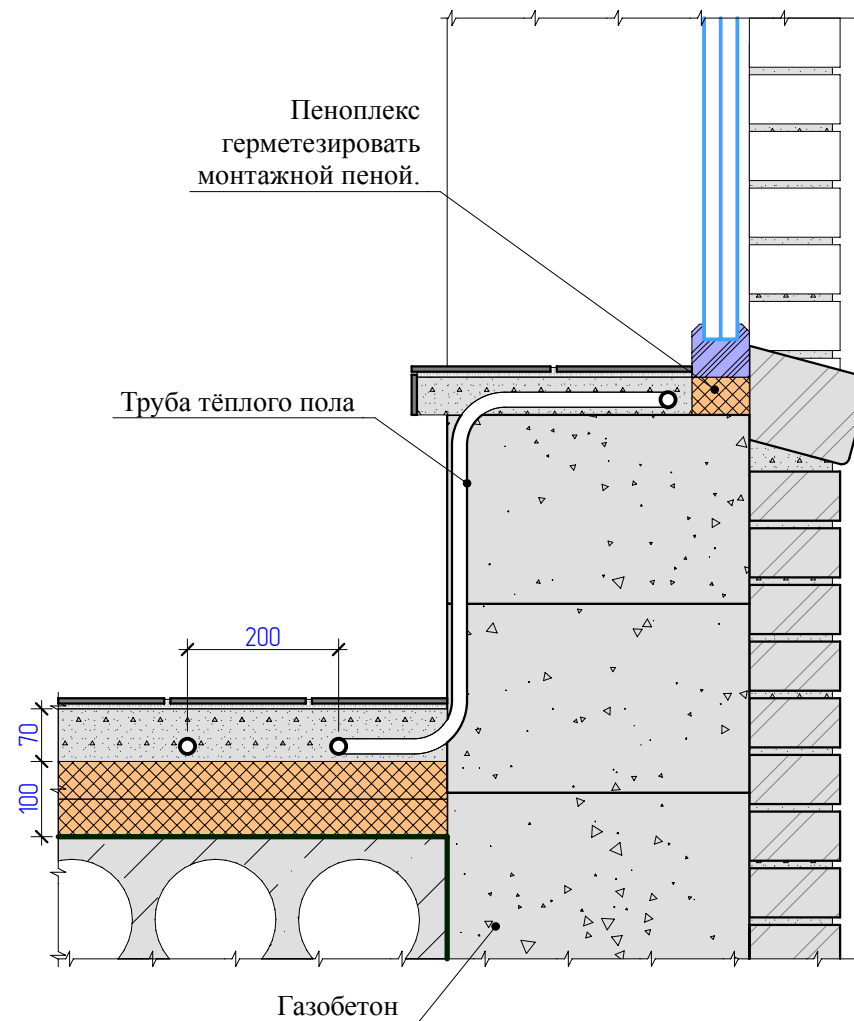


СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

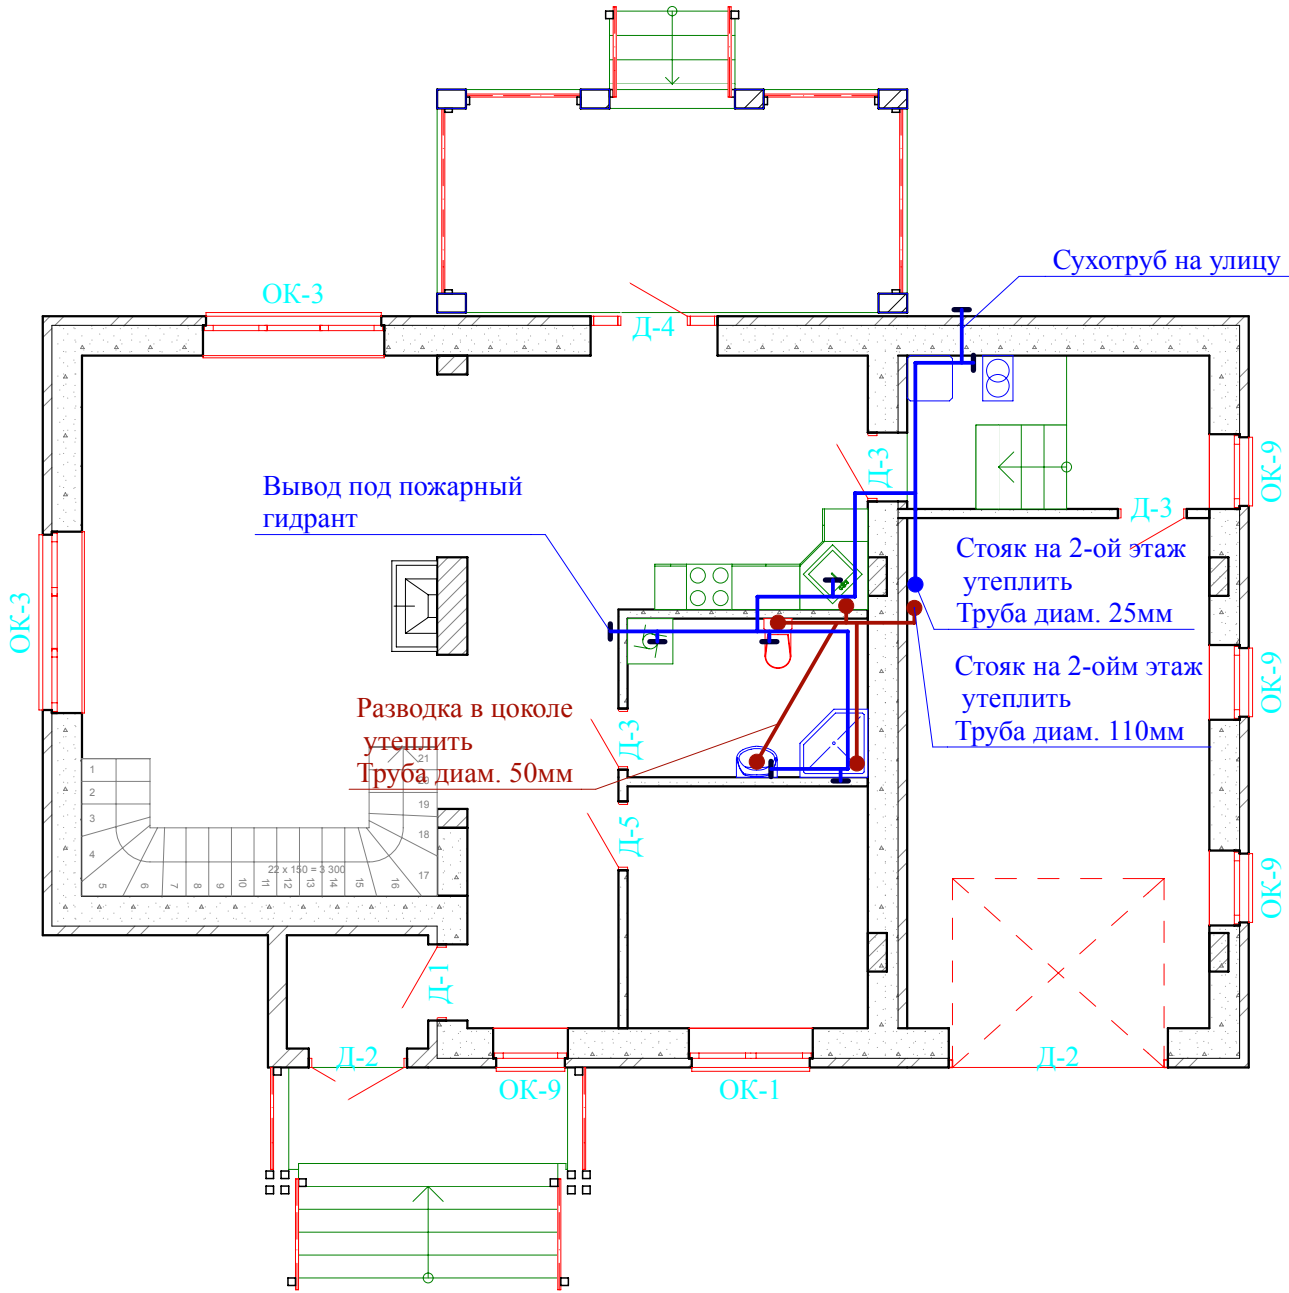

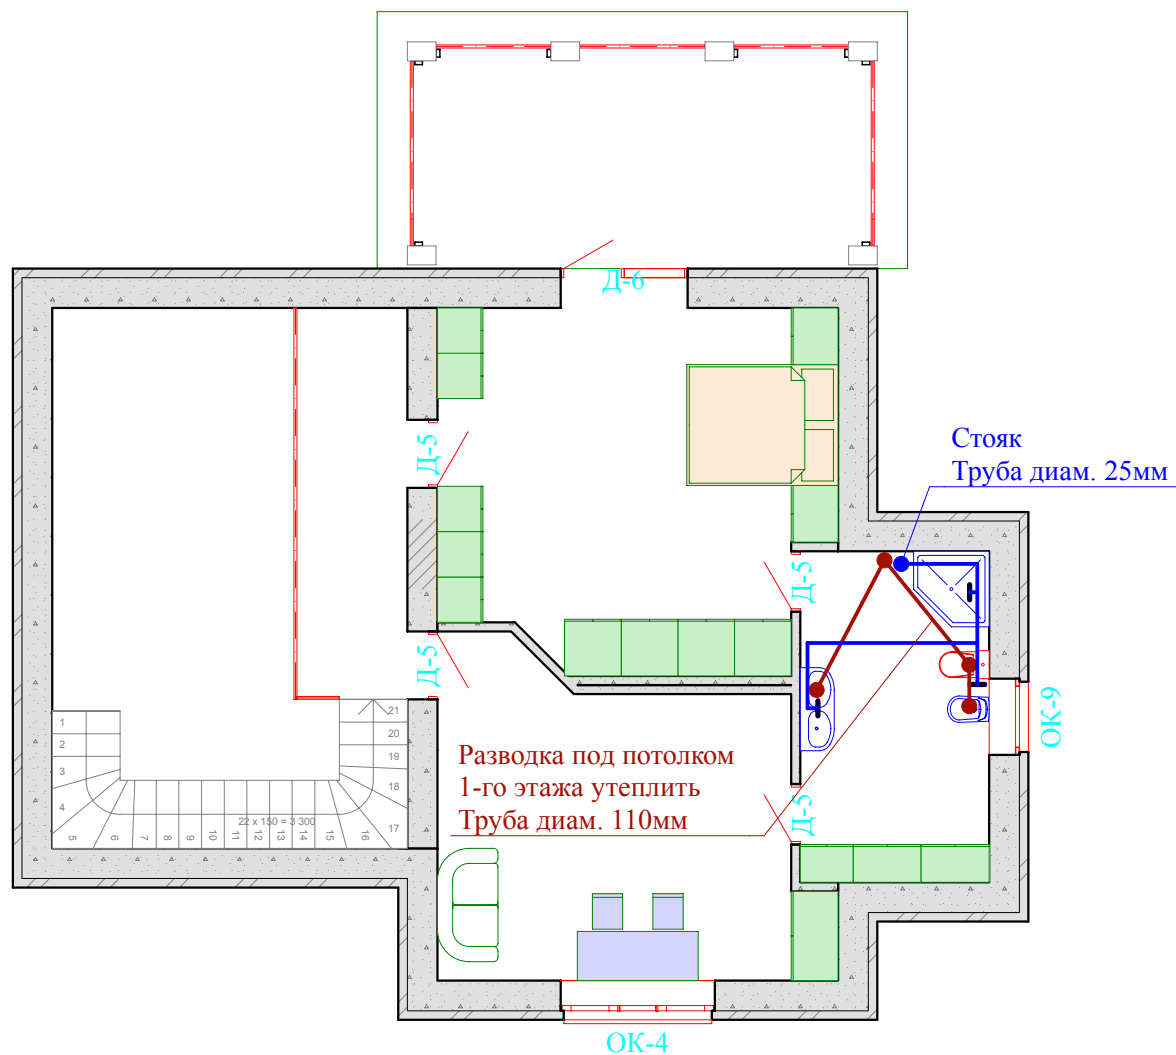[illegible]


ГИП	К.С. Юнусова			Водопровод и канализация 2-го этажа	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				76

			СОГЛАСОВАНО:		

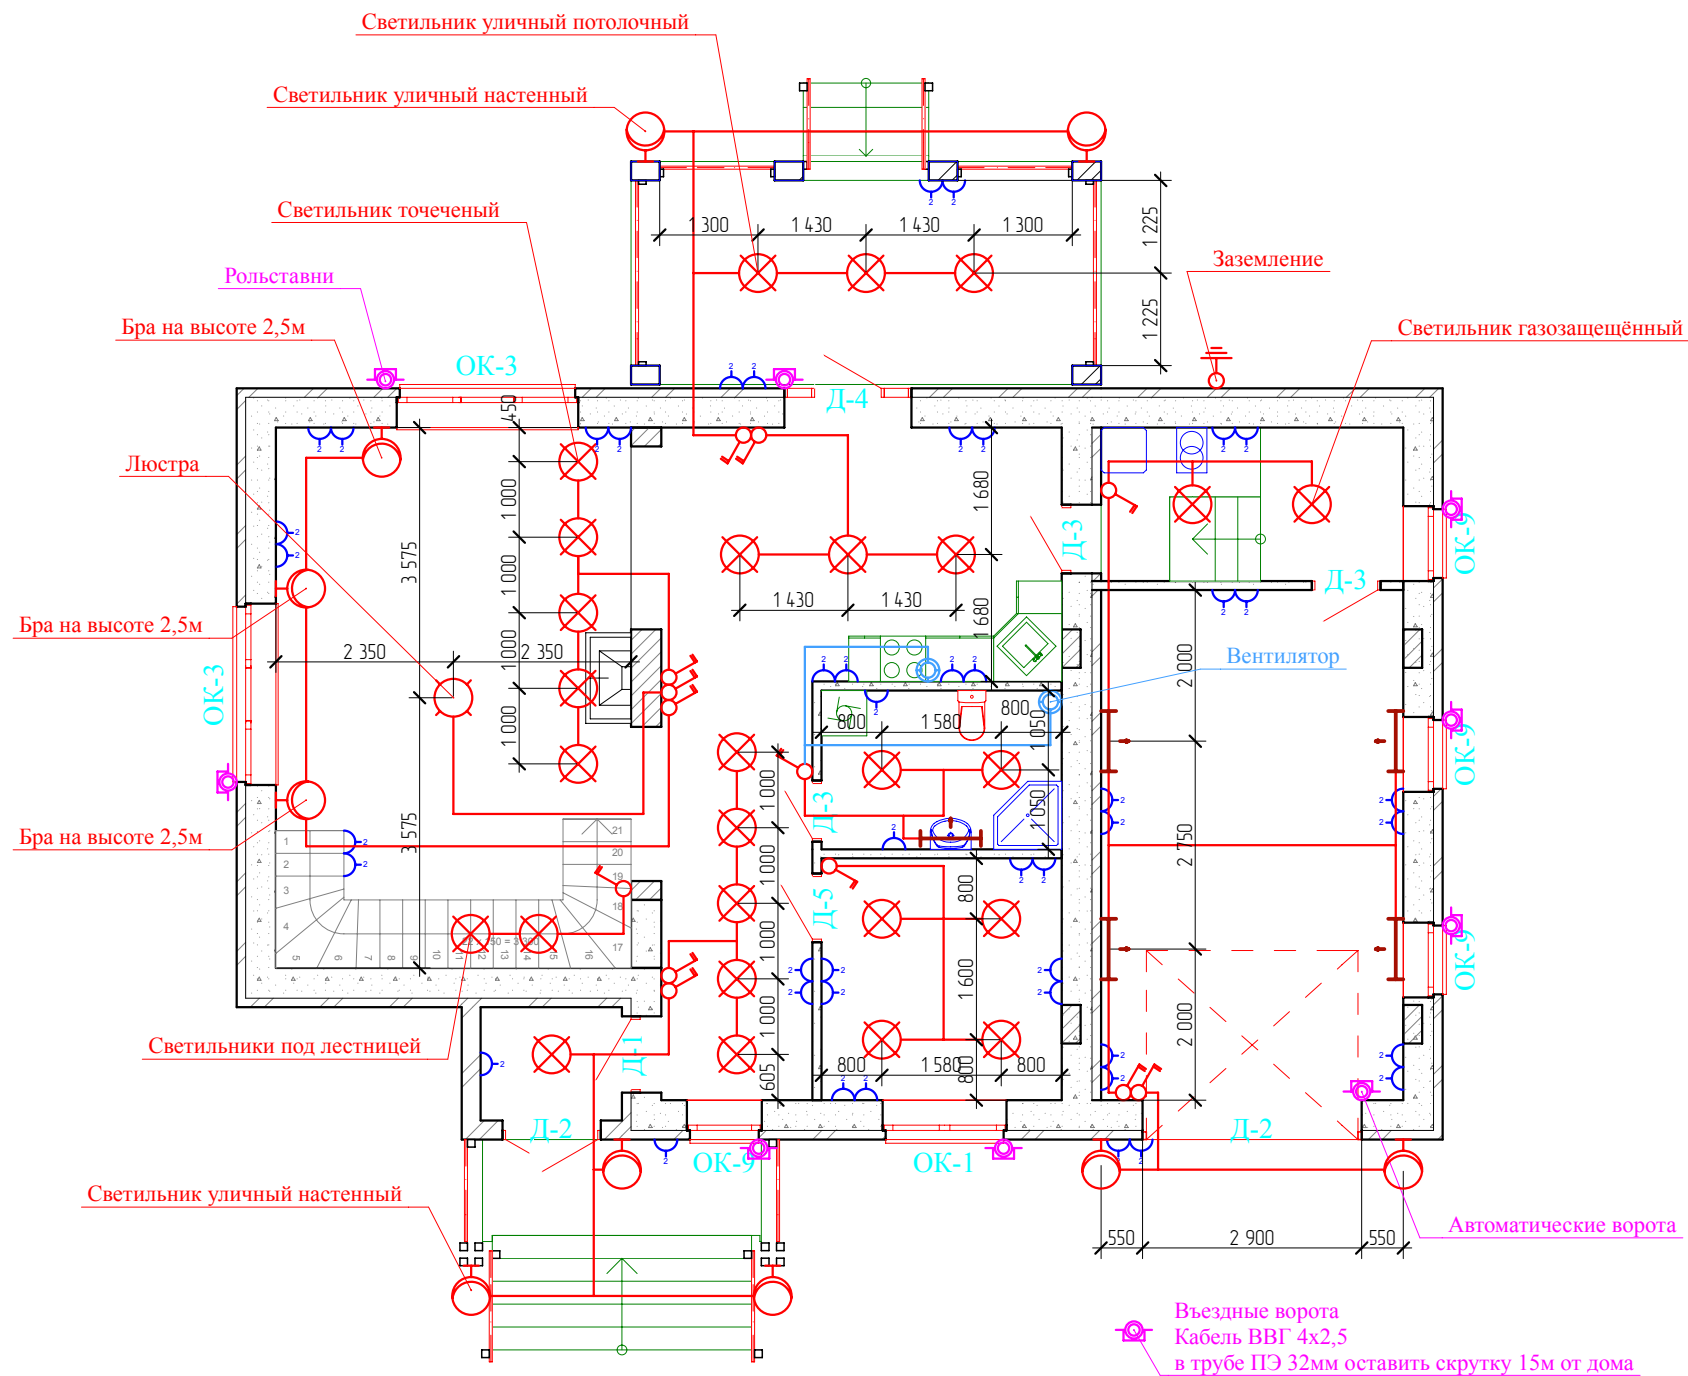


ГИП	К.С. Юнусова			Электрооборудование 1-го этажа	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				77

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

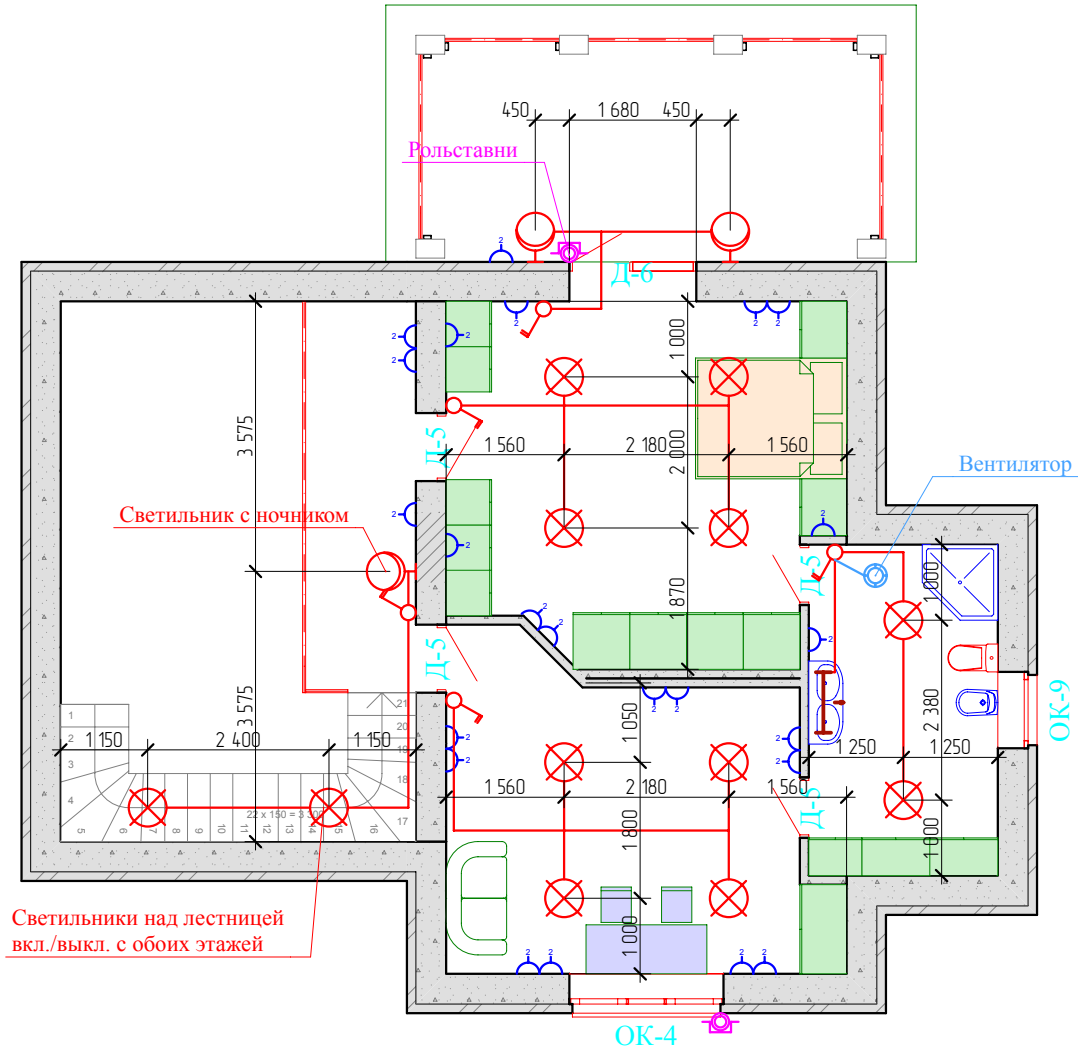


СОГЛАСОВАНО:			Взамен инв. N	Инв. N подл.
			Подпись и дата	

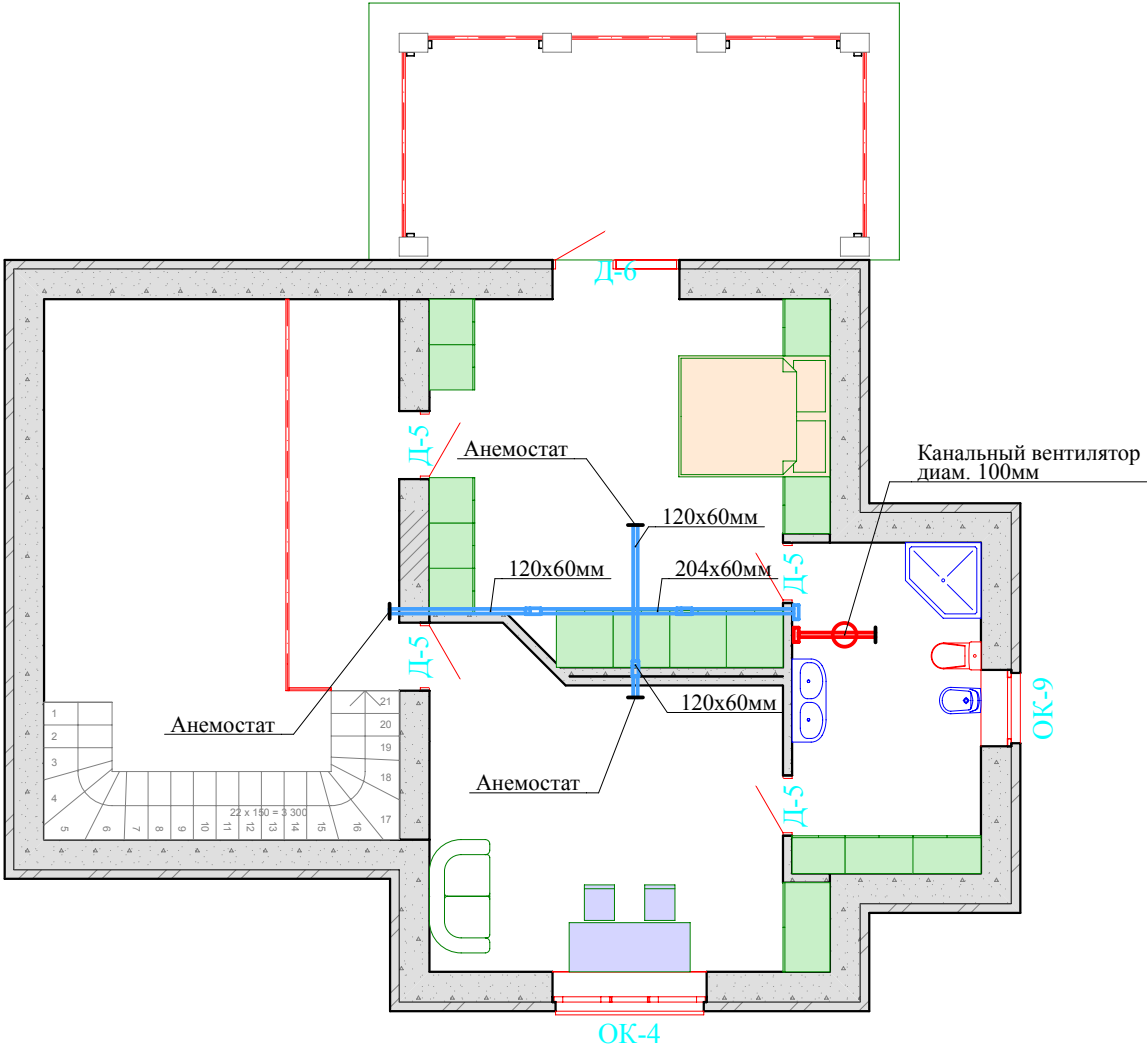


СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N		

Пренципиальная схема приточно-вытяжной вентиляции

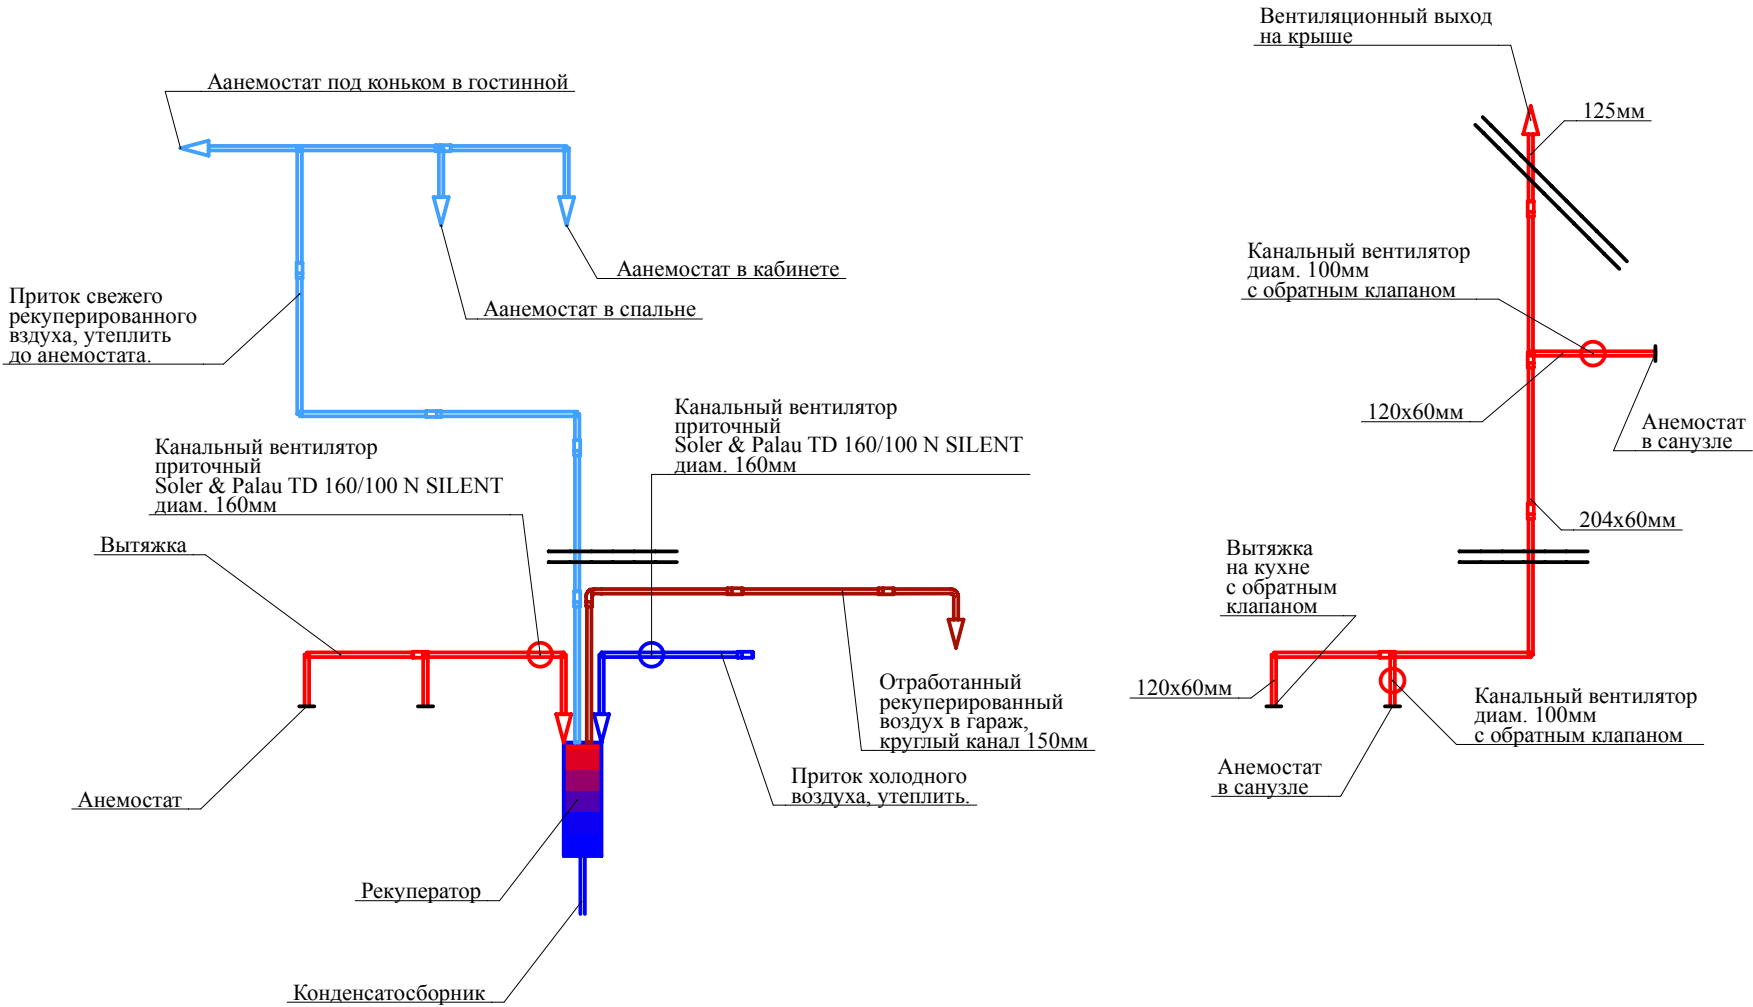


СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

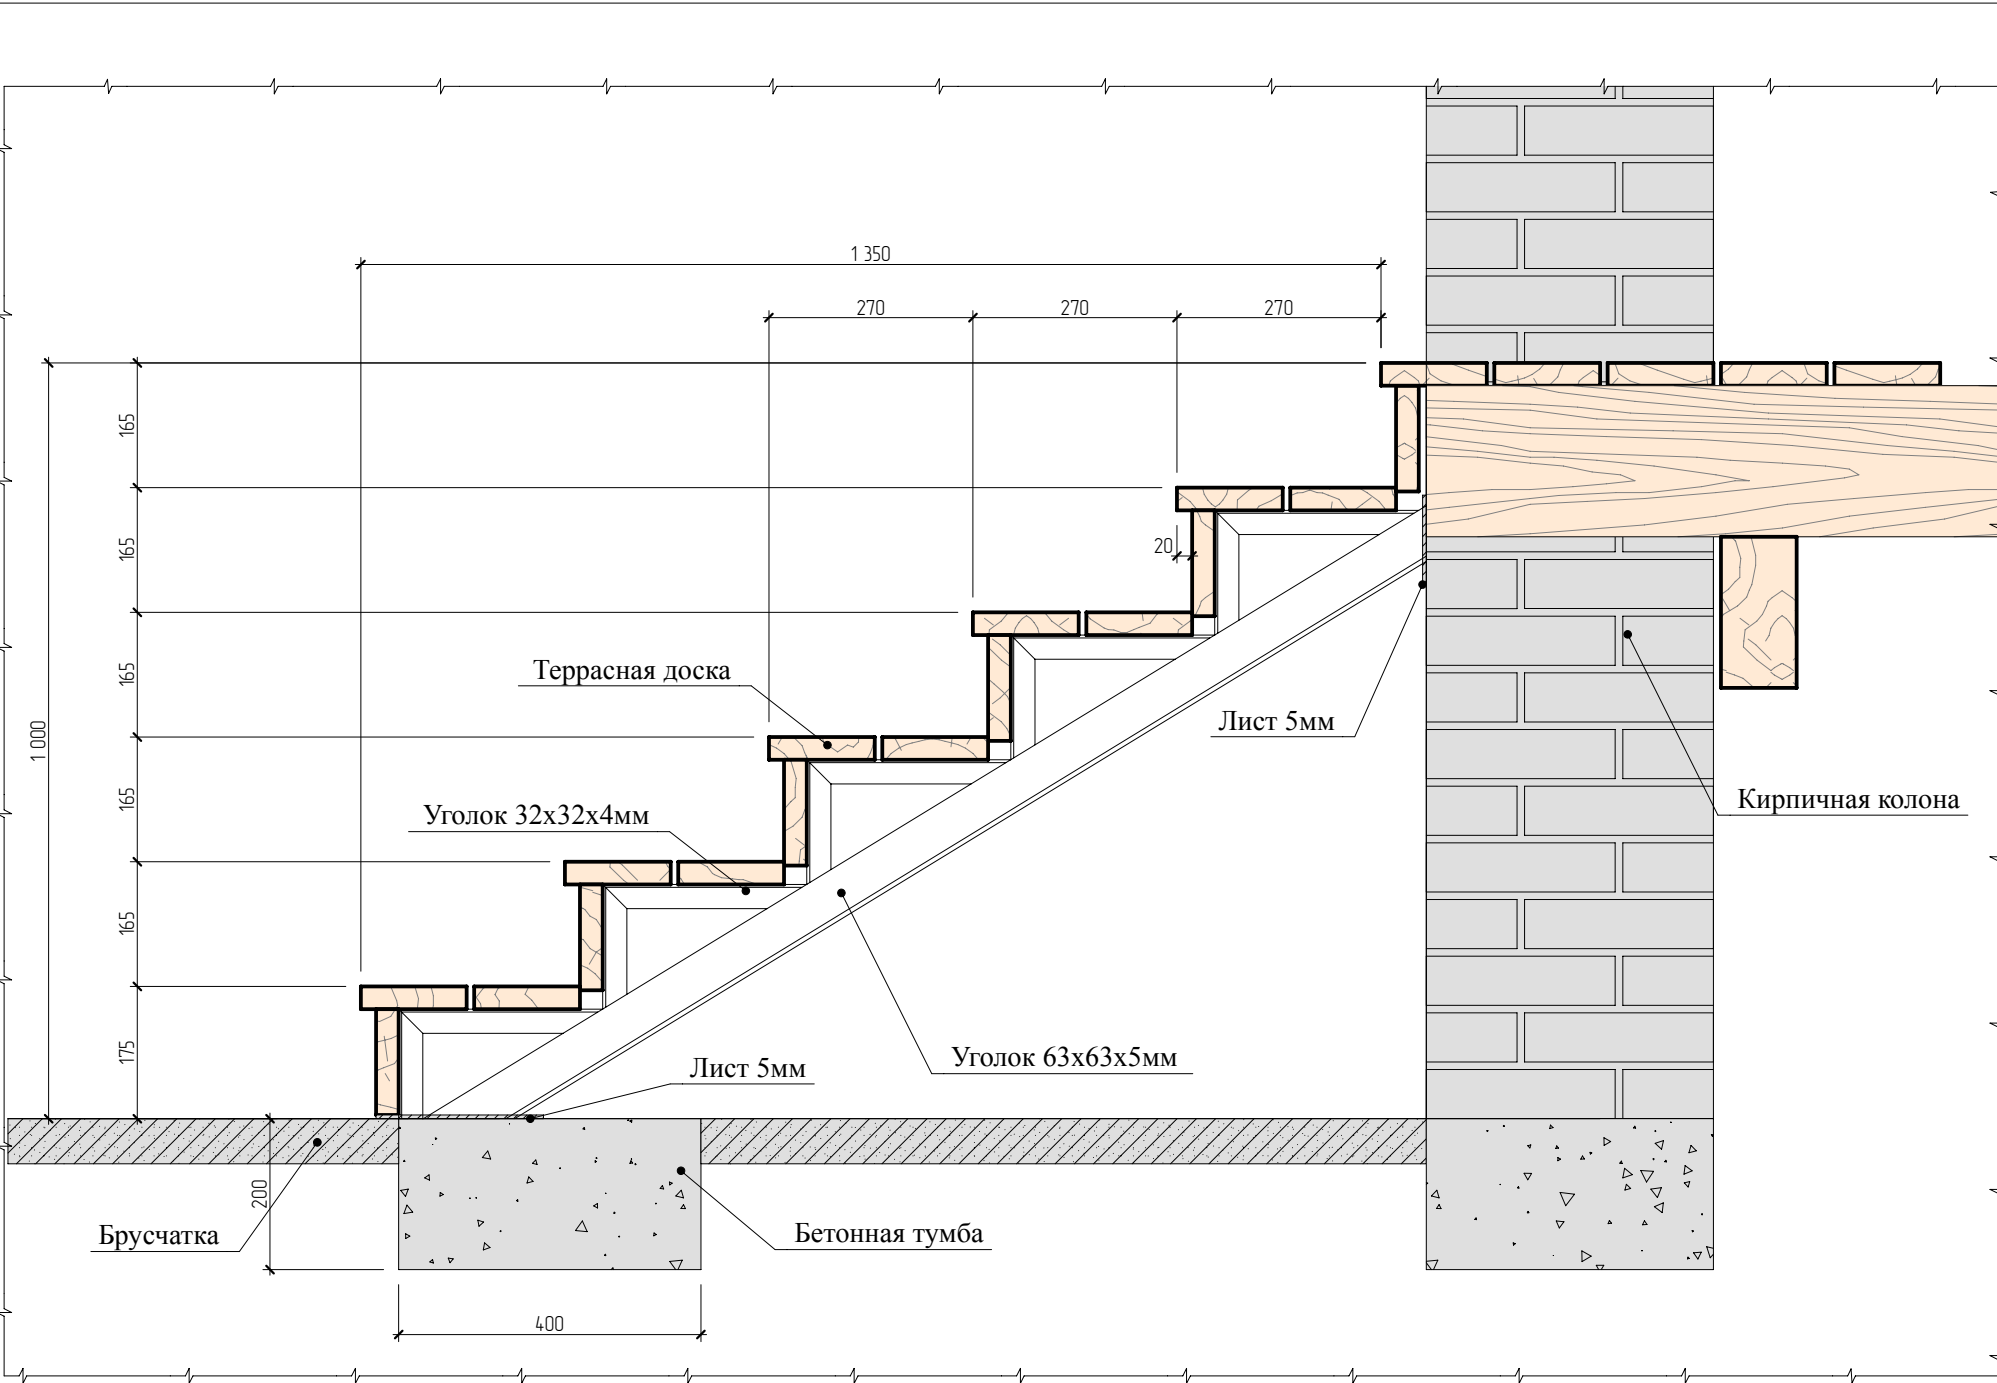





ГИП	К.С. Юнусова			Лестница на террасу	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				83

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	



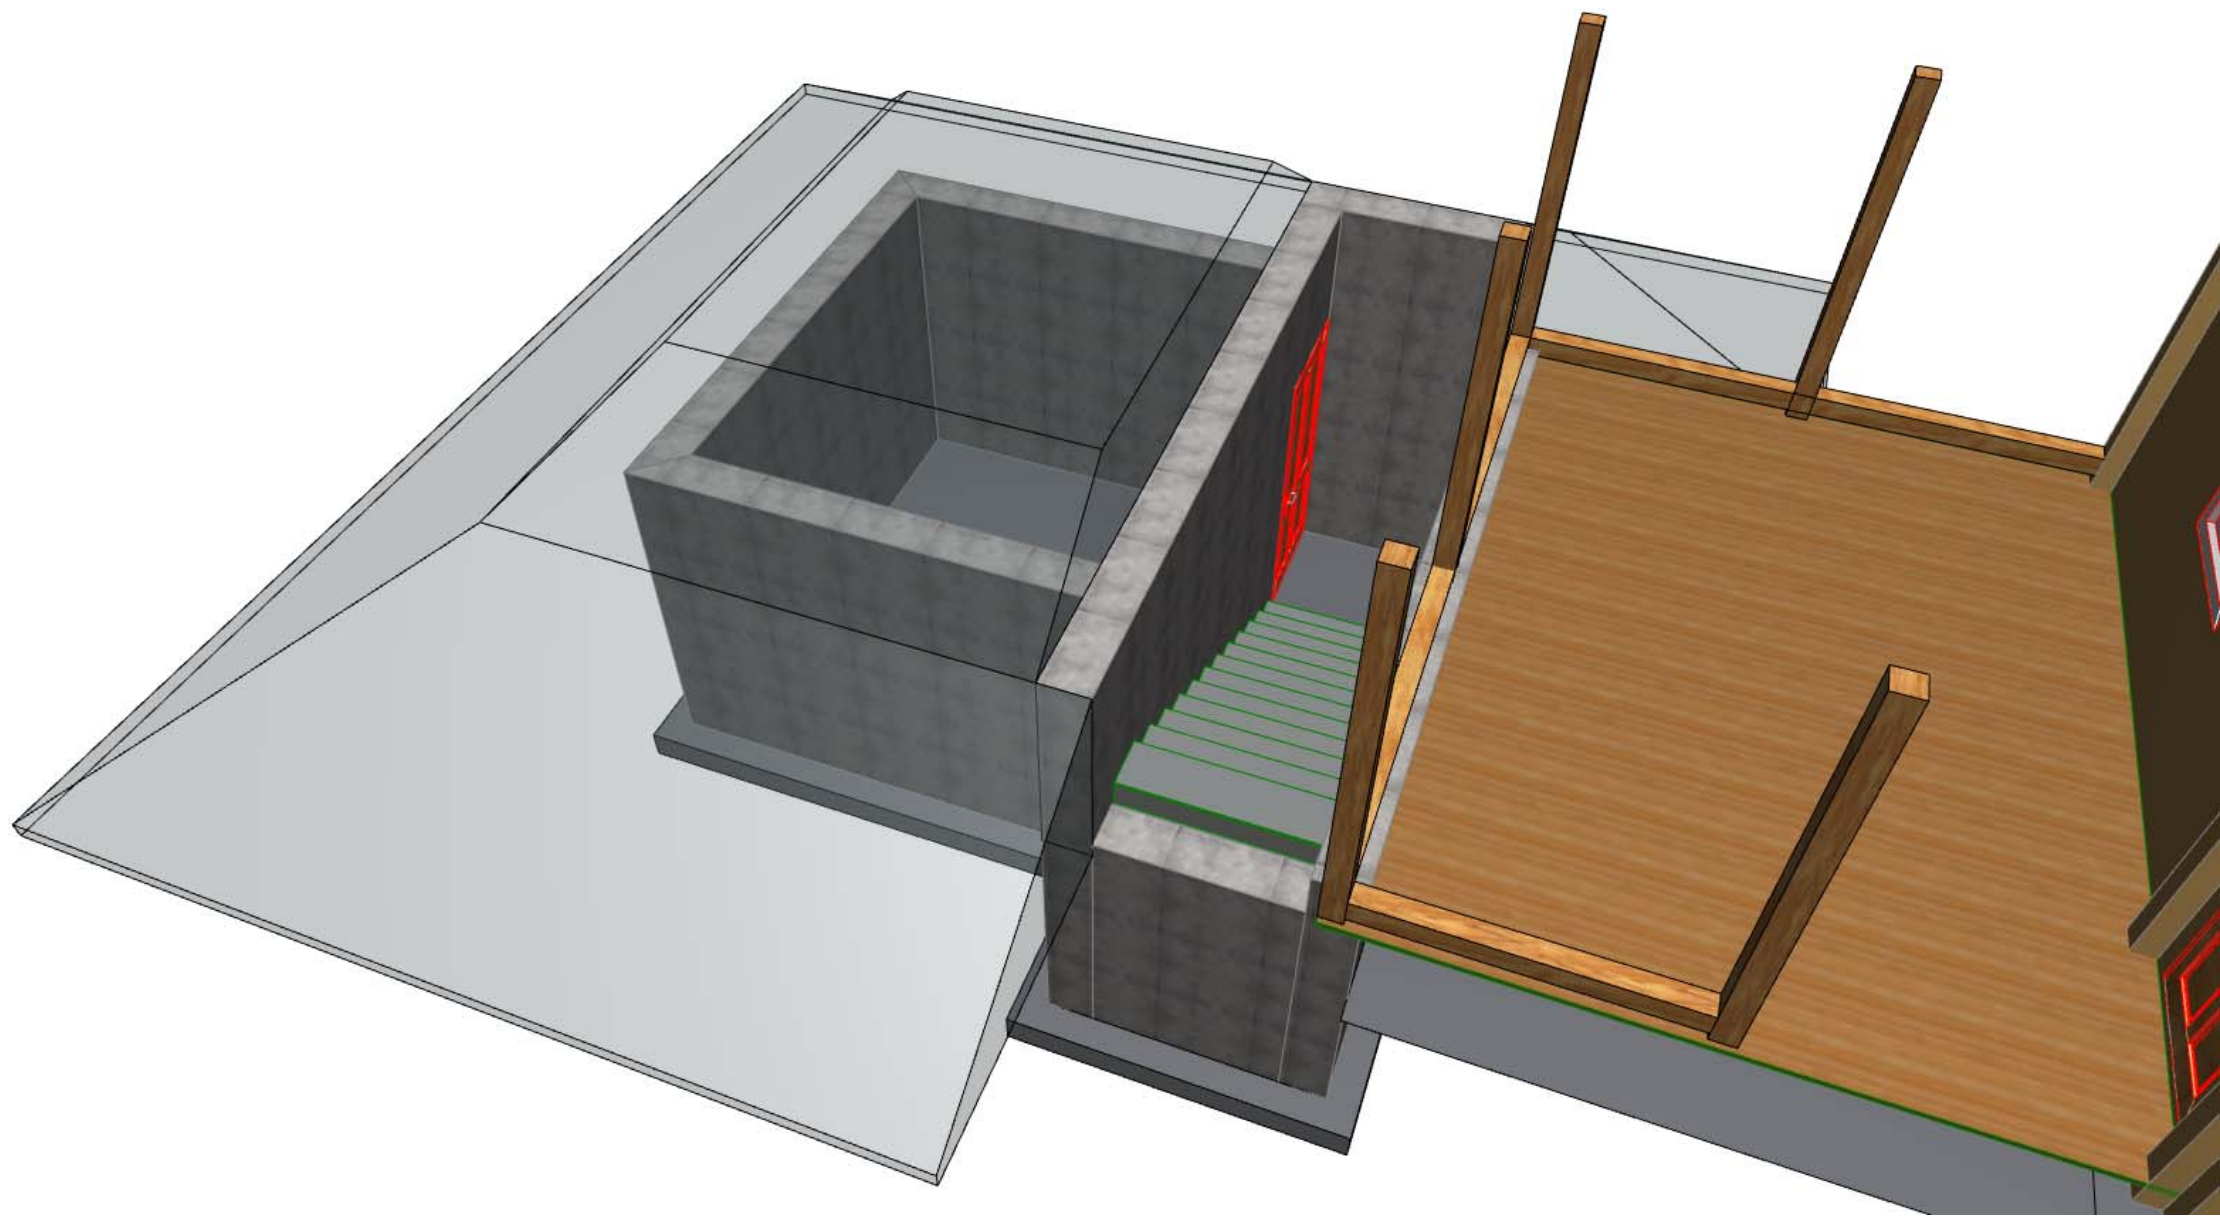


СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

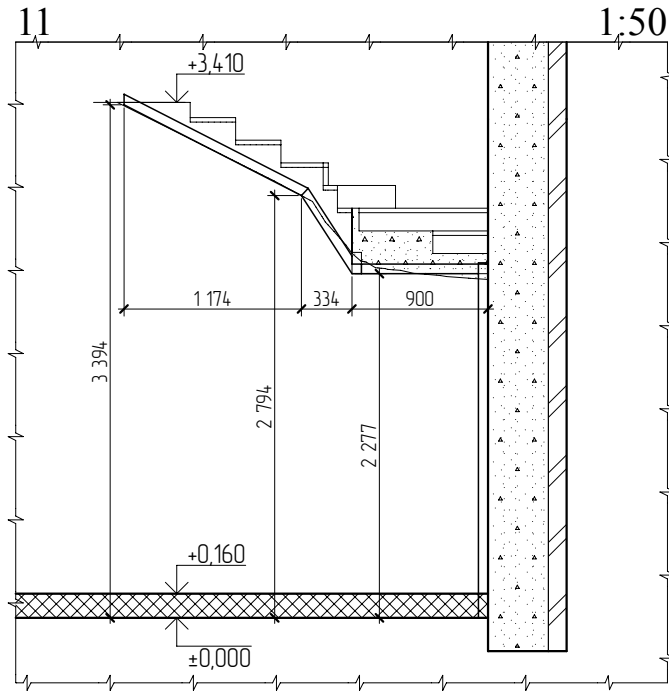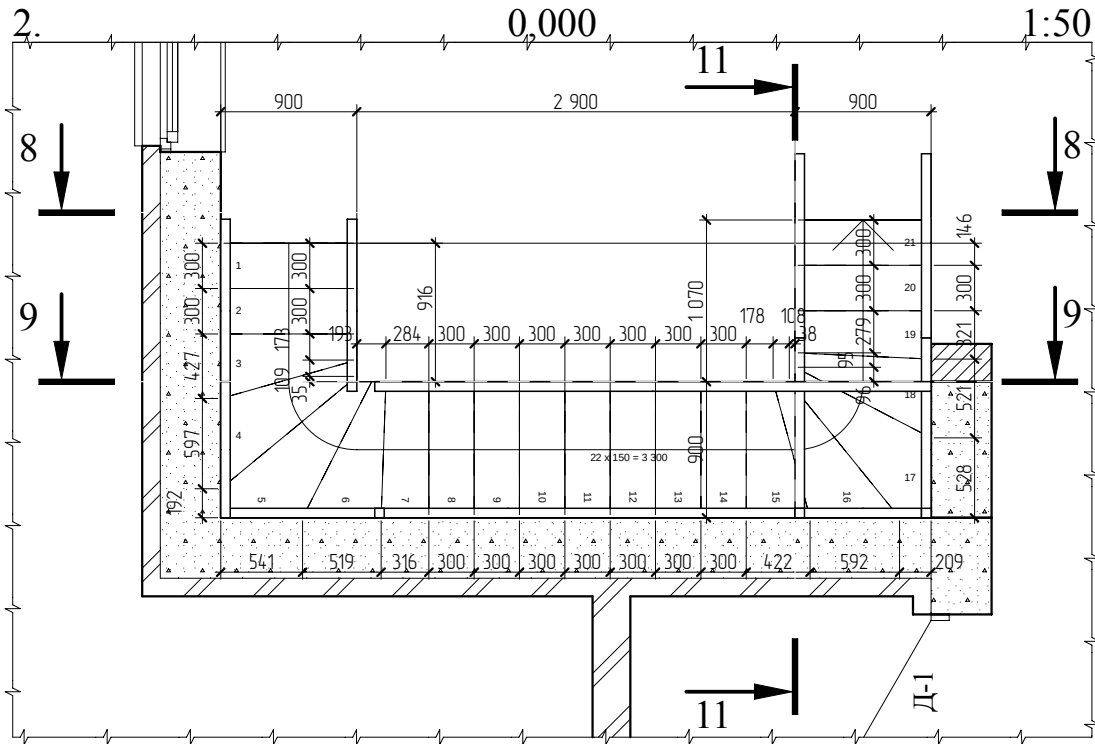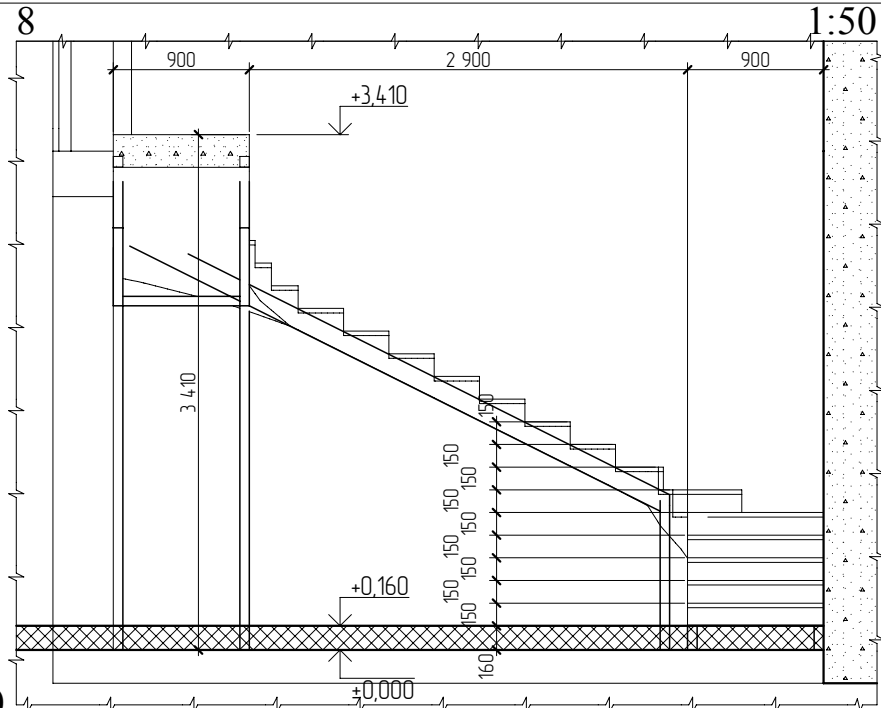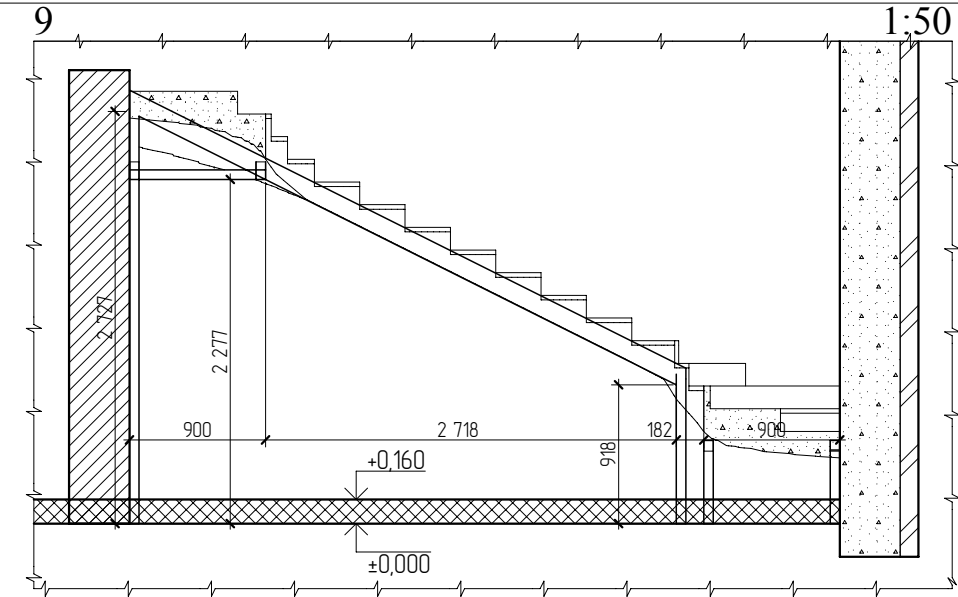

ГИП	К.С. Юнусова			Лестница (1)	Лист
Архитектор	С. А. Юнусов				68


СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата		Взамен инв. N	

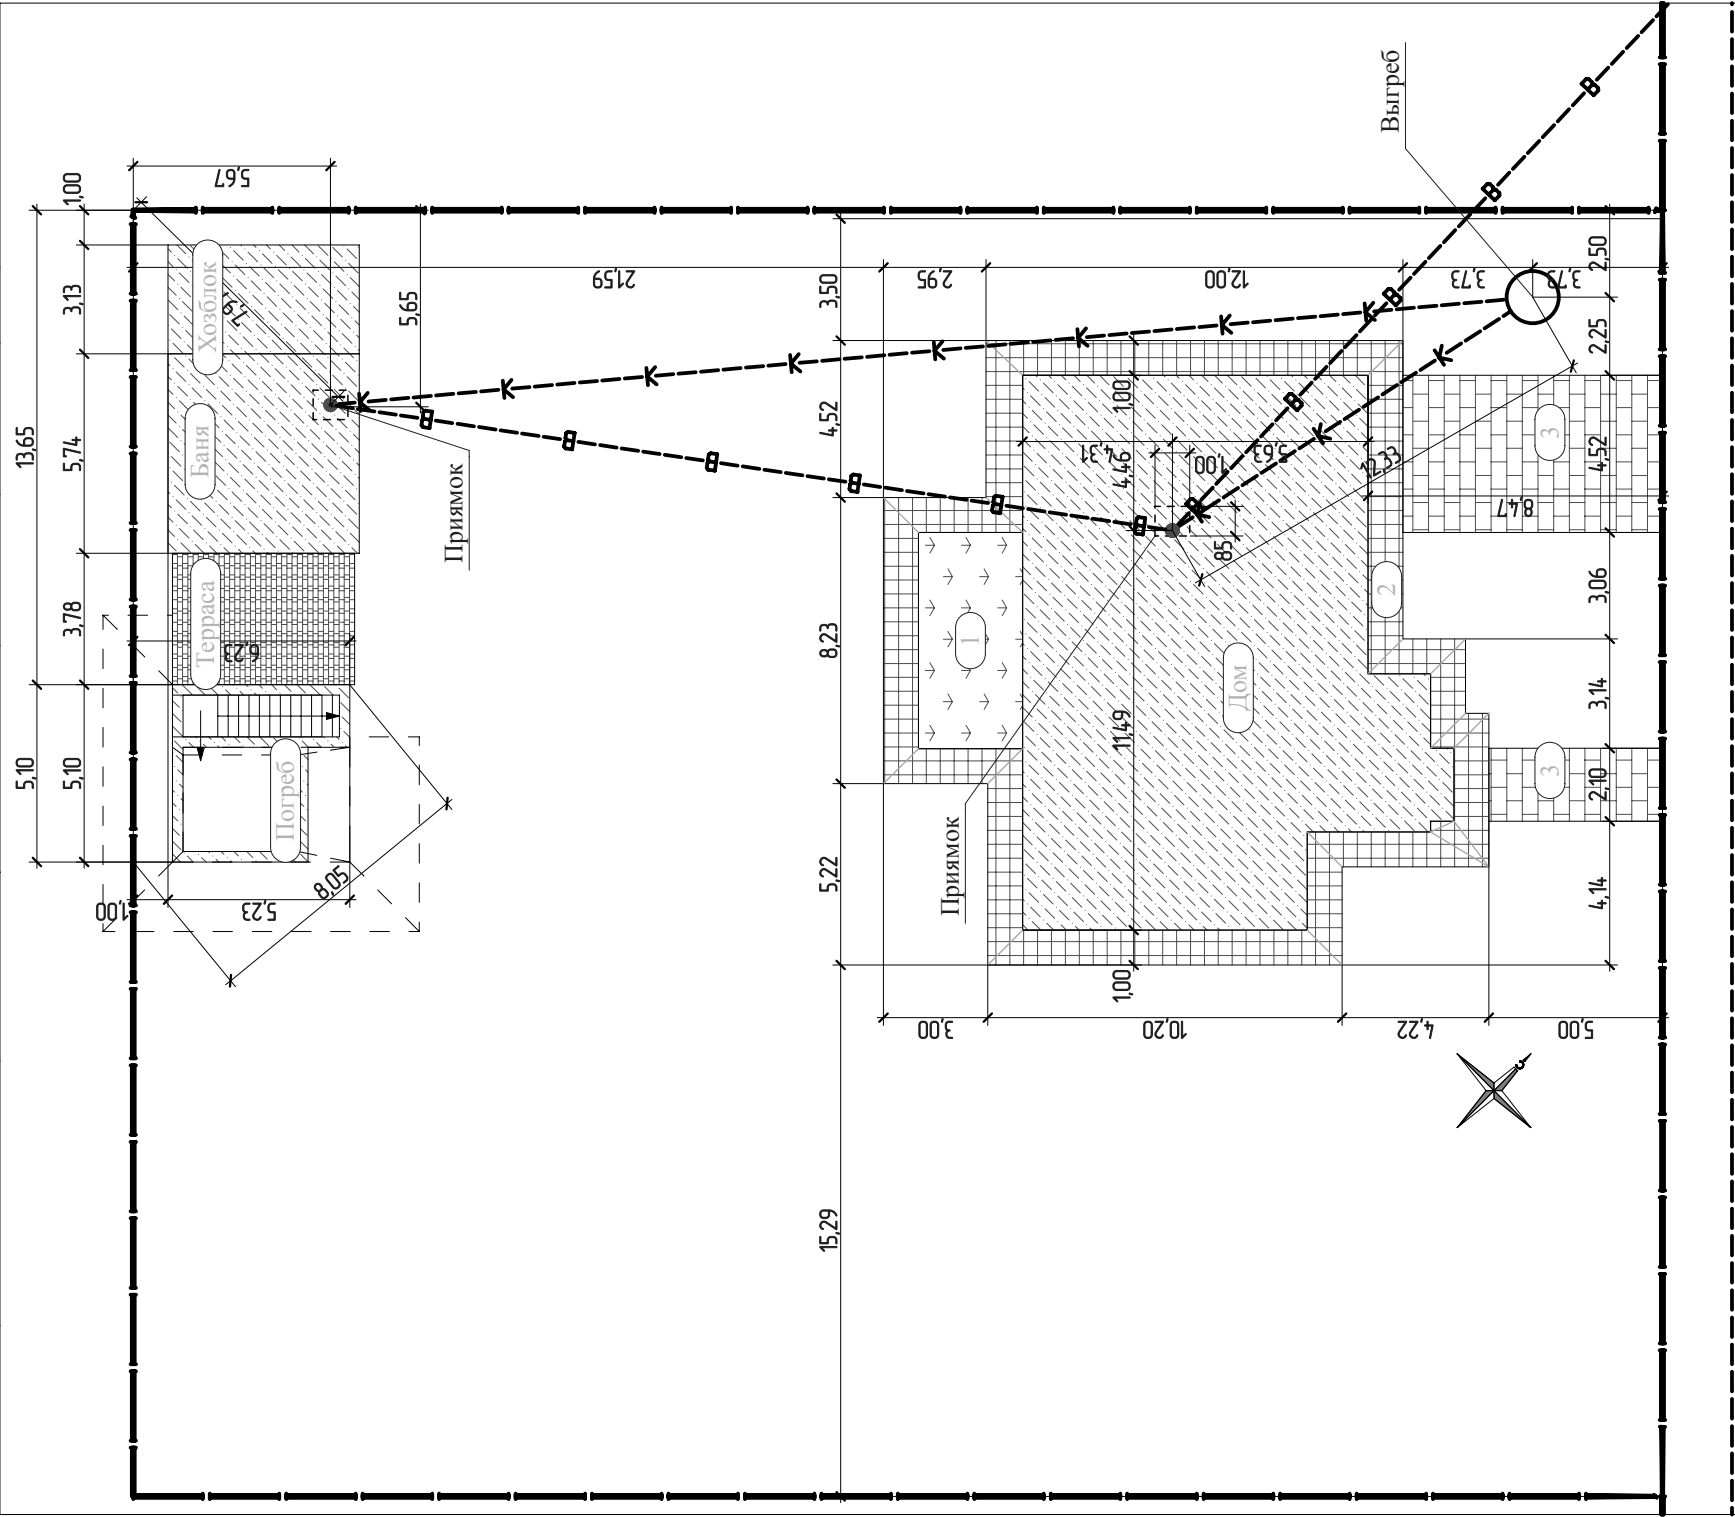


Улица							
ГАП	С. А. Юнусов			Баня СБ-140 на уч. 115 к. п. "Курортный" Омского р-на	Стадия	Лист	Листов
ГИП	К.С. Юнусова				РП	2	
Архитектор	С. А. Юнусов			Генплан уч. 115			
Выполнил							
Н.контроль							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

Первый и третй ряд блоков

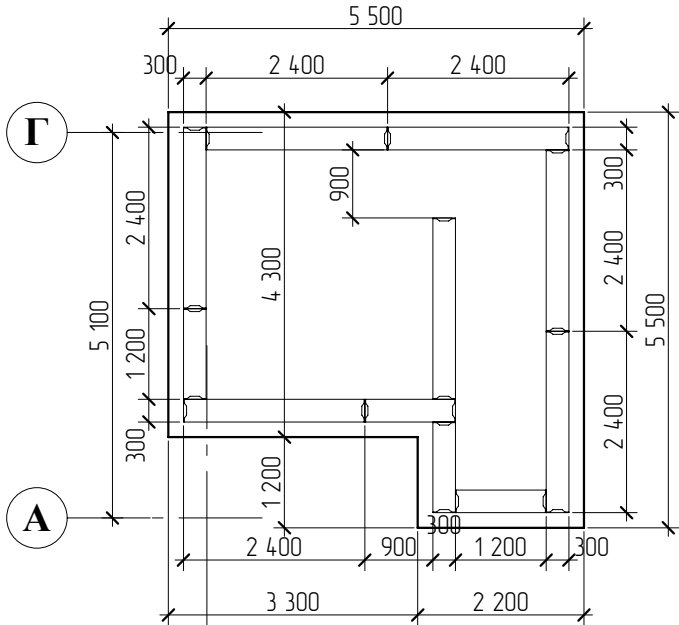

Второй ряд блоков

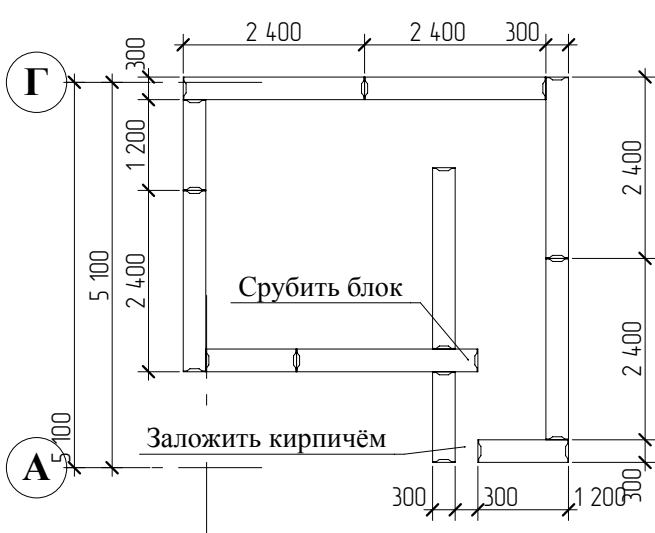

1. Монтаж блоков вести на раствор марки М150 (соотношение песка и цемента 3:1).
2. Армировать каждый рядкладочной сеткой.
3. Гидроизоляцию стен снаружи выполнять в два этапа:
 - обмазка праймером;
 - направление рулонного материала.

Четвёртый ряд блоков

