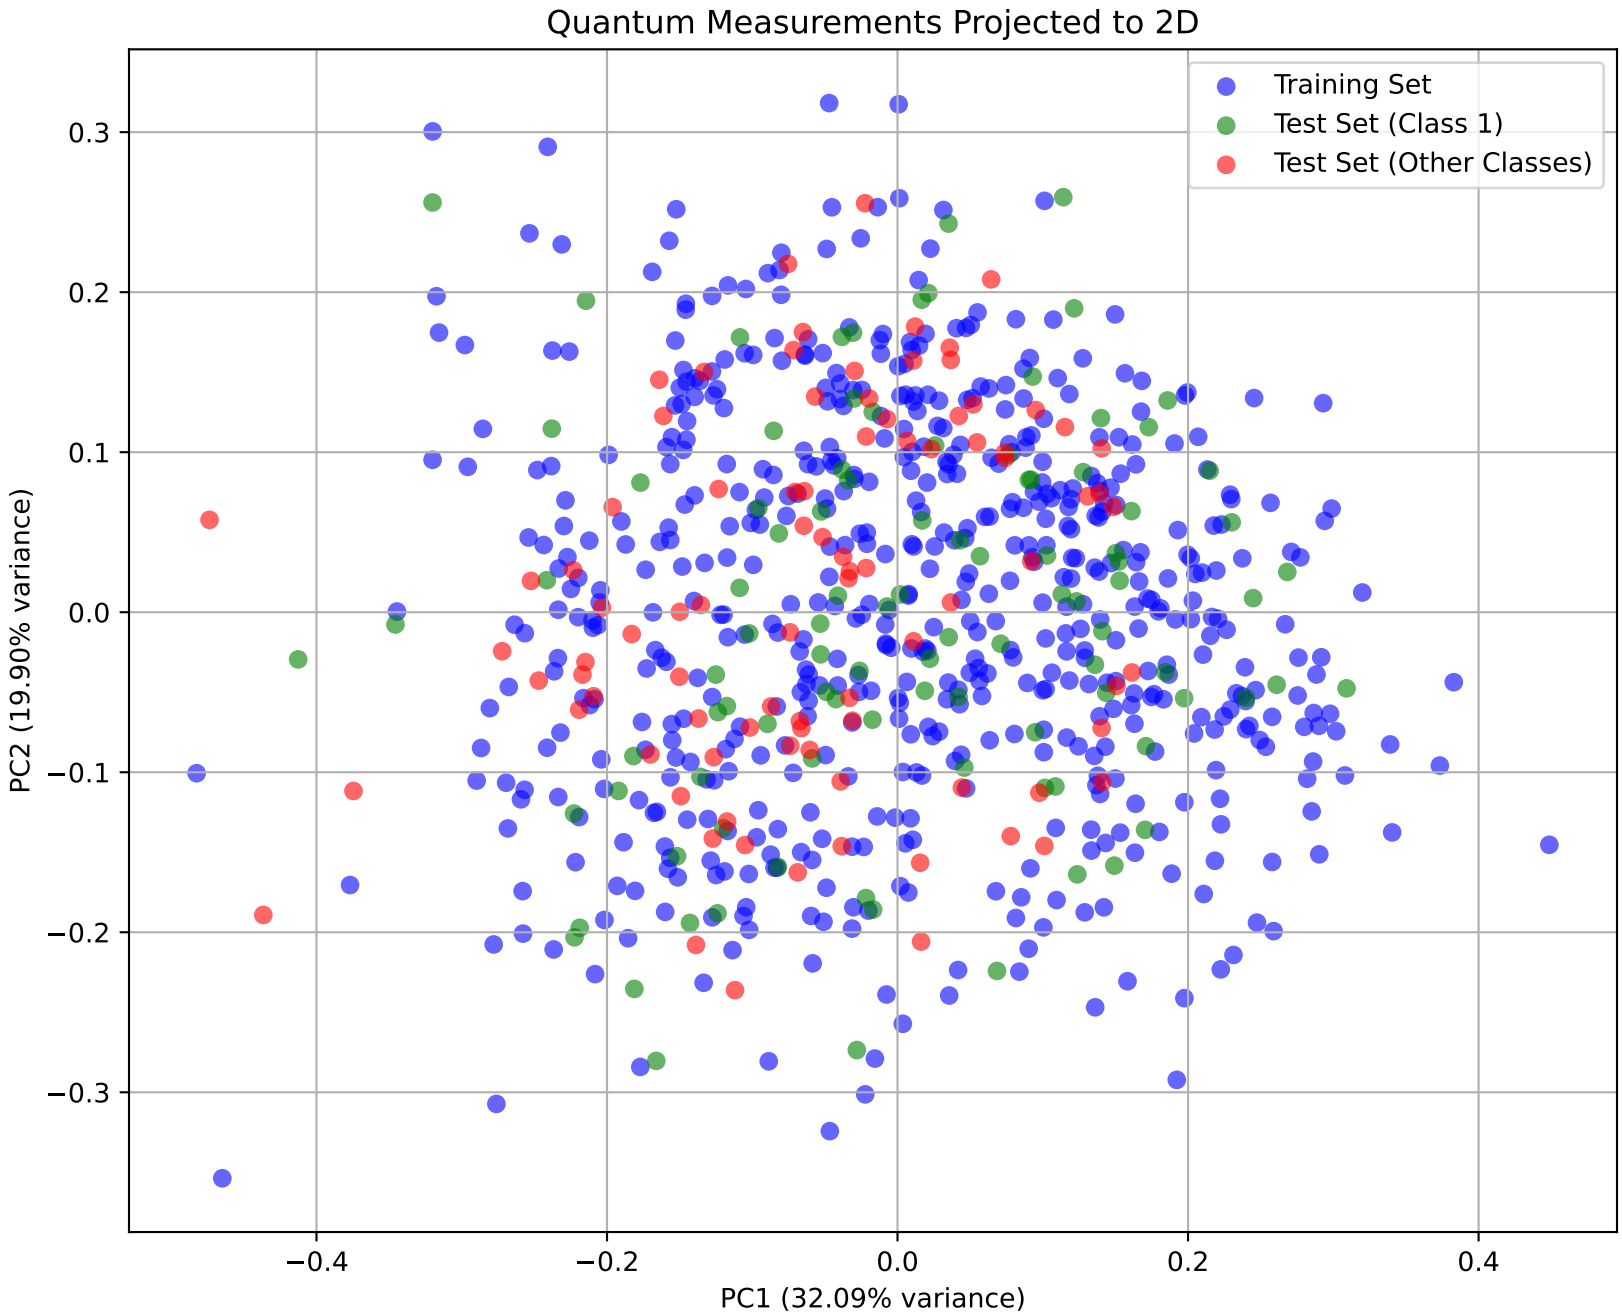
Quantum Measurements Projected to 2D
Training Set
Test Set (Class 1)
Test Set (Other Classes)
PC2 (19.90% variance)
PC1 (32.09% variance)
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4