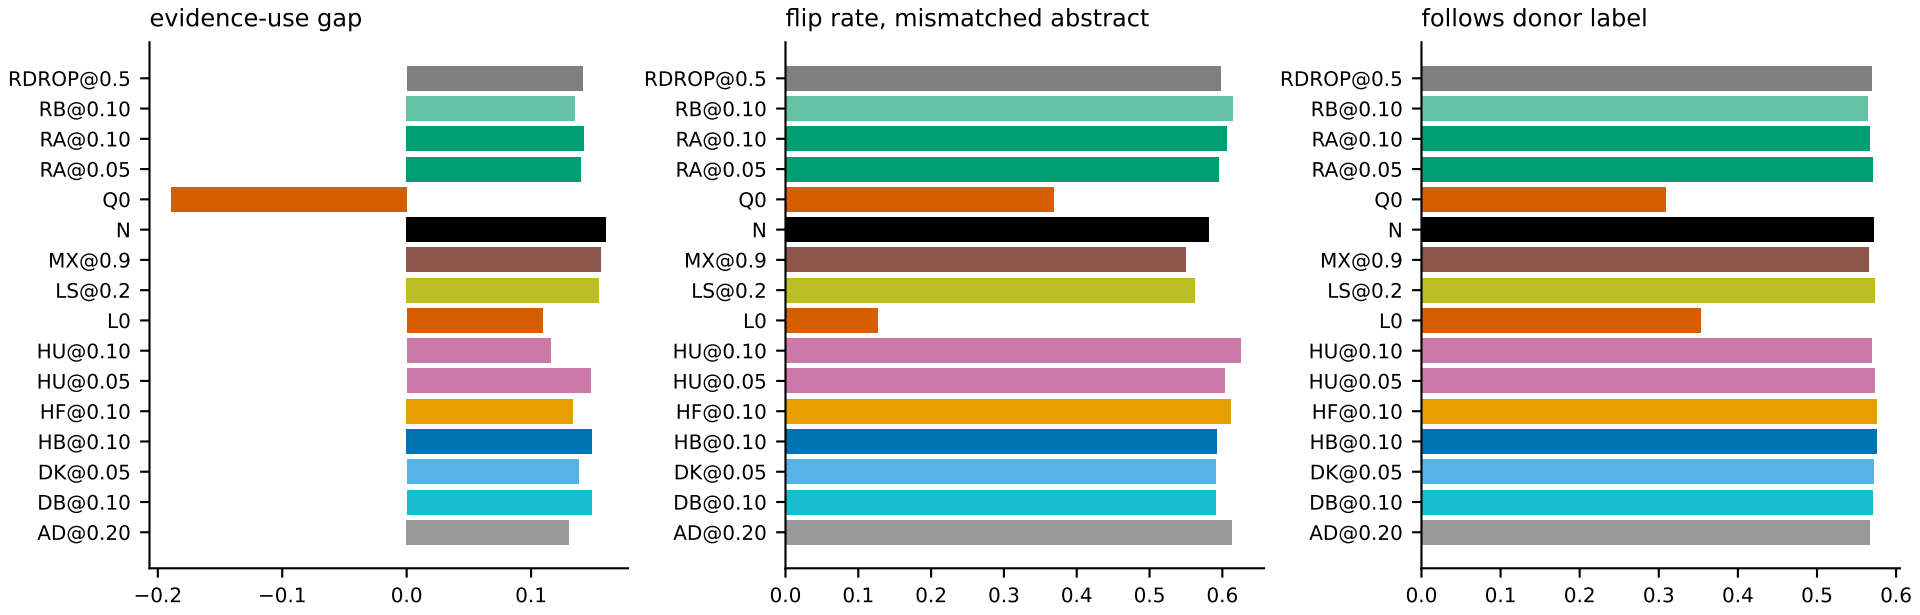
evidence-use gap
flip rate, mismatched abstract
follows donor label
RDROP@0.5
RB@0.10
RA@0.10
RA@0.05
Q0
N
MX@0.9
LS@0.2
L0
HU@0.10
HU@0.05
HF@0.10
HB@0.10
DK@0.05
DB@0.10
AD@0.20
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6