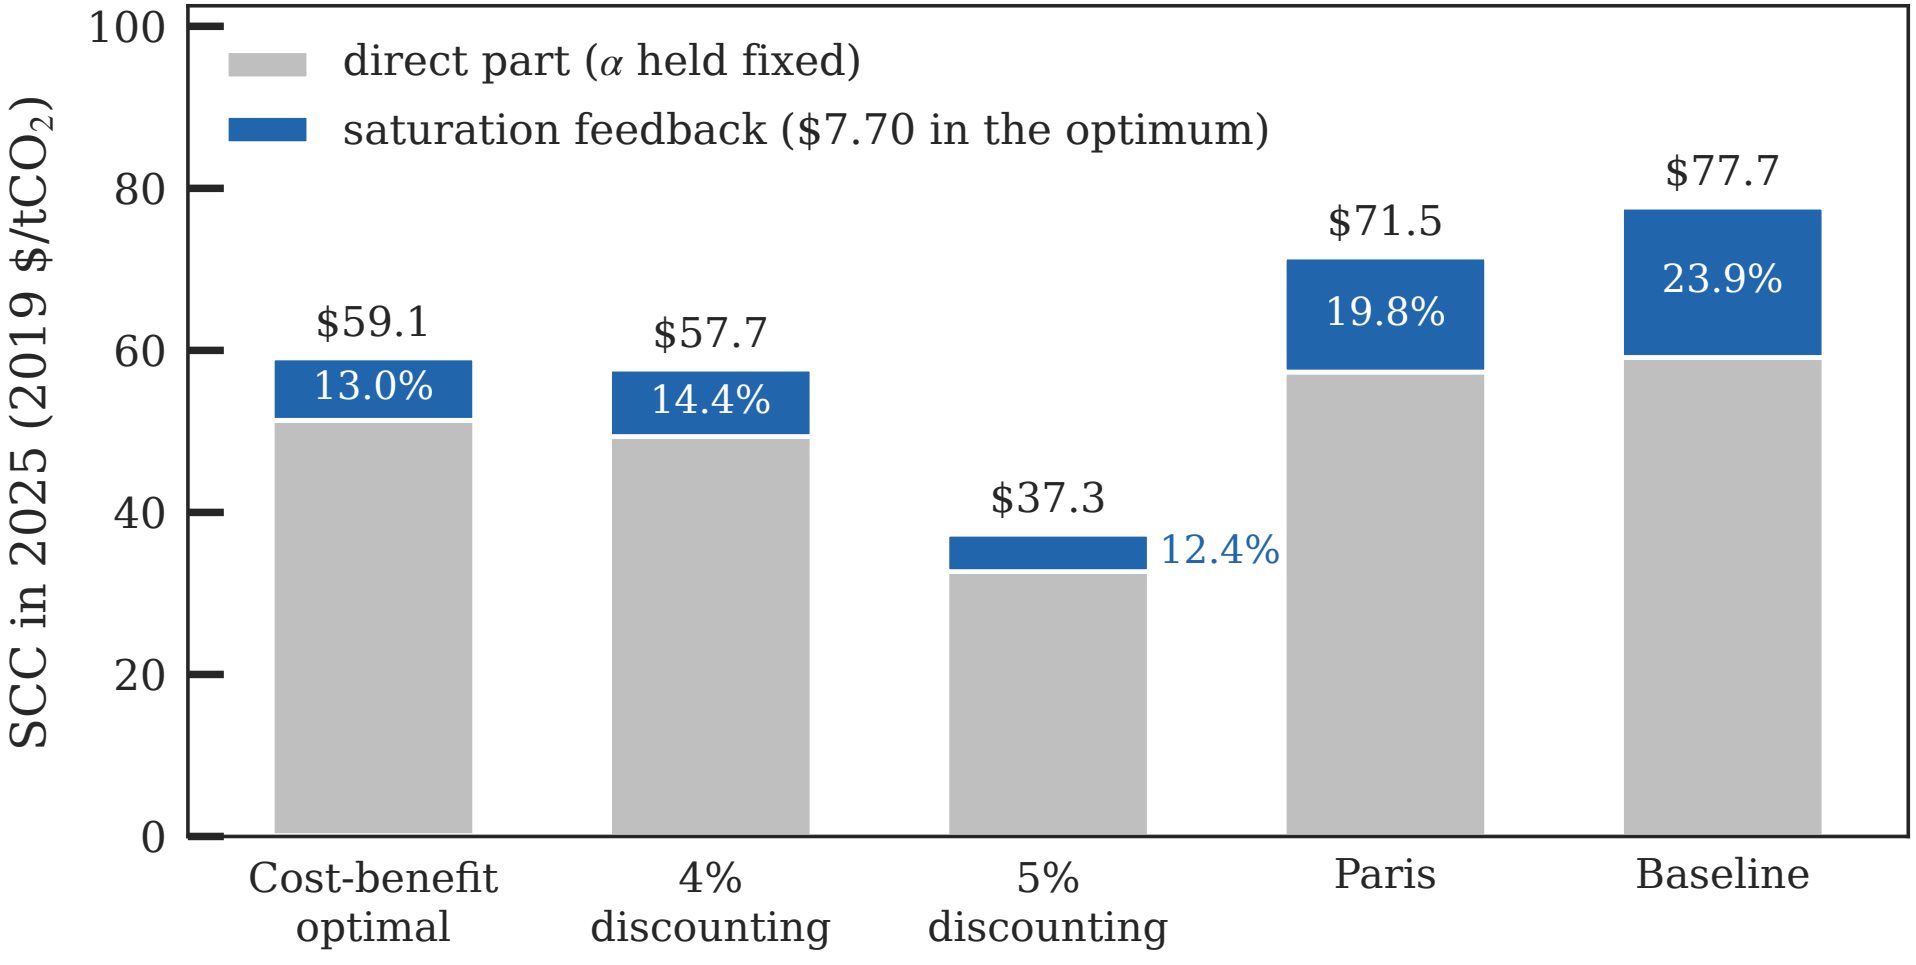
direct part (α held fixed)
saturation feedback ($7.70 in the optimum)
SCC in 2025 (2019 $/tCO$_2$)
100
80
60
40
20
0
$59.1
13.0%
$57.7
14.4%
$37.3
12.4%
$71.5
19.8%
$77.7
23.9%
Cost-benefit optimal
4% discounting
5% discounting
Paris
Baseline