

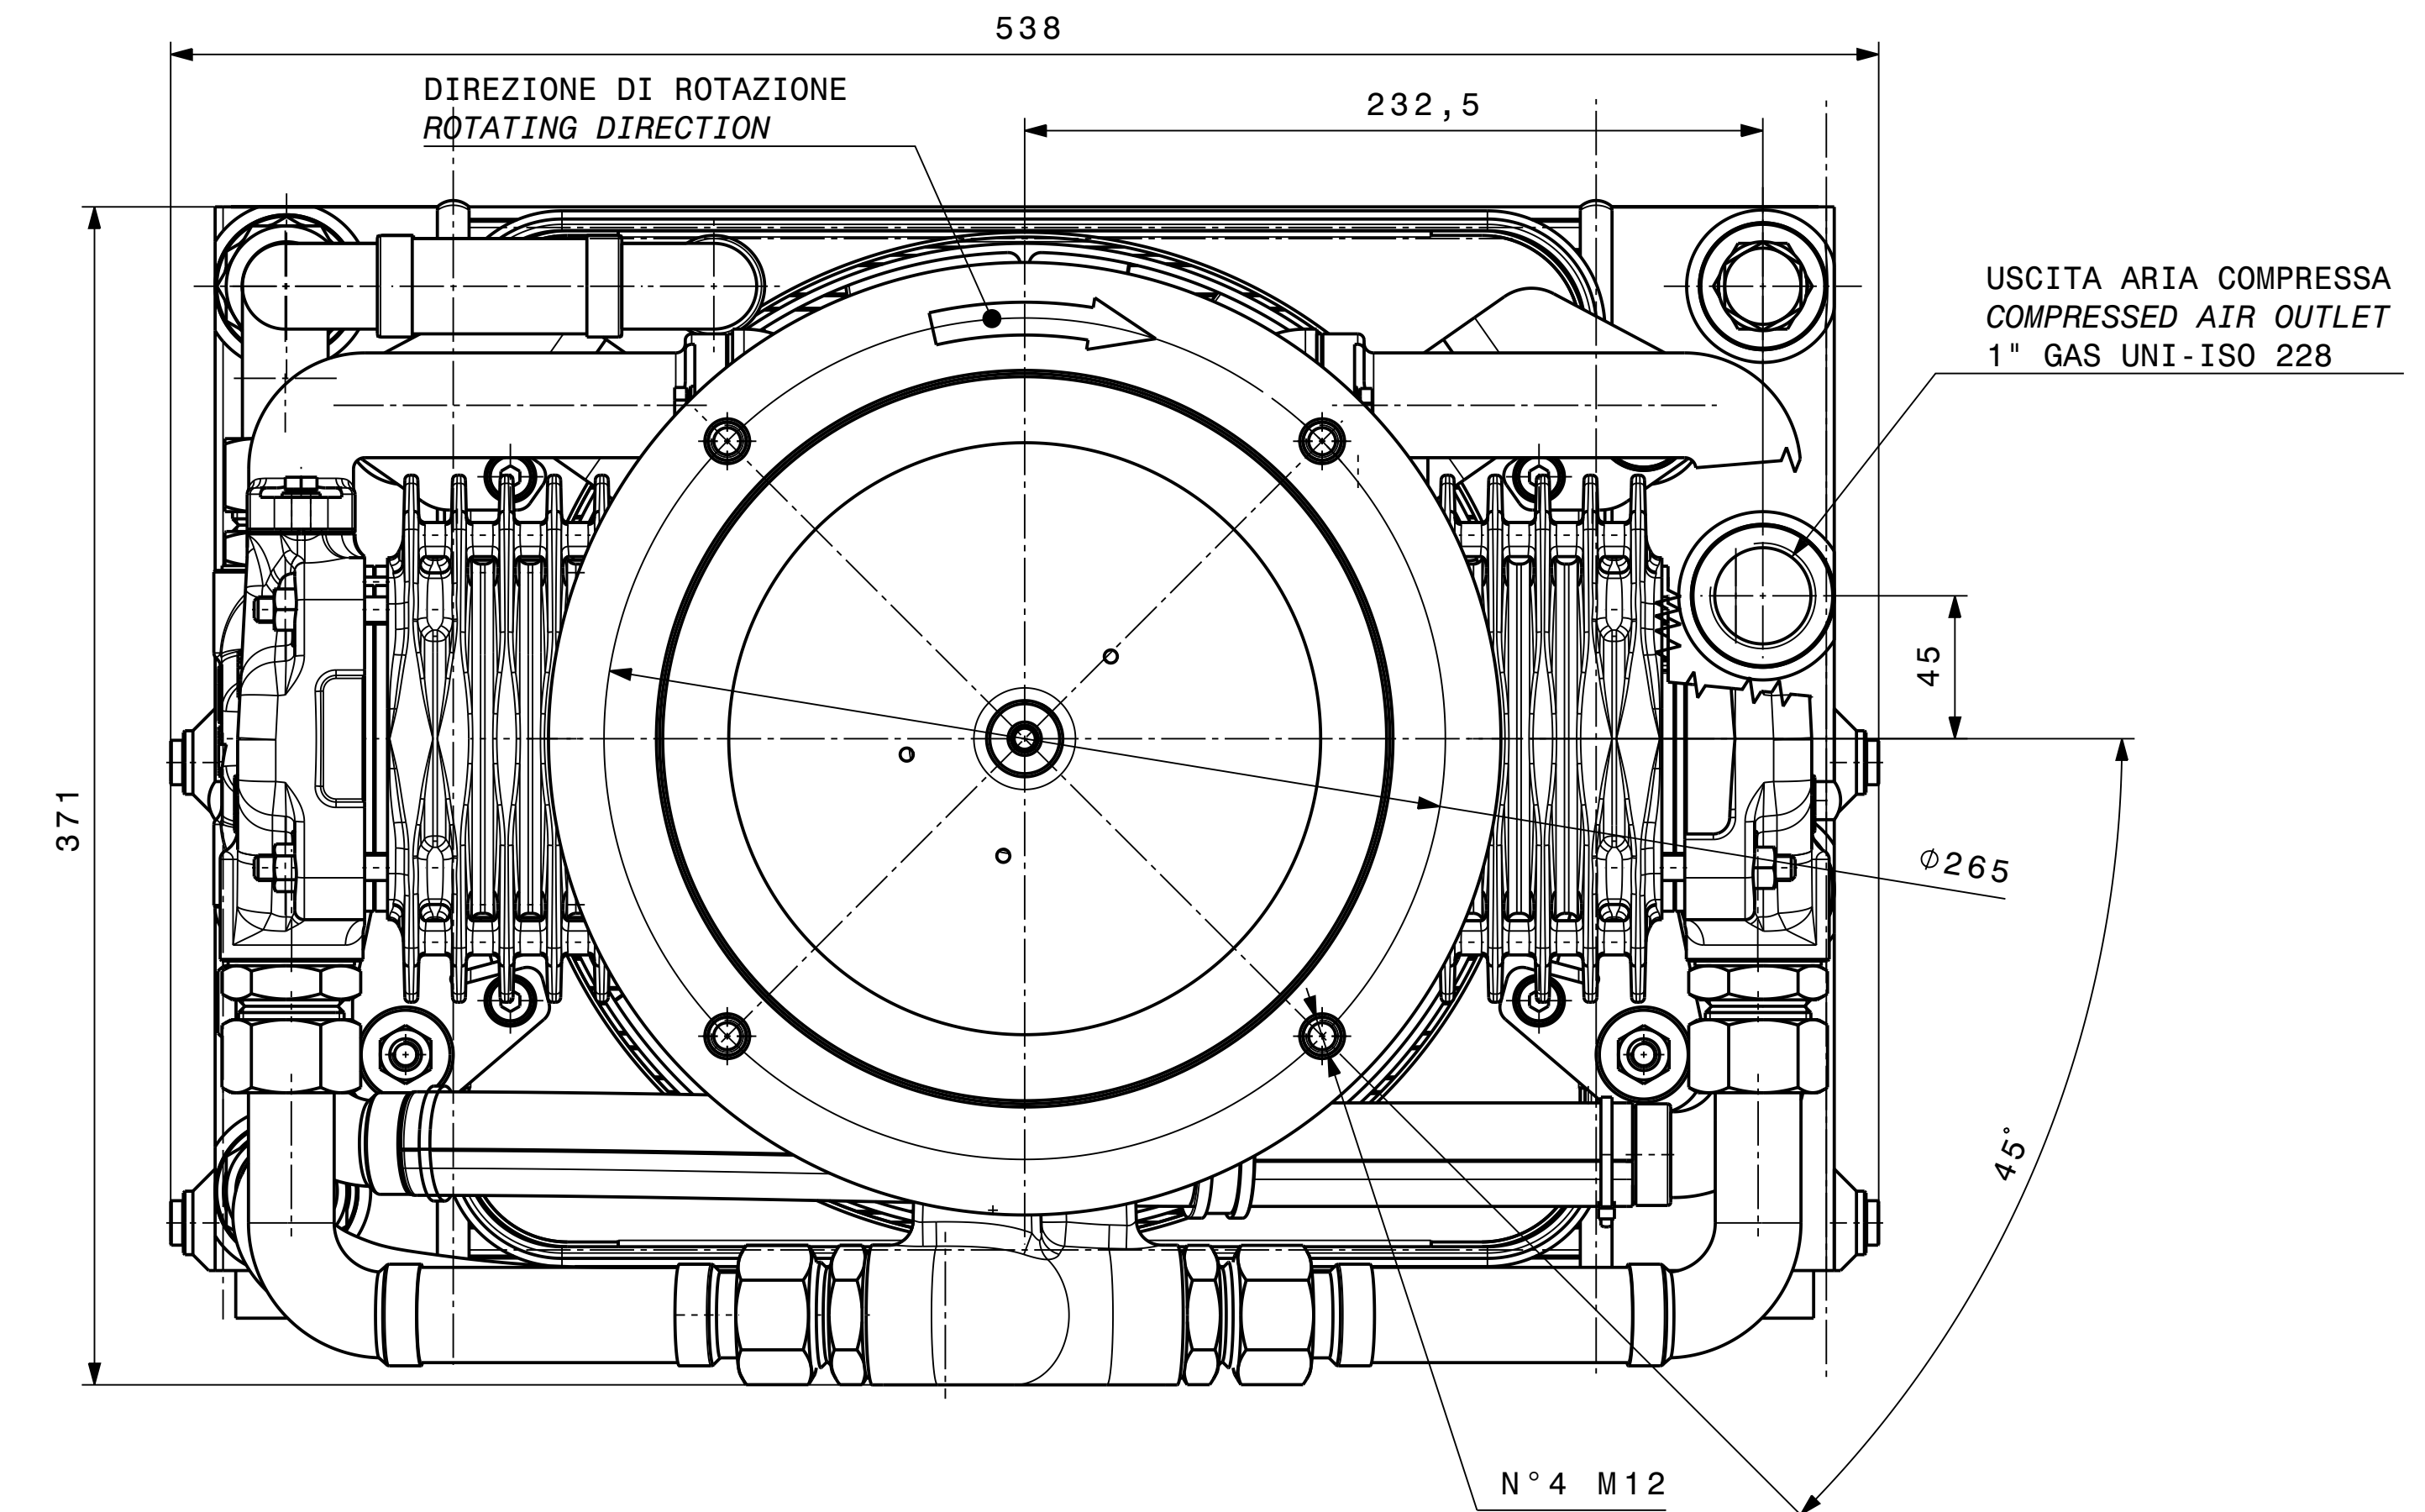
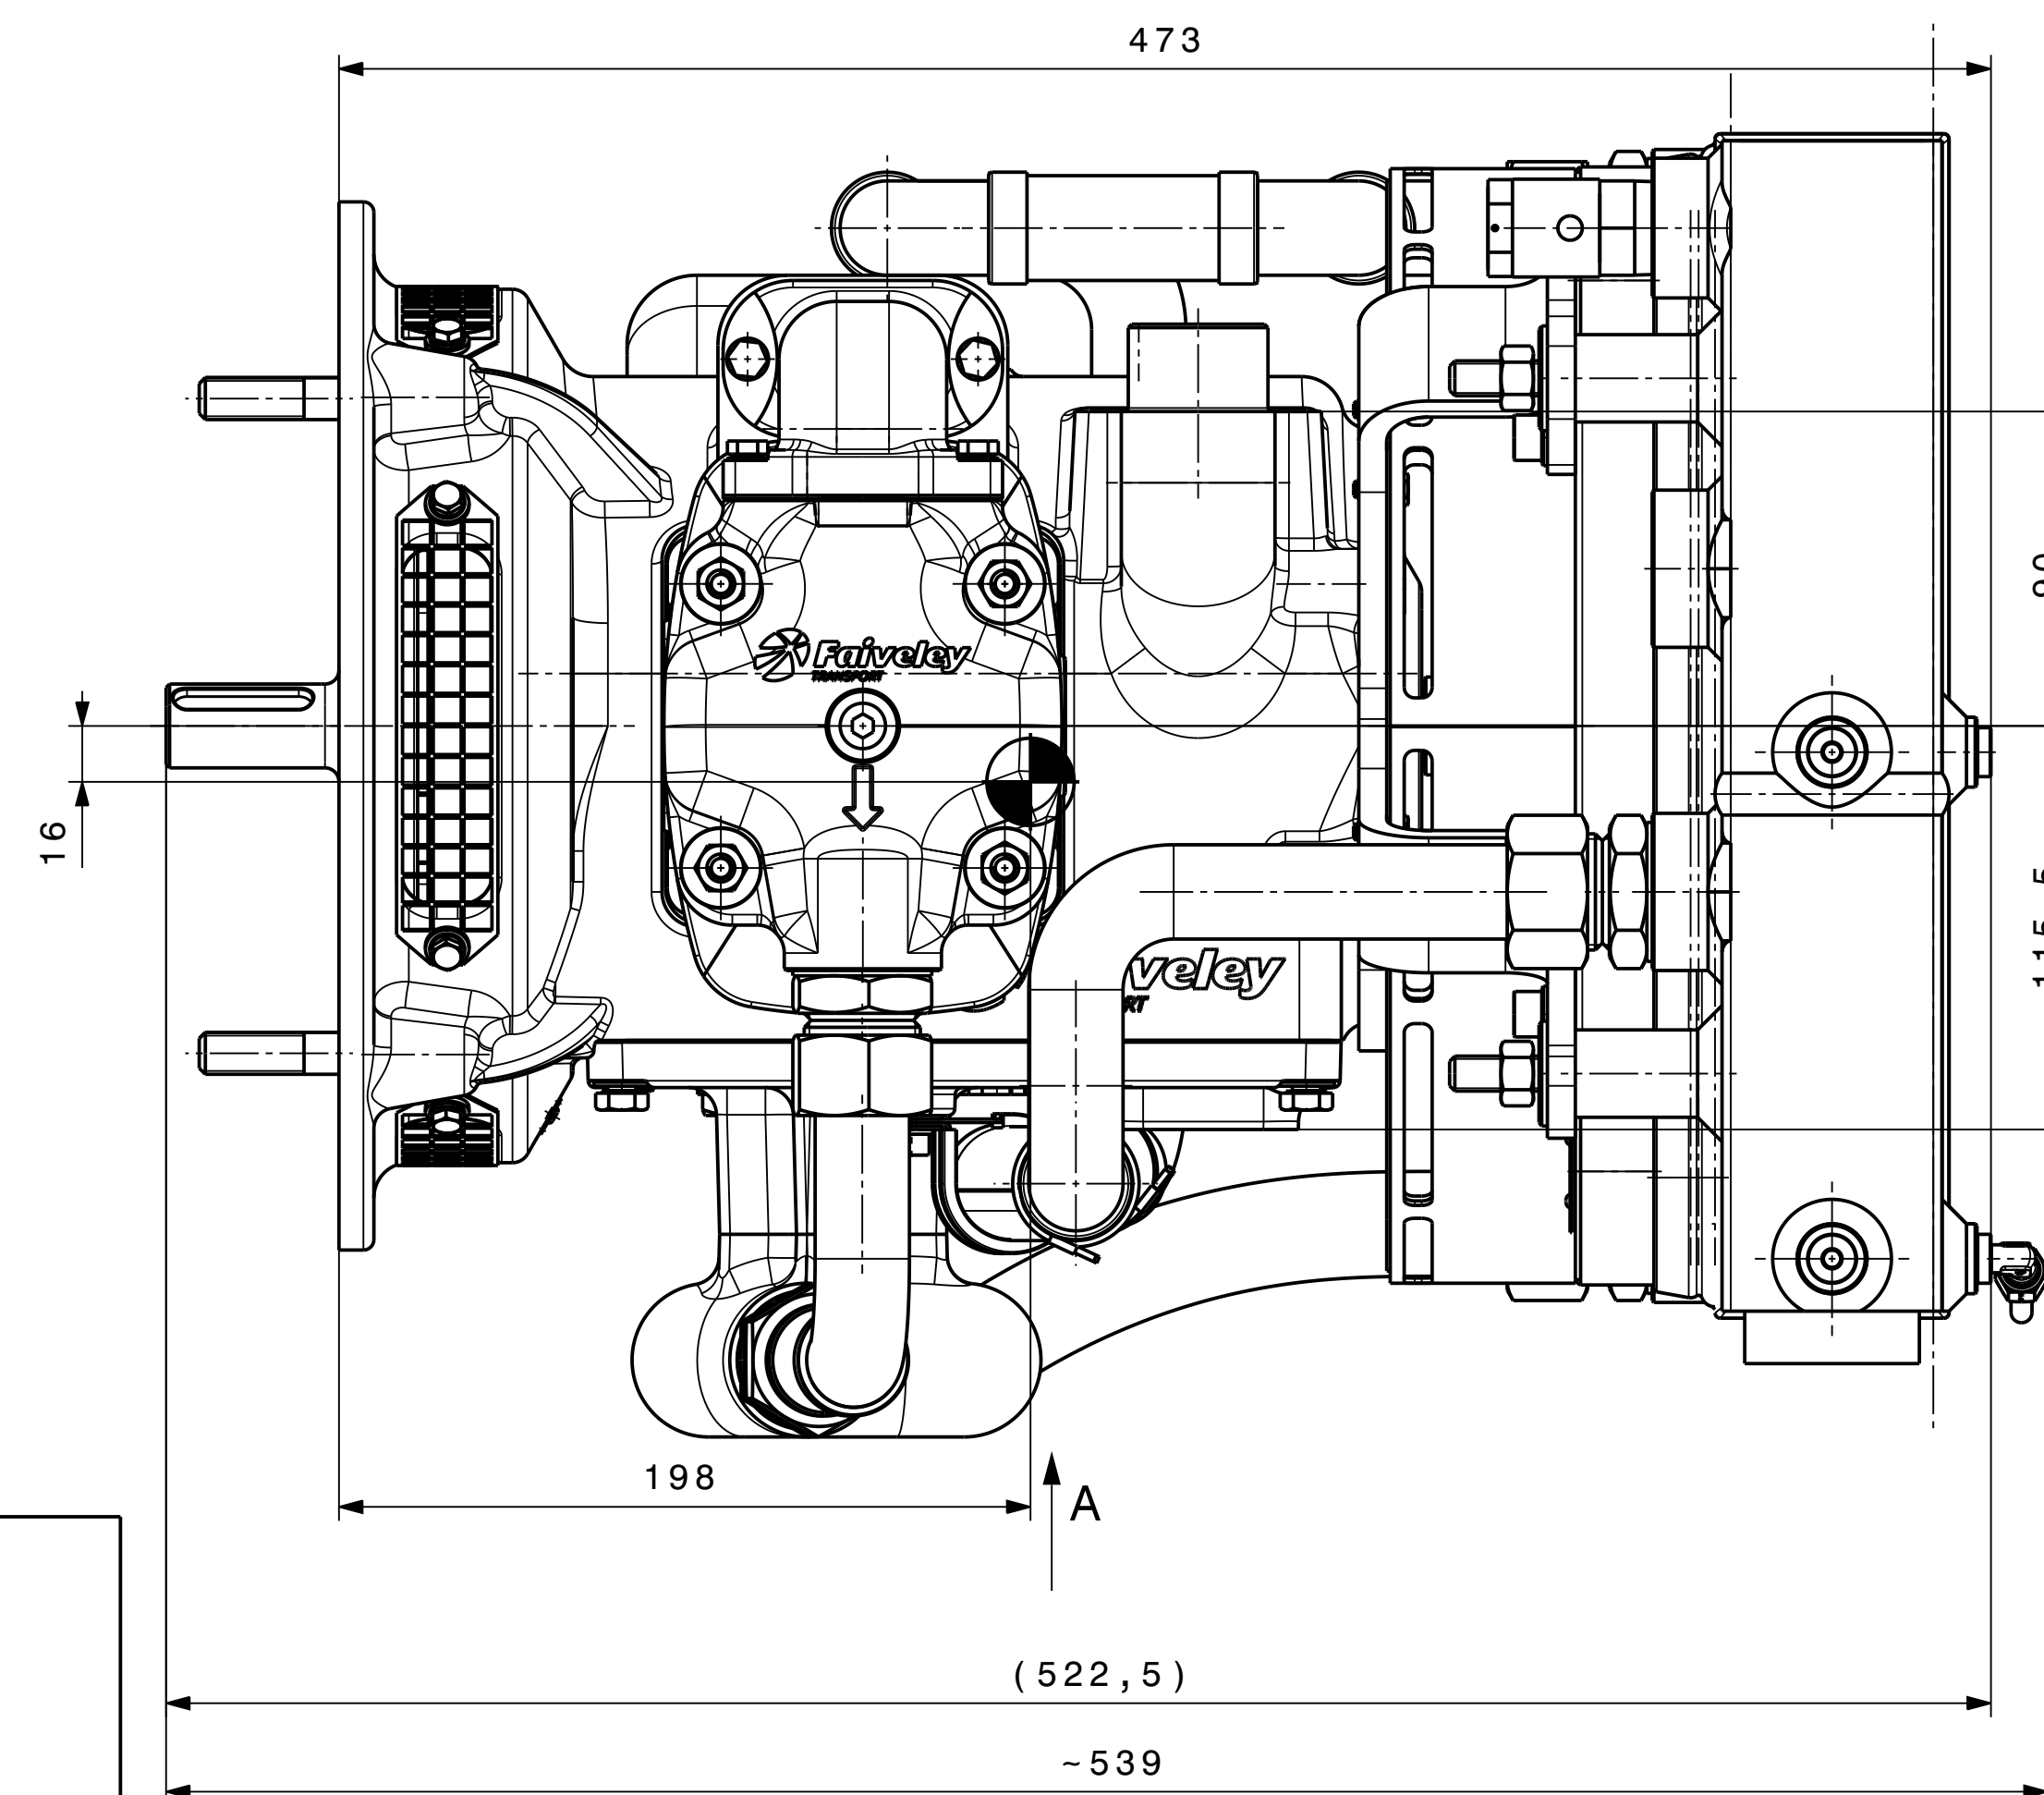




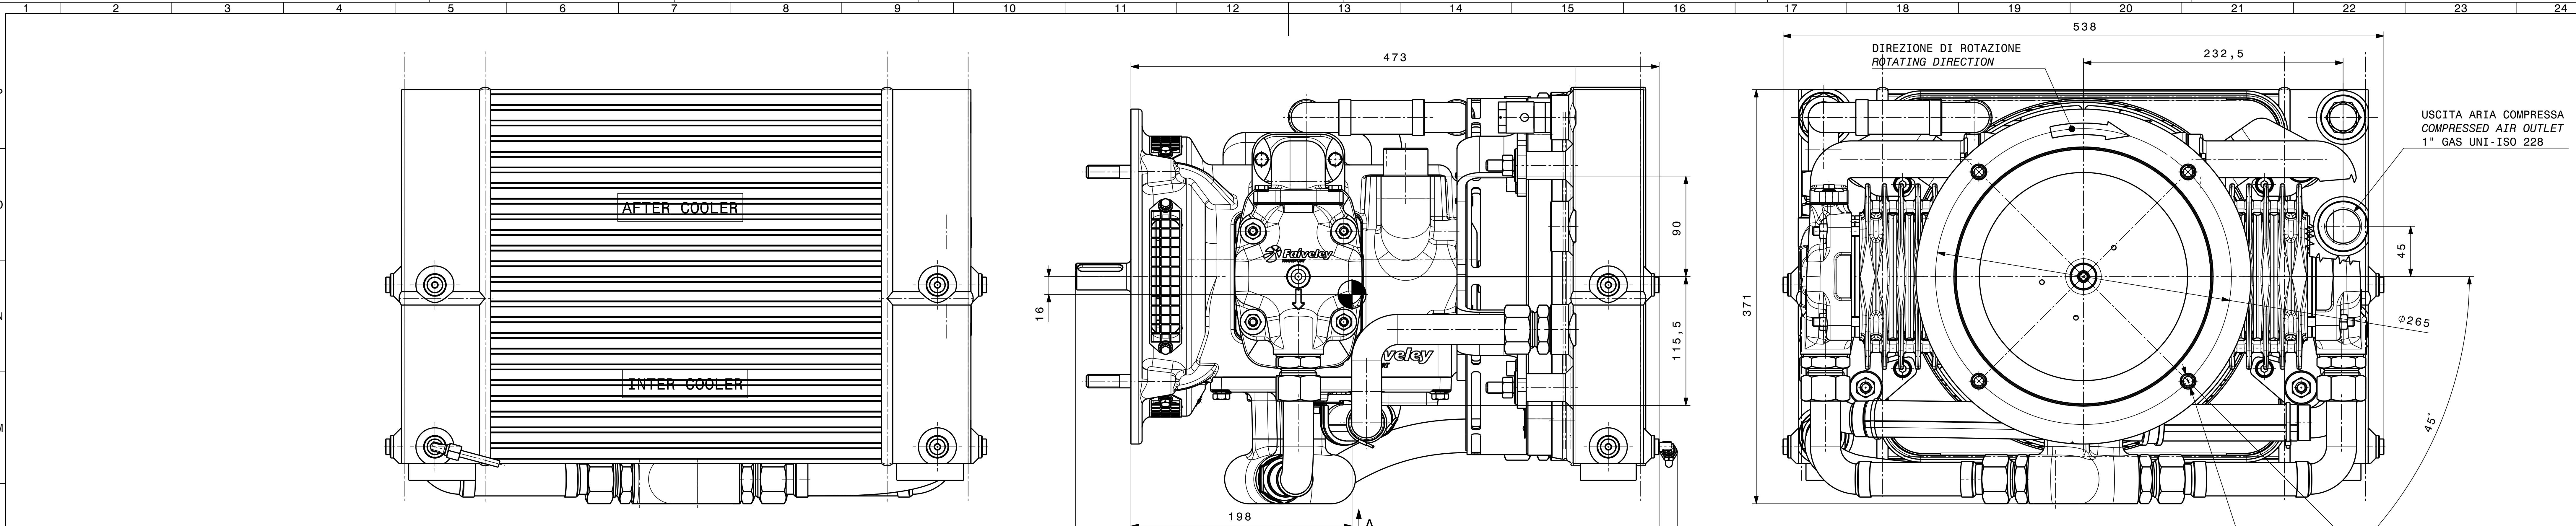


FT0127470-100
CONFIGURAZIONE STANDARD
STANDARD CONFIGURATION
1:2,5

SCHEMA PNEUMATICO
CONFIGURAZIONE STANDARD
PNEUMATIC SCHEME
STANDARD CONFIGURATION

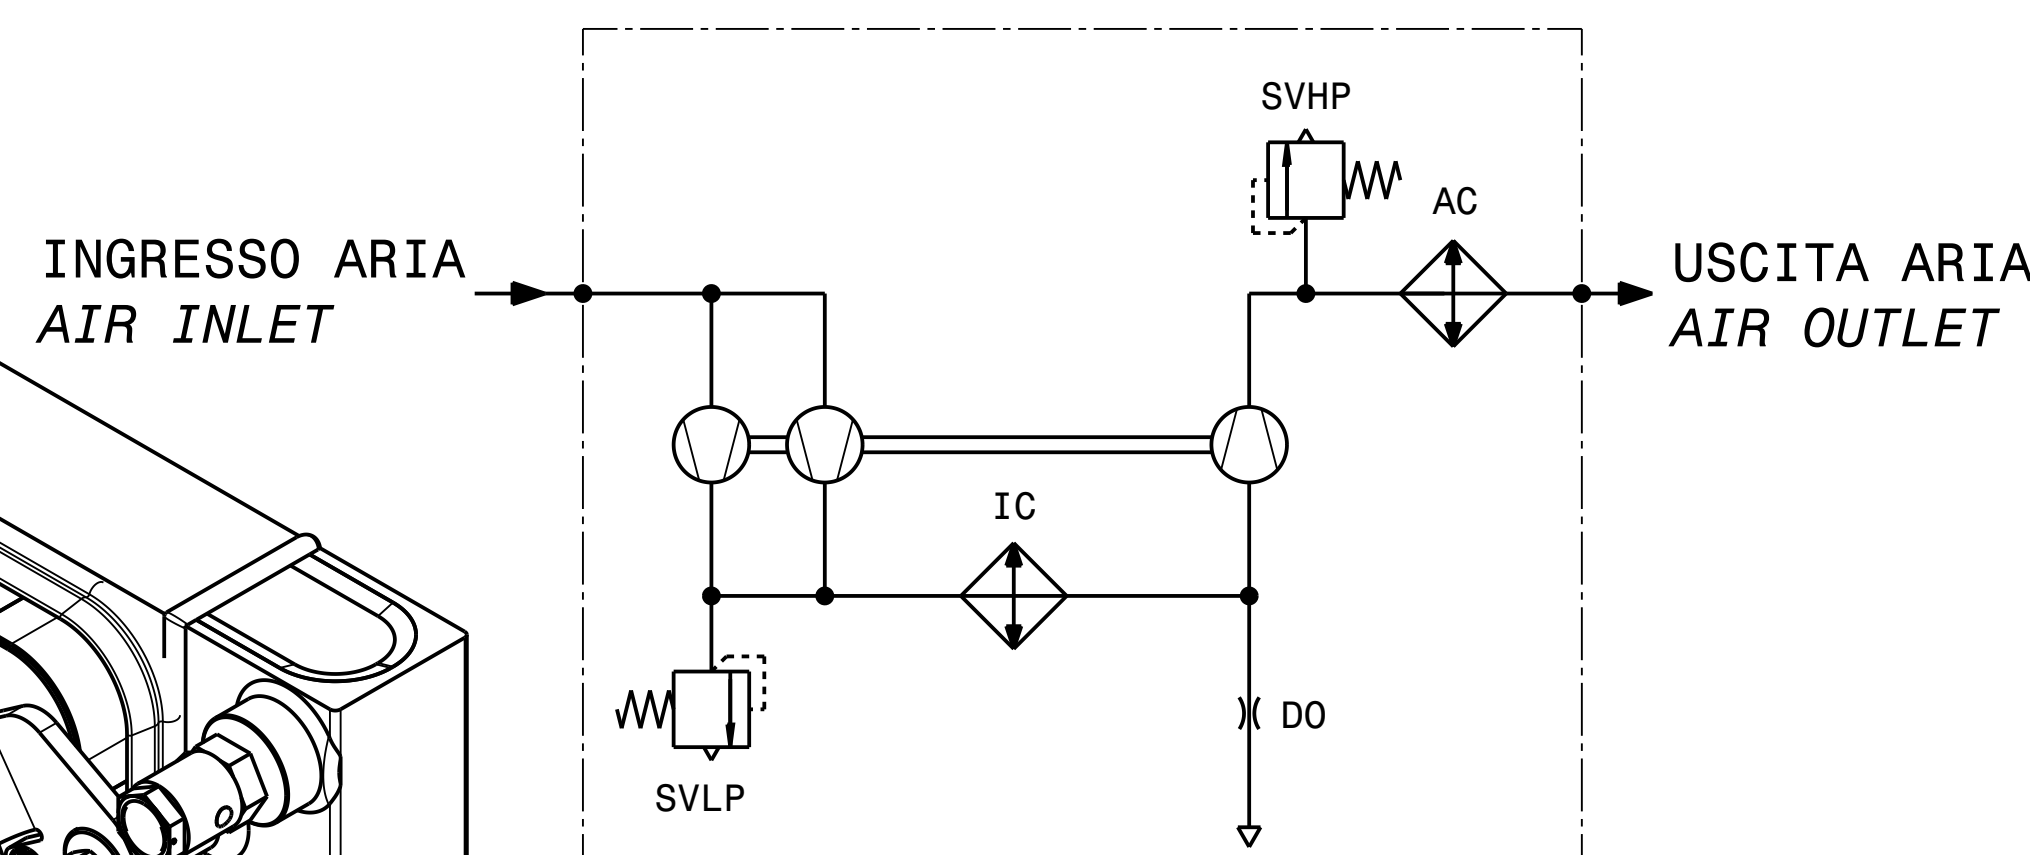


	FT	LEGENDA <i>LEGEND</i>	NOTE <i>NOTES</i>
	SVLP	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE (BP) <i>PRESSURE RELIEF VALVE (LP)</i>	4 bar ⁺² ₀
	IC	RADIATORE <i>INTER-COOLER</i>	
	SVHP	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE (HP) <i>PRESSURE RELIEF VALVE (HP)</i>	14 bar ⁺⁴ ₀
	AC	RADIATORE <i>AFTER-COOLER</i>	
	DO	ORIFIZIO DI DRENAGGIO <i>DRAIN ORIFICE</i>	Ø1,0

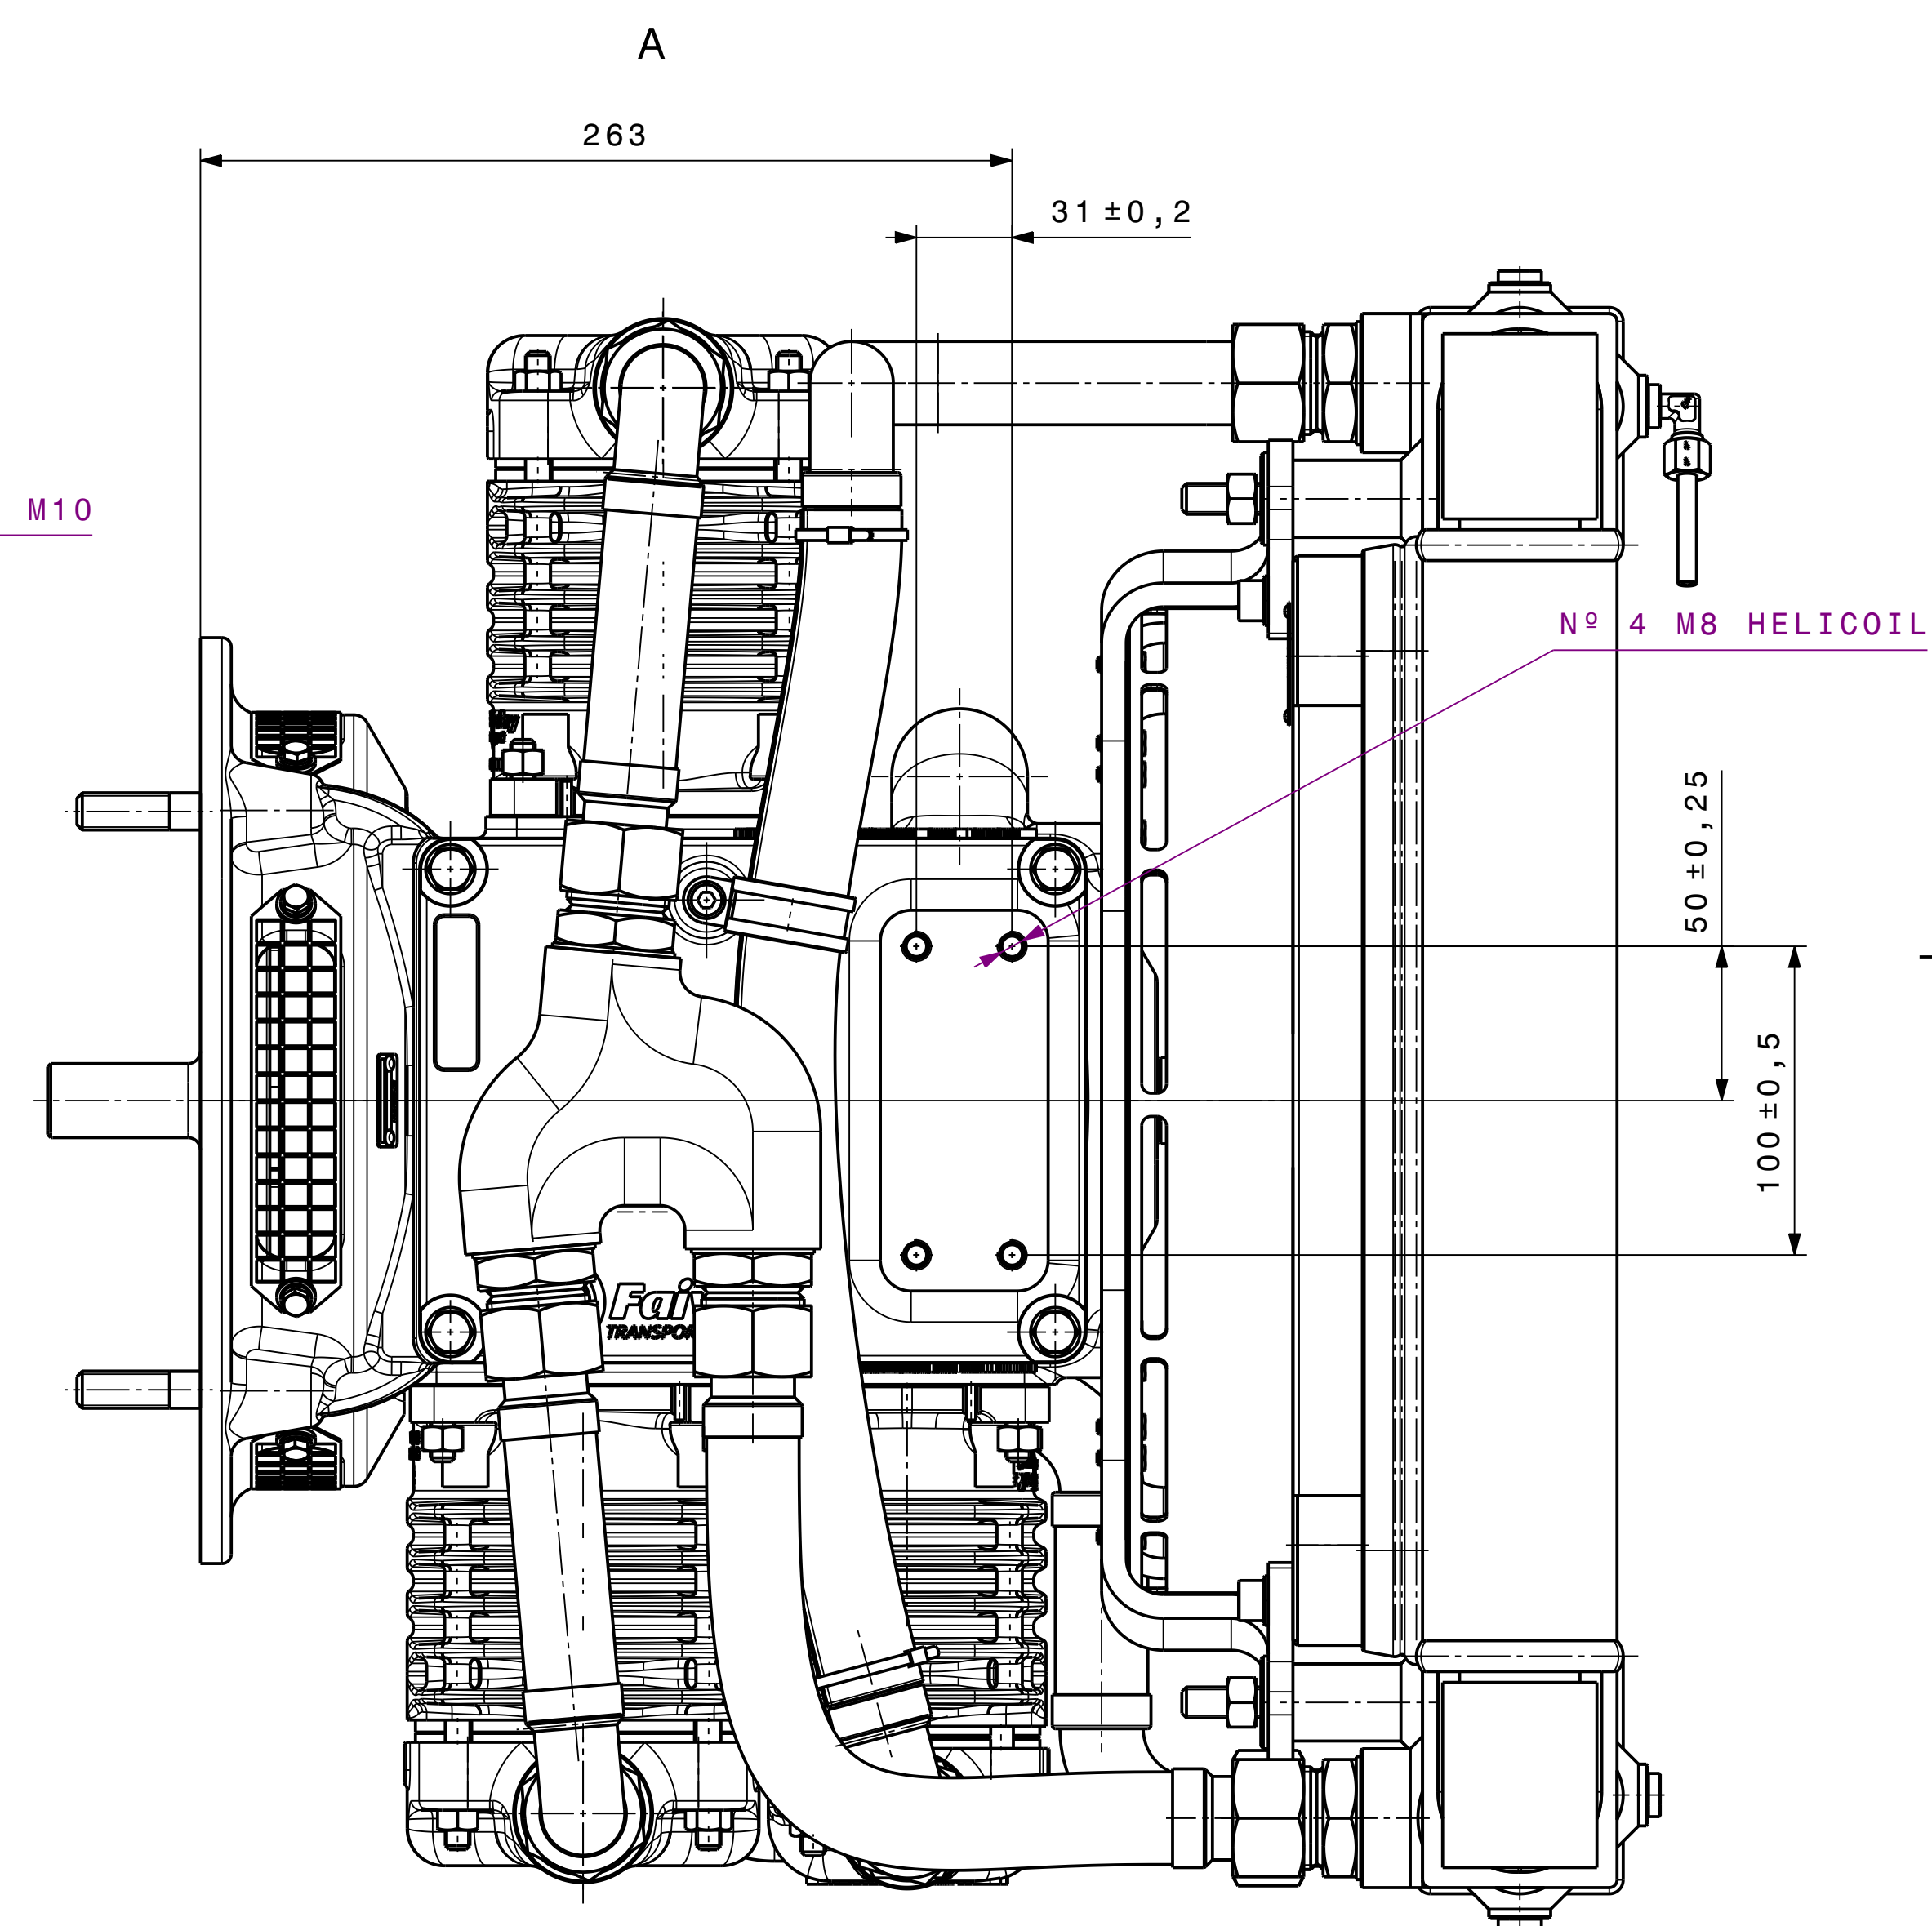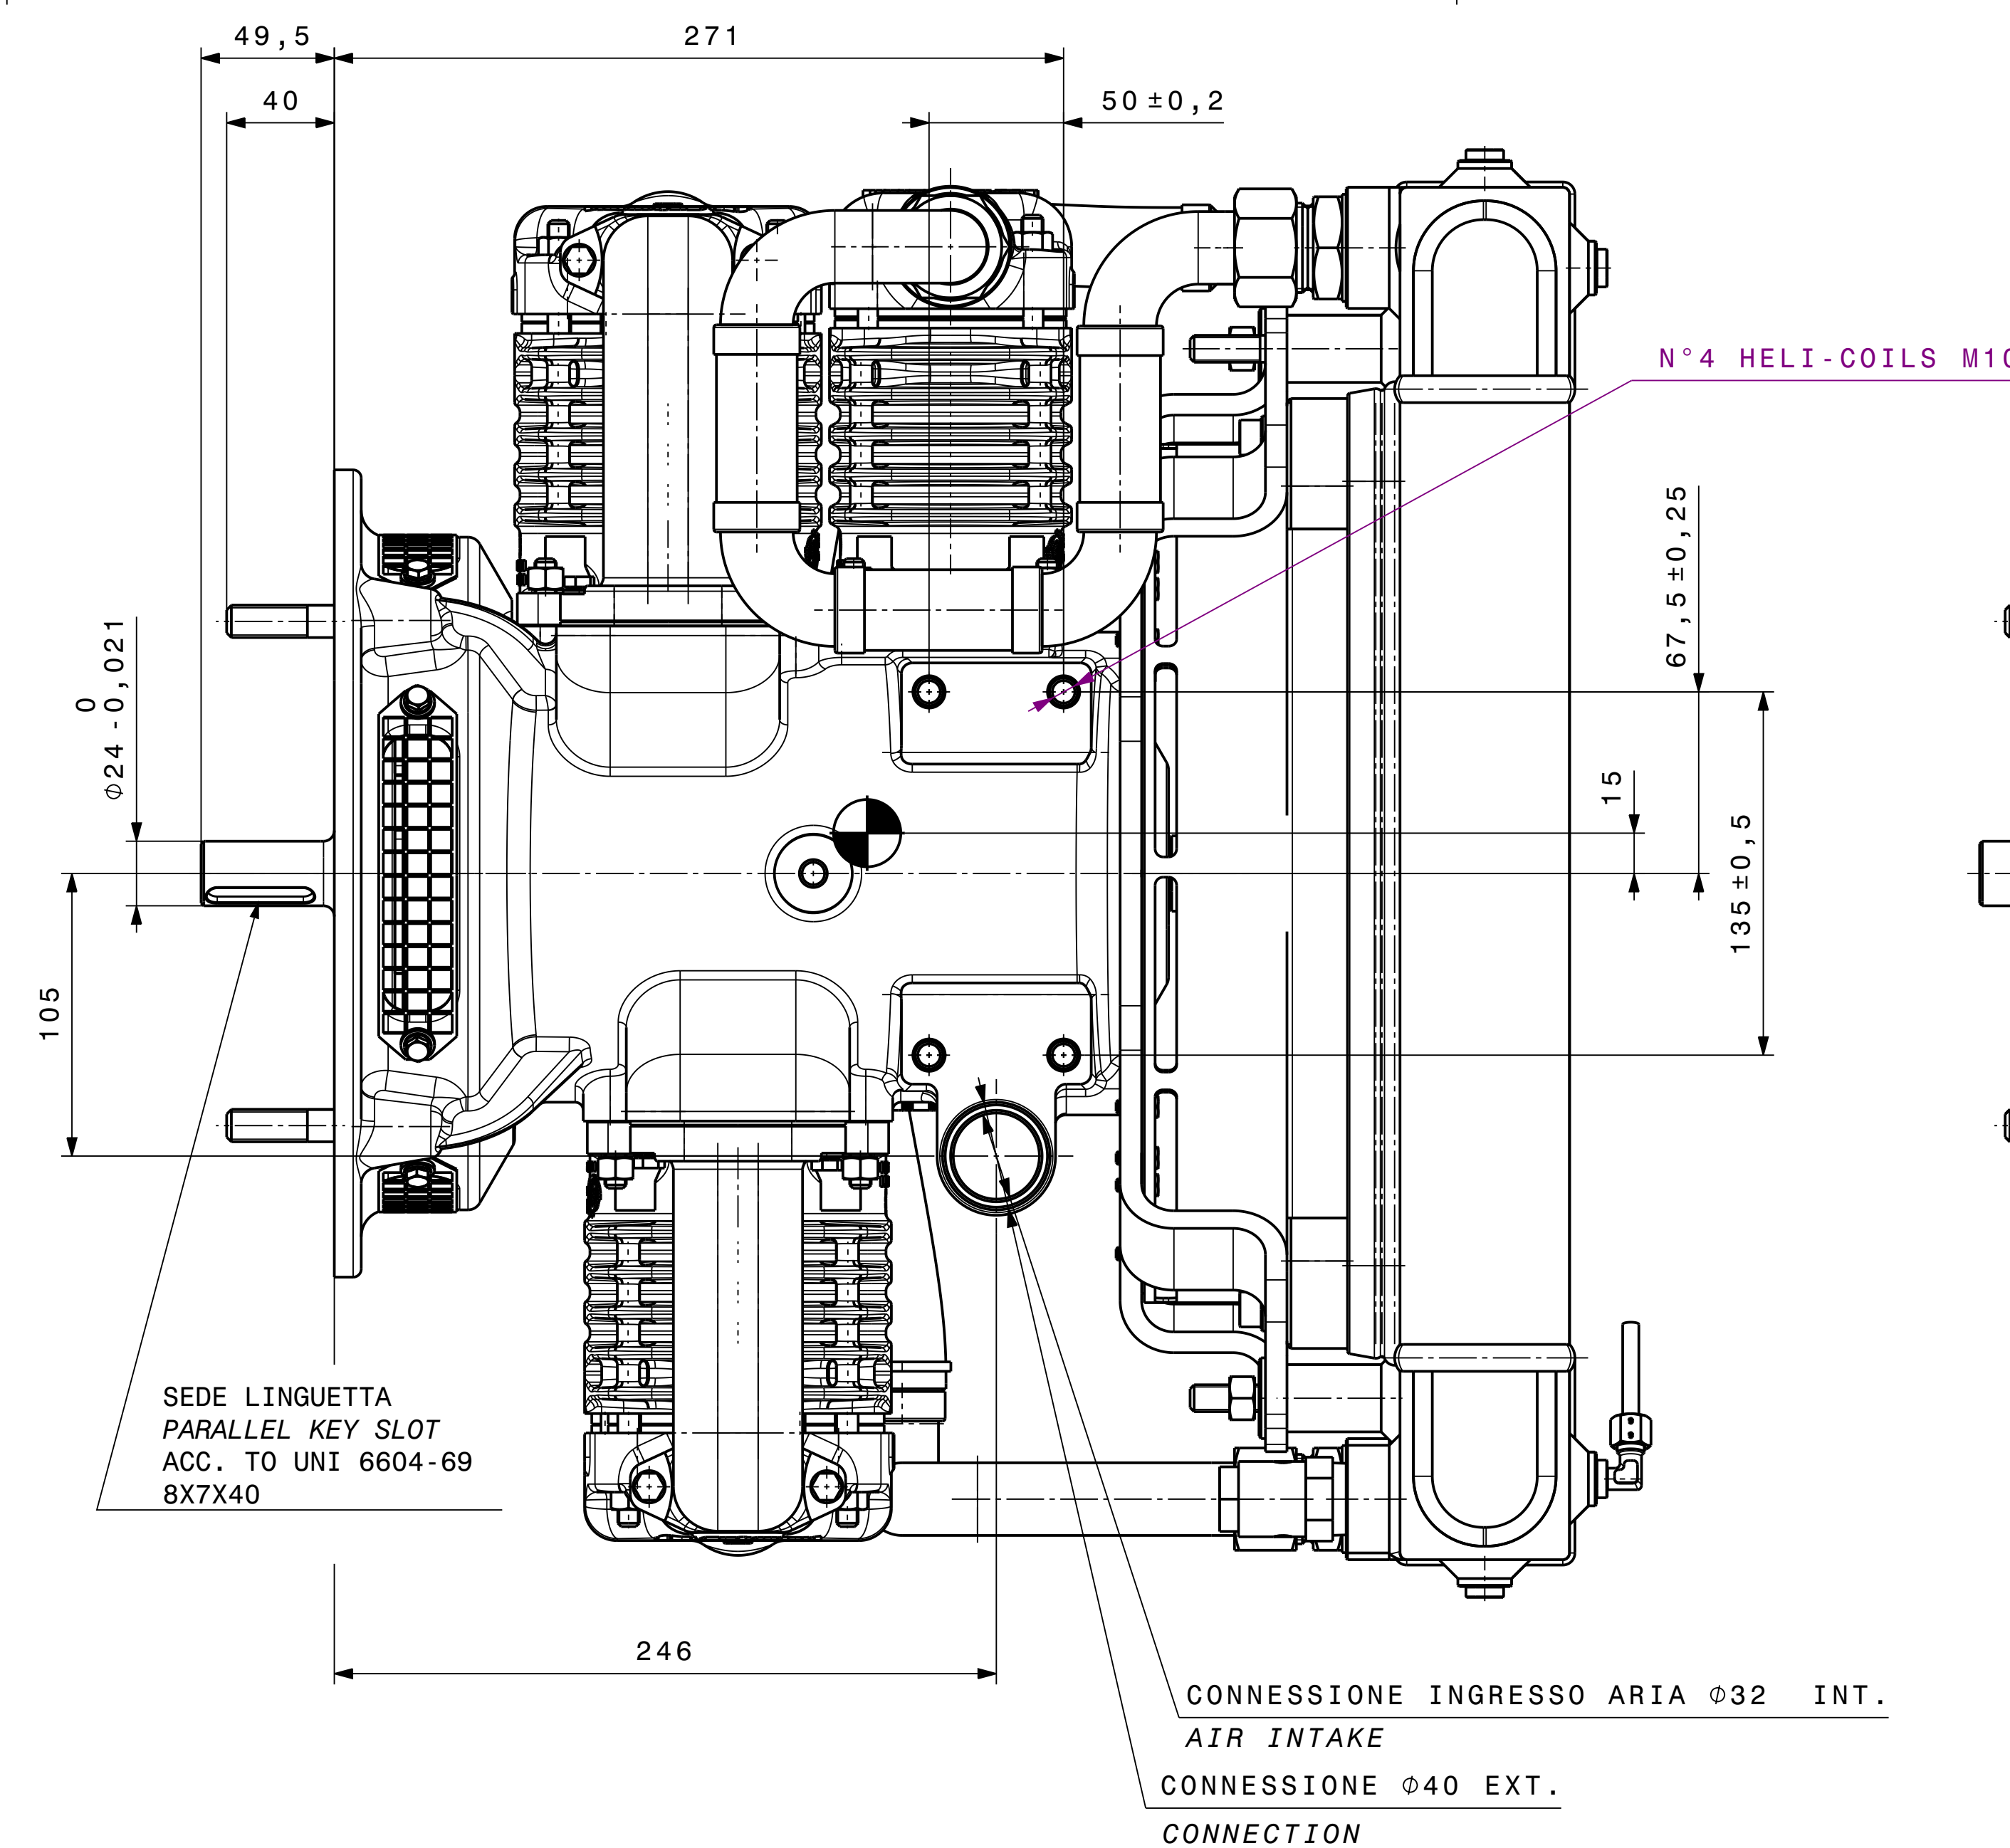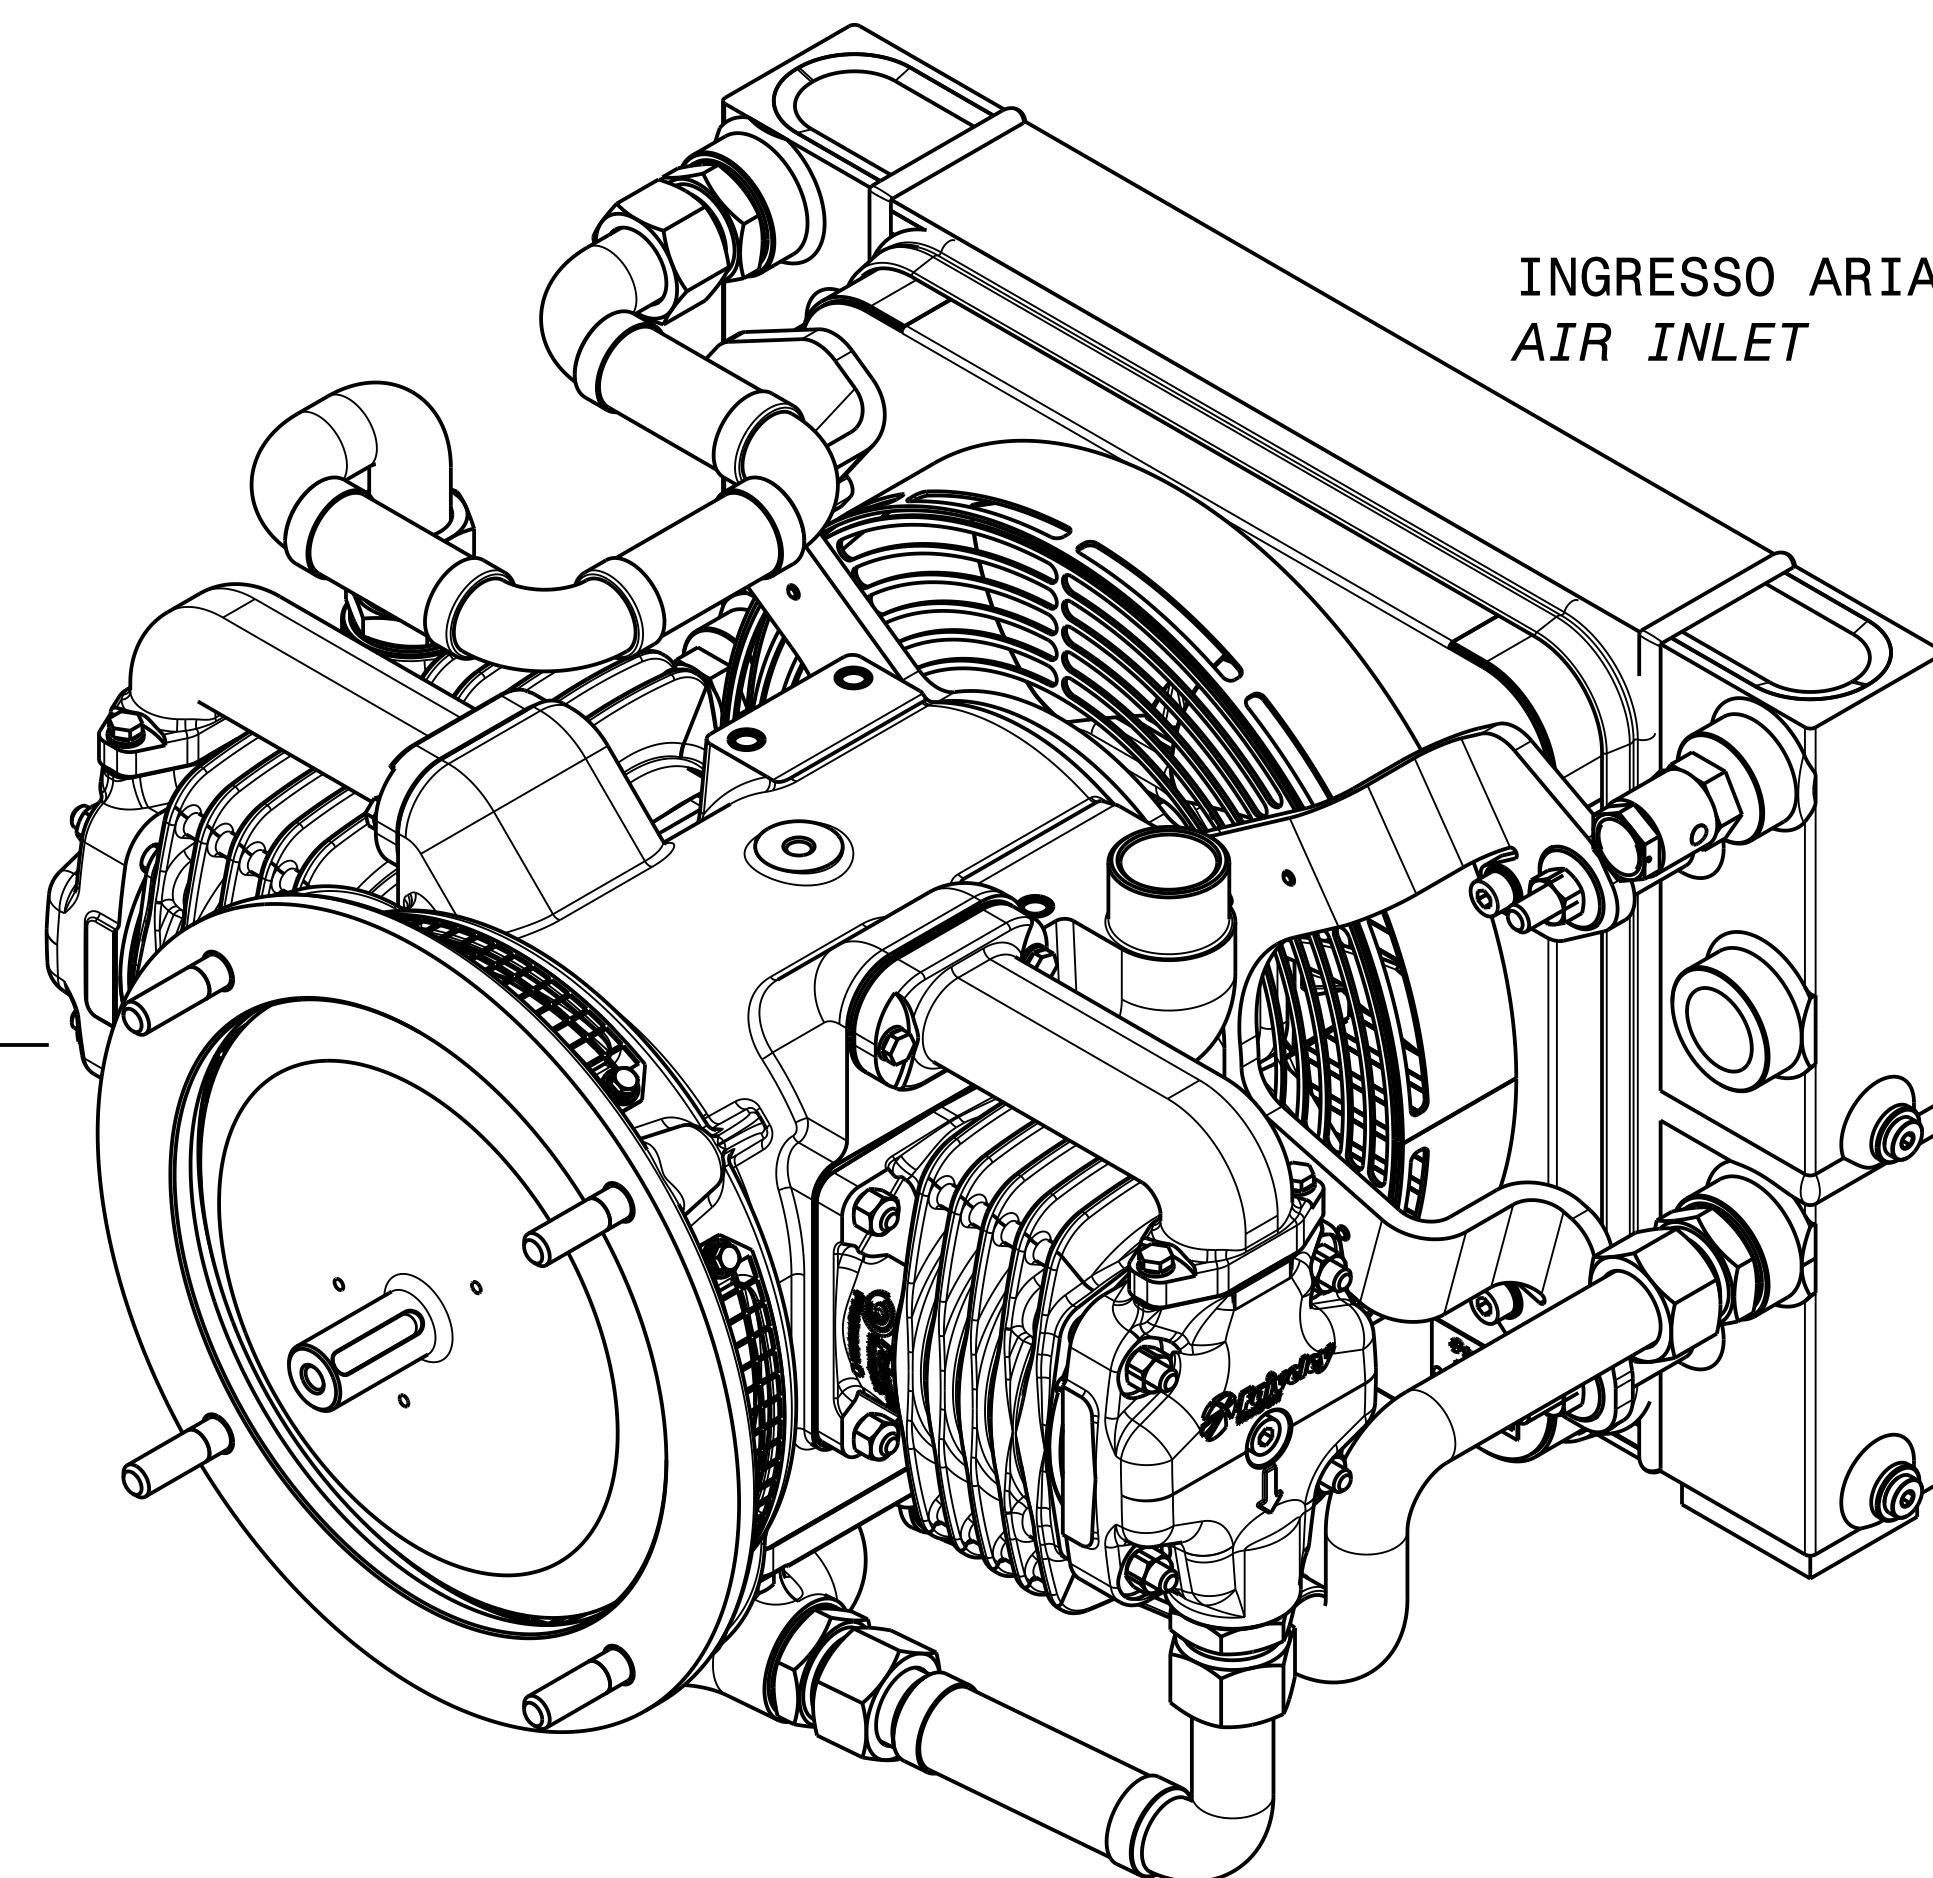


FT0127470-110
CONFIGURAZIONE ALTA UMIDITA'
HIGH HUMIDITY CONFIGURATION
1:2,5

SCHEMA PNEUMATICO
CONFIGURAZIONE ALTA UMIDITA'
PNEUMATIC SCHEME
HIGH HUMIDITY CONFIGURATION








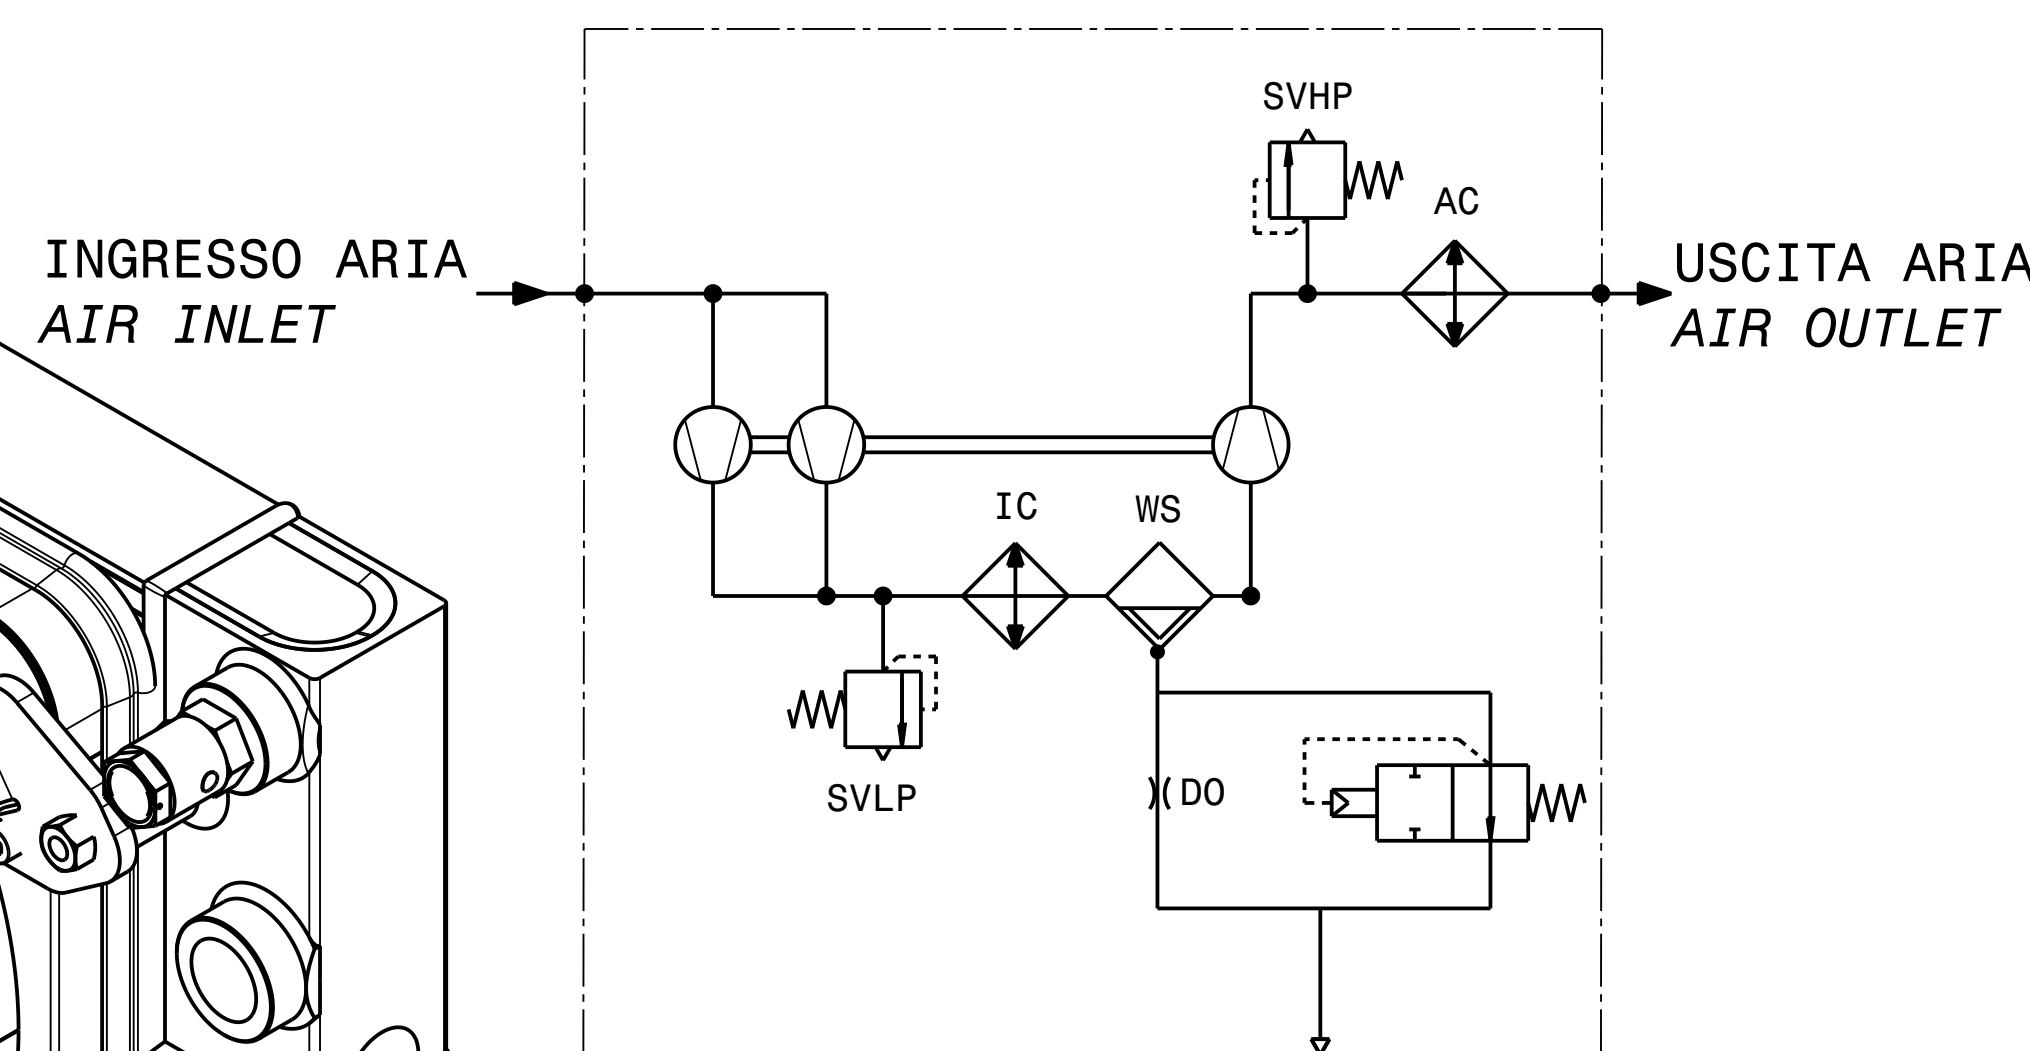


	FT	LEGENDA LEGEND	NOTE NOTES
	SVLP	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE (BP) PRESSURE RELIEF VALVE (LP)	4 bar ⁺² ₀
	IC	RADIATORE INTER-COOLER	
	WS	SEPARATORE D'ACQUA WATER SEPARATOR	
	SVHP	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE (HP) PRESSURE RELIEF VALVE (HP)	14 bar ⁺⁴ ₀
	AC	RADIATORE AFTER-COOLER	
	DO	ORIFIZIO DI DRENAGGIO DRAIN ORIFICE	Ø1,0

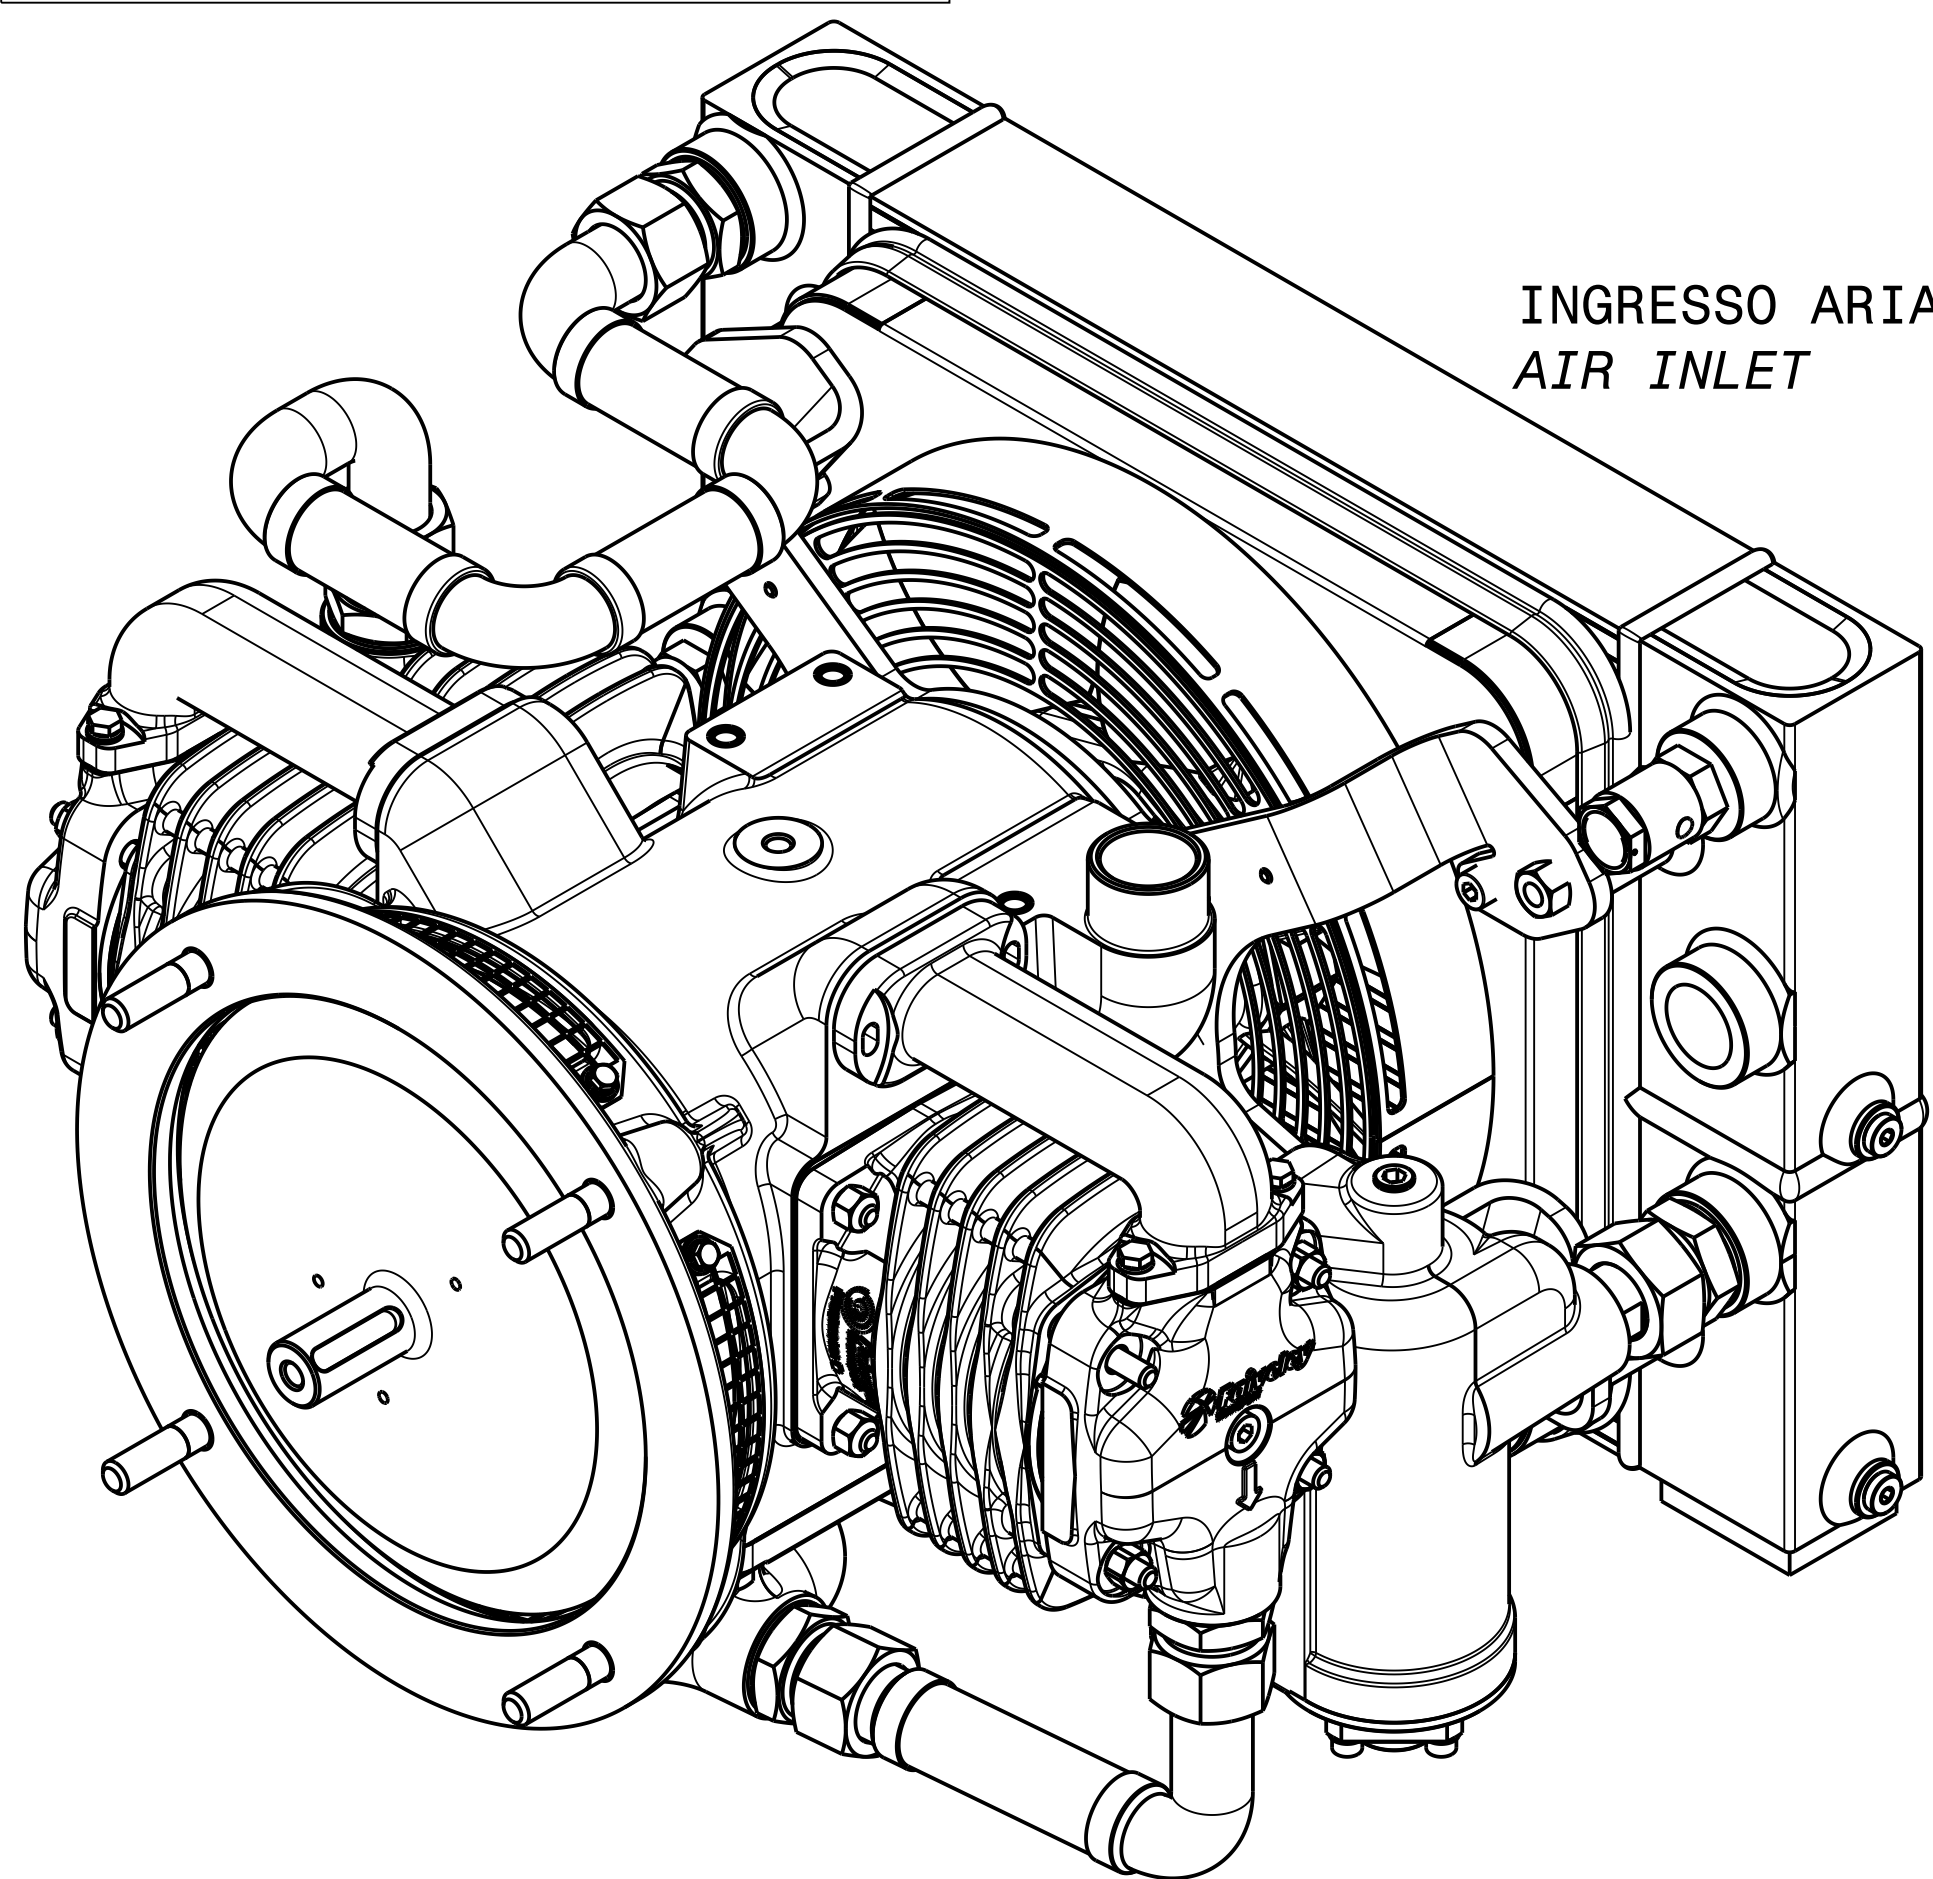


FT0127470-110	ALTA UMIDITA' HIGH HUMIDITY
FT0127470-100	STANDARD STANDARD
CODICE CODE	CONFIGURAZIONE CONFIGURATION




[illegible]

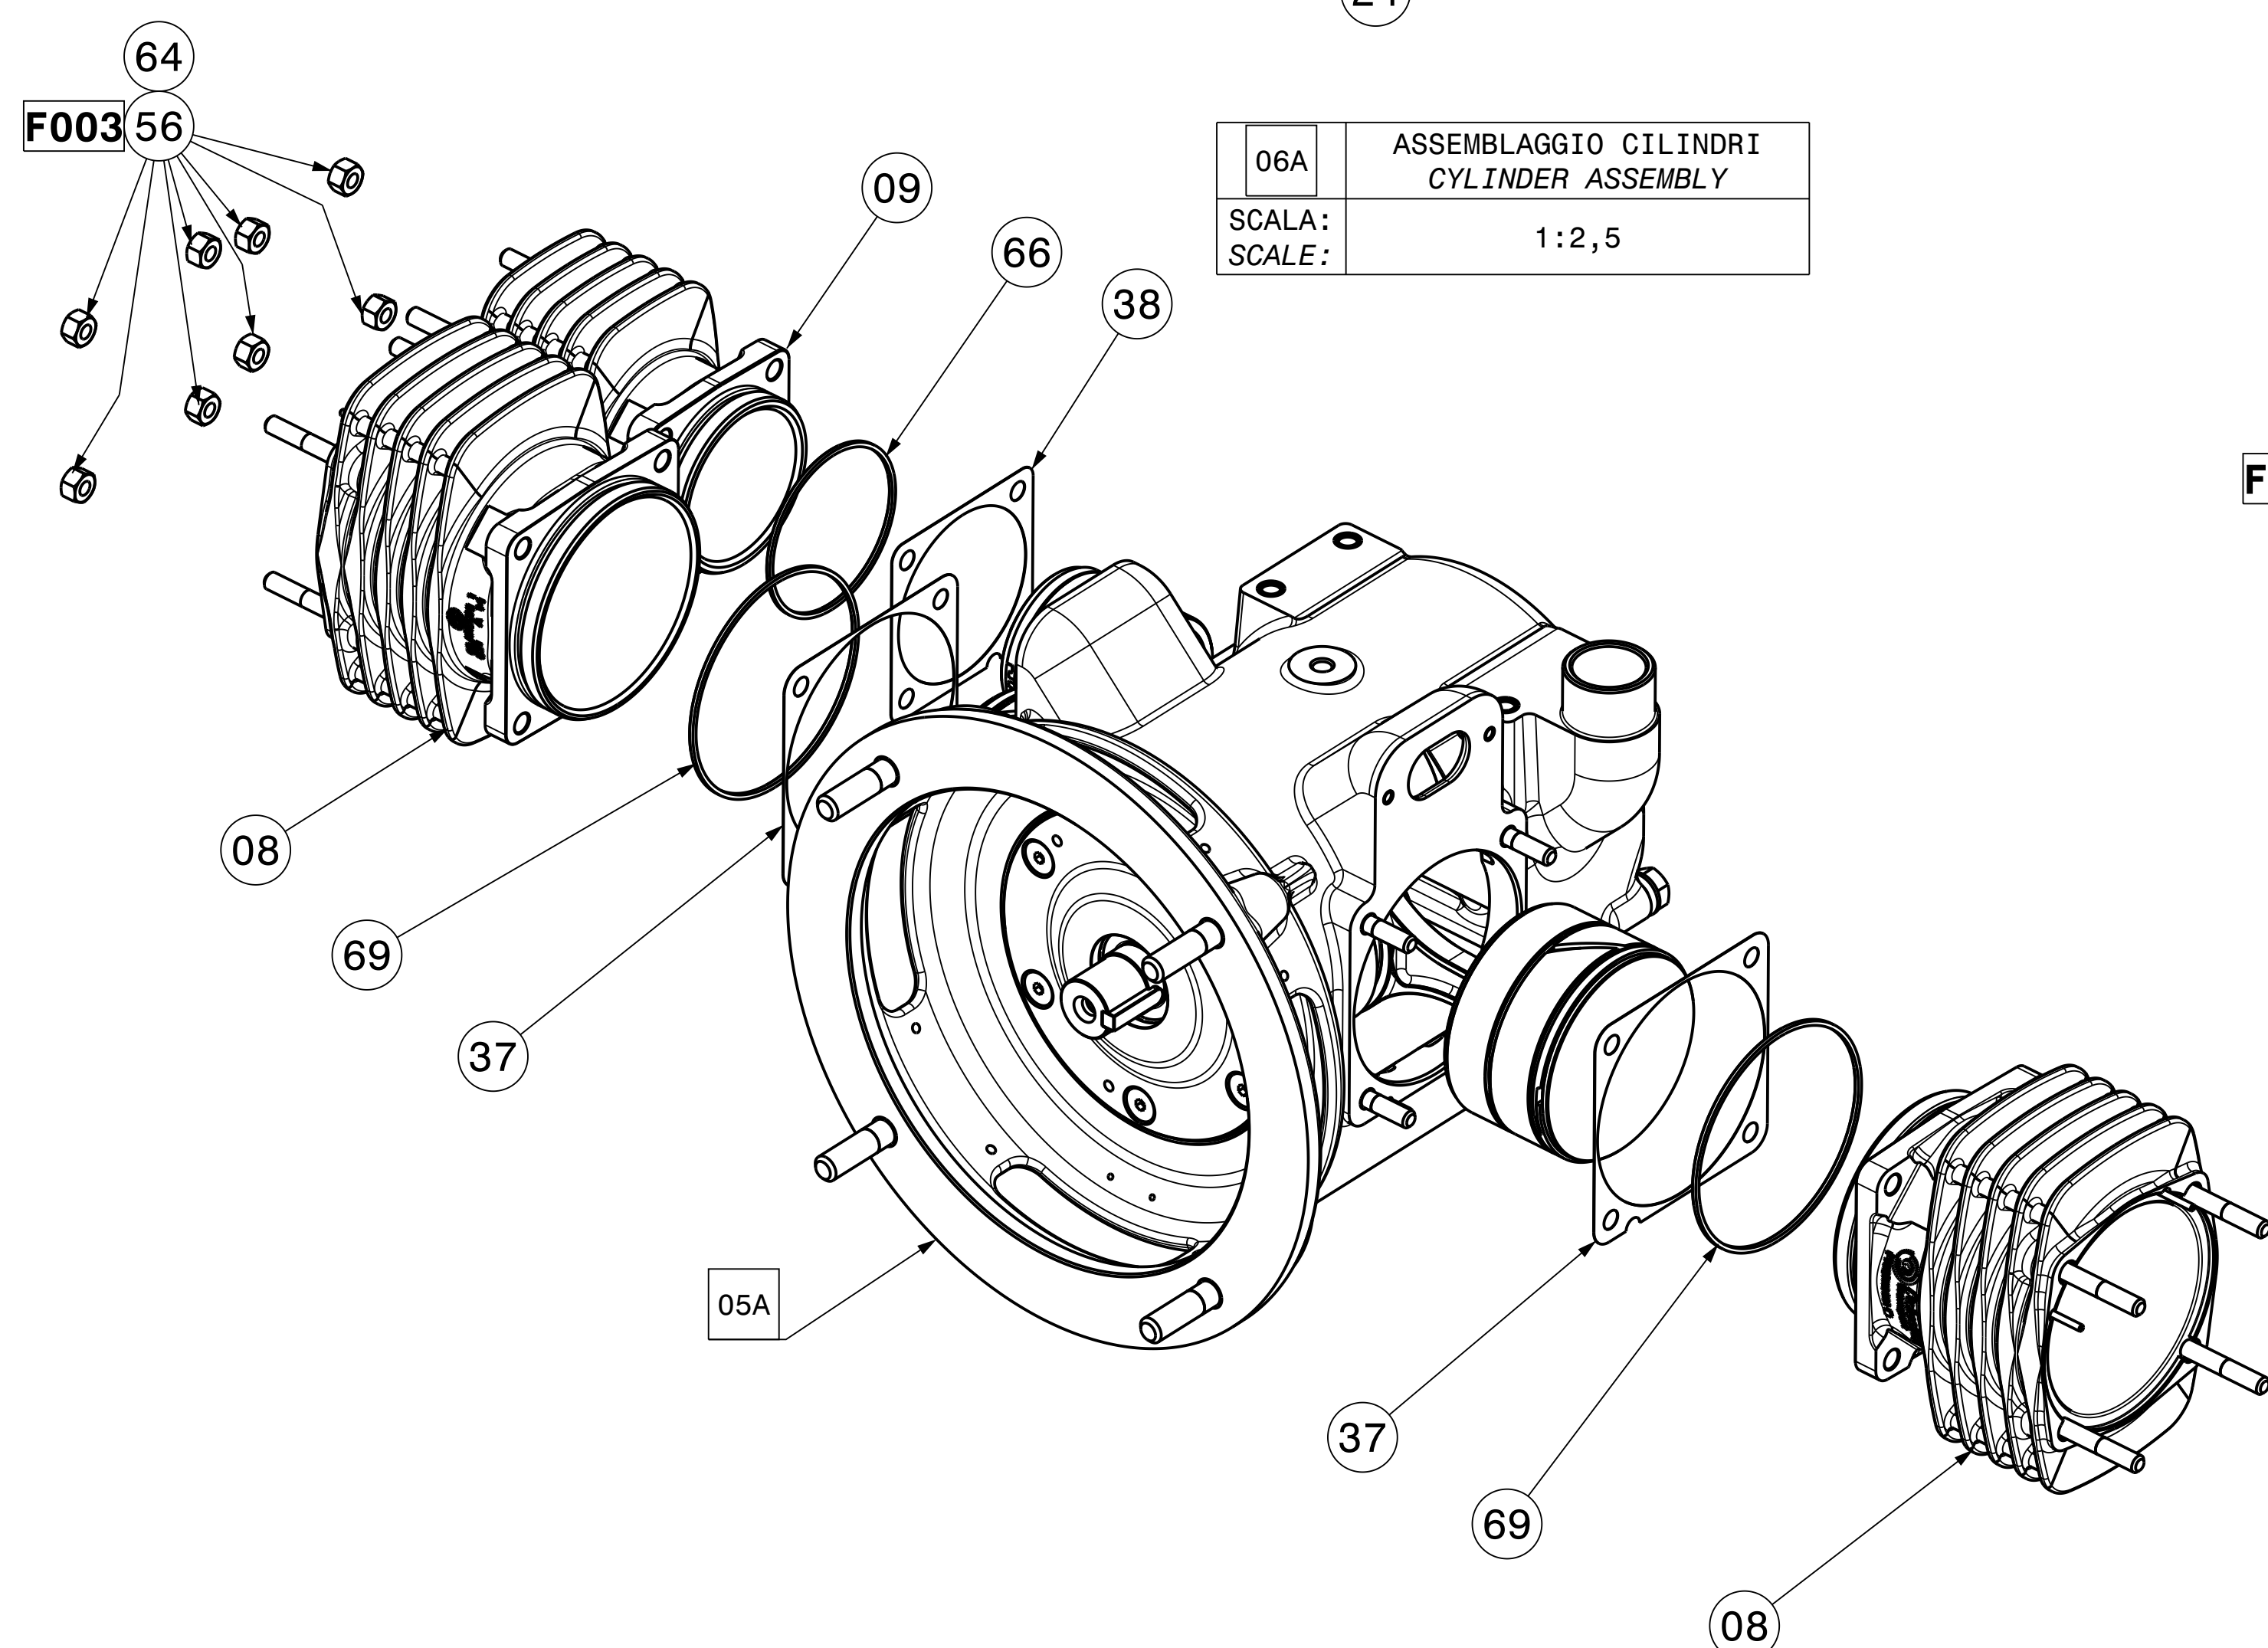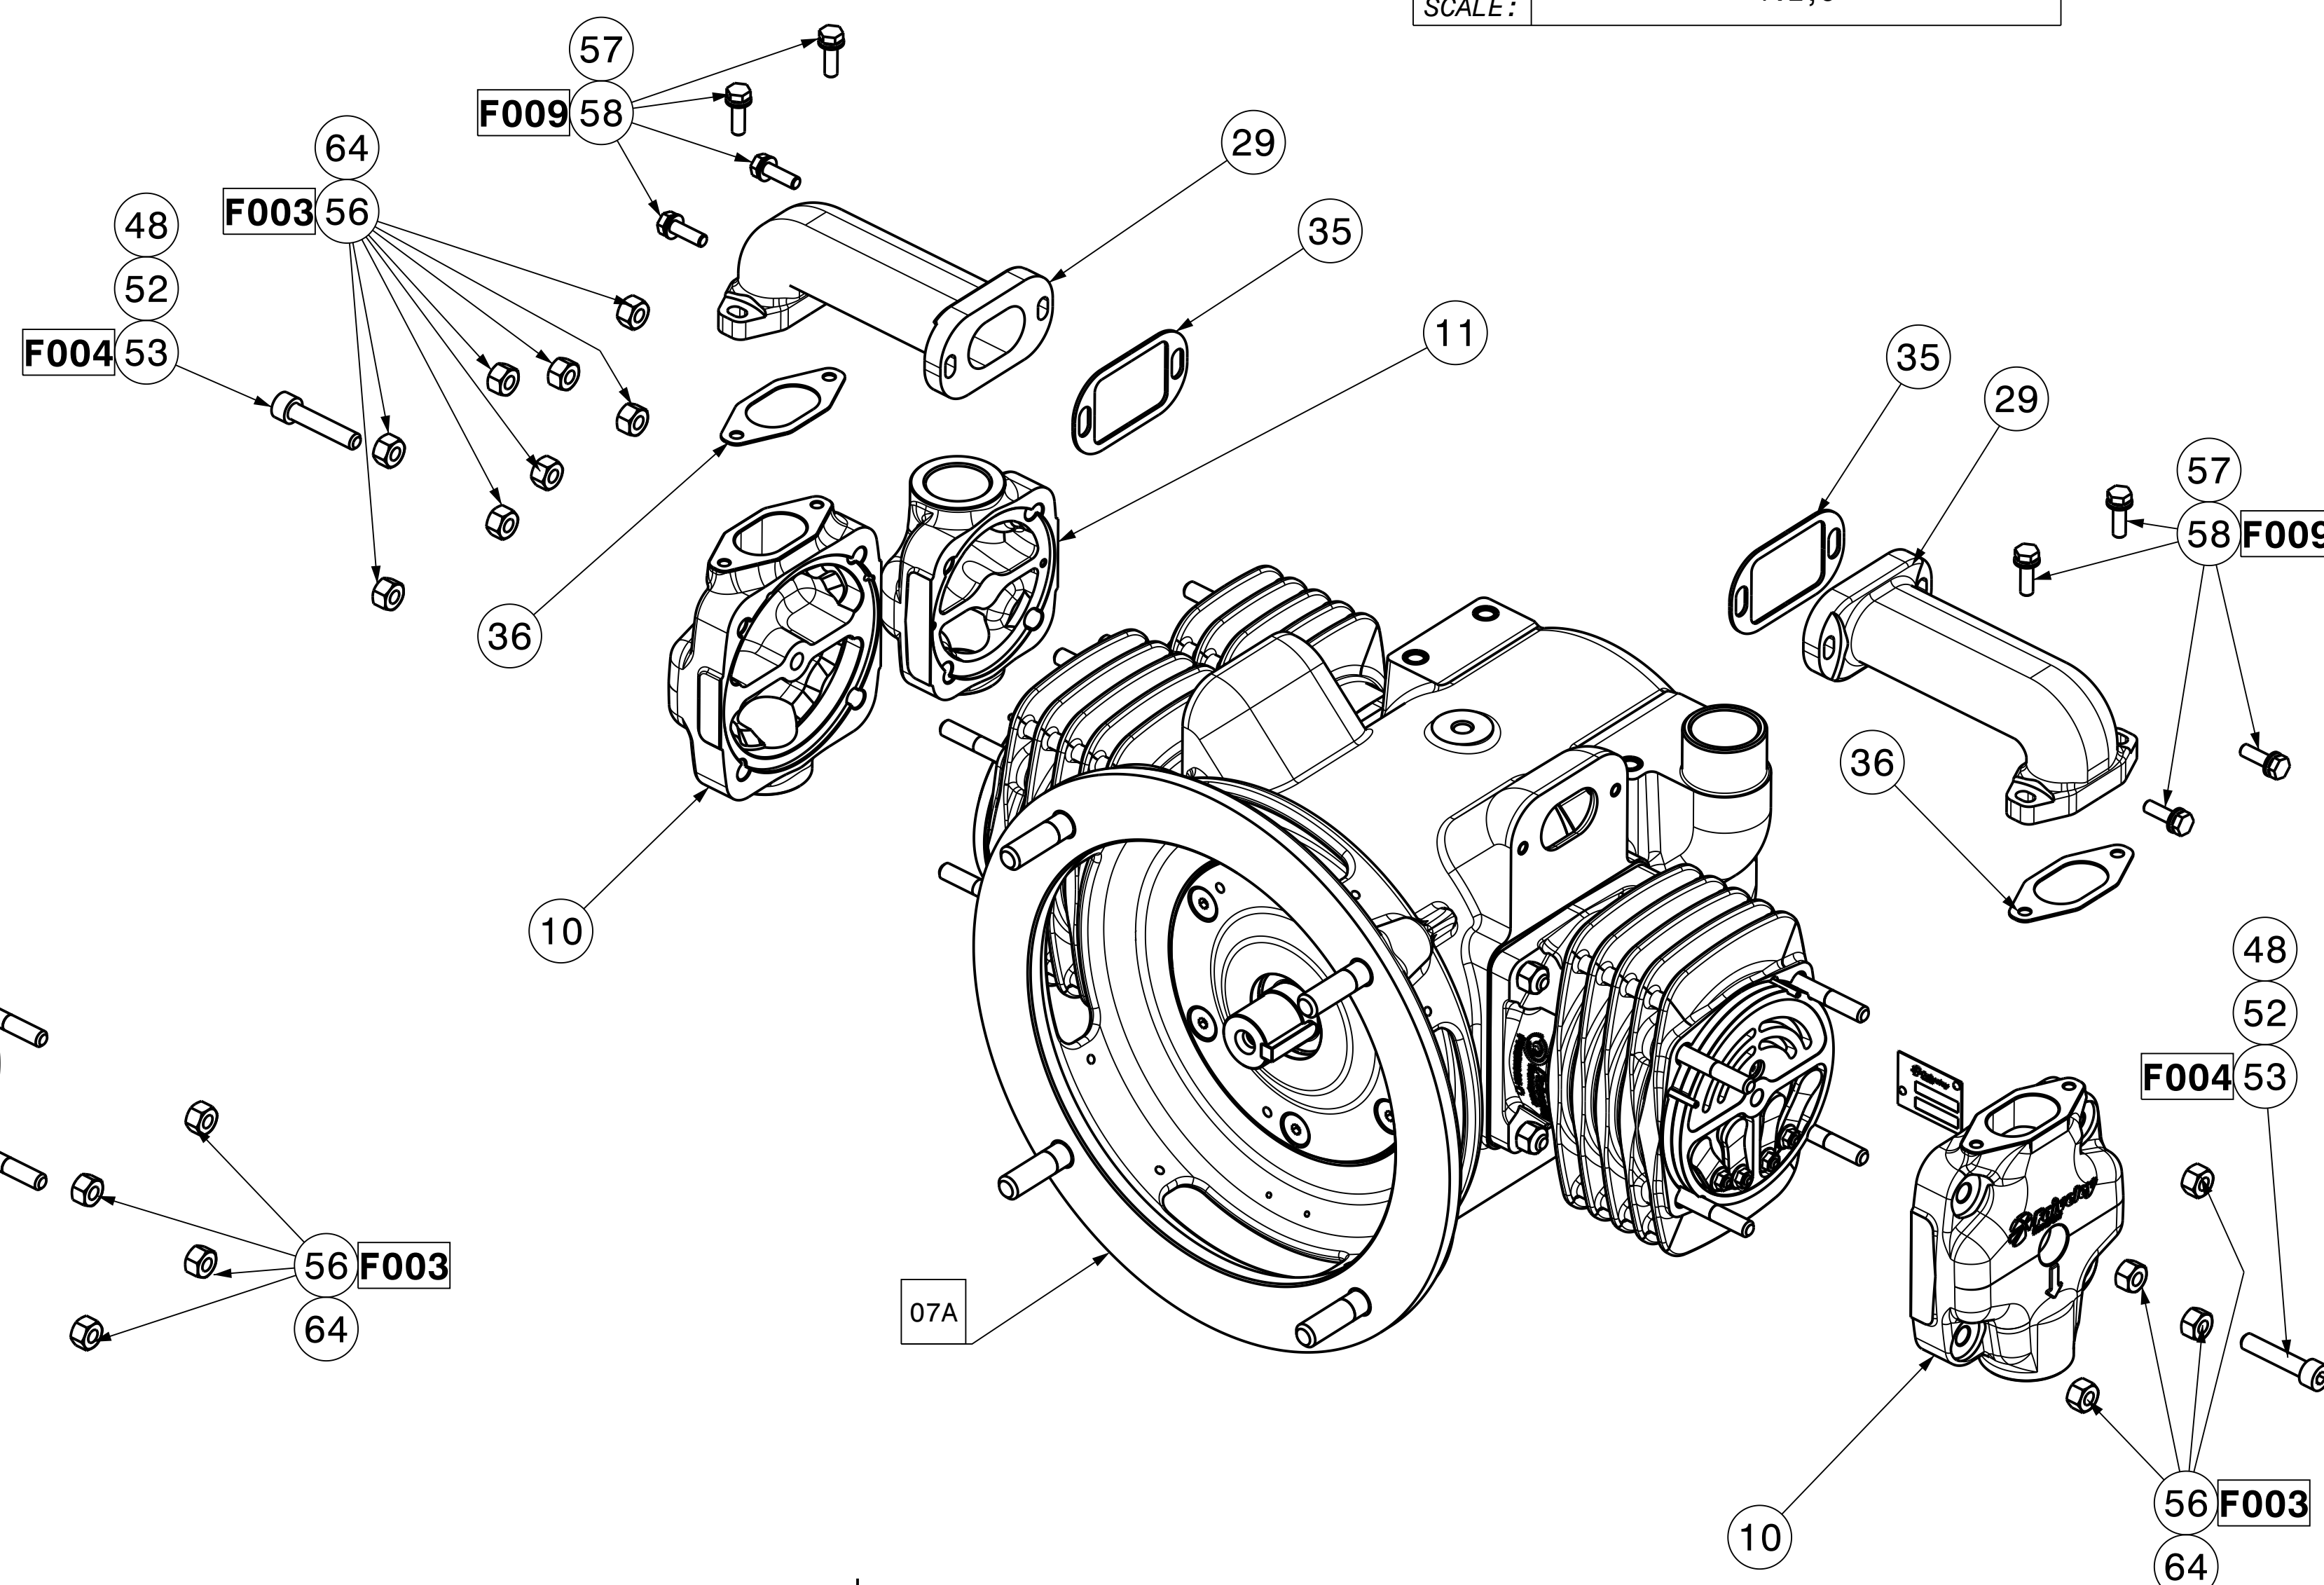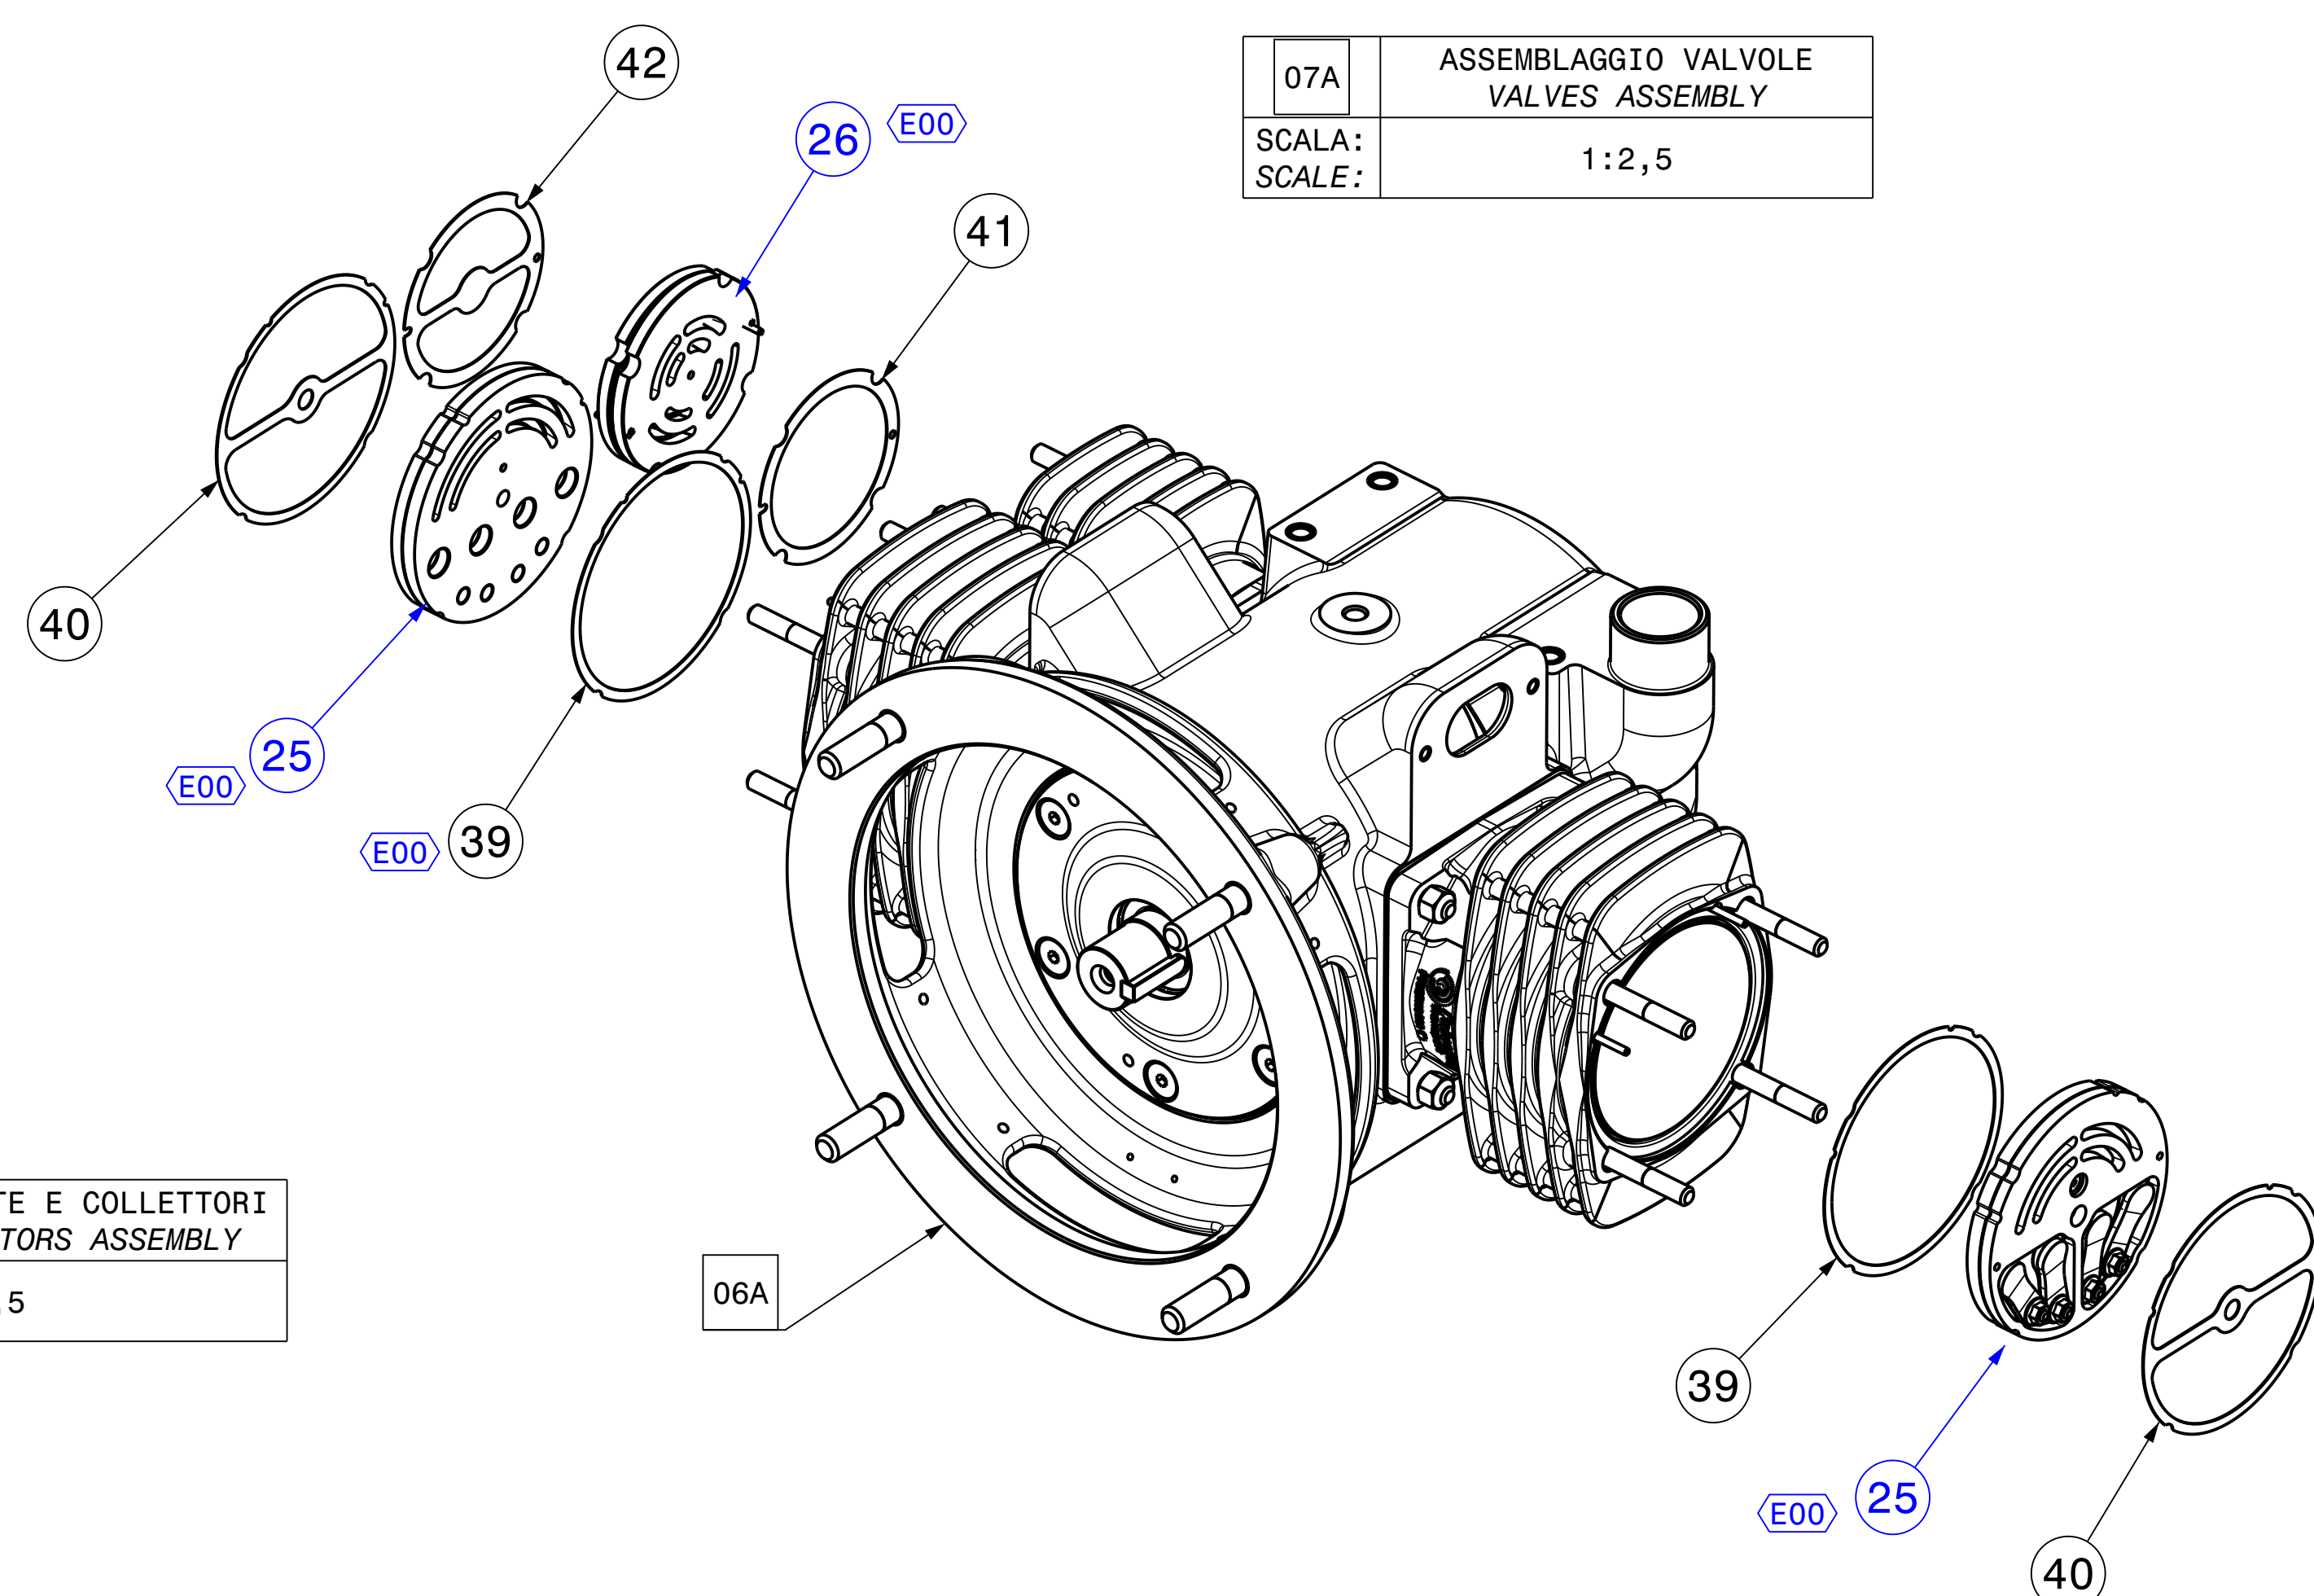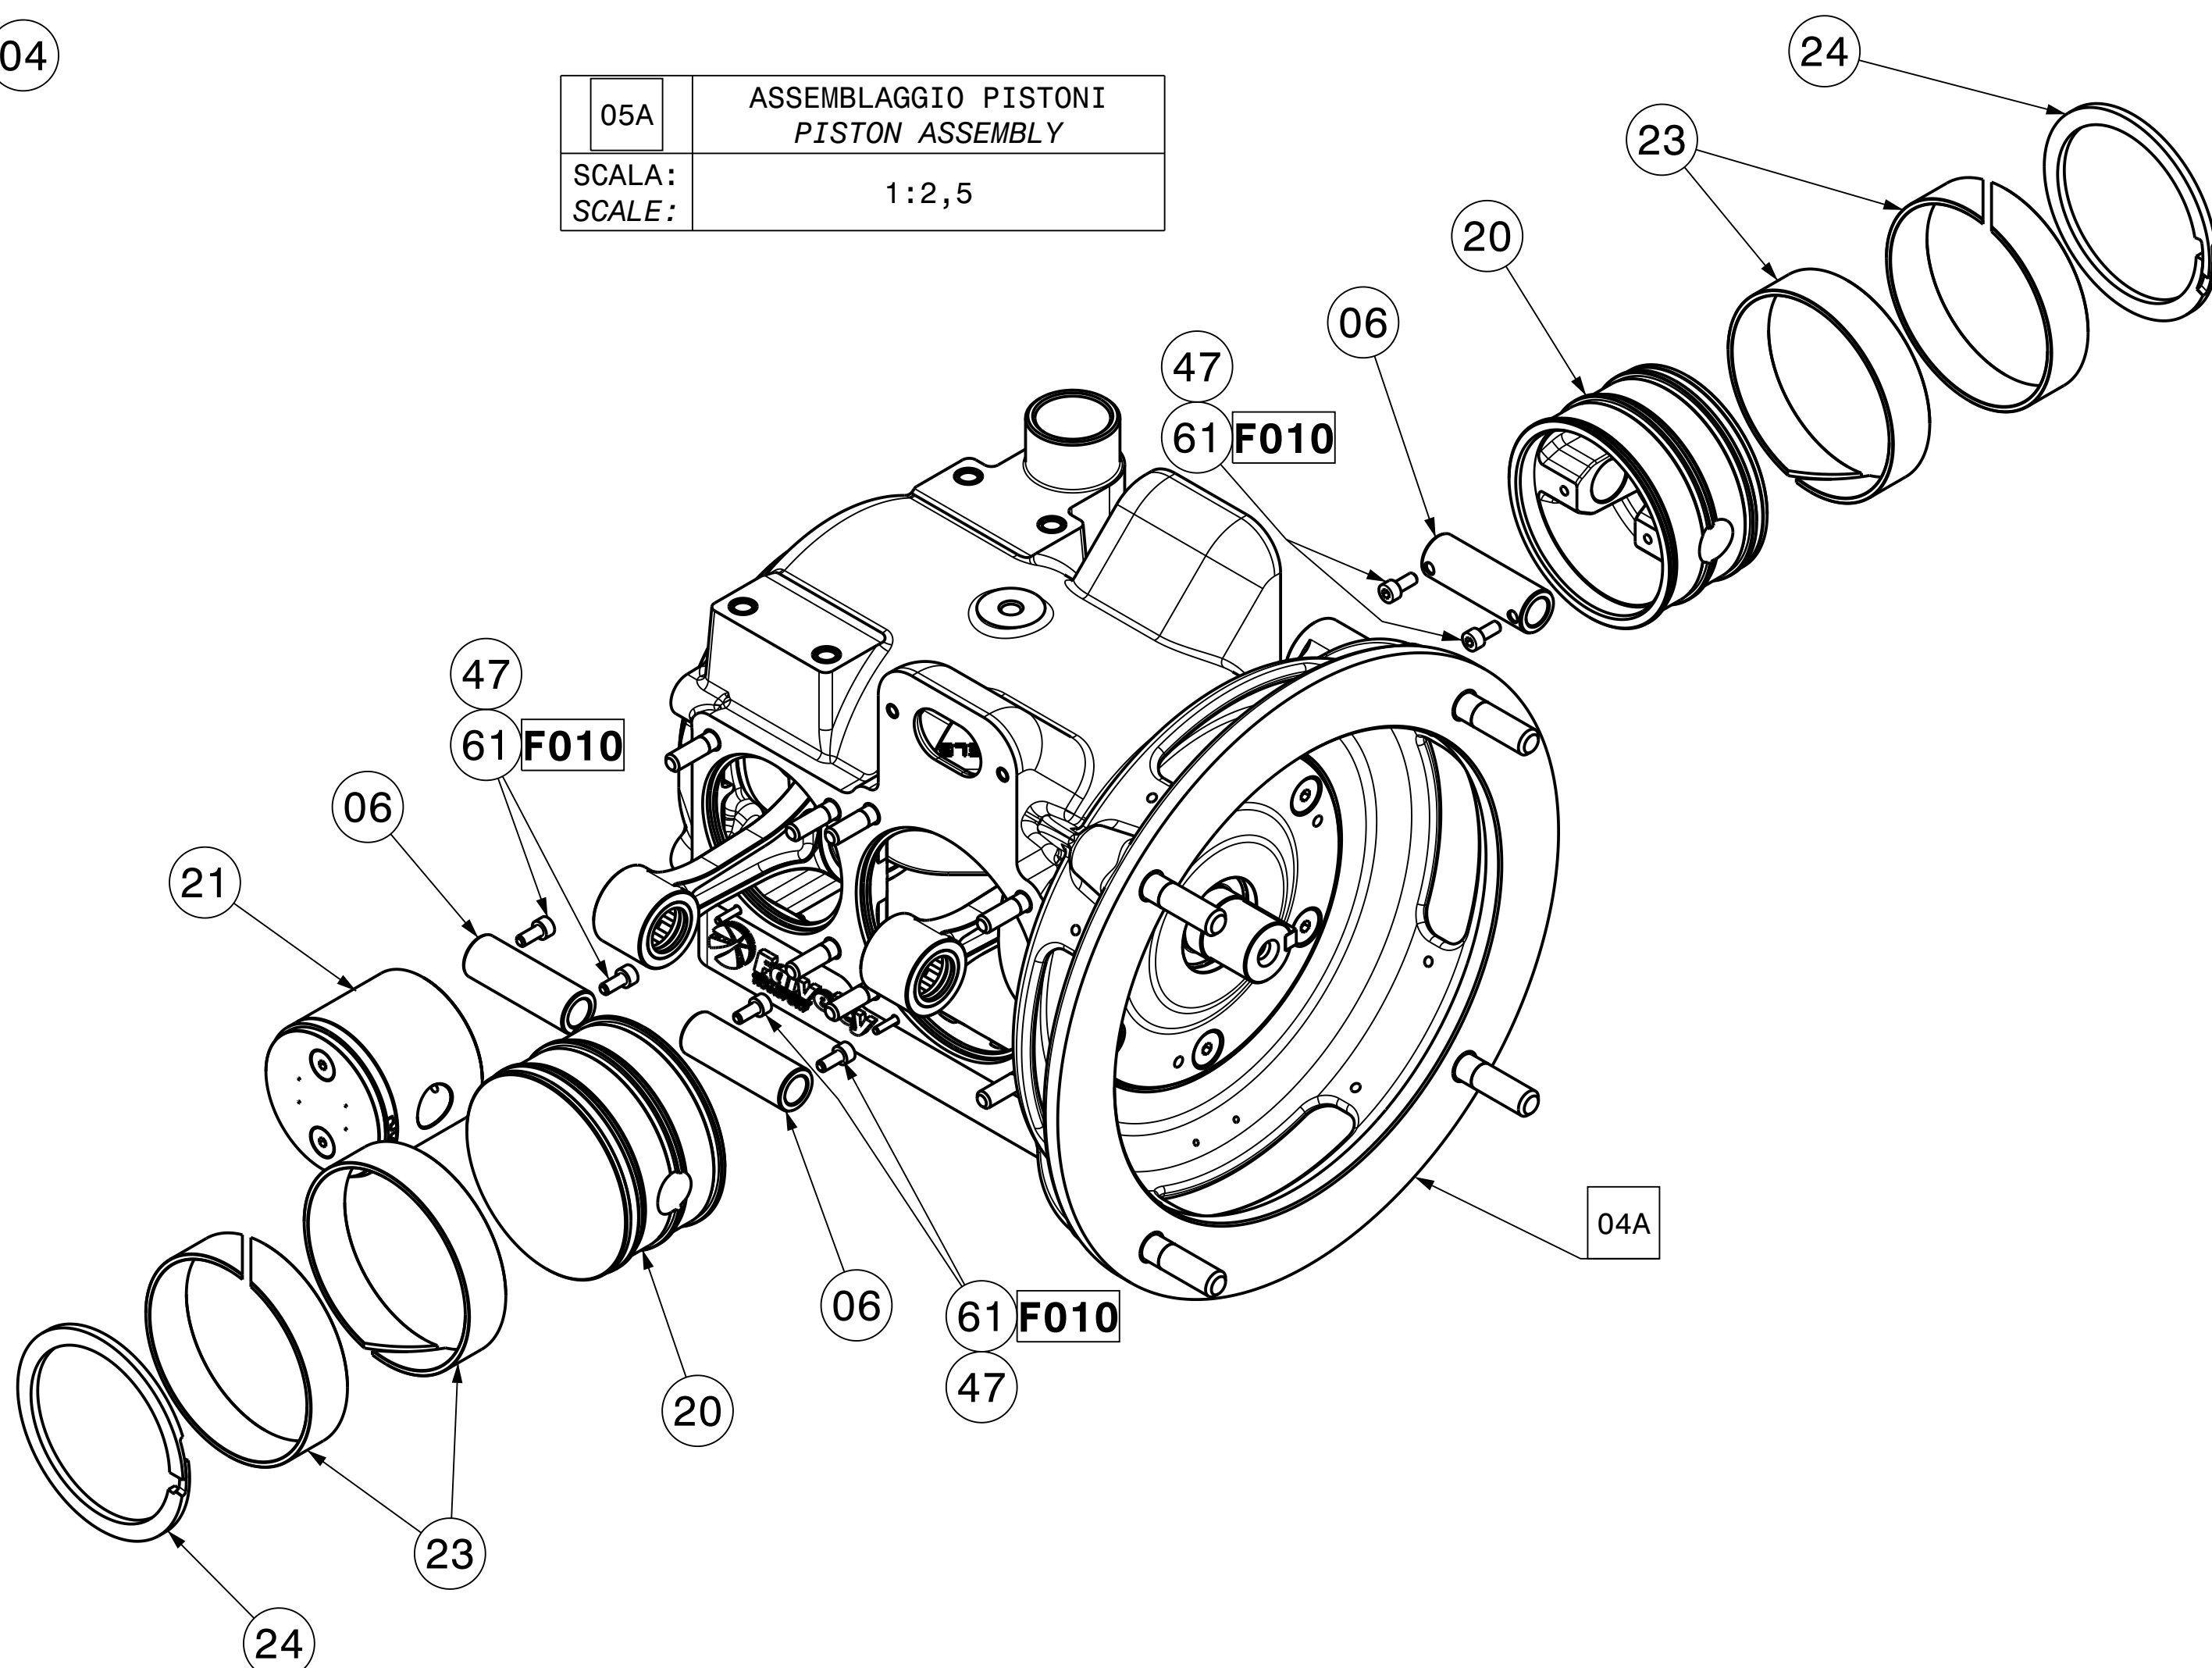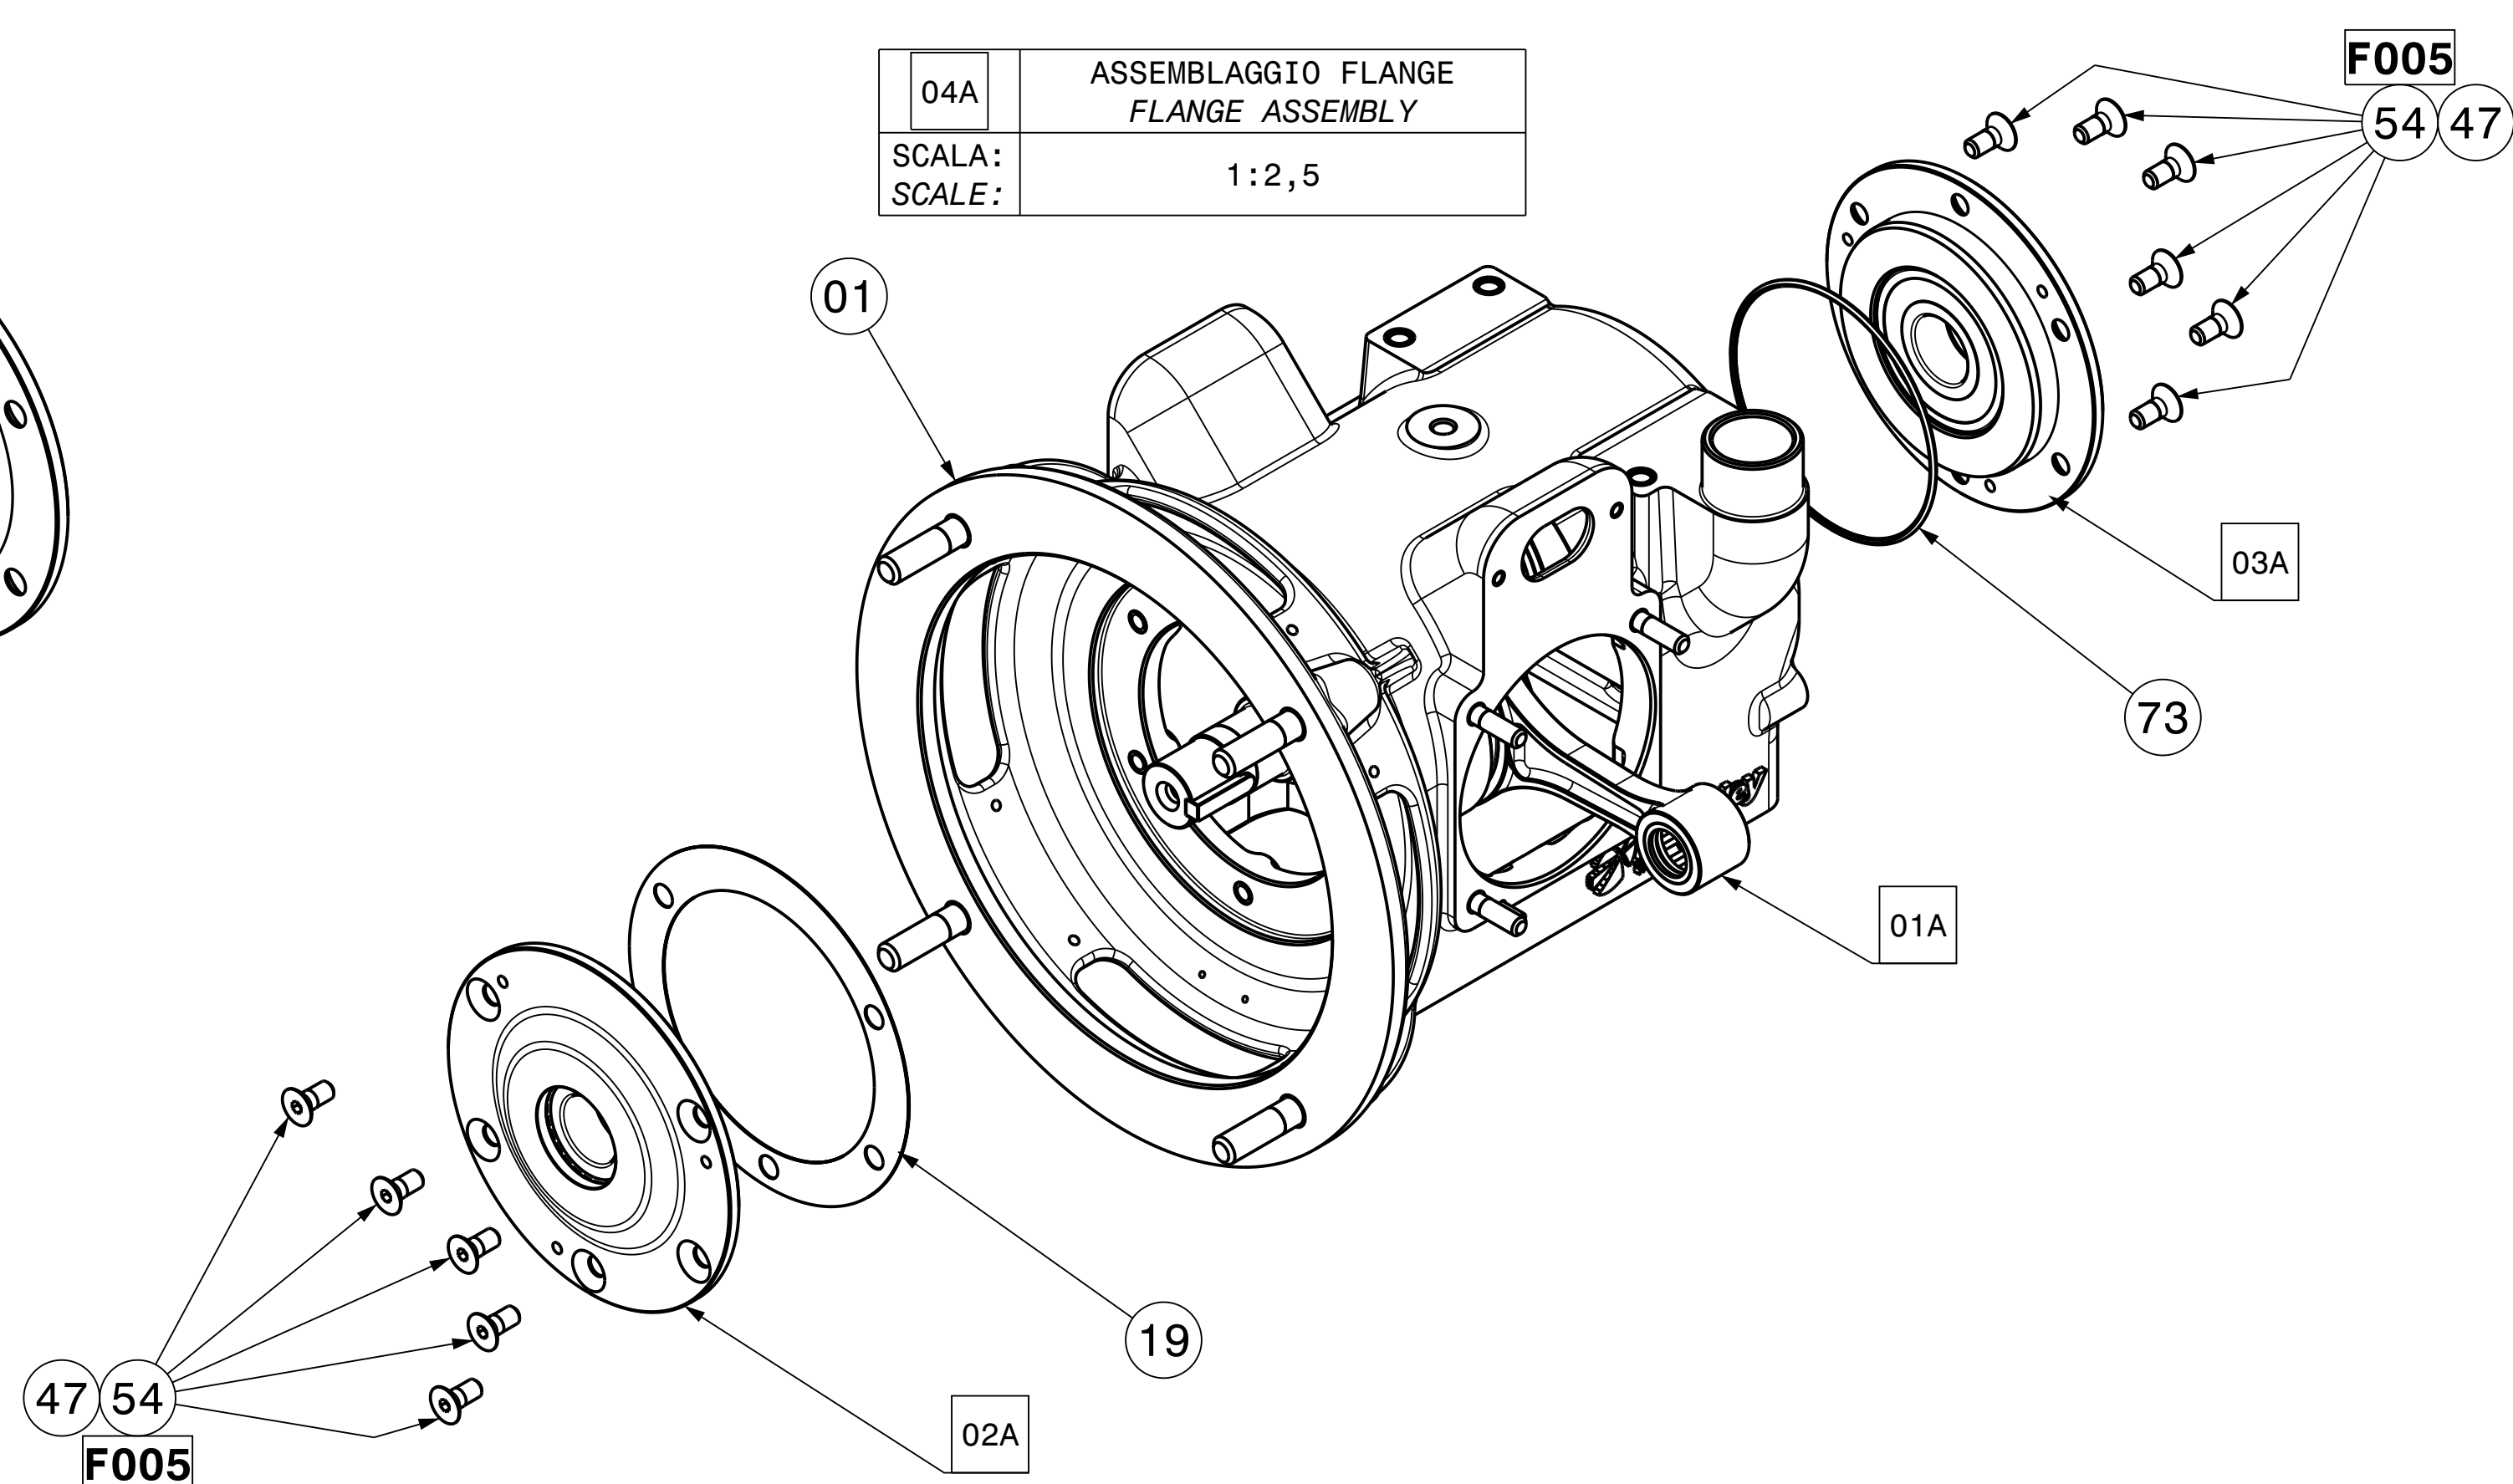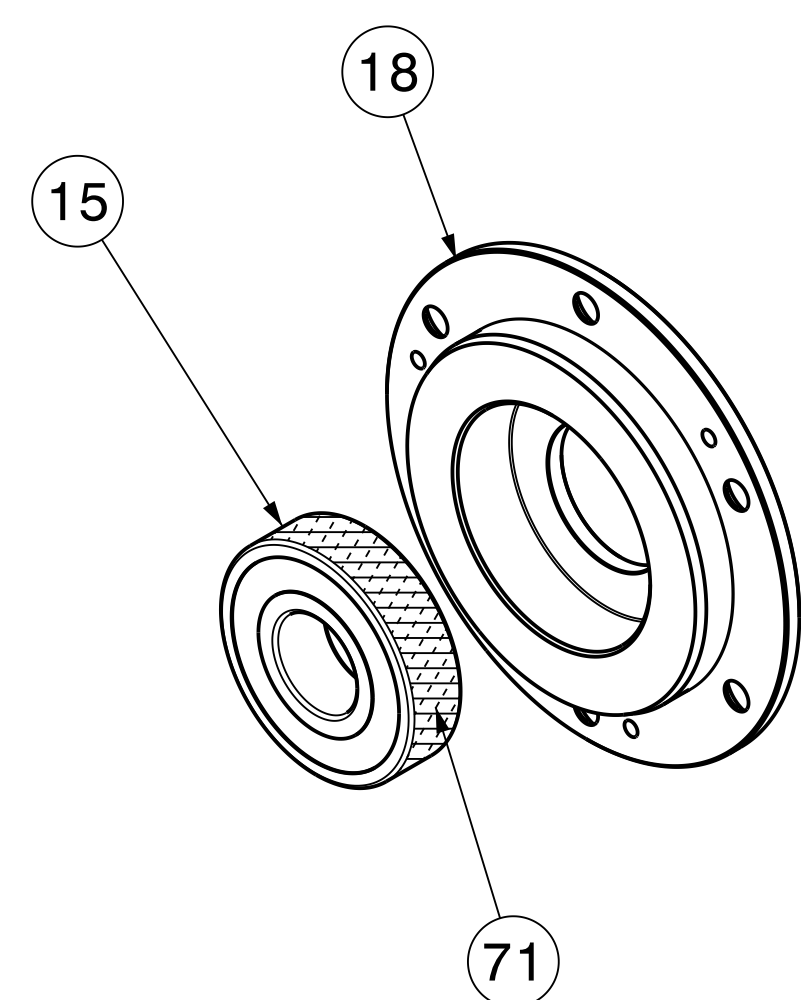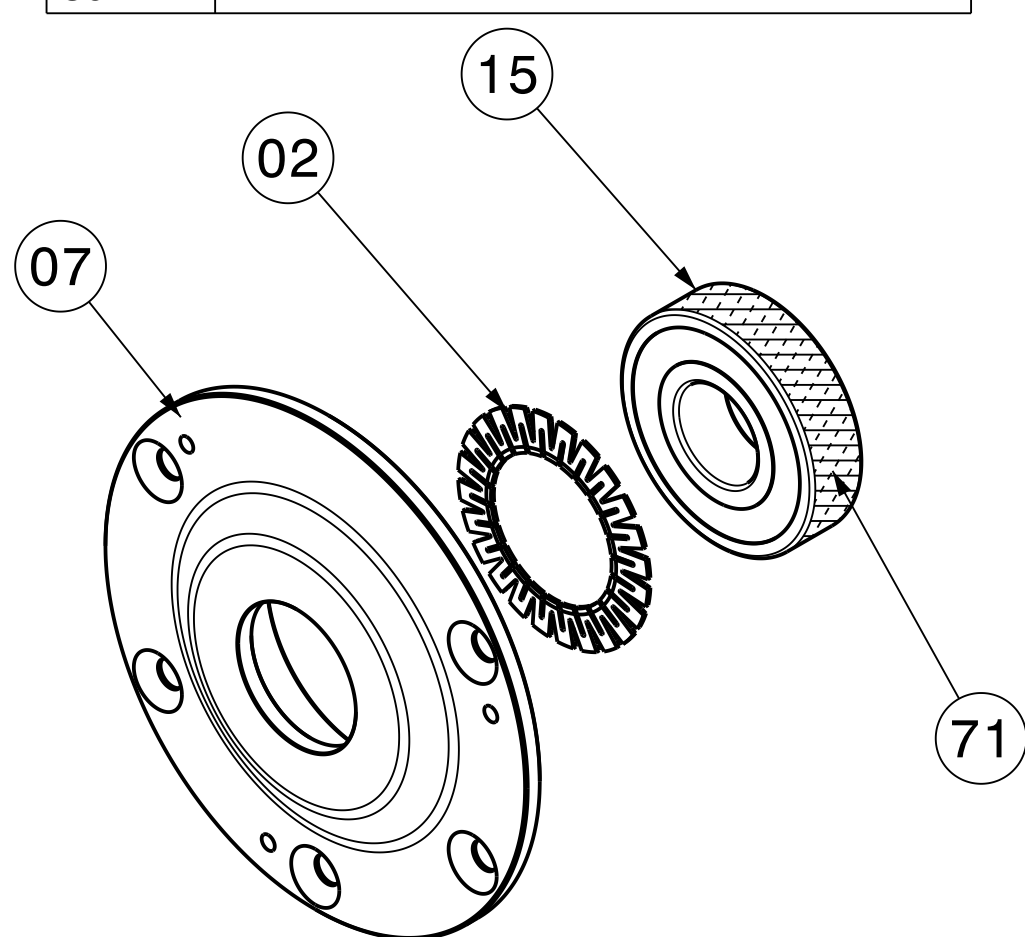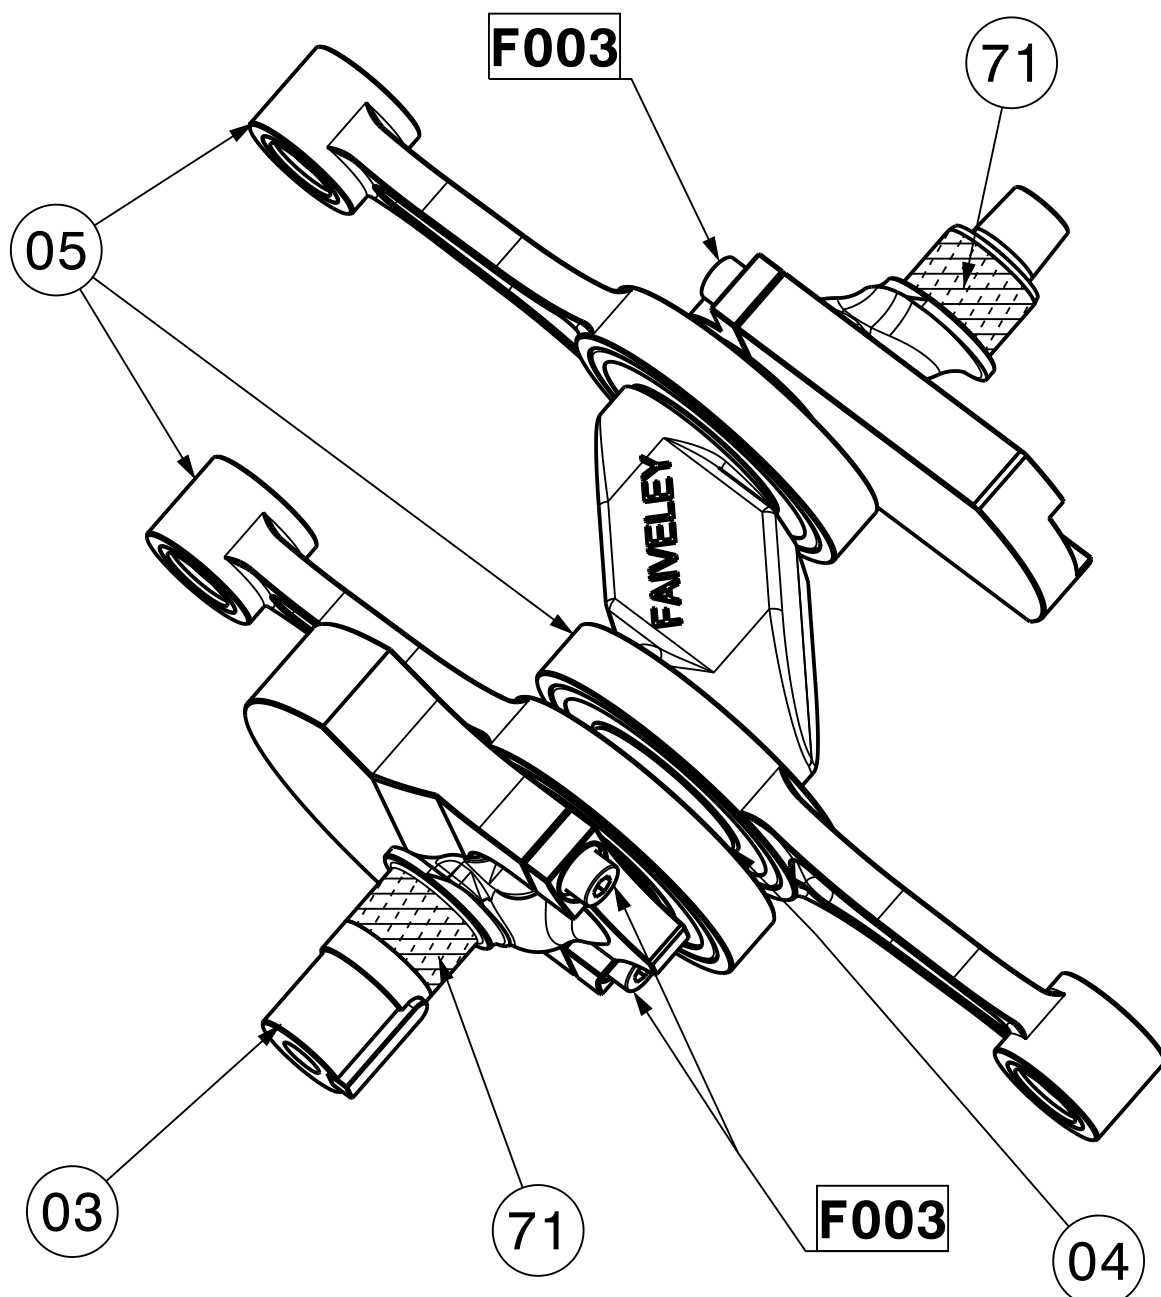

FT0127470-100	E00	2 / 5
---------------	-----	-------

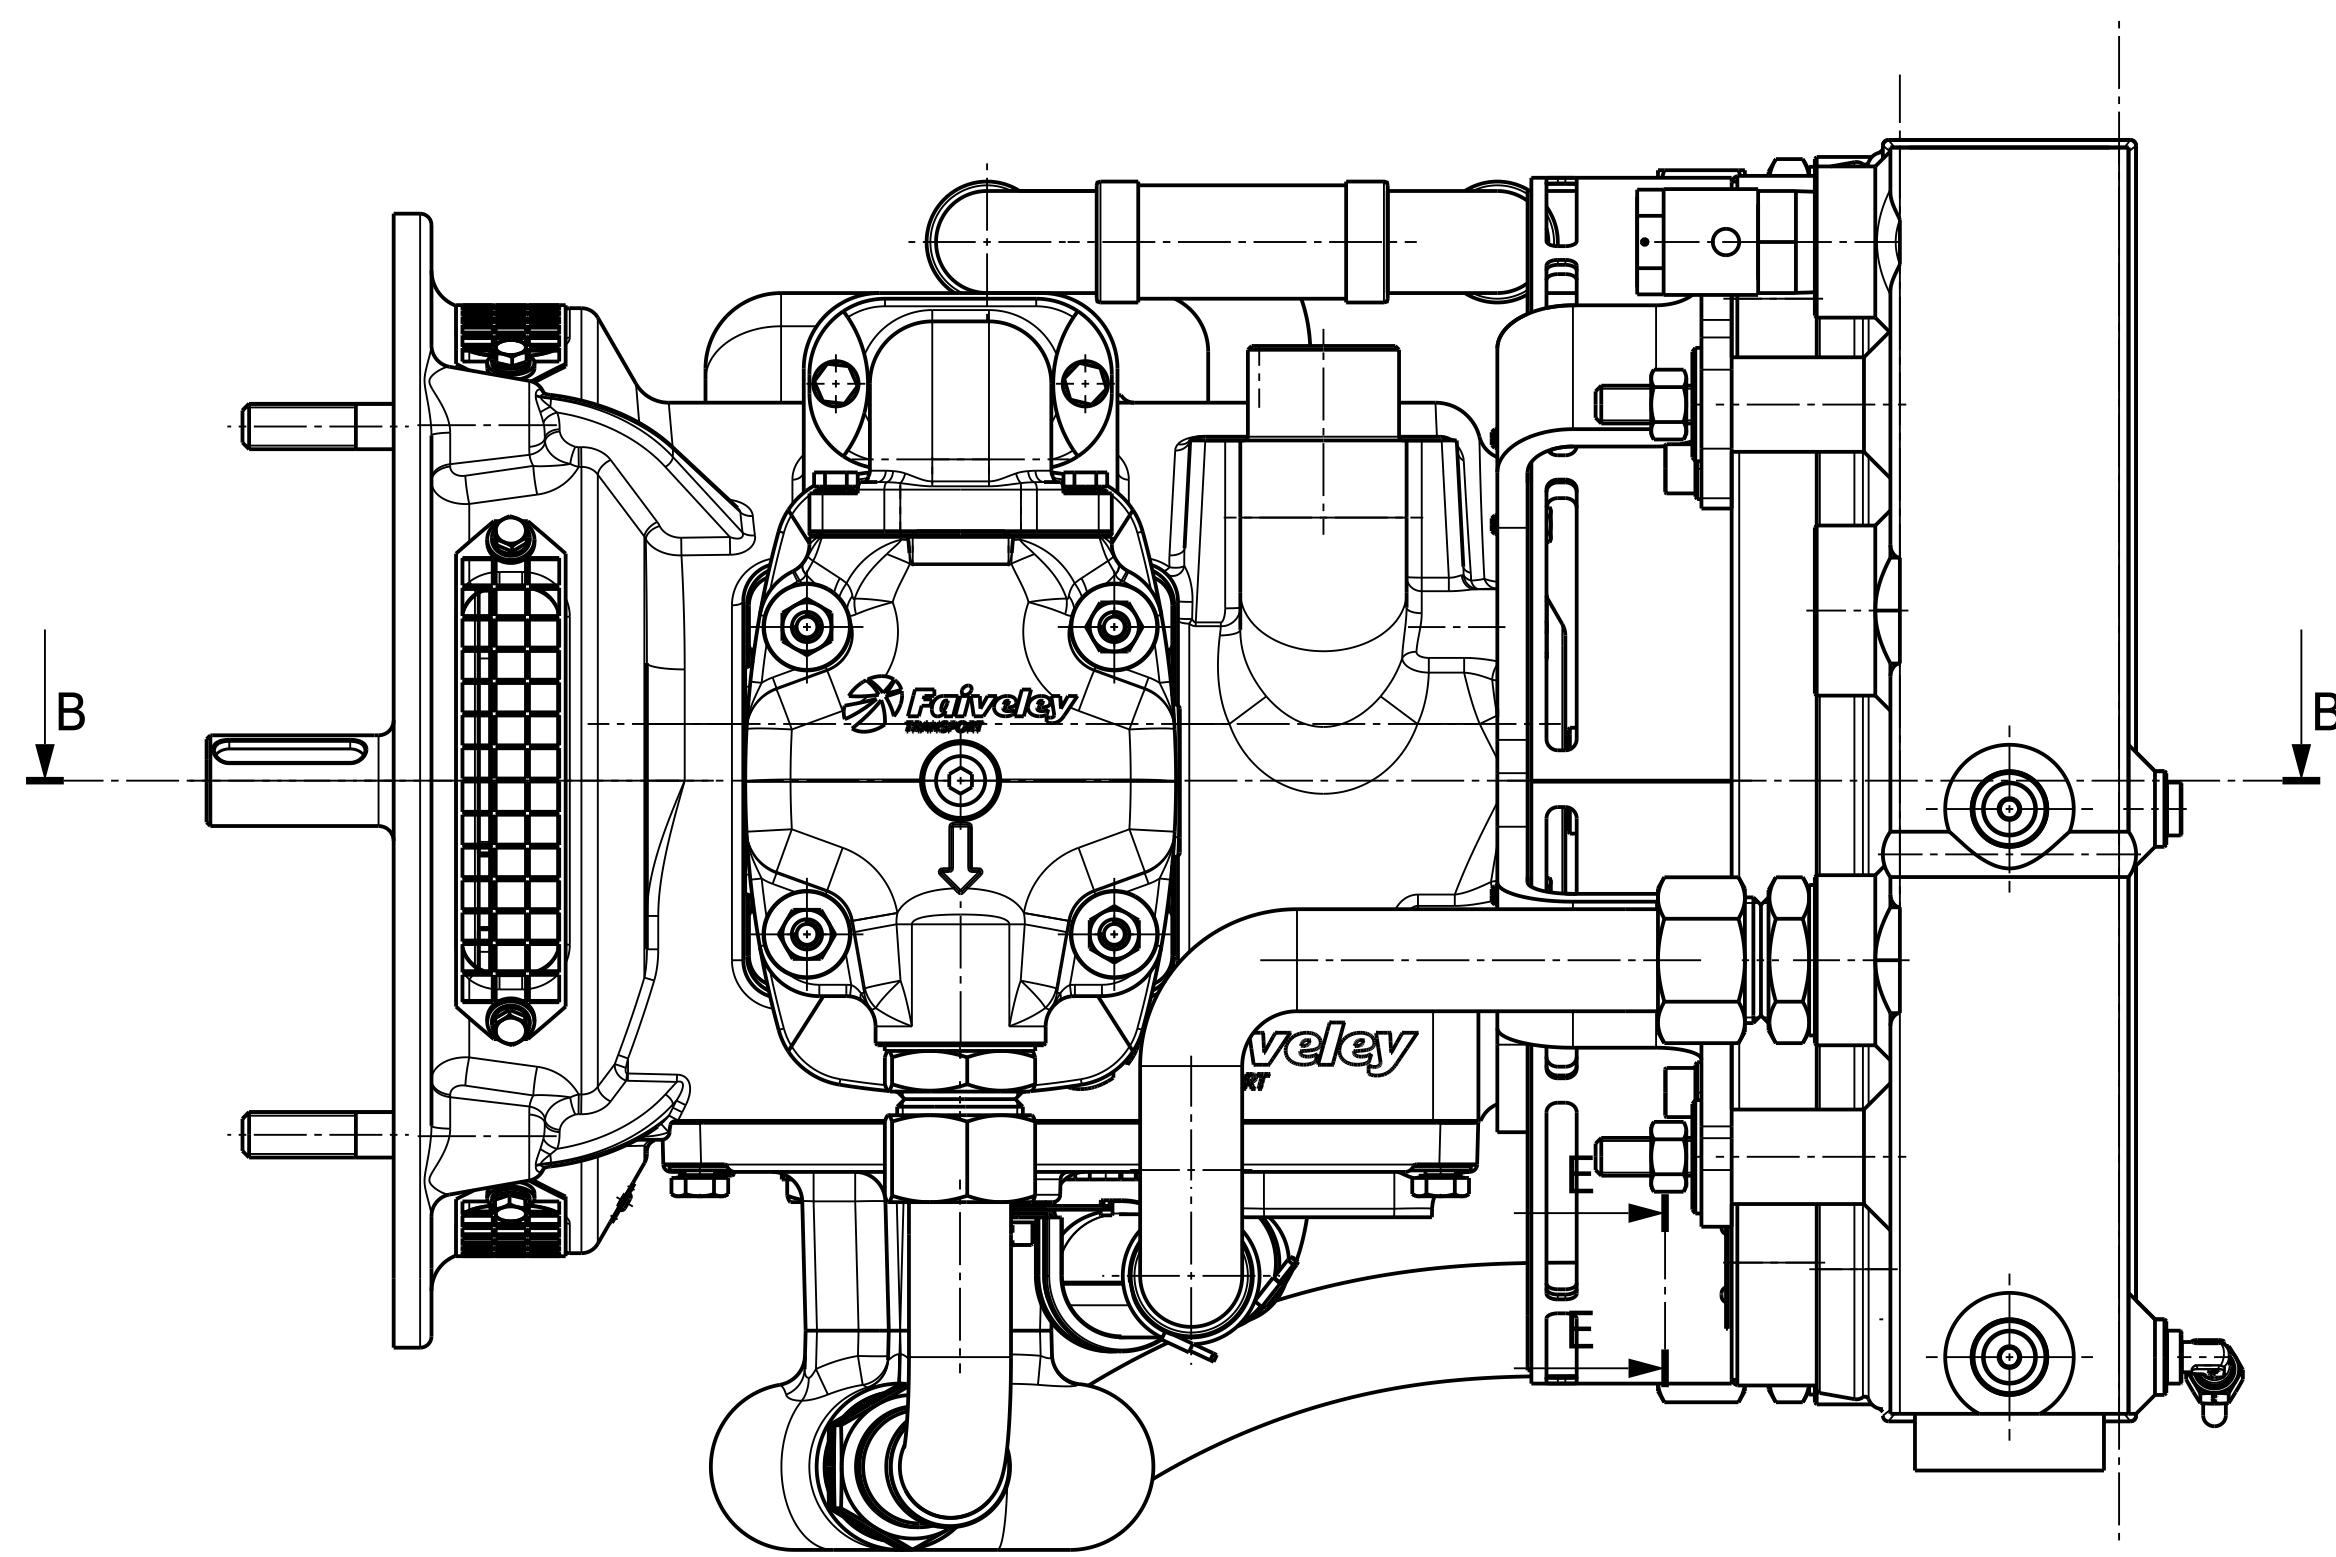

B - B

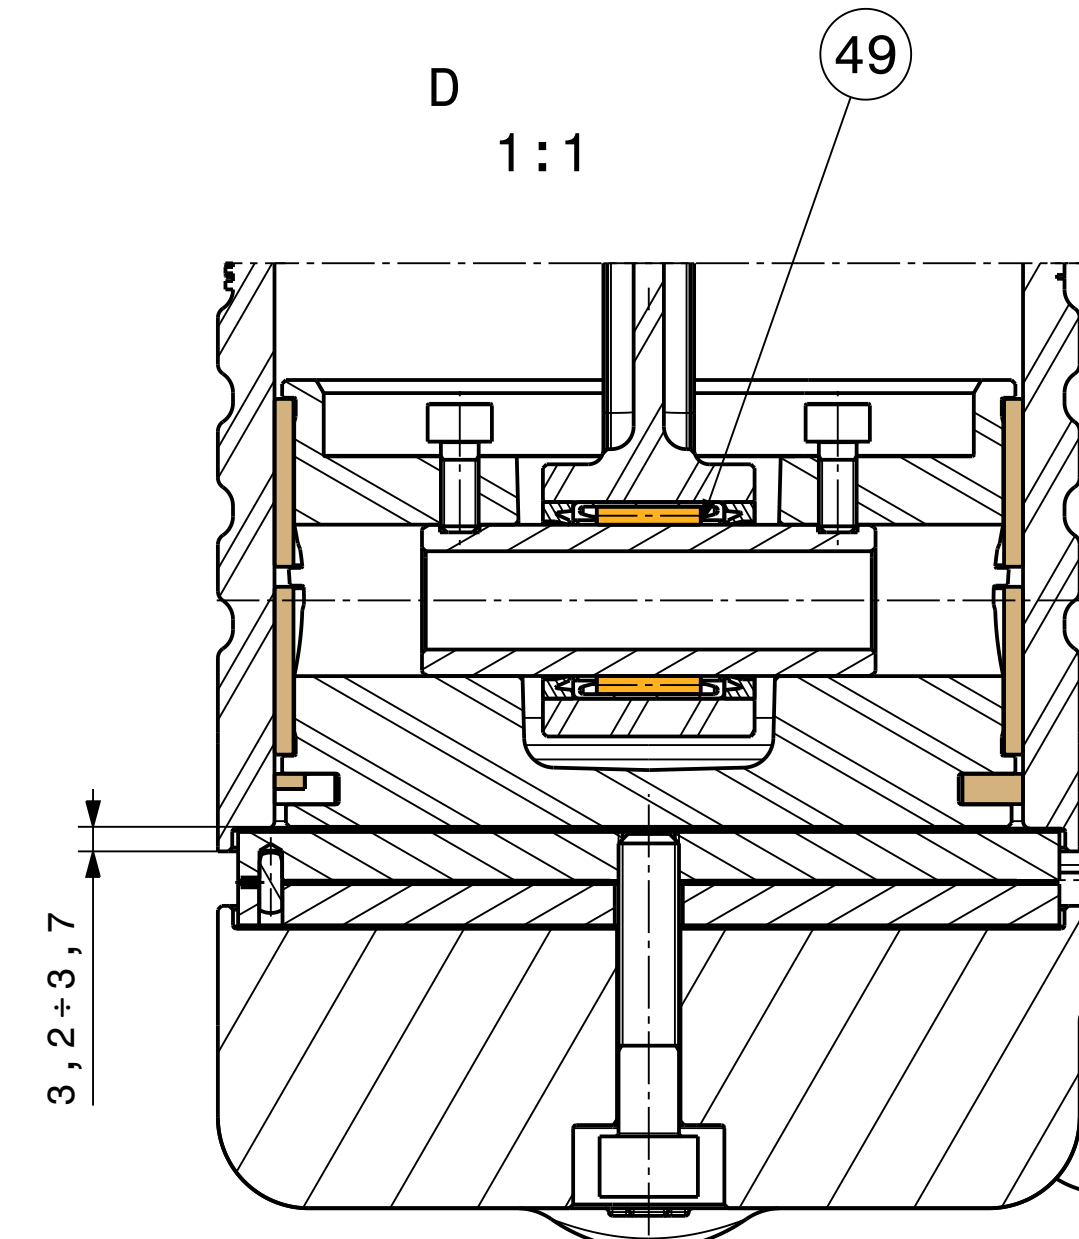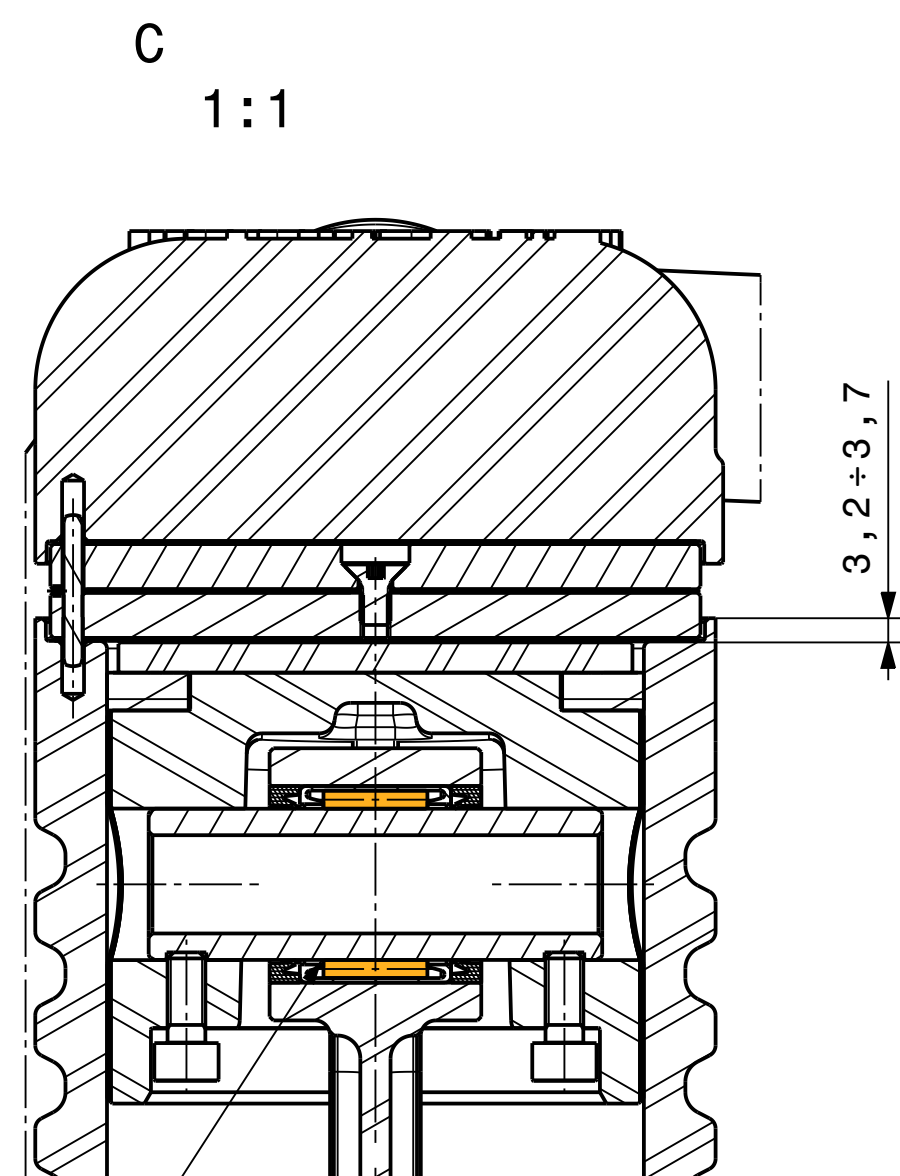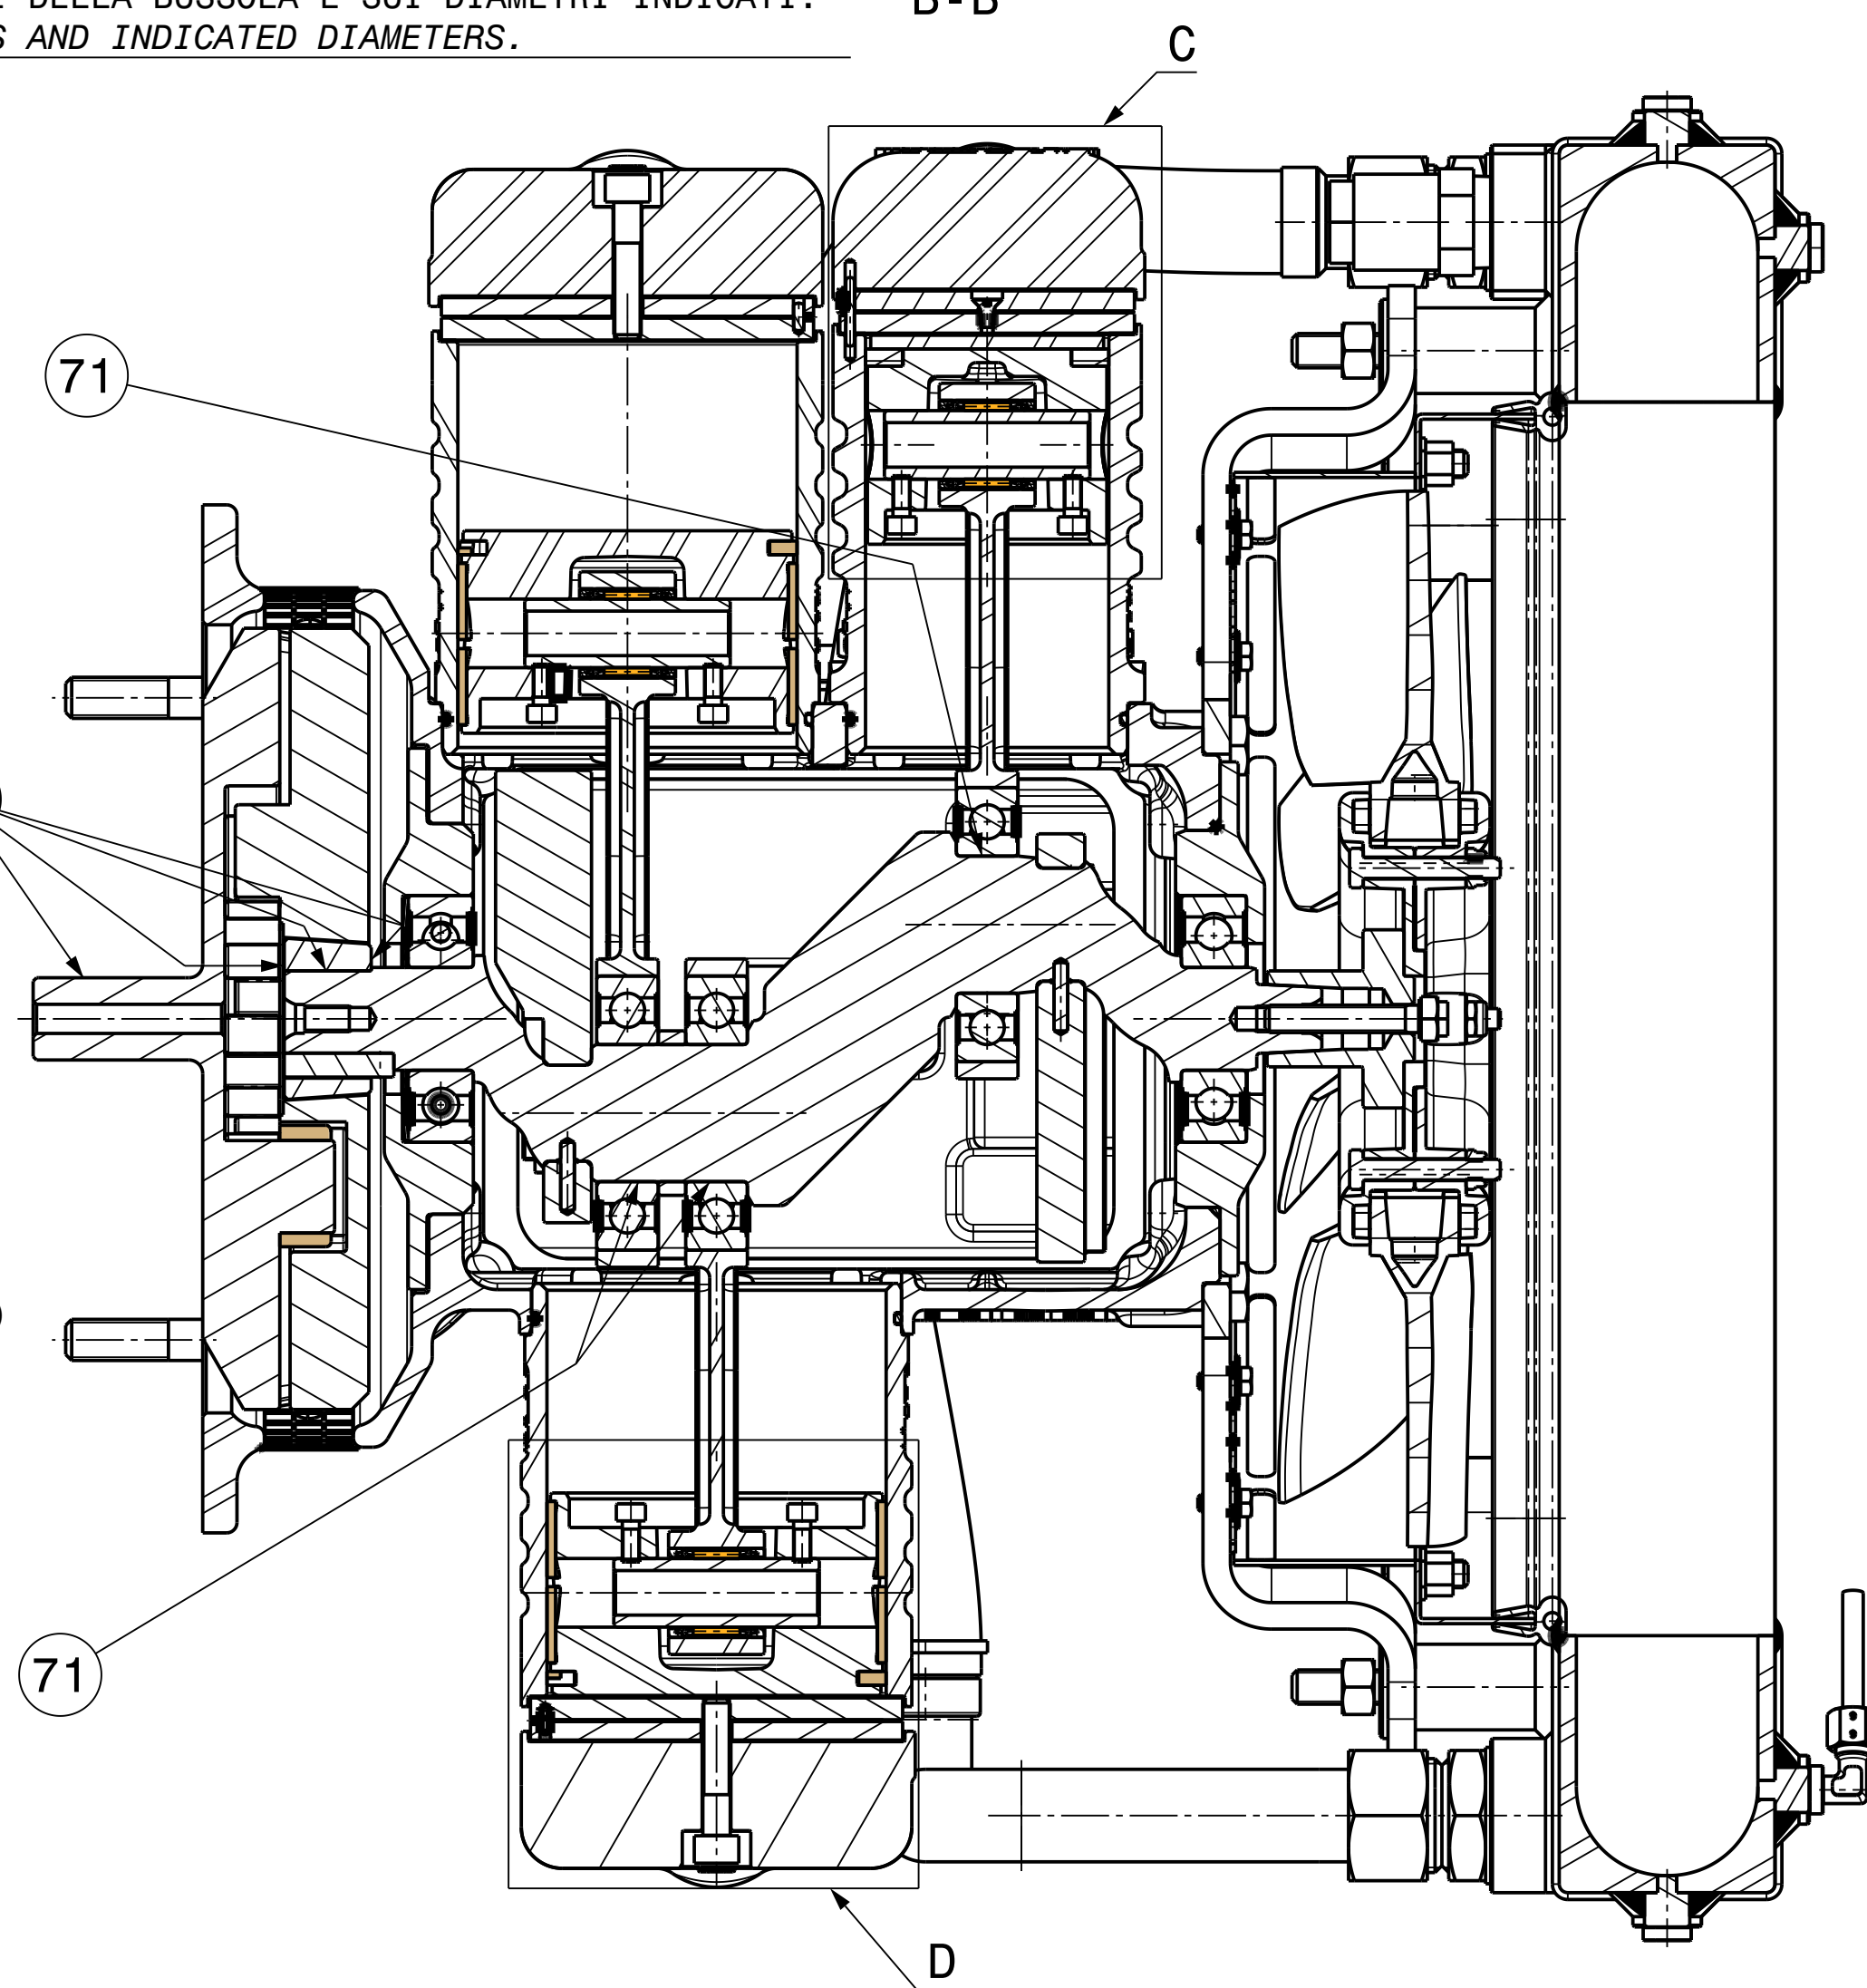[illegible]

	F010	6	CLASS M	M5	4,1 Nm
		8			
	F009	3	CLASS M	M6	8,6 Nm
		1			
		8			
	F008	3	CLASS M	M6	7,4 Nm
	F007	4	CLASS M	M8	21 Nm
	F006	2	CLASS M	3/8" B.S.W.	20 Nm
	F005	11	CLASS M	M8	21 Nm
	F004	2	CLASS M	M8X1	22 Nm
	F003	4	CLASS M	M8	25 Nm
		1	CLASS M		
		24	CLASS M		
	F002	4	CLASS M	M10	42 Nm
	F001	4	CLASS M	M10	27 Nm
RIF. REF.	Q.TA' Q. TY	CLASSE DI SICUREZZA SAFETY CLASS	FILETTATURA TIGHTENING TORQUE *		
* TOLLERANZE SECONDO FT0029999-000-I00MUM					
* TOLERANCES ACCORDING TO FT0029999-000-I00MUM					
VERIFICATO E APPROVATO DAL COORDINATORE PROCESSO DI SERRAGGIO A COPPIA					
VERIFIED AND APPROVED BY TORQUE COORDINATOR					
				DATA: DATE:	06/12/23
				NOME: NAME:	ALESSANDRO CAPEZZERA

R003	2	Class M	G1/2"	45 Nm	
R002	9	Class M	G1"	70 Nm	
R001	11	Class M	G1"	120 Nm	
RIF. REF.	ZONA ZONE	Q.TA' Q.TY	CLASSE DI SICUREZZA SAFETY CLASS	FILETTATURA THREADING	COPPIA DI SERRAGGIO * TIGHTENING TORQUE *
* TOLLERANZE SECONDO FT0029999-000-I00MUM					
* TOLERANCES ACCORDING TO FT0029999-000-E00MUM					

DATI COMPRESSORE COMPRESSOR CARD												
1	TIPO DI COMPRESSORE COMPRESSOR TYPE	ALTERNATIVA A PISTONI RECIPROCATING PISTONS										
		DOPPIO STADIO CON RAFFREDDAMENTO INTERMEDIO DOUBLE STAGE INTER-REFRIGERATED										
		3	CILINDRI A CYLINDERS AT		180°	2	BP LP	+	1	AP HP		
2	TIPO D'INSTALLAZIONE FIXATION	APPESSO / HANGED APPOGGIATO / GROUND										
3	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE	MAX.	11	bar(g)								
4	TEMPERATURA DI LAVORO WORKING TEMPERATURE	IN CONDIZIONI NOMINALI NOMINAL CONDITION				DA FROM	-40	°C	A TO	+60	°C	
		IN CONDIZIONI DI AVVIAMENTO AT START UP CONDITION					-50			+70		
5	PRESSIONE D'INGRESSO DELL'ARIA INLET AIR PRESSURE	PRESSIONE AMBIENTE AMBIENT PRESSURE										
6	TEMPERATURA MANDATA ARIA AIR OUTLET TEMPERATURE	MAX.	T. AMB.		+15	°C						
7	AVVIAMENTI ALL'ORA STARTS PER HOUR	N°	MAX.	30								
8	CICLO DI FUNZIONAMENTO DUTY CYCLE	DA FROM	5	A TO	70	%	-DC 5-70%: OPTIMAL OPERATION DC RANGE -DC<5%:DURING PARKING -DC>70%: FOR SPORADIC AIR CONSUMPTION PEAKS -MAXIMUM CONTINUOUS OPERATION: 16 HOURS, FOLLOWED BY COOLING TO ROOM TEMPERATURE - MAXIMUM NUMBER OF STARTS: 30 PER HOUR					
		DA FROM	-40	°C	A TO	+60	°C	START UP ALLOWED FROM -50 °C TO +70 °C				
9	PESO WEIGHT	CONFIGURAZIONE STANDARD STANDARD CONFIGURATION					58	kg				
		CONFIGURAZIONE ALTA UMIDITA' HIGH HUMIDITY CONFIGURATION					60,5					

CODICE DI RIFERIMENTO REFERENCE CODE		VALORE VALUE		UNITA' UNIT	TOLL TOL	NOTE NOTES
		50	60	Hz	± 2 %	
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRIC POWER SUPPLY	400	440	Vac	± 10 %	
	VELOCITA' ROTAZIONE MOTORE MOTOR ROTATION SPEED	1470	1770	rpm	± 4 %	
	FLUSSO RAFFREDDAMENTO ARIA COOLING AIR FLOW	0,3	0,35	m³/s		
	PORTATA ARIA A 10 bar (ISO 1217:1986 ALL.F.2) FREE AIR DELIVERY AT 10 bar (ISO 1217:1986 ANNEX F.2)	830	980	l/min	± 6 %	RIFERITO A 20°C ± 5°C REFERRED TO 20°C ± 5°C
	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA A 10 bar ELECTRICAL POWER CONSUMPTION AT 10 bar	7,8	9,3	kW	± 6 %	RIFERITO A 20°C ± 5°C REFERRED TO 20°C ± 5°C
	CORRENTE ASSORBITA A 10 bar CURRENT CONSUMPTION AT 10 bar	14,7	14,6	A	± 6 %	RIFERITO A 20°C ± 5°C REFERRED TO 20°C ± 5°C

	NOTE: NOTES:	
01	DEFINIZIONE DEI COLLEGAMENTI FILETTATI SECONDO: CHARACTERISATION OF THREADED ASSEMBLIES ACCORDING TO:	FT0029999-000-I00MUM FT0029999-000-I00MUM
02	GLI ACCOPPIAMENTI FILETTATI NON IDENTIFICATI NEL DISEGNO SI RIFERISCONO ALLA CLASSE DI SICUREZZA -L- E SARANNO SERRATI MANUALMENTE ALL THREADED ASSEMBLIES NOT IDENTIFIED IN THE DRAWING REFER TO SAFETY CLASS -L- AND SHALL BE TIGHTENED MANUALLY	
03		
04		
05	MARCATURA DEI COLLEGAMENTI FILETTATI SECONDO: MARKING OF THREADED ASSEMBLIES ACCORDING TO:	FT0044924-000-I00TIN
06	APPLICAZIONE DI PRODOTTI SIGILLANTI E BLOCCANTI SUI FILETTI SECONDO: APPLICATION OF SEALANTS AND RETAINERS ON THREADS ACCORDING TO:	IST-263
07		

- 1) PULIRE ACCURATAMENTE I CUSCINETTI DA EVENTUALI TRACCE DI OLIO O LUBRIFICANTI PRIMA DELL'INGRASSAGGIO FINALE.
 2) DOPO L'ASSEMBLAGGIO DEI PISTONI ALLE BIELLE, PULIRE I LUBRIFICANTI IN ECCESSO.
 1) CAREFULLY CLEAN THE BEARING FROM OIL OR LUBRICANTS TRACES BEFORE FINAL GREASING.
 2) AFTER PISTON ASSEMBLY ON CONNECTING RODS CLEAN EXCEEDING LUBRICANTS.

EOD INTRODUCTION HERBIDER VALVES LP AND HP REPLACED REF. 17, 21, 32, 54; REMOVED REF. 22; CHANGED QUANTITY OF REF. 67; GAS CONNECTION TORQUE TABLE ADDED.									
EOD CHANGE REF. 13.									
REV. 1 CROSS COMPATIBILITY									
PARTS LIST PART									