


EDF-CEIDRE		PROGRAMME DE CONTROLE DE BASE - TUBES A EXAMINER								PVC-ARC	
Palier	Site	Tranche	Boucle	N°GV	Type	Visite	N° d'ordre	Boîte	Date	Indice	Annexe
900	CRUAS	CRU 3	3	106	51B	VPBSH4	1	C	18/12/2020		

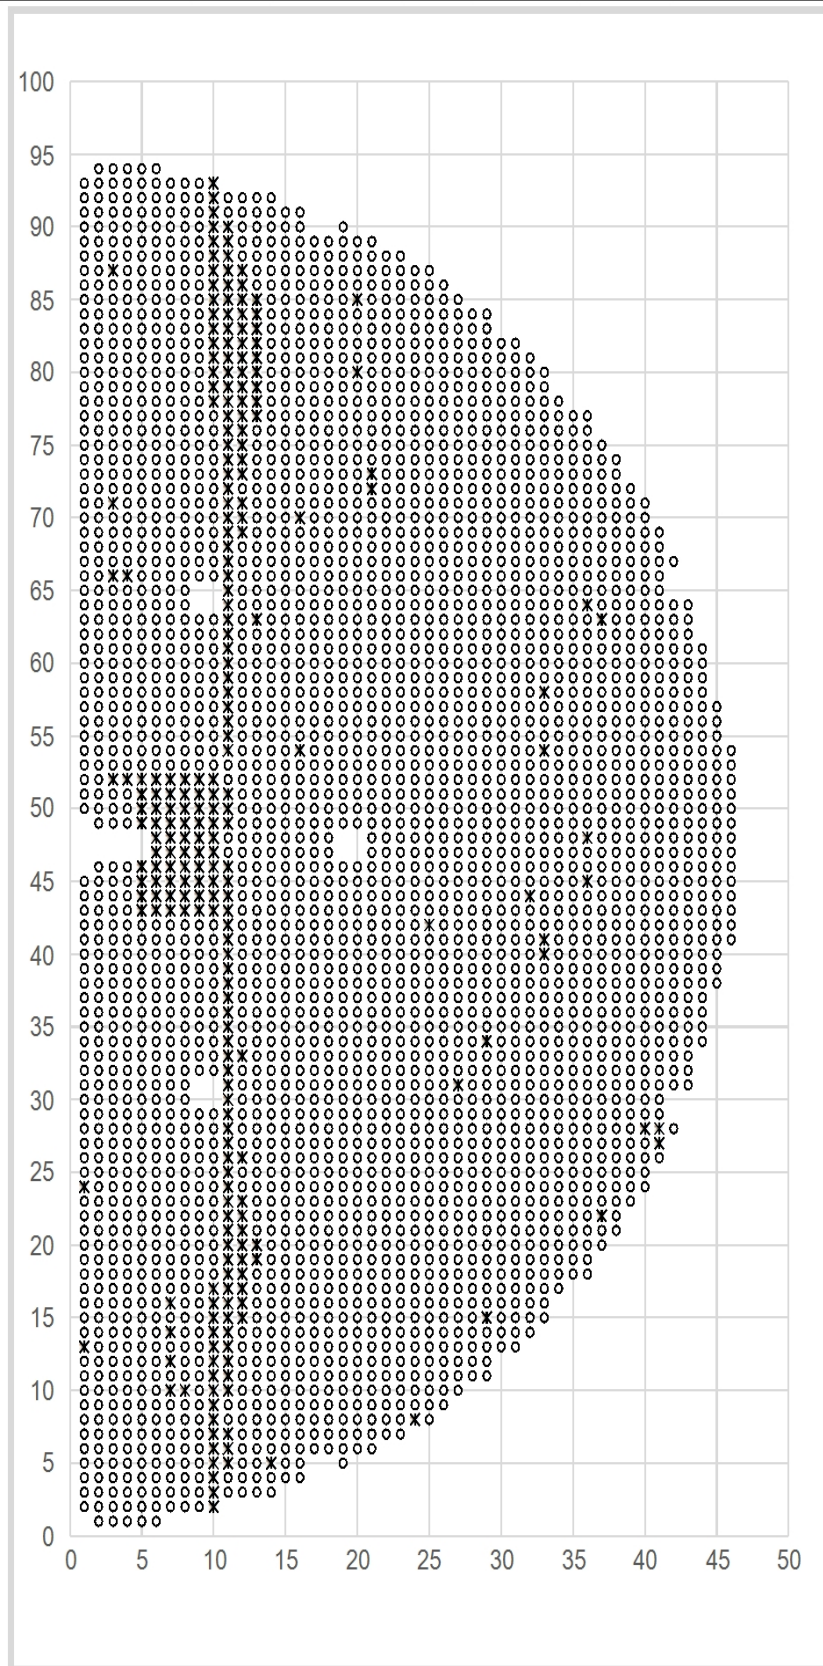

Légende:
* Tubes obturés