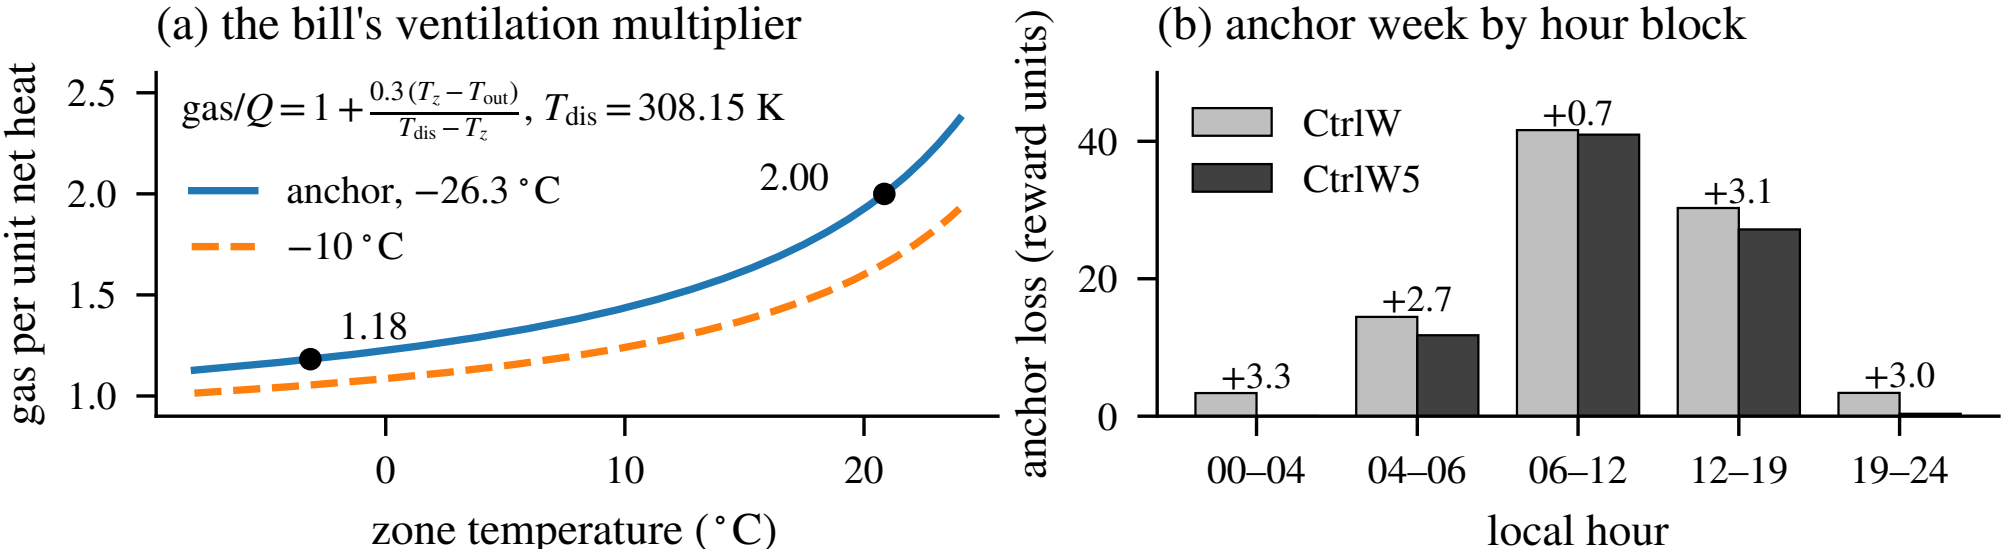
(a) the bill's ventilation multiplier
gas/Q = 1 + 0.3 (T_z − T_out) / (T_dis − T_z), T_dis = 308.15 K
anchor, −26.3 °C
−10 °C
2.00
1.18
gas per unit net heat
2.5
2.0
1.5
1.0
0
10
20
zone temperature (°C)
(b) anchor week by hour block
CtrlW
CtrlW5
+0.7
+3.1
+2.7
+3.3
+3.0
anchor loss (reward units)
40
20
0
00–04
04–06
06–12
12–19
19–24
local hour