

# 33. POŽADAVKY NA UŽÍVÁNÍ STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU


## DISPOZIČNÍ ZÁSADY NÁVRHU STAVEB

pro **otáčení** osoby na vozíku je nezbytný **prostor o průměru min. 1500 mm**

Prahy dveří max. 20 mm

Světelná **šířka dveří min. 800 mm**

kuchyňská linka musí být řešena tak, aby byl umožněn podjezd vozíku a zajištěna dosažitelnost ovládacích prvků z vozíku

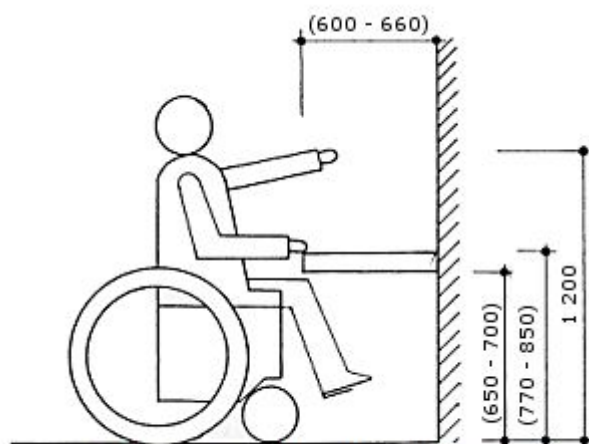

Obr. 1: Dosahová vzdálenost osoby na vozíku

v každém nově zřizovaném WC pro veřejnost musí být min. jedna bezbatiérová kabina v oddělení pro muže a v oddělení pro ženy

u budov s administrativním a obdobným provozem stačí upravené hygienické zařízení min. jedno pro dvě podlaží

## ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU DO STAVEB

v bytových domech s více než čtyřmi nadzemními podlažími je dána povinnost zřizovat výtah

# ÚPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ


## BEZBARIÉROVÉ WC

minimální půdorys: u novostaveb 1600 (š) x 1800 (d) mm, u rekonstrukcí 1400 x 1400 mm

vedle WC mísy je nutný volný prostor min. 800 mm pro nacouvání vozíčkáře.

Sedátko mísy ve výši 500 mm nad podlahou

Po obou stranách mísy musí být **sklopná madla** (sklopné musí být jen to ze které strany bude vozíčkář nasedat, druhé může být pevné) ve výši 780 mm a ve vzájemné rozteči 600 mm.

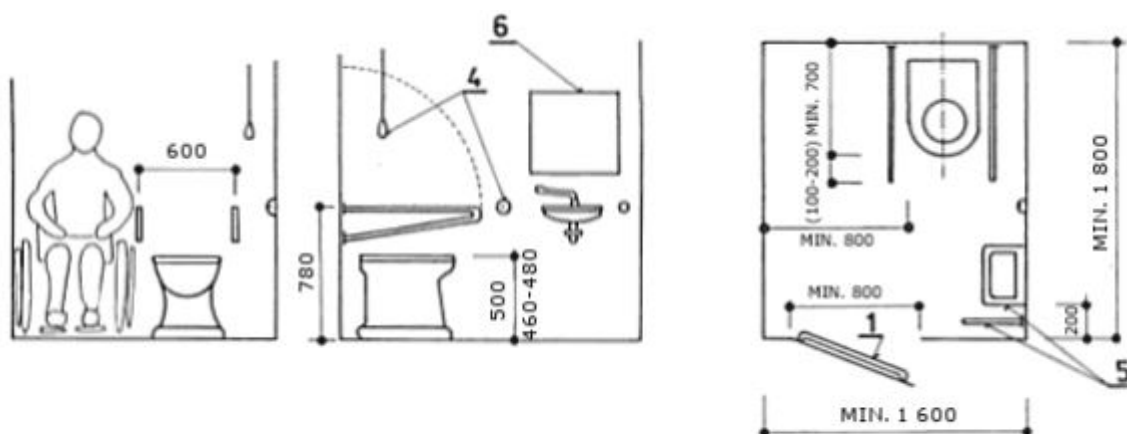

Obr. 2: Dispozice bezbariérového WC

záchod s koupelnou vždy v jedné místnosti

dveře z koupelny vždy otvírané ven


## UMYVADLA

výtokové baterie musí mít pákové ovládání

vedle umyvadla vodorovné madlo umožňující opření

naklopení zrcadla nad umyvadlem o 10°

výška horního povrchu umyvadla 800 až 850mm, podjezd 650 až 700mm, přední hrana 600 až 660mm od zdi

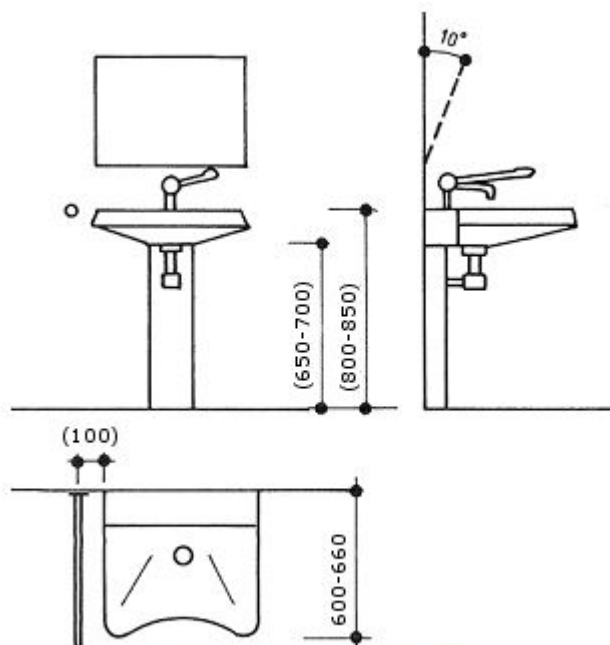

Obr. 3: Dispozice umyvadla

## VANY


prostor kolem vany musí umožnit čelní nebo šikmý přístup k vaně a boční přístup z vozíku přesunutím na přizděnou plochu (min. 300 mm) v záhlaví vany

vana je na podélné straně odsunuta o 80 mm od stěny (aby bylo možno osadit madla)

vana musí umožnit podjezd mobilního zvedacího zařízení; mezi vanou a podlahou musí být mezera min. 140 mm

horní hrana vany smí být max. 500 mm nad podlahou

výtoková baterie musí být páková, osazená na podélné straně vany v dosahu sedící osoby

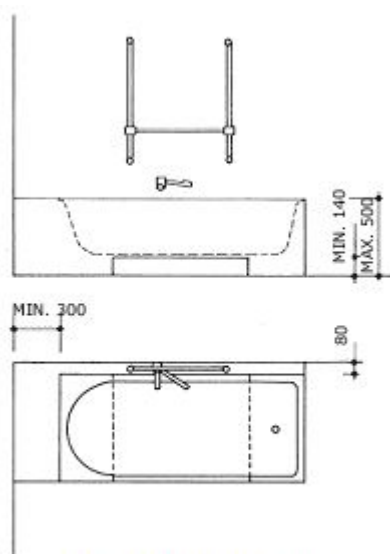

Obr. 4: Dispozice vany


## SPRCHOVÉ BOXY A KOUTY

min. půdorys 1 400 x 1 400 mm

sklopné sedátko ve výši 500 mm umožňující boční nebo čelní přístup

na stěně kolmé ke stěně se sedátkem a v dosahu ze sedátka: ruční sprcha s pákovým ovládáním, opěrné madlo, mýdelník

výškový rozdíl podlahy a sprchového boxu nebo koutu max. 20 mm

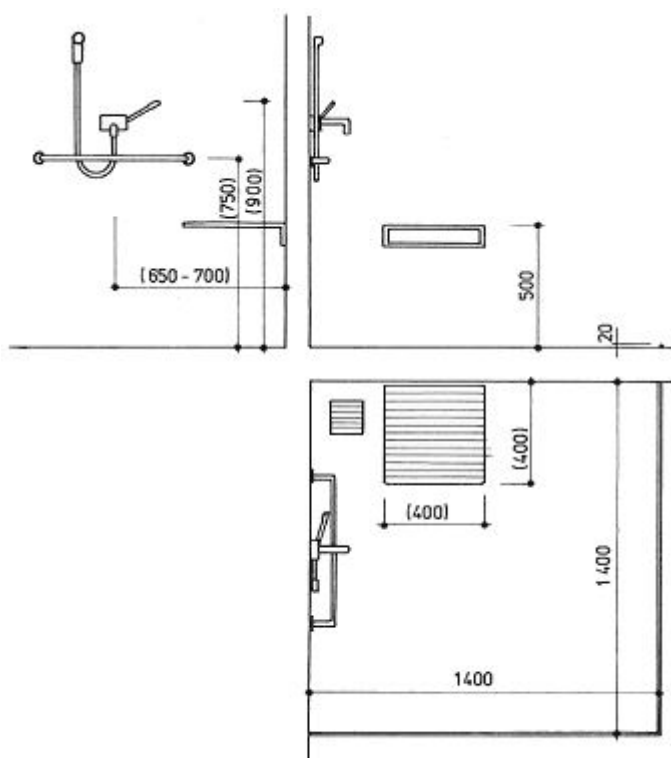

Obr. 5: Dispozice sprchového koutu