
IP 65 - IK09
CLASSE II
ICC 36 kA



Fase L1	Fase L2	Fase L3	Circ.	Designação	Canalização	
X	X	X	1	Posto carregamento 1	H07V-F5G10	Enterrado em vala técnica
X	X	X	2	Posto carregamento 2	H07V-F5G10	Enterrado em vala técnica
X	X	X	3	Posto carregamento 3	H07V-F5G10	Enterrado em vala técnica
X	X	X	4	Reserva não equipada	-	-
X	X	X	5	Reserva não equipada	-	-
X	X	X	6	Reserva não equipada	-	-
X	X	X	7	Reserva não equipada	-	-
X	X	X	8	Reserva não equipada	-	-
X	X	X	9	Reserva não equipada	-	-

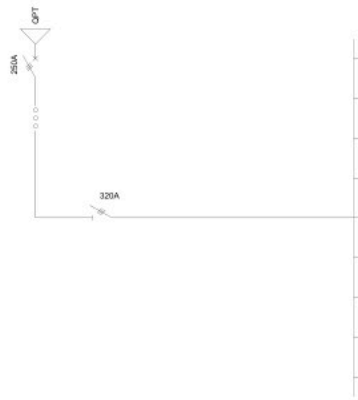

PLAN 11 — Schema unifilaire du QGM

Reproduction graphique anonymisée d’un document de référence (2023).

Équipe d’analyse : Moustapha IBRAHIM DJAMA · Thomas DHUNARA · Mariel FRESNEL

Plan original non attribuable à cette équipe. Les libellés techniques non traduits proviennent du plan source. Vérifier tous les choix avant utilisation.