


Fase L1 L2 L3	Circ.	Designação	Canalização	
	1	Bomba de água 1	H07V-F5G2.5	Esteira fechada
	2	Bomba de água 2	H07V-F5G2.5	Esteira fechada
	3	Bomba de água 3	H07V-F5G2.5	Esteira fechada
	4	Moinho	H07V-F5G50	Esteira fechada
	5	Ponte Rolante	H07V-F5G2.5	Esteira fechada
	6	Misturador	H07V-F5G6	Esteira fechada
	7	Refrigerador 1	H07V-F5G6	Esteira fechada
	8	Refrigerador 2	H07V-F5G6	Esteira fechada
	9	Refrigerador 3	H07V-F5G6	Esteira fechada
	10	Q. tomadas 6	H07V-F5G6	Esteira fechada
	11	Q. tomadas 7	H07V-F5G6	Esteira fechada
	12	Q. tomadas 8	H07V-F5G6	Esteira fechada

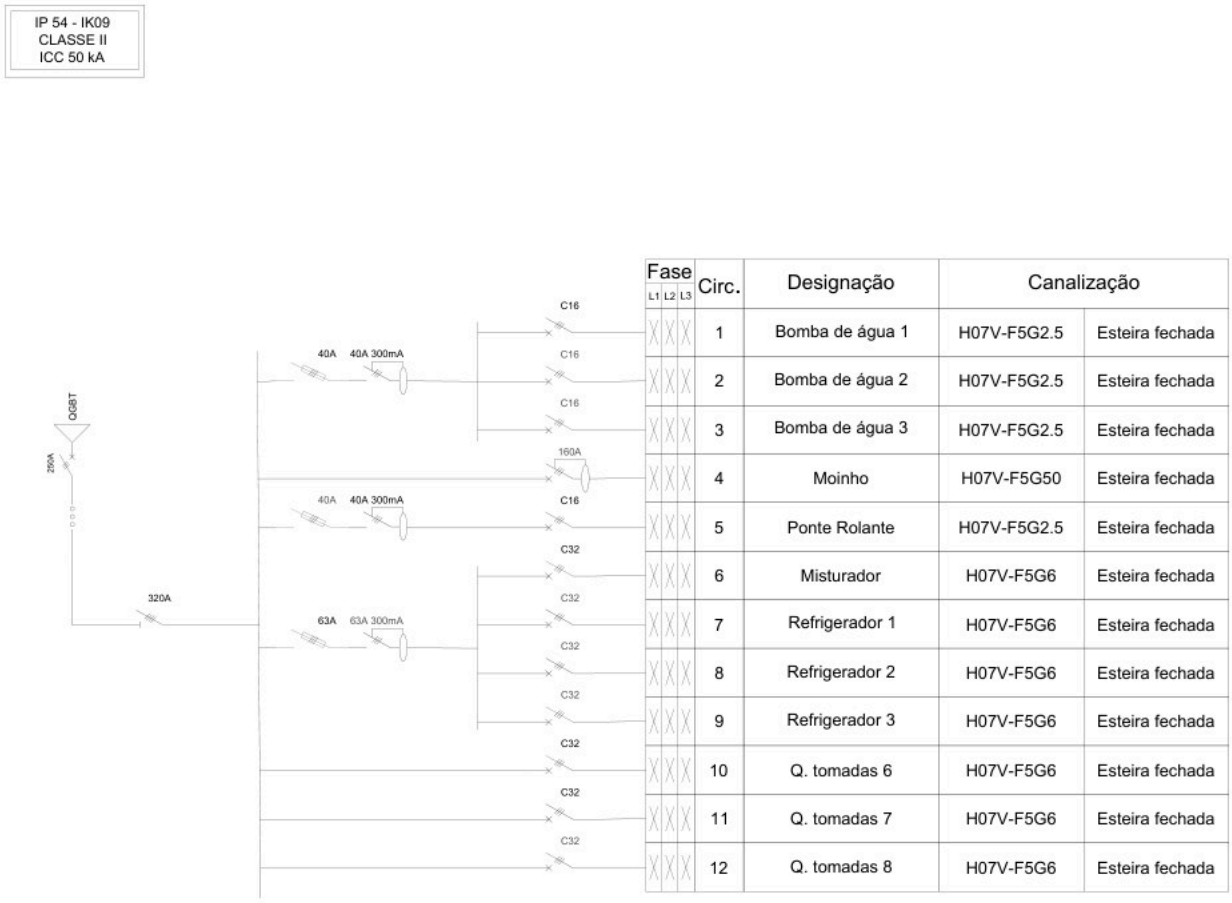

PLAN 15 — Schema unifilaire du QP4

Reproduction graphique anonymisée d’un document de référence (2023).

Équipe d’analyse : Moustapha IBRAHIM DJAMA · Thomas DHUNARA · Mariel FRESNEL

Plan original non attribuable à cette équipe. Les libellés techniques non traduits proviennent du plan source. Vérifier tous les choix avant utilisation.