




Fase L1	Fase L2	Fase L3	Circ.	Designação	Canalização	
X			1	Iluminação chefe produção	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
	X		2	Iluminação mostruário	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
		X	3	Iluminação hall	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
X			4	Iluminação refeitório	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
	X		5	Iluminação sanitários/balneários M	H07V-F3G2.5	Tubo anelado 20
		X	6	Iluminação sanitários/balneários F	H07V-F3G2.5	Tubo anelado 20
X			7	Tomadas chefe produção	H07V-F3G2.5	Esteira fechada sob Pavimento Técnico
	X		8	Tomadas mostruário	H07V-F3G2.5	Esteira fechada sob Pavimento Técnico
		X	9	Tomadas hall	H07V-F3G2.5	Tubo anelado 20
X			10	Tomadas refeitório	H07V-F3G2.5	Tubo anelado 20
	X		11	Tomadas sanitários/balneários M	H07V-F3G2.5	Tubo anelado 20
		X	12	Tomadas sanitários/balneários F	H07V-F3G2.5	Tubo anelado 20
X			13	Módulo AVAC	H07V-F5G6	Tubo anelado 32

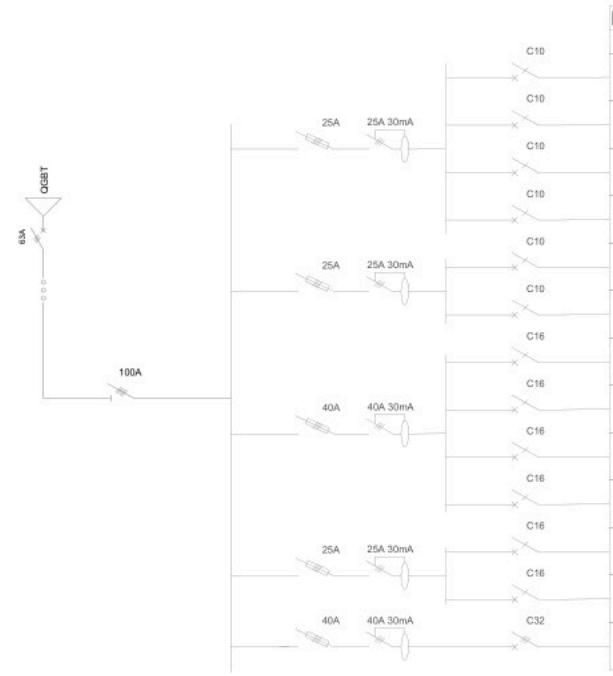

PLAN 24 — Schema unifilaire du QP6

Reproduction graphique anonymisée d’un document de référence (2023).

Équipe d’analyse : Moustapha IBRAHIM DJAMA · Thomas DHUNARA · Mariel FRESNEL

Plan original non attribuable à cette équipe. Les libellés techniques non traduits proviennent du plan source. Vérifier tous les choix avant utilisation.