

RAPPORT AUTOMATIQUE - PROGRAMME RESPIRE

Periode couverte : Semaine du 04/08 au 11/08/2025

Etablissement : Ecole Primaire - ID: 164928

Genere le : 11/08/2025 a 18:44


RESUME EXECUTIF

IQA moyen de la periode : 136.7

Polluant dominant : Humidite

Situation globale : NIVEAU PREOCCUPANT

Tendance : EN AMELIORATION

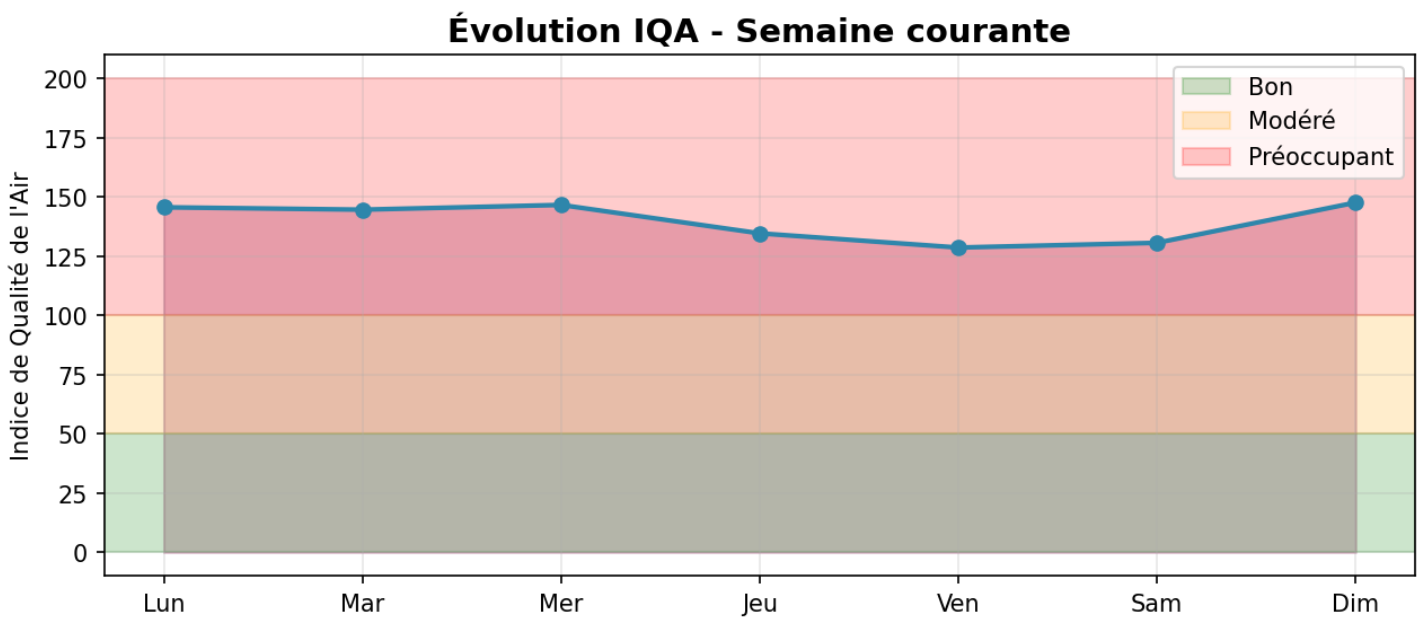


ANALYSE DETAILLEE PAR POLLUANT

- PM1 : 0.0 (Seuil: 15) - Conforme
- PM2.5 : 0.5 (Seuil: 25) - Conforme
- PM10 : 0.5 (Seuil: 50) - Conforme
- CO2 : 420.0 (Seuil: 1000) - Conforme

RAPPORT AUTOMATIQUE - PROGRAMME RESPIRE

- Temperature : 29.8 (Seuil: 27) - **DEPASSE**
- Humidite : 82.0 (Seuil: 60) - **DEPASSE**
- COV Totaux : 105.0 (Seuil: 500) - **Conforme**
- NOx : 1.0 (Seuil: 100) - **Conforme**

Analyse détaillée des polluants

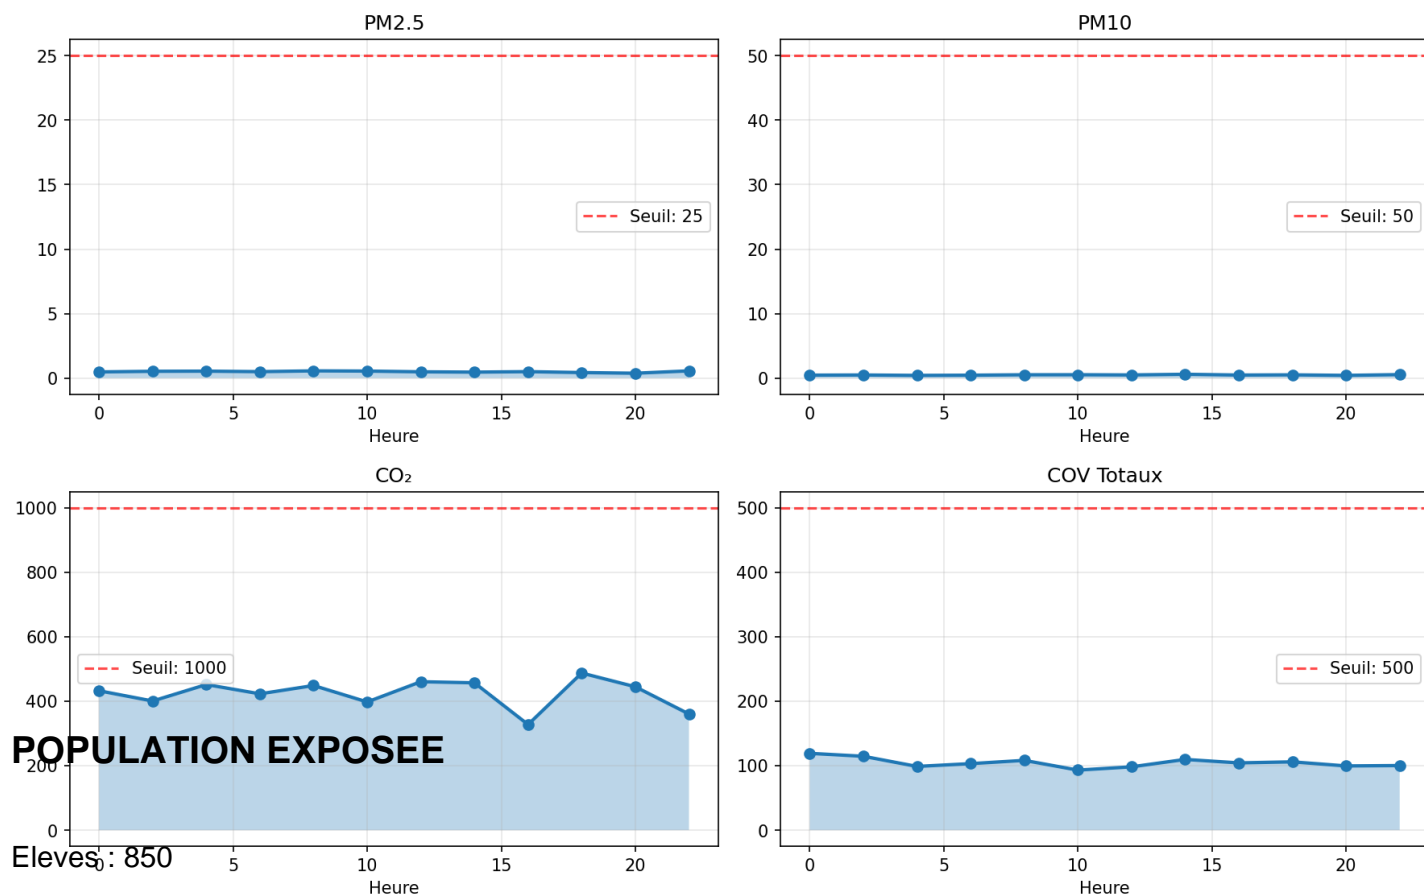

POPULATION EXPOSEE

Elevés : 850

Enseignants : 45

Personnel : 25

Total expose : 920 personnes

Jours avec depassement : 2/7

RAPPORT AUTOMATIQUE - PROGRAMME RESPIRE

RECOMMANDATIONS OFFICIELLES

Actions a court terme :

- ALERTE : Suspendre les activites exterieures
- Fermer les fenetres et activer la ventilation filtree
- Informer immediatement les familles

Actions a moyen terme :

- Enquete sur les sources de pollution
- Plan d'action d'urgence a declencher
- Contact avec les autorites environnementales

Suivi recommande :

- Surveillance continue H24
- Rapport quotidien obligatoire
- Evaluation sanitaire des eleves sensibles

ANNEXES

Methodologie :

- Capteurs AirGradient deployes dans l'etablissement
- Mesures toutes les 5 minutes, moyenees sur la journee
- Seuils de reference : OMS 2021 + normes nationales

Sources des donnees :

- API AirGradient - Station ID: 164928

RAPPORT AUTOMATIQUE - PROGRAMME RESPIRE

- Programme RESPIRE - Surveillance continue