


Padrão de Entrada

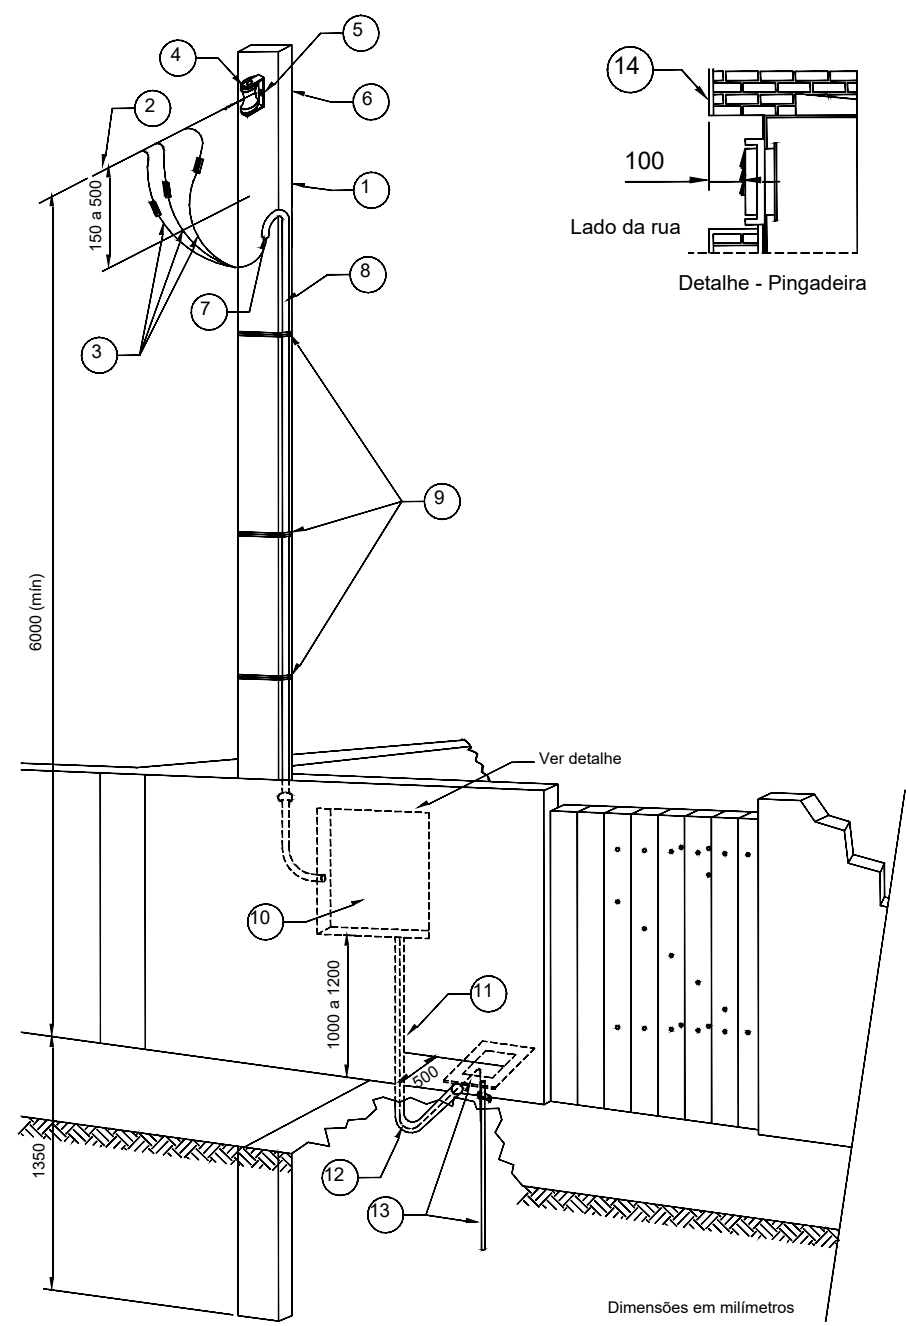

Lista de material Padrão de Entrada

01	Poste de concreto duplo T ou poste quadrado de aço galvanizado
02	Ramal de ligação
03	Condutor do ramal de entrada (o neutro deve ser azul claro e os demais de qualquer outra cor, exceto na cor verde)
04	Isolador roldana
05	Suporte de isolador roldana
06	Parafuso e porca quadrada com arruela
07	Curva ou cabeçote de 135º (mínimo)
08	Eletroduto do ramal de entrada
09	Cintas ou abraçadeiras
10	Caixa de medição
11	Eletroduto de PVC para aterramento
12	Condutor de cobre nu para aterramento isolado verde
13	Haste de aterramento em caixa de inspeção
14	Pingadeira (poderá ser construída de concreto, lajota ou material equivalente)

Nota:

1. Obrigatoriamente para clientes residenciais o padrão de entrada deve estar voltado para a calçada.