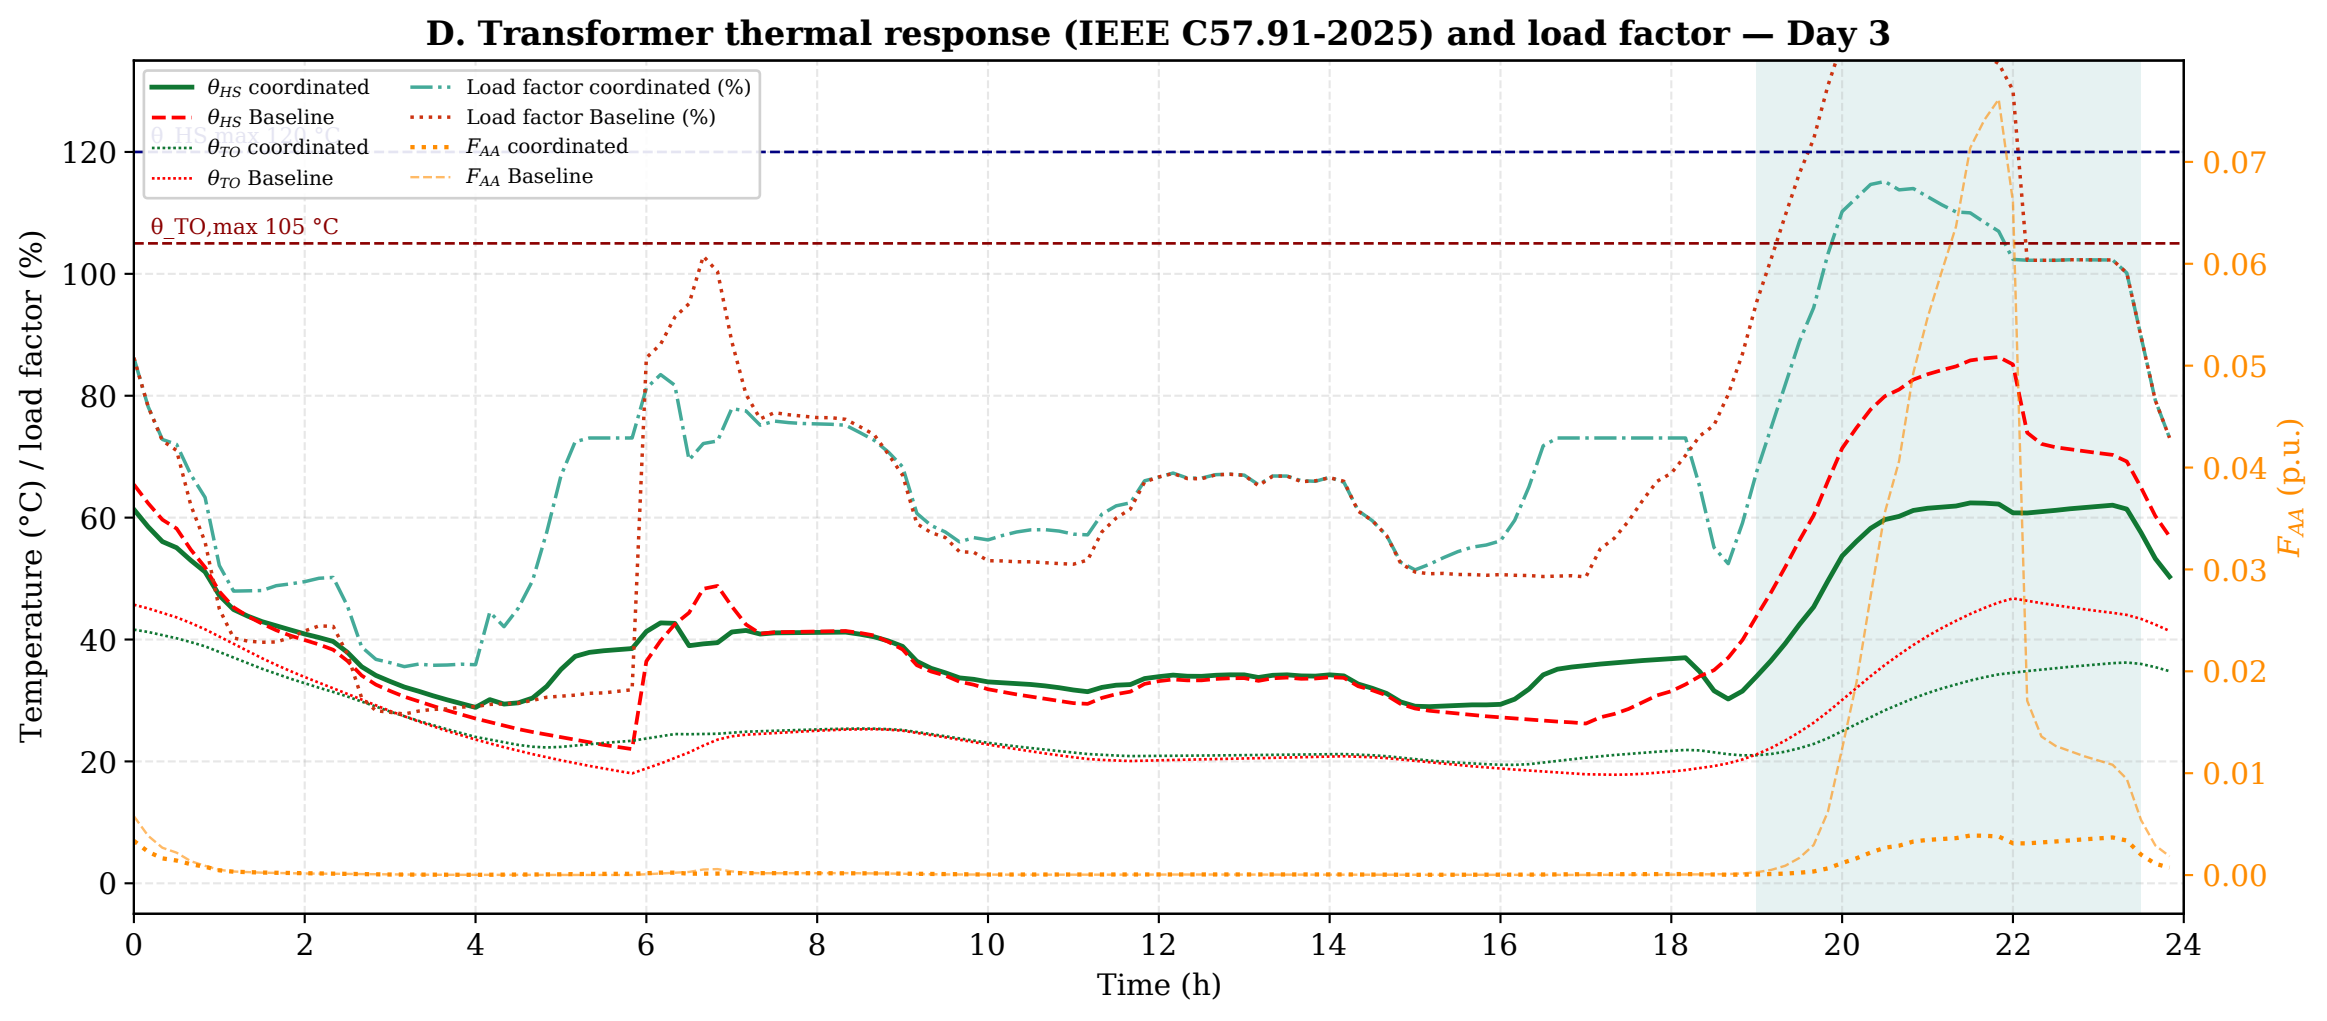
D. Transformer thermal response (IEEE C57.91-2025) and load factor — Day 3
θ_HS coordinated
θ_HS Baseline
θ_TO coordinated
θ_TO Baseline
Load factor coordinated (%)
Load factor Baseline (%)
F_AA coordinated
F_AA Baseline
θ_HS,max 120 °C
θ_TO,max 105 °C
Temperature (°C) / load factor (%)
F_AA (p.u.)
Time (h)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
0
20
40
60
80
100
120
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07