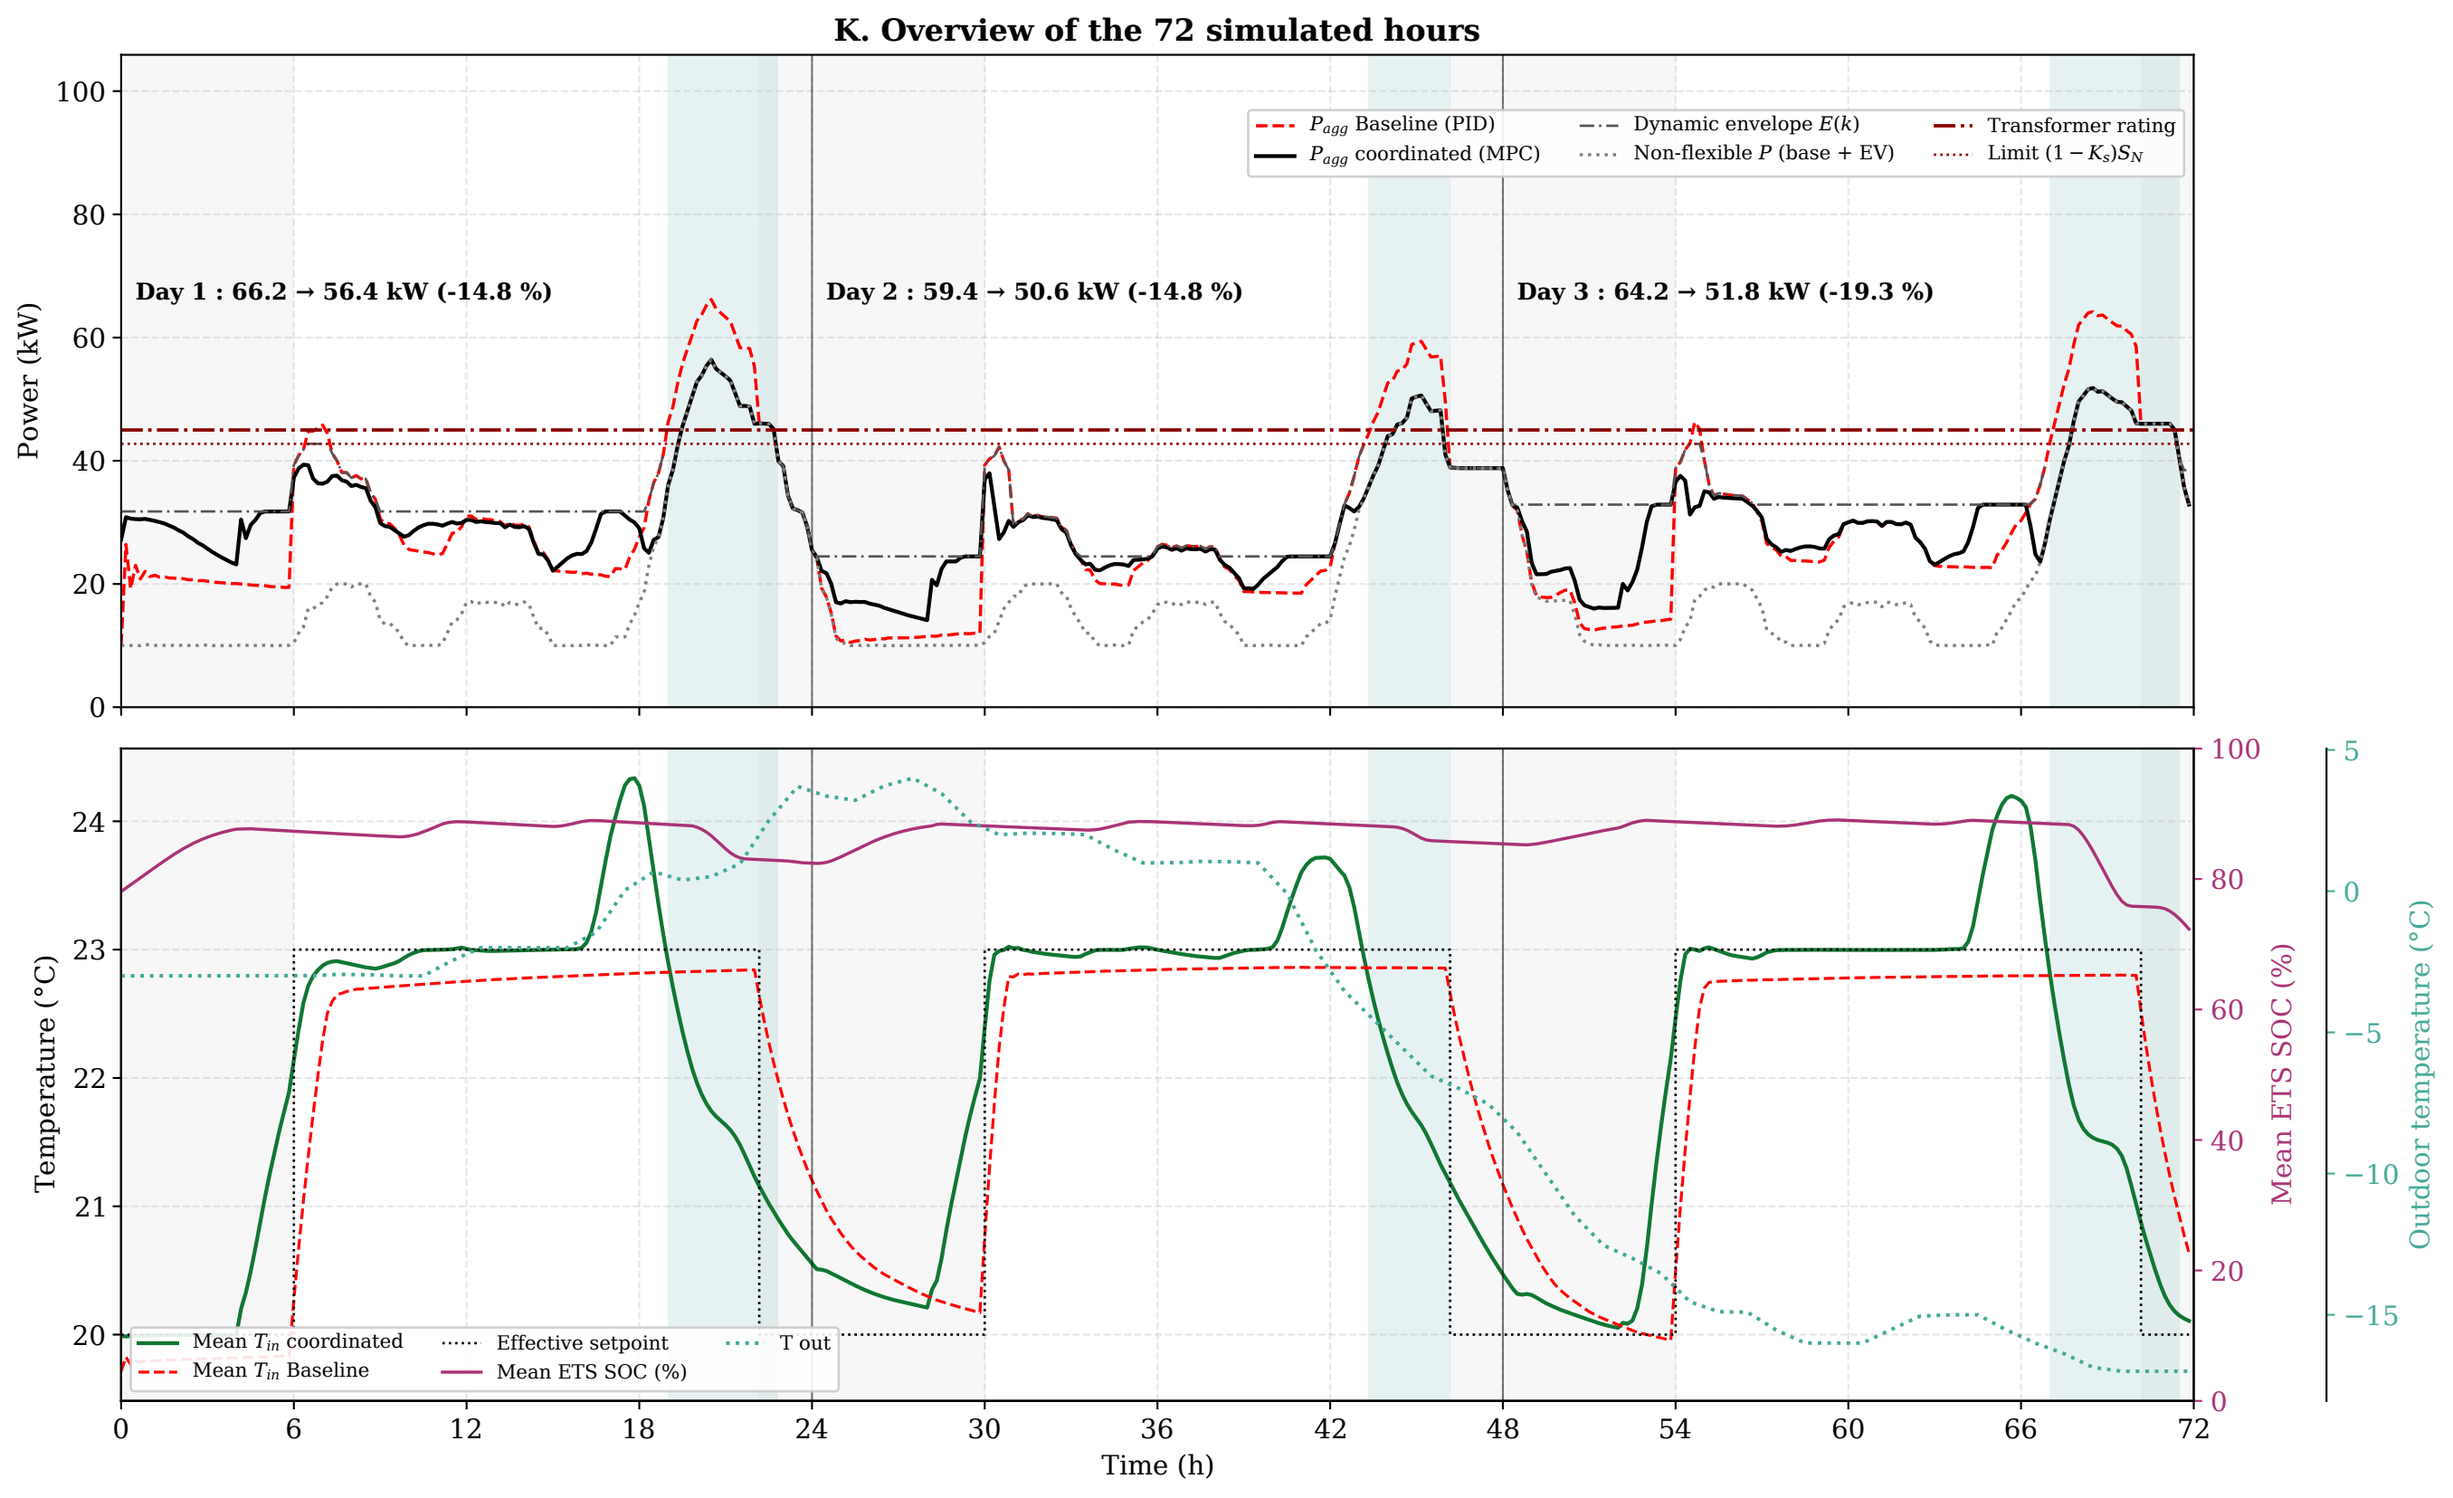
K. Overview of the 72 simulated hours
Power (kW)
Day 1 : 66.2 → 56.4 kW (-14.8 %)
Day 2 : 59.4 → 50.6 kW (-14.8 %)
Day 3 : 64.2 → 51.8 kW (-19.3 %)
P_{agg} Baseline (PID)
P_{agg} coordinated (MPC)
Dynamic envelope $E(k)$
Non-flexible P (base + EV)
Transformer rating
Limit $(1-K_s)S_N$
Temperature (°C)
Mean ETS SOC (%)
Outdoor temperature (°C)
Mean T_{in} coordinated
Mean T_{in} Baseline
Effective setpoint
Mean ETS SOC (%)
T out
Time (h)