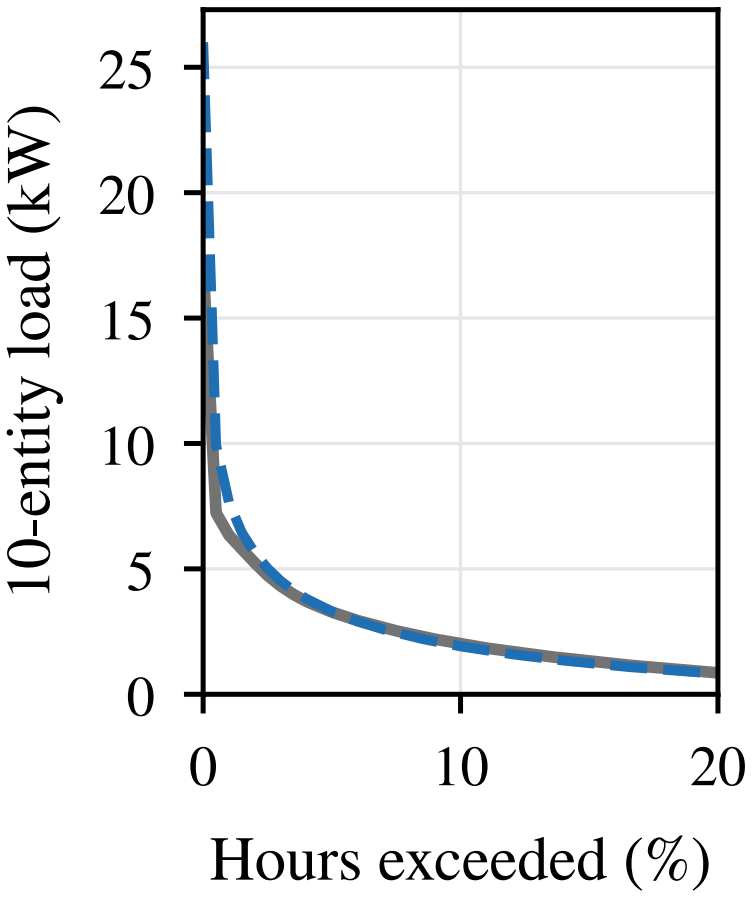
10-entity load (kW)
25
20
15
10
5
0
0
10
20
Hours exceeded (%)