


Джерело водопостачання: водопровід

Споживання води: до 1,5 м³/добу

## Технологічна схема

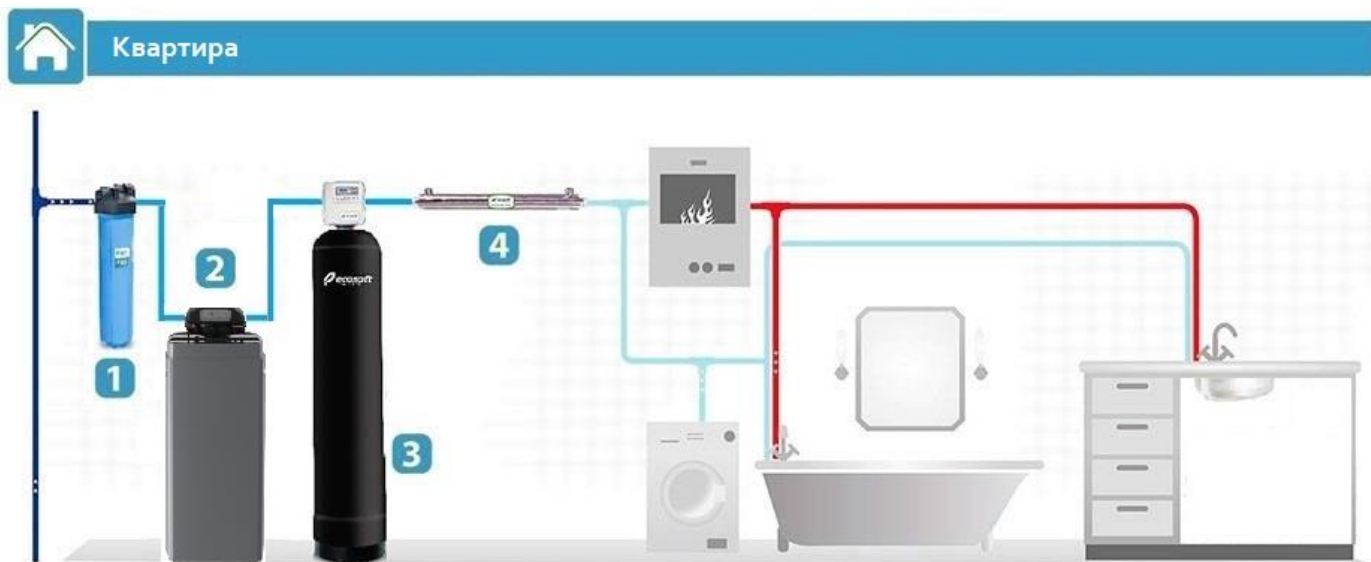

## Етапи очищення

- **Перший етап** – Фільтр механічного очищення води.
- **Другий етап** – Система комплексного очищення води.
- **Третій етап** – система сорбційного очищення води
- **Четвертий етап** – система ультрафіолетового знезараження води (опція).

## Опис обладнання

### 1. Фільтр механічного очищення води ВВ-20 (Україна)

Призначений для очищення води від часток піску, іржі та інших механічних забруднень. Фільтр захищає обладнання від механічних пошкоджень, збільшує термін експлуатації основного фільтра.

#### Робочі характеристики:

|                                               |        |                  |
|-----------------------------------------------|--------|------------------|
| Продуктивність, до                            | м³/год | 6                |
| Ступінь фільтрації                            | мкм    | 5                |
| Робочий тиск, до                              | атм    | 2-6              |
| Температура води, до                          | С°     | 40               |
| Діаметр підключення трубопроводів             | різьба | 1"               |
| Габаритні розміри (ширина x глибина x висота) | м      | 0,2 x 0,2 x 0,55 |



## 2. Система комплексного очищення води Anthracite Gold 370 (Ecosoft, Україна)

Системи серії «**Anthracite Gold 370**» призначені для видалення солей жорсткості, заліза, марганцю та органічних домішок. Система являє собою корпус фільтра, виготовлений з високоміцного корозійностійкого композитного пластику, заповнений фільтруючим матеріалом – багатокомпонентною катіонообмінною смолою. На корпус фільтра встановлено керуючий клапан. Фільтр виконаний в єдиному корпусі (що виконує функцію сольового бака) типу «кабінет», що дозволяє значно заощадити корисний простір приміщення.

Керуючий клапан укомплектований лічильником та забезпечує автоматичну регенерацію системи за заданою циклограмою. Періодичність регенерації визначається фільтроциклом (об'ємом очищеної води), що розраховується програмою контролера при налагодженні системи.

Як фільтруючий матеріал у даній серії використовується спеціально розроблений універсальний сорбент **ECOMIX**, що відрізняється універсальністю та надійністю в експлуатації. У міру накопичення в шарі **ECOMIX** солей жорсткості, заліза та марганцю здійснюється його регенерація.

Регенерація сорбенту ECOMIX здійснюється із застосуванням таблетованої солі.

Термін служби фільтруючого матеріалу до його заміни в середньому становить близько 3-х років.

### **Робочі характеристики:**

|                                                      |        |              |
|------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Продуктивність робоча/максимальна                    | м³/год | 1,5/1,8      |
| Робочий тиск                                         | атм    | 2-6          |
| Температура води                                     | С°     | 4-30         |
| Електроживлення                                      |        | 220 В, 50 Гц |
| Потужність                                           | Вт     | 30           |
| Діаметр підключення трубопроводів                    | різьба | 1" NPT       |
| Необхідний рівень очищення від механічних домішок    | мкм    | 100          |
| Габаритні розміри (ш х г х в)                        | мм     | 360x560x1080 |
| Витрата солі на регенерацію                          | кг     | 4            |
| Об'єм стоків, що утворюються при регенерації фільтра | л      | 350          |
| Тривалість регенерації                               | хв     | 80-110       |



## 3. Система сорбційної очистки води FPA-40-1"-TC (Clack, США)

Установки серії "**FPA**" призначені для видалення з води великих органічних молекул (гумінових кислот), хлору та хлорорганічних сполук, для покращення органолептичних властивостей води.

Система являє собою фільтр із встановленим на ньому керуючим клапаном. Керуючий клапан забезпечує автоматичну регенерацію системи за заданою циклограмою. Періодичність регенерації визначається при налагодженні фільтра та вводиться в установки контролера.

Як фільтруюче завантаження в даній серії використовується бітумінозне активоване вугілля **Filtrisorb 300 (США)**. У міру забруднення шару завантаження здійснюється регенерація завантаження.

Регенерація фільтруючого матеріалу здійснюється без використання будь-яких реагентів шляхом зворотного промивання протягом 15-20 хвилин.

Термін служби фільтруючого матеріалу до його заміни в середньому становить близько 1 року.



## Робочі характеристики:

|                                                             |        |              |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Продуктивність робоча (після системи комплексного очищення) | м³/год | 1,5/1,8      |
| Робочий тиск                                                | атм    | 2-6          |
| Температура води                                            | С°     | 4-30         |
| Електроживлення                                             |        | 220 В, 50 Гц |
| Діаметр підключення трубопроводів                           | різьба | 1" NPT       |
| Необхідний рівень очищення від механічних домішок           | мкм    | 100          |
| Габаритні розміри (Ø x висота)                              | мм     | 254x1580     |
| Максимальна витрата води під час розпушування               | м³/год | 1,2          |
| Об'єм стоків, що утворюються при регенерації фільтра        | м³     | 0,4          |
| Тривалість регенерації                                      | хв     | 15-20        |

## 4. Система ультрафіолетового знезараження води VH 150/2 (Sterilight, Канада) (опція)

Ультрафіолетові знезаражувачі води призначені для ефективного знищення бактерій, вірусів, кишкових паличок та інших мікроорганізмів без використання хлору та інших реагентів. У корпусі знезаражувача, виготовленому з нержавіючої сталі, встановлений кварцовий кожух, усередині якого розташований змінний ультрафіолетовий випромінювач. Живлення випромінювача здійснюється через спеціальний блок живлення. Регламентний термін служби УФ-випромінювача – 1 рік.



### Робочі характеристики:

|                                        |        |            |
|----------------------------------------|--------|------------|
| Максимальний потік знезаражуваної води | м³/год | 1,4        |
| Максимальний тиск на вході             | атм    | 8          |
| Електроживлення                        |        | 220, 50 Гц |
| Потужність,                            | Вт     | 42         |
| Пристрій контролю несправності лампи   |        | візуальне  |

## 5. Система захисту від протікання AJAX HC 220-3/4" (AJAX, Україна) (опція)

Система захисту від протікання – це надійна сучасна система, що гарантує повний захист вашого будинку, квартири від затоплень. Система моментально перекидає подачу води та надсилає Push сповіщення, як тільки виявляє перші ознаки протікання води. Після усунення причин аварії достатньо просто натиснути кнопку на контролері, щоб відновити водопостачання, або зробити це через застосунок. Подібна система буде вдвічі кориснішою у будинку з встановленим водяним лічильником.



Система може застосовуватися скрізь, де є можливість виникнення протікання. Його використання убезпечить приміщення квартир, котеджів, багатоповерхових будівель, саун, басейнів, складських комплексів, трюмів суден малої водотоннажності. Монтаж системи доступний будь-якому кваліфікованому фахівцю та займає в середньому 30-40 хвилин. Систему захисту можна встановити як на металопластикові, так і металеві або поліпропіленові труби.

Стандартний комплект системи складається з двох (можливо більше) бездротових датчиків протікання води, які виявляють протікання та автоматично відправляють сигнал на модуль управління. Модуль управління отримує сигнал від датчиків контролю протікання води та подає команду на кульовий кран (можлива будь-яка кількість кранів). Кран отримує команду від модуля керування та перекидає подачу води.

Окремо слід зазначити інтелектуальний центр AJAX HUB. Цей пристрій може одночасно відповідати як за роботу системи від протікання, так і за безпеку в будинку. До центру можна підключити до 50 відеокамер, до 150 датчиків руху, пожежної безпеки, відкриття дверей/вікон, сирен, додати до 99 користувачів для керування системою. Для передачі тривожного сигналу на смартфон власника приміщення, що охороняється, або на пункт охорони використовуються мережі Wi-Fi, Ethernet, GSM і WSDMA. Завдяки потужній батареї пристрій може працювати до 16 годин поспіль без живлення від мережі.

## Комерційна частина

| №                                              | Найменування                                      | Кількість | Вартість, дол.США* |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1                                              | Фільтр механічного очищення води BB20             | 1 шт.     | 95,0               |
| 2                                              | Система комплексного очищення Anthracite Gold 370 | 1 шт.     | 1 222,0            |
| 3                                              | Система сорбційного очищення води FPA-40-1"-ТС    | 1 шт.     | 854,0              |
| 4                                              | Сіль таблетована                                  | 25 кг.    | 16,0               |
| Загальна вартість обладнання, дол.США*:        |                                                   |           | 2 187,0            |
| Система ультрафіолетового знезараження (опція) |                                                   |           | 535,0              |
| Система захисту від протікання (опція)         |                                                   |           | 550,0              |

\*Вартість обладнання в гривні визначається на день продажу за комерційним курсом.

### Для клієнтів по всій Україні!

Доступний вигідний формат **“Готове рішення для самостійного підключення”**. Наші спеціалісти **безкоштовно** підбирають, комплектують, збирають і попередньо налаштовують систему очищення води перед відправкою. Ви отримуєте готове до підключення обладнання з детальною схемою монтажу, відеоінструкціями та необмеженою підтримкою спеціаліста телефоном або у відеорежимі. Це дозволяє не переплачувати за монтаж, пусконаладження, виїзд майстрів і транспортні витрати, зберігаючи професійну якість рішення та повний супровід на всіх етапах.

А для клієнтів, які хочуть отримати повністю готове рішення без зайвих турбот, ми пропонуємо монтаж системи очищення води **“Під ключ”**. Команда AQUADAR бере на себе всі роботи: доставку, монтаж, підключення, пусконаладження, запуск обладнання та перевірку його роботи на об'єкті. Орієнтовна вартість таких робіт у межах **м. Дніпро** та **м. Київ** становить **400 дол. США** без урахування сантехнічних, електричних та інших витратних матеріалів. Остаточна вартість визначається після виїзду спеціаліста та оцінки фактичних умов монтажу.

- Ціни на комплекс водопідготовки дано з вартістю наповнювачів та картриджів.
- Умови оплати за договором: 80% – передплата, 20% – за фактом запуску обладнання або готовності до відправки.
- Гарантія – 12 місяців з моменту запуску або з моменту отримання обладнання.
- Доставка обладнання на територію замовника в м. Дніпро та м. Київ за рахунок продавця або відправка будь-яким зручним перевізником (Нова пошта, Meest тощо) за рахунок Замовника.

#### Для забезпечення роботи обладнання потрібно виконати такі умови:

1. Забезпечити підведення вхідної води в місце монтажу з витратою не менше 2 м³/год;
2. Передбачити у місці монтажу дренажну каналізацію (Ø 40-50 мм каналізаційна труба або труба для пайки 25-32 мм);
3. Забезпечити підведення електроенергії - 220В, 50Гц, стабілізовано;
4. Забезпечити температуру повітря у приміщенні: +4-+30 С°;
5. Температура вихідної води: +5-30 С°;
6. Тиск вхідної води: 2-6 атм.
7. Площа монтажу: 0,5 м²

### Орієнтовна вартість витратних матеріалів на 100 м3 очищеної води

| №                                      | Найменування                    | Од. змін. | Норма витрати на 100 м3, од. | Ціна, дол.США/од. | Сума, дол.США. |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1                                      | Сіль таблетована                | кг.       | 45                           | 0,60              | 27,0           |
| 2                                      | Картридж поліпропіленовий 5 мкм | шт        | 3                            | 9,66              | 29,0           |
| Усього витратних матеріалів, дол. США: |                                 |           |                              |                   | 56,0           |

## Фото подібного об'єкту



## Результат



Ваш менеджер в "Аквадар"

Масляков Дмитро  
Головний фахівець з водопідготовки  
+380675433801  
Maslyakov@aquadar.com

Компанія "AQUADAR"  
49000, Україна, м. Дніпро  
Офіс: вул. Радистів, 2, оф. 1  
Магазин: вул. М. Грушевського 5/7

