




[illegible]

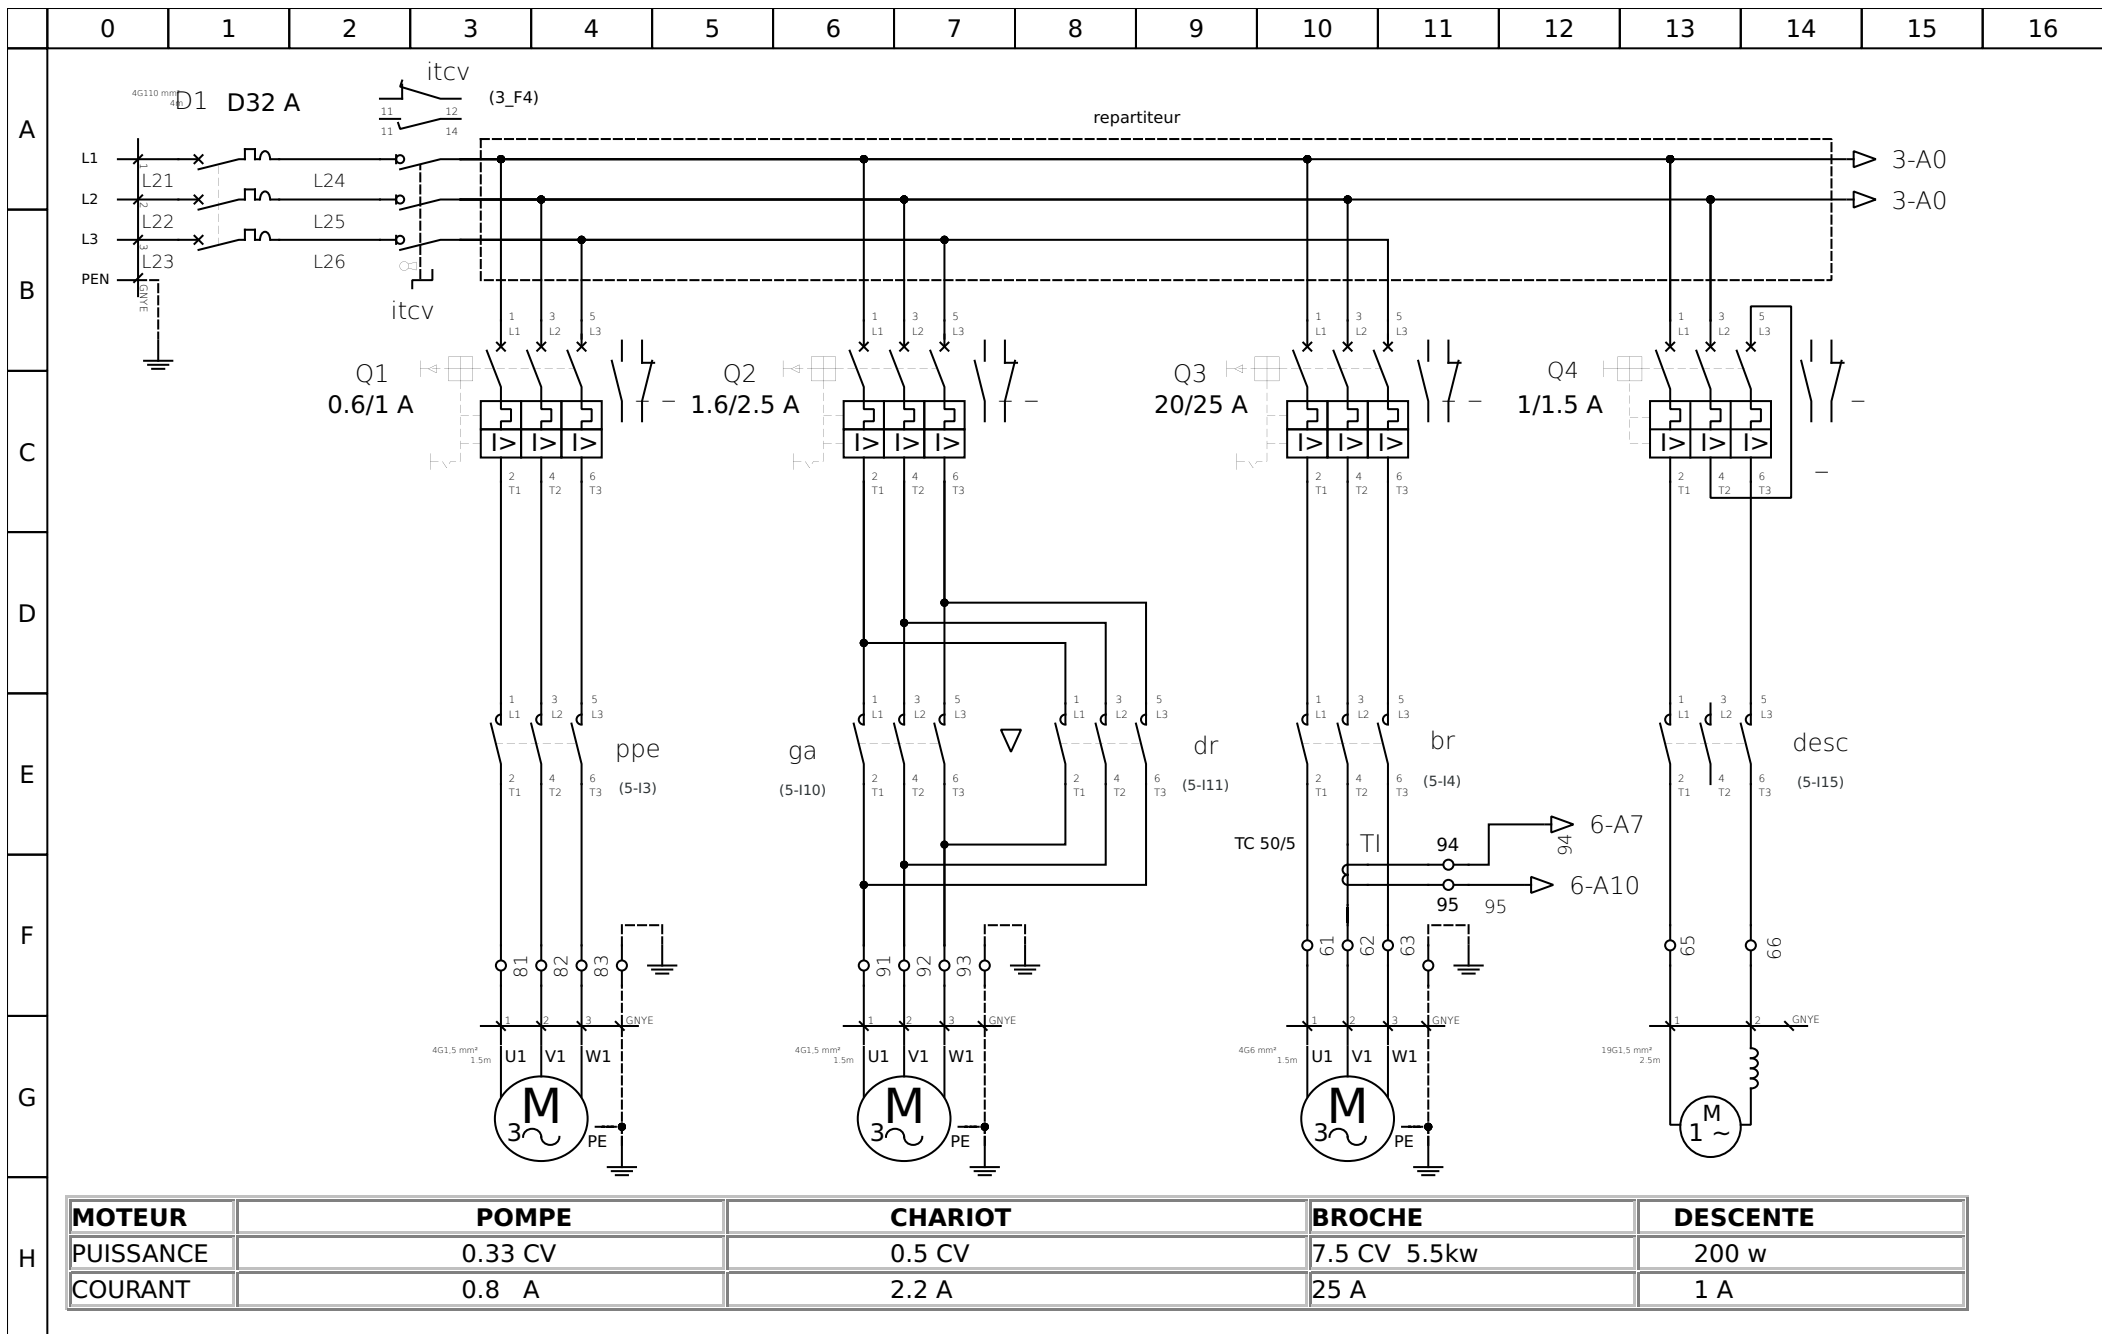


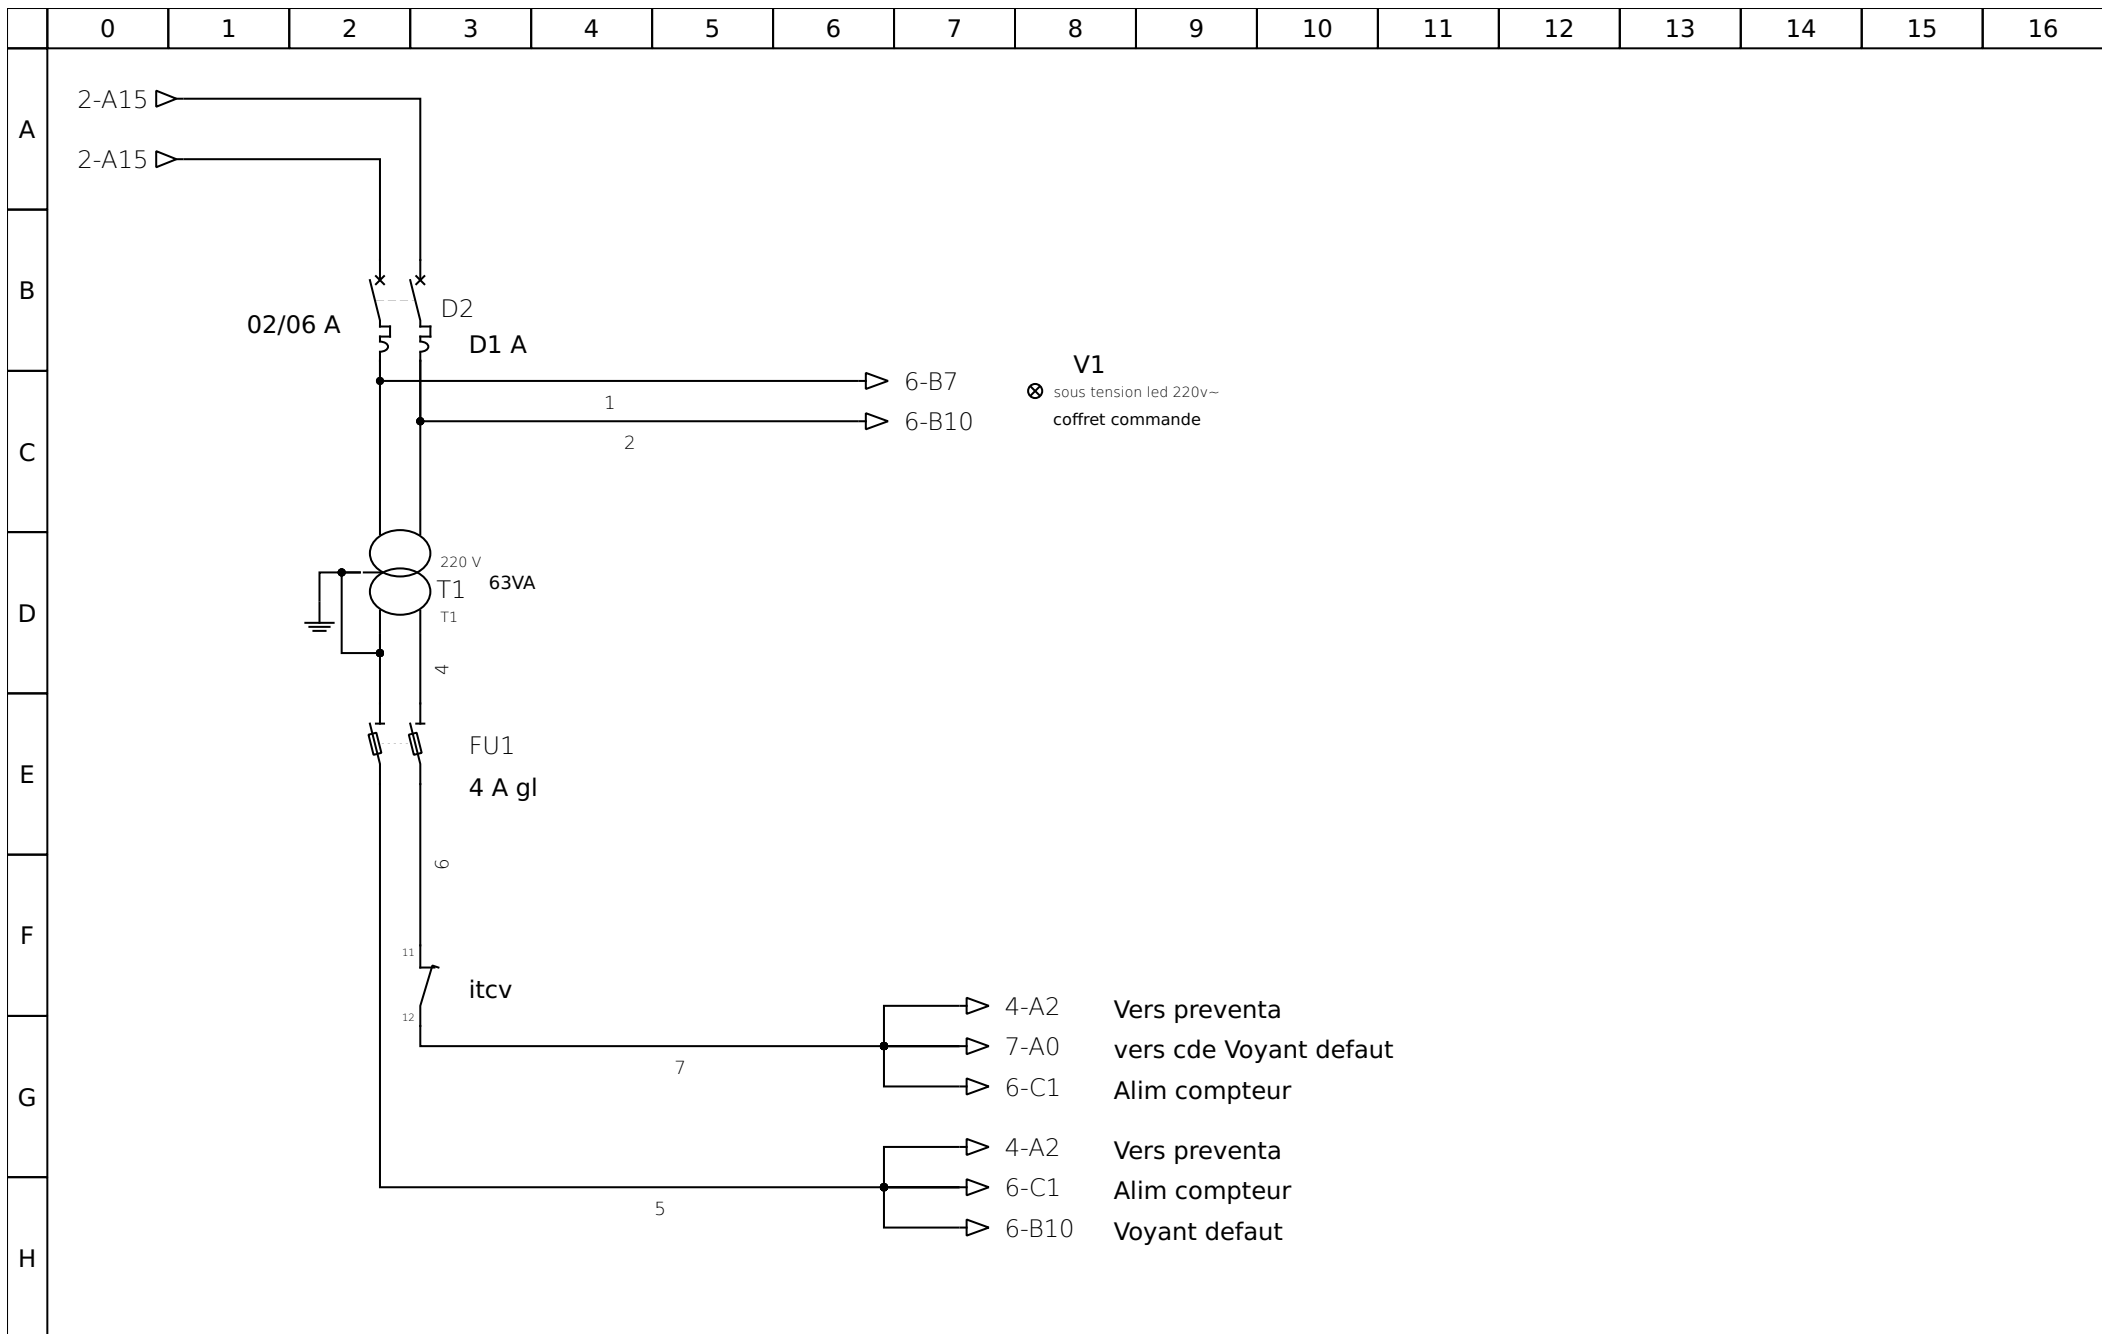


			15-03-2014	15-03-20141	15-03-2014				General commande	250 H		250 H	
	Emissionne	15-03-20142	DESSINE									QE01	
REV	MODIFICATION	15-03-2014	FIRME	APROUV	%aprouv	SDST IL:	SDST AD:	ORIGINE		%label3		Folio : 3	Folio : 12

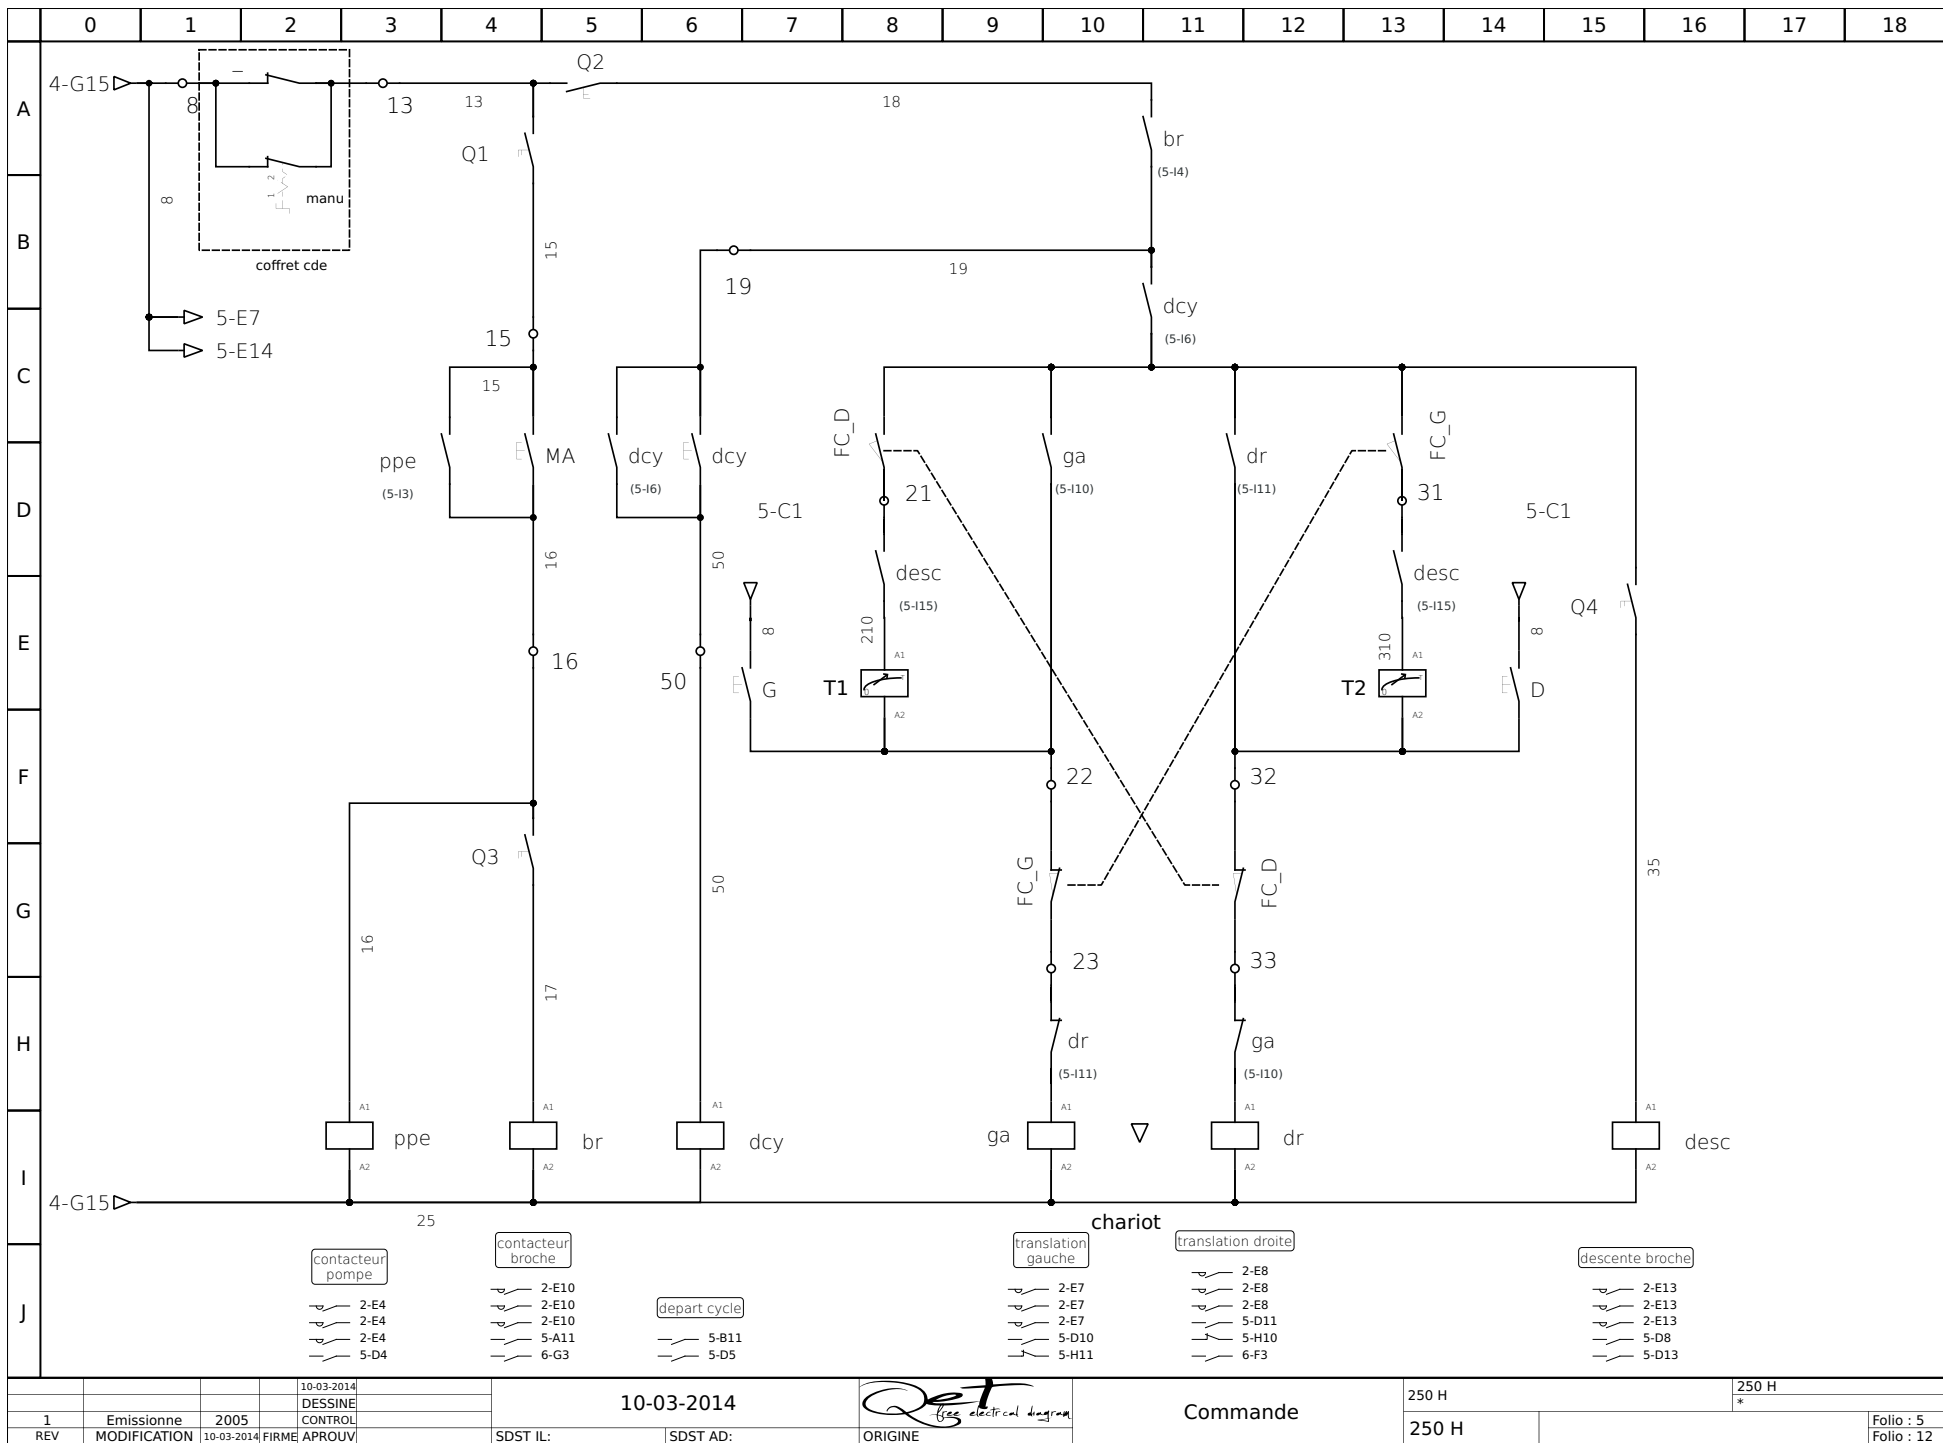





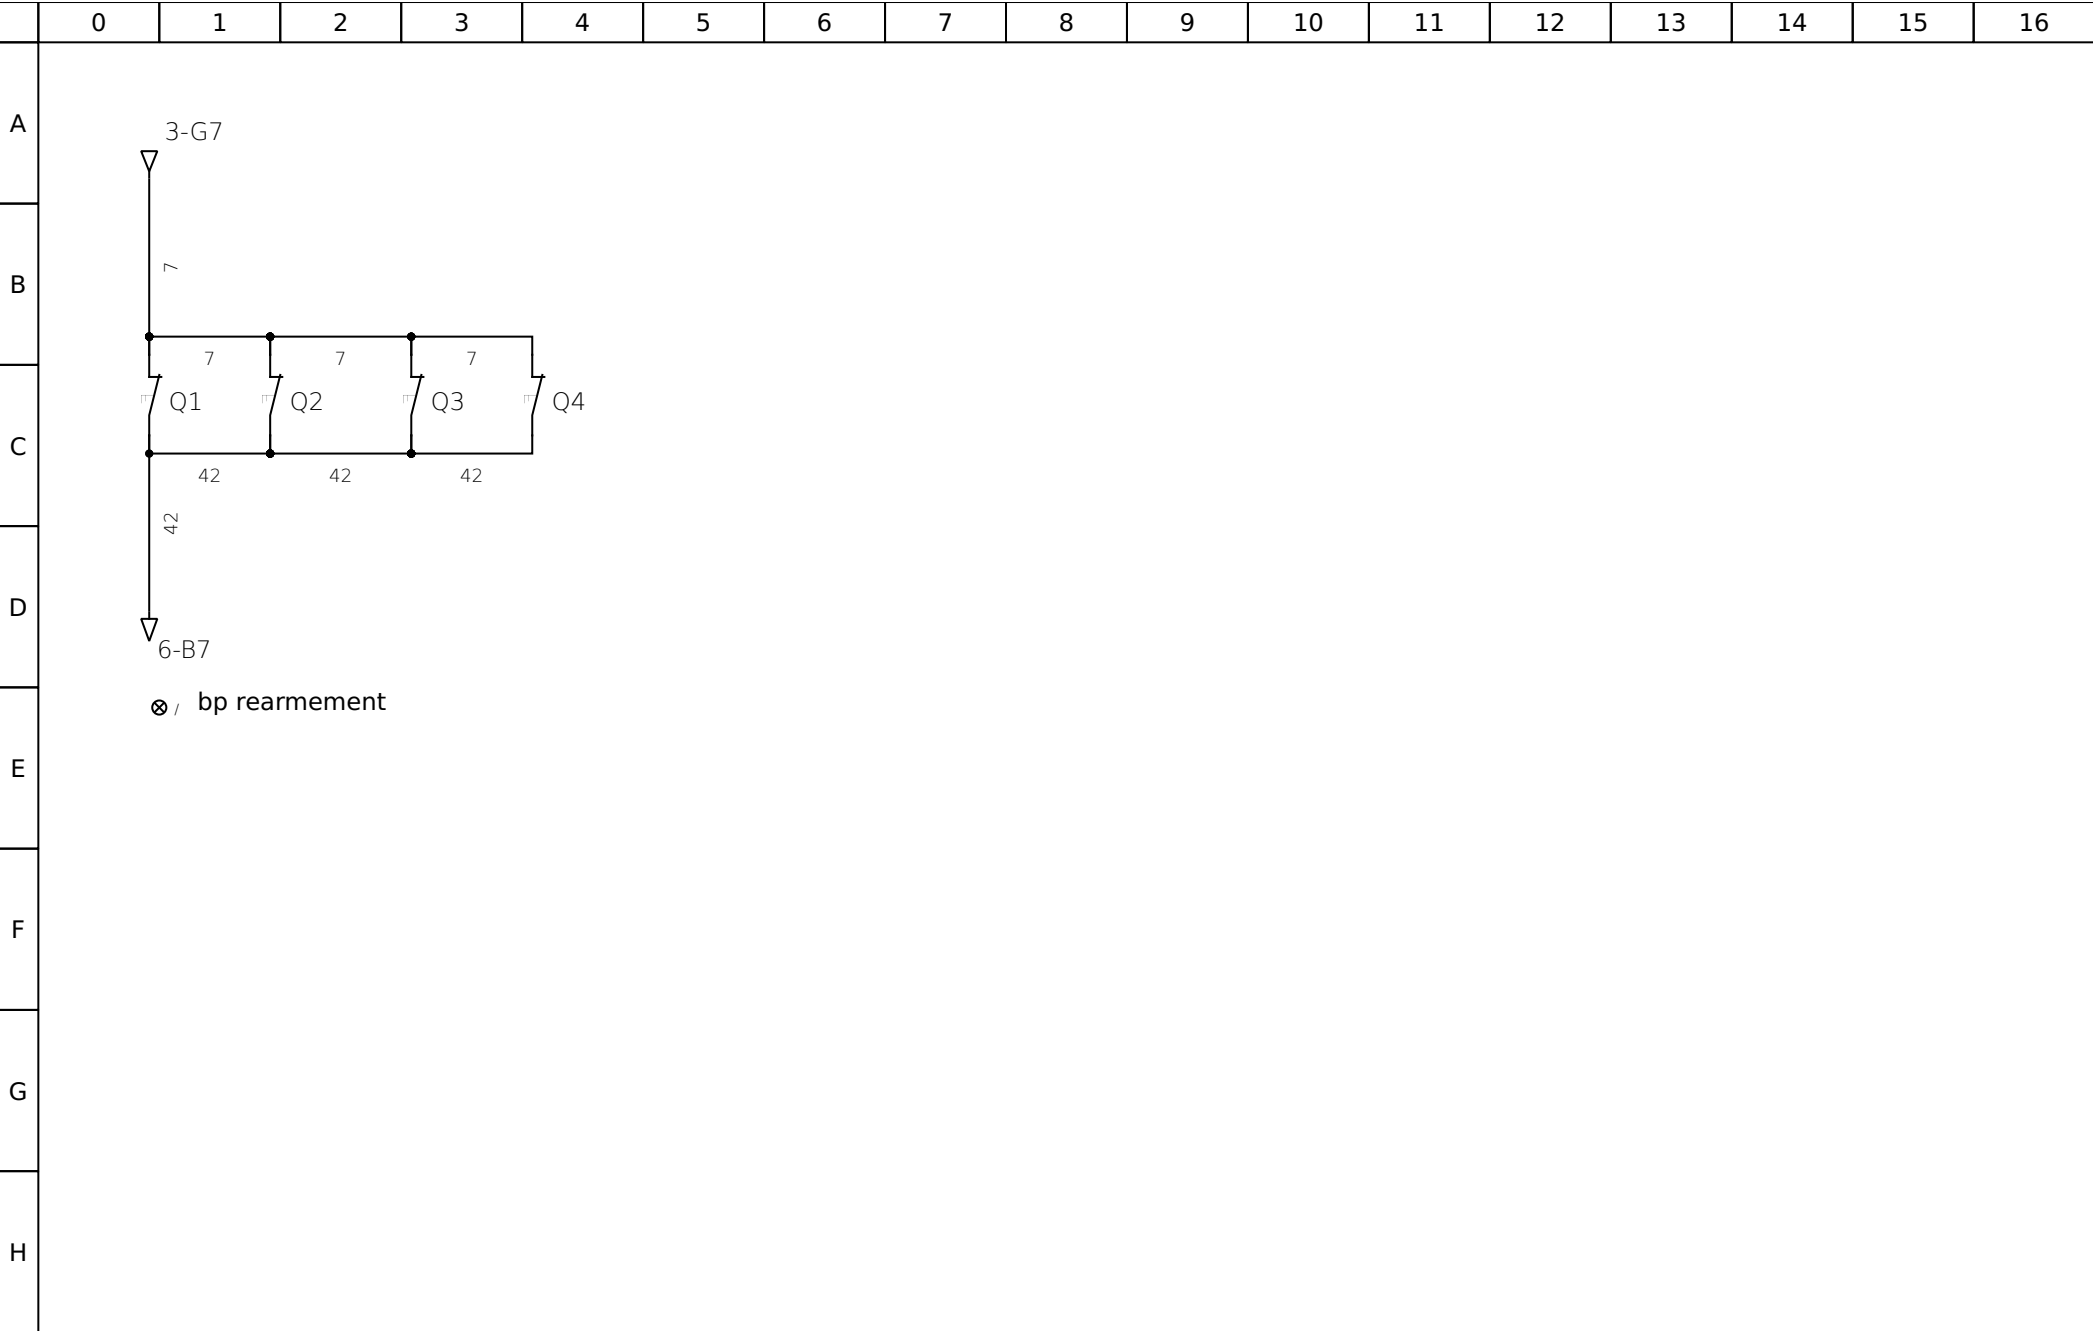


				25-05-2014	25-05-20141												
				DESSINE			25-05-2014										
	Emissionne	25-05-20142		CONTROL	%control												
REV	MODIFICATION	25-05-2014	FIRME	APROUV	%aprouv		SDST IL:		SDST AD:		ORIGINE		Signalisation defaults			QE01	Folio : 7
													%label3				Folio : 12

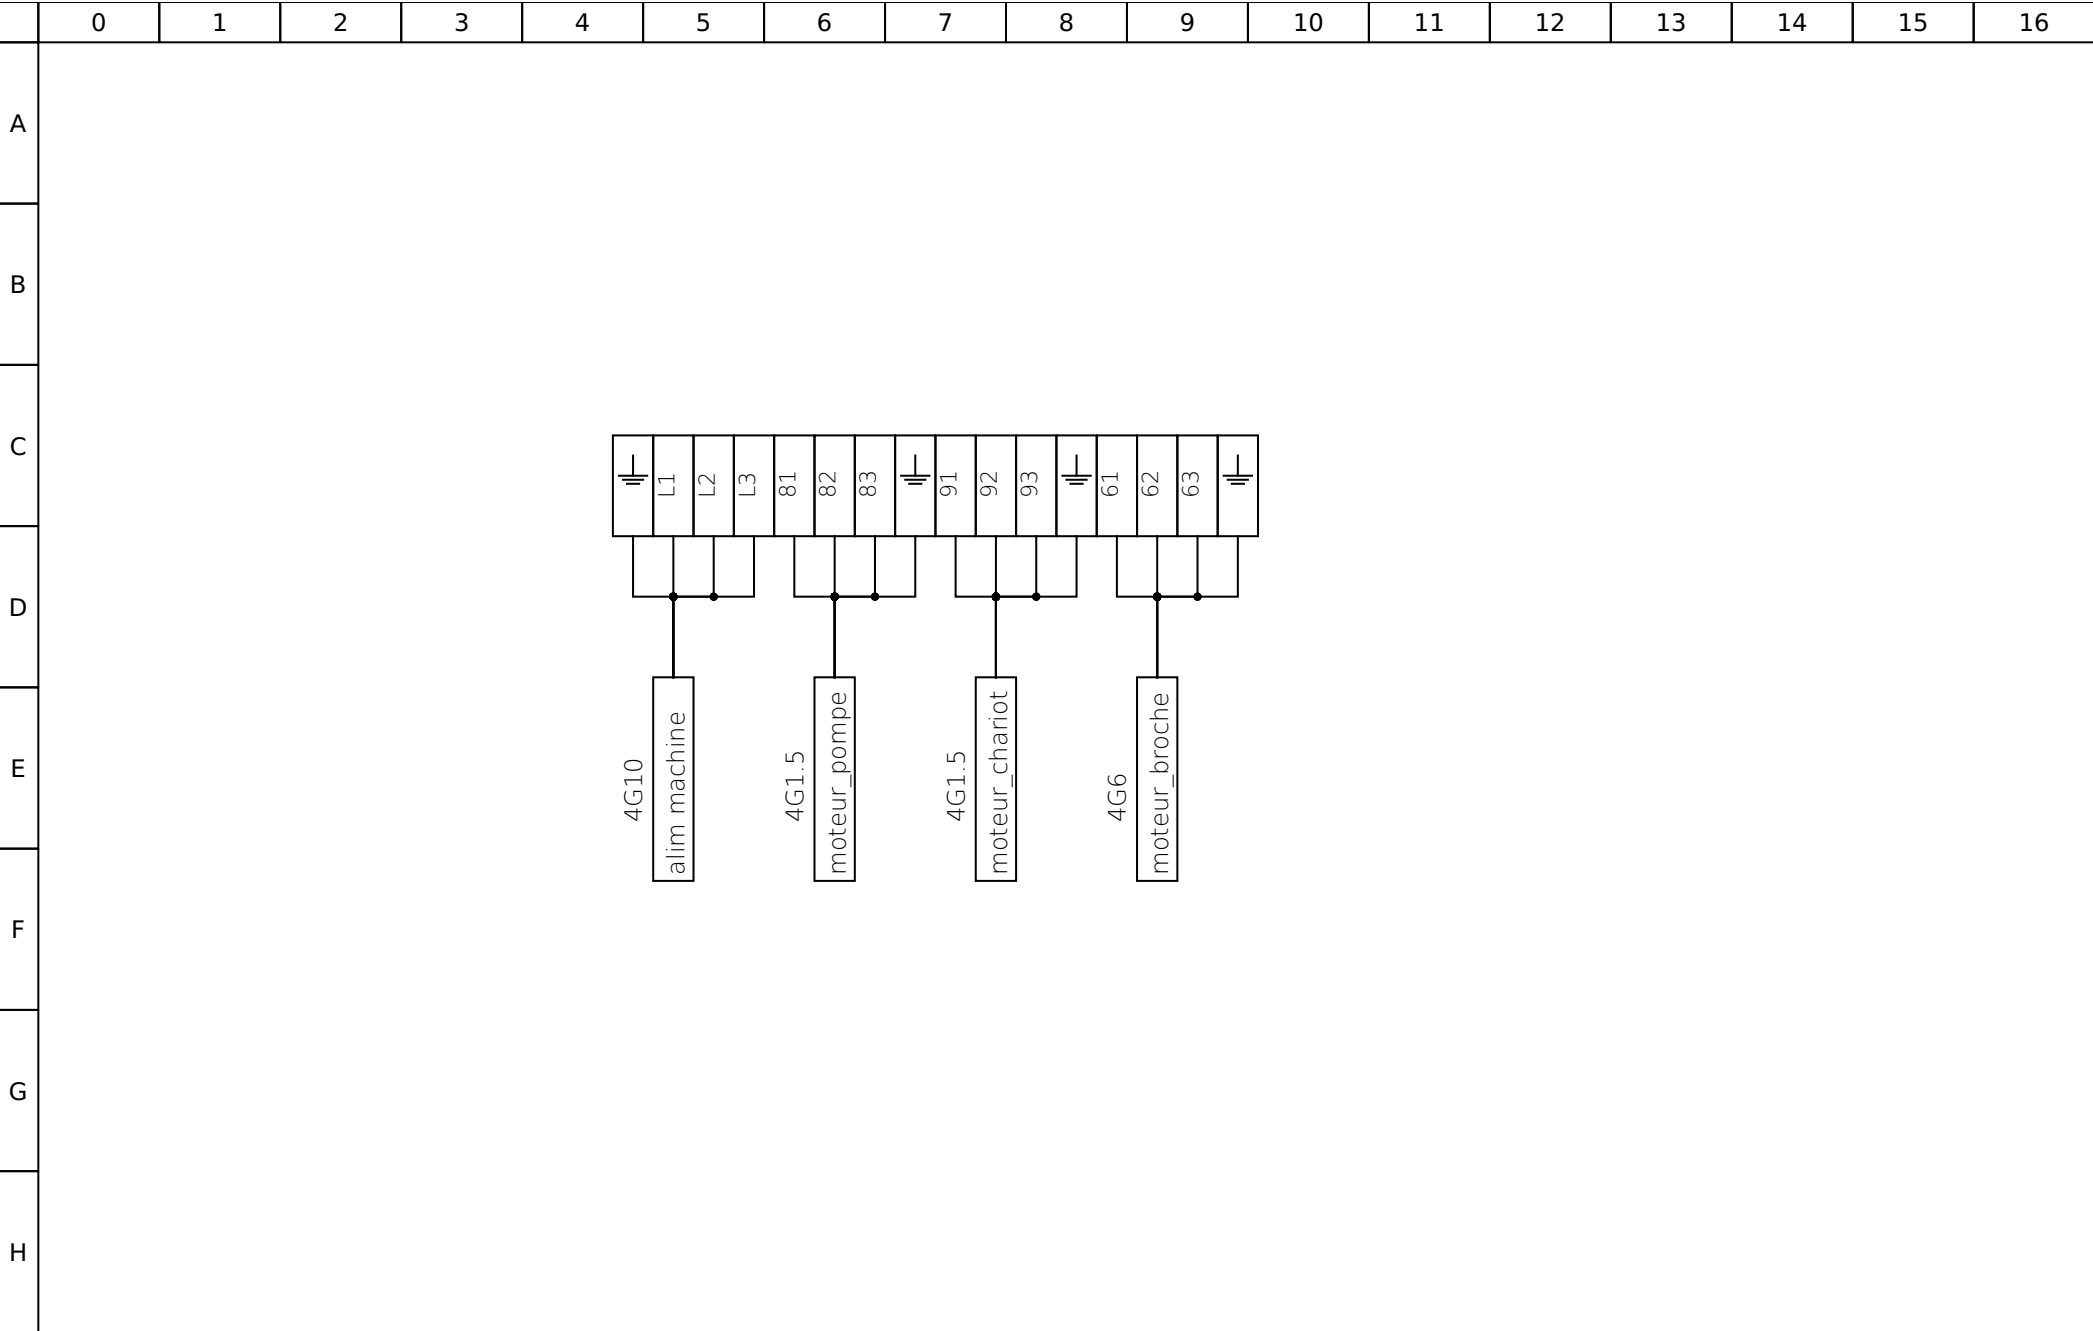

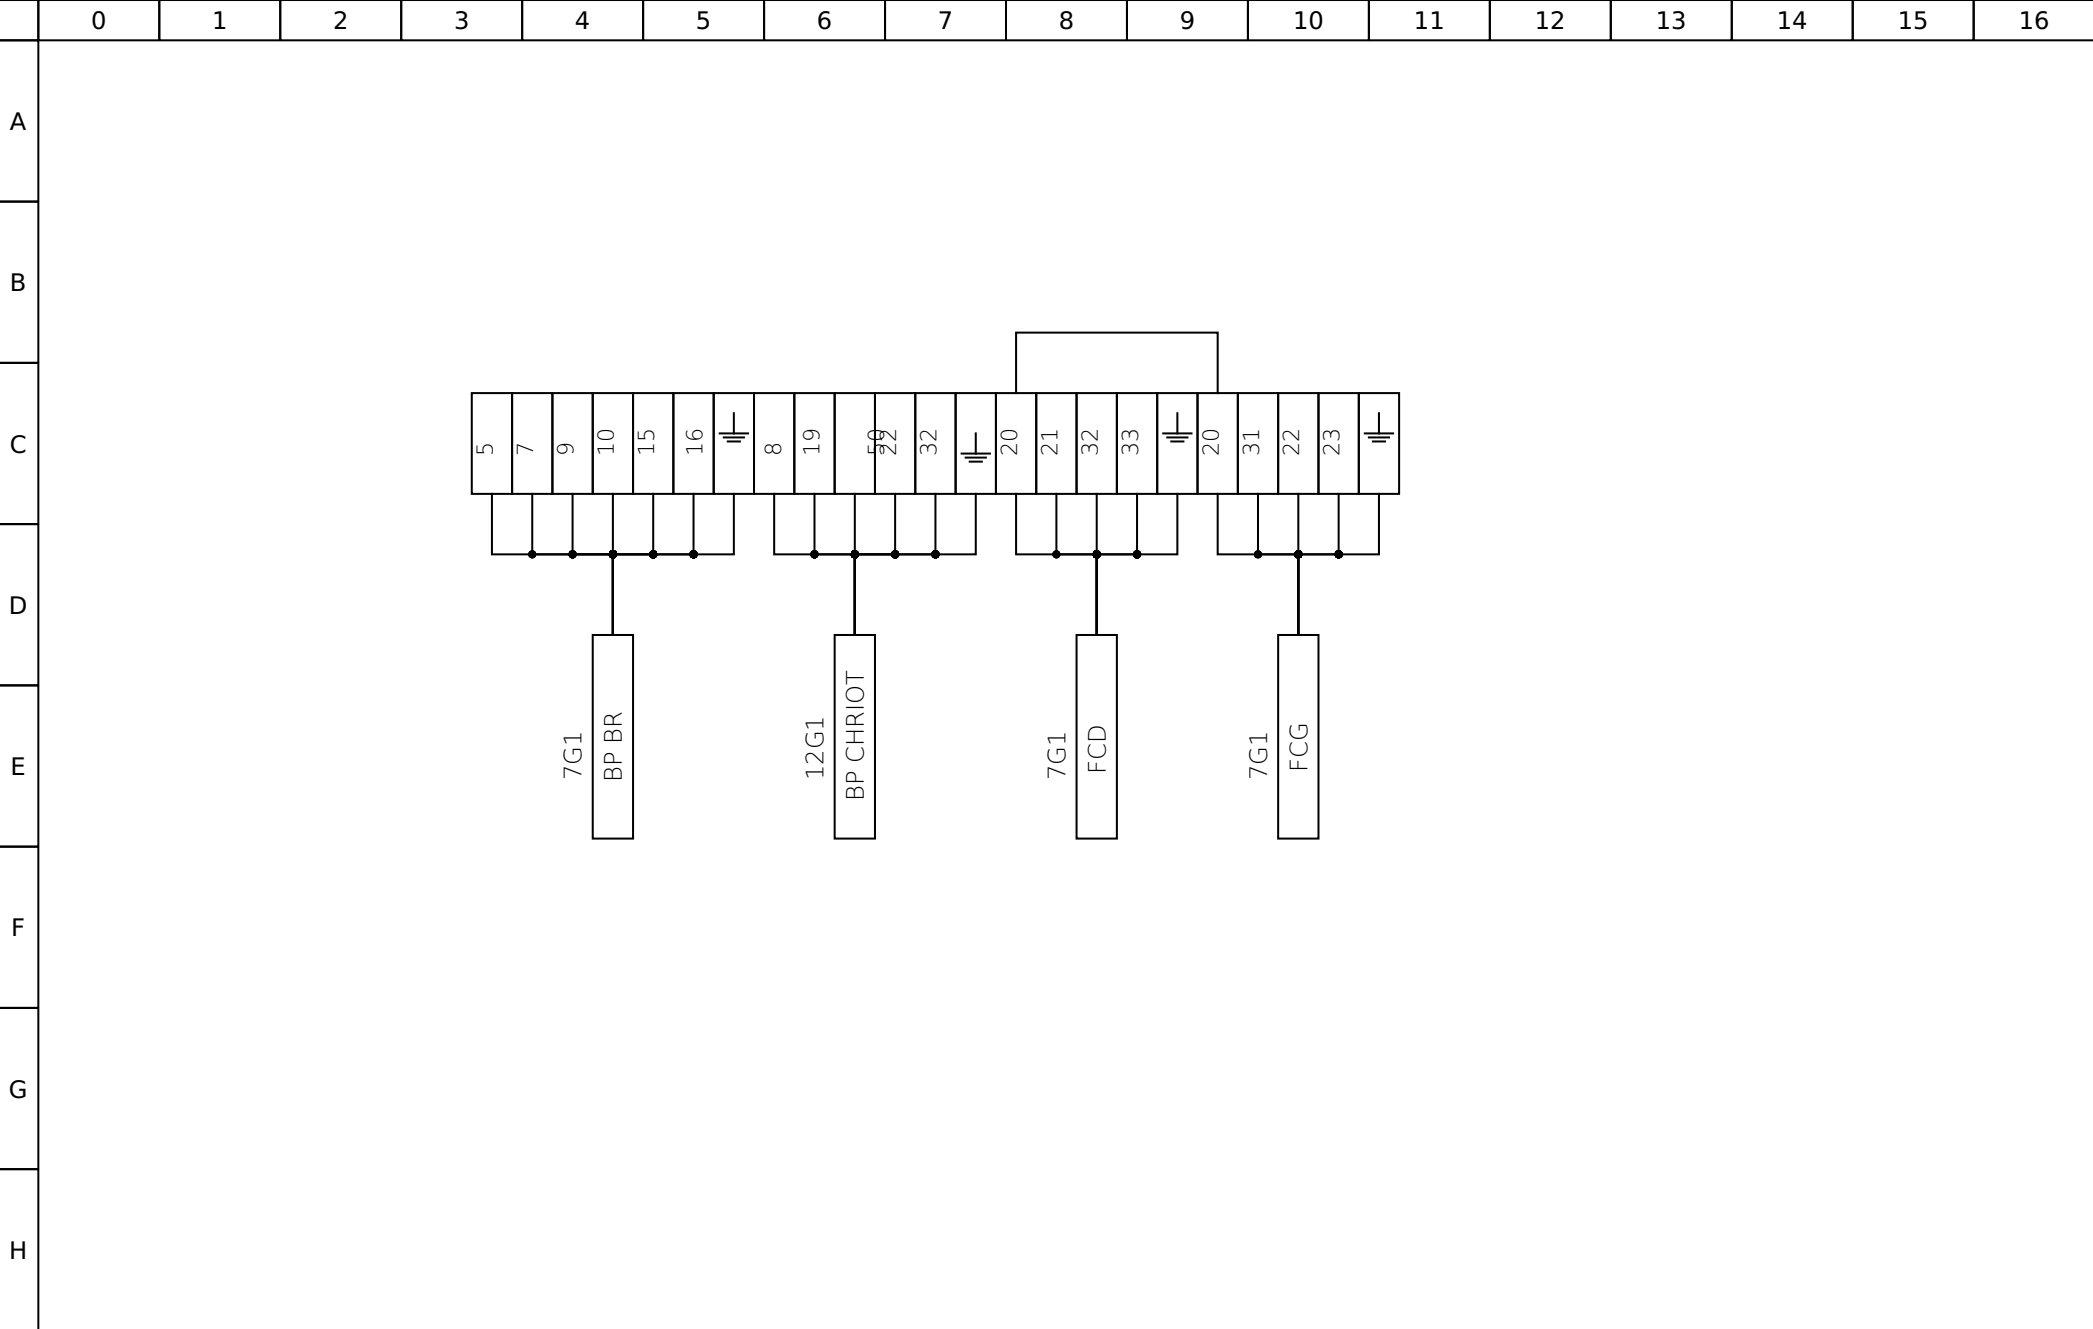

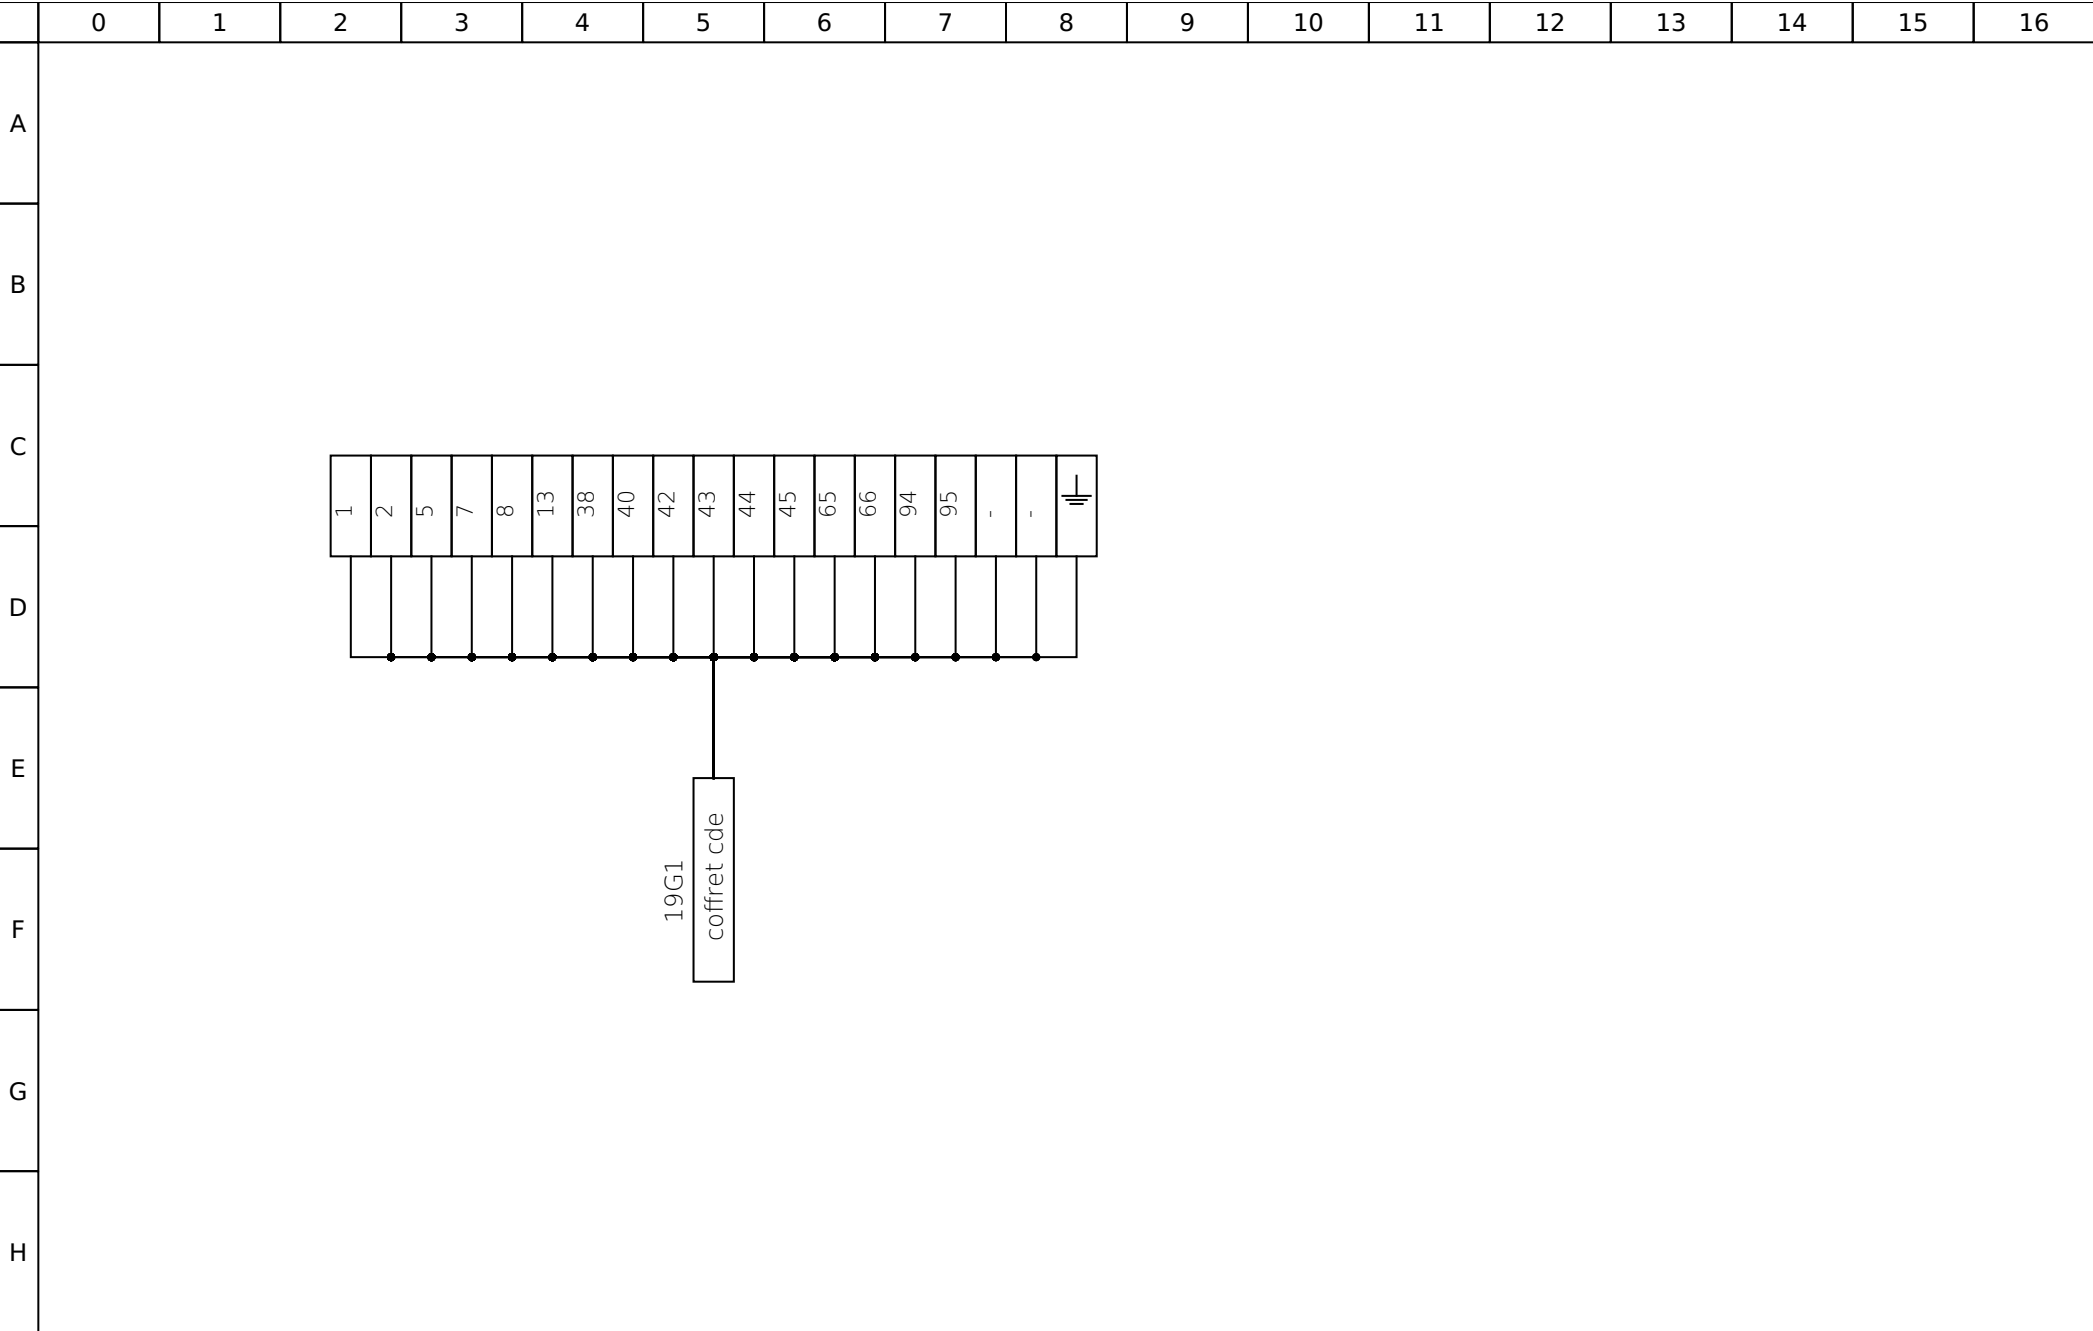

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
A	<div>Folio reserve</div>																				
B																					
C																					
D																					
E																					
F																					
G																					
H																					
				27-06-2014	27-06-20141	27-06-2014								reserve					QE01		
	Emissionne	27-06-20142		DESSINE															Folio : 11		
REV	MODIFICATION	27-06-2014	FIRME	APROUV	%aprouv	SDST IL:				SDST AD:				ORIGINE				%label3		Folio : 12	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																				
A	DÉSIGNATION		FOLIOS	NOM						TYPE		FABRICANT		NOMBRE																																																																							
	D1		2	DISJONCTEUR GENERAL						IC60N D32		Schneider Electric		1																																																																							
	D2		3	DISJONCTEUR TRANSFORMATEUR COMMANDE						IC60N D1A		Schneider Electric		1																																																																							
B	FU1		3	PROTECTION SECONDAIRE						05828 10x38-2		LEGRAND		1																																																																							
	Q1		2	GV2 MOTEUR POMPE						GV2-ME5_0.6-1A		Schneider Electric		1																																																																							
	Q2		2	GV2 MOTEUR TRANSLATIONJ CHARIOT						GV2-ME7_1.6-2.5A		Schneider Electric		1																																																																							
C	Q3		2,3	GV2 MOTEUR BROCHE						GV2-ME22_20/25A		Schneider Electric		1																																																																							
	Q4		2,3	GV2 MOTEUR DESCENTE BROCHE						GV2-ME06_1-1.6A		Schneider Electric		1																																																																							
	PPE		2,3	CONTACTEUR POMPE						3RT2015-1BB42		SIEMENS_SIRIUS		1																																																																							
	GA		2,3	CONTACTEUR TRANSLATION CHARIOT GAUCHE						3RA1315-8XB30-1AB0		SIEMENS_SIRIUS		1																																																																							
D	DR		2,3	CONTACTEUR TRANSLATION CHARIOT DROITE						3RA1315-8XB30-1AB0		SIEMENS_SIRIUS		0																																																																							
	BR		2,3	CONTACTEUR BROCHE						3RT2026-1AB00		SIEMENS_SIRIUS		1																																																																							
	DESC		2,3	CONTACTEUR DESCENTE BROCHE						3RT2015-1BB42		SIEMENS_SIRIUS		1																																																																							
	T1		3	TRANSFORMATEUR 220/400 +15 24 63KVA						42302		LEGRAND_		1																																																																							
E	PR1		4	RELAIS DE PROTECTION						XPS AC 5121 AC24V		PREVENTA		1																																																																							
	P1		3,6	COMPTEUR DE PASSES						NTR_800D		CROUZET		1																																																																							
	A1		6	AMPEREMETRE 0-50A -250 /5						R72A90-A		SOCOMECS		1																																																																							
	S2		4,6	BP_REARMEMENT						ZB4 BW36		Schneider Electric		1																																																																							
F	DCY		5	BP DCY						ZB4 BA2		Schneider Electric		1																																																																							
	BP_*		5	DEPLACEMENT CHARIOT, DEMARRAGE BROCHE						ZB4 BW533		Schneider Electric		3																																																																							
	ATU_CABLE		4	ARRET D'URGENCE CABLE						XY2CH13270		Schneider Electric		1																																																																							
	VERRINE		4,7	COLONNE 24V						XVB C34		Schneider Electric		1																																																																							
G	DCY		5	RELAIS DCY						CA2KN40B7		Schneider Electric		1																																																																							
	_		5	BLOC CONTACT 3 NO						3RH2911-1HA30		SIEMENS_SIRIUS		3																																																																							
	_		5	BLOC CONTACT 4 NO						3RH1921-1FA40		SIEMENS_SIRIUS		2																																																																							
	AUTO/MANU		5	COMMUTATEUR_AVEC/SANS COMPTEUR PASSES						ZB4-BD2		Schneider Electric		1																																																																							
H	V2		7	VOYANT DEFAULT						ZVBV-B4		Schneider Electric		1																																																																							
	V1		3	VOYANT SOUS TENSION						ZBVB-M1		Schneider Electric		1																																																																							
	ATU_BROCHE		4	BP_ARRET D'URGENCE						ZB4 B44		Schneider Electric		1																																																																							
	_		5	CORPS CONTACT_NC						ZB4 Z102		Schneider Electric		1																																																																							
	_		5	CORPS CONTACT_NO						ZB4 Z101		Schneider Electric		6																																																																							
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">27-06-2014 27-06-2014</td><td colspan="2">27-06-2014</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">nomenclature</td><td colspan="2">affuteusse</td><td colspan="2">affuteusse</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">DESSINE</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">QE01</td></tr><tr><td colspan="2">REV</td><td colspan="2">Emissionne</td><td colspan="2">27-06-2014</td><td colspan="2">CONTROL %control</td><td colspan="2">SDST IL:</td><td colspan="2">SDST AD:</td><td colspan="2">ORIGINE</td><td colspan="2">%label3</td><td colspan="2">Folio : 12</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">MODIFICATION</td><td colspan="2">27-06-2014</td><td colspan="2">FIRME APROUV %aprouv</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Folio : 12</td></tr></table>																						27-06-2014 27-06-2014		27-06-2014				nomenclature		affuteusse		affuteusse						DESSINE										QE01		REV		Emissionne		27-06-2014		CONTROL %control		SDST IL:		SDST AD:		ORIGINE		%label3		Folio : 12				MODIFICATION		27-06-2014		FIRME APROUV %aprouv										Folio : 12	
				27-06-2014 27-06-2014		27-06-2014				nomenclature		affuteusse		affuteusse																																																																							
				DESSINE										QE01																																																																							
REV		Emissionne		27-06-2014		CONTROL %control		SDST IL:		SDST AD:		ORIGINE		%label3		Folio : 12																																																																					
		MODIFICATION		27-06-2014		FIRME APROUV %aprouv										Folio : 12																																																																					