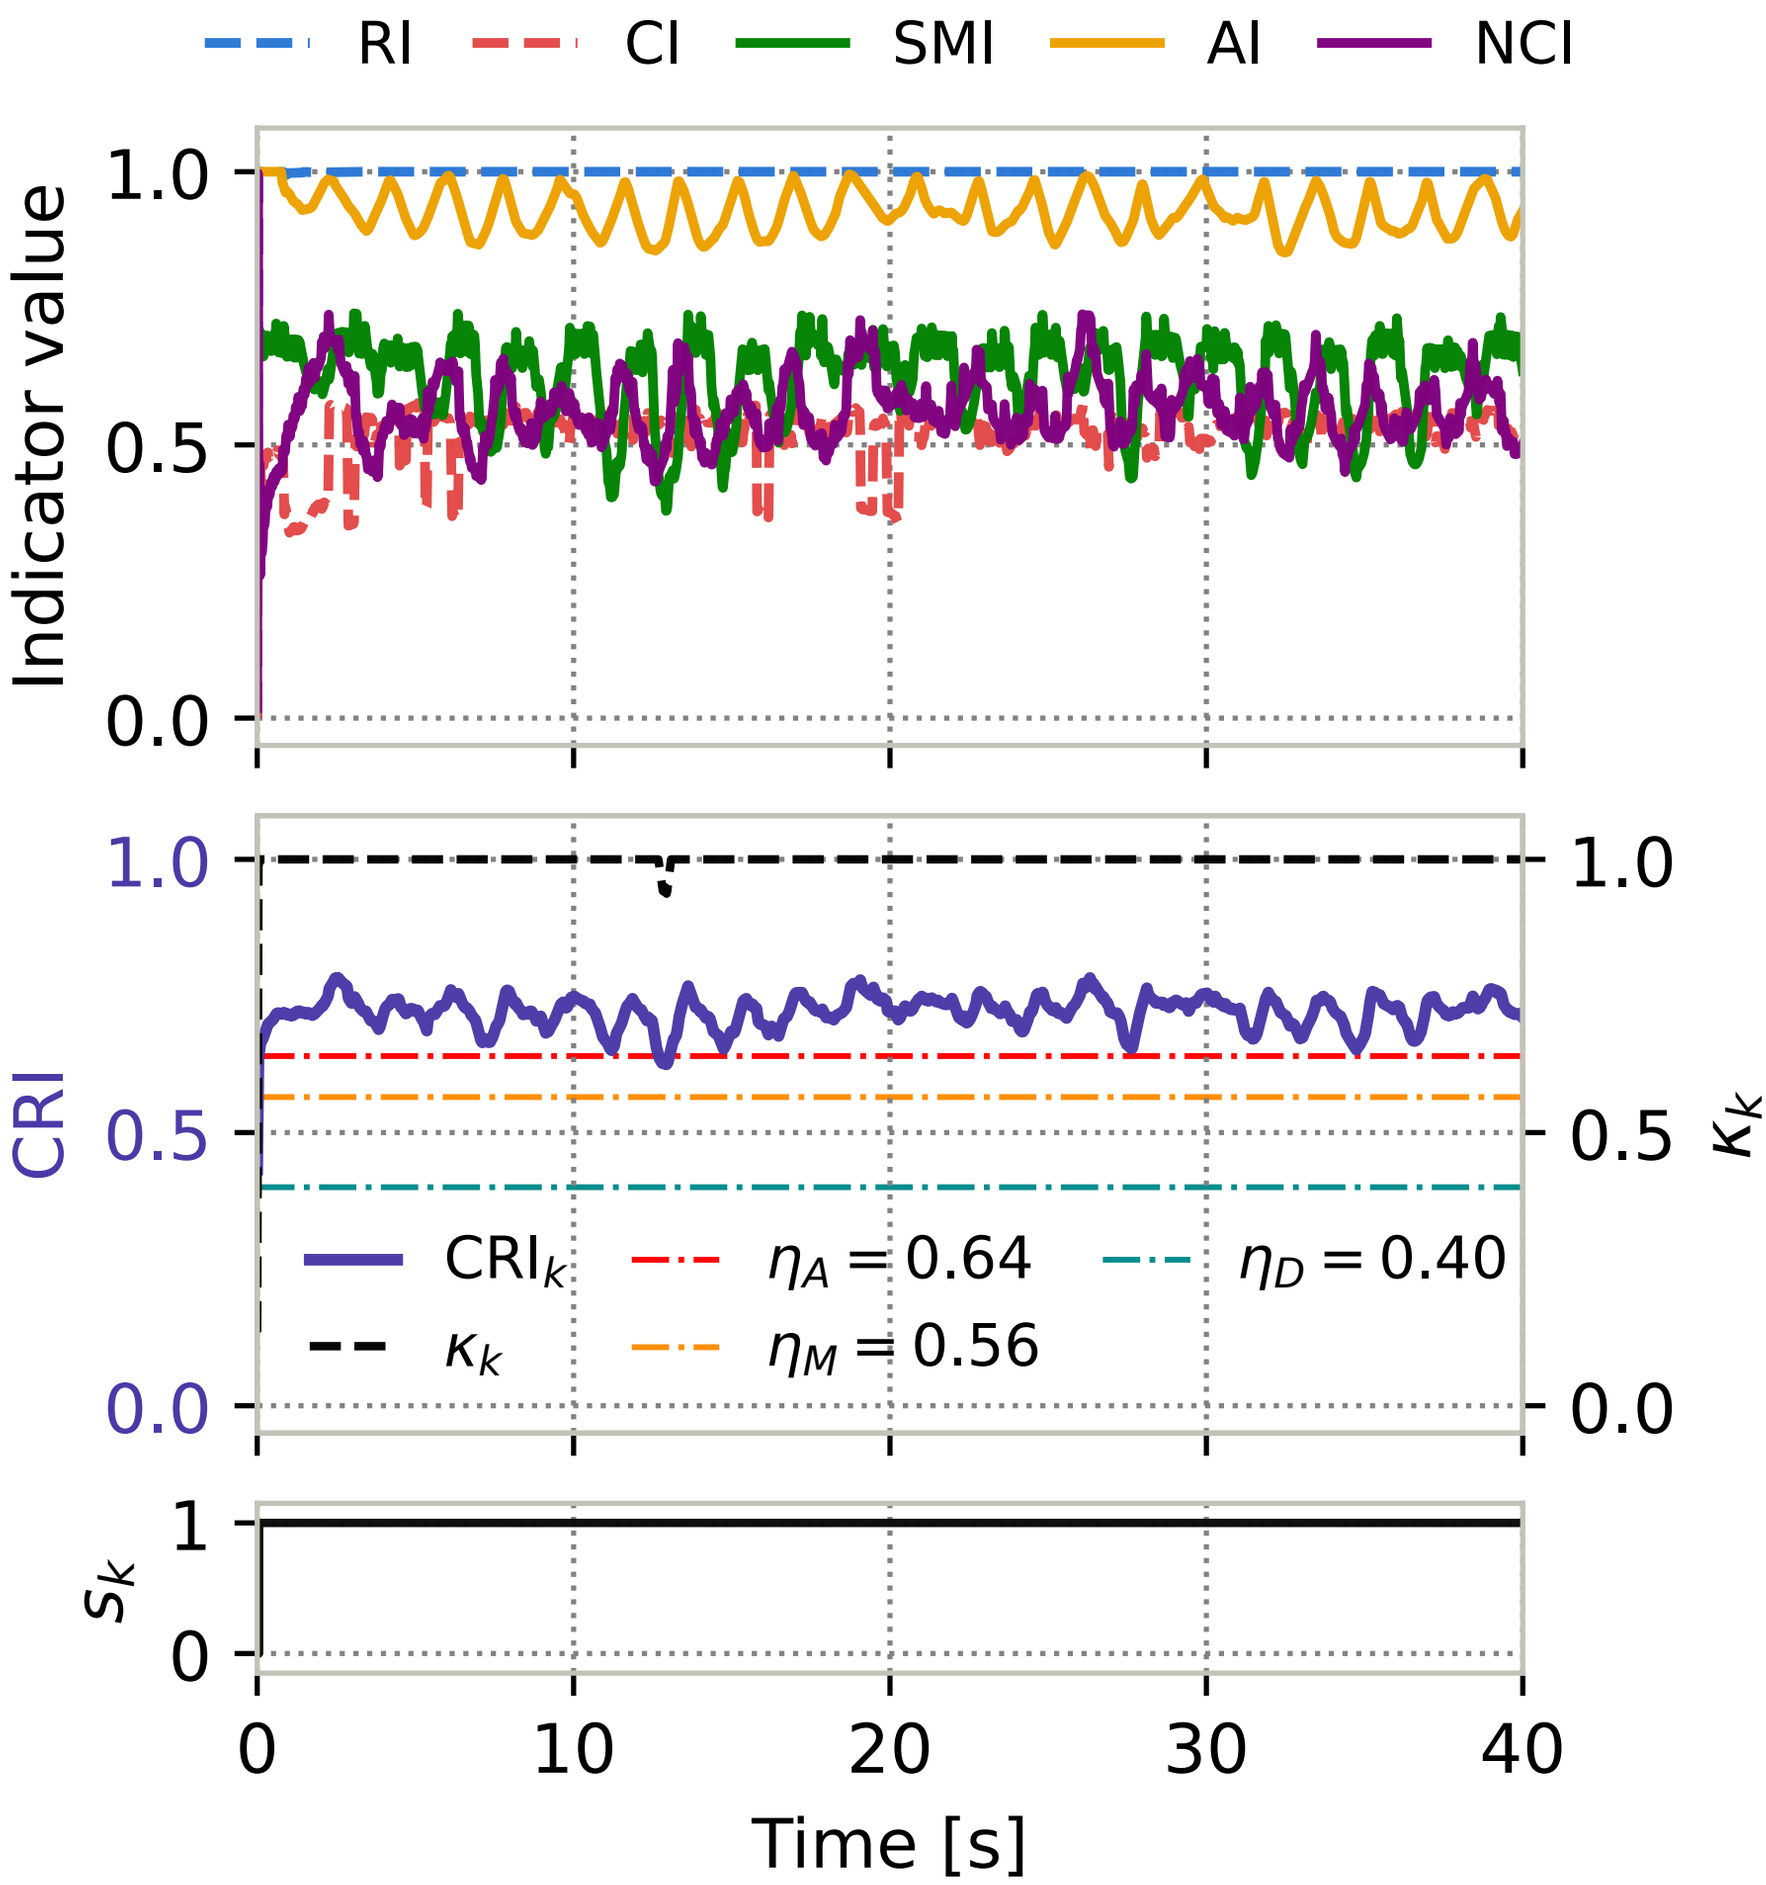
RI
CI
SMI
AI
NCI
Indicator value
1.0
0.5
0.0
CRI
κ_k
CRI_k
$\eta_A = 0.64$
$\eta_D = 0.40$
$\eta_M = 0.56$
s_k
1
0
0
10
20
30
40
Time [s]