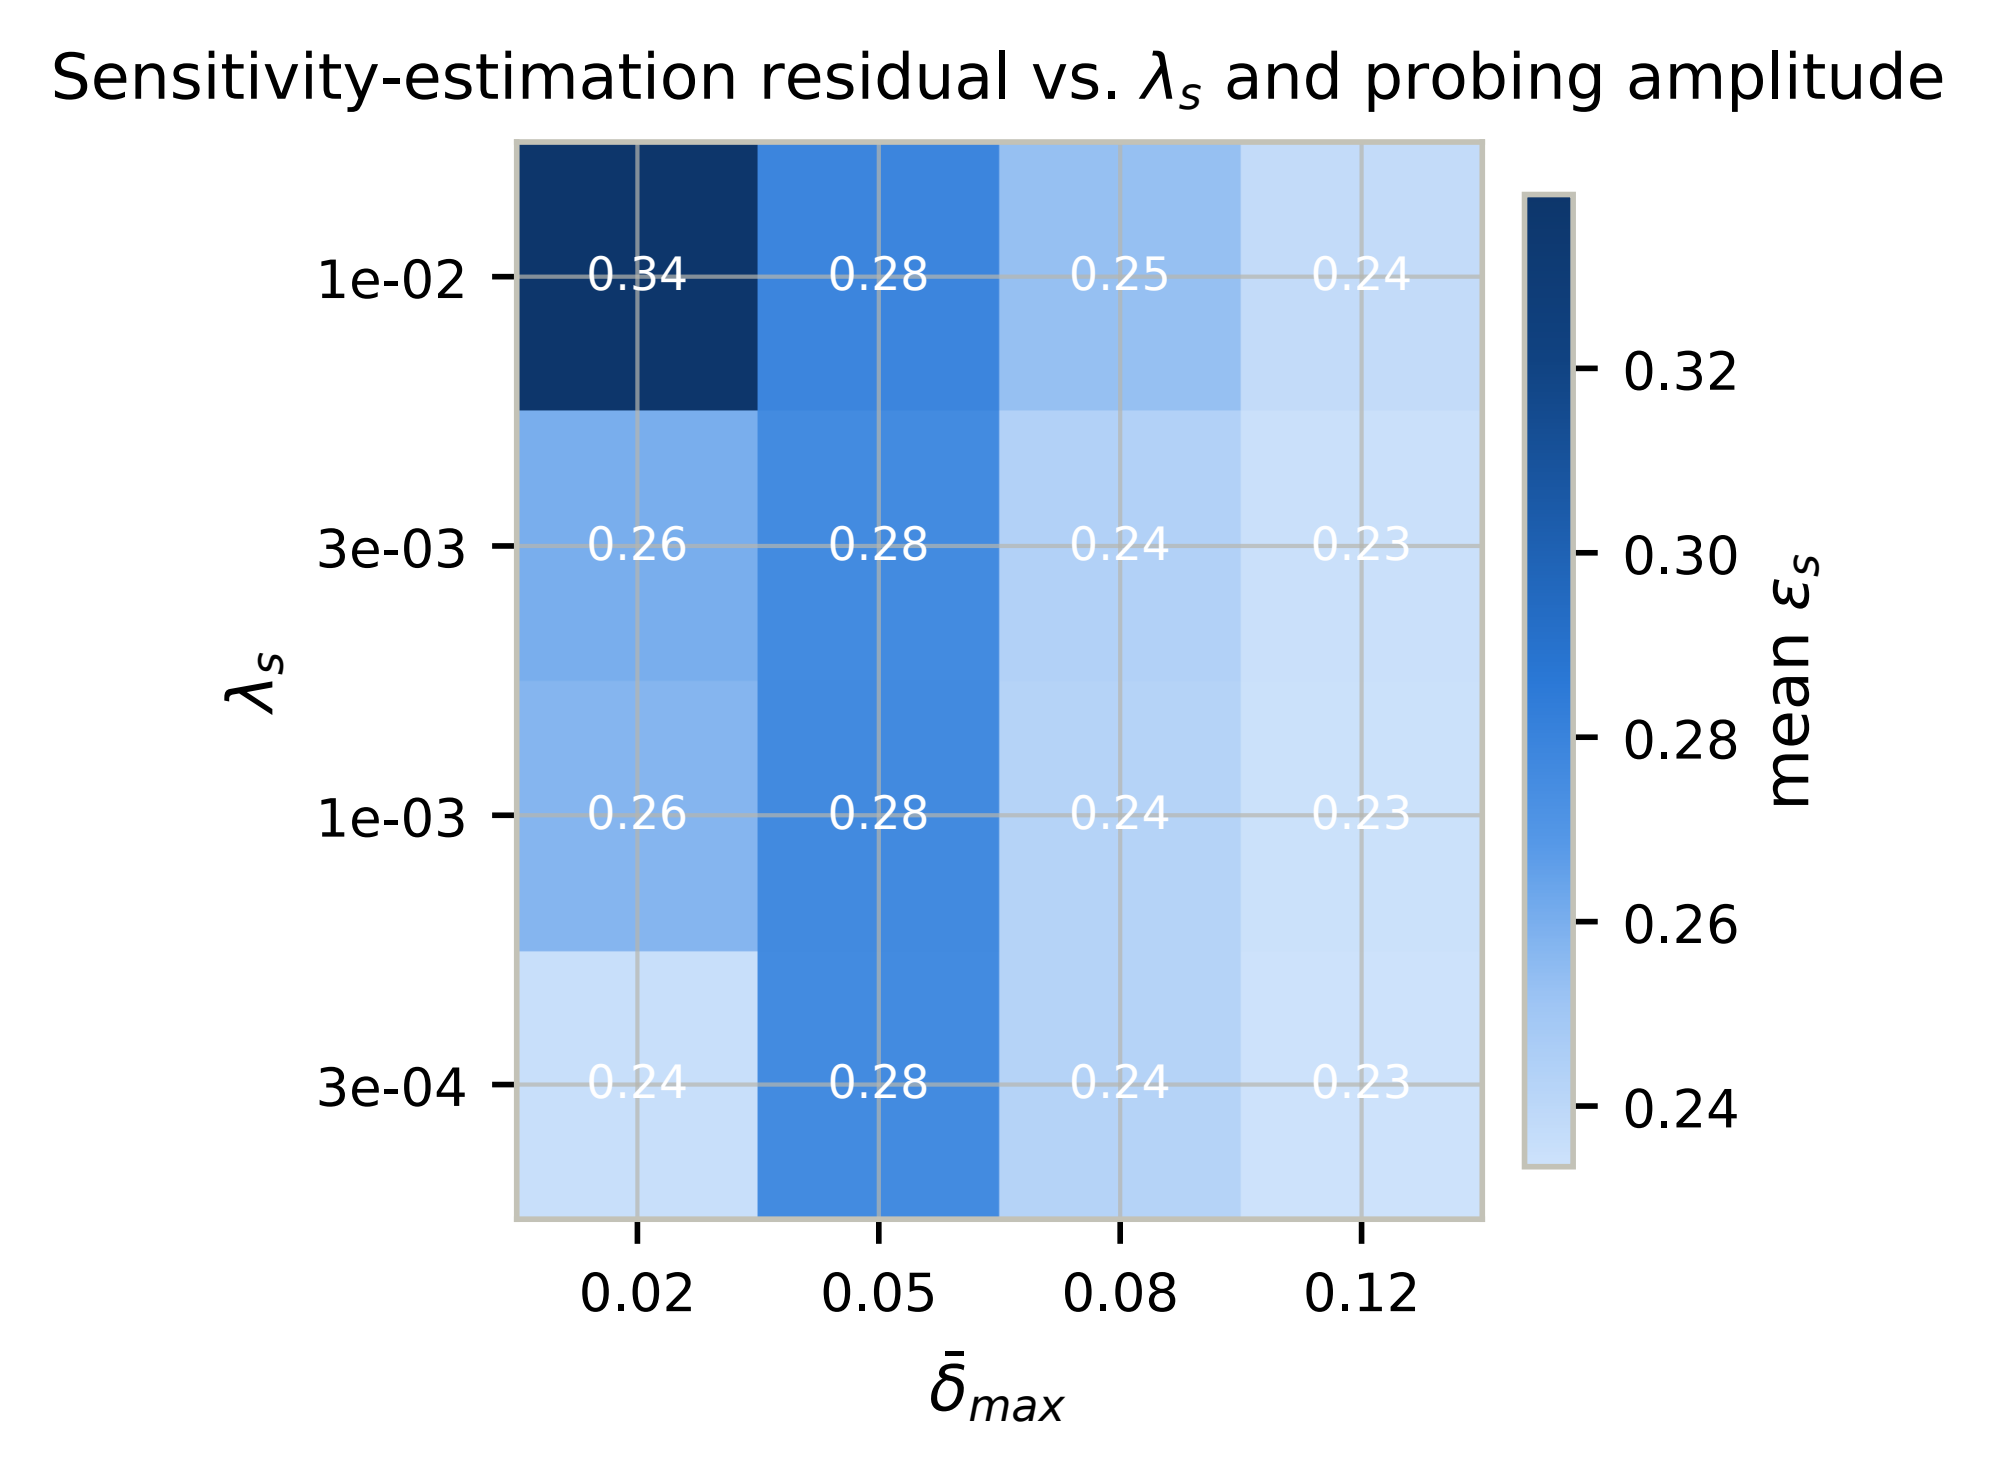
Sensitivity-estimation residual vs. λ_s and probing amplitude
1e-02
3e-03
1e-03
3e-04
λ_s
0.34
0.28
0.25
0.24
0.26
0.28
0.24
0.23
0.26
0.28
0.24
0.23
0.24
0.28
0.24
0.23
0.02
0.05
0.08
0.12
$\bar{\delta}_{max}$
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
mean ε_s