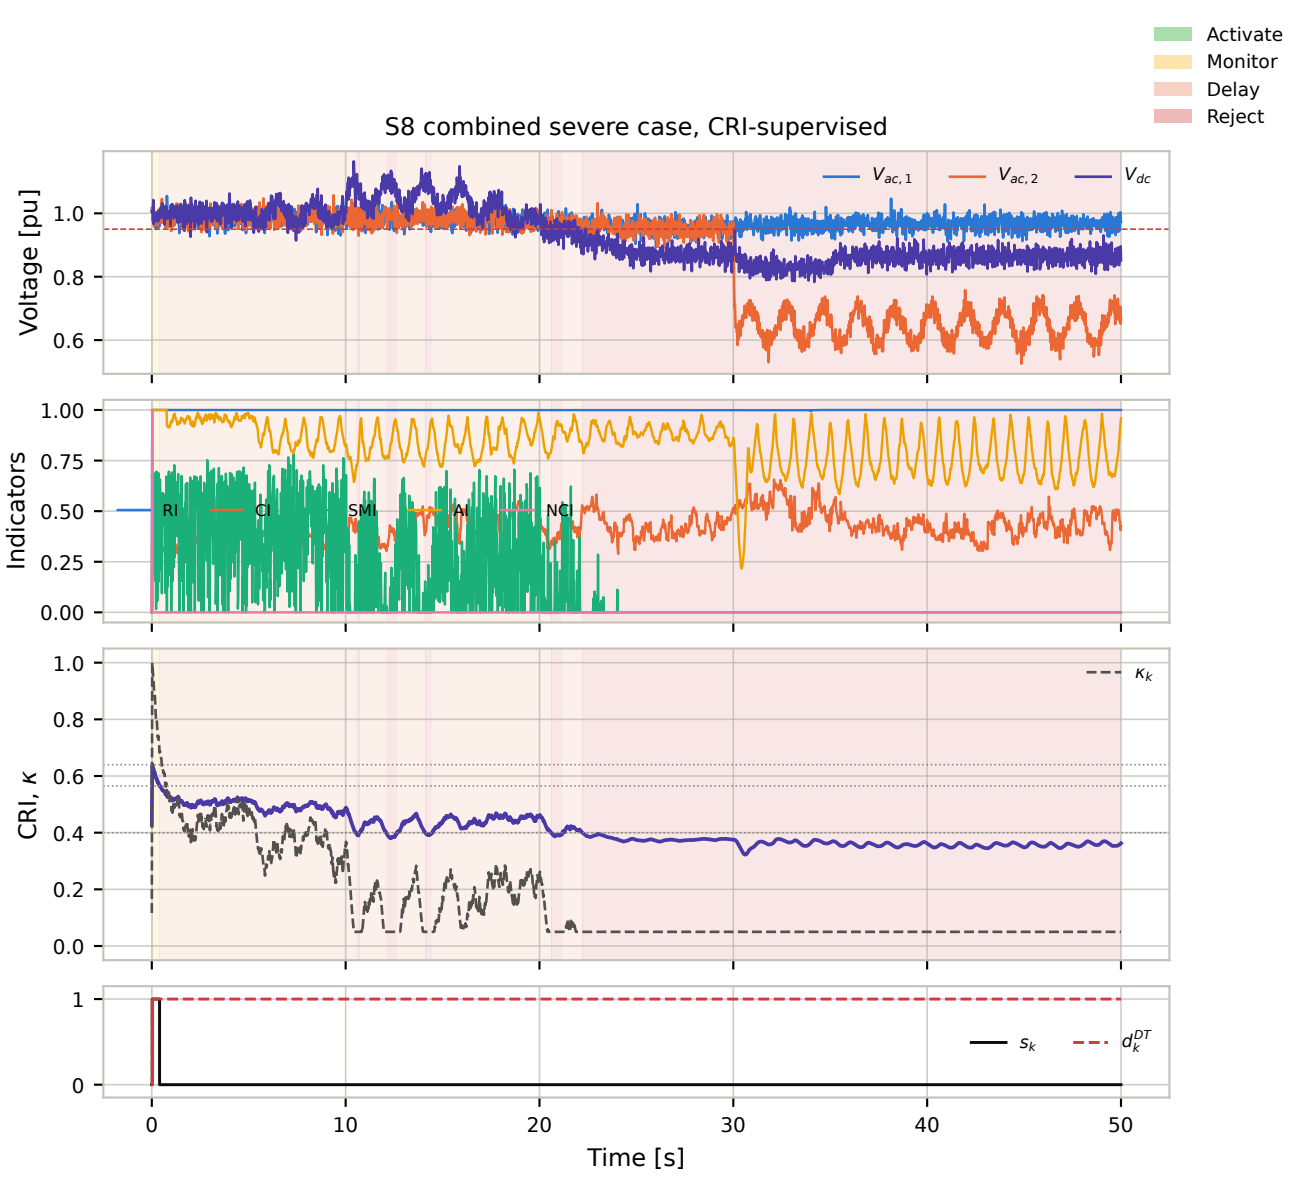

Activate
Monitor
Delay
Reject
S8 combined severe case, CRI-supervised
Voltage [pu]
$V_{ac,1}$
$V_{ac,2}$
V_{dc}
Indicators
RI
CI
SMI
AI
NCI
CRI, κ
κ_k
s_k
d_k^{DT}
Time [s]