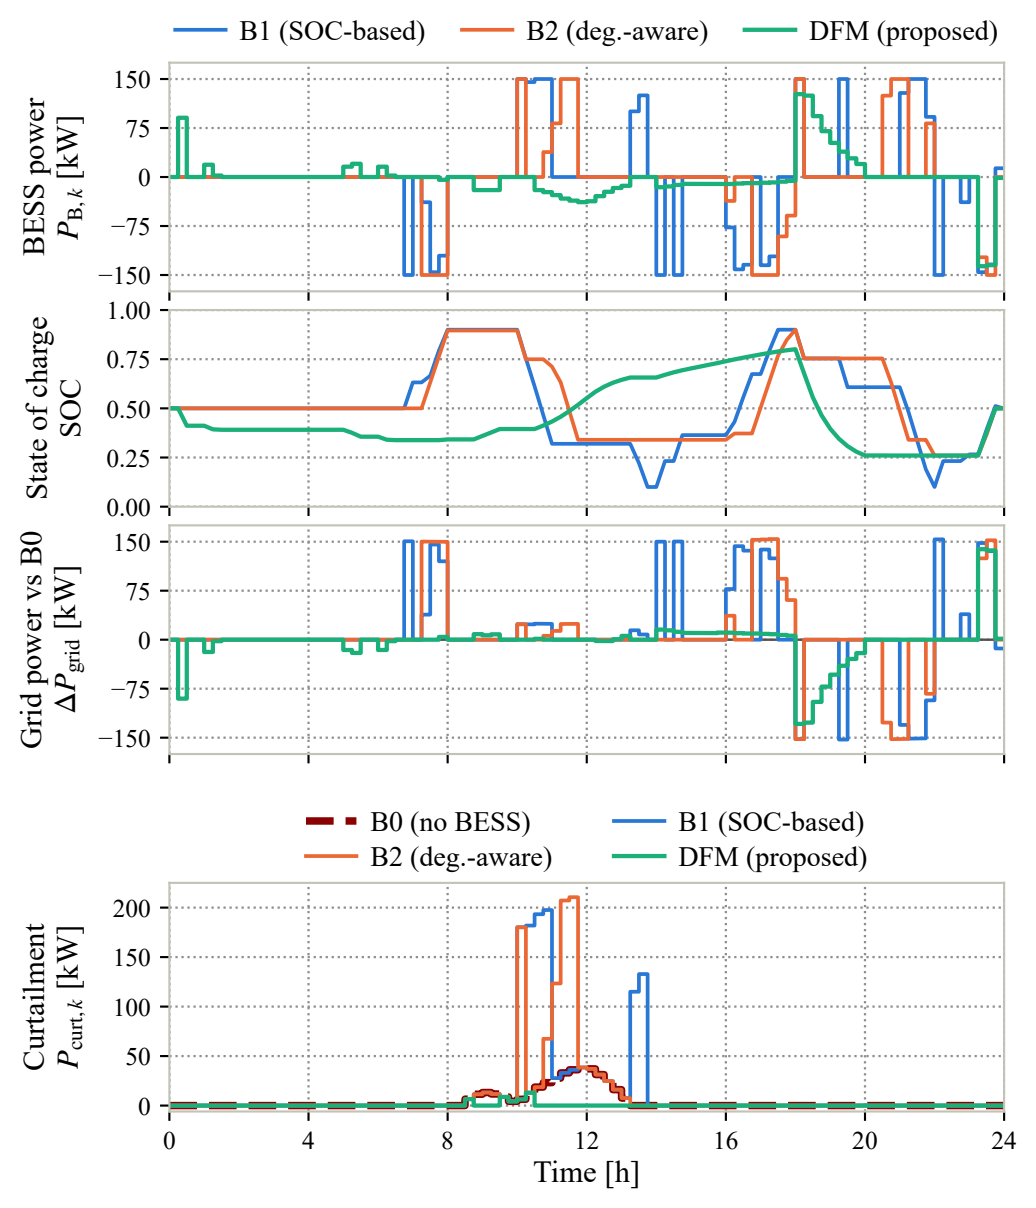
B1 (SOC-based)
B2 (deg.-aware)
DFM (proposed)
BESS power
$P_{\mathrm{B},k}$ [kW]
150
75
0
−75
−150
State of charge
SOC
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Grid power vs B0
ΔP_{grid} [kW]
150
75
0
−75
−150
B0 (no BESS)
B1 (SOC-based)
B2 (deg.-aware)
DFM (proposed)
Curtailment
$P_{\mathrm{curt},k}$ [kW]
200
150
100
50
0
0
4
8
12
16
20
24
Time [h]