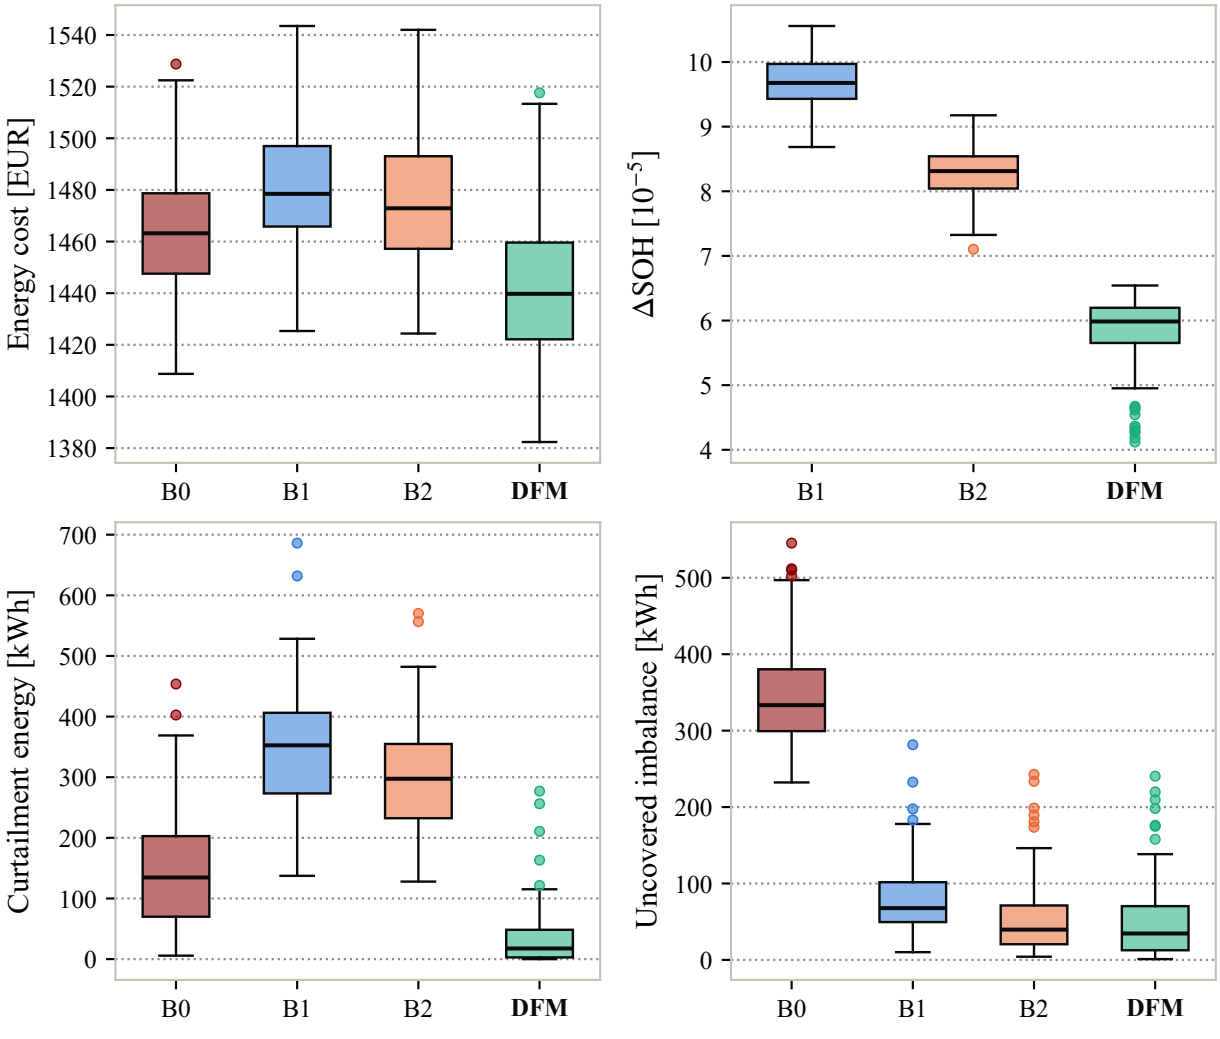
Energy cost [EUR]
1540
1520
1500
1480
1460
1440
1420
1400
1380
B0
B1
B2
DFM
ΔSOH [10^−5]
10
9
8
7
6
5
4
B1
B2
DFM
Curtailment energy [kWh]
700
600
500
400
300
200
100
0
B0
B1
B2
DFM
Uncovered imbalance [kWh]
500
400
300
200
100
0
B0
B1
B2
DFM