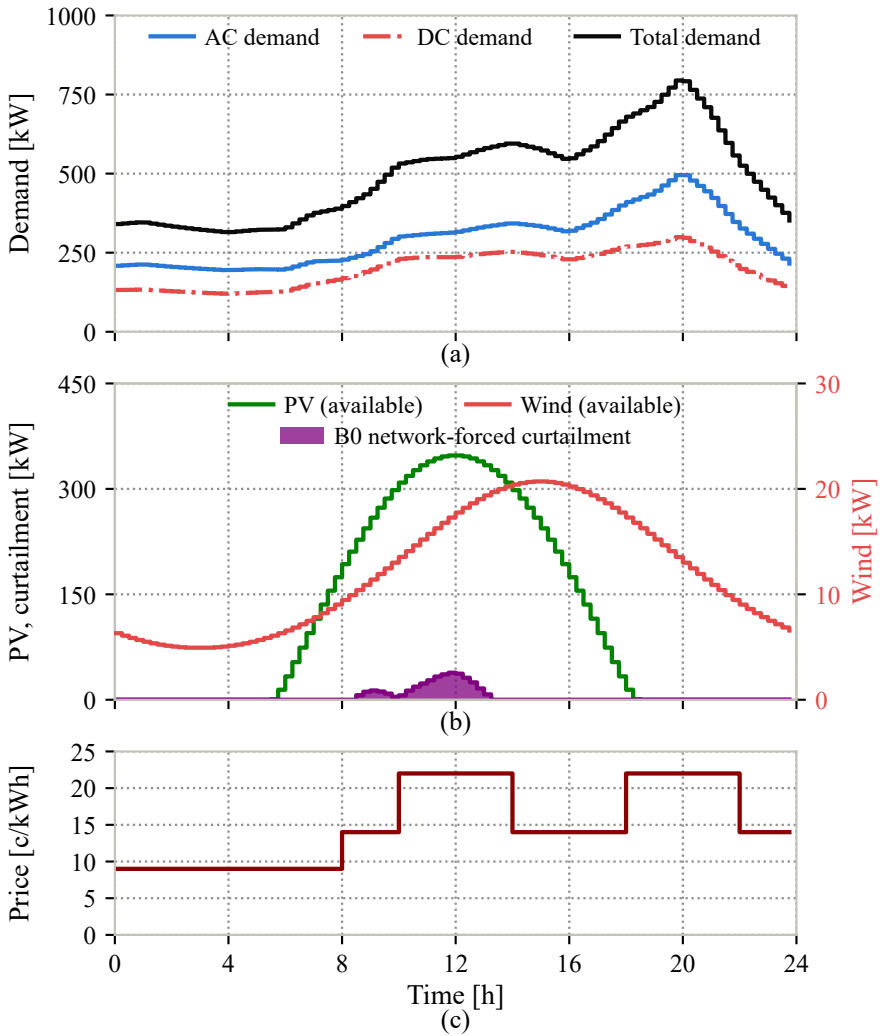
AC demand
DC demand
Total demand
Demand [kW]
1000
750
500
250
0
(a)
PV (available)
Wind (available)
B0 network-forced curtailment
PV, curtailment [kW]
Wind [kW]
450
300
150
0
30
20
10
0
(b)
Price [c/kWh]
25
20
15
10
5
0
0
4
8
12
16
20
24
Time [h]
(c)