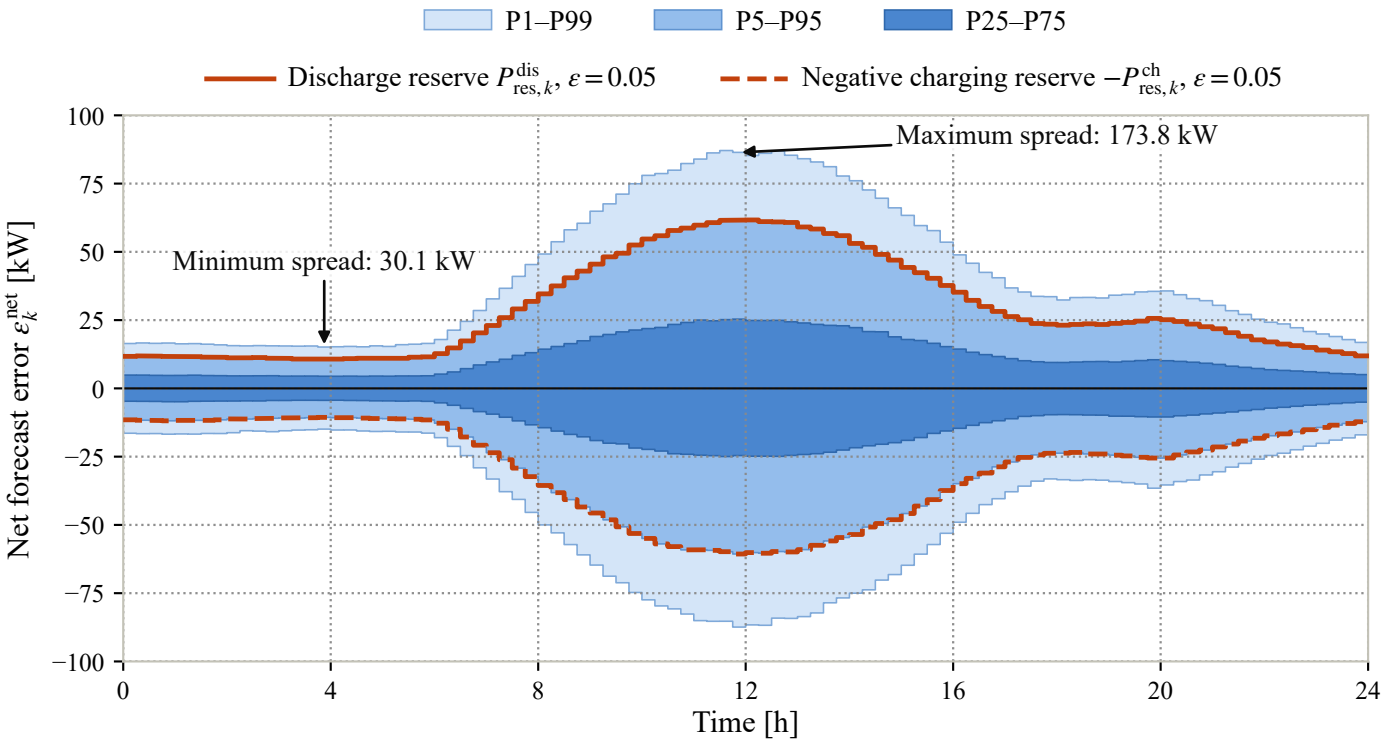
P1–P99
P5–P95
P25–P75
Discharge reserve $P^{dis}_{res,k}$, $\varepsilon = 0.05$
Negative charging reserve $-P^{ch}_{res,k}$, $\varepsilon = 0.05$
Maximum spread: 173.8 kW
Minimum spread: 30.1 kW
Net forecast error ε^{net}_k [kW]
Time [h]
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
0
4
8
12
16
20
24