


Памятка ДИОП при подготовке исходных данных для формирования ПБР при работе Северо-Западной ТЭЦ на энергосистему Финляндии.

час	Дата
	18.12.2014
00 - 01	900
01 - 02	900
02 - 03	1300
03 - 04	1300
04 - 05	1300
05 - 06	1300
06 - 07	1300
07 - 08	800
08 - 09	500
09 - 10	304
10 - 11	304
11 - 12	304
12 - 13	900
13 - 14	1300
14 - 15	1300
15 - 16	900
16 - 17	304
17 - 18	304
18 - 19	304
19 - 20	304
20 - 21	304
21 - 22	900
22 - 23	1300
23 - 24	1300

1. Все действия в случае изменения схемы и (или) объемов ПЕРЕДАЧИ выполнять в соответствии с инструкцией «Электропередача Россия-Финляндия» с учетом величины прямой торговли 140 МВт.

2. Обращаю Ваше внимание на передачу 304 МВт. В этой схеме работает только блок С-3 ТЭЦ выделено на э\с Финляндии с балансирующим узлом по адресу 3594, Линки -1 и Линки-2 отключены. Сечение №28 снимается с контроля, без ограничений(9999), Сечение №10 задается с диапазоном мин\макс С-3 ТЭЦ(в данном случае 304\405 МВт).

! Рампинг.

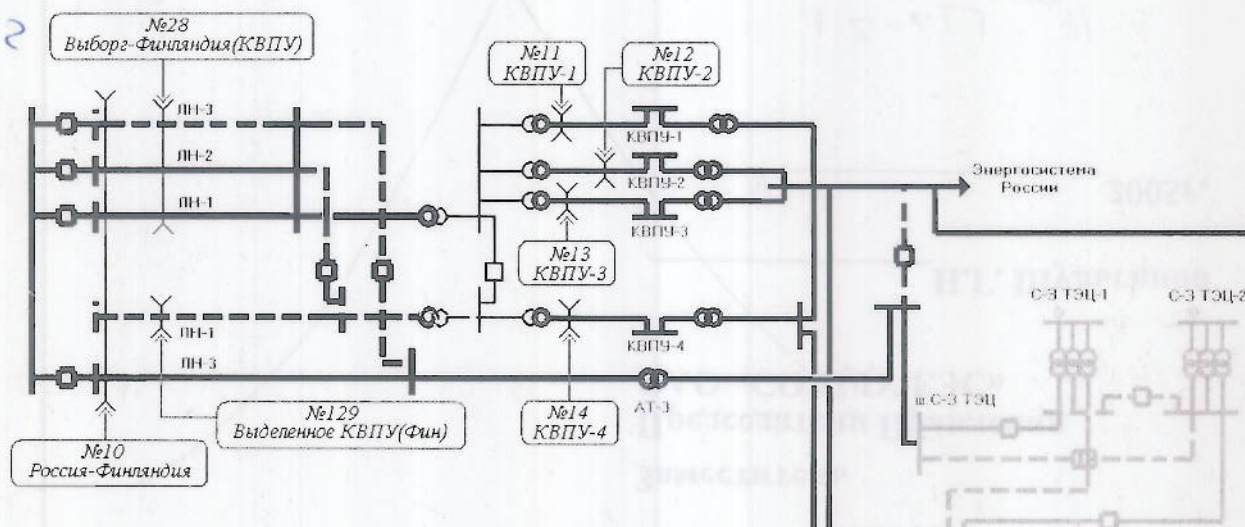

P.s. В Модесе все изменения величины потока регулируются сечением №10 и переходить на МТ при расчетах в СА НЕ НАДО

(Магистраль)