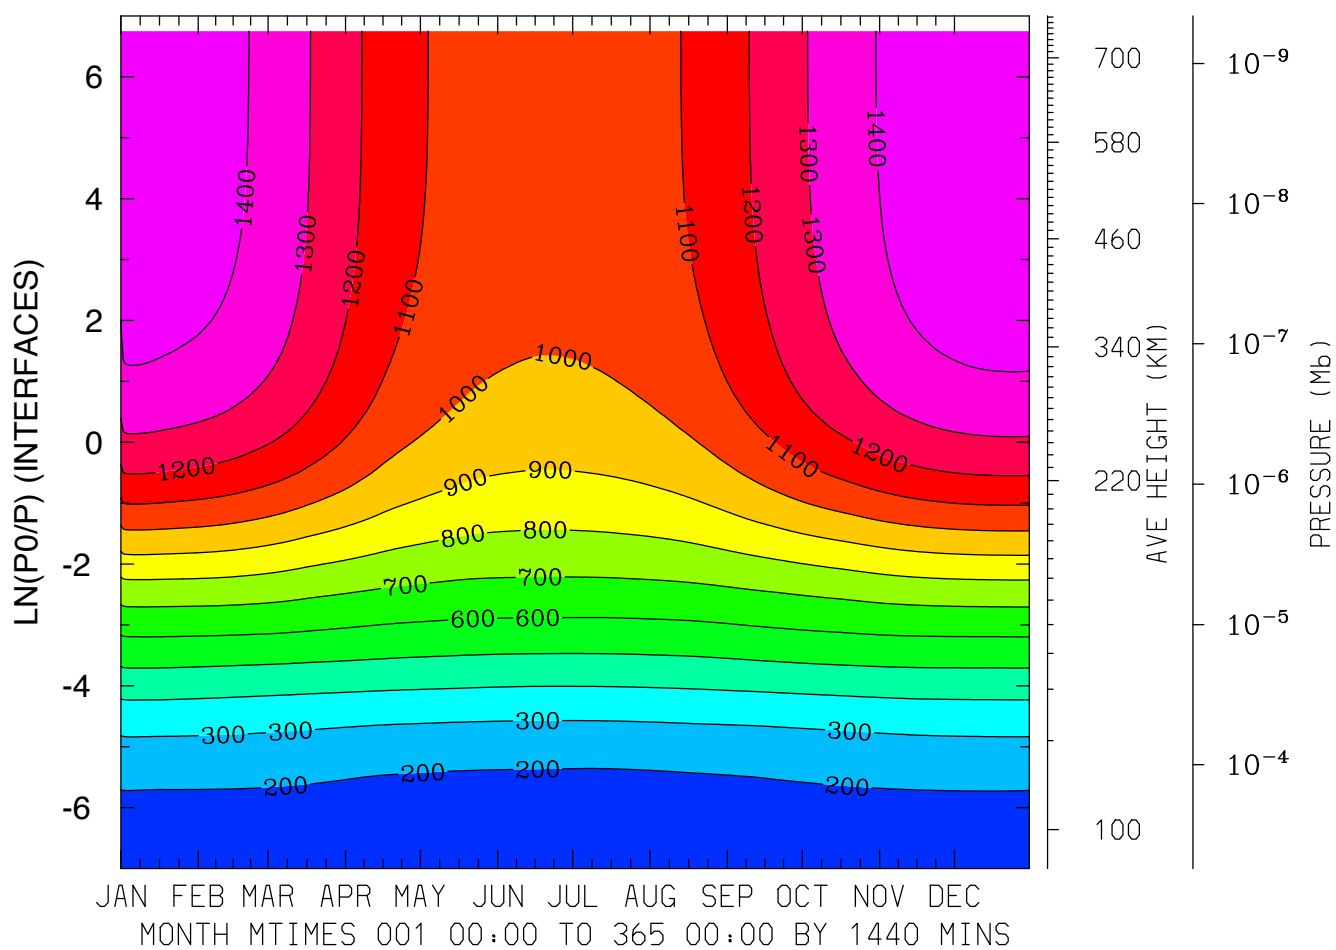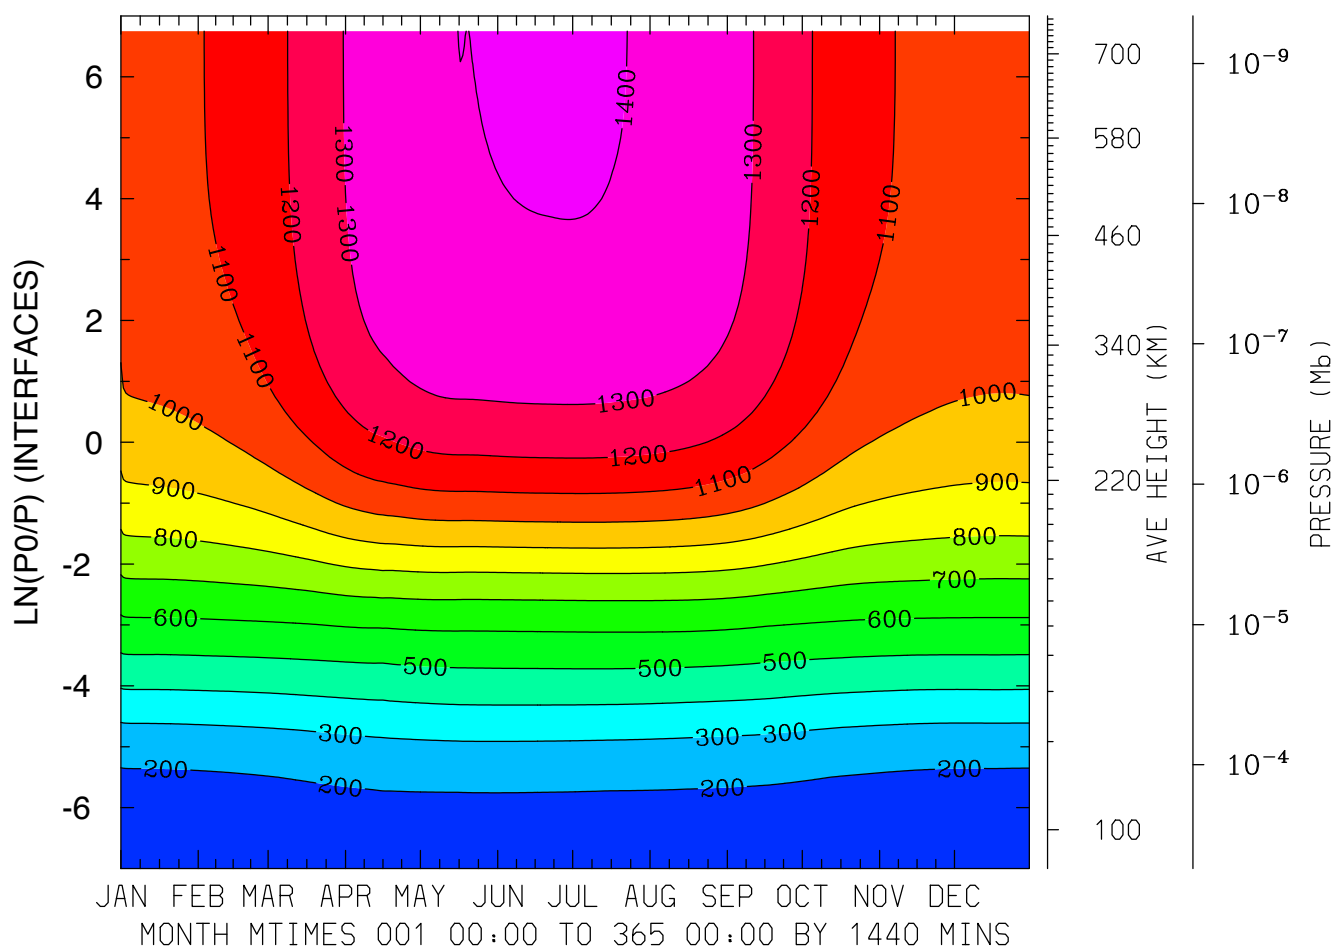NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
LAT=-61.25 (ZONAL MEANS)
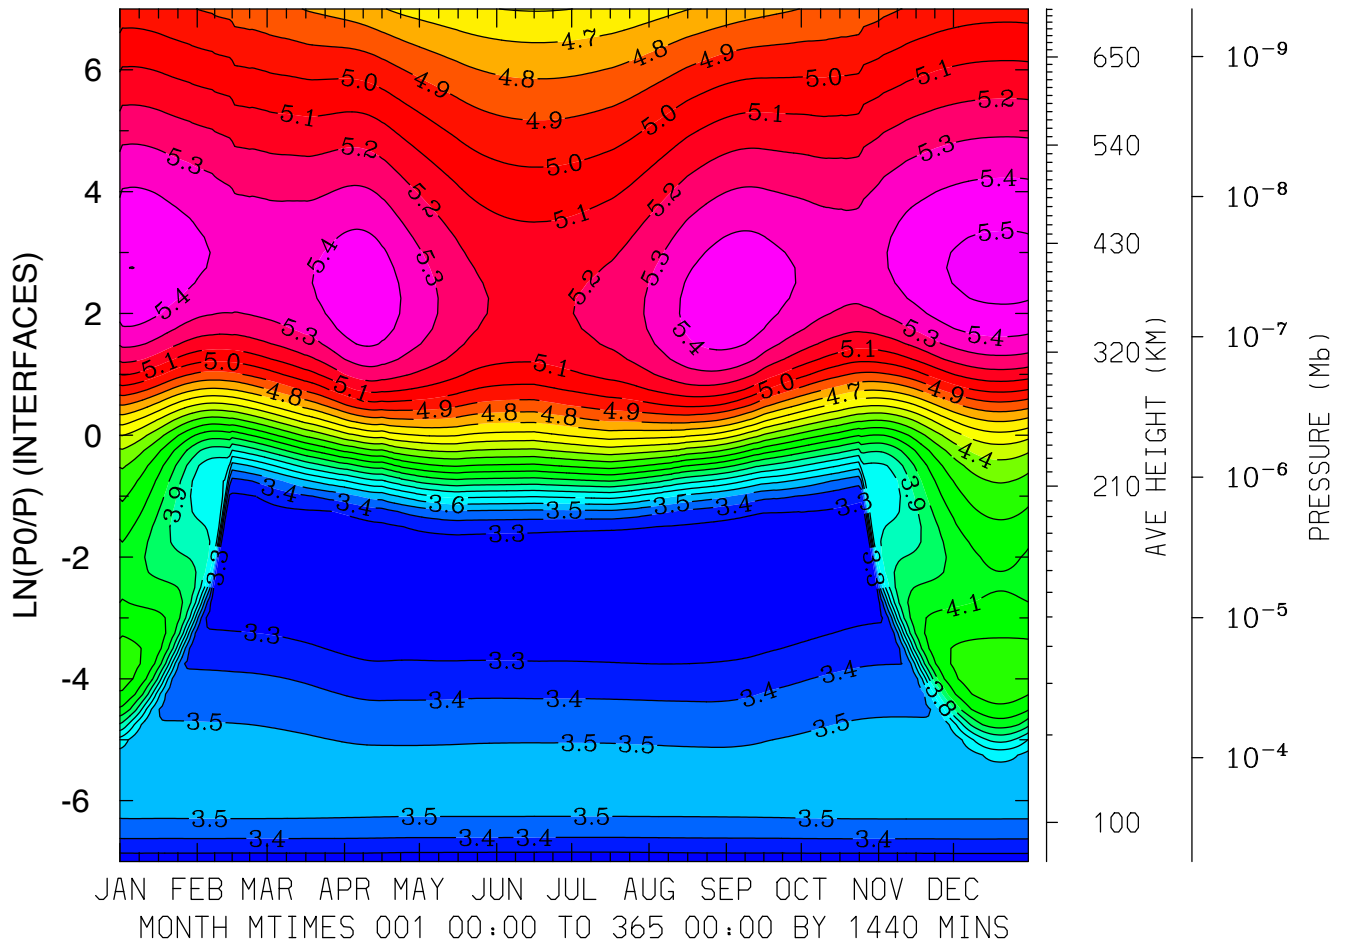
MIN,MAX= 1.5972E+02 1.4779E+03 INTERVAL= 1.0000E+02
    FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_001.nc
    LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_019.nc

NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
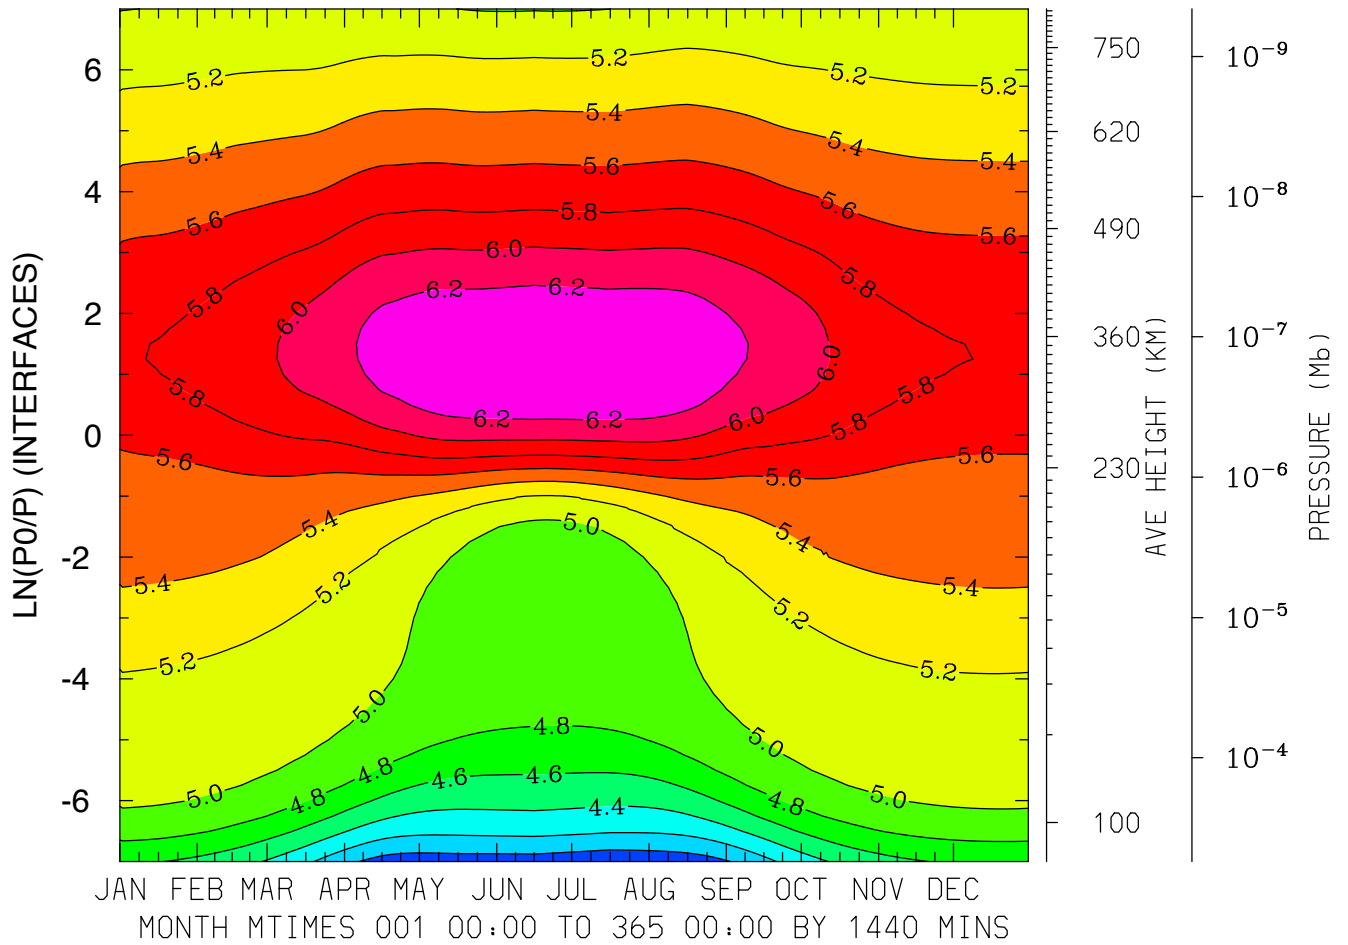LAT= 58.75 (ZONAL MEANS)

MIN,MAX= 1.5958E+02 1.4059E+03 INTERVAL= 1.0000E+02
FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_001.nc
LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_019.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
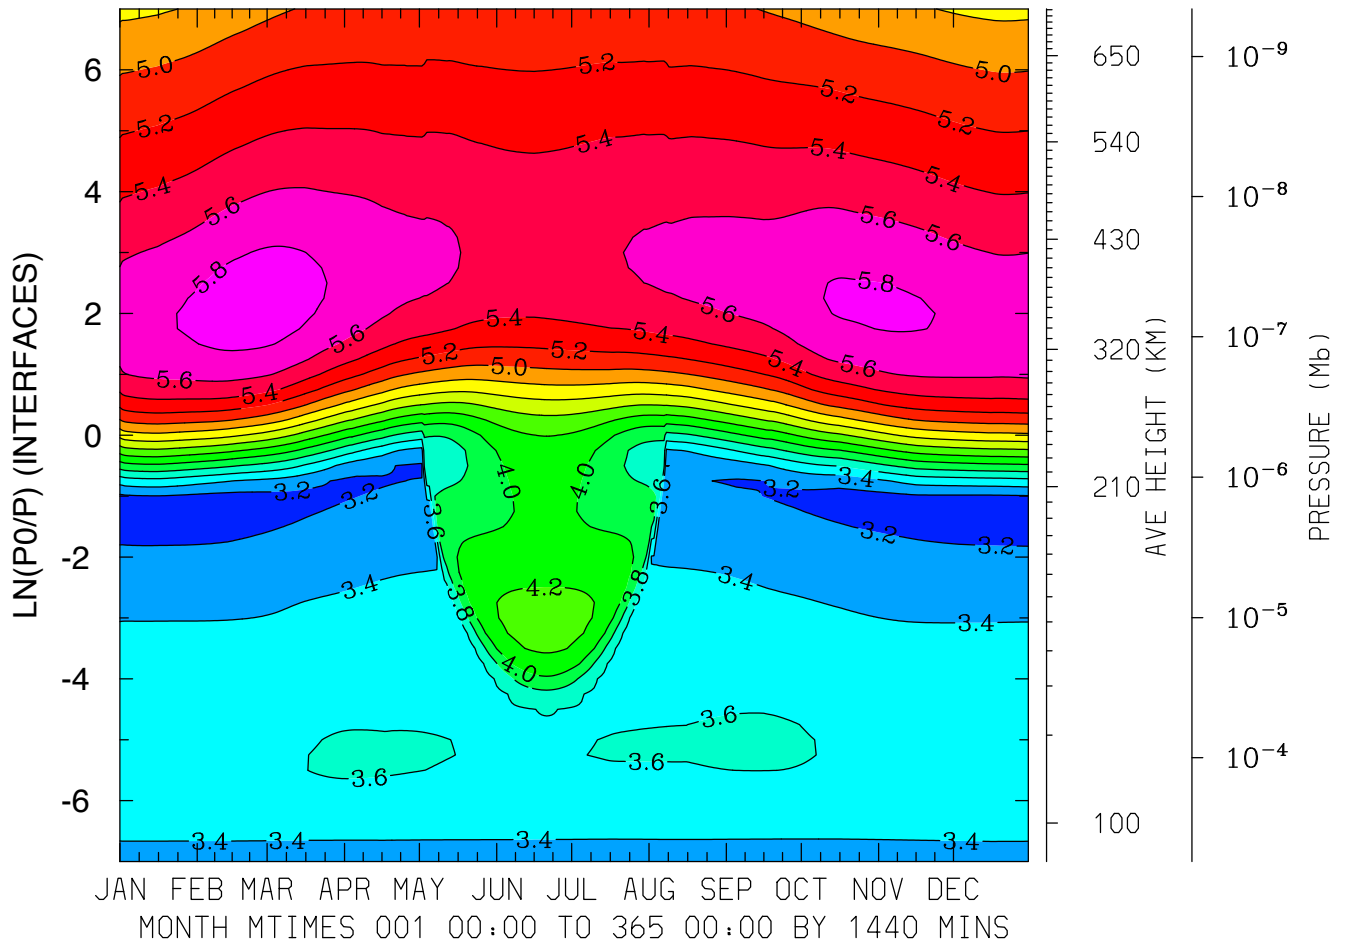LAT=-61.25 LOCAL TIME= 0.00

MIN,MAX= 3.2006E+00 5.5302E+00 INTERVAL= 1.0000E-01
 FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_001.nc
  LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_019.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
LAT=-61.25 LOCAL TIME=12.00

MIN,MAX= 3.8408E+00   6.3847E+00 INTERVAL= 2.0000E-01
    FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_001.nc
    LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_019.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
LAT= 58.75 LOCAL TIME= 0.00

MIN,MAX= 3.0845E+00 5.8939E+00 INTERVAL= 2.0000E-01
FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_001.nc
LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_019.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
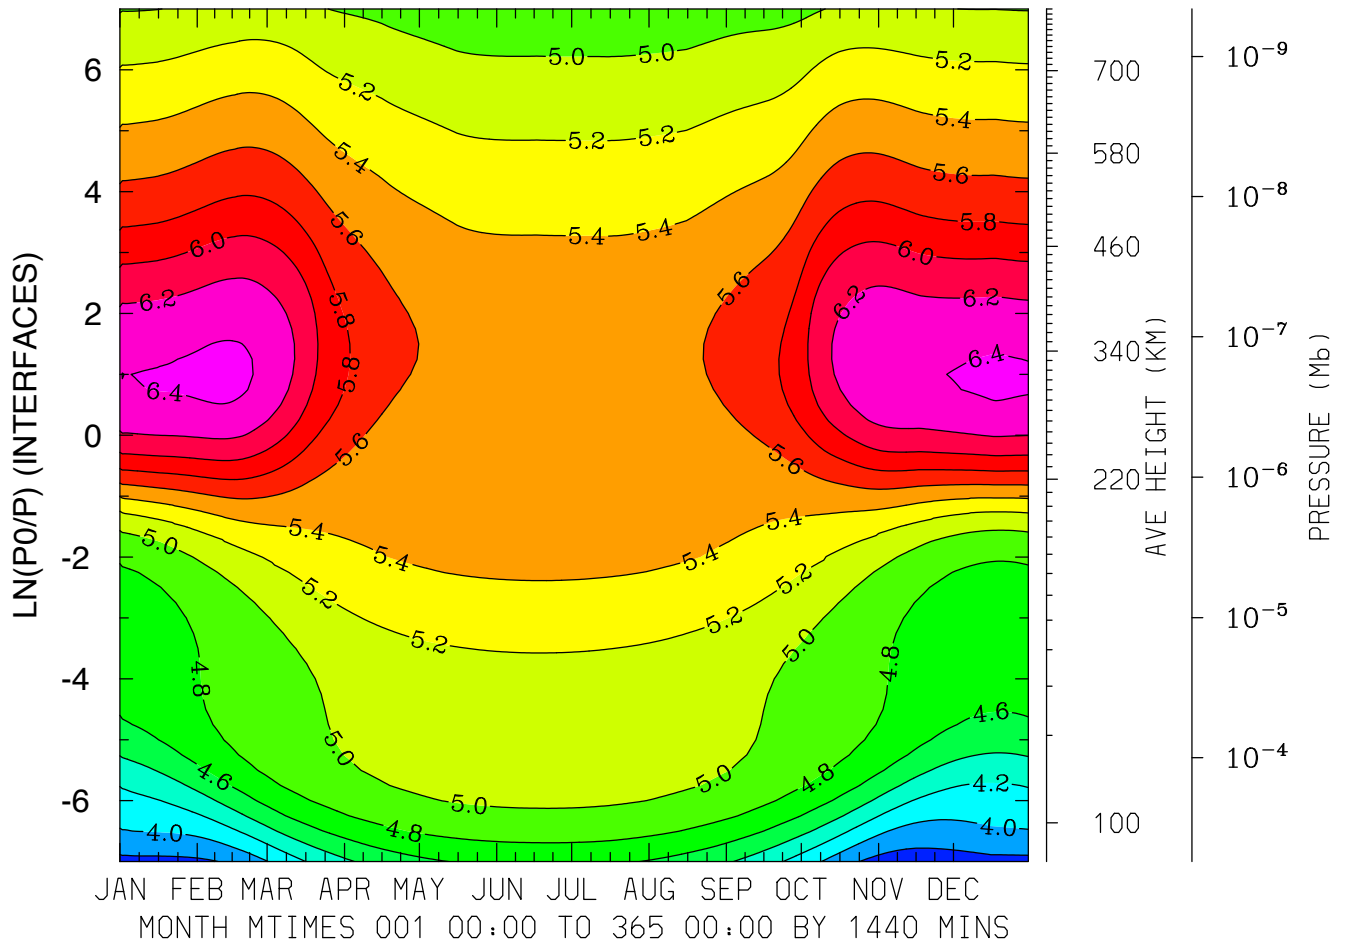LAT= 58.75 LOCAL TIME=12.00

MONTH MTIMES 001 00:00 TO 365 00:00 BY 1440 MINS

MIN,MAX= 3.6934E+00 6.4443E+00 INTERVAL= 2.0000E-01
FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_001.nc
LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smax_prim_019.nc